


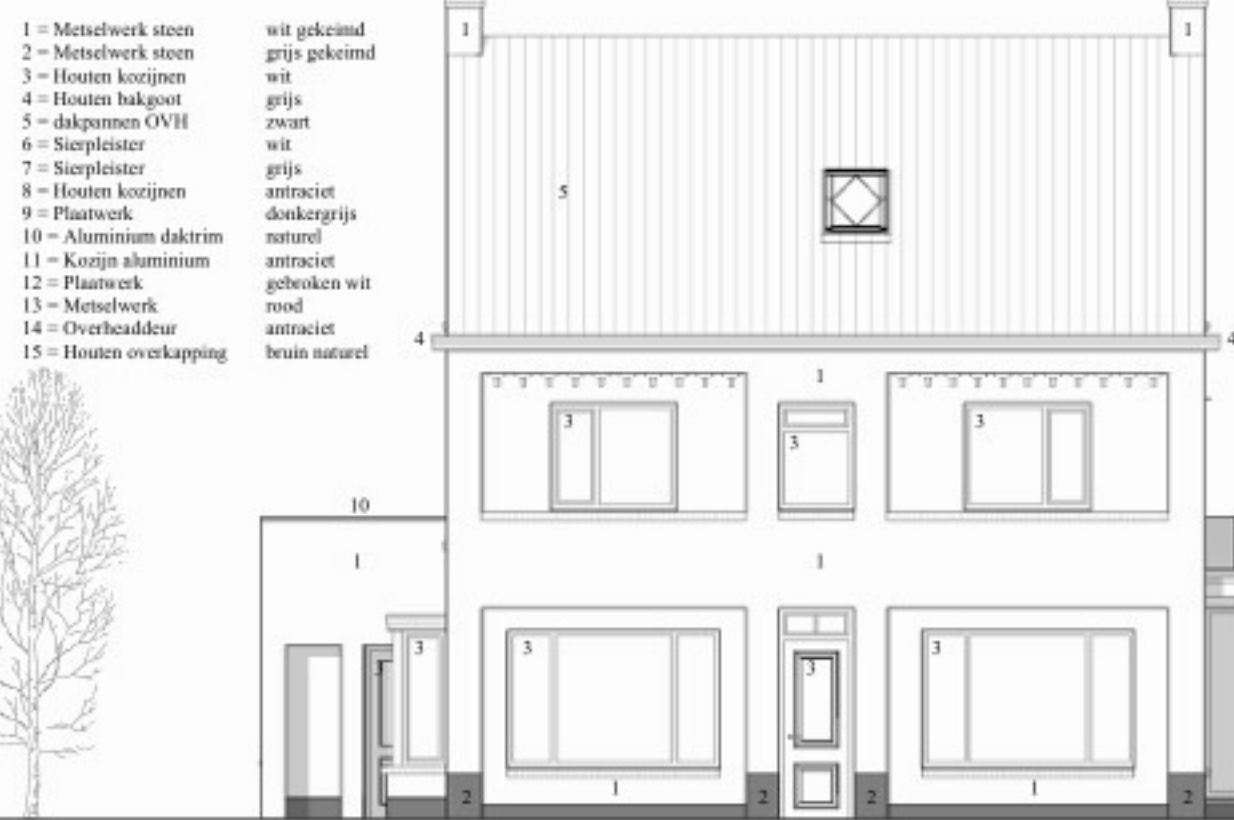

Voorgevel

1 : 100

Linkergevel

1 : 100

Doorsnede A

1 : 100

Achtergevel


1 : 100

Rechtergevel

1 : 100

Doorsnede B

1 : 100

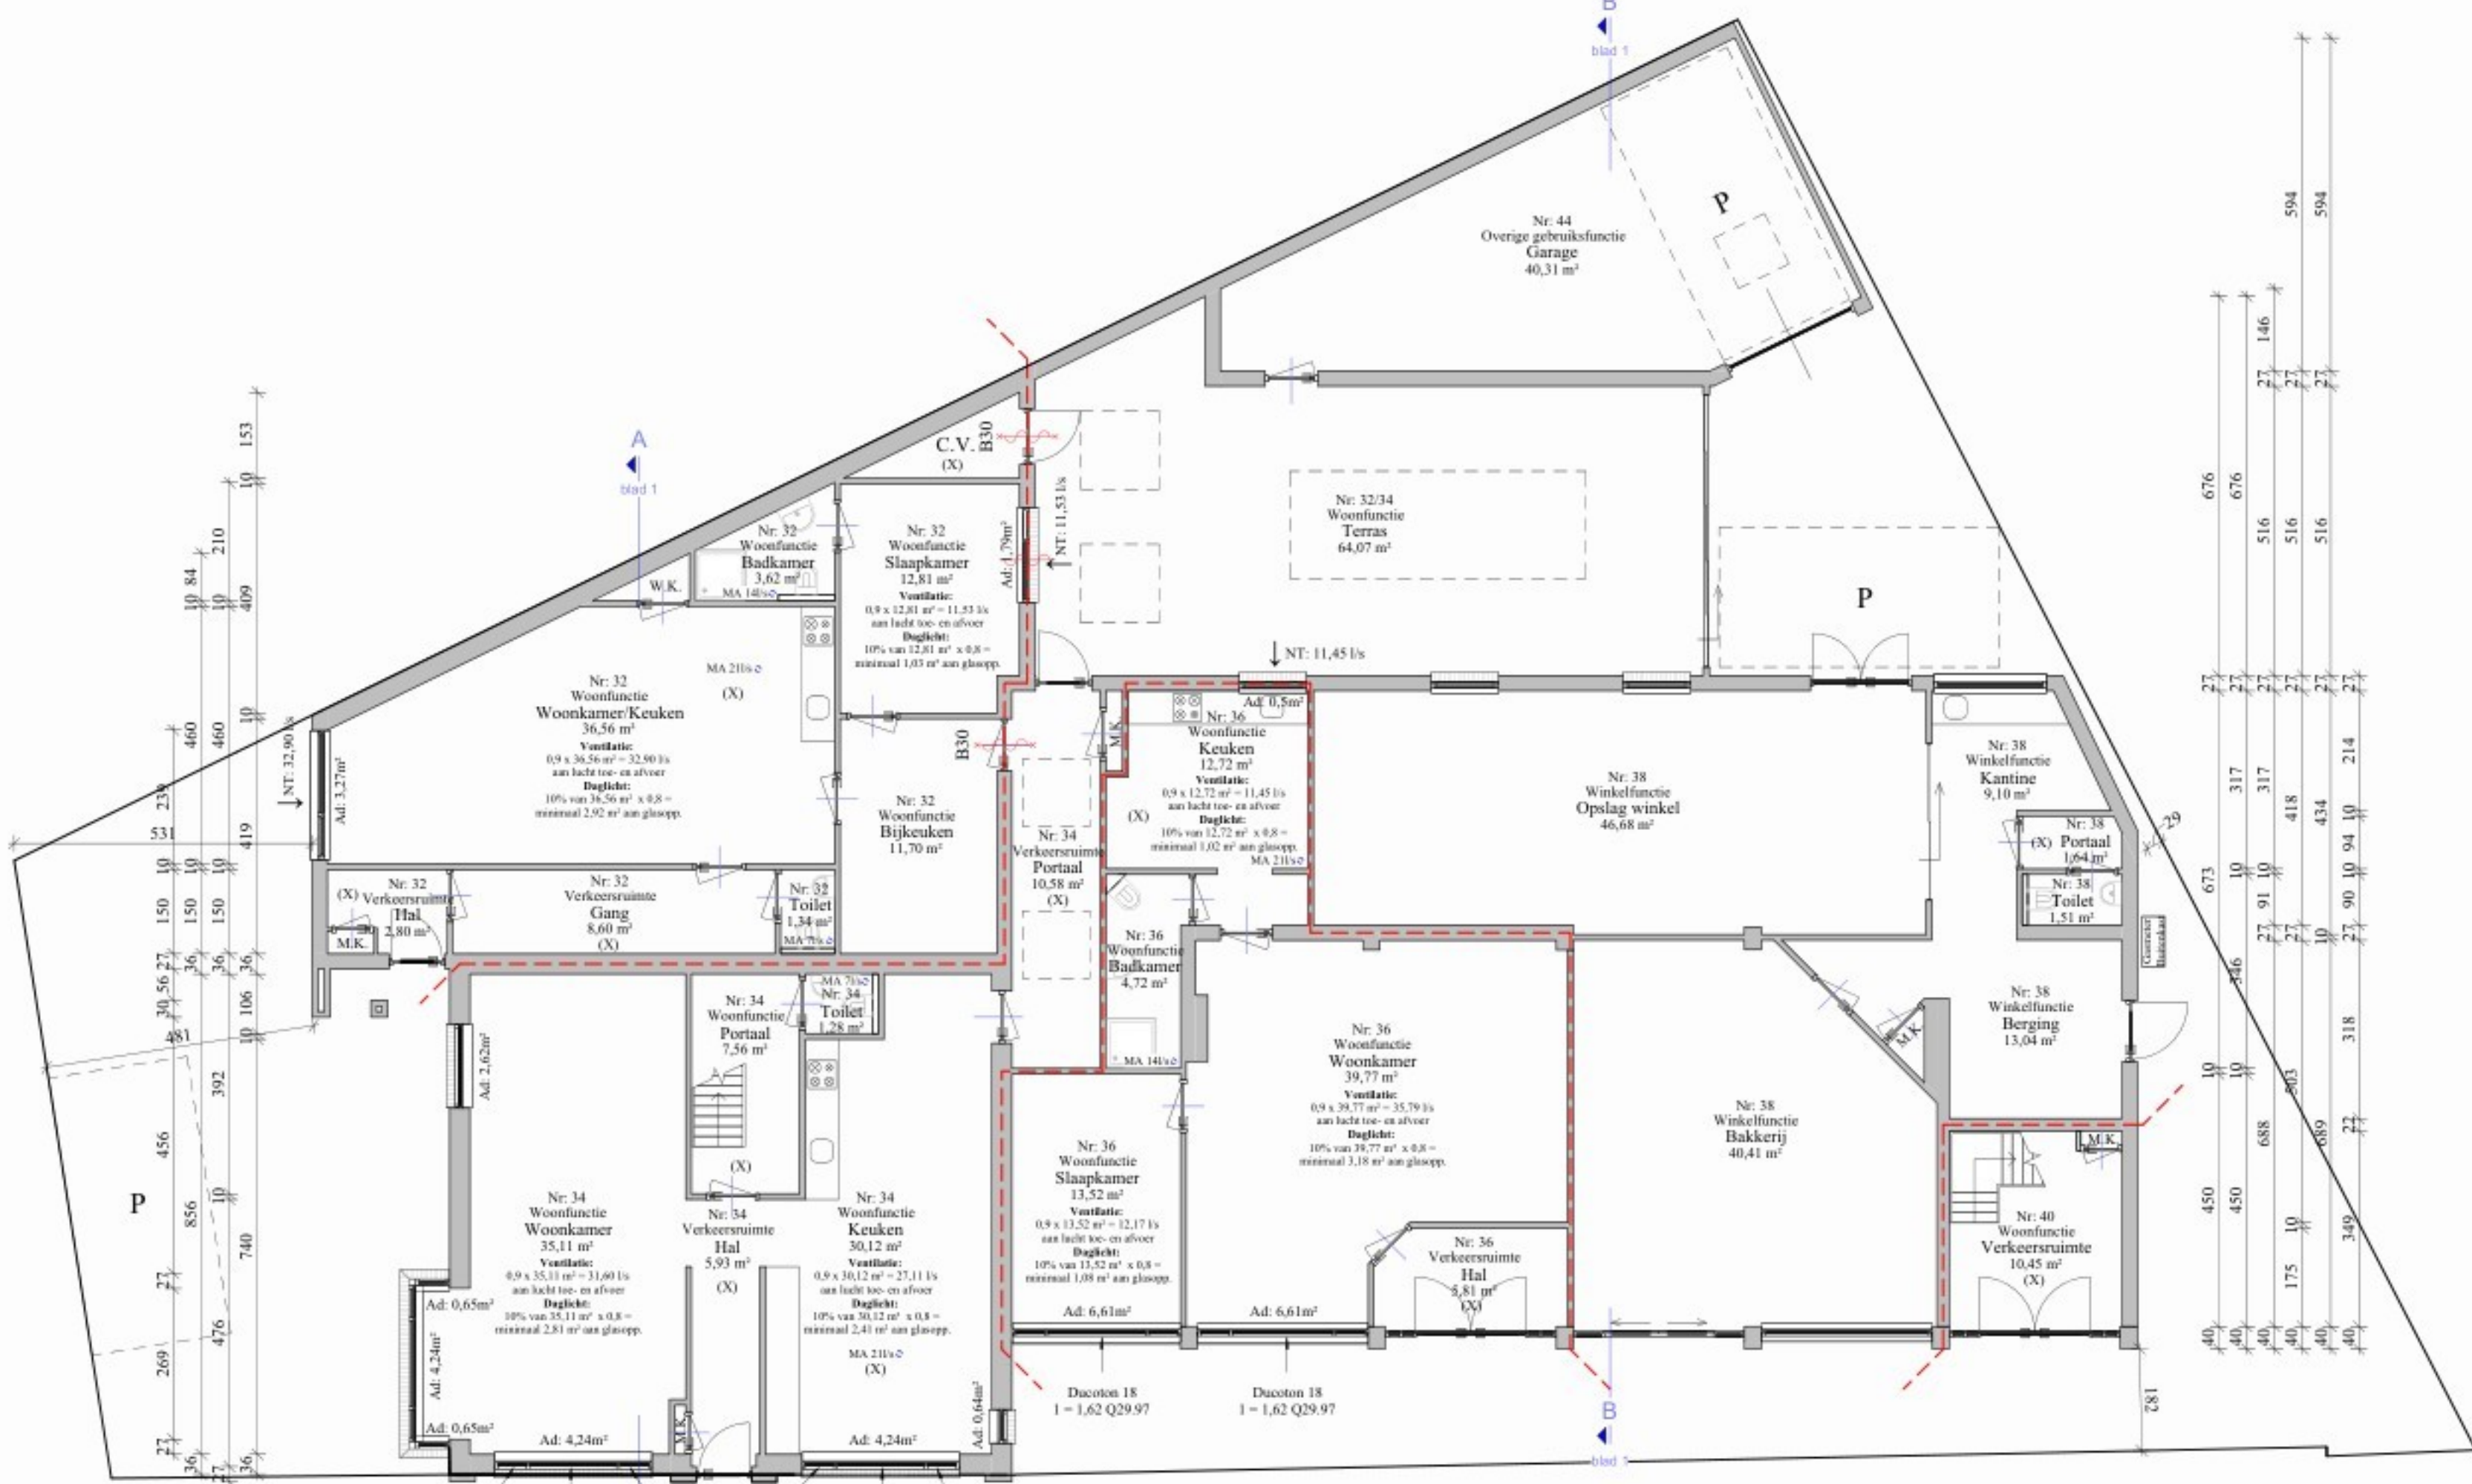


Begane Grond

1 : 100


Verdieping

1 : 100

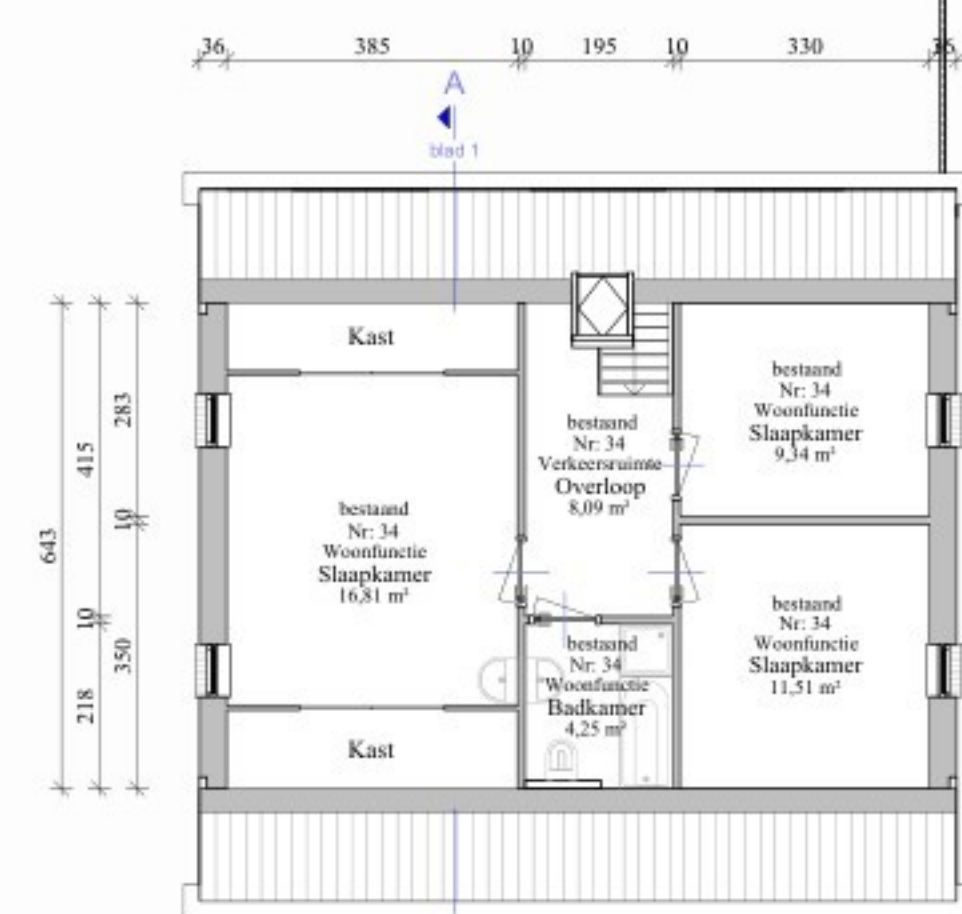


Zolder

1 : 100

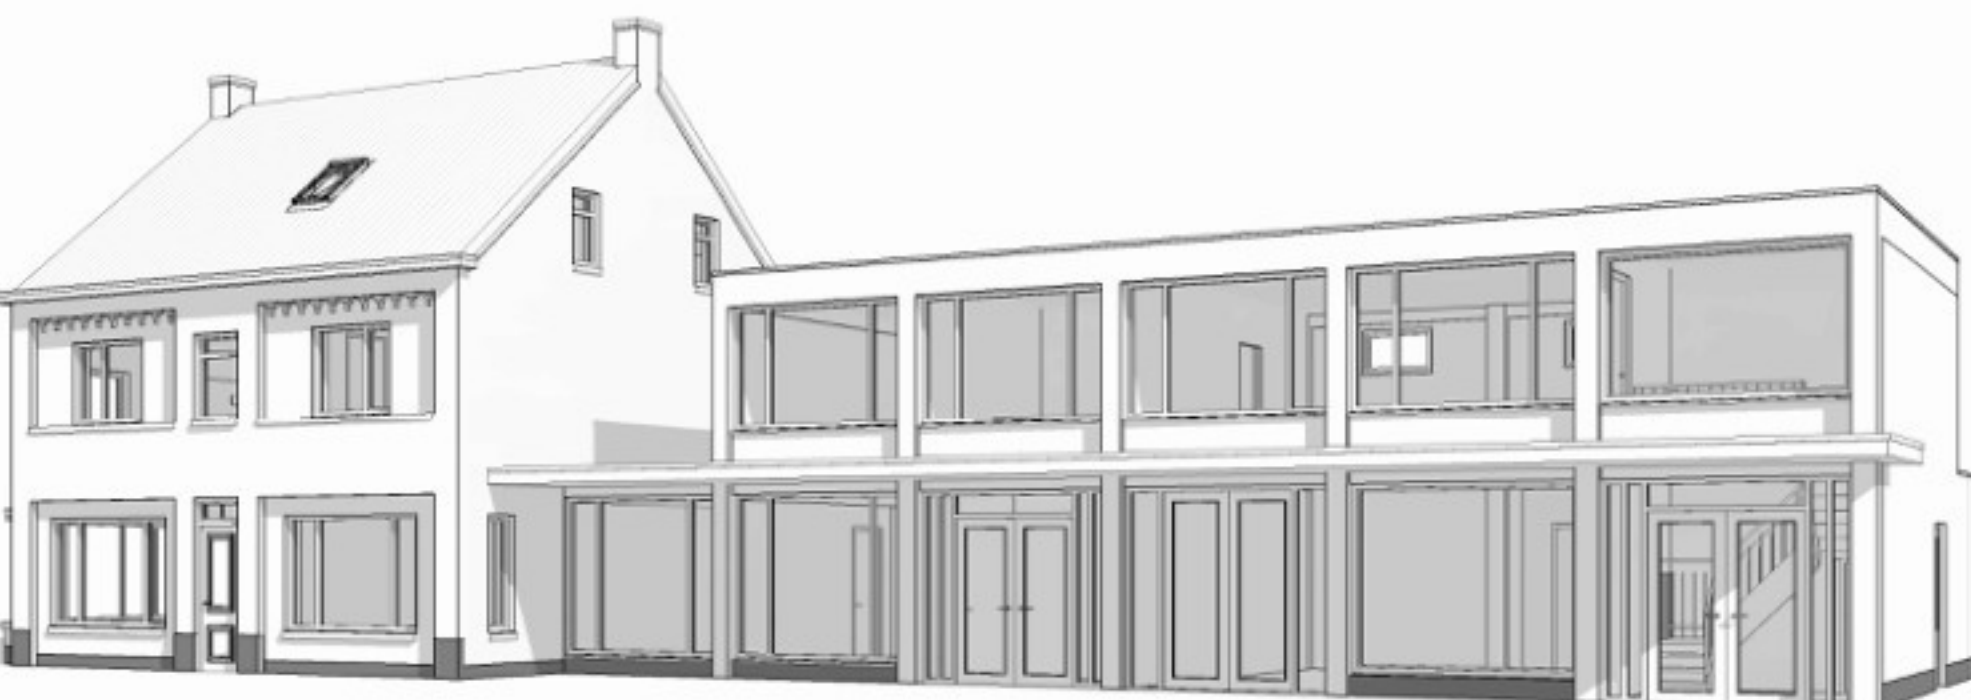

3D rechtsvoor

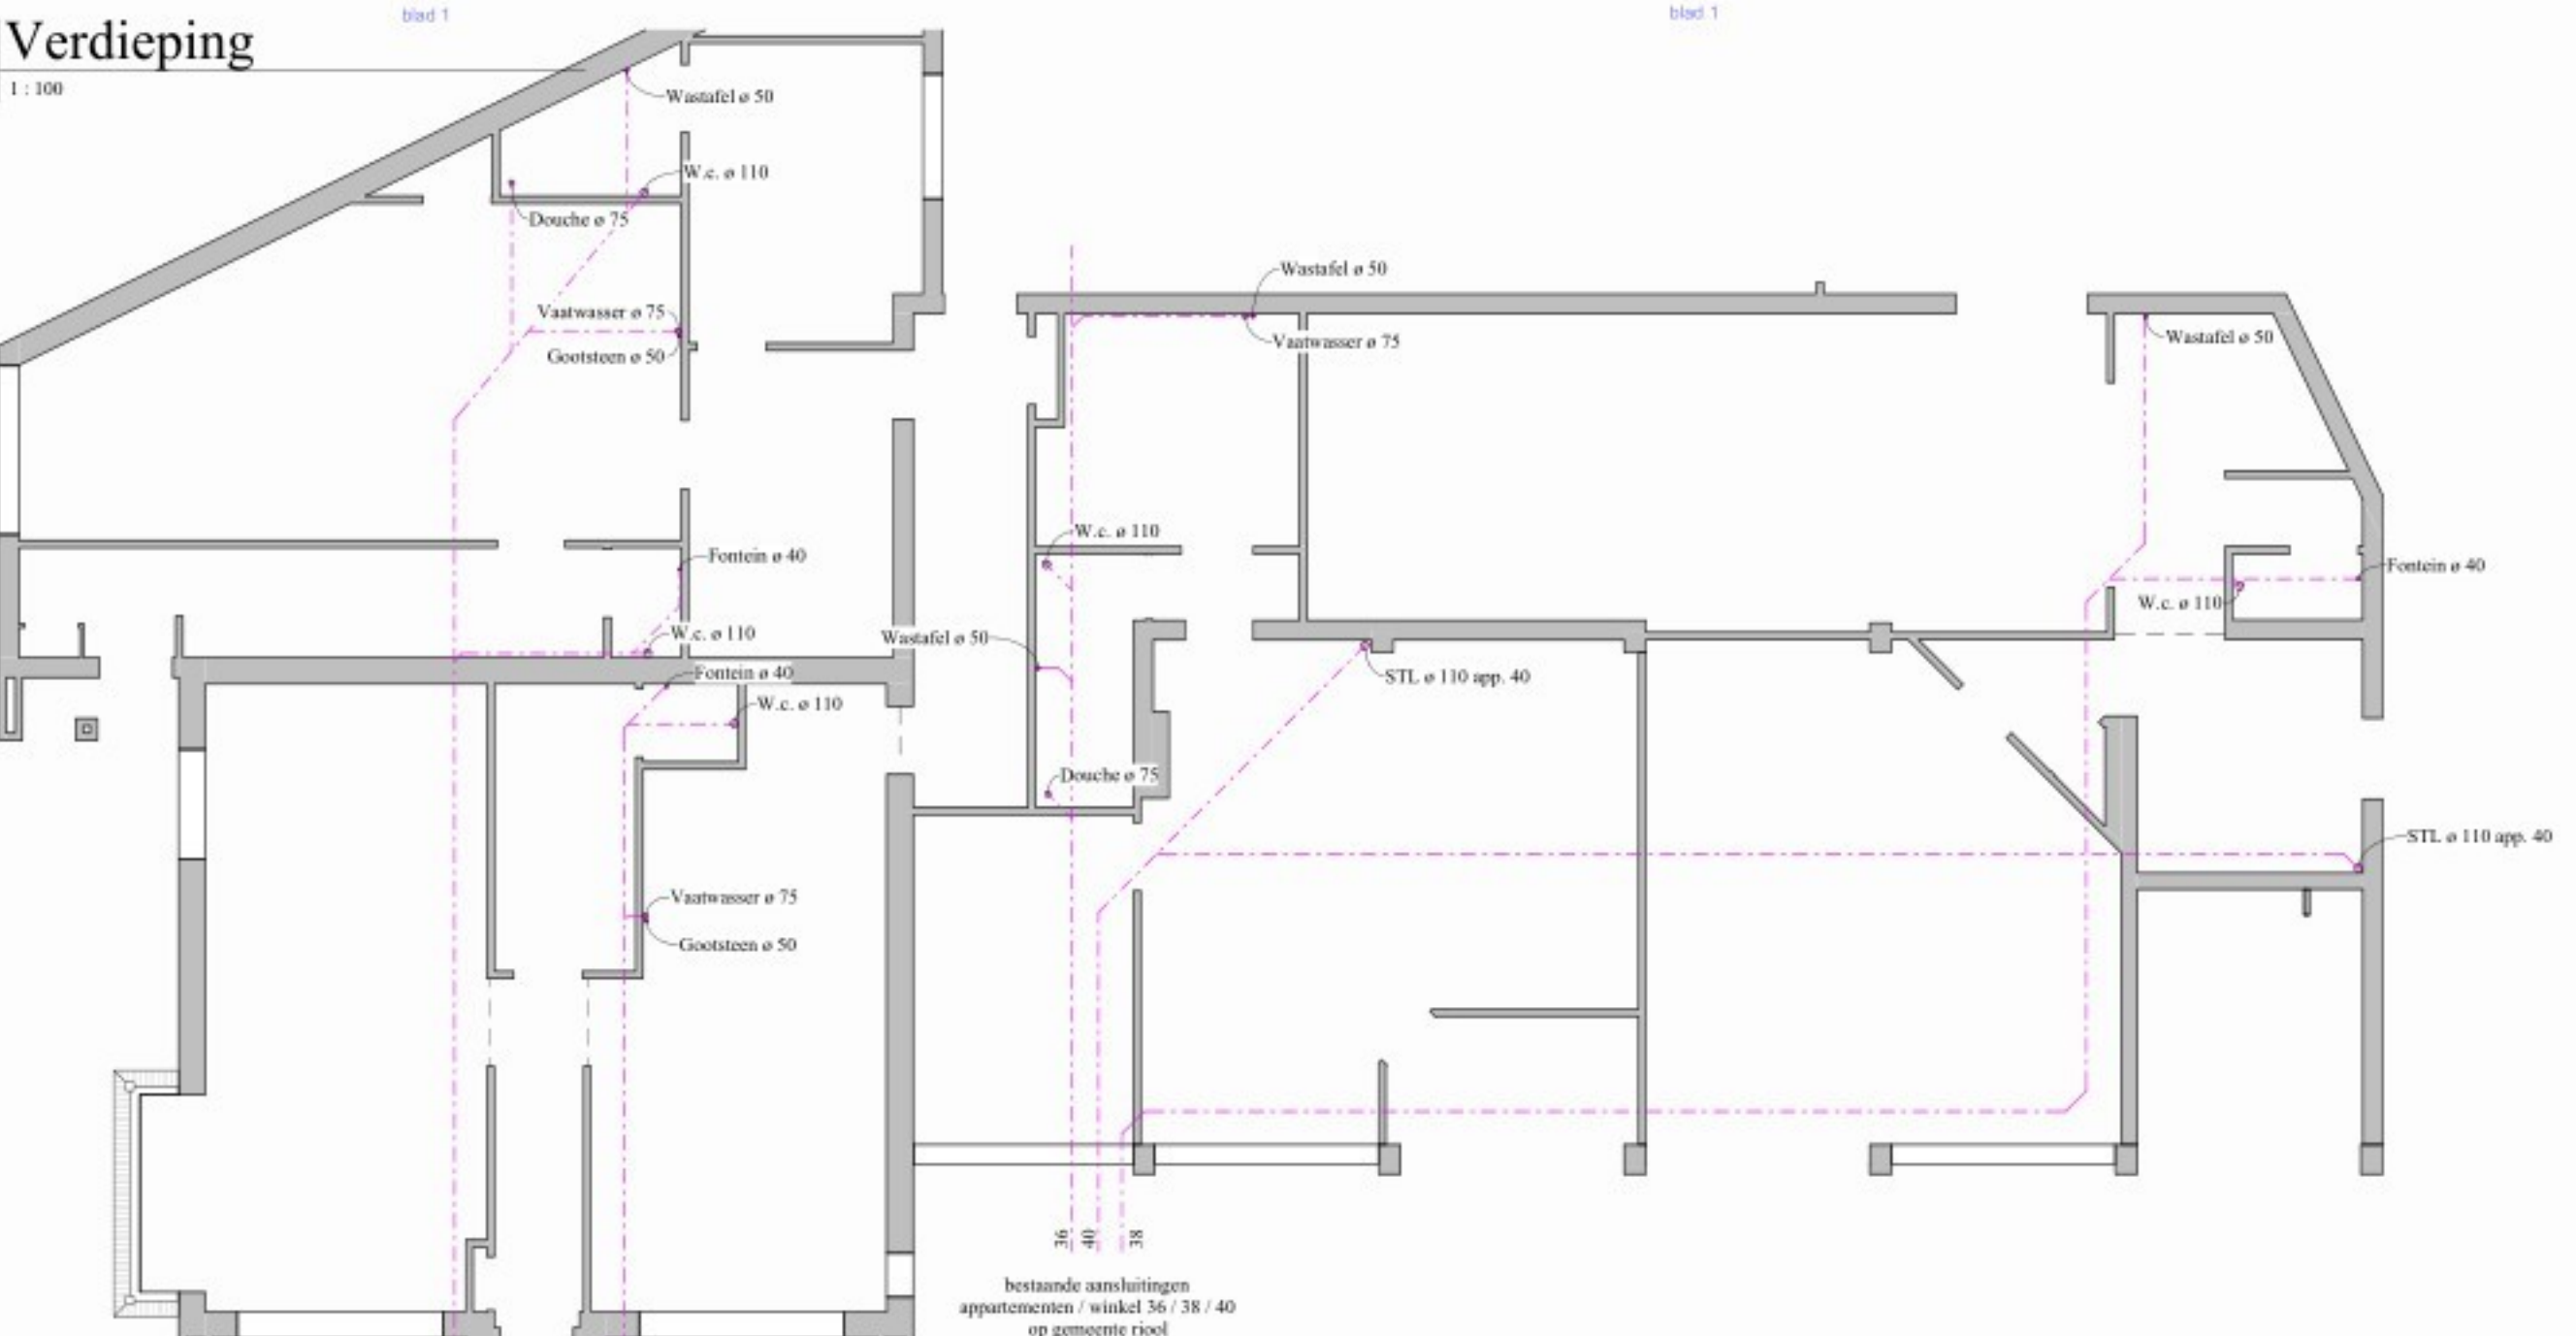

Riolering

1 : 100



Renvooi

Yntellid

NT = Natuurlike licht troeser

MA = Mechanische licht afvoer

MT = Mechanische licht troeser

Brands

• Brandklasse conform art. 2.66 van het bouwbesluit 2012

• Een deur, een raam, een kozijn of een deuropening is te stellen constructie-onderdeel heeft een

• Een constructie-onderdeel heeft een een zijde die grenst aan overige ruimten (binnenruimte), een

• Een zijde van het constructie-onderdeel die grenst aan de buitenruimte dient te voldoen aan brandklasse D,

bevat volgens NEN-EN 13501-1

• In W1000 is de perceelsgrens behoudt 60 minuten

(X) = Rookkleefde vlg. B10 2012 en NEN-EN 13501-1

--- = Brandbeveiliging 30 min.

--- = Brandbeveiliging 60 min.

--- = Brandbeveiliging 90 min.

--- = Brandbeveiliging 120 min.

--- = Brandbeveiliging 150 min.

--- = Brandbeveiliging 180 min.

--- = Brandbeveiliging 240 min.

--- = Brandbeveiliging 300 min.

--- = Brandbeveiliging 360 min.

--- = Brandbeveiliging 420 min.

--- = Brandbeveiliging 480 min.

--- = Brandbeveiliging 540 min.

--- = Brandbeveiliging 600 min.

--- = Brandbeveiliging 660 min.

--- = Brandbeveiliging 720 min.

--- = Brandbeveiliging 780 min.

--- = Brandbeveiliging 840 min.

--- = Brandbeveiliging 900 min.

--- = Brandbeveiliging 960 min.

--- = Brandbeveiliging 1020 min.

--- = Brandbeveiliging 1080 min.

--- = Brandbeveiliging 1140 min.

--- = Brandbeveiliging 1200 min.

--- = Brandbeveiliging 1260 min.

--- = Brandbeveiliging 1320 min.

--- = Brandbeveiliging 1380 min.

--- = Brandbeveiliging 1440 min.

--- = Brandbeveiliging 1500 min.

--- = Brandbeveiliging 1560 min.

--- = Brandbeveiliging 1620 min.

--- = Brandbeveiliging 1680 min.

--- = Brandbeveiliging 1740 min.

--- = Brandbeveiliging 1800 min.

--- = Brandbeveiliging 1860 min.

--- = Brandbeveiliging 1920 min.

--- = Brandbeveiliging 1980 min.

--- = Brandbeveiliging 2040 min.

--- = Brandbeveiliging 2100 min.

--- = Brandbeveiliging 2160 min.

--- = Brandbeveiliging 2220 min.

--- = Brandbeveiliging 2280 min.

--- = Brandbeveiliging 2340 min.

--- = Brandbeveiliging 2400 min.

--- = Brandbeveiliging 2460 min.

--- = Brandbeveiliging 2520 min.

--- = Brandbeveiliging 2580 min.

--- = Brandbeveiliging 2640 min.

--- = Brandbeveiliging 2700 min.

--- = Brandbeveiliging 2760 min.

--- = Brandbeveiliging 2820 min.

--- = Brandbeveiliging 2880 min.

--- = Brandbeveiliging 2940 min.

--- = Brandbeveiliging 3000 min.

--- = Brandbeveiliging 3060 min.

--- = Brandbeveiliging 3120 min.

--- = Brandbeveiliging 3180 min.

--- = Brandbeveiliging 3240 min.

--- = Brandbeveiliging 3300 min.

--- = Brandbeveiliging 3360 min.

--- = Brandbeveiliging 3420 min.

--- = Brandbeveiliging 3480 min.

--- = Brandbeveiliging 3540 min.

--- = Brandbeveiliging 3600 min.

--- = Brandbeveiliging 3660 min.

--- = Brandbeveiliging 3720 min.

--- = Brandbeveiliging 3780 min.

--- = Brandbeveiliging 3840 min.

--- = Brandbeveiliging 3900 min.

--- = Brandbeveiliging 3960 min.

--- = Brandbeveiliging 4020 min.

--- = Brandbeveiliging 4080 min.

--- = Brandbeveiliging 4140 min.