



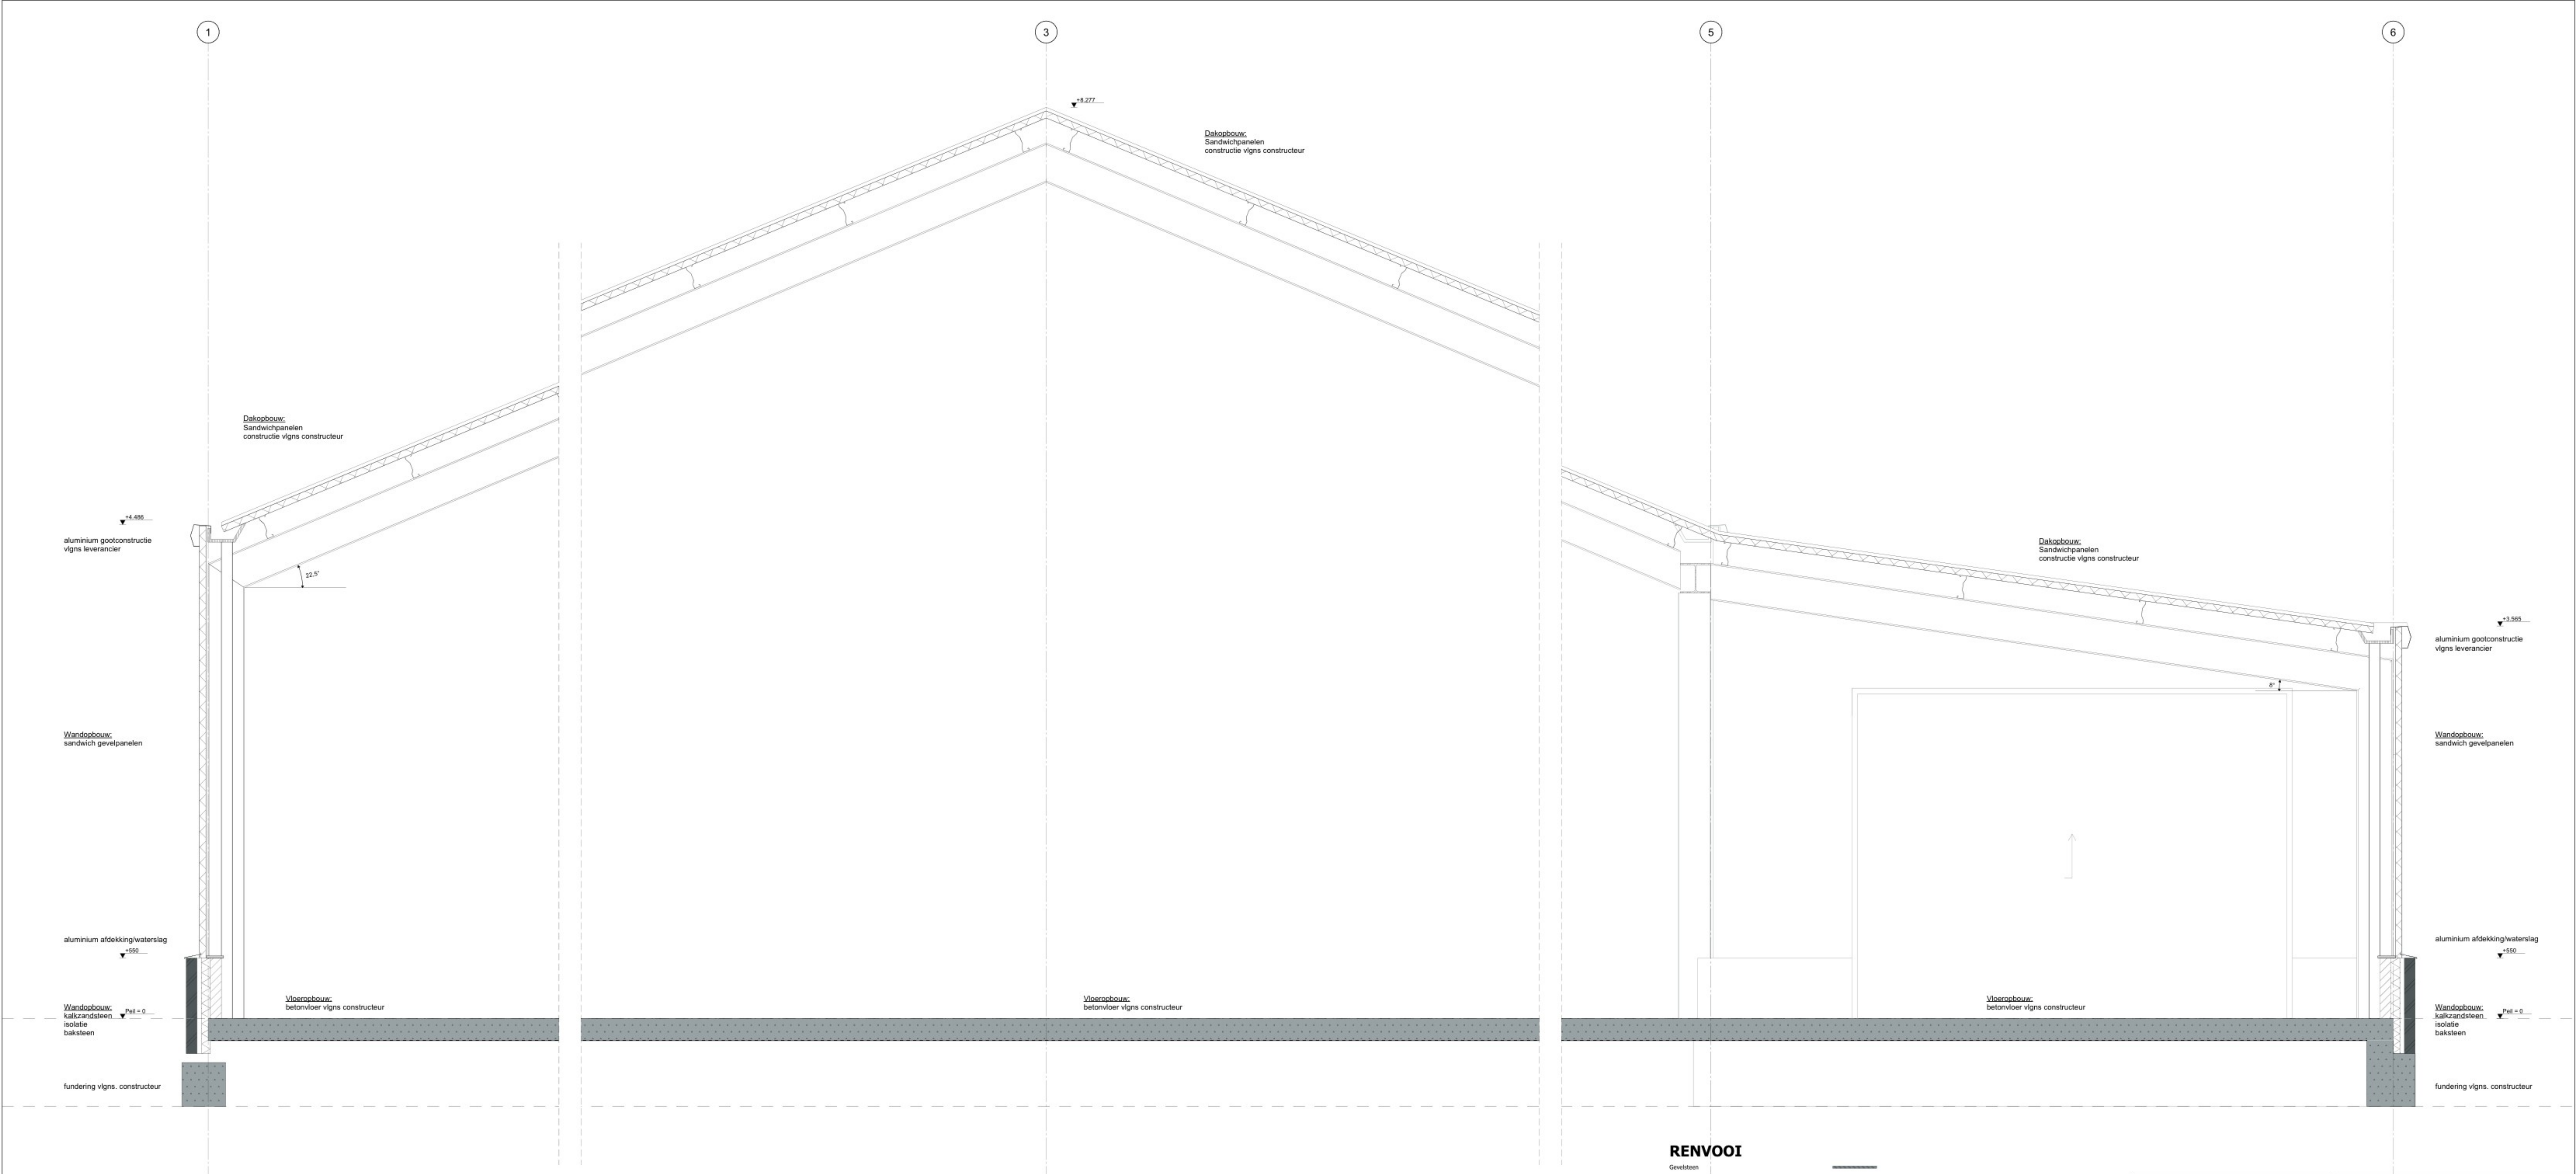

Doorsnede C-C

RENVOOI

- Gevelsteen
- Kalkzandsteen
- HSB wand
- Lichte scheidingwand
- Beton fhwg
- Isolatie
- Vloerbetonwerk
- Rookmelder
- verdelers vloerverwarming
- CV-ketel
- WTW-mechanische ventilatie unit

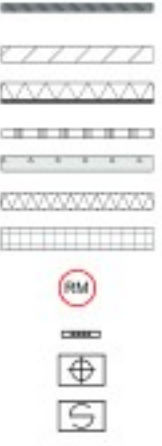

INSTALLATIES

ontwerping/bekleding/standaard volgens NEN 2757 volgens capaciteitsberekening en tekening(en) installateur

ROLERING

binnensiding conform NEN 2215 en NEN 2216 volgens capaciteitsberekening en tekening(en) installateur aan te sluiten op uitroepen van het gemeenteraad volgens plaatselijk voorschriften Roleringsoort volgens installateur

VENTILATIE//

mechanisch toe en afvoer systeem conform NEN 1067 en NEN 1068 volgens capaciteitsberekening en tekening(en) installateur

NORMEN EN REGELGEVING

vochtwerping ruimten conform NEN 2776

gevelsiding conform NEN 5070, NEN 5071, NEN 5078 en NEN 5079

metalkaizen conform NEN 2786

daglichtopeningen conform NEN 2527

gevoelsoorlopingen conform NEN 1078 en NEN 2920

drywatervoorziening conform NEN 1056

warmwaterinstallaties volgens NEN-EN 12897 en NEN-EN 89

roosters in open stoffenroosters in verband met muizen- en rattenwerping conform paragraaf 4.3.9 Bb

scheidingsconstructies en beweegbare constructiesonderdelen met de onderzijde van het glas lager dan 0,50 m vanaf aangrenzend vloerniveau, de beglazing uitvoeren als doorslaand veiligheidsglas conform NEN 3569:2011 en NEN-EN 12600

BRANDVEILIGHEID

Een 1996 van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenruimte voldoet aan brandklasse B en aan rookklasse x2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1 en NEN 6068:2012, met het dak

Horizontale leuning 1000mm boven vloerpeil, afscheiding v.z.v. verticale spijlen h.o.h. maximaal 100mm

De horizontale gemeten afstand tussen de vloer en/of trap de afscheiding is niet groter dan 0,10 m.

De bovenregel van de vloer- en trapafschelingen heeft geen onderbreking van meer dan 0,1 m.

De vloer- en trapafschelingen hebben geen openingen waardoor een bal kan passeren met een doorsnede groter dan 100mm.

GELUIDWERING

bescherming tegen geluid van installaties conform paragraaf 4.3.2 Bb

geluidwering tussen ruimten conform paragraaf 4.3.4 Bb

TRAPPEN EN BALUSTRADEN

Op- en aandrade trappen conform bekleding, muurleuning bij trap 900mm boven looplijn


vloerafschending onder 4.2.1 en 4.2.6 Bb

Horizontale leuning 1000mm boven vloerpeil, afscheiding v.z.v. verticale spijlen h.o.h. maximaal 100mm

De horizontale gemeten afstand tussen de vloer en/of trap de afscheiding is niet groter dan 0,10 m.

De bovenregel van de vloer- en trapafschelingen heeft geen onderbreking van meer dan 0,1 m.

De vloer- en trapafschelingen hebben geen openingen waardoor een bal kan passeren met een doorsnede groter dan 100mm.

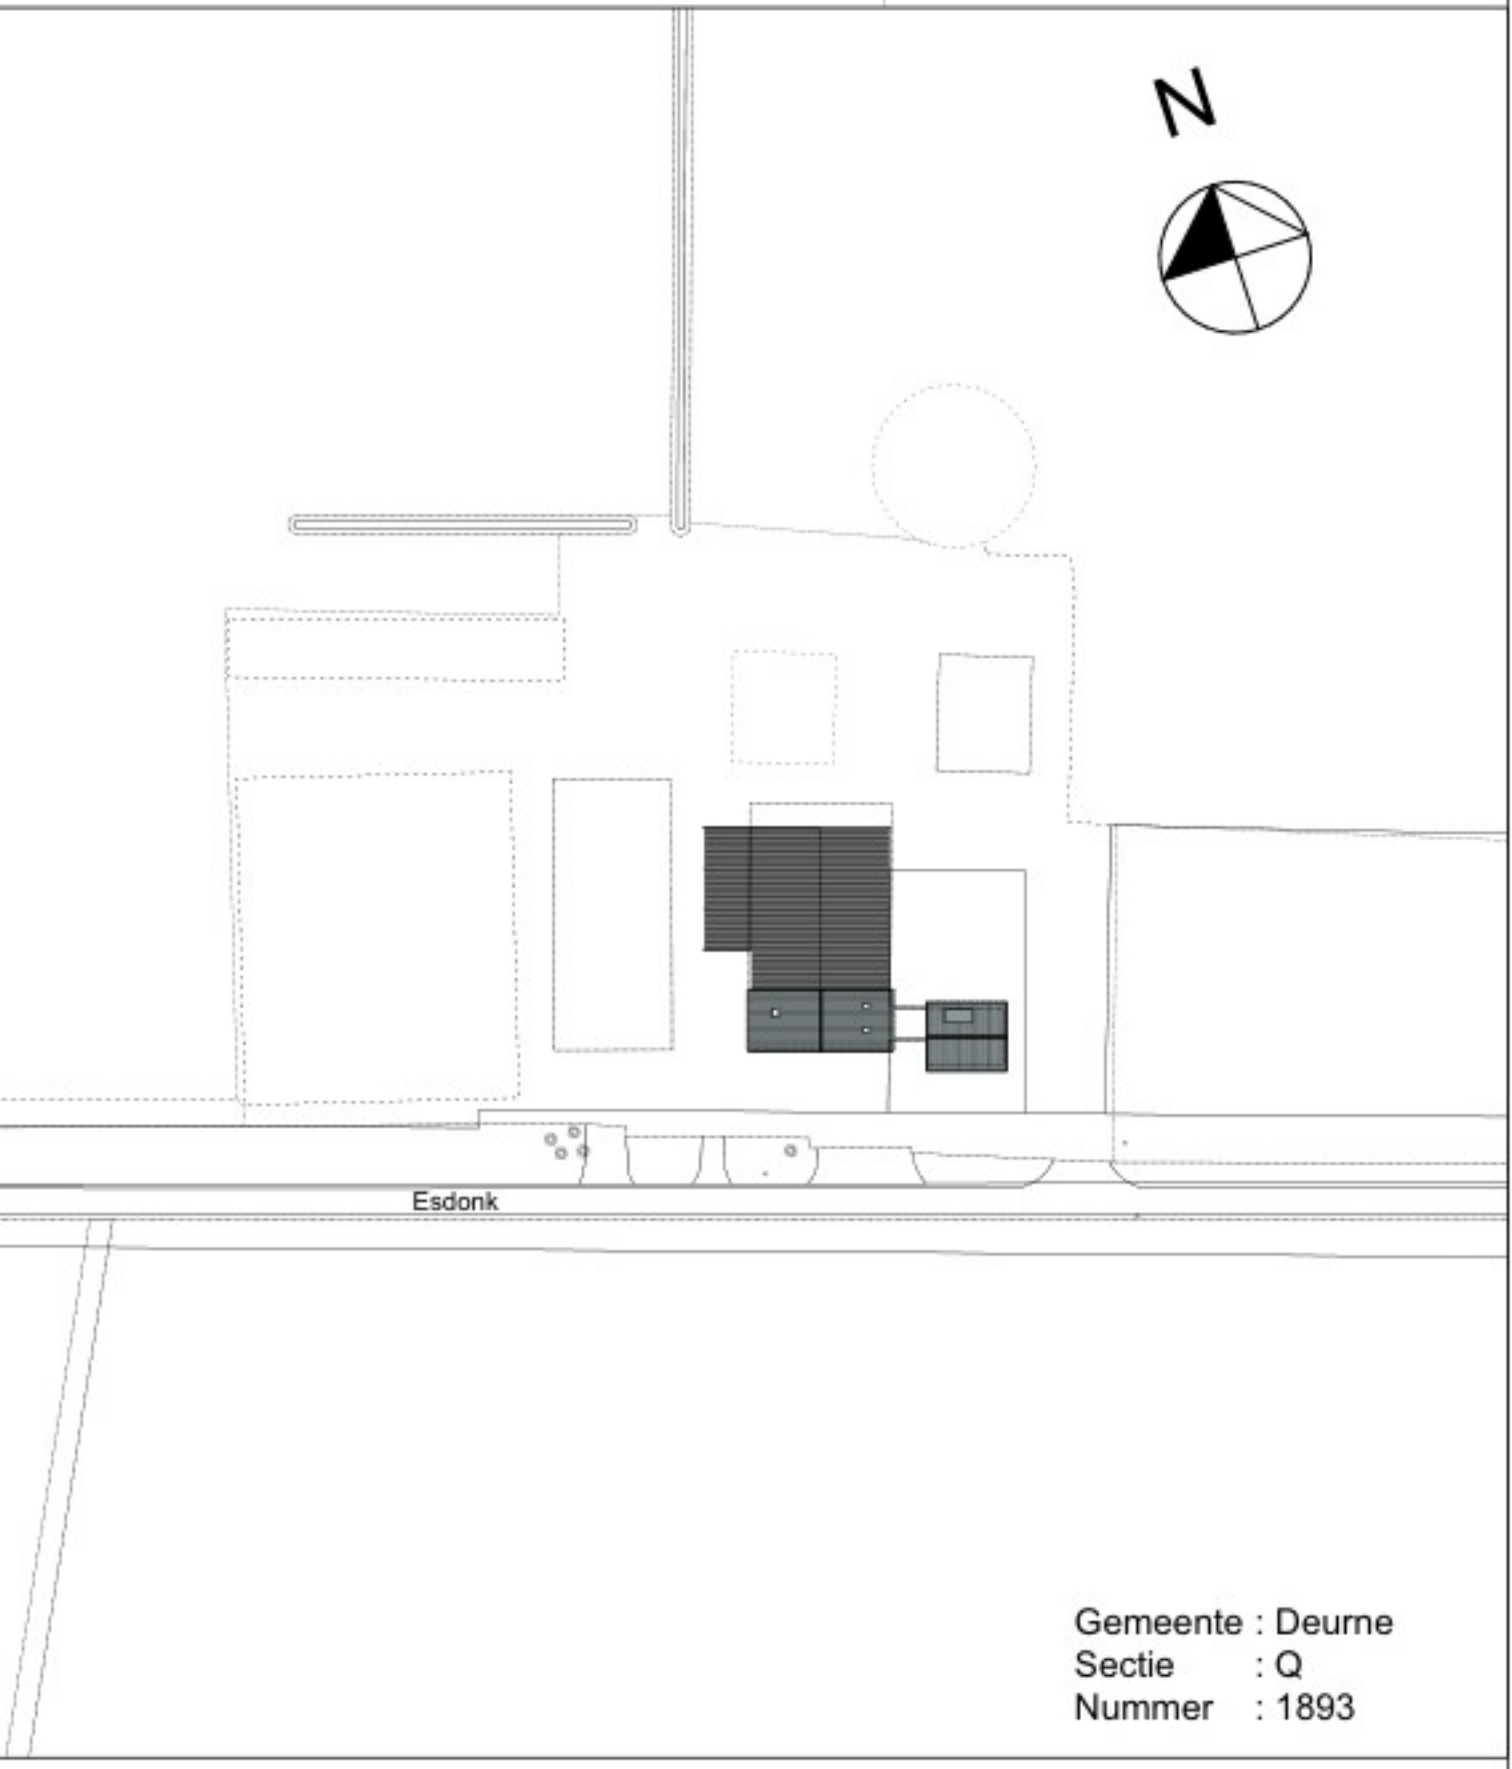

Gemeente : Deurne
Sectie : O
Nummer : 1893

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN CQ TE BEPALEN

CONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR