

Inspectierapportage


Documentnummer

TV 22.I.2030

1	Functieplaats	A-205-701-V-711	Referentieveiligheid	PRV71102/03@1 bar
	Omschrijving station	EUROPOORT M&R	Inspectiemethodiek	IMD_003
	Beheerder	WR	Wettelijk insp. plichtig	Ja
	Stuklijstpositietekst	ODORANTTANK	Ontwerpdruk (Bar)	0/1,5
	Componentbeschrijving	Odoranttank 3000L	Ontwerptemp. (Celsius)	-20/50
	Tagnummer	V-711	Volume (liter)	3700
	Identificatienummer	16-04/01	Ref. tek.nr.	DIS:21619873
	Serienummer	16-04/01	Functieplaats (OUD)	A205-50-04-001
	Bouwjaar	2016		
	Inbouwdatum	26-10-2016		

2 Omvang inspectie	Visueel	Inwendig <input type="checkbox"/>	Uitwendig <input checked="" type="checkbox"/>	Laswerk <input checked="" type="checkbox"/>	Coating <input checked="" type="checkbox"/>	Isolatie <input type="checkbox"/>	
	Niet-destructief onderzoek	Laswerk <input type="checkbox"/>	Radiografisch <input type="checkbox"/>	Ultrasoon <input type="checkbox"/>	Magnetisch <input type="checkbox"/>	Penetrant <input type="checkbox"/>	
		Plaatwerk <input checked="" type="checkbox"/>	Wanddikte <input checked="" type="checkbox"/>	Ultrasoon <input checked="" type="checkbox"/>	Magnetisch <input type="checkbox"/>	Penetrant <input type="checkbox"/>	
		Onderdelen <input type="checkbox"/>	Wanddikte <input type="checkbox"/>	Ultrasoon <input type="checkbox"/>	Magnetisch <input type="checkbox"/>	Penetrant <input type="checkbox"/>	
3 Inspectie resultaten	Druktest	Medium: Water <input type="checkbox"/>	Gas <input type="checkbox"/>	Stikstof <input type="checkbox"/>	Lucht <input type="checkbox"/>		
		Sterkte: 0 bar	Duur: 0 uur	Dichtheid: 0 bar	Duur: 0 uur		
	Drukbeveiliging	Tagnummer: PRV-71102	Afsteldruk: 1 bar	Testdruk: 0,97 bar			
3 Inspectie resultaten	Visueel		A NA NVT	Toelichting			
		Inwendig <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	tweede veiligheid PRV71102@1,0 bar		
		Uitwendig <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Laswerk <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Coating/Isolatie <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Niet-destructief onderzoek	Laswerk <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cygnus 6723		
	Plaatwerk/Pijpwerk <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Onderdelen <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Druktest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ref FAC-BA--016/1036615/10336864/10355893		
	Drukbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zie rap./cert.nr.:		

4 Meetresultaten	Nr.	Wanddikte (mm)
	1	6,0
	2	5,8
	3	6,0
	4	5,1
	5	5,3
	6	5,5
	7	5,2
	8	5,2
	9	5,2
	10	5,3
	11	4,6
	12	4,6
	13	6,0
	14	5,9
	15	5,0
	16	5,1
	17	5,3
18	5,3	

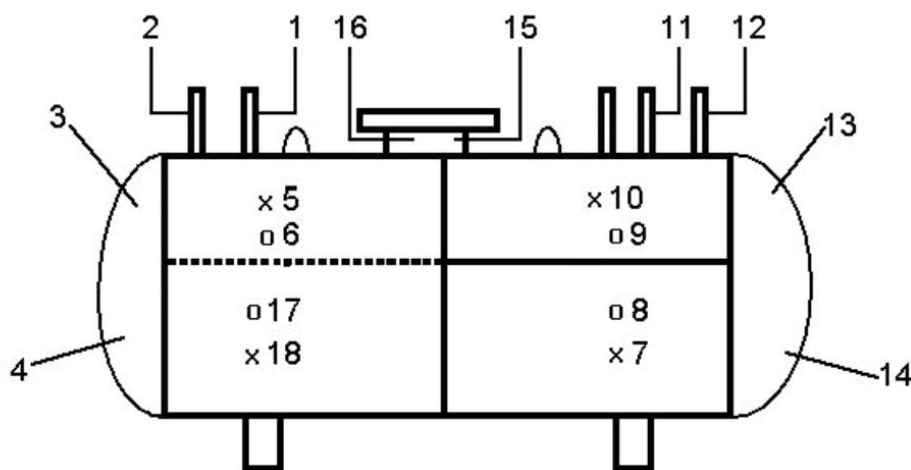

5. Bijzonderheden	Reden kortere termijn

Verklaring van Herkeur

Ondergetekende, inspecteur bij de KVG van de N.V. Nederlandse gasunie, verklaart een herkeuring te hebben uitgevoerd op onder 1 omschreven drukapparaat alsmede het onderstaand eindoordeel te hebben gebaseerd op de inspectieresultaten van de uitgevoerde inspecties (2 en 3), de resultaten van de uitgevoerde metingen (4) en de redenen voor het stellen van een kortere termijn (5).

Eindoordeel: Indeling (TV4-T25): Wettelijk (art.12c van het Besluit) Zorgplicht
Drukapparaat voor nieuwe bedrijfsperiode geschikt niet geschikt uitstel
Jaar volgende herbeoordeling 31-12-2028
Voorwaarden voor verder gebruik
Stempelplaat gemerkt met Groene sticker Gele sticker Rode sticker

Geïnspecteerd door **Datum inspectie** 19-12-2022

Origineel rapport naar beheerder

Handtekening:

Stempel:



Akkoord senior inspecteur

Handtekening:

Stempel:



Toezicht door

Handtekening:

Stempel:

Note:

In gevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan tegen deze beslissing bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen 6 weken na de datum van de verzending van deze beslissing een bezwaarschrift worden ingediend bij de afdeling Drukhouders Inspectie van de Gasunie. In het bezwaarschrift moet goed gemotiveerd worden aangegeven waarom de beslissing niet juist gevonden wordt. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van de bestreden beslissing en van alle eventuele andere op de zaak betrekking hebbende documenten toe te voegen.