



Ontruimingsplan conform NEN 8112

**BSO Weerselo**  
**Burgermeester Scholtenplein 1**  
**7595 AM Weerselo**

Versie: 00.1  
Status: concept  
Datum: 05-2024

# Inhoudsopgave

1. Inleiding en toelichting
2. Tekeningen
  - Omgevingstekening
3. Gebouw, installatie, organisatie
  - Beschrijving gebouw
  - Installaties
  - Organisatiegegevens
4. Alarmeringsprocedure intern en extern
  - Interne alarmering
  - Externe alarmering
5. Stroomschema alarmering
6. Ontruimingsprocedure
7. Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm
  - 7.1 Personeel
  - 7.2 Meldpunt Alarmeringen
  - 7.3 Hoofd bedrijfshulpverlener
  - 7.4 Directie / management
8. Ontruimingsplattegronden
  - Ontruimingsplattegrond(en)
  - Verklaring symbolen
9. Logboek ontruimingsplan
  - Mutaties ontruimingsplan
  - Ontruimingsoefeningen
  - Evaluatieverslag

# 1. Inleiding en toelichting

In ieder gebouw kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijke maken dat aanwezige personen het gebouw zo snel mogelijk verlaten.

Deze situatie kan zich o.a. voordoen bij:

- Brand
- Wateroverlast
- Stormschade
- Bommelding
- Gaslekkage
- In opdracht van bevoegd gezag

Naast de aanwezige bouwkundige en installatietechnische voorzieningen is hiervoor een ontruimingsplan nodig.

Een goede ontruiming is enkel mogelijk als de opzet van het plan bij alle medewerkers bekend is. Dit geldt extra in de kinderopvang omdat de aanwezige kinderen niet, dan wel niet voldoende zelfredzaam zijn.

Dit ontruimingsplan wordt jaarlijks beoordeeld op zijn functionaliteit en wordt tenminste 2x per jaar door oefening getoetst aan de praktijk. Daar waar nodig, wordt het plan geactualiseerd.

## Toelichting

- Alle personeelsleden dienen hun taken bij een ontruiming of ontruimingsalarm (zie 7.1) te kennen.
- De locatiemanager en het bedrijfshulpverleningsteam moeten het ontruimingsplan goed kennen.
- Alle aanwezige personen, zo ook ouders en bezoekers geven gehoor aan opdrachten en aanwijzingen van de BHV-organisatie.
- In situaties waarin niet is voorzien, zal naar eigen inschatting moeten worden gehandeld.
- De locatiemanager, als vertegenwoordiging van de directie, is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw, zoals gesteld in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet.

## 2. Tekeningen

Omgevingstekening



BSO Weerselo

Adres: Burgermeester Scholtenplein 1  
7595 AN Weerselo



Het gebouw



Verzamelaats

Verzamelaats:

De verzamelaats is op de parkeelaats aan de voorzijde van het gebouw, schuin tegenover de BSO.

Het noodopvangadres is:  
Stichting Vr. van Basischool Aloysius  
Sint Remigiusstraat 5  
7595 AM Weerselo



# 3. Gebouw, installatie en organisatie

## Beschrijving gebouw

### Gegevens gebouw;

Naam: BSO Weerselo  
Adres: Burgermeester Scholtenplein 1, 7595 AN Weerselo  
Telefoonnummer: 

## Omschrijving gebouw

De BSO bevindt zich op de begane grond in het oude gemeentehuis van Weerselo. Het gebouw omvat drie bouwlagen, waarbij de tweede en derde bouwlaag appartementen herbergen en de begane grond naast de BSO een kantoorfunctie heeft. De BSO is binnen het gebouw een afgeschermd geheel met eigen entree en kent geen afhankelijkheid van een gezamenlijke vluchtweg.

De openingstijden zijn gelijk aan de opvanguren. Dit is voor werkdagen van half 3 tot half 7 's avonds. In vakantie periodes is de BSO in gebruik vanaf half 8 's ochtends.

## Installaties en voorzieningen

Er is een lift in het pand aanwezig, maar deze wordt niet door de BSO gebruikt. Ook maakt de BSO geen gebruik van een BMI of andere ontruimingsinstallatie.

Er zijn twee handbrandblussers aanwezig: één in de keuken en één in de verblijfsruimte, links van de deur. Dit zijn allebei 6 liter schuimblussers. Verder is er een EHBO trommel in de keuken en er hangt een brandslanghaspel nabij in de centrale hal van het gebouw.

## Organisatiegegevens

BSO Weerselo is een buitenschoolse opvang (BSO). Hier worden kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar oud opgevangen. Gedurende de openingstijden van de BSO zijn er maximaal 40 personen gelijktijdig aanwezig, waarvan maximaal 34 kinderen. De overige aanwezigen zijn medewerkers, bezoekers of stagiaires.

De eerste medewerker op de groep is de hoofd BHV. Doordat de ruimtes op elkaar aansluiten wordt er voor de onderlinge communicatie enkel gebruik gemaakt van stemgeluid. Om contact op te nemen met de hulpdiensten wordt er gebruikt gemaakt van mobiele telefoons.

# 4. Alarmeringsprocedure intern en extern

## 4.1 Interne alarmering

Interne alarmering is bedoeld om alle aanwezigen binnen de BSO te waarschuwen inclusief de bedrijfshulpverleners.

## 4.2 Externe alarmering

Externe alarmering is bedoeld om hulpdiensten ter plaatse te krijgen.


In geval van een calamiteit werkt de alarmering (zowel interne als externe alarmering) als volgt:  
Het Hoofd BHV of degene die de calamiteit signaleert:

1. Belt het alarmnummer 112
2. Vraagt om politie, brandweer of ambulance

Meld vervolgens:

1. Je naam
2. Naam en adres van het gebouw (locatie)
3. Aard van het incident
4. Mogelijk aantal slachtoffers

## 5. Stroomschema alarmering

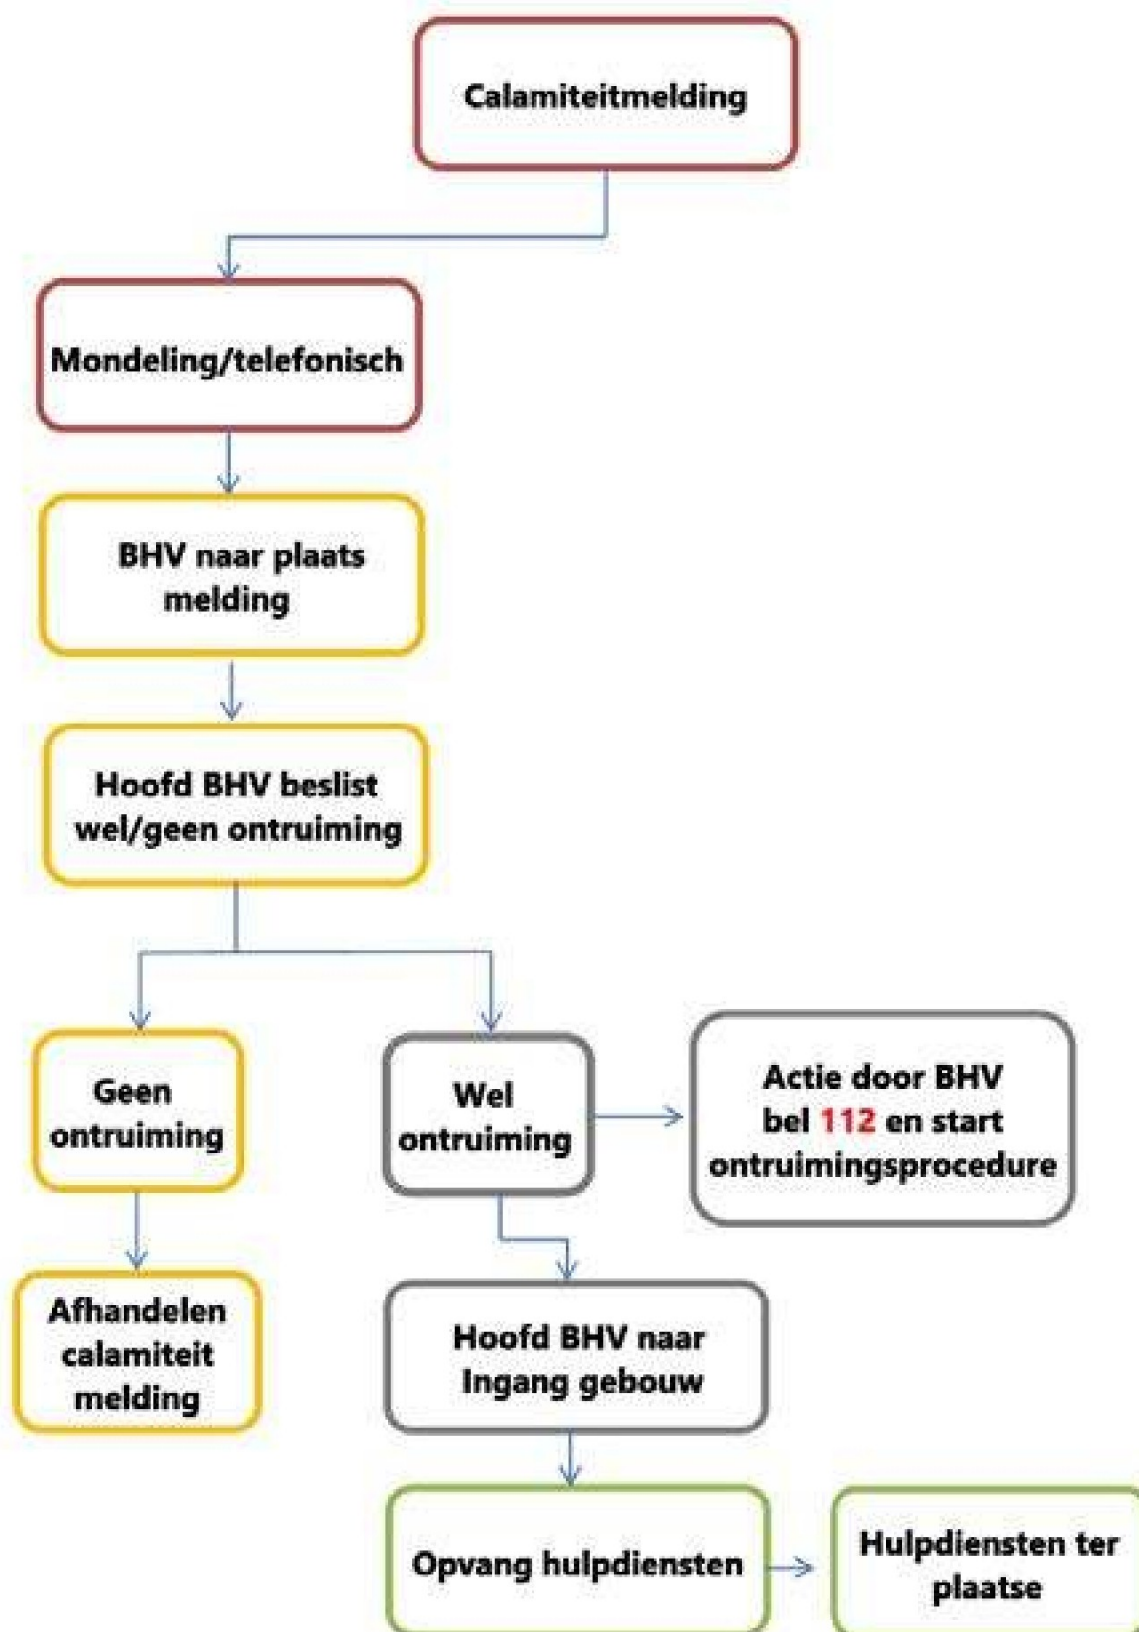

## 6. Ontruimingsprocedure

De opdracht tot ontruiming gegeven door:

- a) Hoofd BHV.
- b) Het bevoegd gezag (bijvoorbeeld politie).

De ontruiming wordt begeleid door de BHV-organisatie en overige medewerkers.

Op de verzamelplaats:

Op de verzamelplaats controleren medewerkers het aantal personen van hun eigen groep, inclusief aanwezige bezoekers en melden dat aan de aanwezige BHV. Vermissing wordt dus direct doorgegeven aan de BHV-organisatie. Als iedereen op de verzamelplaats aanwezig is en de BHV-organisatie geeft het akkoord, dan kan men zich verplaatsen naar het noodopvang adres.

Verzamelplaats bij ontruiming:

De verzamelplaats is op de parkeerplaats aan de voorzijde van het gebouw, schuin tegenover de BSO.

Het noodopvangadres is:

Stichting Vr. van Basischool Aloysius  
Sint Remigiusstraat 5  
7595 AM Weerselo





# 7. Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm

## 7.1 Personeel

Bij het ontdekken van een brand

- Blijf kalm!
- Meld de brand door de (indien aanwezig) dichtstbijzijnde handbrandmelder te activeren.
- Stel het hoofd BHV op de hoogte en informeer deze over de aard en grootte van de brand.
- Indien mogelijk probeer de (beginnende) brand te blussen.
- Is blussen niet mogelijk, begin dan met het ontruimen volgens de ontruimingsinstructie.
- Sluit de ramen en deuren.

Wat te doen bij een brand- of ontruimingsalarm

- Blijf kalm!
- Indien mogelijk, sluit ramen en deuren, maar doe ze niet op slot.
- Verzamel je eigen groep en controleer op achterblijvers, denk hierbij ook aan controleren van de kasten, nissen etc.
- Als de groep compleet is start je als groep met de ontruiming.
- Neem de aanwezigheidslijst (IPAD) mee naar buiten.
- Verlaat het gebouw volgens de ontruimingsinstructies.
- In geval er niet direct gevlucht kan worden, wordt er contact gelegd met het (hoofd) BHV. Geef het hoofd BHV informatie over de situatie van de groep, eventueel de calamiteit en stem af welke evacuatieleroute er gevolgd moet worden. Het hoofd BHV beslist hierin.
- Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.
- Volg aanwijzingen van de BHV en hulpverlening op.
- Begeleid aanwezige bezoekers tijdens de ontruiming.

Wat te doen bij een overheidsalarm / NL- Alert:

- Ga naar binnen.
- Sluit ramen en deuren.
- Luister naar de rampenzender: RTV Oost.  
Via de ether in de gemeente Losser: FM 89.4
- De BHV-organisatie draagt zorg dat niemand het gebouw verlaat.
- Bij een NL-aAlert: Volg de instructie van de NL-Alert.

## 7.2 Meldpunt Alarmeringen

Doordat er geen centraal alarmeringspunt (zoals receptie) voorzien is, kan de melding bij een ieder binnekomen. Degene waar de melding binnekomt:

- Meld, bij een mondelinge of telefonische brandmelding of andere calamiteit, deze melding door aan de BHV-organisatie.
- Verbreekt de binnekomende telefoongesprekken.
- Houd de telefoonlijnen vrij voor communicatie met de hulpdiensten.

### 7.3 Hoofd bedrijfshulpverlener

Het hoofd BHV:

- Begeeft zich bij alarmering naar de brandmeldcentrale bij de entree of gaat naar degene die heeft gesignaleerd en stelt zich op de hoogte van de aard en plaats van de melding.
- Geeft mondeling of via de portofoon instructies over de locatie van de calamiteit en de te volgen evacuatie-route.
- Laat nadere informatie over het incident doorgeven aan de hulpdiensten.
- Coördineert de ontruiming.
- Draagt er zorg voor dat niemand het pand weer betreedt zonder toestemming.
- Houdt contact met de BHV-organisatie en coördineert de nacontrole.
- Zorgt voor opvang en begeleiding van de hulpdiensten.
- Hanteert de checklist en geeft de verstrekte informatie door aan de hulpdiensten.

Controlelijst hoofd BHV:

- Zijn brandweer en/of andere hulpdiensten al gewaarschuwd?
- Zijn het logboek veiligheid, telefoon en sleutels mee naar buiten?
- Is de aanwezigheidslijst (IPAD) mee naar buiten?
- Loopt de ontruiming goed (ergens extra hulp nodig)?
- Is de BHV-organisatie ingezet?
- Wordt de brandweer opgevangen?
- Krijgt de brandweer informatie, sleutels en plattegronden?
- Is begeleiding brandweer geregeld?
- Is de regiomanager geïnformeerd?

### 7.4 Directie

De directie

- Heeft de eindverantwoordelijkheid van de totale ontruiming.
- Draagt verantwoordelijkheid voor optreden van de eigen organisatie.
- Handelt volgens het calamiteitenprotocol.

Algemeen

De directie draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer vergunningen en de Arbowetgeving.

De directie is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij:

- Brand.
- Hulpverlening.
- Ontruiming enz.

De directie is verantwoordelijk voor regelmatige controle van:

- Blusmiddelen.
- Installaties.
- Bereikbaarheid van het bouwwerk (ook bij sneeuw en ijzel).

## 8. Ontruimingsplattegronden

Ontuimingsplattegronden nog toe te voegen.

## Verklaring symbolen




Nooduitgang




EHBO



Verzamelpplaats



Vluchtroute



Brandweer ingang



Brandslanghaspel



Blusdeken



Handbrandmelder



Handblusser



BMC  
Brandmeldcentrale



Giftige stof




Ontvlambare  
stof



Bijtende stof




Niet blussen  
met water



Noodschakelaar  
Elektra



Noodschakelaar  
CV



Gasafsluiter



Waterafsluiter



Sprinkler  
afsluiter



Evaluatieverslag ontruimingsoefening met verbeterpunten

# Rampenzenders

<b>Omroep</b>	<b>Locatie FM zender</b>	<b>Frequentie in Mhz</b>
<b>Omrop Fryslân</b>	Jirnsum	92,2
<b>RTV Noord</b>	Groningen	97,5
<b>RTV Drenthe</b>	Assen	90,8
	Emmen	99,3
<b>RTV Oost</b>	Losser	89,4
	Markelo	95,6
	Deventer	97,9
	Zwollekerspel	99,4
<b>Omroep Gelderland*</b>	Arnhem	88,9
	Ugchelen	103,5
	Ruurlo	90,4
	Megen	89,1
<b>Radio M (Utrecht)</b>	Lopik	93,1
	Rhemen	97,9
<b>Omroep Flevoland</b>	Lelystad	89,8
<b>RTV Noord-Holland</b>	Amsterdam	88,9
	Hilversum	88,7
	Wieringerwerf	93,9
<b>Radio West</b>	Den Haag	89,3
<b>RTV Rijnmond</b>	Rotterdam	93,4
<b>Omroep Zeeland</b>	Goes	87,9
	Vlissingen	98,4
<b>Omroep Brabant</b>	Roosendaal	91,0
	Loon op Zand	91,9
	Megen	95,8
	Mierlo	87,6
<b>L1 Radio (Limburg)</b>	Roermond	100,3
	Emmaberg	95,3



**DENK VOORUIT**

**\*Mogelijk kunnen in de omgeving van Gelderland etherfrequenties variëren afhankelijk van de woonplaats. Via de volgende link kunt u de meest recente frequenties vinden:**

<http://www.omroep gelderland.nl/web/Algemene-paginas/Over-ons/Kanaalwijzer.htm>