

Algemene gegevens

Type	Boom niet vrij uitgroeiend	Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd		- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Soortnaam	Populus alba	Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Witte abeel	- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte		Onderhoudsplichtige	
Meerstammig		Beheerafspraak	Boom - BOOM IN BEPLANTING
Jaar van aanleg (leeftijd)	1959	Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Standplaats	Groenobject	Controlefrequentie BVC	Jaarlijks
- gedetailleerd		Jaar volgende inspectie	2026
Beschermingsstatus		Cyclus segment	A
- gedetailleerd		Actuele opkroonhoogte	
Groeifase		Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus		Beleid opmerkingen	Buiten eigendomslaag
		Memo (algemeen)	
		Stadsdeel	Oost
		Woonplaats	Amsterdam
		Gemeente	Amsterdam
		Sportterrein	
		Deelsportcomplex	
		Postcode	
Beheergebied	Watergraafsmeer		
Openbare ruimte	Goudriaanstraat		
Buurt	Van der Kunbuurt		
Wijk	Frankendael		



Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

BVO

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Iepziekte status
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	03-03-2026	De Boominspecteurs		Juist	97 cm	0,5 tot 1 m.	g. 24 m. en hoger	Bereikt		c. Onvoldoende	b. Regulier boombeeld (HB)	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar	

BVO - Opmerkingen

03-03-2026	<Geen data>
------------	-------------

BVO - Foto's

Datum	Foto's
03-03-2026	

BVO - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
3-3-2026	Stam	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk		
3-3-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk		
3-3-2026	Stamvoet	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit		
3-3-2026	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			

BVO - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
03-03-2026	De Boominspecteurs	Snoeien - grof dood hout verwijderen (q)		< 1 jaar	4-3-2026	Geen maatregel		-	-	in afwachting van nto.
03-03-2026	De Boominspecteurs	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)		< 1 jaar	10-3-2026	NTO (Nader Technisch Onderzoek)	Breukvast < 2 meter	-	-	Dikrandtonderzwam, zie voorgaand nto.

BVR

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
Boomveiligheid (BVR)	29-07-2025	De Boominspecteurs		Juist	97 cm	0,5 tot 1 m.				c. Onvoldoende		Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar
Boomveiligheid (BVR)	16-07-2024	De Boominspecteurs		Juist	112 cm	1,0 tot 1,5 m.				c. Onvoldoende		Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar

BVR - Opmerkingen

29-07-2025	<Geen data>
16-07-2024	<Geen data>

BVR - Foto's

Datum

29-07-2025

Foto's



16-07-2024



BVR - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
29-7-2025	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			
29-7-2025	Kroon	Mechanisch defect	Houtscheur (gestel)tak (m)	Takbreuk		
29-7-2025	Stamvoet	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit		
29-7-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk		
29-7-2025	Stam	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk		
16-7-2024	Stamvoet	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit		
16-7-2024	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			

BVR - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
29-07-2025	De	Snoeien - grof dood hout		< 1 jaar	29-7-2025	Snoeien - grof dood hout verwijderen		-	-	

	Boominspecteurs	verwijderen (q)						
29-07-2025	De Boominspecteurs	Snoeien - tak(ken) verwijderen (q)	< 1 jaar	29-7-2025	Snoeien - tak(ken) verwijderen	-	-	
29-07-2025	De Boominspecteurs	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)	< 1 jaar	29-7-2025	Jaarlijkse inspectie	-	-	Besluit op basis van nto 2023. vervolg nto 2026.
16-07-2024	De Boominspecteurs	Snoeien - grof dood hout verwijderen (q)	< 1 jaar	19-12-2024	Snoeien - grof dood hout verwijderen	-	-	Dit maatregel besluit is automatisch genomen op basis van de beslistabel (script3)
16-07-2024	De Boominspecteurs	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)	< 1 jaar	19-7-2024	Jaarlijkse inspectie	-	-	Besluit op basis van nto 2023.

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	29-07-2026	Pius Floris Amsterdam	Juist	Juist	115 cm	1,0 tot 1,5 m.				c. Onvoldoende	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	Risicoboom	f. Niet van toepassing (te vellen boom)
NTO	01-09-2023	Idverde	Juist	Juist	112 cm	1,0 tot 1,5 m.				b. Voldoende	a. Aanvaard boombeeld	Attentieboom	c. > 15 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

Foto's

29-07-2026



01-09-2023



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
1-9-2023	Stamvoet	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit		

29-7-2026	Kroon	Mechanisch defect	Gebroken en of losse tak (m)	Takbreuk	
29-7-2026	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)	Takbreuk	
29-7-2026	Stamvoet	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit	
29-7-2026	Maaiveld (direct rond de boom)	Maaiveld	Graafschade	Instabiliteit	

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek



Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
29-7-2026	Onderzoek na vervolg afgerond	Uit het onderzoek is gebleken dat de boom in zijn huidige vorm niet duurzaam te behouden is. Gezien de omvang van de aantasting, met mogelijk ook wortelschade door de werkzaamheden, in combinatie met de drukke locatie	<<Niet ingevuld>>	nvt	De boom is vanwege de omvang van de aantasting in combinatie met de locatie niet langer duurzaam te behouden.

wordt investeren in deze boom niet geadviseerd. Herstel is uitgesloten. Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom deze binnen 3 mnd (snel) verwijderen.

1-9-2023	Onderzoek na vervolg afgerond	Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom dient de boom jaarlijks te worden geïnspecteerd.	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>	De parasitaire zwamaantasting (dikrandtonderzwam) is een onomkeerbaar proces dat van invloed is op de duurzame instandhouding van de boom. Vanwege het type en de mate van aantasting is de boom niet duurzaam in stand te houden op locatie.
----------	-------------------------------	---	-------------------	-------------------	---

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	29-07-2026	Datum	29-07-2026	Datum	29-07-2026	Datum	29-07-2026
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)	Onderzoeksmethode	Geluidstomograaf (GT)	Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)	Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Geluidstomograaf op maaiveld	- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting		Meethoogte	10	Windrichting	Noordoost	Windrichting	Oost
Meethoogte	1	Stamdiameter	115	Meethoogte	30	Meethoogte	1
Stamdiameter	115	- op meet of prikhoogte		Stamdiameter	115	Stamdiameter	115
- op meet of prikhoogte		Min. restw. Mattheck	10	- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4		Meetwaarden per meting	Het tomogram laat zien dat er nog maar 45% gezond hout aanwezig is. De brede groen zone laat een hoge activiteit zien van de aantasting. Herstel of afgrenseling van deze aantasting is gezien de omvang en activiteit uitgesloten.	Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Prikstok van 60 cm kan volledig worden ingebracht. Wortelaanzet is volledig rot en heeft geen functie meer voor de boom.			Meetwaarden per meting	Prikstok is tussen wortelaanzetten 10 cm in te brengen.	Meetwaarden per meting	Inrotting in wortelaanzet. Prikstok 30 cm in te brengen.
Omvang		Omvang		Omvang		Omvang	
Ernst	Ernstig	Ernst	Ernstig	Ernst	Ernstig	Ernst	Ernstig
Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting		Prikrichting		Prikrichting	Horizontaal	Prikrichting	Horizontaal
Indicatie restwanddikte	90	Indicatie restwanddikte		Indicatie restwanddikte	140	Indicatie restwanddikte	120
Overig		Overig		Overig		Overig	

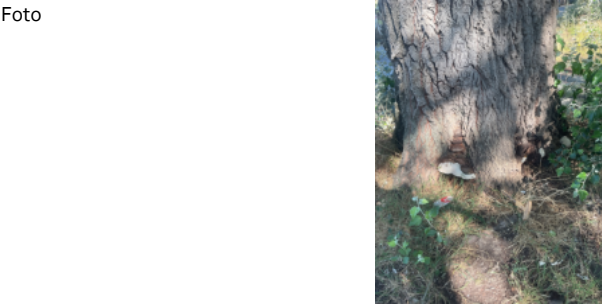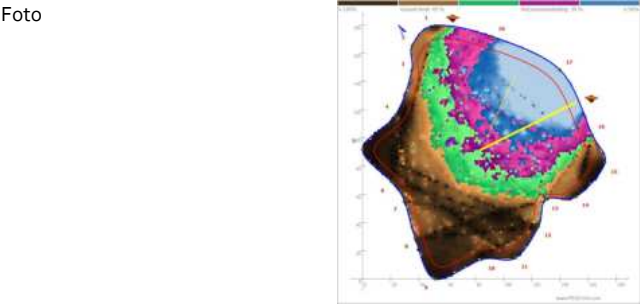

Datum	29-07-2026	Datum	29-07-2026
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)	Onderzoeksmethode	SIA Meting (SM)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	
Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting		Windrichting	
Meethoogte	100	Meethoogte	
Stamdiameter	115	Stamdiameter	115
- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck	10
Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Prikstok is 20 cm in te brengen.	Meetwaarden per meting	Uit de SIA-berekening komt een minimale (gesloten) restwand van 10 cm. Bij het toepassen van de berekening op de aangetroffen rotting (a.d.h.v. tomogram) is de veiligheidsfactor van de stam 1,26 en dus te laag. Het gewenste veiligheidsgetal is van 1,5 verhoogd naar 2,0 gezien de omvang van de rotting. Hierbij wordt nu het advies gegeven de kroon te reduceren met minimaal 6 meter. In de huidige vorm is er dus een risico op stambreuk. Gezien de omvang van de rotting met ook al een teruglopende conditie en de locatie wordt langer investeren in deze boom niet geadviseerd.
Omvang		Omvang	
Ernst	Matig	Ernst	Ernstig
Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting		Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	100	Indicatie restwanddikte	
Overig		Overig	
Foto			

Foto




Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	01-09-2023	Datum	01-09-2023
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)	Onderzoeksmethode	Geluidstomograaf (GT)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Geluidstomograaf op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	Oostzijde	Windrichting	Random
Meethoogte	20	Meethoogte	20
Stamdiameter	112	Stamdiameter	112
- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck	21,4
Min. restw. Mattheck x 1.4	30,5	Min. restw. Mattheck x 1.4	30,5
Meetwaarden per meting	Indringing 15 cm	Meetwaarden per meting	Minimale afwijking
Omvang	20-30%	Omvang	
Ernst	Ernstig	Ernst	
Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	21,8	Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	Horizontaal	Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	130	Indicatie restwanddikte	
Overig		Overig	

Foto



Foto

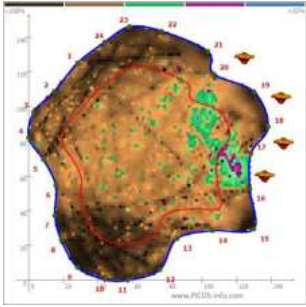

Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
29-07-2026	Pius Floris Amsterdam	Vorbereiden herplant		< 1 jaar	31-7-2026	Vorbereiden herplant		Deze maatregel is automatisch aangemaakt bij opdrachtverlening kap van een programmaboom

29-07-2026	Pius Floris Amsterdam	Vellen (boom verwijderen) (q)	< 3 maanden (spoed)	31-7-2026	Vellen (boom verwijderen)
------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------	---------------------------

01-09-2023	ldverde	Jaarlijkse inspectie (q)	< 1 jaar	15-9-2023	Jaarlijkse inspectie
------------	---------	--------------------------	----------	-----------	----------------------

Ecoscan

Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
29-7-2026	Pius Floris Amsterdam	1,0 tot 1,5 m.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
1-9-2023	ldverde	1,0 tot 1,5 m.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☒			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------


Type	Boom niet vrij uitgroeiend	
- gedetailleerd		
Soortnaam	Ulmus 'Amsterdam'	
- Nederlands	lep (cultuurvariëteit)	
- boomgrootte		
Meerstammig		
Jaar van aanleg (leeftijd)	1973	53 jaar
Standplaats	Gras- en kruidachtigen	
- gedetailleerd	Gazon	
Beschermingsstatus		
- gedetailleerd		
Groeifase		
Actuele ecostatus		

Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Eigenaar	Gemeente
- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
Onderhoudsplichtige	
Beheerafspraak	Boom - BOOM IN GRAS
Omgevingsrisicoklasse	1. Hoog
Controlefrequentie BVC	Jaarlijks
Jaar volgende inspectie	2026
Cyclus segment	A
Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst
Beoogde opkroonhoogte	
Beleid opmerkingen	

Memo (algemeen)

Beheergebied	Oud-Oost
Openbare ruimte	Weesperzijde
Buurt	Weesperzijde-Midden/Zuid
Wijk	Weesperzijde

Stadsdeel	Oost
Woonplaats	Amsterdam
Gemeente	Amsterdam
Sportterrein	
Deelsportcomplex	
Postcode	

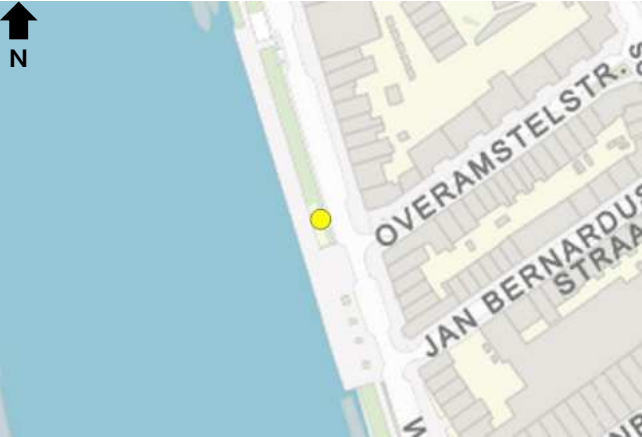

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

BVO

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Iepziekte status
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	15-04-2026	De Boomininspecteurs		Juist	56 cm	0,5 tot 1 m.	e. 15 tot 18 m.	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst		d. Slecht	b. Regulier boombeeld (HB)	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar	

BVO - Opmerkingen

15-04-2026	<Geen data>
------------	-------------

BVO - Foto's

Datum	Foto's
15-04-2026	



BVO - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
15-4-2026	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			
15-4-2026	Kroon	Mechanisch defect	Afstervingsverschijnselen			
15-4-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk		
15-4-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting			

BVO - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
15-04-2026	De Boominspecteurs	Snoeien - grof dood hout verwijderen (q)		< 1 jaar	17-4-2026	Geen maatregel		-	-	In afwachting van nto.
15-04-2026	De Boominspecteurs	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)		< 1 jaar	17-4-2026	NTO (Nader Technisch Onderzoek)	Breukvast < 2 meter	-	-	inrotting, klankafwijking stamvoet. Gezien diameters en beeldmateriaal is tijdens het nto 2023 de verkeerde boom beoordeeld. nto 2020 was op de juiste boom. Vervolg nto.

BVR

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
Boomveiligheid (BVR)	16-07-2025	De Boominspecteurs		Juist	55 cm	0,5 tot 1 m.				d. Slecht		Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar
Boomveiligheid (BVR)	16-07-2024	De Boominspecteurs		Juist						c. Onvoldoende		Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar

BVR - Opmerkingen

16-07-2025	<Geen data>
16-07-2024	<Geen data>

BVR - Foto's

Datum

16-07-2025

Foto's



16-07-2024

BVR - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
16-7-2025	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			
16-7-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Holte			
16-7-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting			
16-7-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem	Stambreuk of instabiliteit		
16-7-2025	Kroon	Mechanisch defect	Afstervingsverschijnselen			
16-7-2024	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			
16-7-2024	Stamvoet	Mechanisch defect	Holte			

BVR - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
16-07-2025	De Boominspecteurs	Snoeien - grof dood hout verwijderen (q)		< 1 jaar	22-7-2025	Geen maatregel		-	-	dood hout snoei uitvoeren nav bvo.
16-07-2025	De Boominspecteurs	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 1 jaar	22-7-2025	Jaarlijkse inspectie		-	-	gezien uitgevoerd nto voorlopig handhaven.
16-07-2024	De Boominspecteurs	Snoeien - grof dood hout verwijderen (q)		< 1 jaar	19-12-2024	Snoeien - grof dood hout verwijderen		-	-	Dit maatregel besluit is automatisch genomen op basis van de beslistabel (script3)
16-07-2024	De Boominspecteurs	Jaarlijkse inspectie (q)		< 1 jaar	24-7-2024	Jaarlijkse inspectie		-	-	Besluit jaarlijkse inspectie dmv meervoudig wijzigen genomen.

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	30-07-2026	Pius Floris Amsterdam	Juist	Juist	61 cm	0,5 tot 1 m.				c. Onvoldoende	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	Risicoboom	f. Niet van toepassing (te vellen boom)
NTO	01-09-2023	Idverde	Juist	Juist	19 cm	0,1 tot 0,2 m.				c. Onvoldoende	a. Aanvaard boombeeld	Attentieboom	b. 5 tot 15 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

Foto's

30-07-2026



01-09-2023



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
1-9-2023	Stamvoet	Mechanisch defect	Houtscheur stam	Stambreuk		

1-9-2023	Stamvoet	Mechanisch defect	Holte		
30-7-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting		
30-7-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem	Stambreuk of instabiliteit	
30-7-2026	Kroon	Mechanisch defect	Afstervingsverschijnselen		

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
30-7-2026	Onderzoek na vervolg afgerond	Vanwege de omvang van de aantasting en de uitkomst van de SIA berekening is behoud van deze boom niet mogelijk. Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom deze binnen 3 maanden	<<Niet ingevuld>>	nvt	Deze boom is niet duurzaam te behouden op deze zeer drukke locatie.

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	01-09-2023
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	Random
Meethoogte	10
Stamdiameter	19
- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck	4,2
Min. restw. Mattheck x 1.4	5,9
Meetwaarden per meting	Indringing 10 cm
Omvang	00-10%
Ernst	Licht
Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	Horizontaal
Indicatie restwanddikte	
Overig	

Foto



Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
30-07-2026	Pius Floris Amsterdam	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 3 maanden (spoed)	31-7-2026	Vellen (boom verwijderen)		Geen f&f aspecten.

01-09-2023	ldverde	Jaarlijkse inspectie (q)	< 1 jaar	15-9-2023	Jaarlijkse inspectie
------------	---------	--------------------------	----------	-----------	----------------------

Ecoscan

Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
30-7-2026	Pius Floris Amsterdam	1,0 tot 1,5 m.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
1-9-2023	Idverde	1,0 tot 1,5 m.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☒			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------