




Voorgevel




Achtergevel




Rechter zijgevel

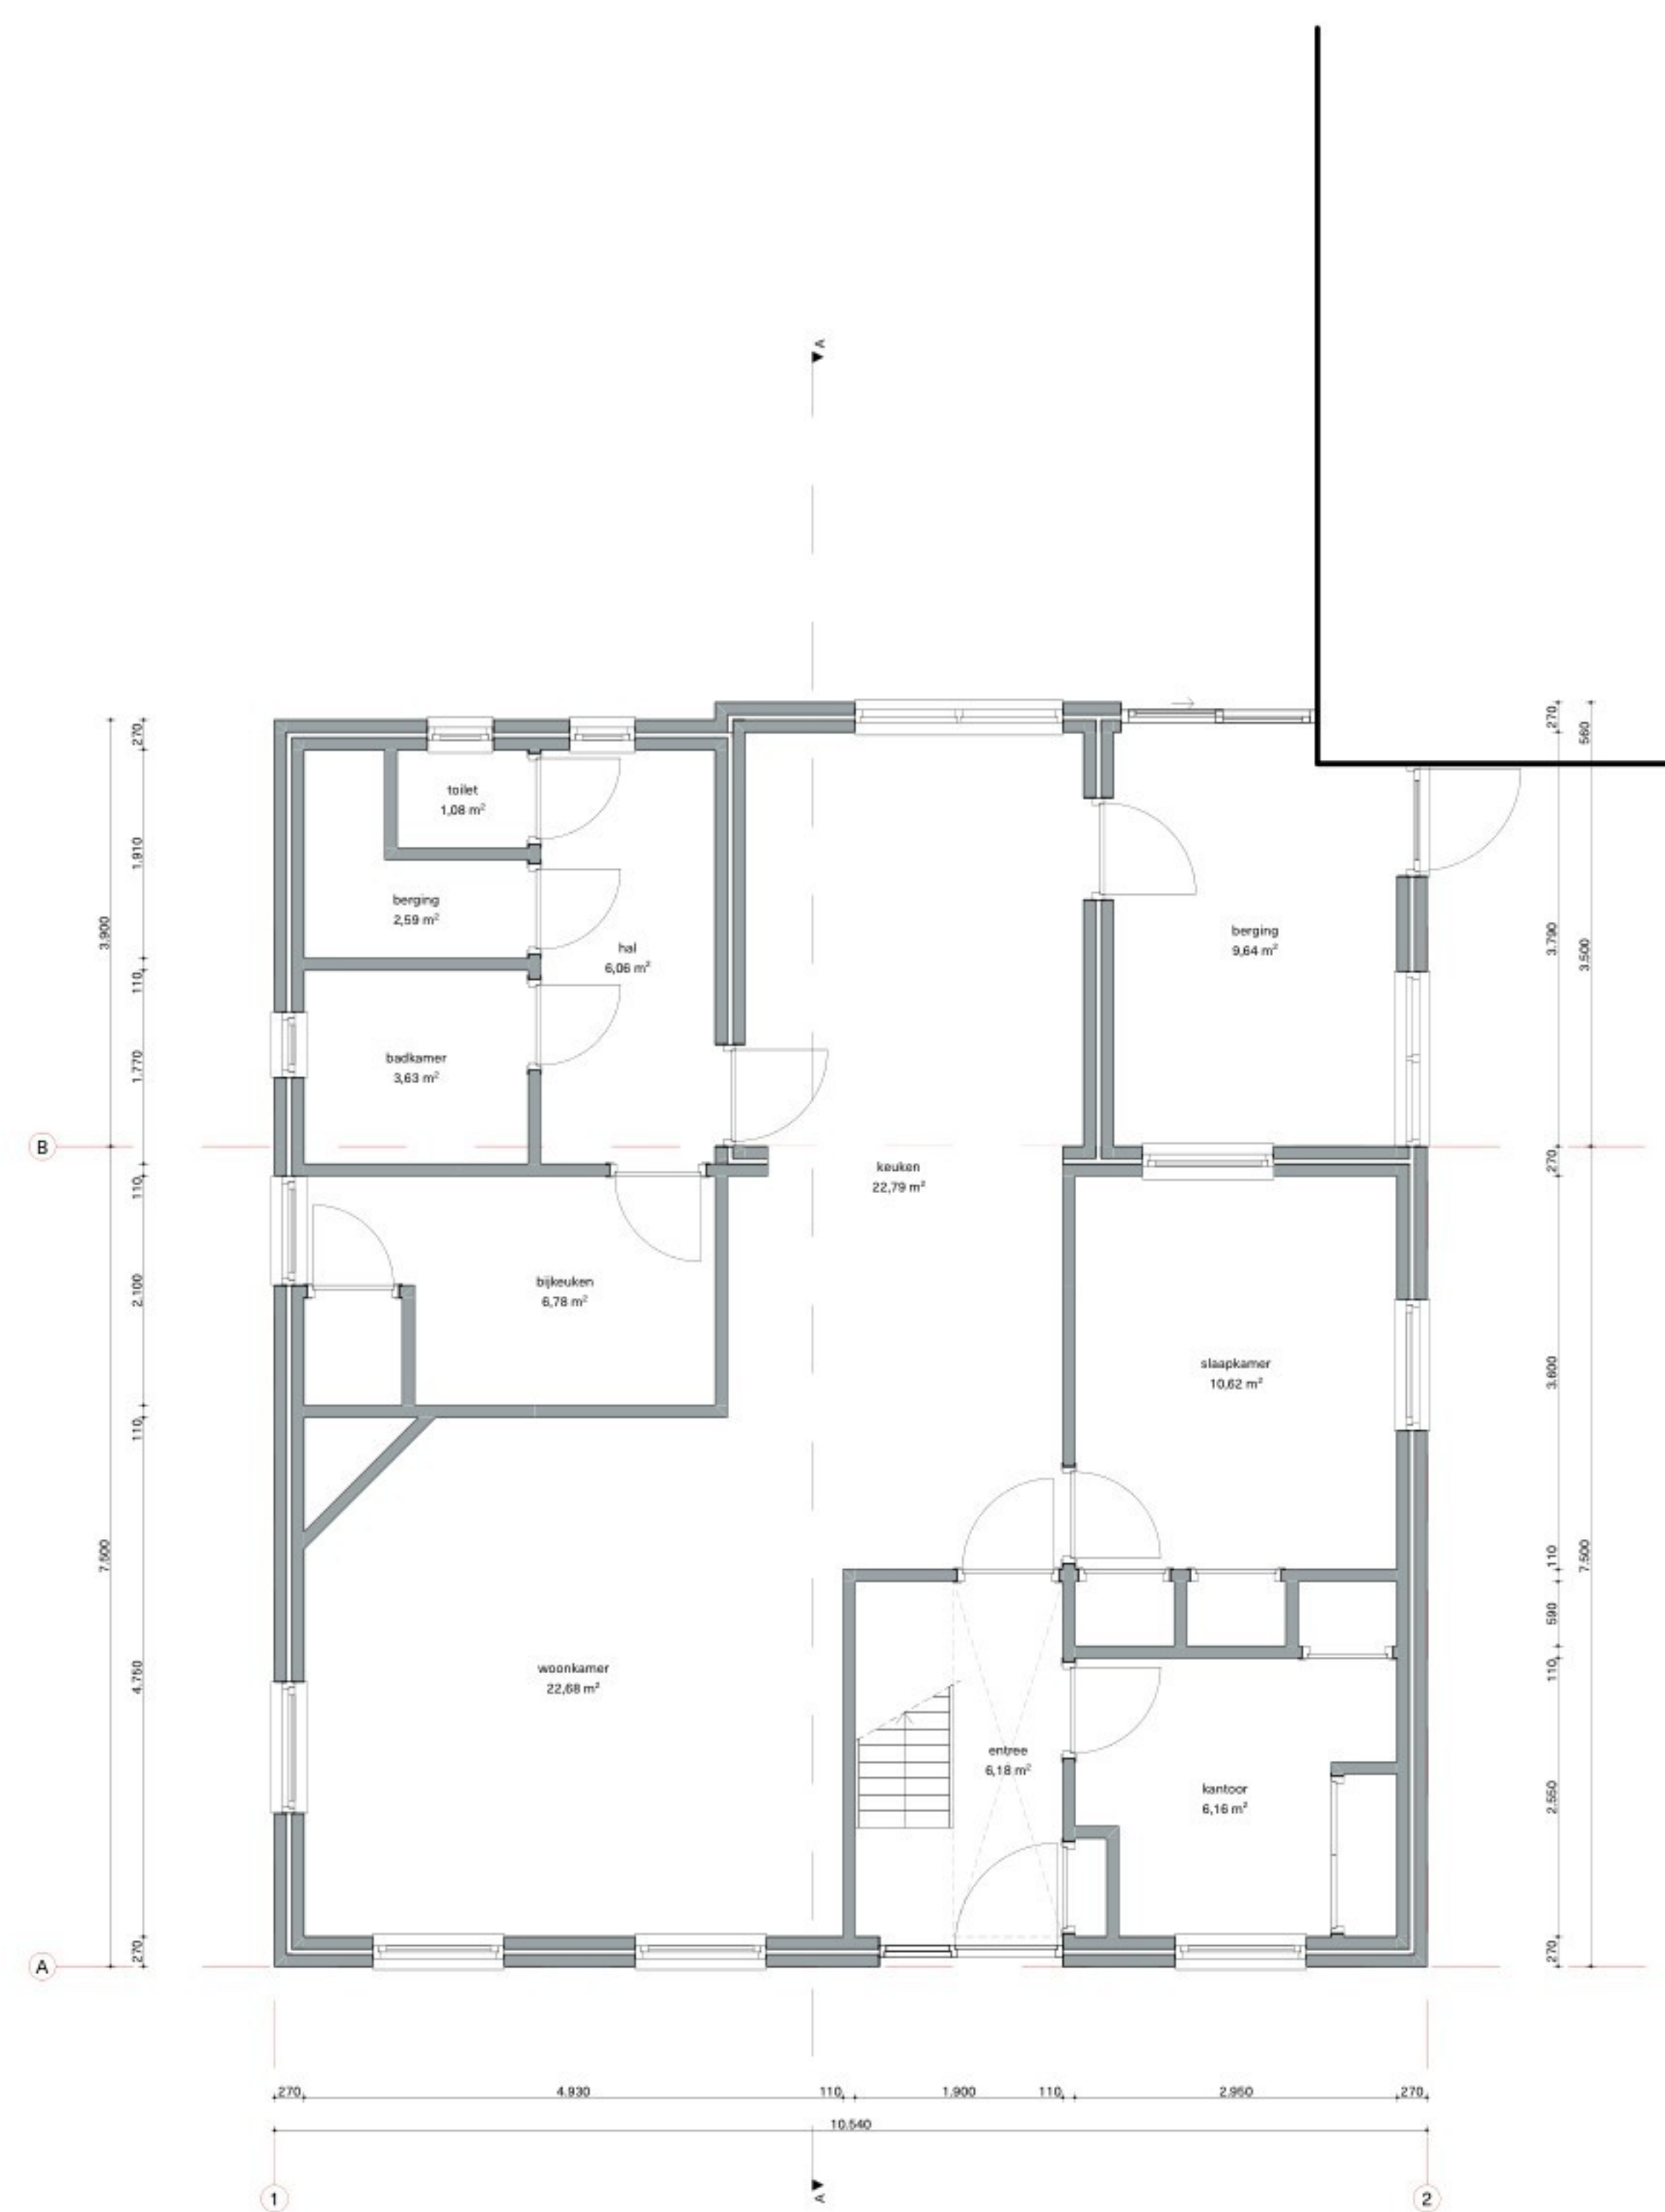





Begane grond

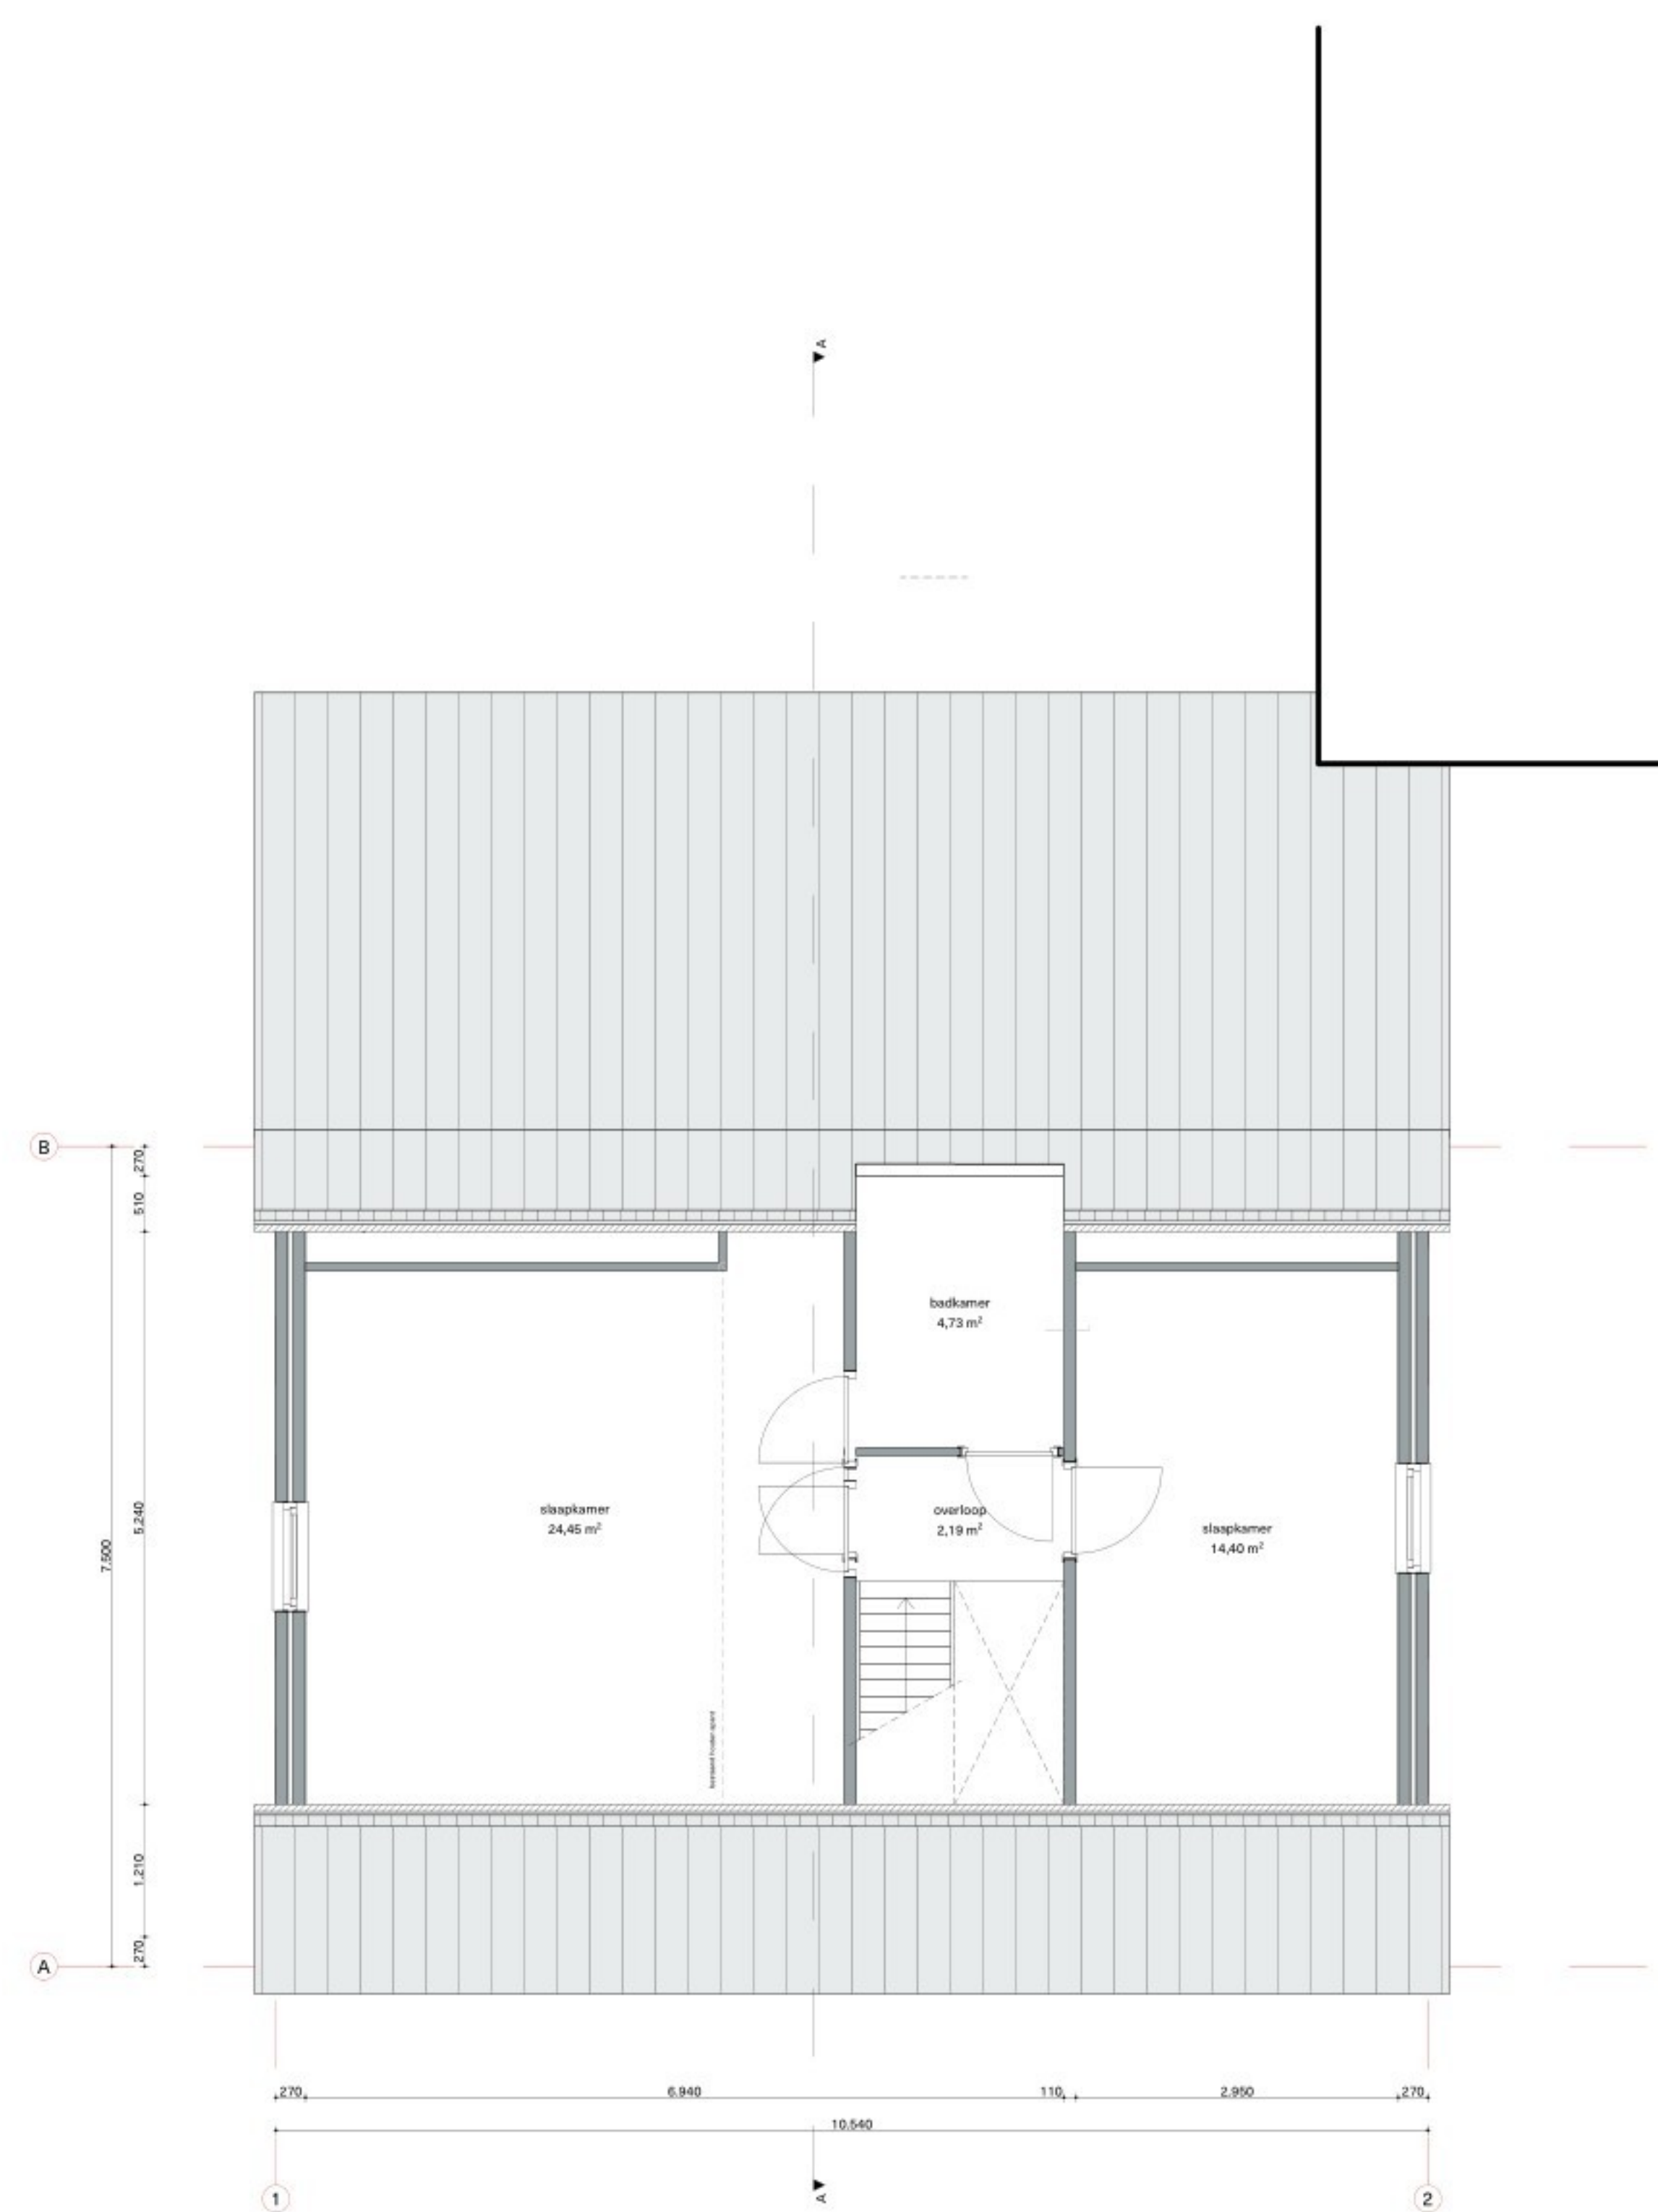


1e verdieping

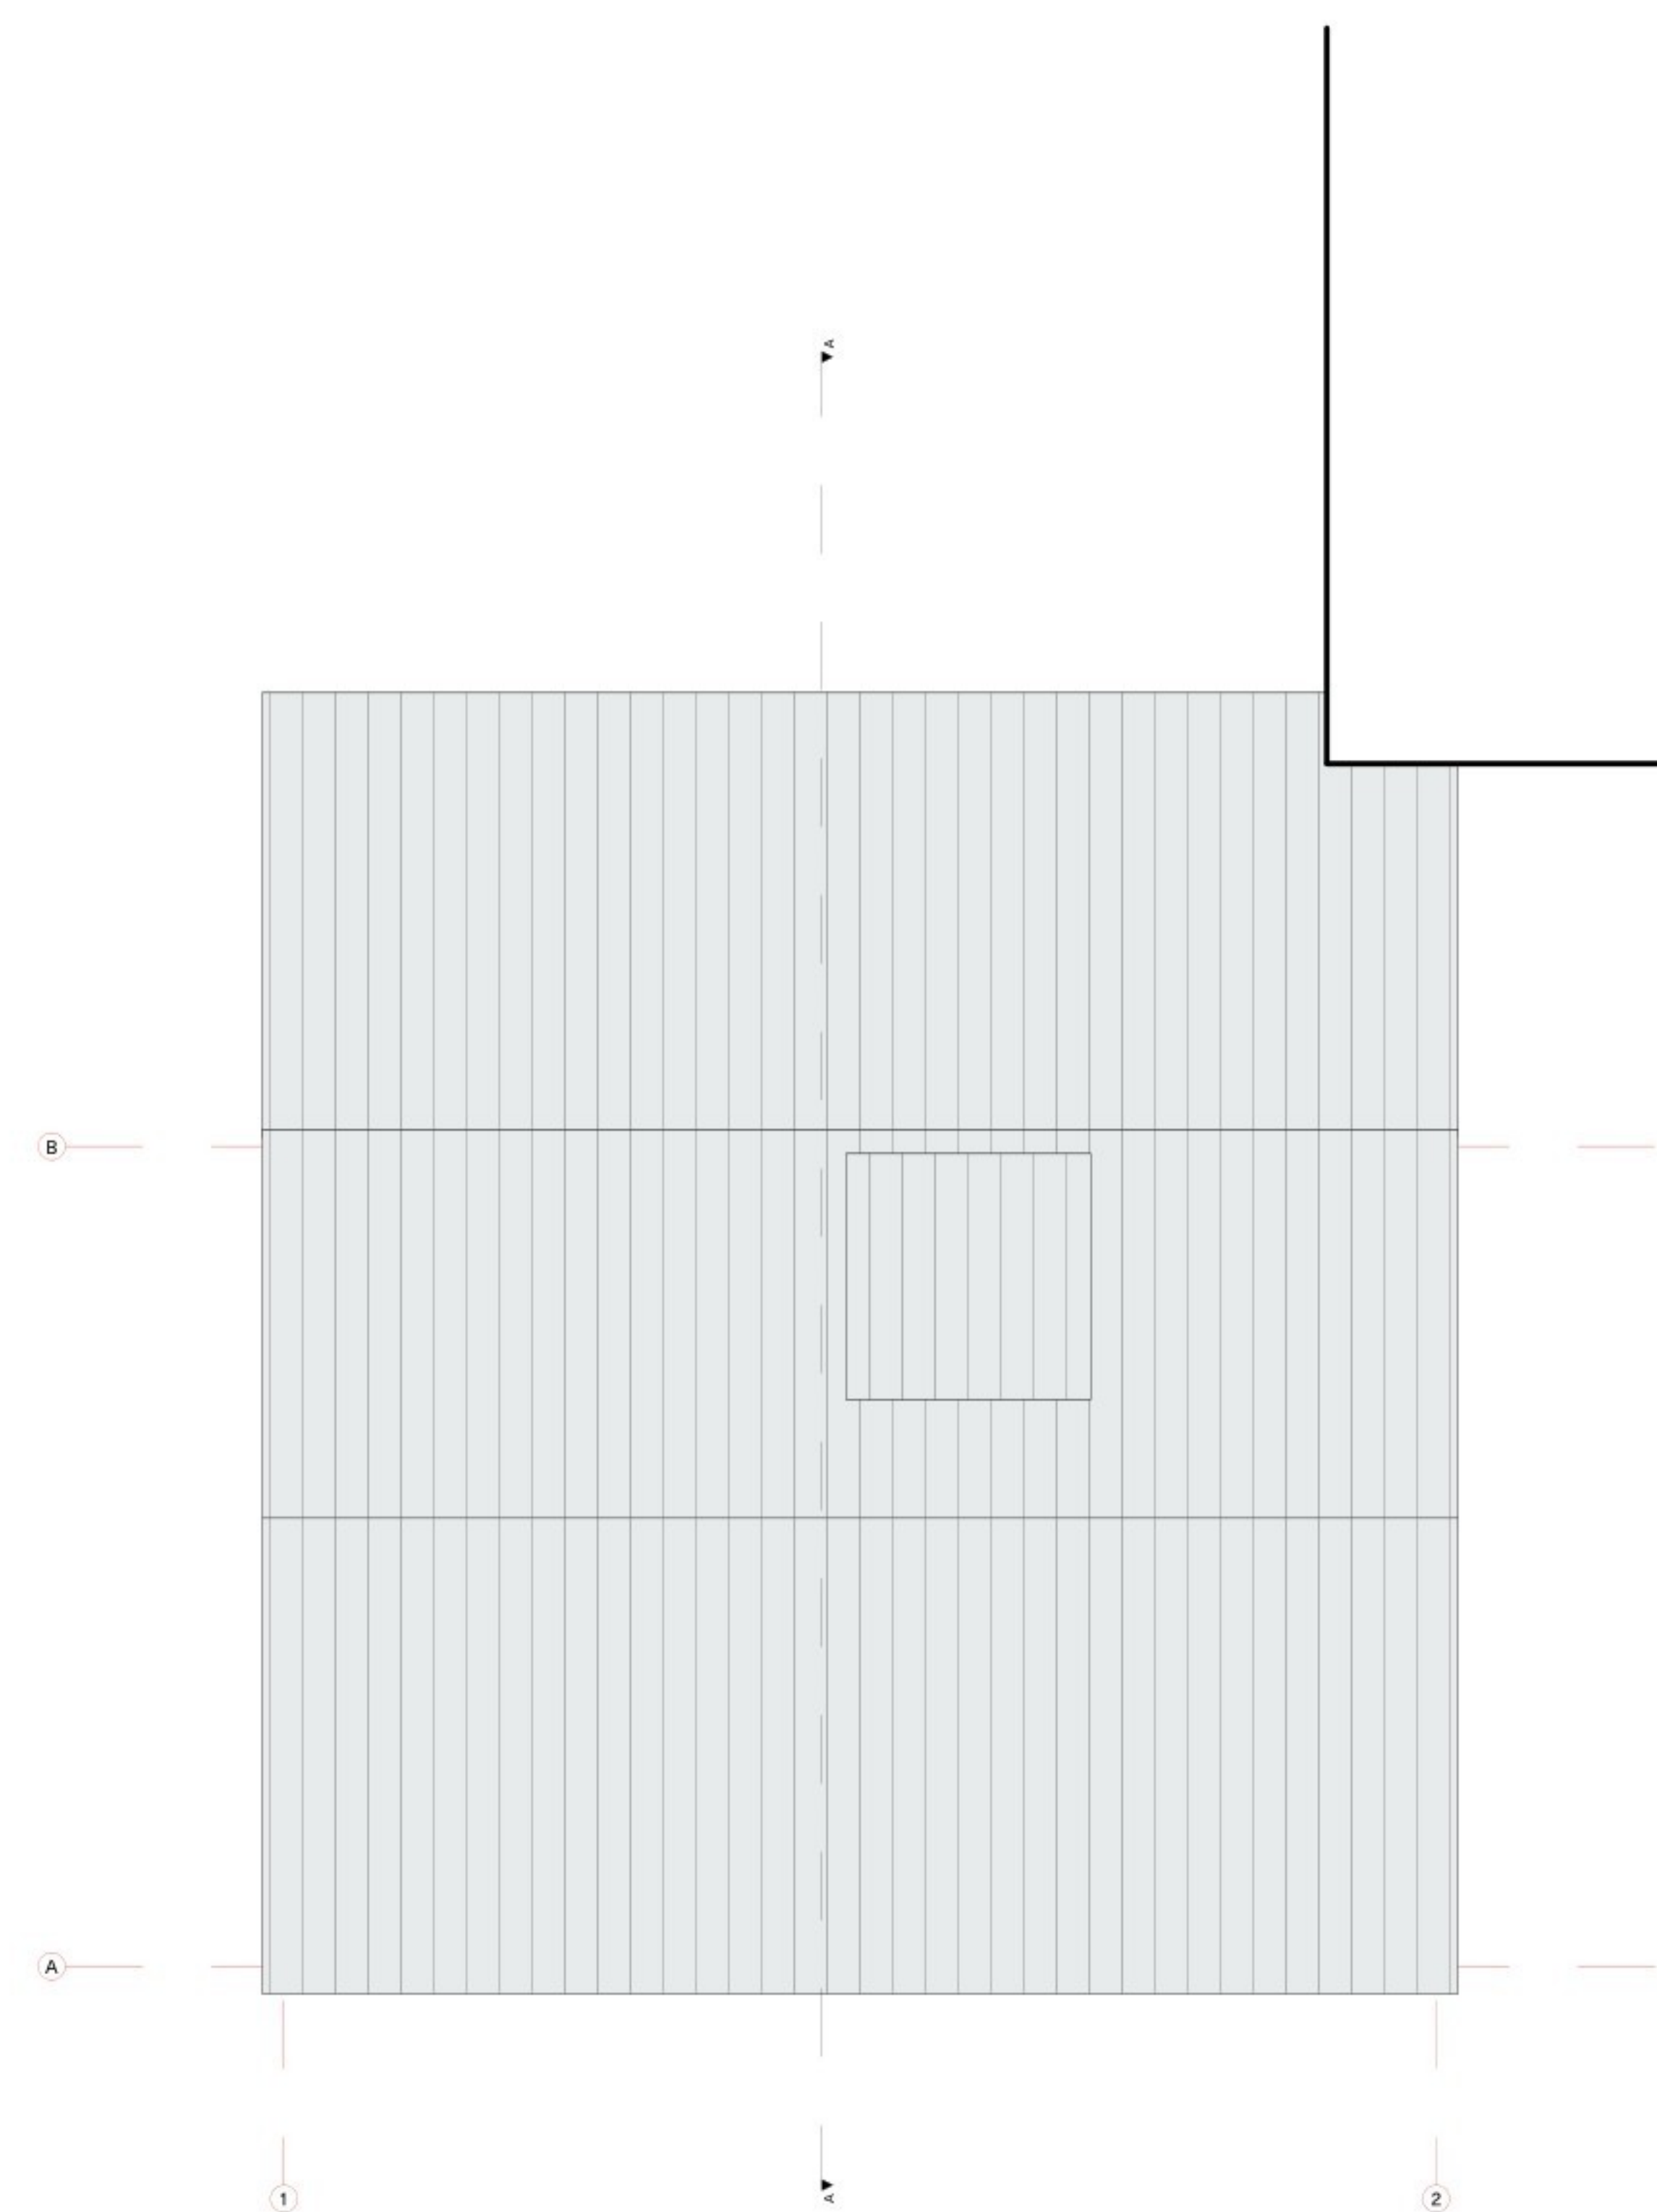

Dak aanzicht

[illegible]


Exteriede	Materiaal	Afweging	Kleur	Opmerking
gewel'netwerk scaapen	aluminium merk		zwart zwart/bronsroet	aluminium
kathoden	kunsthout/aluminium		houdkleur	natuur
draadende delen	kunsthout/aluminium		houdkleur	natuur
monder	kunsthout/aluminium		houdkleur	natuur
verwarming	trui/gas		wit	RAL 9010 aluminium

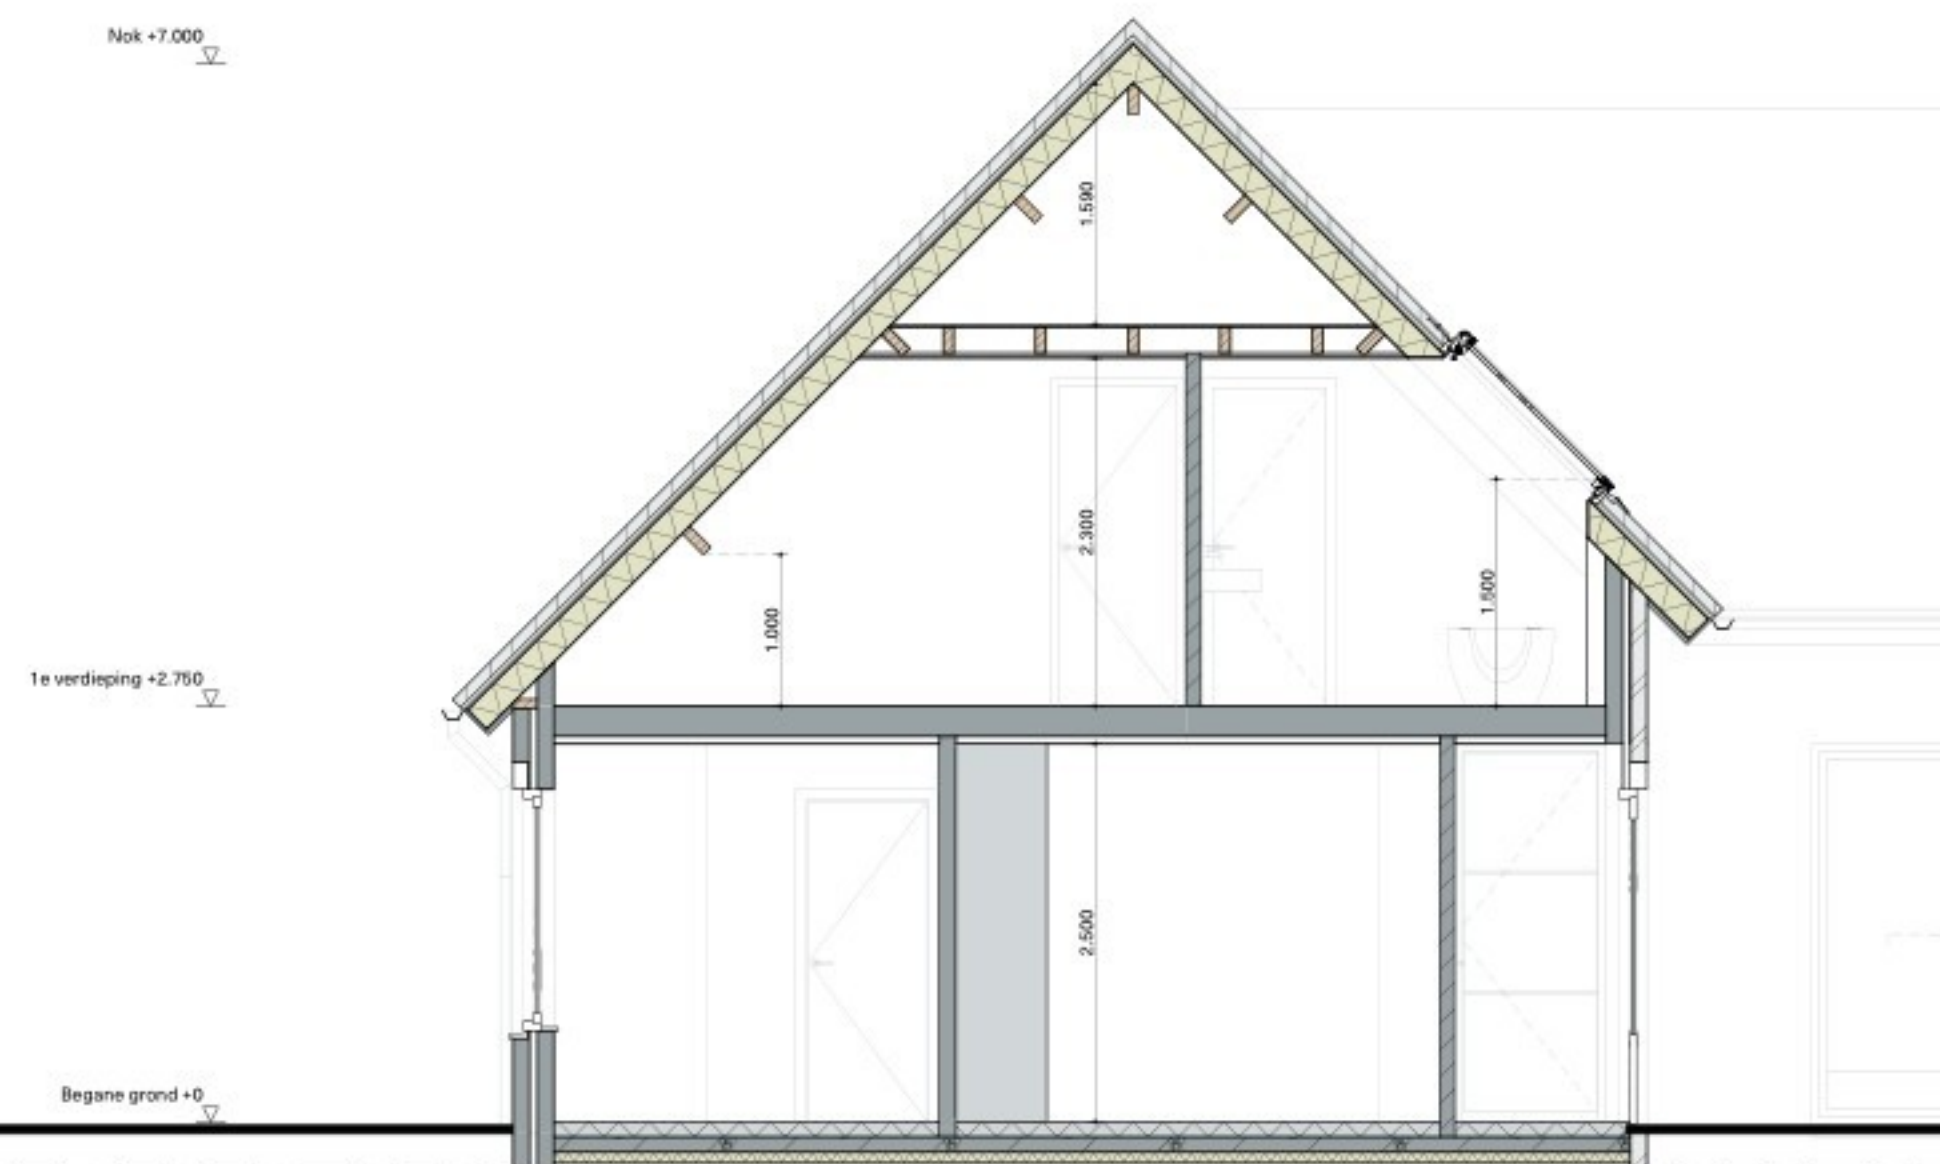


Doorsnede C - nieuw



Doorsnede B - nieuw

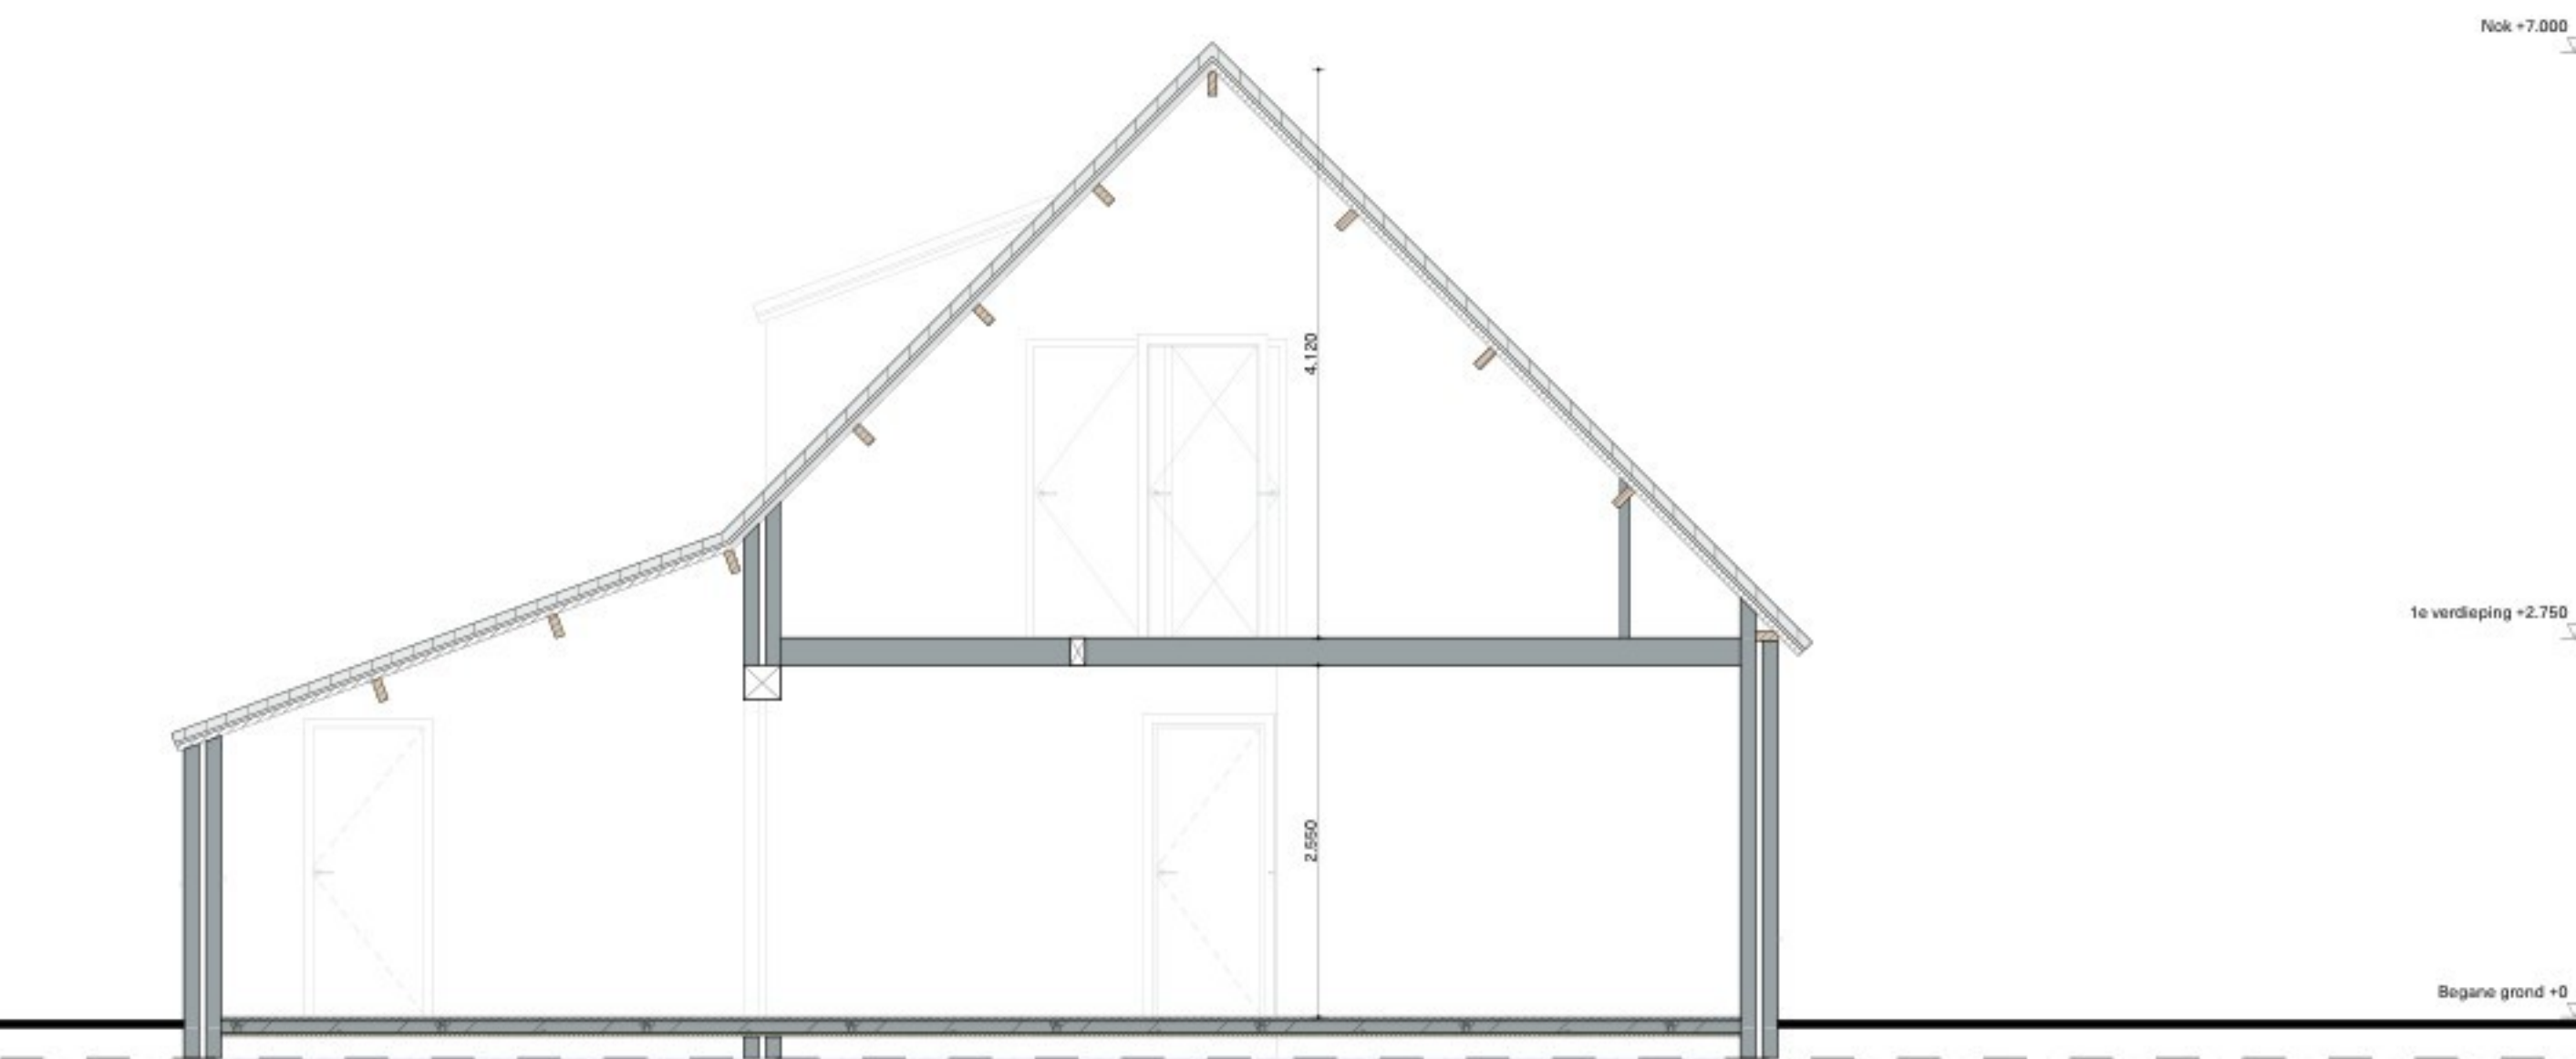

Doorsnede A - bestaand

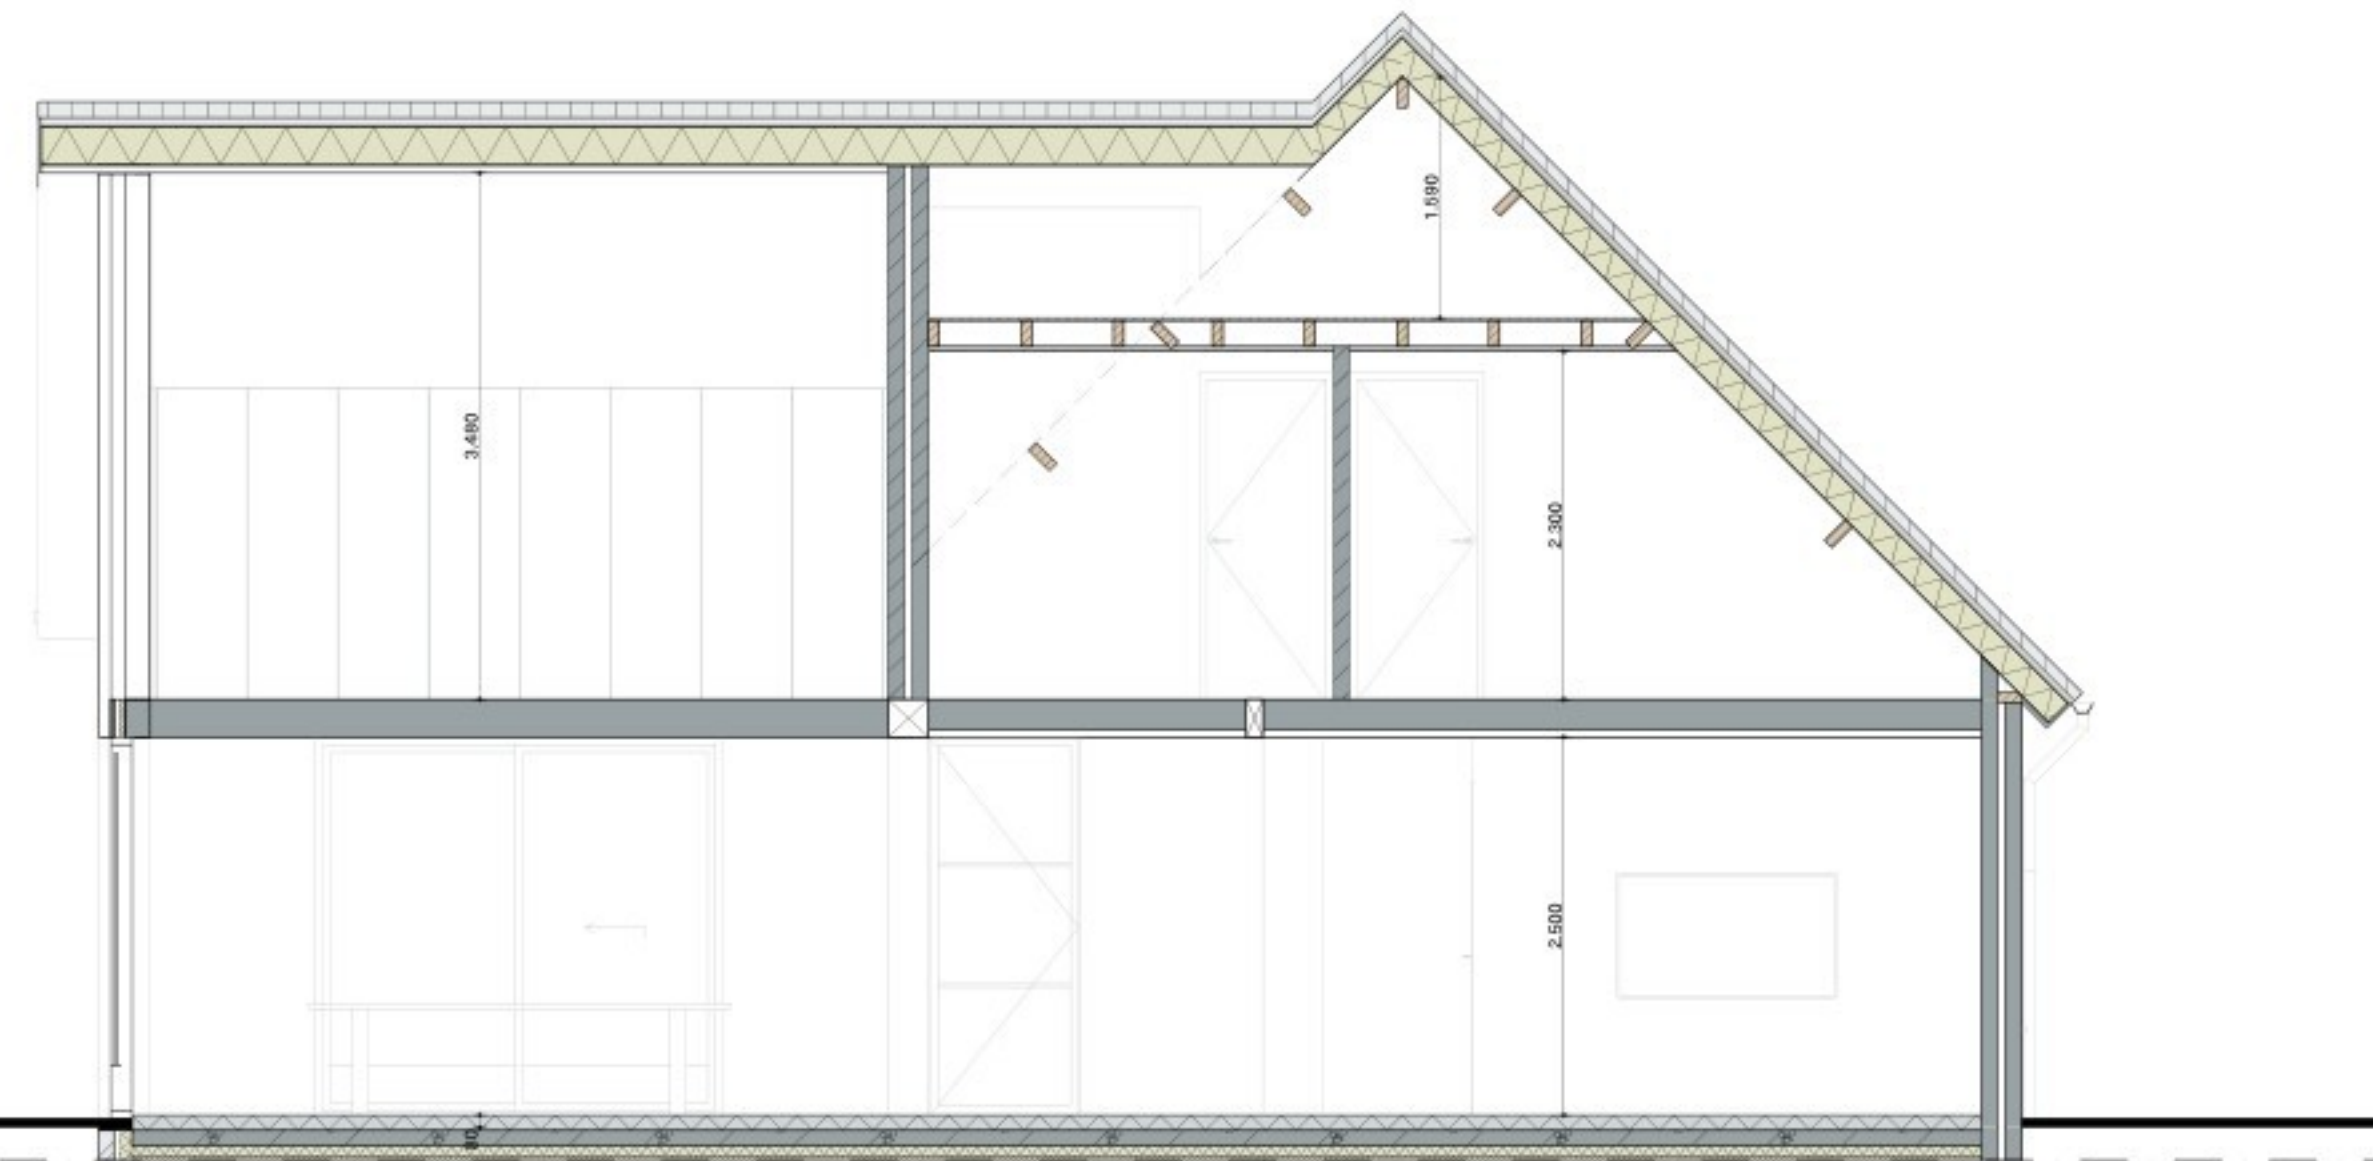

Doorsnede A - nieuw

Renwoud bouwkundig

Veranschouwingen uitvoeren volgens paragraaf 4.2.3-4.2.4 Bbl.

Bewerker:

De woonfunctie is een brandcompartiment. Scheiding van woonfunctie naar woonfunctie WBOBO 65min.

For the purpose of this study, the following hypotheses were proposed:

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie onderdelen in een uitscheidende scheidingconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5067 bestemd zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5099 bepaalde inbraakweerstand die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklassen 2.

Geluidswering
 Een uitvoerbare scheiding constructie heeft volgens NEN 5077 een karakteristieke geluidswering van minimaal 20 dB.

Dagelijkse rekening en uitsicht volgens NEN 2067:2011/C1:2011).

Waarop bestaat
 Een scheidingsconstructie van een isolatierand of een badruimte heeft aan een zijde de breedte van ten minste 1,2 m boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 goedgekeurde uitbreiding. Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 2 m, tel een hoogte van ten minste 1 m boven de vloer van die ruimte.

Verstekingsoverlating
De woning heeft een balenventilatie door middel van mechanische loof- en afvoer volgens NEN 1067 met een capaciteit van tenminste 0,9 dm³ per m² vloeroppervlakte.

Spaivoorziening
 Een verblijfsgebied heeft een spaivoorziening volgens NEN 1057 met een capaciteit van ten minste 6 dm³/s per m².

Weging van stalen en roest:
Uitwendige scheidsconstructie geen openingen groter dan 0,01 m (na.v.v. ramen, deuren en roosters).

Thermische isolatie

- R_c Vloer = 3,7 m²K/W
- R_c Gevel > 4,7 m²K/W

De capaciteit en voorwaarden ten behoeve van afvoer van hemelwater volgens
MGN 3216(2011) / NTR 3216(2012).

Risicotoetsing
De woning heeft een voorziening voor afvoer van afvalwater en fecaliën die een voor de gezondheid nadelige situatie kan worden voorkomen. De voorzieningen voor de afvoer van afvalwater en fecaliën wordt aangesloten op het openbare riool volgens NEN 3215.

Elektrische installatie volgens MDN 1019 (2007/C12008/A1+C12010).

Alle velden zijn in veldnummers (xxx) en dienen in het werk te worden gecontroleerd.

Belas, stali a hlinenárskuties konform opague konstrukcie
Instalácie konform opague inštalátorov a/alebo inžinierov