



RIOLERING BEGANE GROND

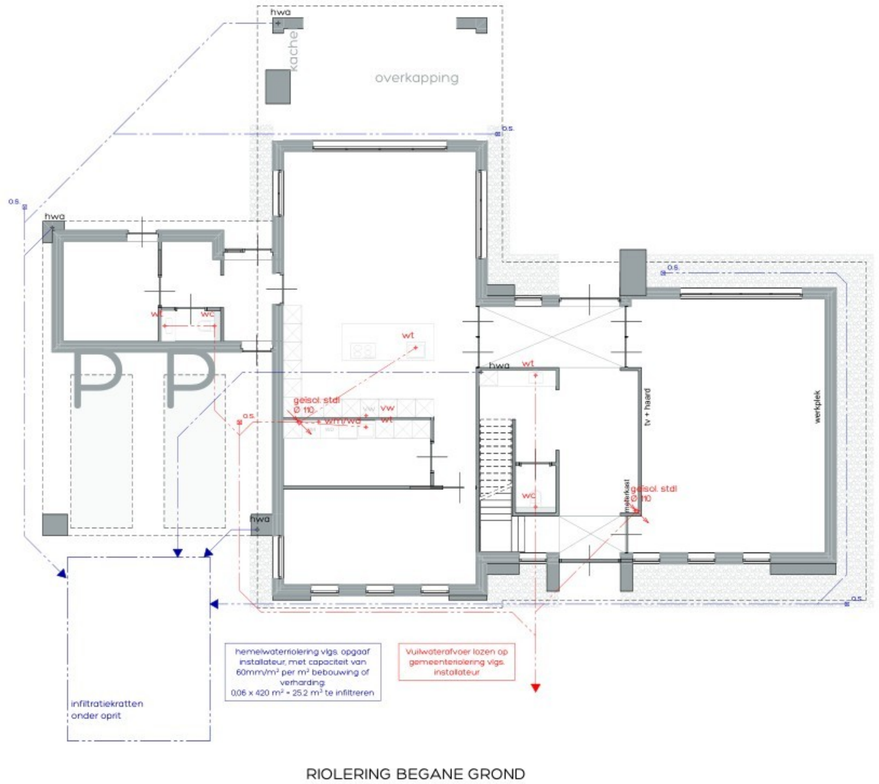


RIOLERING TWEEDE VERDIEPING

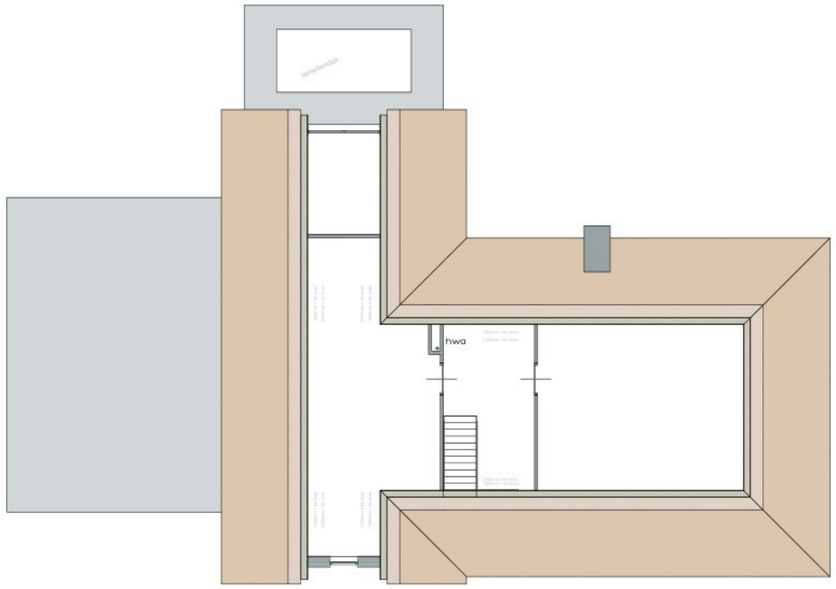

RIOLERING EERSTE VERDIEPING

INFILTRATIEVOORZIENING

principeschetsen
nader uit te werken vlgs. leverancier



Infiltratieberekening
Eis 60 mm/ m² bebouwd of verhard oppervlak
420 m² x 0,06 m³ = 25,2 m³

Grindkoffer infiltratie
Grindkoffer rondom bebouwing 23,4 m² x 0,335 m³ nuttige doorsnede= 7,8 m³

Oppervlakte infiltratievoorziening
voor 17,4 m³ is er 27,9 m² aan infiltratievoorziening nodig volgens rockflow

Ledigingstijd: binnen 24 uur beschikbaar
nadere uitwerking door leverancier

STATUS

- ☐ voorlopig ontwerp
- ☐ definitief ontwerp
- ☒ aanvraag omgevingsvergunning (niet voor uitvoering)
- ☐ aanbesteding (niet voor uitvoering)
- ☐ uitvoering

Alle maten in millimeters
Alle maten en aantallen in het werk te controleren
Alle beton-, staal-, en hout-constructies volgens opgaaf constructeur

RIOLERING

⊕ afvoerpunt riolering

leidingdiamters vlgs installateur
leidingen niet door verstrekte stroken

○ = toe- of afvoerventiel (balans)ventilatie

(balans)ventilatie vlgs installateur
toe- en afvoerventielen min. 350mm uit de wand, leidingen niet door versterkte strook
ventielen toevoer max. 50 m3/h (14 Ltr/s), ventielen afvoer max. 75/150m3/h (21/42 Ltr/s)
toe- en afvoer leiding naar unit dampdicht isoleren