
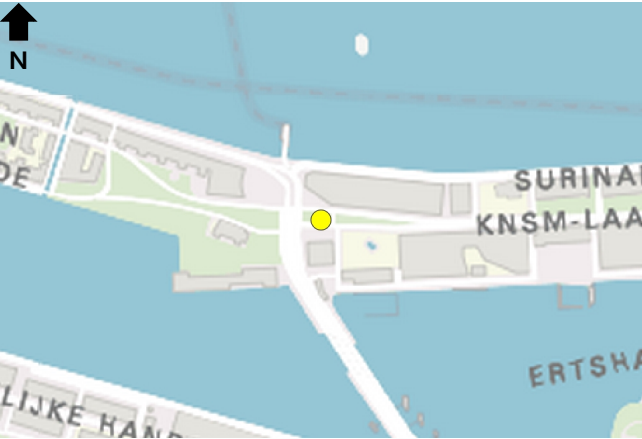


Algemene gegevens

Type	Gekandelaberde boom	Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd		- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Soortnaam	Populus canadensis	Eigenaar	Gemeente
- Nederlands		- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte		Onderhoudsplichtige	
Meerstammig		Beheerafspraak	Boom - BOOM IN GRAS
Jaar van aanleg (leeftijd)	195076 jaar	Omgevingsrisicoklasse	1. Hoog
Standplaats	Gras- en kruidachtigen	Controlefrequentie BVC	
- gedetailleerd	Gazon	Jaar volgende inspectie	
Beschermingsstatus	Monumentale boom	Cyclus segment	
- gedetailleerd		Actuele opkroonhoogte	
Groeifase		Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus		Beleid opmerkingen	
		Memo (algemeen)	
		Stadsdeel	Oost
		Woonplaats	Amsterdam
		Gemeente	Amsterdam
		Sportterrein	
		Deelsportcomplex	
		Postcode	
Beheergebied	Indische Buurt, Oostelijk Havengebied		
Openbare ruimte	KNSM-laan		
Buurt	KNSM-eiland		
Wijk	Oostelijk Havengebied		

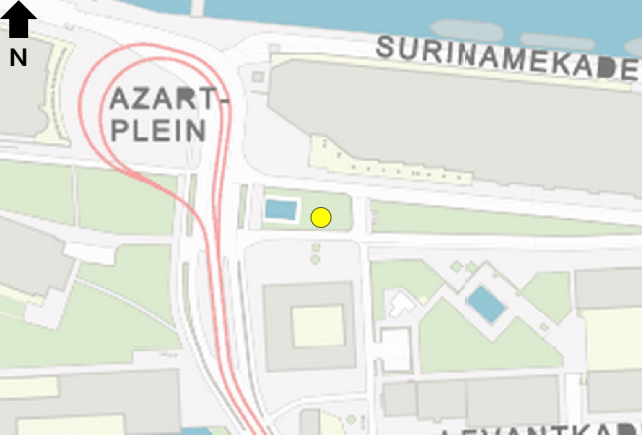

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

BVO

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Iepziekte status
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	17-04-2023	De Boominspecteurs		Juist			f. 18 tot 24 m.	Niet van toepassing		c. Onvoldoende	a. Aanvaard boombeeld	Attentieboom	b. 5 tot 15 jaar	

BVO - Opmerkingen

17-04-2023	<Geen data>
------------	-------------

BVO - Foto's

Datum	Foto's
17-04-2023	

BVO - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
17-4-2023	Stam	Mechanisch defect	Holte			

BVO - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
17-04-2023	De Boominspecteurs	Jaarlijkse inspectie (q)		< 1 jaar	13-2-2024	Jaarlijkse inspectie		-	-	Dit maatregel voorstel is automatisch genomen op basis van de beslistabel

BVR

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
Boomveiligheid (BVR)	26-06-2025	De Boominspecteurs		Juist	72 cm	0,5 tot 1 m.	f. 18 tot 24 m.			c. Onvoldoende		Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar
Boomveiligheid (BVR)	12-08-2024	De Boominspecteurs		Juist			f. 18 tot 24 m.			b. Voldoende		Attentieboom	c. > 15 jaar

BVR - Opmerkingen

26-06-2025	<Geen data>
12-08-2024	<Geen data>

BVR - Foto's

Datum

26-06-2025

Foto's



12-08-2024

BVR - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
26-6-2025	Stamvoet	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit		
26-6-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Holte			
12-8-2024	Stam	Mechanisch defect	Holte			

BVR - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
26-06-2025	De Boominspecteurs	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)		< 1 jaar	21-10-2025	NTO (Nader Technisch Onderzoek)	Breukvast < 2 meter	-	-	Dikrandtonderzwam, holte.
12-08-2024	De Boominspecteurs	Jaarlijkse inspectie (q)		< 1 jaar	19-12-2024	Jaarlijkse inspectie		-	-	Dit maatregel besluit is automatisch genomen op basis van de beslistabel (script3)

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	10-11-2025	Pius Floris Amsterdam	Juist	Juist	100 cm	1,0 tot 1,5 m.				b. Voldoende	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	Risicoboom	f. Niet van toepassing (te vellen boom)

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

10-11-2025

Foto's



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
10-11-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Holte			
10-11-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Afgestorven bast			

10-11-2025	Algemeen	Algemeen	Scheefstand			
10-11-2025	Stamvoet	Zwam/schimmel	Zwam/schimmel overig	Stambreuk of instabiliteit	Het is waarschijnlijk essenzwam	

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek


Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
10-11-2025	Onderzoek na vervolg afgerond	Het tomogram laat een ernstige aantasting zien. De trekzijde (MP1, 2, 3, 13 en 14) is aan de kant met vruchtlichamen ernstig aangetast waarbij er onvoldoende restwand is (niet meer meetbaar met de picus). Gezien de omvang van de boom (hoogte en omvang kroon) is er een direct risico voor de omgeving vanwege het risico op stambreuk. Het rottingsproces is onomkeerbaar. Het verder terugzetten van de kroon is een optie maar dat is een tijdelijke omdat het rottingsproces zal versnellen vanwege weer een groot verlies van kroonoppervlak. Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom is het advies de boom binnen 3 mnd. te verwijderen.	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>	De boom is vanwege de rotting in combinatie met de scheefstand niet duurzaam te handhaven. Verder reduceren van de kroon is een tijdelijke dus geen duurzame oplossing.

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Foto



Foto

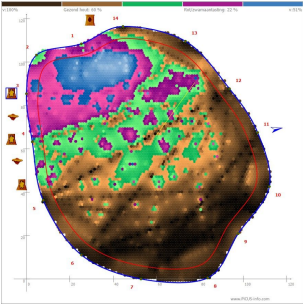

Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
10-11-2025	Pius Floris Amsterdam	Vorbereiden herplant		< 1 jaar	27-1-2026	Vorbereiden herplant		Deze maatregel is automatisch aangemaakt bij opdrachtverlening kap van een programmaboom

Boomdoossier			1019863		498689 415517CB-A07B-4FC0-88A4-E387E41C706A {93F28115-9867-484D-B1ED-A9C36C594F1A}	Indische Buurt, Oostelijk Havengebied KNSM-laan	10-12-2025 10:44:32
10-11-2025	Pius Floris Amsterdam	Vellen (boom verwijderen) (q)	< 3 maanden (spoed)	27-1-2026	Vellen (boom verwijderen)	De boom heeft de volgende gebreken: scheefstand, holte en afgestorven bast. Het tomogram laat een ernstige aantasting zien. De trekzijde (MP1, 2, 3, 13 en 14) is aan de kant met vruchtlichamen van de dikrandtonderzwam ernstig aangetast waarbij er onvoldoende restwand is (niet meer meetbaar met de picus). Gezien de omvang van de boom (hoogte en omvang kroon) is er een direct risico voor de omgeving vanwege het risico op stambreuk. Het rottingsproces is onomkeerbaar. Het verder terugzetten van de kroon is een optie maar dat is een tijdelijke omdat het rottingsproces zal versnellen vanwege weer een groot verlies van kroonoppervlak. Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom is het advies de boom binnen 3 maanden te verwijderen.	

Ecoscan

				Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders					Geen belem. kap				
Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten											Flora fauna opmerkingen					Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto	
10-11-2025	Pius Floris Amsterdam	0,5 tot 1 m.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Holte in de stamvoet is niet geschikt					☒			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------