

- alle constructieve onderdelen volgens opgave constructieve Zonnemw
- alle brandveilige uitgangspunten volgens opgave adviserend brandveiligheid Peutz
- alle installatietechnische uitgangspunten volgens opgave adviserend installatietechnische Technipen
- alle akoestische en bouwfysische uitgangspunten volgens opgave adviserend bouwfysica Peutz
- inrichting installaties indicator, voor positie installaties, doorvoeren etc. zie tekening installatieadviseur Technipen
- vereenvoudiging en groendaken volgens opgave adviseur Louis Van Vliet
- afwerking en kleuren volgens afwerkstaat indien niet genoemd
- indien merken worden omschreven geldt d. STABU standaard lijst d. "peiljovalsand"

Researcher's e-mail (optional): _____

[illegible]

Overbruggen hoogteverschillen (Bouw. art. 4.24-4.32)

- Max. bruglengte $\leq 6m$
- Min. vrije hoogte boven de trap woonfunctie $= 2,3m$
- overige $= 2,1m$

Weging van vacht (Bouw. art. 4.117-4.120)

- scheidingconstructies voldoende roffteerdend
- toedatende of badruimte tot 1,2 boven vloer waterspranke

- afm. aanbreng voorwaarde = 220mm
 - overige = 155mm
 - schuifmaat = 155mm
 - afm. spreid = 380mm
 - voorwaarde = 380mm
 - overige = 215mm
 - schuifmaat = 215mm
 - afm. breedte = 800mm
 - Tussengroep, hoogte 800mm - 1000mm = 14.37
 - overige = 14.37
 - Dories min. 0.9 x 0.9 m.

Lechwerkzaam (SBI, 4.12.14.135)
 - lechwerkzaam verlijstigd 0.9 d'm's per m² met min.
 - lechwerkzaam verlijstigd 0.7 d'm's per m² met min. van 1 d'm
 - totale capaciteit verlijstigingsterm niet kleiner dan 70%
 - lechwerkzaam 16 buiter, 31 d'm's
 - lechwerkzaam 16 buiter, 31 d'm's
 - afvoer lucht buiter, buiter van direct naar buiten plaats

[illegible][illegible]


bevestiging steekrand-bordering en omsluiting vijf bevestigingspunten Verdere uitbreiding van breedte en rook (DIN 454-62) - steekrand: 10 mm breedte; aansluiting op buisprofiel: 00 - Omsluitend buisprofiel: 100 mm - steekrand rookopening: tussen buis comp. = Ra - steekrand rookopening: tussen buis comp. = Rb - steekrand rookopening: tussen buis comp. = R208 - steekrand rookopening: tussen buis comp. en beschermde subf.comp. = R209 - steekrand rook. tussen beschermde subf.comp. = R210	Ogskien 1981 art. 414-423 - equivalente bagijnmaat: 100 mm van het verrijfgebied - wanddikte: 370-375, 5-6/7 Verrijfgebied van verrijflijnen (art. 414-424) - minimaal 50% van D is verrijfgebied - afgeleid en bereide verrijfgebied: $\text{aansluitende en verrijfduur}$ - voorwaarde: ten minste een verrijfduur van 11" en 3" breed Telersluiting en buisdrain (art. 415-4-170-188) - bollet minstens 2,5 x 1,2 m.
--	---

[illegible]

— — — — — zoekwens1, P₀ volgens NEN 6075


----- brand- en rookveerendheid 30 min. -----

betwoven		braad in raauwvleesch 60 min.
	hokop in raauwvleesch 30 min.	
hokdraadbrood / rolfedder		braad in raauwvleesch 60 min.
soetde / vortvoetp		Droge building (afgifting)
rot-dragende springendezende woord		Brander alcohol
gite binnenwanden		Zelfsden
rotterwerk dunder		Zelfsden brandewend
rotterwerk loke		Zelfsden
	SW	slur, look, opten
koide reitstet		afgittergare afstetst alse whop
warre reitstet		Maabod
verder afstetstet		handhob
koide		vluchtvoersduiding
waerachtwinger		brandewend
alre reitstet		brandewend
handewend		brandewend
vegetie		brandewend
beghe / bethen, warden in wee, coeren afstetst		brandewend
rotter / rot		brandewend
koide reitstet alre reitstet		brandewend
rotter / rot		brandewend
rotter / rot		brandewend
rotter / rot		brandewend
rotter / rot		brandewend
rotter / rot		brandewend
rotter / rot		brandewend
rotter / rot		brandewend
rotter / rot		brandewend
rotter / rot		brandewend
rotter / rot		brandewend
rotter / rot		brandewend
rotter / rot		brandewend
rotter / rot		brandewend

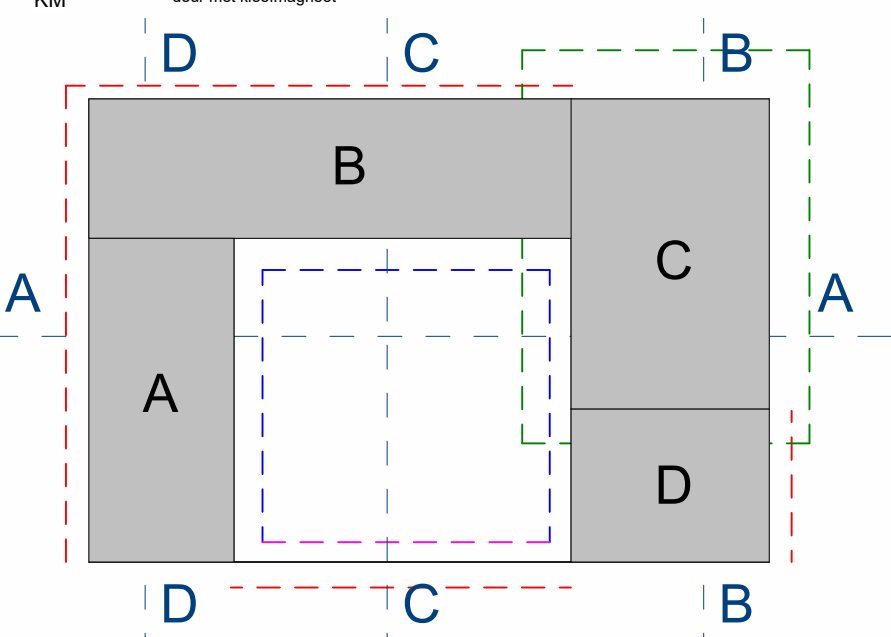

principe uitvoering glasbewassing:

- vanuit straat met hoogwerker
- van binnen uit
- met gevel onderhoud installatie op dak
- (tijdelijk) geluidsscherm met voorzieningen voor roeps access met afstei-, klim- en bouwtechnieken

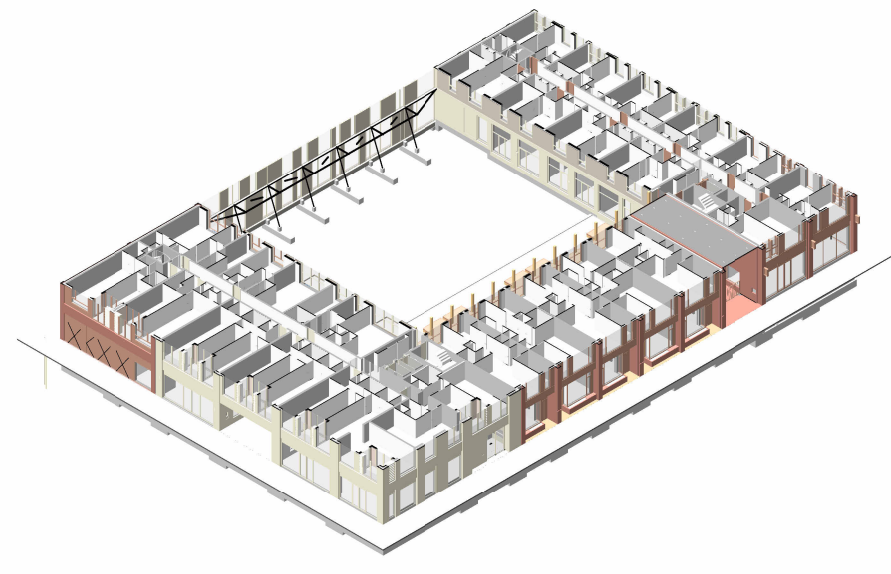

F	25-04-2025	Revisie OV/TO
O	20-02-2025	Revisie TO
B	13-01-2025	Revisie TO

wrk WRK Architecten
Schalkstraat 10
1014AW Amsterdam
+31 (0)20 68 12 478
www.wrkarchitecten.nl

project
Nieuwbouw
Vlaardingenlaan 11 Amsterdam

opdrachtgever
Vlaardingenlaan Ontwikkeling B.V.

Plattegrond
eerste verdieping

status	base
2-11-24 Rev 20-12-24	definitief 100%
code	technisch ontwerp
code	formaat
LA	schaal
	As indicated

VLA-OV-101



eerste verdieping

