



AH.2019.0357.00.R001

Stegeman, Wijhe
Akoestisch onderzoek

definitief
23 november 2020

Bedrijfsgegevens

Opdrachtgever Stegeman C.V.
Jan Meesterweg 2
8131 PM WIJHE

Contactpersoon opdrachtgever [REDACTED]
[REDACTED]

Project Stegeman, Wijhe
Betreft Akoestisch onderzoek
Uw kenmerk --

Rapport AH.2019.0357.00.R001
Datum 23 november 2020
Versie 004
Status definitief

Uitgevoerd door Adviesbureau de Haan B.V.
Van Pallandtstraat 9-11
6814 GM Arnhem

Con

Aut

Proj

2e l

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Doel van het onderzoek	5
3. Situatie	6
4. Toetsingskader	8
4.1 Definities $L_{Ar,LT}$, L_{Amax} en indirecte hinder	8
4.2 Geluidsvoorschriften vigerende omgevingsvergunning	9
5. Representatieve bedrijfssituatie	11
5.1 Bedrijfsvoering en bedrijfssituatie	11
5.2 De stationaire geluidsbronnen	11
5.3 De mobiele geluidsbronnen	13
5.4 Het interne transport en voorkomende laad- en losactiviteiten	14
5.5 Piekgeluiden	15
5.6 Beste Beschikbare Technieken	15
5.7 Indirecte hinder	16
6. Geluidsbronnen	17
6.1 Geluidsmetingen	17
6.2 Geluidsbronvermogens	17
6.3 Bedrijfsduurcorrecties	18
7. Overdrachtsberekeningen	22
7.1 Rekenmodel	22
7.2 Ontvangerpunten	22
7.3 Rekenresultaten	23
8. Geluidsbeperkende maatregelen	27
8.1 Fasering uitvoering geluidsbeperkende maatregelen	27
9. Conclusie	33

Bijlagen

Bijlage 1	Invoergegevens geluidsbronnen
Bijlage 2	Invoergegevens objecten
Bijlage 3	Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$
Bijlage 4	Rekenresultaten L_{Amax}
Bijlage 5	Rekenresultaten indirecte hinder
Bijlage 6	Invoergegevens geluidsbronnen na maatregelen in fase 1
Bijlage 7	Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ na maatregelen in fase 1
Bijlage 8	Invoergegevens geluidsbronnen en schermen in de eindfase
Bijlage 9	Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ na maatregelen in de eindfase

1. Inleiding

In opdracht van Stegeman C.V. heeft Adviesbureau de Haan B.V een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de bedrijfslocatie van het bedrijf gelegen aan de Jan Meesterweg 2 in Wijhe.

Aanleiding voor dit onderzoek is een actualisatie van de vigerende omgevingsvergunning. Hiervoor wordt een voor de gehele inrichting omvattende, revisievergunningaanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) ingediend. Onderdeel van deze aanvraag is een akoestisch onderzoek. Voorliggende rapportage voorziet in dit onderzoek, waarin de gehele inrichting is beschouwd.

In overleg met het bedrijf is de representatieve bedrijfssituatie vastgesteld. Dit rapport geeft een beschrijving van de normstelling, de representatieve bedrijfssituatie, de geluidsbronnen, de rekenresultaten en de toetsing. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen die daaromtrent zijn gesteld in de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens:

- Het akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan de vigerende omgevingsvergunning (revisievergunning uit 2006). Dit betreft rapport met kenmerk R053167afA0.ac van 1 februari 2007 opgesteld door LBP|Lichtveld Buis & Partners uit Nieuwegein.
- Emissiemetingen uitgevoerd aan de stationaire geluidsbronnen van het bedrijf, tijdens een bezoek aan het bedrijf op 15 april 2019.
- Geluidsbronvermogen van tijdelijk niet in werking zijnde stationaire geluidsbronnen en de mobiele geluidsbronnen, gebaseerd op kengetallen afkomstig uit onze uitgebreide meetdatabank en metingen uitgevoerd aan vergelijkbare geluidsbronnen, die staan opgesteld op het terrein van de inrichting en eerder uitgevoerde metingen in het verleden aan diverse ongewijzigde stationaire geluidsbronnen.
- Een mondelinge toelichting door de heer S. [REDACTED] en de heer H. [REDACTED] van Stegeman C.V op de representatieve bedrijfssituatie.
- Nadere analyse van toegepaste frequentieregeling op de drycoolers van de koudecentrale.
- Aangeleverd akoestisch rekenmodel met daarin opgenomen de vergunningssituatie uit 2006.
- Digitaal kadastraal kaartmateriaal, gedownload van de internetsite van het kadaster.
- Vigerende geluidsvoorschriften.

2. Doel van het onderzoek


Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidsniveaus voor de omgeving vanwege de geluidsbronnen van de gehele inrichting. Om dat doel te bereiken, zijn de relevante geluidsbronnen geïnterviewd. Vervolgens zijn de bronvermogens van de relevante geluidsbronnen bepaald aan de hand van metingen aan de bron en op basis van kengetallen. Door middel van overdrachtsberekeningen zijn daarna de geluidsniveaus op beoordelingspunten in de directe omgeving van de inrichting vastgesteld.

Er is voor deze onderzoeksmethode gekozen omdat:

- Enkel het uitvoeren van immissiemetingen geen inzicht geeft in de afzonderlijke bijdragen van de geluidsbronnen, hetgeen nodig kan zijn bij het bepalen van geluidreducerende maatregelen.
- De geluidsniveaus onder representatieve bedrijfsomstandigheden moeten worden bepaald en beoordeeld en deze situatie kan met een model goed worden gesimuleerd.
- Inzicht op bronbijdrage wordt verkregen.

3. Situatie

Het bedrijfsterrein van Stegeman C.V. is gelegen aan de Jan Meesterweg 2 in Wijhe. De inrichting is solitair gelegen en grenst aan de bebouwde kom van Wijhe. De dichtstbijgelegen woningen van derden zijn gelegen aan de Prins Bernhardlaan op circa 35 meter ten zuidoosten van de inrichtingsgrens. De overige woningen zijn gelegen aan de Stationsweg (zuidzijde) en Wihendaalseweg (westzijde) en de Kappeweg (oostzijde). De regionale ligging van de inrichting is opgenomen in figuur 1.

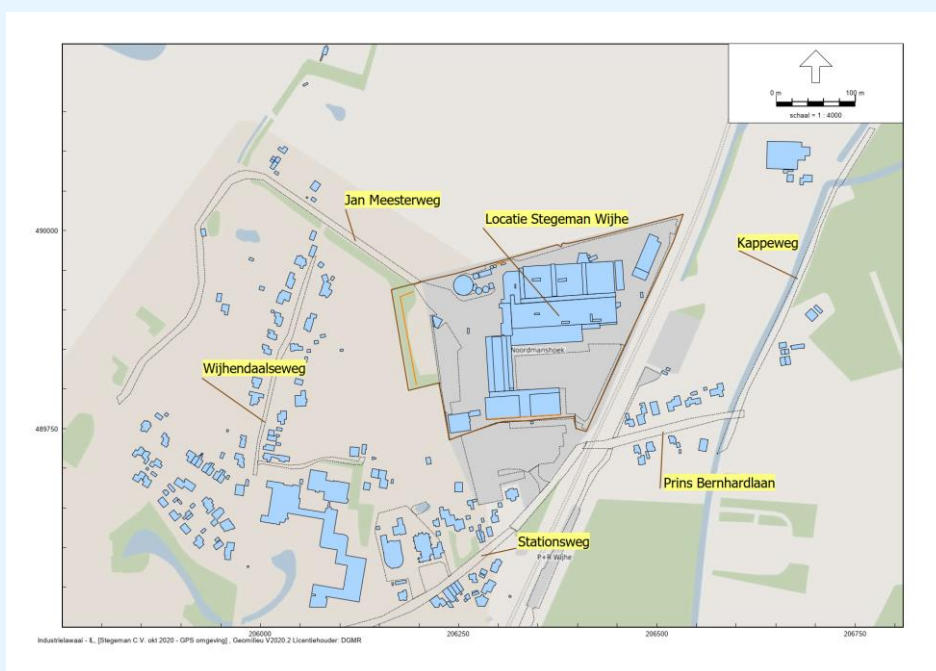

figuur 1: regionale ligging van de inrichting

De inrichting bestaat uit meerdere aaneengesloten bedrijfsgebouwen en vrijstaande gebouwen waarbinnen de aanwezige bedrijfsonderdelen/afdelingen zijn ondergebracht. Daarin kan onderscheid worden gemaakt in de volgende gebouwen/afdelingen op alfabetische volgorde:

- EPHC
- EPHC
- Expeditie
- Gebouw 11/12/21 (rookkook)
- Gebouw 15/22 (rookkook)
- Hal G en kantoor
- Kantine
- Ketelhuis
- Koelhuis
- Koudecentrale
- LIP
- Ontvangst

- Portiersloge
- Technische dienst
- Waterzuiveringsinstallatie met gebouwen en tanks

Buiten op het terrein staan daarnaast nog diverse installaties opgesteld waaronder:

- Afvalcontainers
- Bulkgasinstallatie (O₂ en N₂)

De inrichting beschikt aan de noordwestzijde (lees: Jan Meesterweg) over een gecombineerde inrit en uitrit voor vrachtwagens en personenwagens van bezoekers. De parkeerplaatsen bestemd voor personeel zijn gelegen buiten de inrichtingsgrens ten zuiden van de inrichting. Dit betreft een openbaar parkeerterrein dat ook wordt gebruikt door reizigers van het naastgelegen NS-station Wijhe. Dit parkeerterrein maakt geen onderdeel uit van de inrichting. Dit is in lijn met de vergunningsaanvraag uit 2006. In figuur 2 volgt een globale lay-out van het bedrijfsterrein.



figuur 2: globale lay-out van de inrichting

4. Toetsingskader

Stegeman C.V. valt onder bedrijfstype C en is hiermee vergunningplichtig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo). Het bevoegd gezag is de gemeente Olst-Wijhe.

De inrichting is solitair gelegen op een bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is niet geluidsgezoneerd. De gemeente Olst-Wijhe kent op het gebied van industrielawaai geen lokaal gebiedsgericht geluidbeleid.

In een omgevingsvergunning worden doorgaans geluidsgrenswaarden gesteld met betrekking tot de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) en de optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, $L_{A,max}$). Daarnaast komt in principe ook de indirecte hinder aan bod. De definities worden in afzonderlijke paragrafen in dit hoofdstuk toegelicht.

Met betrekking tot de te stellen geluidsvoorschriften ($L_{A,r,LT}$ en $L_{A,max}$) worden de algemene normen en grenswaarden gehanteerd uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998.

In de handreiking wordt een drietal elementen onderscheiden voor de beleidsafweging bij het vaststellen van grenswaarden:

- De richtwaarden die afhankelijk zijn van de aard van de woonomgeving.
- De grenswaarden van 50 dB(A) ($L_{A,r,LT}$) en 70 dB(A) ($L_{A,max}$) of het referentieniveau van het omgevingsgeluid.
- De ontheffingen op grond van bestuurlijke afwegingen.

Conform de Handreiking gelden bovengenoemde richtwaarden op de gevels van de dichtstbijgelegen woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen. In tabel 1 volgt een overzicht van de streefwaarden die gelden, afhankelijk van het type woonomgeving.

tabel 1: richtwaarden voor woonomgeving ten gevolge van industrielawaai

Aard van de omgeving	Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving [dB(A)]		
	Dag	Avond	Nacht
Landelijke omgeving	50	45	40
Rustige woonwijk, weinig verkeer	45	40	35
Woonwijk in de stad	40	35	30

4.1 Definities $L_{A,r,LT}$, $L_{A,max}$ en indirecte hinder

$L_{A,r,LT}$

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is het energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluidsniveaus van het ter plaatse (reken-/referentiepunt) in de loop van een periode (dag, avond of nacht) optredende geluid. De etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege een bedrijf/inrichting is de hoogste van de volgende drie waarden:

- Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau over de dagperiode.
- Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau over de avondperiode vermeerderd met 5 dB(A).
- Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau over de nachtperiode vermeerderd met 10 dB(A).

De geluidsbelasting vanwege een bedrijf/inrichting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats (reken-/referentiepunt) afkomstig van dat bedrijf/inrichting.

L_{Amax}

Het maximale geluidsniveau (piekgeluid, L_{Amax}) betreft een kortstondige verhoging van het momentane geluidsniveau gecorrigeerd met de meteocorrectieterm (C_m). Voor optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) moet gestreefd worden naar niveaus die niet meer dan 10 dB boven het aanwezige langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uitkomen. In die gevallen waarin aan deze grenswaarden niet voldaan kan worden, kunnen voor de optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{max}) maximaal toelaatbare grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A), geldend voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode worden gehanteerd. Gedurende de dagperiode bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de ontheffingsmogelijkheid tot 75 dB(A). Van deze ontheffingsmogelijkheid kan gebruik worden gemaakt als er sprake is van een onvermijdbare bedrijfsvoering, waarin technische noch organisatorische BBT-maatregelen geen soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken.

Indirecte hinder

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag moet in principe ook de door de inrichting veroorzaakte indirecte hinder worden betrokken. Onder indirecte hinder wordt verstaan de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door activiteiten, die weliswaar plaatsvinden buiten de grens van de inrichting, maar die wel aan de inrichting zijn toe te rekenen. De belangrijkste vorm van indirecte hinder is het op de openbare weg rijden van vrachtwagens van en naar de vestiging van de inrichting.

Ten aanzien van indirecte hinder wordt getoetst aan de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (ministerie van VROM, 29 februari 1996). Kort samengevat komt dit neer op een voorkeursgrenswaarde van 50, 45 en 40 dB(A) geldend voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bij geluidsgevoelige bestemmingen en een maximale grenswaarde van 65, 60 en 55 dB(A) geldend voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

4.2 Geluidsvoorschriften vigerende omgevingsvergunning

In de vigerende milieuvergunning van Stegeman C.V. zijn samengevat de volgende geluidsvoorschriften opgenomen:

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) mag ter plaatse van de immissiepunten 1 en 3 t/m 7, niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode)

In afwijking van het bovenstaande mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) ter plaatse van immissiepunt 1 in de nachtperiode niet meer dan 45 dB(A) bedragen.

In figuur 3 is een overzicht gegeven van de ligging van de immissiepunten 1 en 3 t/m 7 (Vp1 en Vp3 t/m Vp7).



figuur 3: ligging immissiepunten 1 t/m 7

In voorliggend onderzoek zijn bij beoordelingspunten gekozen voor de gevel van alle woningen. Bij de interpretatie van de vigerende geluidsvoorschriften gaan wij ervan uit dat de verruimde normstelling gedurende de nachtperiode ter plaatse van immissiepunt 1 (Vp1, Prins Bernhardlaan 1) niet geldt voor de overige woningen die zijn gelegen aan de Prins Bernhardlaan.

Omdat geen specifieke geluidsnormen zijn opgenomen voor optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) en de equivalente geluidsniveaus (L_{Aeq}) voor indirecte hinder, toetsen wij aan de geluidsgrenswaarden en voorkeursgrenswaarden zoals aangegeven in voorgaande paragraaf.

5. Representatieve bedrijfssituatie

De beschrijving van de representatieve bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onderzoek tot de voor de geluidsimmissie relevante bronnen en hun bedrijfsduur. Bij het vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van een maatgevend etmaal. Hieronder wordt een etmaal verstaan (dag-, avond- en nachtperiode) waarin de inrichting werkzaam is in een situatie die regelmatig voorkomt of voor kan komen. De representatieve bedrijfssituatie is die situatie waarbij de voor de geluidsproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering in de volgende drie te beschouwen beoordelingsperioden:

- Dagperiode (07.00 - 19.00 uur)
- Avondperiode (19.00 - 23.00 uur)
- Nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)

De dag-, avond- en nachtperiode worden hierbij afzonderlijk beoordeeld. De perioden hoeven dus niet tot één aansluitend etmaal te behoren. Een bedrijfssituatie die minder dan eenmaal per maand (minder dan twaalfmaal per jaar) voorkomt, behoort tot de zogenaamde incidentele bedrijfssituatie. Het bedrijf kent doorgaans een continue bedrijfsvoering een dergelijke situatie doet zich niet voor en is derhalve verder buiten beschouwing gelaten.

Voor de bepaling van de representatieve bedrijfssituatie zijn de volgende gegevens geïnventariseerd:

- De bedrijfsvoering en de bedrijfstijden.
- De stationaire geluidsbronnen.
- De mobiele geluidsbronnen, het aantal verkeersbewegingen (route, verblijfstijd) binnen de grens van de inrichting.
- Het interne transport en de voorkomende laad- en losactiviteiten.

5.1 Bedrijfsvoering en bedrijfssituatie

Stegeman C.V. houdt zich bezig met de productie van vleeswaren. De productie vindt onder representatieve bedrijfsomstandigheden plaats van maandag t/m zaterdag en incidenteel op zondag.

Doorgaans wordt in de productie gewerkt in een drieploegensysteem met een ochtendploeg (van 06.00 tot 14.00 uur), een middagploeg (van 14.00 tot 22.00 uur) en een nachtploeg (van 22.00 tot 06.00 uur). Het kantoorpersoneel is werkzaam in dagdienst binnen een achturige werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur.


De goederen (vlees, halffabrikaten, emballage, verpakkingsmateriaal, bulkassen, en dergelijke) worden aangevoerd met vrachtwagens. Dit geldt ook voor de afvoer van eindproducten, halffabrikaten, slib en afval. Bezoekers maken met personenwagens gebruik van de parkeerplaatsen die zijn gelegen naast de portiersloge op het noordwestelijk deel van de inrichting. Personeel maakt gebruik van het buiten de terreingrens gelegen openbare parkeerterrein.

5.2 De stationaire geluidsbronnen

De vanuit akoestisch oogpunt relevante stationaire geluidsbronnen bestaan voornamelijk uit op het dak van de gebouwen geplaatste dakventilatoren, uitlaten, gevelroosters van luchtbehandelingskasten en in de gevel van de gebouwen geplaatste gevelroosters. Deze geluidsbronnen zijn tijdens de productietijden continu in bedrijf.

De koeltechnische apparatuur bestaat uit drycoolers en natte koeltorens die staan opgesteld op het dak van de koudecentrale, de expeditie, het ketelhuis, gebouw 11/12/21 en het koelhuis. Deze apparatuur is afhankelijk van de koelvraag of in het invriesproces geheel of gedeeltelijk van iedere beoordelingsperiode in bedrijf. Deze apparatuur is hiervoor uitgerust met een aan/uit regeling, behalve de drycoolers die staan opgesteld op het dak van de koudecentrale. Deze drycoolers zijn voorzien van een frequentieregeling.

Voor het bepalen van de effectieve inzet van deze drycoolers onder representatieve bedrijfsomstandigheden is een nadere analyse uitgevoerd van de toegepaste frequentieregeling. Hiervoor is gebruikgemaakt van diagrammen zoals weergegeven in figuur 4.

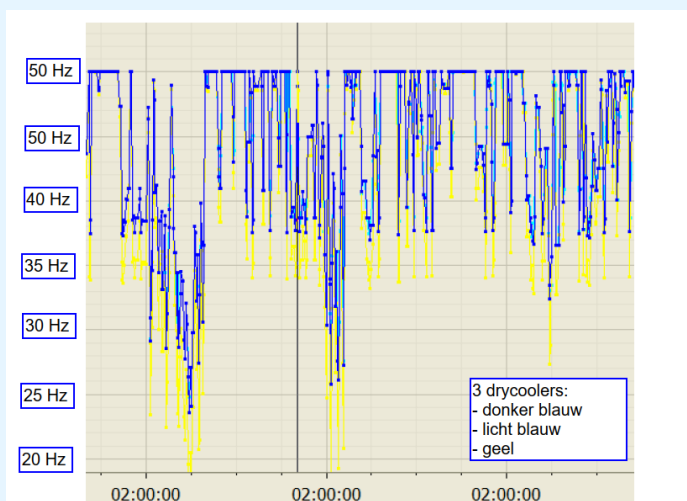

figuur 4: voorbeelddiagram frequentieregeling drycoolers koudecentrale

Deze nadere analyse levert de in tabel 2 opgenomen uitstuurfrequenties op tijdens een representatief etmaal.

tabel 2: uitstuurfrequenties drycoolers koudecentrale onder representatieve bedrijfsomstandigheden

Omschrijving geluidsbron	Bronnr.	Uitstuurfrequentie per periode in Hz		
		Dagperiode 07.00 – 19.00 uur	Avondperiode 19.00 – 23.00 uur	Nachtperiode 23.00 – 07.00 uur
Drycooler Helpman HTC N 100-254	193	44 Hz	44 Hz	38 Hz
Drycooler Helpman HTC N 100-254	194	44 Hz	44 Hz	38 Hz
Drycooler Helpman HTC N 100-254	195	40 Hz	44 Hz	35 Hz

Voor het vaststellen van de te verwachten geluidsafname kan gebruik worden gemaakt van onderstaande formule die volgt uit de ISSO publicatie 24 installatiegeluid, uitgegeven door het instituut voor studie en stimulering van onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties.

$$\Delta L_w = 50 \log \frac{n_1}{n_2}$$

waarin:

ΔL_w = afname geluidsbronvermogen (in dB)

f_1 = gedeeltelijke uitstuurfrequentie (in Hertz)

f_2 = volledige uitstuurfrequentie (in Hertz)

Op basis van ervaringscijfers in de praktijk wordt een 40 logverhouding gehanteerd. Daar zijn wij in deze situatie ook vanuit gegaan. Daarnaast is er sprake van geluidsafstraling van akoestisch zwakke geveldelen en gevelroosters van de koudecentrale, het ketelhuis, de waterzuiveringsinstallatie en gebouw 11/12/21. De in pandig in deze gebouwen opgestelde apparatuur is onder representatieve bedrijfsomstandigheden continu in bedrijf.

Een overzicht van de stationaire bronnen, inclusief de effectieve bedrijfsduur van deze bronnen is opgenomen in paragraaf 6.3.


5.3 De mobiele geluidsbronnen

De mobiele geluidsbronnen van het bedrijf bestaan zoals reeds vermeld uit vrachtwagens die grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en dergelijk aan- en afvoeren. Bezoekers maken met personenwagens gebruik van het binnen de inrichting aanwezige parkeerterrein. Een overzicht van de voorkomende rijroutes op het terrein van de inrichting is gegeven in figuur 5.

In tabel 3 is een overzicht gegeven van het aantal door het bedrijf opgegeven te verwachten voertuigen op de inrichting gedurende een representatief etmaal, verdeeld over de dag-, avond- en nachtperiode. Voor de bepaling van de juiste weglengte en de bedrijfsduur is per voertuig bekeken welke manoeuvres er uitgevoerd moeten worden op het terrein van de inrichting. Voor dat deel van de rijroutes, waar sprake is van achteruitrijden, is rekening gehouden met het in werking zijn van de achteruitrijsignalering.

tabel 3: aantal te onderscheiden voertuigen op het terrein van de inrichting

Omschrijving type voertuigen (aankomst + vertrek)	Aantal voertuigen		
	Dagperiode 07.00 – 19.00 uur	Avondperiode 19.00 – 23.00 uur	Nachtperiode 23.00 – 07.00 uur
Vrachtwagens expeditie	20	3	4
Vrachtwagens ontvangst derden en hulpstoffen	6	-	-
Vrachtwagens vers en bevroren, technische dienst en overig	1	-	-
Vrachtwagens stikstof	1	-	-
Personenwagens bezoekers	15	-	-

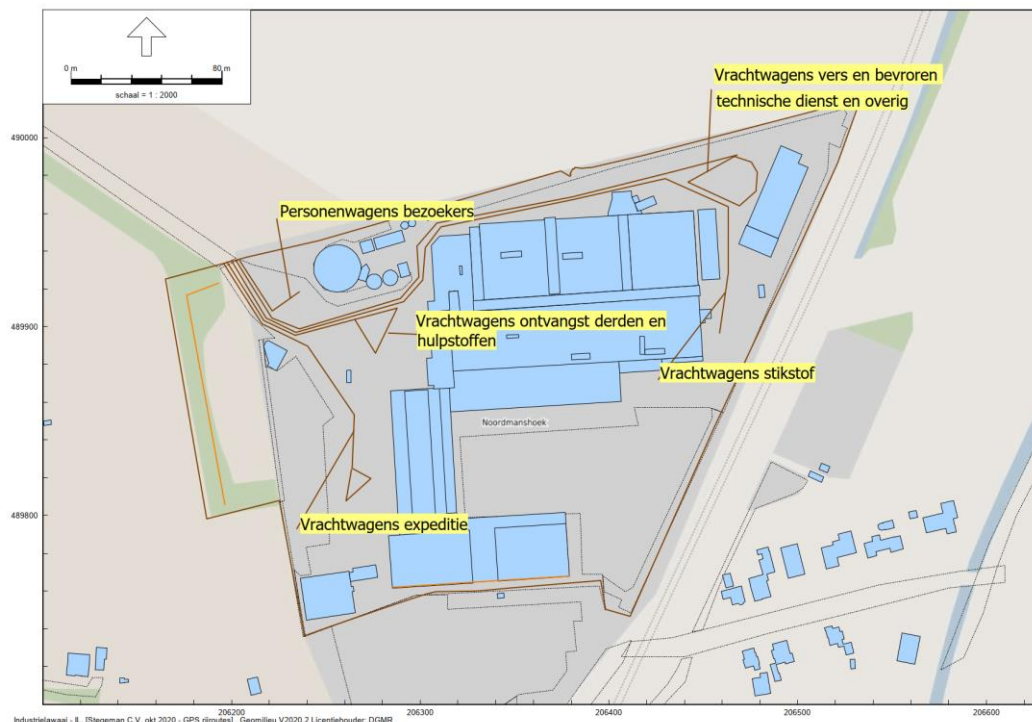

figuur 5: weergave van rijroutes op het terrein van de inrichting

Een overzicht van de mobiele geluidsbronnen, inclusief de effectieve bedrijfsduur van deze bronnen is opgenomen in paragraaf 6.3.

5.4 Het interne transport en voorkomende laad- en losactiviteiten

Het interne transport wordt verzorgd door heftrucks. De geluidsuitstraling door het gebouw als gevolg van activiteiten in het gebouw uitgevoerd door heftrucks en pallet-/pompwagens kunnen de geïsoleerde gebouwconstructie in ogenschouw nemend, als akoestisch niet relevant worden beschouwd.

De geluidsuitstraling wordt pas relevant wanneer een heftruck zich buiten op het terrein van de inrichting begeeft om intern transport te verzorgen. Dit concentreert zich dan langs de oostzijde van de inrichting ter plaatse van de technische dienst en het ketelhuis. Onder representatieve bedrijfsomstandigheden vinden er gedurende de dagperiode 150 minuten (2½ uur) en gedurende de avondperiode 30 minuten (½ uur) dergelijk intern transport plaats. Gedurende de nachtperiode is hiervan geen sprake.

Daarnaast is er sprake van geluidsafstraling als gevolg van laad- en losactiviteiten uitgevoerd door een heftruck of een palletwagen (ontvangst goederen, expeditie, magazijn en technische dienst). Ter plaatse van de dockshelters (de expeditie, ontvangst derden en hulpstoffen en ontvangst vers en bevroren) is met name de geluidsuitstraling bepalend naar de omgeving wanneer een heftruck of een palletwagen over de laadvloer van een oplegger of vrachtwagenvloer rijdt. Tijdens het laden of lossen van één vrachtwagen neemt deze activiteit doorgaans effectief 15 minuten in beslag.

Tijdens de ontvangst van goederen, bij de aan- of afvoer van halffabrikaten of de afvoer van eindproducten (expeditie) worden per vrachtwagen gedurende circa 30 minuten gebruik gemaakt van de op de vrachtwagen aanwezige koelers. Deze koelers worden dan elektrisch aangesloten. Van deze faciliteit kan ter plaatse van de expeditie alleen gedurende de dag- en avondperiode gebruik worden gemaakt. Gedurende de nachtperiode kan geen gebruik worden gemaakt van de elektrische aansluiting en is het gebruik van de koelmotoren op het terrein van de inrichting verboden. Dit wordt kenbaar gemaakt aan de chauffeur middels een verbodsbord en direct voorafgaand bij het toelaten op het terrein van de inrichting.

Tijdens het lossen van bulkassen of het verpompen van slib kan gebruik worden gemaakt van een op de vrachtwagen (bulkwagen) aanwezige pomp. Een dergelijke los- of pompcyclus neemt doorgaans één uur in beslag tijdens de dagperiode. Maatgevend voor de representatieve bedrijfssituatie betreft de dag waarop bulkassen worden verpompt. Deze situatie is derhalve gemodelleerd.

Het gebruik van de perscontainers bedraagt doorgaans 90 minuten (1½ uur) in de dagperiode en 30 minuten (½ uur) in de avondperiode. Gedurende de nachtperiode wordt geen gebruik gemaakt van de perscontainers.

Met bovengenoemde aspecten is rekening gehouden in voorliggend onderzoek. Een overzicht van het interne transport en de voorkomende laad- en losactiviteiten uitgevoerd door de heftrucks en pallet-/pompwagens inclusief de effectieve bedrijfsduur van deze bronnen is opgenomen paragraaf 6.3.

5.5 Piekgeluiden

Maatgevende piekniveaus ontstaan als gevolg van het manoeuvreren en optrekken van de zware voertuigen (vrachtwagens) op het terrein van de inrichting. Maar ook als gevolg van het dichtslaan van een voertuigportier. De optredende piekgeluiden zijn in een afzonderlijk rekenmodel in beeld gebracht.

De aard van het geluid van bovengenoemde geluidsbronnen is fluctuerend. De aard van het geluid van de overige (stationaire) geluidsbronnen is redelijk continu. Relevante geluidspieken worden door deze bronnen niet veroorzaakt.

5.6 Beste Beschikbare Technieken

Het toepassen van de 'beste beschikbare technieken' speelt hierbij een belangrijke rol bij milieuvergunningverlening. Het begrip 'beste beschikbare technieken' wordt als volgt gedefinieerd:

- **Beste:** het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel.
- **Beschikbare:** op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, kosten en baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de betrokken industriële branche kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die technieken al dan niet op het grondgebied van de betrokken lidstaten worden toegepast of geproduceerd, mits zij voor de exploitant op redelijke voorwaarden toegankelijk zijn.
- **Technieken:** zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld.

Met betrekking tot het aspect geluid naar de omgeving moet het begrip 'beste beschikbare technieken' een weloverwogen mix van de volgende aspecten zijn:

- **'Toepassing van maatregelen die in de betreffende bedrijfstak of branche gebruikelijk zijn':**
Dit is een algemeen geaccepteerde basis voor toe te passen maatregelen binnen alle branches. Dit betekent dat specifiek lawaaiige apparatuur wordt voorzien van technische maatregelen die de geluidsemissie acceptabel maken. Veelal speelt hierbij ook de eis voor het geluid op de arbeidsplaatsen een belangrijke rol. Het toepassen van de genoemde aspecten wordt binnen de branche alleen gedaan indien hiertoe de noodzaak aanwezig is.
- **'Toepassing van maatregelen volgens de stand van de techniek':**
Dit behelst een integrale reductie van het brongeluid. Voor veel installatiedelen zijn geluidsarme versies beschikbaar, dan wel van aanvullende maatregelen te voorzien. Aan deze benadering hangt een nadrukkelijk financieel nadeel. Het volledig toepassen van deze benadering leidt tot zeer grote meerkosten en is zeker niet gebruikelijk in om het even welke branche. Voor het geluid naar de omgeving moet er een evenwicht zijn tussen de meerkosten en de te behalen reductie bij de geluidsgevoelige bestemmingen.
- **'Toepassing van maatregelen op basis van de optredende geluidsbelasting':**
In het geval van hoge geluidsniveaus bij geluidsgevoelige bestemmingen moeten beste beschikbare technieken meer vergaand zijn.

Bij Stegeman C.V. zijn de volgende aspecten getoetst aan de 'beste beschikbare technieken':

- De vrachtwagens: het betreft een modern wagenpark. Leveranciers worden verplicht ook gebruik te maken van modern materieel.
- De heftrucks: dergelijk materieel voldoet aan de huidige stand der techniek en worden periodiek onderhouden. Hiermee voldoet het materieel aan de op dat moment van kracht zijnde algemene richtlijnen ten aanzien van geluid, luchtmissies en dergelijke. Na afloop van de leasetermijn (4 tot 5 jaar) wordt het materieel weer vervangen. Op basis van deze informatie wordt geconcludeerd, dat het geluidsvermogen van dit materieel voldoet aan de best beschikbare technieken.
- Proceskoeling: deze installaties zijn voorzien van ventilatoren en voldoen in relatie tot de opgestelde capaciteit aan de stand der techniek. Hiermee kan worden gesteld dat de best beschikbare technieken voor deze installaties zijn toegepast.

5.7 Indirecte hinder

Iedere inrichting veroorzaakt doorgaans in meer of mindere mate verkeersbewegingen.

De geluidhinder van het wegverkeer van en naar de inrichting wordt bepaald door het berekenen van de indirecte hinder als gevolg van deze voertuigen, voor zover deze nog geen deel uitmaken van de normale verkeersstroom.

De voertuigen maken bij aankomst gebruik van de inrit en uitrit van de toegangspoort, gelegen aan de Jan Meesterweg aan de noordwestzijde van de inrichting. Eenmaal aangekomen bij de kruising met de Oranjelaan gaan de voertuigen in het overige verkeersbeeld op.

Door het berekenen van het wegverkeerslawaaï wordt dus het rijden op de openbare weg (buiten het terrein van de inrichting) beoordeeld. Dit komt overeen met de beoordelingswijze conform de Circulaire geluidhinder wegverkeer van en naar de inrichting van 29 februari 1996.

Uitgangspunt voor de berekening is het aantal bezoekende voertuigen zoals genoemd in tabel 2 (zie paragraaf 5.3).

6. Geluidsbronnen

Een overzicht van alle brongegevens is opgenomen in bijlage 1. In de figuren van deze bijlage is de ligging van de geluidsbronnen op het terrein van de inrichting weergegeven.

6.1 Geluidsmetingen

Op 15 april 2019 heeft een medewerker van Adviesbureau de Haan B.V. de locatie van het bedrijf bezocht en geluidsmetingen uitgevoerd aan alle op dat moment in werking zijnde stationaire geluidsbronnen. Daarnaast zijn er binnenniveaumetingen verricht in het nagalmveld van de koudecentrale, het ketelhuis en de waterzuiveringsinstallatie.

Deze emissiemetingen zijn uitgevoerd met klasse-1 meetapparatuur van het fabricaat Rion:

- Real-Time geluidsniveaumeter, type NA-28, serienummer 0106 0096
- ½" condensatormicrofoon met windbol, type UC-59, serienummer 00 792
- Voorversterker, type NH-23, serienummer 60 148
- Kalibrator, type NH-74, serienummer 35 157 428

De emissiemetingen zijn verricht conform de meetmethode II.2, II.3 en II.7 uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

6.2 Geluidsbronvermogens

Het gehanteerde geluidsbronvermogen, van de stationaire geluidsbronnen die zijn gemeten, is opgenomen in de bronuitwerkformulieren in bijlage 1.1.

Het gehanteerde geluidsbronvermogen van de stationaire geluidsbronnen, die op het moment van het uitvoeren van de metingen tijdelijk buiten bedrijf waren, is gebaseerd op kengetallen die zijn gebaseerd op metingen uit het verleden (ongewijzigde bronnen) of aan de hand van beschikbare leveranciersgegevens (aflezen type plaatje) of aan metingen verricht aan vergelijkbare geluidsbronnen die staan opgesteld op het terrein van de inrichting.

De geluidsafstraling van de akoestische zwakke geveldelen van de koudecentrale, het ketelhuis en de waterzuiveringsinstallatie is bepaald aan de hand van rekenmethode II.7 uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999. Bepalend voor de geluidsafstraling zijn de onder representatieve bedrijfsomstandigheden heersende binnenniveaus in het nagalmveld van deze gebouwen versus de materiaalopbouw van de akoestisch zwakke dakdelen en geveldelen.

De onder representatieve bedrijfsomstandigheden gemeten binnenniveaus in het nagalmveld van deze ruimten bedraagt:

- 90 dB(A) in de koudecentrale
- 76 dB(A) in het ketelhuis
- 82 dB(A) in gebouw van de waterzuiveringsinstallatie

De gevel van de koudecentrale is opgebouwd uit een metalen gegolfde buitenplaat en een inwendig geprofileerde staalplaat waarvan de spouw is gevuld met minerale wol. Het dak bestaat uit een geperforeerd en geprofileerde staalplaat met bitumineuze dakbedekking en minerale wol als isolatie. Met cannellure vulling van de geperforeerde binnenplaat.

De akoestisch zwakke delen van het ketelhuis bestaan uit een deel van de zuidgevel dat bestaat uit dubbelwandig kunststof (acrylaat) en dakventilatioorosters.

De waterzuiveringsinstallatie bevat enkele deuren zonder verder kierdichting in de zuidwestgevel en een glaspui van enkel glas in de zuidoostgevel.

De gehanteerde immissierelevante geluidsbronvermogens van de volgende mobiele geluidsbronnen en laad- en losactiviteiten zijn gebaseerd op kengetallen afkomstig uit de meetdatabank van Adviesbureau de Haan B.V.:

- Het laden en lossen van een trailer met behulp van een pallet-/pompwagen, $L_w = 94$ dB(A).
- Het gebruik van de pomp van de vrachtwagen tijdens het vullen van de stikstoftank, $L_w = 107$ dB(A).
- De perscontainer, $L_w = 105$ dB(A).
- De op het terrein van de inrichting rijdende en manoeuvrerende vrachtwagens ($v = 10$ km/h), $L_w = 102$ dB(A).
- De op het terrein van de inrichting rijdende personenwagens ($v = 10$ km/h), $L_w = 89$ dB(A).
- De achteruitrijsignalering van de vrachtwagens, $L_w = 98$ dB(A).
- Het rijden van de vrachtwagens op de openbare weg ($v = 35$ km/h), $L_w = 108$ dB(A).
- Het rijden van de personenwagens op de openbare weg ($v = 35$ km/h), $L_w = 92$ dB(A).

Voor het vaststellen van de piekbronvermogens is gebruikgemaakt van een toeslag op vastgestelde geluidsbronvermogens. De volgende toeslagen zijn hiervoor gehanteerd:

- 5 dB tijdens de inzet van een perscontainer.
- 5 dB tijdens het verrichten van laad- en losactiviteiten door een pallet-/pompwagen in een trailer.
- 6 dB voor de geluidspieken die worden veroorzaakt door optrekkende en manoeuvrerende vrachtwagens.
- 6 dB als gevolg van het dichtslaan van een personenwagen portier.
- 15 dB voor de inzet van de heftrucks (kleppen lepels).

Een overzicht van de gehanteerde immissierelevante geluidsbronvermogens is ook opgenomen in tabel 4 (zie paragraaf 6.3).

6.3 Bedrijfsduurcorrecties

De correctieterm voor de bedrijfsduur (C_b) brengt in rekening dat de bron slechts gedurende een bepaalde tijd binnen de beoordelingsperiode in werking is. In de tabellen 4 en 5 zijn de gegevens ter bepaling van de bedrijfsduurcorrectieterm gegeven. In bijlage 1 zijn de bedrijfsduurcorrecties voor alle bronnen opgenomen.

De bedrijfsduurcorrectieterm voor de stationaire geluidsbronnen wordt als volgt berekend:

$$C_b = -10 \log \frac{T_b}{n \cdot T_o}$$

waarin:

- C_b = bedrijfsduurcorrectieterm (in dB)
- T_o = beoordelingsperiode (in minuten)
- T_b = bedrijfsduur (in minuten)
- n = het aantal deelbronnen waar mogelijk de stationaire bron over is verdeeld

De bedrijfsduurcorrectieterm voor de mobiele bronnen wordt als volgt berekend:

$$C_b = -10 \log \frac{l \cdot n}{N \cdot T_o \cdot v \cdot 1000}$$

waarin:

- l = de rijlengte (in meter)
- n = het aantal voertuigen
- N = het aantal deelbronnen
- T_o = de beoordelingsperiode (in uur)
- v = de rijsnelheid (in km/uur)

tabel 4: overzicht geluidsbronnen in de representatieve bedrijfssituatie

Omschrijving	Bronnr.	L _w [dB(A)]	Bedrijfsduur per periode		
			Dag 07.00-19.00 uur	Avond 19.00-23.00 uur	Nacht 23.00-07.00 uur
Stationaire geluidsbronnen					
Waterzuivering:					
Gevelrooster N	001	72	12 uur	4 uur	8 uur
Gesloten deuren Z	002-003	65-66	12 uur	4 uur	8 uur
Glaspui O	004	62	12 uur	4 uur	8 uur
Roerwerken	005	96	20% v/d tijd	20% v/d tijd	20% v/d tijd
Hal G:					
Gevel(rooster)	011-012	65-75	12 uur	4 uur	8 uur
Dakventilatoren	013-014	78-92	12 uur	4 uur	8 uur
EPHC:					
Uitblaas	015	98	10% v/d tijd	10% v/d tijd	10% v/d tijd
Uitlaat	016	79	12 uur	4 uur	8 uur
Dakventilator	017	73	12 uur	4 uur	8 uur
Dubbele uitlaat	018	76	12 uur	4 uur	8 uur
CDEF (Gebouw 11/12/21):					
Slang in put	021	77	12 uur	4 uur	8 uur
Pomp in omkasting	022	69	12 uur	4 uur	8 uur
Dakventilatoren	023-024, 036-044	67-86	12 uur	4 uur	8 uur
Rooster LBK	025,032-035	65-88	12 uur	4 uur	8 uur
Drycooler Helpman	026	80	100% v/d tijd	50% v/d tijd	40% v/d tijd
Dakventilatoren	027,036-044	76-80	12 uur	4 uur	8 uur
Afblaas	028	84	12 uur	4 uur	8 uur
Glaspui	029	74	12 uur	4 uur	8 uur
Aandrijfmotor (roze)	030-031	80-82	12 uur	4 uur	8 uur
Rookkook:					
Dakventilatoren	052-065, 068-070	71-90	12 uur	4 uur	8 uur
Centrifugaalventilatoren	066	83	12 uur	4 uur	8 uur
Aandrijving koel-/vriescel	067	82	12 uur	4 uur	8 uur
Rooster LBK	071-074	75-82	12 uur	4 uur	8 uur
Rooster hetelucht tunnel	075	74	12 uur	4 uur	8 uur
Rookgasafvoer	076-081	78	12 uur	4 uur	8 uur
Ketelhuis:					
Gevelroosters	091,093	72	12 uur	4 uur	8 uur
Kunststof gevel	092	80	12 uur	4 uur	8 uur
Dakkappen	094	78	12 uur	4 uur	8 uur
Geveluitlaat	095	81	12 uur	4 uur	8 uur
Drycoolers	096-097	85	100% v/d tijd	50% v/d tijd	25% v/d tijd
Rookgasafvoer keteluitlaten	098	80	12 uur	4 uur	8 uur
Expeditie:					
Rookgasafvoeren	101-103	78	100% v/d tijd	100% v/d tijd	25% v/d tijd
Smitsair dakappen	104-105	85-86	12 uur	4 uur	8 uur
Gevelroosters	106-111	55-79	12 uur	4 uur	8 uur
Dakventilatoren	112-129	69-93	12 uur	4 uur	8 uur

tabel 5: overzicht geluidsbronnen in de representatieve bedrijfssituatie

Omschrijving	Bronnr.	L _w [dB(A)]	Bedrijfsduur per periode		
			Dag 07.00-19.00 uur	Avond 19.00-23.00 uur	Nacht 23.00-07.00 uur
Expeditie (vervolg):					
Drycoolers	130-131	78	50% v/d tijd	50% v/d tijd	50% v/d tijd
Front en top Bac Aircoil	132-135	79-88	50% v/d tijd	50% v/d tijd	50% v/d tijd
Koelhuis:					
Drycooler	141	95	50% v/d tijd	30% v/d tijd	20% v/d tijd
Dakventilatoren	142-143	89-91	12 uur	4 uur	8 uur
Koudecentrale:					
Gevelroosters	181-182	74-84	12 uur	4 uur	4 uur
Gevels	183-186	78-83	12 uur	4 uur	4 uur
Dak	187	82	12 uur	4 uur	4 uur
Dakkappen	188-189	88	12 uur	4 uur	4 uur
Aandrijving Gresco pomp	190	88	12 uur	4 uur	4 uur
Koeltoren	191-192	83	50% v/d tijd	50% v/d tijd	25% v/d tijd
Drycoolers	193-194	94 ¹⁾	12 uur, 44Hz	4 uur, 44 Hz	8 uur, 38 Hz
Drycooler	195	94 ¹⁾	12 uur, 40 Hz	4 uur, 40Hz	8 uur, 30 Hz
Laad- en losactiviteiten:					
Heftruck buitenterrein	201-203	100	150 min., n=3	30 min., n=3	-
Pallet-/pompwagen laden/lossen trailer:					
• Expeditie	204-206	94	20x à 15 min., n=3	3x à 15 min., n=3	4x à 15 min., n=3
• Derden en hulpstoffen	207	94	6x à 15 min.	-	-
• Vers+bevroren+TD+overig	208	94	14x à 15 min.	-	2x à 15 min.
Koelmotor vrachtwagen:					
• Expeditie	209-211	95	20x à 30 min., n=3	3x à 30 min., n=3	-
• Derden en hulpstoffen	212	95	6x à 30 min.	-	-
• Vers+bevroren+TD+overig	213	95	14x à 30 min.	-	2x à 30 min.
Vullen stikstoftank	214	107	1 uur	-	-
Perscontainers	215	105	90 min.	30 min.	-
Mobiele geluidsbronnen:					
Vrachtwagens:					
• Expeditie	M01	102	20x, 321 m, n=33	3x, 321 m, n=33	4x, 321 m, n=33
• Derden en hulpstoffen	M02	102	6x, 254 m, n=26	-	-
• Vers+bevroren+TD+overig	M03	102	14x, 729 m, n=73	-	2x, 729 m, n=73
• Stikstof	M04	102	1x, 812 m, n=82	-	-
Personenwagens bezoekers	M05	89	15, 103 m, n=11	-	-
Achteruitrijsignalering:					
• Expeditie	M06	98	20x, 15 m, n=2	3x, 250 m, n=2	4x, 15 m, n=2
• Derden en hulpstoffen	M07	98	6x, 29 m, n=3	-	-
• Vers+bevroren+TD+overig	M08	98	14x, 23 m, n=3	-	2x, 23 m, n=3
• Stikstof	M09	98	1x, 30 m, n=3	-	-

Opmerking: per voertuigbeweging is het aantal voertuigen gegeven in de betreffende periode, inclusief de totaal afgelegde weg (aankomst en/of vertrek) en het aantal deelbronnen (n) waarin de rijroute is verdeeld. Bij het bepalen van de bedrijfsduur per bron een rijsnelheid aangehouden van 10 km/uur. Voor de achteruitrijsignalering is een rijsnelheid aangehouden van 5 km/uur.

n = aantal deelbronnen

¹⁾ Geluidsbronvermogen bij uitstuurfrequent 50Hz – afname gebaseerd op 40 log (f1/f2)

7. Overdrachtsberekeningen

De geluidsoverdracht van bronnen naar rekenpunten is berekend met behulp van het door DGMR ontwikkeld computerprogramma Geomilieu (versie 2020.2), dat is gebaseerd op de methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

De geluidsoverdracht van een bron naar een punt wordt berekend met een driedimensionaal rekenmodel. Hierbij worden gebouwen en objecten van de inrichting en van de omgeving ingevoerd als blokken. In de berekening wordt met alle van belang zijnde factoren rekening gehouden, zoals afstandsreductie, afscherming, bodem- en luchtdemping, alsmede de bedrijfstijden door middel van de bedrijfsduurcorrectie.


7.1 Rekenmodel

De voor de berekeningen ingevoerde objecten (gebouwen, bodemgebieden en schermen) zijn met nummers weergegeven in de figuren van bijlage 2. Daarnaast is de rekensituatie in deze bijlage opgenomen (zie bijlage 2.5). In bijlage 2 staan ook de geometrische gegevens van alle objecten vermeld. De streepstippellijnen omsluiten de ingevoerde 'harde' (reflecterende) bodemgebieden. De omgeving (de niet ingevoerde bodem) wordt akoestisch 'absorberend' verondersteld.

7.2 Ontvangerpunten

In totaal zijn 28 ontvangerpunten gekozen. In figuur 6 (volgende pagina) volgt een weergave van de ligging van de gekozen ontvangerpunten. De ligging van de punten is ook aangegeven in de figuur van bijlage 2.4. Dit geldt ook voor de overige geometrische gegevens.

De Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening adviseert om per geval te bekijken op welke hoogte de geluidhinder wordt ondervonden, afhankelijk van de te beschermen verblijfsruimte en van de periode van het etmaal. Als regel wordt in de dagperiode voor standaard eengezinswoningen een meet- en beoordelingshoogte van 1,5 meter aangehouden. In de avond- en nachtperiode bedraagt deze hoogte 5,0 meter boven maaiveld ter bescherming van slaapruimten. Voor beide beoordelingshoogten gelden invallende geluidsniveaus. De optredende geluidsniveaus zijn op bovengenoemde wijze beoordeeld.

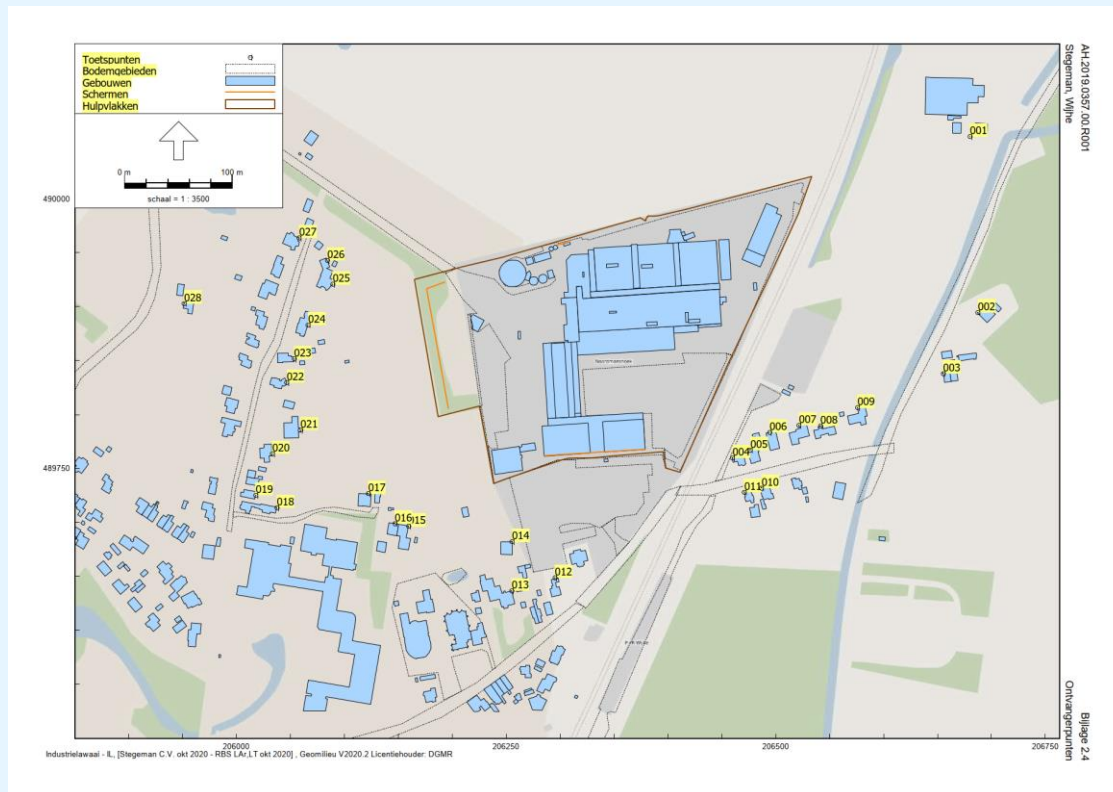

figuur 6: weergave van ligging gekozen ontvangerpunten

7.3 Rekenresultaten

7.3.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$)

Tabel 6 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) op de maatgevende ontvangerpunten. De rekenresultaten worden in de tabel op de in de vergunning vastgelegde immissiepunten getoetst aan de vergunde geluidsgrenswaarden. Op de gevel van de overige woningen wordt getoetst aan een richtwaarde die gelijk is aan de in de vigerende omgevingsvergunning gehanteerde geluidsgrenswaarden.

De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 3. In deze bijlage is ook de geluidsbijdrage per deelbron opgenomen, gesorteerd op etmaalwaarde.

tabel 6: rekenresultaten $L_{A,LT}$ in dB(A) en toetsing aan vigerende geluidsgrenswaarden en richtwaarden

Punt	Locatie woning	$L_{A,LT}$ in dB(A) gedurende de dag- ¹⁾ /avond- ²⁾ /nachtperiode ²⁾		
		Berekend	Vergunde geluidsgrenswaarden	Overschrijding
004 (Vp1)	Prins Bernhardlaan 1	48/50/50	50/45/45	-/5/5
012 (Vp3)	Stationsweg 19	45/47/47	50/45/40	-/2/7
014 (Vp4)	Stationsweg 21	47/48/47	50/45/40	-/3/7
019 (Vp5)	Wijhendaalseweg 4	39/41/40	50/45/40	-/-/-
025 (Vp6)	Wijhendaalseweg 16	43/44/43	50/45/40	-/-/3
002 (Vp7)	Kappeweg 6	41/41/41	50/45/40	-/-/1
			Richtwaarden	
003	Kappeweg 2	41/42/41	50/45/40	-/-/1
005	Prins Bernhardlaan 3	48/49/49	50/45/40	-/4/9
006	Prins Bernhardlaan 5	47/48/47	50/45/40	-/3/7
007	Prins Bernhardlaan 7	47/49/48	50/45/40	-/4/8
008	Prins Bernhardlaan 9	44/47/46	50/45/40	-/2/6
009	Prins Bernhardlaan 12	45/47/46	50/45/40	-/2/6
010	Prins Bernhardlaan 4	44/46/46	50/45/40	-/1/6
011	Prins Bernhardlaan 2	44/47/47	50/45/40	-/2/7
013	Stationsweg 11	42/46/45	50/45/40	-/1/5
015	De Bongerd 2	44/45/44	50/45/40	-/-/4
016	De Bongerd 4	43/44/43	50/45/40	-/-/3
017	Wijhendaalseweg 2a	41/43/42	50/45/40	-/-/2
021	Wijhendaalseweg 6	41/42/41	50/45/40	-/-/1
023	Wijhendaalseweg 10	41/43/41	50/45/40	-/-/1
024	Wijhendaalseweg 14	42/43/42	50/45/40	-/-/2
027	Wijhendaalseweg 9	39/42/41	50/45/40	-/-/1
		Zie bijlage 3		

1) Hontvanger = 1.5 mv+

2) Hontvanger = 5.0 mv+

Uit de tabel volgt dat de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,LT}$) in de representatieve bedrijfssituatie gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode op de gevels van de dichtstbijgelegen woningen van derden maximaal 48, 50 en 50 dB(A) bedraagt (punt 004, woning Prins Bernhardlaan 1). Hiermee is sprake van een overschrijding van de vigerende geluidsgrenswaarden en richtwaarden. De overschrijding bedraagt maximaal 5 dB gedurende de avondperiode en 9 dB gedurende de nachtperiode

7.3.2 Maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax})

Tabel 7 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) op de maatgevende ontvangerpunten [keuze: $L_{Amax} > 50$ dB(A) in de dag-, avond- of nachtperiode], in dit geval op de gevel van de dichtstbijgelegen woningen van derden. In de tabel is ook de geluidsbijdrage op de gekozen referentiepunten gelegen op 50 meter van de grens van de inrichting opgenomen.

De rekenresultaten worden in de tabel getoetst aan de maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden die gelden voor het maximale geluidsniveau (piekgeluiden, L_{Amax}), namelijk 70, 65 en 60 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode op de gevels van woningen van derden.

De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 4. In deze bijlage is voor de in de tabel opgenomen beoordelingspunten ook de geluidsbijdrage per deelbron opgenomen, gesorteerd op immissieniveau.

tabel 7: rekenresultaten L_{Amax} in dB(A) en toetsing aan maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden

Punt	Locatie woning	L_{Amax} in dB(A) gedurende de dag- ¹⁾ /avond- ²⁾ /nachtperiode ²⁾		
		Berekend	Maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden	Overschrijding
001	Kappeweg 1b	55/56/50	70/65/60	-/-/-
002	Kappeweg 6	52/53/44	70/65/60	-/-/-
003	Kappeweg 2	52/54/39	70/65/60	-/-/-
004	Prins Bernhardlaan 1	56/58/48	70/65/60	-/-/-
005	Prins Bernhardlaan 3	58/60/49	70/65/60	-/-/-
006	Prins Bernhardlaan 5	57/59/52	70/65/60	-/-/-
007	Prins Bernhardlaan 7	57/60/49	70/65/60	-/-/-
008	Prins Bernhardlaan 9	57/59/49	70/65/60	-/-/-
009	Prins Bernhardlaan 12	58/60/48	70/65/60	-/-/-
011	Prins Bernhardlaan 2	53/56/46	70/65/60	-/-/-
012	Stationsweg 19	51/51/51	70/65/60	-/-/-
013	Stationsweg 11	50/52/52	70/65/60	-/-/-
014	Stationsweg 21	53/56/56	70/65/60	-/-/-
015	De Bongerd 2	50/52/52	70/65/60	-/-/-
016	De Bongerd 4	50/52/52	70/65/60	-/-/-
023	Wijhendaalseweg 10	49/50/51	70/65/60	-/-/-
024	Wijhendaalseweg 14	50/51/52	70/65/60	-/-/-
025	Wijhendaalseweg 16	51/53/53	70/65/60	-/-/-
		Zie bijlage 4		

1) Hontvanger = 1.5 mv+

2) Hontvanger = 5.0 mv+

Uit de tabel volgt dat de optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) in de representatieve bedrijfssituatie, gedurende op gevels van de dichtstbijgelegen woning van derden gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, maximaal 58, 60 en 56 dB(A) bedraagt (punten 005, 007, 009 en 014, woningen Prins Bernhardlaan 3, 7, 12 en Stationsweg 21).

De maatgevende optredende piekgeluiden worden daarbij gedurende de dag- en avondperiode veroorzaakt door hefttrucks. Gedurende de nachtperiode worden de optredende piekgeluiden veroorzaakt door optrekkende en manoeuvrerende vrachtwagens op het terrein van de inrichting.

Uit de rekenresultaten volgt dat wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden die gelden voor het maximale geluidsniveau (piekgeluiden, L_{Amax}).

7.3.3 Indirecte hinder

Tabel 8 geeft een overzicht van de berekende equivalente geluidsniveaus ($L_{Aeq,T}$) als gevolg van de indirecte hinder op enkele maatgevende ontvangerpunten [keuze: $B_i > 40$ dB(A) etmaalwaarde], in dit geval op de gevel van de dichtstbijgelegen woningen van derden. De rekenresultaten worden in de tabel getoetst aan de voorkeursgrenswaarden die gelden voor geluidsgevoelige bestemmingen.

De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 5.

tabel 8: rekenresultaten L_{Aeq} in dB(A) als gevolg van de indirecte hinder en toetsing aan voorkeursgrenswaarden

Punt	Locatie woning	L_{Aeq} in dB(A) gedurende de dag- ¹⁾ /avond- ²⁾ /nachtperiode ²⁾		
		Berekend	Voorkeursgrenswaarden	Overschrijding
025	Wijhendaalseweg 16	37/33/33	50/45/40	-/-/-
026	Wijhendaalseweg 16	41/37/37	50/45/40	-/-/-
027	Wijhendaalseweg 9	40/36/36	50/45/40	-/-/-
028	Wijhendaalseweg 7	45/41/41	50/45/40	-/-/1
		Zie bijlage 5		

1) Hontvanger = 1.5 mv+

2) Hontvanger = 5.0 mv+

Uit de tabel volgt dat de optredende equivalente geluidsniveaus (L_{Aeq}) in de representatieve bedrijfssituatie als gevolg van de indirecte hinder op dichtstbij de Jan Meesterweg gelegen woning van derden gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode maximaal 45, 41 en 41 dB(A) bedraagt (punt 028, woning Wijhendaalseweg 7).

Toetsing van de optredende equivalente geluidsniveaus (L_{Aeq}) veroorzaakt door de zogenaamde verkeersaantrekkende werking aan de voorkeursgrenswaarde van 50, 45 en 40 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode levert op de gevel van één woning (punt 028, woning Wijhendaalseweg 7) een marginale overschrijding op van 1 dB gedurende de nachtperiode.

Aangenomen kan worden dat de gemiddelde geluidsisolatie van een woning circa 20 dB bedraagt. Hiervoor wordt verwezen naar de volgende jurisprudentie:

- Uitspraak 20052612 van 7 september 2005
- Uitspraak 200407054 van 29 juni 2005

Hiermee wordt voor de woning aan de Wijhendaalseweg 7 (punt 028) nog steeds voldaan aan een maximaal toelaatbaar binnenniveau van 25 dB(A) gedurende de nachtperiode.

8. Geluidsbeperkende maatregelen

Uit de rekenresultaten volgt dat er sprake is van een overschrijding van de geldende geluidsgrenswaarden en vergelijkbare richtwaarden met betrekking tot de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$).

De maatgevende geluidsbronnen hierbij zijn:

- Een Stork VDA560 dakventilator opgesteld op het dak van hal G (bron 014).
- Een uitblaas opgesteld op het dak van gebouw EPHC (bron 015).
- Een rooster van de luchtbehandelingskast van gebouw 11/12/21 rookkook (bron 034).
- Drie dakventilatoren opgesteld op het dak van gebouw 15/22 rookkook (bronnen 052, 054, 057, 058, 059 en 061).
- Twee Stork VDS600/4 D+WS dakventilatoren opgesteld op het dak van gebouw 15/22 rookkook (bronnen 062 en 063).
- Een Zehnder VDK320 WS dakventilator op het dak van gebouw 15/22 rookkook (bron 064).
- Een rooster van de luchtbehandelingskast van gebouw 15/21 rookkook (bron 072).
- Drie rookgasafvoeren van gebouw 15/21 rookkook (bronnen 076, 077 en 078).
- Een geveluitlaat van het ketelhuis (bron 095).
- Twee rookgasafvoeren van het ketelhuis (bron 098).
- Twee Smitsair dakkappen opgesteld op het dak van de expeditie (bronnen 104 en 105).
- Een gevelrooster in de zuidgevel van de expeditie (bron 108).
- Diverse dakventilatoren opgesteld op het dak van de expeditie (bronnen 112 en 119 t/m 129).
- De luchtaanzuigzijde (front) van de BAC Aircoil koelers op het dak van de expeditie (bronnen 132 en 133).
- Een dakventilator opgesteld op het dak van het koelhuis (bron 142).
- Een dakkap opgesteld op het dak van de koudecentrale (bron 189).
- Een aandrijving van de Grenco pomp opgesteld op het dak van de koudecentrale (bron 190).
- De drie drycoolers (merk: Helpman, type: HTC 100-254) die staan opgesteld op het dak van de koudecentrale (bronnen 193, 194 en 195).

Nader onderzoek wijst uit dat door het treffen van een bronmaatregel aan alle bovengenoemde geluidsbronnen en het treffen van één overdrachtsmaatregel kan worden voldaan aan de geluidsgrenswaarden en richtwaarden.

8.1 Fasering uitvoering geluidsbeperkende maatregelen

De maatregelen die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de geldende geluidsgrenswaarden en richtwaarden vergen op dit moment een te omvangrijke investering van Stegeman om dit in één keer te kunnen realiseren. Dit geldt ook voor de praktische uitvoerbaarheid. Tijdens het implementeren van de maatregelen moet de productie grotendeels worden stilgelegd. Stegeman heeft de wens uitgesproken dit gefaseerd uit te voeren.


8.1.1 Maatregelen in fase 1

Vooralsnog worden in fase 1 de volgende geluidsbeperkende bronmaatregelen getroffen:

- Het aanbrengen van een zware geluiddemper (reductie 15 dB) op of om de dakventilator met bronnummer 052.
- Het aanbrengen van een hittebestendige geluiddemper (reductie 15 dB) op de uitblaas van gebouw EPHC (bron 015).
- Het vervangen van de ventilator (reductie 10 dB) van de luchtbehandelingskast op gebouw 15/21 (bron 072).

- Het aanbrengen van een geluiddemper op de dakkappen van de expeditie (bronnen 104 en 105) (reductie respectievelijk 12 en 5 dB).
- Het aanbrengen van een coulissendemper op het gevelrooster in de zuidgevel van de expeditie (reductie 9 dB) (bronnen 108).
- Het aanbrengen van een geluiddemper op of om de dakventilatoren/uitblaas met de bronnummers 119, 120 en 121. Uitgangspunt voor de bronmaatregelen is dat het geluidsbronvermogen (L_w) van de dakventilatoren/uitblaas worden teruggebracht tot 80 dB(A) per stuk.

In figuur 7 volgt een overzicht van de voorgestelde geluidsbeperkende bronmaatregelen in fase 1.

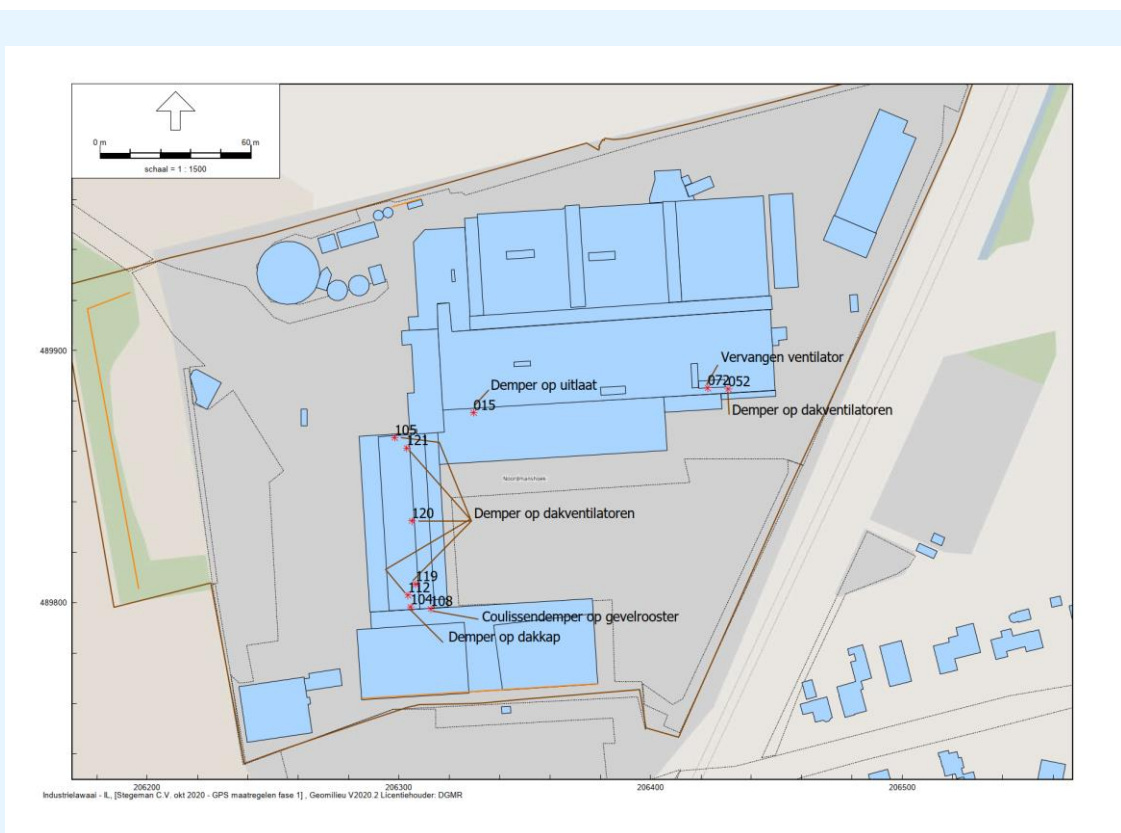

figuur 7: overzicht van geluidsbeperkende bronmaatregelen in fase 1

8.1.2 Maatregelen in de eindfase (fase 2)

In de eindfase (fase 2) zullen dan de overige geluidsbeperkende bronmaatregelen en de overdrachtsmaatregel worden getroffen.

Bronmaatregelen in de eindfase (fase 2)

De voorgestelde bronmaatregelen bestaan in de eindfase (fase 2) uit:

- Het aanbrengen van een geluiddemper op of om de dakventilatoren/uitblaas met de bronnummers 014, 054, 057, 059, 061, 064, 112, 122 t/m 129 en 142.
- Het aanbrengen van een geluiddemper (reductie 10 dB) op of om de dakventilatoren/uitblaas met bronnummer 057 en 058.

- Het aanbrengen van een zware geluiddemper (reductie 15 dB) op of om de dakventilator met bronnummers 062, 063.
- Het aanbrengen van een coulissendemper (reductie 10) op het rooster van de luchtbehandelingskast van gebouw 11/12/21 (bron 034).
- Het aanbrengen van een hittebestendige demper (reductie 8 dB) op drie rookgasafvoeren van de rookkook (bronnen 076, 077 en 078).
- Het aanbrengen van een demper (reductie 6 dB) op de geveluitlaat van het ketelhuis (bron 095).
- Het aanbrengen van een hittebestendige geluiddemper (reductie 10 dB) op twee rookgasafvoeren van het ketelhuis (bron 098).
- Het aanbrengen van een geluiddemper op de dakkap van de koudecentrale (bron 189) (reductie 8 dB).
- Het aanbrengen van een coulissendemper op de luchtaanzuigroosters (front) (reductie 10 dB) van de BAC Aircoil koelers die staan opgesteld op het dak van de expeditie (bronnen 132 en 133).
- Het aanbrengen van een omkasting (reductie 10 dB) om de Grenco aandrijving die staat opgesteld op het dak van de koudecentrale (bron 190).


Uitgangspunt voor de bronmaatregelen is dat het geluidsbronvermogen (L_w) van de dakventilatoren en dakkappen worden teruggebracht tot 80 dB(A) per stuk. Voor de overige bronnen gelden de hierboven minimaal benodigde dempingswaarden.

Overdrachtsmaatregel in eindfase (fase 2)

De voorgestelde overdrachtsmaatregel bestaat uit aanbrengen van een 3.1 meter hoge afscherming op de dakrand van de koudecentrale rond de daarop opgestelde drie drycoolers (bronnen 193, 194 en 195). Om reflecties te voorkomen moet de binnenzijde van dit scherm absorberend worden uitgevoerd. Om thermische kortsluiting te voorkomen zal de onderzijde van het scherm moeten voorzien in een circa 20 centimeter hoge luchtspleet. Om geluidsuitstraling van de luchtspleet tegen te gaan zal de luchtspleet moeten worden voorzien van een coulissendemper met een tussenschakeldemping van 14 dB. Een AKR-500 rooster van Merford Noise Control (of gelijkwaardig) komt hiervoor in aanmerking. De geluidsuitstraling van de luchtspleet is gemodelleerd met de bronnummer 216 t/m 219. De bronuitwerking is opgenomen in bijlage 8.

In figuur 8 is een overzicht opgenomen van alle geluidsbeperkende maatregelen in fase 1 en de eindfase.

Na het treffen van de voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen in de eindfase verschilt de individuele geluidsbijdrage per deelbron niet veel van elkaar. Dit betekent dat de maatgevende geluidsbronnen niet goed te onderscheiden zijn. Het nog verder terugdringen van de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus is alleen maar mogelijk door het treffen van een groot aantal zeer stringente geluidsbeperkende maatregelen. Dit valt niet meer onder het BBT-beginsel. Aanvullende geluidsbeperkende maatregelen zijn om deze reden niet verder onderzocht.

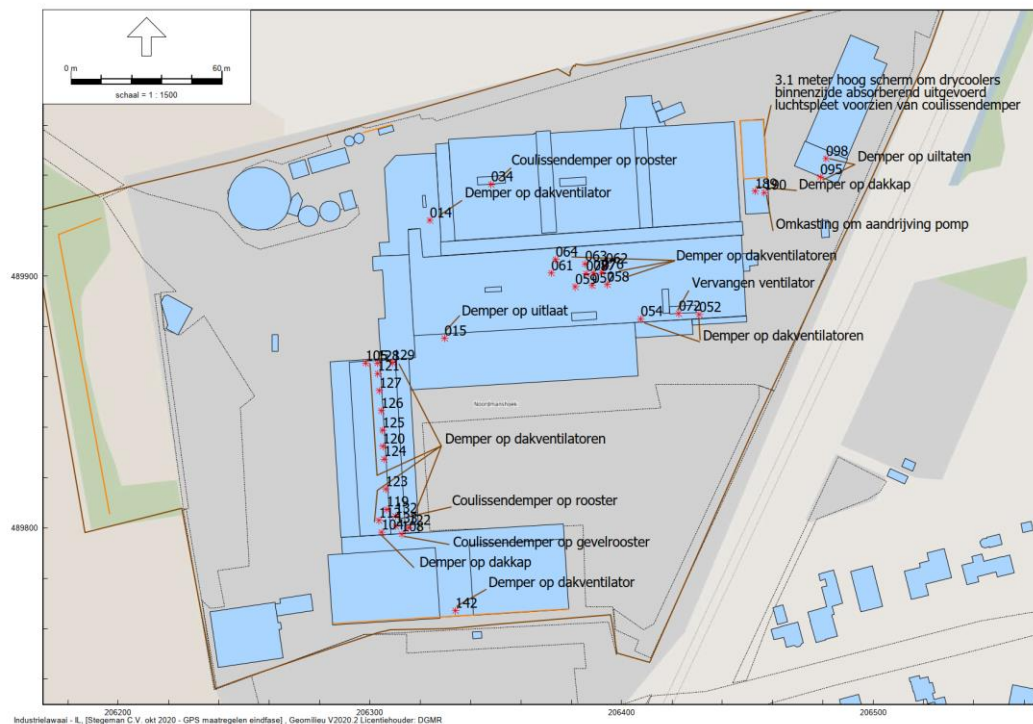

figuur 8: weergave van alle voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen in de eindfase (fase 1 en eindfase (fase 2))

8.1.3 Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ na maatregelen in fase 1

De voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen in fase 1 zijn verwerkt in een afzonderlijke rekenvariant.

Tabel 9 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) op de maatgevende ontvangerpunten in de situatie na het treffen van de voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen in fase 1. De rekenresultaten worden in de tabel op de in de vergunning vastgelegde immissiepunten getoetst aan de vergunde geluidsgrenswaarden. Op de gevel van de overige woningen wordt getoetst aan een richtwaarde die gelijk is aan de in de vigerende omgevingsvergunning gehanteerde geluidsgrenswaarden.

In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de geluidsbronnen in de situatie na het treffen van geluidsbeperkende maatregelen in fase 1. De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 7. In deze bijlage is ook de geluidbijdrage per deelbron opgenomen, gesorteerd op etmaalwaarde.

tabel 9: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ in dB(A) na het treffen van bronmaatregelen in fase 1 en toetsing aan vigerende geluidsgrenswaarden en richtwaarden

Punt	Locatie woning	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) gedurende de dag- ¹⁾ /avond- ²⁾ /nachtperiode 2)		
		Berekend	Vergunde geluidsgrenswaarden	Overschrijding
004 (Vp1)	Prins Bernhardlaan 1	46/48/47	50/45/45	-/3/2
012 (Vp3)	Stationsweg 19	43/44/44	50/45/40	-/1/4
014 (Vp4)	Stationsweg 21	45/46/44	50/45/40	-/1/4
019 (Vp5)	Wijhendaalseweg 4	38/39/37	50/45/40	-/-/-
025 (Vp6)	Wijhendaalseweg 16	42/43/41	50/45/40	-/1/1
002 (Vp7)	Kappeweg 6	40/40/39	50/45/40	-/-/-
			Richtwaarden	
003	Kappeweg 2	41/41/40	50/45/40	-/-/-
005	Prins Bernhardlaan 3	46/47/47	50/45/40	-/1/7
006	Prins Bernhardlaan 5	46/46/45	50/45/40	-/1/5
007	Prins Bernhardlaan 7	46/47/46	50/45/40	-/2/6
008	Prins Bernhardlaan 9	43/45/44	50/45/40	-/1/4
009	Prins Bernhardlaan 12	45/45/44	50/45/40	-/1/4
010	Prins Bernhardlaan 4	42/44/43	50/45/40	-/1/3
011	Prins Bernhardlaan 2	43/45/44	50/45/40	-/1/4
013	Stationsweg 11	41/44/43	50/45/40	-/-/-
015	De Bongerd 2	42/42/41	50/45/40	-/-/-
016	De Bongerd 4	42/42/40	50/45/40	-/-/-
017	Wijhendaalseweg 2a	40/41/39	50/45/40	-/-/-
021	Wijhendaalseweg 6	40/40/38	50/45/40	-/-/-
023	Wijhendaalseweg 10	40/41/39	50/45/40	-/-/-
024	Wijhendaalseweg 14	41/42/40	50/45/40	-/-/-
027	Wijhendaalseweg 9	38/41/40	50/45/40	-/-/-
		Zie bijlage 7		

1) Hontvanger = 1.5 mv+

2) Hontvanger = 5.0 mv+

Uit de tabel volgt dat na het treffen van de bronmaatregelen in fase 1 sprake blijft van een overschrijding van de vergunde geluidsgrenswaarden en richtwaarden. De overschrijding bedraagt maximaal 2 en 7 dB gedurende respectievelijk de avond- en de nachtperiode.

8.1.4 Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ na maatregelen in de eindfase (fase 2)

De voorgestelde geluidsbepurende maatregelen in de uiteindelijke eindfase (fase 2) zijn verwerkt in een afzonderlijke rekenvariant.

Tabel 10 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) op de maatgevende ontvangerpunten in de situatie na het treffen alle voorgestelde geluidsbepurende maatregelen in de eindfase. De rekenresultaten worden in de tabel op de in de vergunning vastgelegde immissiepunten getoetst aan de vergunde geluidsgrenswaarden. Op de gevel van de overige woningen wordt getoetst aan een richtwaarde die gelijk is aan de in de vigerende omgevingsvergunning gehanteerde geluidsgrenswaarden.

In bijlage 8 is een overzicht opgenomen van de geluidsbronnen en schermen in de situatie na het treffen van alle geluidsbepurende maatregelen in de eindfase. De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 9. In deze bijlage is ook de geluidsbijdrage per deelbron opgenomen, gesorteerd op etmaalwaarde.

tabel 10: rekenresultaten $L_{A,r,LT}$ in dB(A) na het treffen van alle maatregelen in de eindfase (fase 2) en toetsing aan vigerende geluidsgrenswaarden en richtwaarden

Punt	Locatie woning	$L_{A,r,LT}$ in dB(A) gedurende de dag- ¹⁾ /avond- ²⁾ /nachtperiode 2)		
		Berekend	Vergunde geluidsgrenswaarden	Overschrijding
004 (Vp1)	Prins Bernhardlaan 1	43/42/41	50/45/45	-/-/-
012 (Vp3)	Stationsweg 19	40/40/38	50/45/40	-/-/-
014 (Vp4)	Stationsweg 21	44/42/39	50/45/40	-/-/-
019 (Vp5)	Wijhendaalseweg 4	36/36/33	50/45/40	-/-/-
025 (Vp6)	Wijhendaalseweg 16	41/41/38	50/45/40	-/-/-
002 (Vp7)	Kappeweg 6	38/36/35	50/45/40	-/-/-
			Richtwaarden	
003	Kappeweg 2	38/36/35	50/45/40	-/-/-
005	Prins Bernhardlaan 3	43/42/40	50/45/40	-/-/-
006	Prins Bernhardlaan 5	43/41/40	50/45/40	-/-/-
007	Prins Bernhardlaan 7	44/42/40	50/45/40	-/-/-
008	Prins Bernhardlaan 9	39/40/38	50/45/40	-/-/-
009	Prins Bernhardlaan 12	42/41/39	50/45/40	-/-/-
010	Prins Bernhardlaan 4	37/39/38	50/45/40	-/-/-
011	Prins Bernhardlaan 2	38/40/39	50/45/40	-/-/-
013	Stationsweg 11	39/40/37	50/45/40	-/-/-
015	De Bongerd 2	40/40/37	50/45/40	-/-/-
016	De Bongerd 4	40/40/36	50/45/40	-/-/-
017	Wijhendaalseweg 2a	38/34/34	50/45/40	-/-/-
021	Wijhendaalseweg 6	38/39/34	50/45/40	-/-/-
023	Wijhendaalseweg 10	39/39/35	50/45/40	-/-/-
024	Wijhendaalseweg 14	40/40/36	50/45/40	-/-/-
027	Wijhendaalseweg 9	37/39/36	50/45/40	-/-/-
		Zie bijlage 9		

1) Hontvanger = 1.5 mv+

2) Hontvanger = 5.0 mv+

Uit de tabel volgt dat na het treffen van alle voorgestelde bron- en overdrachtsmaatregelen in de eindsituatie (fase 2) kan worden voldaan aan de geldende geluidsgrenswaarden en richtwaarden.

9. Conclusie

In opdracht van Stegeman C.V. heeft Adviesbureau de Haan B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de bedrijfslocatie van het bedrijf gelegen aan de Jan Meesterweg 2 in Wijhe.

Aanleiding voor dit onderzoek is een actualisatie van de vigerende omgevingsvergunning. Dit akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die daaromtrent zijn gesteld in de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.


$L_{A,r,LT}$

Uit de rekenresultaten volgt dat de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) in de representatieve bedrijfssituatie gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode op de gevels van de dichtstbijgelegen woningen van derden maximaal 48, 50 en 50 dB(A) bedraagt (punt 004, woning Prins Bernhardlaan 1). Hiermee is sprake van een overschrijding van de vigerende geluidsgrenswaarden en richtwaarden. De overschrijding bedraagt maximaal 5 dB gedurende de avondperiode en 9 dB gedurende de nachtperiode.

Nader onderzoek wijst uit dat door het treffen van diverse bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen er kan worden voldaan aan de geluidsgrenswaarden en richtwaarden.

Geluidsbeperkende maatregelen in de eindfase (fase 2)


In figuur 9 is een overzicht gegeven van de voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen in de zogenaamde eindfase (fase 2). Dit betreft alle maatregelen die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de geldende geluidsgrenswaarden en richtwaarden.

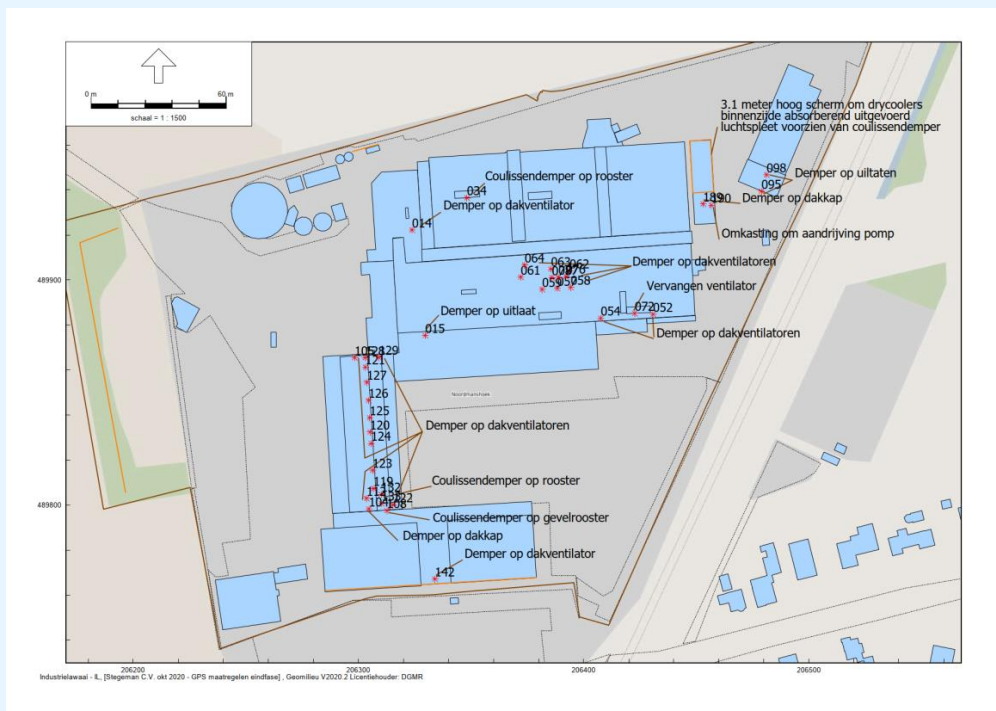

figuur 9: overzicht van voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen in de eindfase (fase 2)

Fasering van maatregelen

De maatregelen die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de geldende geluidsgrenswaarden en richtwaarden vergen op dit moment een te omvangrijke investering van Stegeman om dit in één keer te kunnen realiseren. Dit geldt ook voor de praktische uitvoerbaarheid. Tijdens het implementeren van de maatregelen moet de productie grotendeels worden stilgelegd. Stegeman heeft de wens uitgesproken dit gefaseerd uit te voeren. In figuur 10 volgt een overzicht van de bronmaatregelen in fase 1.

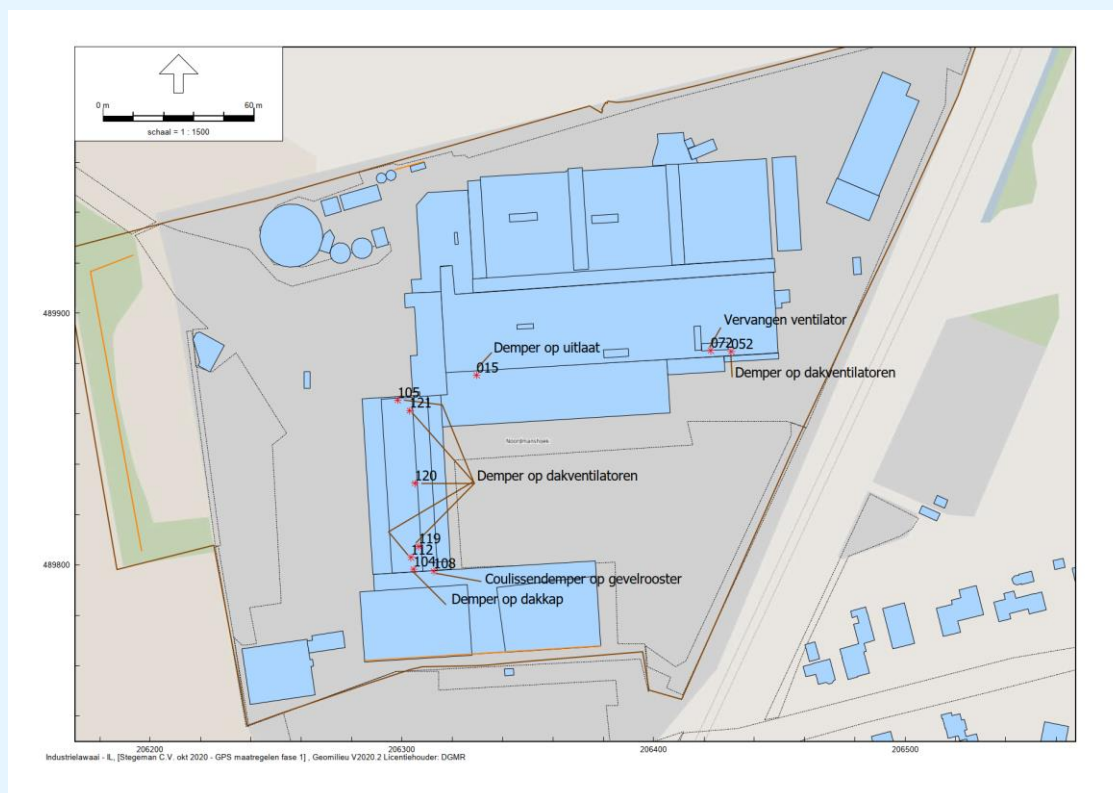

figuur 10: overzicht van bronmaatregelen in fase 1

Uit de rekenresultaten volgt dat na het treffen van de bronmaatregelen in fase 1 sprake blijft van een overschrijding van de vergunde geluidsgrenswaarden en richtwaarden. De overschrijding bedraagt maximaal 2 en 7 dB gedurende respectievelijk de avond- en de nachtperiode.

Uit de rekenresultaten volgt dat na het treffen van alle voorgestelde bron- en overdrachtsmaatregelen in de eindsituatie kan worden voldaan aan de geldende geluidsgrenswaarden en richtwaarden. Wij stellen voor om de gekozen fasering op te nemen in de af te geven vergunningvoorschriften.

Na het treffen van de voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen verschilt de individuele geluidsbijdrage per deelbron niet veel van elkaar. Dit betekent dat er geen maatgevende geluidsbronnen goed te onderscheiden zijn. Het nog verder terugdringen van de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus is alleen maar mogelijk door het treffen van een groot aantal zeer stringente geluidsbeperkende maatregelen. Dit valt niet meer onder het BBT-beginsel.

L_{Amax}

Uit de rekenresultaten volgt dat de optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) in de representatieve bedrijfssituatie gedurende op gevels van de dichtstbijgelegen woning van derden gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode maximaal 58, 60 en 56 dB(A) bedraagt (punten 005, 007, 009 en 014, woningen Prins Bernhardlaan 3, 7, 12 en Stationsweg 21).

De maatgevende optredende piekgeluiden worden daarbij gedurende de dag- en avondperiode veroorzaakt door heftrucks. Gedurende de nachtperiode worden de optredende piekgeluiden veroorzaakt door optrekkende en manoeuvrerende vrachtwagens op het terrein van de inrichting.

Uit de rekenresultaten volgt dat wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden die gelden voor het maximale geluidsniveau (piekgeluiden, L_{Amax}).

Indirecte hinder (L_{Aeq})

Uit de rekenresultaten volgt dat de optredende equivalente geluidsniveaus (L_{Aeq}) in de representatieve bedrijfssituatie als gevolg van de indirecte hinder op dichtstbij de Jan Meesterweg gelegen woning van derden gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode maximaal 45, 41 en 41 dB(A) bedraagt (punt 028, woning Wijnendaalseweg 7).

Toetsing van de optredende equivalente geluidsniveaus (L_{Aeq}) veroorzaakt door de zogenaamde verkeersaantrekkende werking aan de voorkeursgrenswaarde van 50, 45 en 40 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode levert op de gevel van één woning (punt 028, woning Wijnendaalseweg 7) een marginale overschrijding op van 1 dB gedurende de nachtperiode.

Aangenomen kan worden dat de gemiddelde geluidsisolatie van een woning circa 20 dB bedraagt. Hiervoor wordt verwezen naar de volgende jurisprudentie:

- Uitspraak 20052612 van 7 september 2005
- Uitspraak 200407054 van 29 juni 2005


7 (punt 028) nog steeds voldaan aan een rende de nachtperiode.


Bijlage 1

Titel

Invoergegevens geluidsbronnen



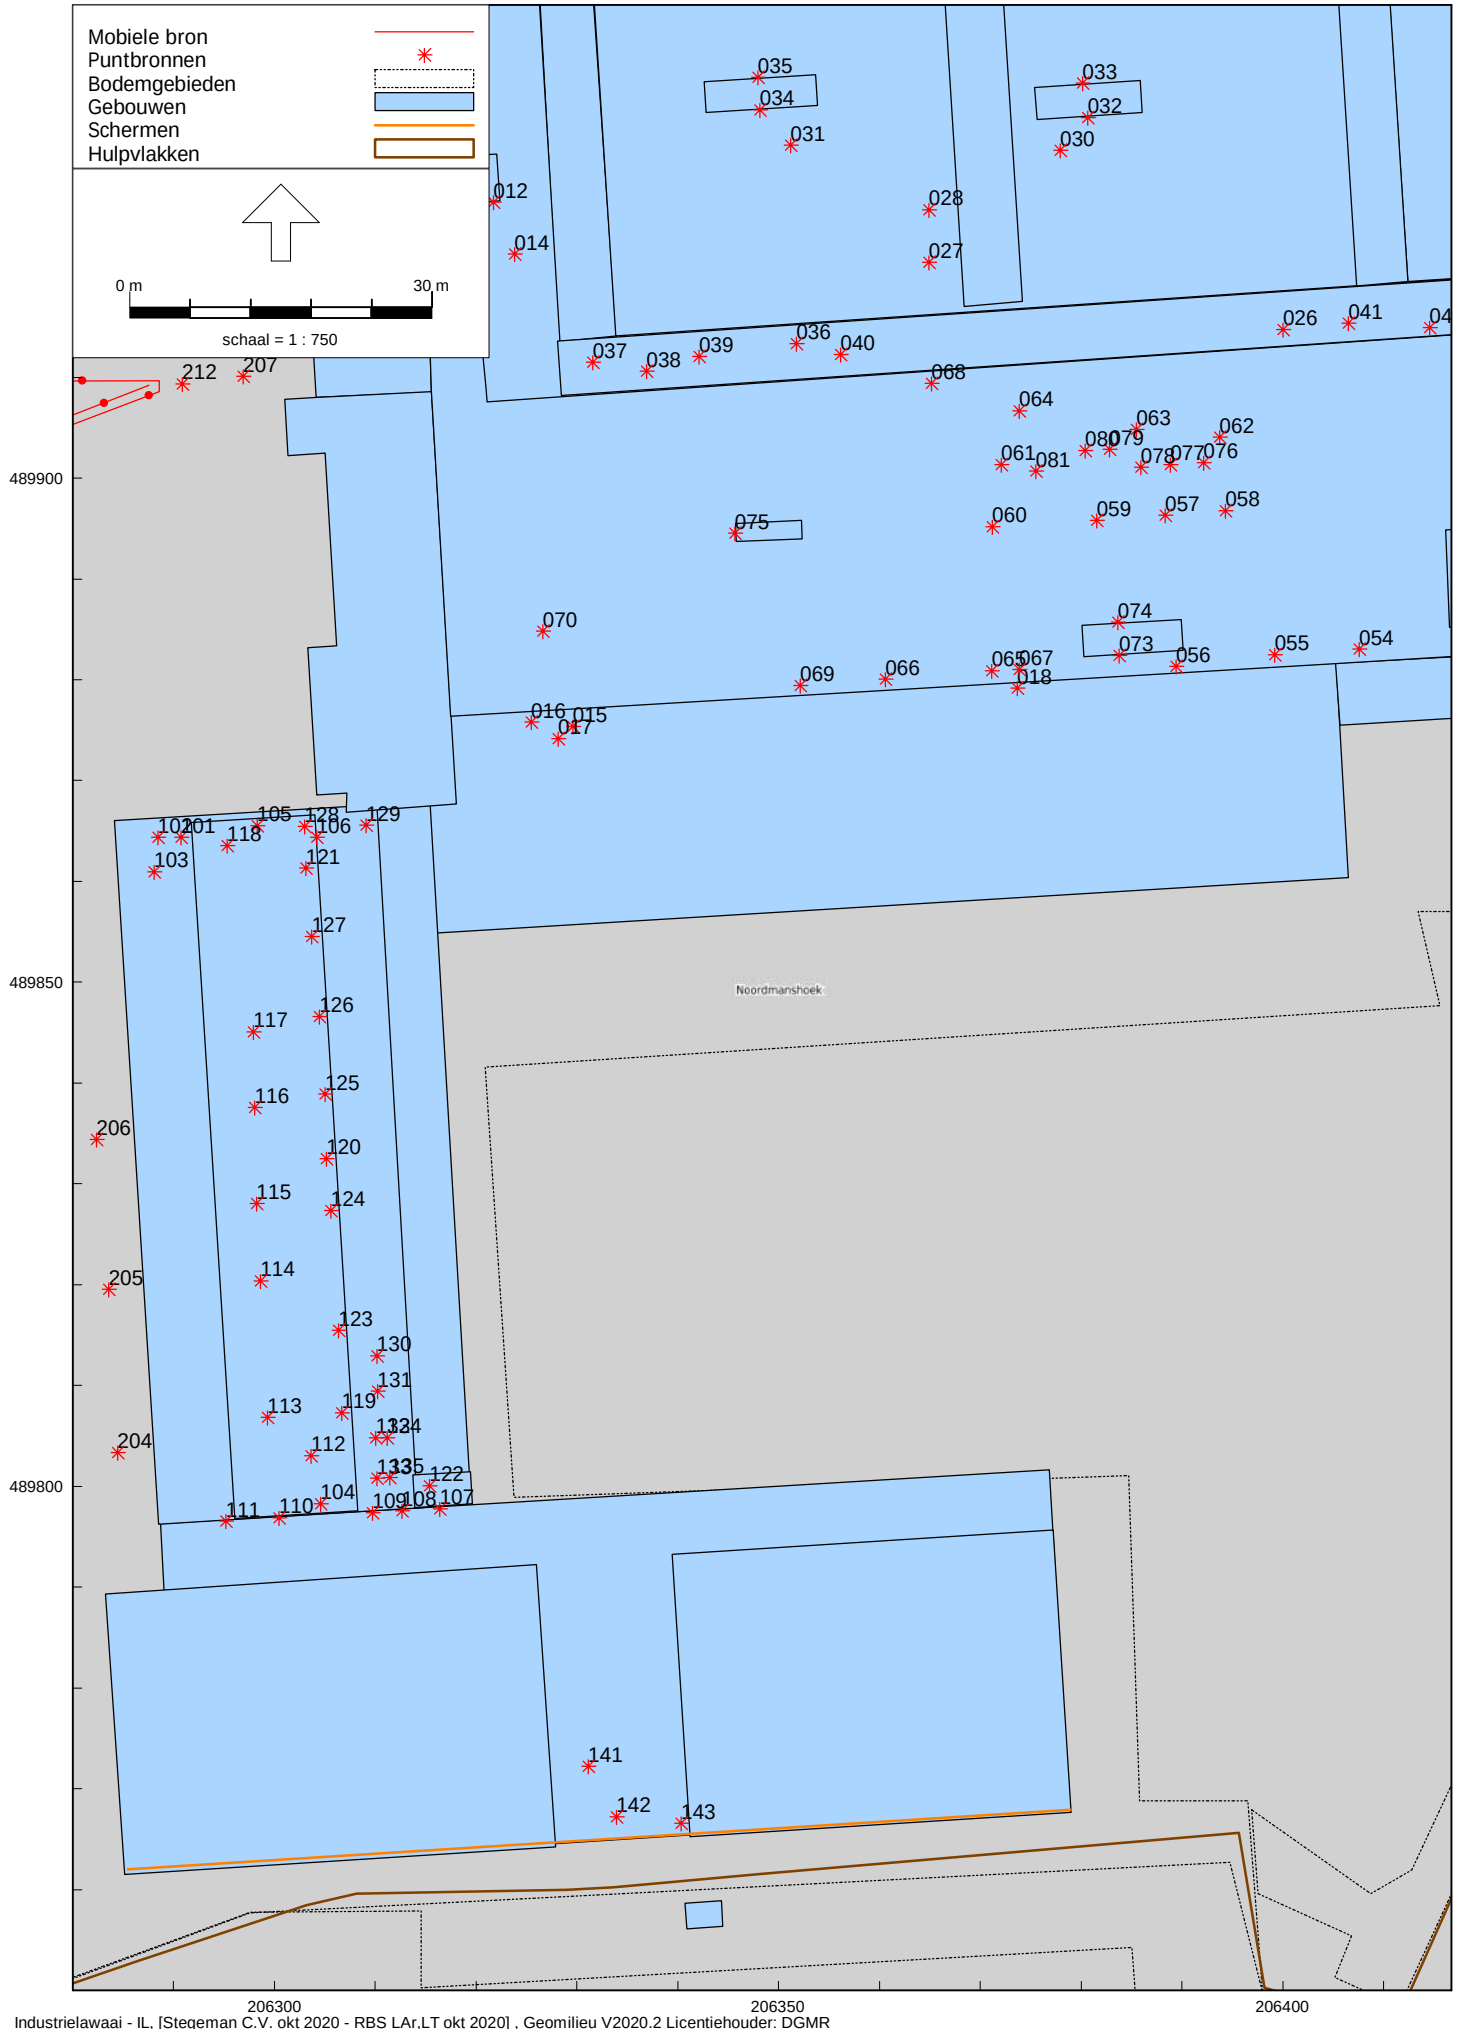

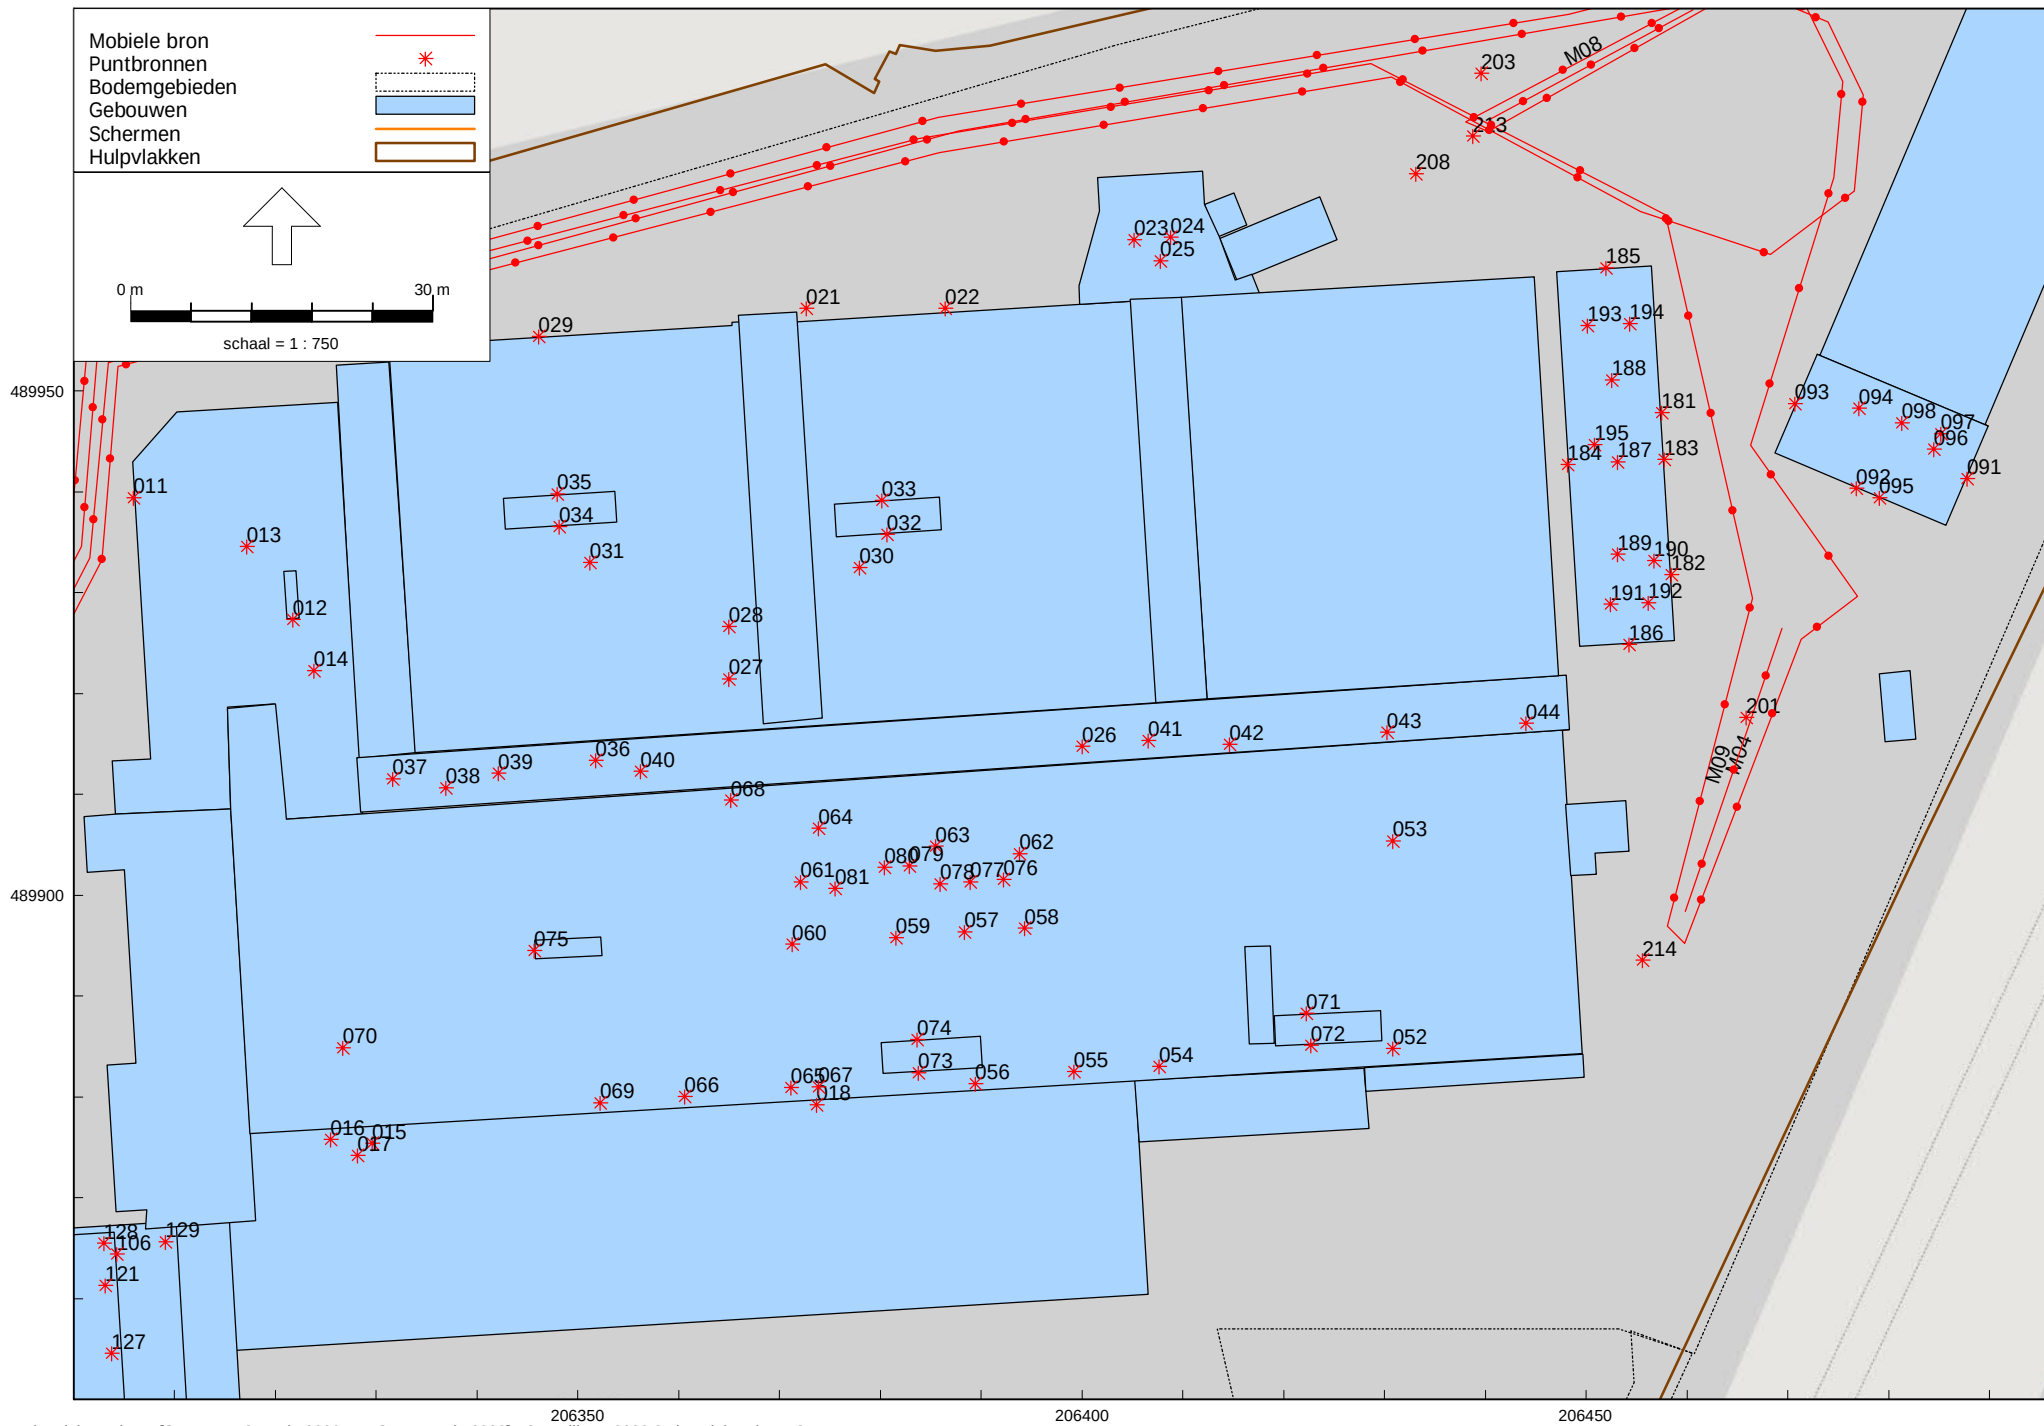

AH.2019.0357.00.R001
Stegeman, Wijhe

Bijlage 1.1
Geluidsbronnen RBS LAr,LT

Model: RBS LAr,LT okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Type
001	Gevelrooster N waterzuivering	206286,19	489950,05	0,00	3,50	Eigen waarde	0,00	360,00	17,70	30,00	45,80	55,80	61,80	64,40	67,40	66,30	61,50	72,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
002	Gesloten deur Z waterzuivering	206281,39	489941,94	0,00	1,80	Eigen waarde	0,00	360,00	28,10	37,40	44,90	59,00	57,00	59,40	59,40	58,30	49,10	65,92	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
003	Gesloten deur Z waterzuivering	206289,57	489944,35	0,00	1,80	Eigen waarde	0,00	360,00	34,30	36,40	43,80	58,10	57,10	57,50	59,90	57,20	47,78	65,20	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
004	Glaspui 0 waterzuivering	206291,09	489948,19	0,00	3,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,60	36,40	46,80	49,80	54,10	52,70	54,10	57,90	45,70	61,77	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
005	Roerwerken sIbtanks waterzuivering	206295,08	489951,40	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	44,90	52,30	72,00	90,10	90,20	91,00	89,30	84,10	76,70	96,53	7,00	7,00	7,00	Normale puntbron
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	0,00	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,10	52,80	51,60	60,70	69,90	70,80	69,30	62,30	54,00	75,29	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
012	Rooster LbK hal G	206321,71	489927,35	0,00	11,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,60	56,40	56,90	52,50	59,00	60,50	51,90	40,60	27,20	65,05	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	0,00	11,80	Eigen waarde	0,00	360,00	45,00	58,10	63,70	70,30	73,40	72,60	67,10	62,30	53,80	77,84	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
014	Dakventilator Stork VDA500 hal G	206323,81	489922,25	0,00	11,30	Eigen waarde	0,00	360,00	54,00	68,60	80,70	83,90	89,10	83,40	82,10	74,50	63,80	92,03	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	0,00	14,00	Eigen waarde	0,00	360,00	52,80	67,80	74,30	86,00	95,70	90,70	88,70	81,80	72,20	97,95	10,00	10,00	10,00	Normale puntbron
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	0,00	13,00	Eigen waarde	0,00	360,00	55,00	59,10	65,30	72,10	76,90	66,00	70,40	64,20	49,00	79,41	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
017	Dakventilator EPHC	206328,13	489874,19	0,00	12,50	Eigen waarde	0,00	360,00	49,00	57,10	59,20	64,50	69,60	66,10	62,50	57,60	53,90	73,02	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,29	0,00	12,10	Eigen waarde	0,00	360,00	39,10	50,40	65,70	69,50	70,70	70,30	68,10	61,30	48,50	76,34	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
021	Slang in put CDEF	206372,64	489950,19	0,00	0,20	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,40	59,10	57,30	66,40	70,30	73,20	70,80	60,10	77,84	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
022	Pomp in omkasting CDEF	206386,39	489958,19	0,00	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	35,20	50,10	55,30	51,90	58,70	64,80	62,50	58,30	55,80	68,57	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
023	Dakventilator kantoor CDEF	206405,18	489964,99	0,00	8,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,50	44,90	53,50	58,20	61,90	62,10	56,60	52,10	40,60	66,74	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
024	Dakventilator kantoor CDEF	206408,80	489965,28	0,00	8,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,50	44,90	53,50	58,20	61,90	62,10	56,60	52,10	40,60	66,74	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
025	Rooster LbK CDEF	206407,74	489962,87	0,00	8,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,60	56,40	56,90	52,50	59,00	60,50	51,90	40,60	27,20	65,05	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
026	Drycooler Helpman CDEF	206409,04	489914,75	0,00	7,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,00	51,00	65,00	70,00	73,00	76,00	72,00	66,00	58,00	79,71	0,00	3,01	3,98	Normale puntbron
027	DakventilatorDVS500 sileo CDEF	206364,94	489921,44	0,00	6,30	Eigen waarde	0,00	360,00	39,70	55,50	68,30	69,50	72,00	74,20	69,80	64,70	55,80	78,52	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	0,00	6,80	Eigen waarde	0,00	360,00	40,00	56,00	65,00	70,00	73,00	78,00	80,00	75,00	65,00	83,64	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
029	Glaspui CDEF	206346,12	489955,40	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	50,50	63,00	64,60	65,30	69,40	66,30	64,10	53,40	73,83	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
030	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206377,90	489932,50	0,00	5,60	Eigen waarde	0,00	360,00	34,10	44,90	57,00	58,40	72,70	77,60	71,30	63,80	57,50	79,73	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
031	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206351,18	489933,60	0,00	5,60	Eigen waarde	0,00	360,00	37,50	46,20	62,00	68,70	73,80	77,90	75,80	72,10	58,20	81,75	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
032	Rooster LbK CDEF	206380,63	489935,79	0,00	6,60	Eigen waarde	0,00	360,00	38,30	49,90	61,70	62,60	65,40	67,30	59,90	55,40	45,40	71,34	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
033	Rooster LbK CDEF	206380,14	489939,18	0,00	6,60	Eigen waarde	0,00	360,00	37,70	51,30	63,30	62,10	65,60	65,60	58,70	52,00	42,80	70,82	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
034	Rooster LbK CDEF	206348,14	489936,53	0,00	6,60	Eigen waarde	0,00	360,00	47,10	58,50	73,30	78,00	83,50	87,50	79,50	69,70	62,20	89,87	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
035	Rooster LbK CDEF	206347,93	489939,76	0,00	6,60	Eigen waarde	0,00	360,00	46,50	57,80	71,10	75,40	82,50	85,60	76,60	65,00	56,30	88,05	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	40,10	57,40	71,20	70,50	81,00	81,10	74,90	64,70	86,95	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
037	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206331,60	489911,51	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,50	47,10	62,00	70,10	71,00	72,10	66,40	59,60	54,00	76,65	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
038	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206336,91	489910,64	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
039	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206342,10	489912,08	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
040	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206356,17	489912,26	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
041	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206406,52	489915,35	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
042	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206414,00	489914,95	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
043	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206430,25	489916,15	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
044	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206444,01	489917,05	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	44,60	56,00	70,80	82,40	85,80	83,80	78,30	75,90	69,80	89,65	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
053	Dakventilator Stork VDA 355/6EC rookkook	206430,79	489995,38	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,80	46,10	59,60	66,20	64,90	64,20	60,60	56,30	49,10	70,97	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	38,20	56,10	69,20	74,10	73,30	69,90	67,10	60,10	54,50	78,57	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	42,80	55,30	70,70	78,50	77,00	78,40	72,70	65,50	59,90	83,53	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	57,80	71,70	77,70	78,50	76,60	73,00	69,20	61,40	83,43	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,34	489896,33	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	42,90	59,50	71,80	80,90	82,80	82,10	76,40	63,80	87,44	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	43,00	60,00	72,00	81,00	83,00	82,00	76,00	72,00	64,00	87,47	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	42,90	59,50	71,80	80,90	82,80	82,10	76,40	72,40	63,80	87,44	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	42,90	59,50	71,80	80,90	82,80	82,10	76,40	72,40	63,80	87,44	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	42,90	59,50	71,80	80,90	82,80	82,10	76,40	72,40	63,80	87,44	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+W rookkook	206393,77	489904,10	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	45,60	60,70	72,00	82,20	84,30	84,20	80,90	77,20	71,40	89,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+W rookkook	206385,47	489904,84	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,10	58,50	70,80	79,40	82,30	80,60	75,60	71,80	65,20	86,43	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	47,60	58,70	68,30	73,80	84,30	80,60	76,40	68,80	57,60	86,70	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00															

Model: RBS LAr,LT okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Hal G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Hal G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Hal G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Hal G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	EPHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	EPHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	EPHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	EPHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS LAr,LT okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Type
077	Rookgasafvoer rookkook	206388,88	489901,33	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
078	Rookgasafvoer rookkook	206385,92	489901,69	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
091	Gevelrooster O ketelhuis	206487,74	489941,33	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,50	49,40	56,20	62,10	68,00	65,00	62,80	58,20	50,30	71,92	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,80	62,90	69,30	70,30	73,00	74,20	73,30	69,00	56,30	80,08	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
093	Gevelrooster W ketelhuis	206470,69	489948,73	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,50	49,40	56,20	62,10	68,00	65,00	62,80	58,20	50,30	71,92	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	0,00	6,10	Eigen waarde	0,00	360,00	28,80	48,90	59,30	62,30	68,90	71,20	73,30	70,00	63,30	77,57	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	0,00	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,00	62,30	69,00	74,10	76,40	74,50	72,80	68,80	61,30	81,31	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	0,00	8,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	56,00	70,00	75,00	78,00	81,00	77,00	71,00	63,00	84,71	0,00	3,01	6,02	Normale puntbron
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	0,00	8,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	56,00	70,00	75,00	78,00	81,00	77,00	71,00	63,00	84,71	0,00	3,01	6,02	Normale puntbron
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,20	489946,83	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	63,00	69,00	73,00	75,00	73,00	71,00	66,00	57,00	79,94	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	0,00	13,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	6,02	Normale puntbron
102	Rookgasafvoer expeditie	206280,46	489864,38	0,00	13,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	6,02	Normale puntbron
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	0,00	13,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	6,02	Normale puntbron
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	0,00	14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	44,50	59,10	75,20	78,40	83,60	77,90	76,60	69,00	58,30	86,51	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489805,54	0,00	14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	44,60	56,00	70,60	77,60	76,60	81,40	76,10	70,00	61,20	84,85	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
106	Gevelrooster O expeditie	206304,22	489864,38	0,00	13,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,40	49,10	55,80	63,60	68,00	73,60	71,20	66,10	58,20	76,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
107	Gevelrooster Z expeditie	206316,36	489797,78	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	33,60	41,00	45,80	46,20	47,70	50,80	44,90	38,00	25,20	54,93	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,80	49,70	63,50	73,30	72,90	73,30	68,80	61,00	52,40	78,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
109	Gevelrooster Z expeditie	206309,73	489797,35	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,90	49,60	54,80	58,20	62,10	58,00	52,60	43,90	33,00	65,46	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
110	Gevelrooster Z expeditie	206300,46	489796,89	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,20	45,10	55,80	62,90	66,50	61,30	56,20	54,40	50,00	69,53	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
111	Gevelrooster Z expeditie	206295,20	489796,57	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	43,90	52,50	54,70	53,70	50,00	43,70	37,00	25,80	59,36	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	0,00	14,50	Eigen waarde	0,00	360,00	47,30	68,70	81,90	88,80	87,30	85,10	84,60	80,50	73,00	93,43	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
113	Dakventilator CDV183 expeditie	206299,32	489806,83	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
114	Dakventilator CDV183 expeditie	206298,61	489820,37	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
115	Dakventilator CDV183 expeditie	206298,25	489828,08	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
116	Dakventilator CDV183 expeditie	206298,52	489837,50	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
117	Dakventilator CDV183 expeditie	206297,90	489845,06	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
118	Dakventilator CDV183 expeditie	206295,29	489863,58	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	0,00	14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	51,00	59,70	77,60	86,80	81,20	86,10	79,00	69,50	62,20	90,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	0,00	14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	51,00	59,70	77,60	86,80	81,20	86,10	79,00	69,50	62,20	90,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	0,00	14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	51,00	59,70	77,60	86,80	81,20	86,10	79,00	69,50	62,20	90,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	0,00	12,20	Eigen waarde	0,00	360,00	51,00	59,70	77,60	86,80	81,20	86,10	79,00	69,50	62,20	90,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489805,48	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489805,59	0,00	12,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
130	Drycooler GEA Kubu CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	0,00	14,00	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	54,00	60,00	60,00	69,00	70,00	70,00	73,00	64,00	78,01	3,01	3,01	3,01	Normale puntbron
131	Drycooler GEA Kubu CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	0,00	14,00	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	54,00	60,00	60,00	69,00	70,00	70,00	73,00	64,00	78,01	3,01	3,01	3,01	Normale puntbron
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	0,00	12,50	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	50,70	59,50	71,20	79,40	81,60	78,80	85,20	70,30	88,22	3,01	3,01	3,01	Normale puntbron
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	0,00	12,50	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	50,70	59,50	71,20	79,40	81,60	78,80	85,20	70,30	88,22	3,01	3,01	3,01	Normale puntbron
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	0,00	15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	40,40	54,30	63,10	68,10	71,80	73,20	73,10	71,80	67,20	79,33	3,01	3,01	3,01	Normale puntbron
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	0,00	15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	40,40	54,30	63,10	68,10	71,80	73,20	73,10	71,80	67,20	79,33	3,01	3,01	3,01	Normale puntbron
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	0,00	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	57,20	76,20	85,00	89,90	91,40	86,70	80,80	73,50	72,20	95,24	3,00	5,20	7,00	Normale puntbron
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	51,00	59,70	77,60	86,80	81,20	86,10	79,00	69,50	62,20	90,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,5												

Model: RBS LAr,LT okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
077	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Koelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Koelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Koelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS LAr,LT okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Type
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	0,00	8,00	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	53,00	65,00	69,00	78,00	76,00	77,00	75,00	73,00	83,34	3,00	3,00	6,00	Normale puntbron
193	Drycooler HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	0,00	7,10	Eigen waarde	0,00	360,00	52,40	70,30	81,70	84,70	88,10	89,60	85,40	80,30	71,80	93,95	2,20	2,20	4,80	Normale puntbron
194	Drycooler HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	0,00	7,10	Eigen waarde	0,00	360,00	52,40	70,30	81,70	84,70	88,10	89,60	85,40	80,30	71,80	93,95	2,20	2,20	4,80	Normale puntbron
195	Drycooler HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	0,00	7,10	Eigen waarde	0,00	360,00	52,40	70,30	81,70	84,70	88,10	89,60	85,40	80,30	71,80	93,95	3,90	3,90	6,20	Normale puntbron
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	83,00	86,00	88,00	92,00	94,50	94,50	89,00	81,00	99,72	11,59	13,79	--	Normale puntbron
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	83,00	86,00	88,00	92,00	94,50	94,50	89,00	81,00	99,72	11,59	13,79	--	Normale puntbron
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	83,00	86,00	88,00	92,00	94,50	94,50	89,00	81,00	99,72	11,59	13,79	--	Normale puntbron
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206204,43	489803,35	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	8,57	12,04	13,81	Normale puntbron
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206203,59	489819,53	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	8,57	12,04	13,81	Normale puntbron
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206202,36	489834,43	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	8,57	12,04	13,81	Normale puntbron
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	9,03	--	--	Normale puntbron
208	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	5,35	--	12,04	Normale puntbron
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	5,56	9,03	--	Normale puntbron
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	5,56	9,03	--	Normale puntbron
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	5,56	9,03	--	Normale puntbron
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	6,02	--	--	Normale puntbron
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	2,34	--	9,03	Normale puntbron
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	70,00	81,00	91,00	94,00	98,00	102,00	101,00	99,00	94,00	106,91	10,79	--	--	Normale puntbron
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	0,00	1,30	Eigen waarde	0,00	360,00	64,30	79,20	89,40	97,10	98,00	99,50	97,70	94,00	89,20	104,98	9,00	9,00	--	Normale puntbron

Model: RBS LAr,LT okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
192	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS LAr,LT okt 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lengte	Gem.snelheid	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	0,00	1,00	Eigen waarde	321,10	10	33	20	3	4	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	0,00	1,00	Eigen waarde	254,44	10	26	6	--	--	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	0,00	1,00	Eigen waarde	729,15	10	73	14	--	2	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	0,00	1,00	Eigen waarde	811,95	10	82	1	--	--	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,00	0,80	Eigen waarde	102,62	10	11	15	--	--	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditief	206261,51	489810,68	0,00	1,00	Eigen waarde	14,58	5	2	10	3	4	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489806,56	0,00	1,00	Eigen waarde	20,81	5	3	6	--	--	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	0,00	1,00	Eigen waarde	22,99	5	3	14	--	2	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	0,00	1,00	Eigen waarde	29,62	5	3	1	--	--	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00

Model: RBS LAr,LT okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
M01	102,22	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	102,22	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	102,22	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	102,22	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M05	89,12	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	97,75	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	97,75	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M08	97,75	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M09	97,75	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	CDEF									
Bronnaam	:	021 Slang in put									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,20									
Meetafstand [m]	:	3,00									
Meethoogte [m]	:	1,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	21,7	32,9	38,6	36,8	45,9	49,8	52,7	50,3	39,6	56,5
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	42,2	53,4	59,1	57,3	66,4	70,3	73,2	70,8	60,1	77,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	CDEF									
Bronnaam	:	022 Pomp in omkasting									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,50									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	24,2	39,1	40,3	36,9	43,7	49,8	47,5	43,3	40,8	53,7
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	35,2	50,1	55,3	51,9	58,7	64,8	62,5	58,3	55,8	68,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	CDEF									
Bronnaam	:	023-024 Dakventilator kantoor									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,20									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	19,5	33,9	42,5	47,2	50,9	51,1	45,6	41,1	29,6	55,7
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	30,5	44,9	53,5	58,2	61,9	62,1	56,6	52,1	40,6	66,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	CDEF									
Bronnaam	:	027 Dakventilator DVS560 sileo erp									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,20									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	28,7	44,5	53,3	54,5	57,0	59,1	54,8	49,7	40,8	63,5
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	39,7	55,5	68,3	69,5	72,0	74,2	69,8	64,7	55,8	78,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	CDEF									
Bronnaam	:	030 Aandrijfmotor (roze)									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,50									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	29,1	39,9	48,7	49,4	63,7	68,6	62,3	54,8	48,5	70,7
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	34,1	44,9	57,7	58,4	72,7	77,6	71,3	63,8	57,5	79,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	CDEF									
Bronnaam	:	031 Aandrijfmotor (roze)									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,50									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	34,3	45,9	57,9	62,0	66,1	71,5	67,7	63,5	49,6	74,6
Achtergr	[dB(A)]	29,6	44,1	56,2	58,1	60,1	68,0	60,6	52,9	39,2	69,9
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	37,5	46,2	62,0	68,7	73,8	77,9	75,8	72,1	58,2	81,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	CDEF									
Bronnaam	:	036 Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	29,1	46,4	56,2	64,6	66,0	66,1	59,9	54,7	49,7	71,1
Achtergr [dB(A)]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo [dB]	:	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	40,1	57,4	71,2	79,6	81,0	81,1	74,9	69,7	64,7	86,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	CDEF									
Bronnaam	:	037 Dakventilator Stork VDA365/6 W+ST									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,80									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	27,5	42,1	53,0	61,1	62,0	63,1	57,4	50,6	45,0	67,7
Achtergr [dB(A)]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	32,5	47,1	62,0	70,1	71,0	72,1	66,4	59,6	54,0	76,6

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	CDEF									
Bronnaam	:	026 Glaspui N									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	24,00									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		27,7	36,7	49,2	50,8	51,5	55,6	52,5	50,3	39,6	60,0
Gem.niv. Lp	:	27,7	36,7	49,2	50,8	51,5	55,6	52,5	50,3	39,6	60,0
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	27,7	36,7	49,2	50,8	51,5	55,6	52,5	50,3	39,6	60,0
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw	[dB(A)]	41,5	50,5	63,0	64,6	65,3	69,4	66,3	64,1	53,4	73,8

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	CDEF									
Bronnaam	:	032 Rooster LBK									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:	:								
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	4,00									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		32,3	43,9	55,7	56,6	59,4	61,3	53,9	49,4	39,4	65,3
Gem.niv. Lp	:	32,3	43,9	55,7	56,6	59,4	61,3	53,9	49,4	39,4	65,3
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	32,3	43,9	55,7	56,6	59,4	61,3	53,9	49,4	39,4	65,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	38,3	49,9	61,7	62,6	65,4	67,3	59,9	55,4	45,4	71,4

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	CDEF									
Bronnaam	:	033 Rooster LBK									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	5,00									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		30,7	44,3	56,3	55,1	58,6	58,6	51,7	45,0	35,8	63,8
Gem.niv. Lp	:	30,7	44,3	56,3	55,1	58,6	58,6	51,7	45,0	35,8	63,8
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,7	44,3	56,3	55,1	58,6	58,6	51,7	45,0	35,8	63,8
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	37,7	51,3	63,3	62,1	65,6	65,6	58,7	52,0	42,8	70,8

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	CDEF									
Bronnaam	:	034 Rooster LBK									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:	:								
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	4,50									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		40,6	52,0	66,8	71,5	77,0	81,0	73,0	63,2	55,7	83,4
Gem.niv. Lp	:	40,6	52,0	66,8	71,5	77,0	81,0	73,0	63,2	55,7	83,4
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	40,6	52,0	66,8	71,5	77,0	81,0	73,0	63,2	55,7	83,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	47,1	58,5	73,3	78,0	83,5	87,5	79,5	69,7	62,2	89,9

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	CDEF									
Bronnaam	:	035 Rooster LBK									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:	:								
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	4,50									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		40,0	51,3	64,6	68,9	76,0	79,1	70,1	58,5	49,8	81,6
Gem.niv. Lp	:	40,0	51,3	64,6	68,9	76,0	79,1	70,1	58,5	49,8	81,6
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	40,0	51,3	64,6	68,9	76,0	79,1	70,1	58,5	49,8	81,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	46,5	57,8	71,1	75,4	82,5	85,6	76,6	65,0	56,3	88,1

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Hal G (kantoren)								
Bronnaam	:	012 Rooster LBK								
MeetDatum	:	15-4-2019								
Meetduur	:	:								
Type geluid	:	Continu								
Temperatuur [°C]	:	--								
Windsnelheid [m/s]	:	--								
Hoek windricht [°]	:	--								
RV [%]	:	--								
Opp. meetvlak [m²]	:	1,00								
Meetafstand [m]	:	0,10								
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1		41,6	56,4	56,9	52,5	59,0	60,5	51,9	40,6	27,2 65,1
Gem.niv. Lp	:	41,6	56,4	56,9	52,5	59,0	60,5	51,9	40,6	27,2 65,1
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
Lp [dB(A)]	:	41,6	56,4	56,9	52,5	59,0	60,5	51,9	40,6	27,2 65,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lw [dB(A)]	:	41,6	56,4	56,9	52,5	59,0	60,5	51,9	40,6	27,2 65,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal G (kantoren)								
Bronnaam	:	013 Dakventilator Stork VDA355								
MeetDatum	:	15-4-2019								
Meetduur	:	:								
Type geluid	:	Continu								
Temperatuur [°C]	:	--								
Windsnelheid [m/s]	:	--								
Hoek windricht [°]	:	--								
RV [%]	:	--								
Alu conform	:	HMRI-II.8								
Bronhoogte [m]	:	1,50								
Meetafstand [m]	:	1,50								
Meethoogte [m]	:	1,70								
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,5	43,6	49,2	55,8	58,9	58,1	52,6	47,8	39,3 63,3
Achtergr [dB(A)]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 9,5
DGeo [dB]	:	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lw [dB(A)]	:	45,0	58,1	63,7	70,3	73,4	72,6	67,1	62,3	53,8 77,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal G (kantoren)								
Bronnaam	:	014 Dakventilator Stork VDA560								
MeetDatum	:	15-4-2019								
Meetduur	:	:								
Type geluid	:	Continu								
Temperatuur [°C]	:	--								
Windsnelheid [m/s]	:	--								
Hoek windricht [°]	:	--								
RV [%]	:	--								
Alu conform	:	HMRI-II.8								
Bronhoogte [m]	:	1,00								
Meetafstand [m]	:	1,50								
Meethoogte [m]	:	1,50								
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
Lp [dB(A)]	:	39,5	54,1	66,2	69,4	74,6	68,9	67,6	60,0	49,3 77,5
Achtergr [dB(A)]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 9,5
DGeo [dB]	:	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lw [dB(A)]	:	48,0	62,6	78,7	81,9	87,1	81,4	80,1	72,5	61,8 90,0

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal G (kantoren)									
Bronnaam	:	011 Gevelrooster w									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	5,50									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	5,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	24,1	35,8	34,6	43,7	52,9	53,8	52,3	45,3	37,0	58,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	41,1	52,8	51,6	60,7	69,9	70,8	69,3	62,3	54,0	75,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	EPHC									
Bronnaam	:	015 Uitblaas									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	7,50									
Meetafstand [m]	:	5,00									
Meethoogte [m]	:	5,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	27,8	42,8	49,3	61,0	70,7	65,7	63,7	56,8	47,2	72,9
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	52,8	67,8	74,3	86,0	95,7	90,7	88,7	81,8	72,2	97,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	EPHC									
Bronnaam	:	016 Uitlaat									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,60									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,70									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	44,0	48,1	54,3	61,1	65,9	55,0	59,4	53,2	38,0	68,4
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	55,0	59,1	65,3	72,1	76,9	66,0	70,4	64,2	49,0	79,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	EPHC									
Bronnaam	:	017 Dakventilator									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	38,9	46,1	48,2	53,5	58,6	55,1	51,5	46,6	43,9	62,0
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	49,9	57,1	59,2	64,5	69,6	66,1	62,5	57,6	54,9	73,0

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	EPHC									
Bronnaam	:	018 Dubbele uitlaat									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,30									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	0,60									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	28,1	39,4	50,7	54,5	55,7	55,3	53,1	46,3	33,5	61,4
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	39,1	50,4	65,7	69,5	70,7	70,3	68,1	61,3	48,5	76,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Koelwagens									
Bronnaam	:	507-509 Koeler vrachtwagen									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	4,00									
Meetafstand [m]	:	7,50									
Meethoogte [m]	:	4,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	34,8	51,5	63,3	60,6	61,0	62,6	59,0	53,4	43,0	68,8
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	57,3	74,0	89,8	87,1	87,5	89,1	85,5	79,9	69,5	95,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Ketelhuis									
Bronnaam	:	092 Kunststof gevel Z ketelhuis									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	40,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,8	48,9	57,3	60,3	66,9	69,2	71,3	68,0	61,3	75,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	--
Isolatie [dB]	:	2,0	2,0	4,0	6,0	9,0	11,0	14,0	15,0	21,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	42,8	62,9	69,3	70,3	73,9	74,2	73,3	69,0	56,3	80,1

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Ketelhuis									
Bronnaam	:	097 Dakkappen ketelhuis									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	2,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,8	48,9	57,3	60,3	66,9	69,2	71,3	68,0	61,3	75,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
DI [dB]	:	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	28,8	48,9	59,3	62,3	68,9	71,2	73,3	70,0	63,3	77,6

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Ketelhuis									
Bronnaam	:	091,093 Gevelrooster W/O ketelhuis									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	5,00									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		28,5	42,4	49,2	55,1	61,8	58,0	55,8	51,2	43,3	64,9
Gem.niv. Lp	:	28,5	42,4	49,2	55,1	61,8	58,0	55,8	51,2	43,3	64,9
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,5	42,4	49,2	55,1	61,8	58,0	55,8	51,2	43,3	64,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	35,5	49,4	56,2	62,1	68,8	65,0	62,8	58,2	50,3	71,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Ketelhuis									
Bronnaam	:	095 Geveluitlaat ketelhuis									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	2,00									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	2,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	31,0	45,3	52,0	57,1	59,4	57,5	55,8	51,8	44,3	64,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	48,0	62,3	69,0	74,1	76,4	74,5	72,8	68,8	61,3	81,3

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Koudecentrale									
Bronnaam	:	181 Gevelrooster 0 koudecentrale									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	9,60									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		32,3	44,0	60,5	70,4	70,7	65,9	57,3	48,7	43,5	74,5
Gem.niv. Lp	:	32,3	44,0	60,5	70,4	70,7	65,9	57,3	48,7	43,5	74,5
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	32,3	44,0	60,5	70,4	70,7	65,9	57,3	48,7	43,5	74,5
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw	[dB(A)]	42,1	53,8	70,3	80,2	80,5	75,7	67,1	58,5	53,3	84,4

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Koudecentrale									
Bronnaam	:	182 Gevelrooster 0 koudecentrale									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	4,00									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		31,7	43,2	54,1	59,6	62,4	63,9	62,3	51,7	48,1	68,6
Gem.niv. Lp	:	31,7	43,2	54,1	59,6	62,4	63,9	62,3	51,7	48,1	68,6
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	31,7	43,2	54,1	59,6	62,4	63,9	62,3	51,7	48,1	68,6
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw	[dB(A)]	37,7	49,2	60,1	65,6	68,4	69,9	68,3	57,7	54,1	74,7

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel : Koudecentrale
Bronnaam : 183 Gevel O koudecentrale
MeetDatum : 15-4-2019
Meetduur : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetv [m²] : 171,00
Cd [dB] : 4

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	31,0	51,8	66,4	76,4	85,1	87,0	81,5	74,9	71,2	90,2
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	
Isolatie	[dB]	7,0	10,0	13,0	18,0	29,0	35,0	37,0	40,0	40,0	
DI	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd	[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw	[dB(A)]	45,3	63,1	74,7	79,7	77,4	73,3	65,8	56,2	52,5	83,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel : Koudecentrale
Bronnaam : 184 Gevel W koudecentrale
MeetDatum : 15-4-2019
Meetduur : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetv [m²] : 189,00
Cd [dB] : 4

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	31,0	51,8	66,4	76,4	85,1	87,0	81,5	74,9	71,2	90,2
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	
Isolatie	[dB]	7,0	10,0	13,0	18,0	29,0	35,0	37,0	40,0	40,0	
DI	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd	[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw	[dB(A)]	45,8	63,6	75,2	80,2	77,9	73,8	66,3	56,7	53,0	83,6

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel : Koudecentrale
Bronnaam : 185-186 Gevel N/Z koudecentrale
MeetDatum : 15-4-2019
Meetduur : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetv [m²] : 51,00
Cd [dB] : 4

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	31,0	51,8	66,4	76,4	85,1	87,0	81,5	74,9	71,2	90,2
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
Isolatie	[dB]	7,0	10,0	13,0	18,0	29,0	35,0	37,0	40,0	40,0	
DI	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd	[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw	[dB(A)]	40,1	57,9	69,5	74,5	72,2	68,1	60,6	51,0	47,3	77,9

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Koudecentrale									
Bronnaam	:	187 Dak koudecentrale									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	370,00									
Cd [dB]	:	4									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	31,0	51,8	66,4	76,4	85,1	87,0	81,5	74,9	71,2	90,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	--
Isolatie [dB]	:	15,0	17,0	23,0	25,0	31,0	34,0	55,0	67,0	67,0	--
DI [dB]	:	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	--
Cd [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	--
Lw [dB(A)]	:	37,7	56,5	67,1	75,1	77,8	76,7	50,2	31,6	27,9	81,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Koudecentrale									
Bronnaam	:	188-189 Dakkap koudecentrale									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	2,00									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	2,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	54,8	61,4	68,1	69,6	72,2	72,3	71,7	70,0	62,8	78,9
Achtergr [dB(A)]	:	37,4	54,4	63,0	66,9	68,8	67,4	64,2	59,1	51,9	73,8
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	--
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
Lw [dB(A)]	:	65,7	71,4	77,5	77,2	80,5	81,6	81,8	80,6	73,4	88,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Koudecentrale									
Bronnaam	:	190 Aandrijving Grenco pomp									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	31,3	48,0	57,8	60,9	63,8	66,5	67,9	65,8	61,7	73,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	--
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	--
Lw [dB(A)]	:	42,3	59,0	72,8	75,9	78,8	81,5	82,9	80,8	76,7	88,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Koudecentrale									
Bronnaam	:	193-195 Drycoolers Helpman HTCN 100-254 (2 uit 3 aan) [-3dB]									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	11,20									
Meethoogte [m]	:	3,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	29,4	47,3	54,7	57,7	61,1	62,6	58,4	53,3	44,8	67,0
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	55,4	73,3	84,7	87,7	91,1	92,6	88,4	83,3	74,8	96,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Expeditie									
Bronnaam	:	104 Smitsair dakkap									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,20									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,40									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	39,5	54,1	66,2	69,4	74,6	68,9	67,6	60,0	49,3	77,5
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	44,5	59,1	75,2	78,4	83,6	77,9	76,6	69,0	58,3	86,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Expeditie									
Bronnaam	:	112 Dakventilator									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	36,3	57,7	66,9	73,8	72,3	70,1	69,6	65,5	58,3	78,5
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	47,3	68,7	81,9	88,8	87,3	85,1	84,6	80,5	73,3	93,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Expeditie									
Bronnaam	:	113-118 Dakventilator CDV183									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,80									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	36,5	43,4	52,4	53,9	52,6	52,7	53,0	46,0	33,5	60,2
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	41,5	48,4	61,4	62,9	61,6	61,7	62,0	55,0	42,5	69,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Expeditie									
Bronnaam	:	119-122 Dakventilator CDA245									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,20									
Meetafstand [m]	:	3,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	36,5	45,2	59,1	68,3	62,7	67,6	60,5	51,0	43,7	72,2
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	51,0	59,7	77,6	86,8	81,2	86,1	79,0	69,5	62,2	90,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Expeditie									
Bronnaam	:	123 Dakventilator CDA165									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,80									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	31,2	42,5	55,2	68,4	65,6	69,7	66,0	58,4	50,2	74,0
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	42,2	53,5	70,2	83,4	80,6	84,7	81,0	73,4	65,2	89,0

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Expeditie									
Bronnaam	:	105 Smitsair dakkap									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,80									
Meetafstand [m]	:	1,50									
Meethoogte [m]	:	1,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	36,1	47,5	58,1	65,1	64,1	68,9	63,6	57,5	48,7	72,3
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	44,6	56,0	70,6	77,6	76,6	81,4	76,1	70,0	61,2	84,8

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Expeditie									
Bronnaam	:	134-135 Top Bac Aircoil VXC97R									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	2,00									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		40,4	54,3	63,1	68,1	71,8	73,2	73,1	71,8	67,2	79,3
Gem.niv. Lp	:	40,4	54,3	63,1	68,1	71,8	73,2	73,1	71,8	67,2	79,3
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	40,4	54,3	63,1	68,1	71,8	73,2	73,1	71,8	67,2	79,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	40,4	54,3	63,1	68,1	71,8	73,2	73,1	71,8	67,2	79,3

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Expeditie									
Bronnaam	:	132-133 Front Bac Aircoil VXC97R									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	6,00									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		38,9	49,9	58,7	65,3	72,2	74,0	71,3	77,5	62,6	80,7
Gem.niv. Lp	:	38,9	49,9	58,7	65,3	72,2	74,0	71,3	77,5	62,6	80,7
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		30,4	49,2	59,0	60,8	63,2	60,4	59,0	56,1	46,4	68,1
Achtergr	:	30,4	49,2	59,0	60,8	63,2	60,4	59,0	56,1	46,4	68,1

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	38,9	49,9	58,7	65,3	72,2	74,0	71,3	77,5	62,6	80,7
Achtergr	[dB(A)]	30,4	49,2	59,0	60,8	63,2	60,4	59,0	56,1	46,4	68,1
10log(S)	[dB]	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw	[dB(A)]	46,0	50,7	59,5	71,2	79,4	81,6	78,8	85,2	70,3	88,2

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel : Expeditie
Bronnaam : 106 Gevelrooster 0
MeetDatum : 15-4-2019
Meetduur : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 2,00
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		39,4	46,1	52,8	60,6	65,0	70,6	68,2	63,1	55,2	74,0
Gem.niv. Lp :		39,4	46,1	52,8	60,6	65,0	70,6	68,2	63,1	55,2	74,0
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz] :		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)] :	39,4	46,1	52,8	60,6	65,0	70,6	68,2	63,1	55,2	74,0
Achtergr	[dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Delta Lf	[dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw	[dB(A)] :	42,4	49,1	55,8	63,6	68,0	73,6	71,2	66,1	58,2	77,0

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel : Expeditie
Bronnaam : 107 Gevelrooster Z
MeetDatum : 15-4-2019
Meetduur : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 1,00
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		33,6	41,0	45,8	46,2	47,7	50,8	44,9	38,0	25,2	54,9
Gem.niv. Lp :		33,6	41,0	45,8	46,2	47,7	50,8	44,9	38,0	25,2	54,9
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz] :		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)] :	33,6	41,0	45,8	46,2	47,7	50,8	44,9	38,0	25,2	54,9
Achtergr	[dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Delta Lf	[dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw	[dB(A)] :	33,6	41,0	45,8	46,2	47,7	50,8	44,9	38,0	25,2	54,9

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Expeditie									
Bronnaam	:	108 Gevelrooster Z									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	0,80									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		35,8	50,7	64,5	74,3	73,9	74,3	69,8	62,0	53,4	79,7
Gem.niv. Lp	:	35,8	50,7	64,5	74,3	73,9	74,3	69,8	62,0	53,4	79,7
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	35,8	50,7	64,5	74,3	73,9	74,3	69,8	62,0	53,4	79,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	34,8	49,7	63,5	73,3	72,9	73,3	68,8	61,0	52,4	78,7

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Expeditie									
Bronnaam	:	109 Gevelrooster Z									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	0,70									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		37,4	51,1	56,3	59,7	63,6	59,5	54,1	45,4	34,5	67,0
Gem.niv. Lp	:	37,4	51,1	56,3	59,7	63,6	59,5	54,1	45,4	34,5	67,0
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	37,4	51,1	56,3	59,7	63,6	59,5	54,1	45,4	34,5	67,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	35,9	49,6	54,8	58,2	62,1	58,0	52,6	43,9	33,0	65,4

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Expeditie									
Bronnaam	:	110 Gevelrooster Z									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	0,30									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		34,4	50,3	61,0	68,1	71,7	66,5	61,4	59,6	55,2	74,7
Gem.niv. Lp	:	34,4	50,3	61,0	68,1	71,7	66,5	61,4	59,6	55,2	74,7
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	34,4	50,3	61,0	68,1	71,7	66,5	61,4	59,6	55,2	74,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lw [dB(A)]	:	29,2	45,1	55,8	62,9	66,5	61,3	56,2	54,4	50,0	69,5

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Expeditie									
Bronnaam	:	111 Gevelrooster Z									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	0,32									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		35,9	48,8	57,4	59,6	58,6	54,9	48,6	41,9	30,7	64,3
Gem.niv. Lp	:	35,9	48,8	57,4	59,6	58,6	54,9	48,6	41,9	30,7	64,3
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	35,9	48,8	57,4	59,6	58,6	54,9	48,6	41,9	30,7	64,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lw [dB(A)]	:	31,0	43,9	52,5	54,7	53,7	50,0	43,7	37,0	25,8	59,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Koelhuis									
Bronnaam	:	141 Drycooler Thermofin X-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	3,00									
Meetafstand [m]	:	7,00									
Meethoogte [m]	:	2,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	35,3	42,9	50,3	59,1	64,0	65,5	60,8	54,9	47,6	69,3
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	57,2	64,8	76,2	85,0	89,9	91,4	86,7	80,8	73,5	95,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	052 Dakventilator Stork									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,20									
Meetafstand [m]	:	3,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	30,1	41,5	52,3	63,9	67,3	65,3	59,8	57,4	51,3	71,2
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	44,6	56,0	70,8	82,4	85,8	83,8	78,3	75,9	69,8	89,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	053 Dakventilator Stork VDA 355/6EC 850 rpm									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	25,8	41,1	50,6	57,2	55,9	55,2	51,6	47,3	40,1	62,0
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	30,8	46,1	59,6	66,2	64,9	64,2	60,6	56,3	49,1	71,0

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	054 Dakventilator HH CDAV200									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	27,2	45,0	54,2	59,1	58,3	54,9	52,1	45,1	39,5	63,6
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	38,2	56,0	69,2	74,1	73,3	69,9	67,1	60,1	54,5	78,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	055 Dakventilator HH CDAV200									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	31,8	44,3	55,7	63,5	62,0	63,4	57,7	50,5	44,9	68,5
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	42,8	55,3	70,7	78,5	77,0	78,4	72,7	65,5	59,9	83,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	056 Dakventilator HH CDAV200									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	35,0	46,8	56,7	62,7	63,5	61,6	58,0	54,2	46,4	68,5
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	46,0	57,8	71,7	77,7	78,5	76,6	73,0	69,2	61,4	83,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	057 (058-061) Dakventilator HH CDAV200									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	31,9	48,5	56,8	65,9	67,8	67,1	61,4	57,4	48,8	72,5
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	42,9	59,5	71,8	80,9	82,8	82,1	76,4	72,4	63,8	87,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	062 Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	34,6	49,7	57,0	67,2	69,3	69,2	65,9	62,2	56,4	74,6
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	45,6	60,7	72,0	82,2	84,3	84,2	80,9	77,2	71,4	89,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	063 Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	30,1	47,5	55,8	64,4	67,3	65,6	60,6	56,8	50,2	71,4
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	41,1	58,5	70,8	79,4	82,3	80,6	75,6	71,8	65,2	86,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	076 (077-081) Rookgasafvoer									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	2,50									
Meetafstand [m]	:	0,80									
Meethoogte [m]	:	2,70									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	29,9	48,0	63,0	66,9	66,7	65,5	60,4	55,8	48,2	72,2
Achtergr	[dB(A)]	29,3	47,2	55,8	62,4	65,6	64,7	59,8	55,4	49,0	70,1
DGeo	[dB]	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	36,0	54,1	69,1	73,0	72,8	71,6	66,5	61,9	54,3	78,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	064 Dakventilator Zehnder VDX320-WS									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	36,6	47,7	57,3	62,8	73,3	69,6	65,4	57,8	46,6	75,7
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	47,6	58,7	68,3	73,8	84,3	80,6	76,4	68,8	57,6	86,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	065 Dakventilator Stork VDA 560/6D VCB 940 rpm									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	32,3	48,3	57,0	66,8	69,7	68,5	62,7	59,5	52,9	73,9
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	43,3	59,3	72,0	81,8	84,7	83,5	77,7	74,5	67,9	88,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	066 Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyne 1500 rpm									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	1,50									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	30,9	42,6	51,5	57,5	61,0	63,4	67,8	61,5	48,1	70,7
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	39,4	51,1	64,0	70,0	73,5	75,9	80,3	74,0	60,6	83,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	067 Aandrijving pomp koel-/vriescel									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,70									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	34,2	47,2	53,5	59,6	64,5	67,1	68,8	65,8	61,2	73,4
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	39,2	52,2	62,5	68,6	73,5	76,1	77,8	74,8	70,2	82,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	068 Dakventilator Stork									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,70									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	37,2	48,2	53,1	63,3	63,0	62,4	60,9	57,9	51,8	69,1
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	42,2	53,2	62,1	72,3	72,0	71,4	69,9	66,9	60,8	78,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	069 Dakventilator									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	33,1	43,5	49,8	56,9	57,7	60,6	57,0	50,6	41,1	64,7
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	38,1	48,5	58,8	65,9	66,7	69,6	66,0	59,6	50,1	73,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	070 Dakventilator afgedopt									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	32,3	50,7	58,6	52,3	65,2	63,4	57,7	54,2	43,2	68,7
Achtergr	[dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	43,3	61,7	69,6	63,3	76,2	74,4	68,7	65,2	54,2	79,7

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	071 Rooster LBK									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	3,00									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		35,4	45,8	52,9	66,1	63,6	65,5	64,7	57,0	45,9	71,3
Gem.niv. Lp	:	35,4	45,8	52,9	66,1	63,6	65,5	64,7	57,0	45,9	71,3
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	35,4	45,8	52,9	66,1	63,6	65,5	64,7	57,0	45,9	71,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw	[dB(A)]	40,2	50,6	57,7	70,9	68,4	70,3	69,5	61,8	50,7	76,1

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel : Rookkook
Bronnaam : 072 Rooster LBK
MeetDatum : 15-4-2019
Meetduur : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 5,00
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	32,6	43,9	52,5	61,1	63,4	70,8	69,3	63,9	48,1	74,3
Gem.niv. Lp	: 32,6	43,9	52,5	61,1	63,4	70,8	69,3	63,9	48,1	74,3
Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	32,6	43,9	52,5	61,1	63,4	70,8	69,3	63,9	48,1	74,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw	[dB(A)]	39,6	50,9	59,5	68,1	70,4	77,8	76,3	70,9	55,1	81,3

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel : Rookkook
Bronnaam : 073 Rooster LBK
MeetDatum : 15-4-2019
Meetduur : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 3,00
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	39,1	48,5	56,9	61,3	62,1	65,8	62,5	55,0	47,6	69,8
Gem.niv. Lp	: 39,1	48,5	56,9	61,3	62,1	65,8	62,5	55,0	47,6	69,8
Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	39,1	48,5	56,9	61,3	62,1	65,8	62,5	55,0	47,6	69,8
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw	[dB(A)]	43,9	53,3	61,7	66,1	66,9	70,6	67,3	59,8	52,4	74,5

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	074 Rooster LBK									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:	:								
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	5,00									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		38,5	49,8	63,4	68,2	68,4	70,7	64,8	56,8	46,0	74,9
Gem.niv. Lp	:	38,5	49,8	63,4	68,2	68,4	70,7	64,8	56,8	46,0	74,9
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	38,5	49,8	63,4	68,2	68,4	70,7	64,8	56,8	46,0	74,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	45,5	56,8	70,4	75,2	75,4	77,7	71,8	63,8	53,0	81,9

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Rookkook									
Bronnaam	:	075 Rooster LBK hetelucht tunnel									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	:	:								
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	0,30									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		45,6	61,4	68,5	66,9	73,1	74,9	71,0	64,9	56,1	79,1
Gem.niv. Lp	:	45,6	61,4	68,5	66,9	73,1	74,9	71,0	64,9	56,1	79,1
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	45,6	61,4	68,5	66,9	73,1	74,9	71,0	64,9	56,1	79,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	40,4	56,2	63,3	61,7	67,9	69,7	65,8	59,7	50,9	73,8

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Zuiveringsinstallatie								
Bronnaam	:	001 Gevelrooster N waterzuivering								
MeetDatum	:	15-4-2019								
Meetduur	:	: : :								
Type geluid	:	Continu								
Temperatuur [°C]	:	--								
Windsnelheid [m/s]	:	--								
Hoek windricht [°]	:	--								
RV [%]	:	--								
Opp. meetvlak [m²]	:	0,60								
Meetafstand [m]	:	0,10								
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1		19,9	32,2	48,0	58,0	64,0	66,6	69,6	68,5	63,7 74,2
Gem.niv. Lp	:	19,9	32,2	48,0	58,0	64,0	66,6	69,6	68,5	63,7 74,2
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
Lp [dB(A)]	:	19,9	32,2	48,0	58,0	64,0	66,6	69,6	68,5	63,7 74,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lw [dB(A)]	:	17,7	30,0	45,8	55,8	61,8	64,4	67,4	66,3	61,5 72,0

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	Zuiveringsinstallatie								
Bronnaam	:	002 Gesloten deur Z waterzuivering								
MeetDatum	:	15-4-2019								
Meetduur	:	: : :								
Type geluid	:	Continu								
Temperatuur [°C]	:	--								
Windsnelheid [m/s]	:	--								
Hoek windricht [°]	:	--								
RV [%]	:	--								
Opp. meetvlak [m²]	:	2,00								
Meetafstand [m]	:	0,10								
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1		25,1	34,4	41,9	56,0	54,6	56,4	56,4	55,3	46,1 62,9
Gem.niv. Lp	:	25,1	34,4	41,9	56,0	54,6	56,4	56,4	55,3	46,1 62,9
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
Lp [dB(A)]	:	25,1	34,4	41,9	56,0	54,6	56,4	56,4	55,3	46,1 62,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lw [dB(A)]	:	28,1	37,4	44,9	59,0	57,6	59,4	59,4	58,3	49,1 65,9

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND


Onderdeel	:	Zuiveringsinstallatie									
Bronnaam	:	003 Gesloten deur Z waterzuivering									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	2,00									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		31,3	33,4	40,8	55,1	54,1	54,5	56,9	54,2	44,8	62,2
Gem.niv. Lp	:	31,3	33,4	40,8	55,1	54,1	54,5	56,9	54,2	44,8	62,2
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	31,3	33,4	40,8	55,1	54,1	54,5	56,9	54,2	44,8	62,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	34,3	36,4	43,8	58,1	57,1	57,5	59,9	57,2	47,8	65,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Zuiveringsinstallatie									
Bronnaam	:	004 Glaspui 0 waterzuivering									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	9,00									
Cd [dB]	:	4									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	24,1	37,9	57,3	64,3	71,6	74,2	77,6	76,4	69,2	81,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	--
Isolatie [dB]	:	3,0	10,0	19,0	23,0	26,0	30,0	32,0	27,0	32,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Cd [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	--
Lw [dB(A)]	:	29,6	36,4	46,8	49,8	54,1	52,7	54,1	57,9	45,7	61,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Zuiveringsinstallatie									
Bronnaam	:	005 Roerwerken (2) slibtank waterzuivering									
MeetDatum	:	15-4-2019									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	6,00									
Meethoogte [m]	:	2,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	24,3	31,7	47,4	65,5	65,6	66,4	64,7	59,5	52,1	71,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	--
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	--
Lw [dB(A)]	:	44,9	52,3	72,0	90,1	90,2	91,0	89,3	84,1	76,7	96,5

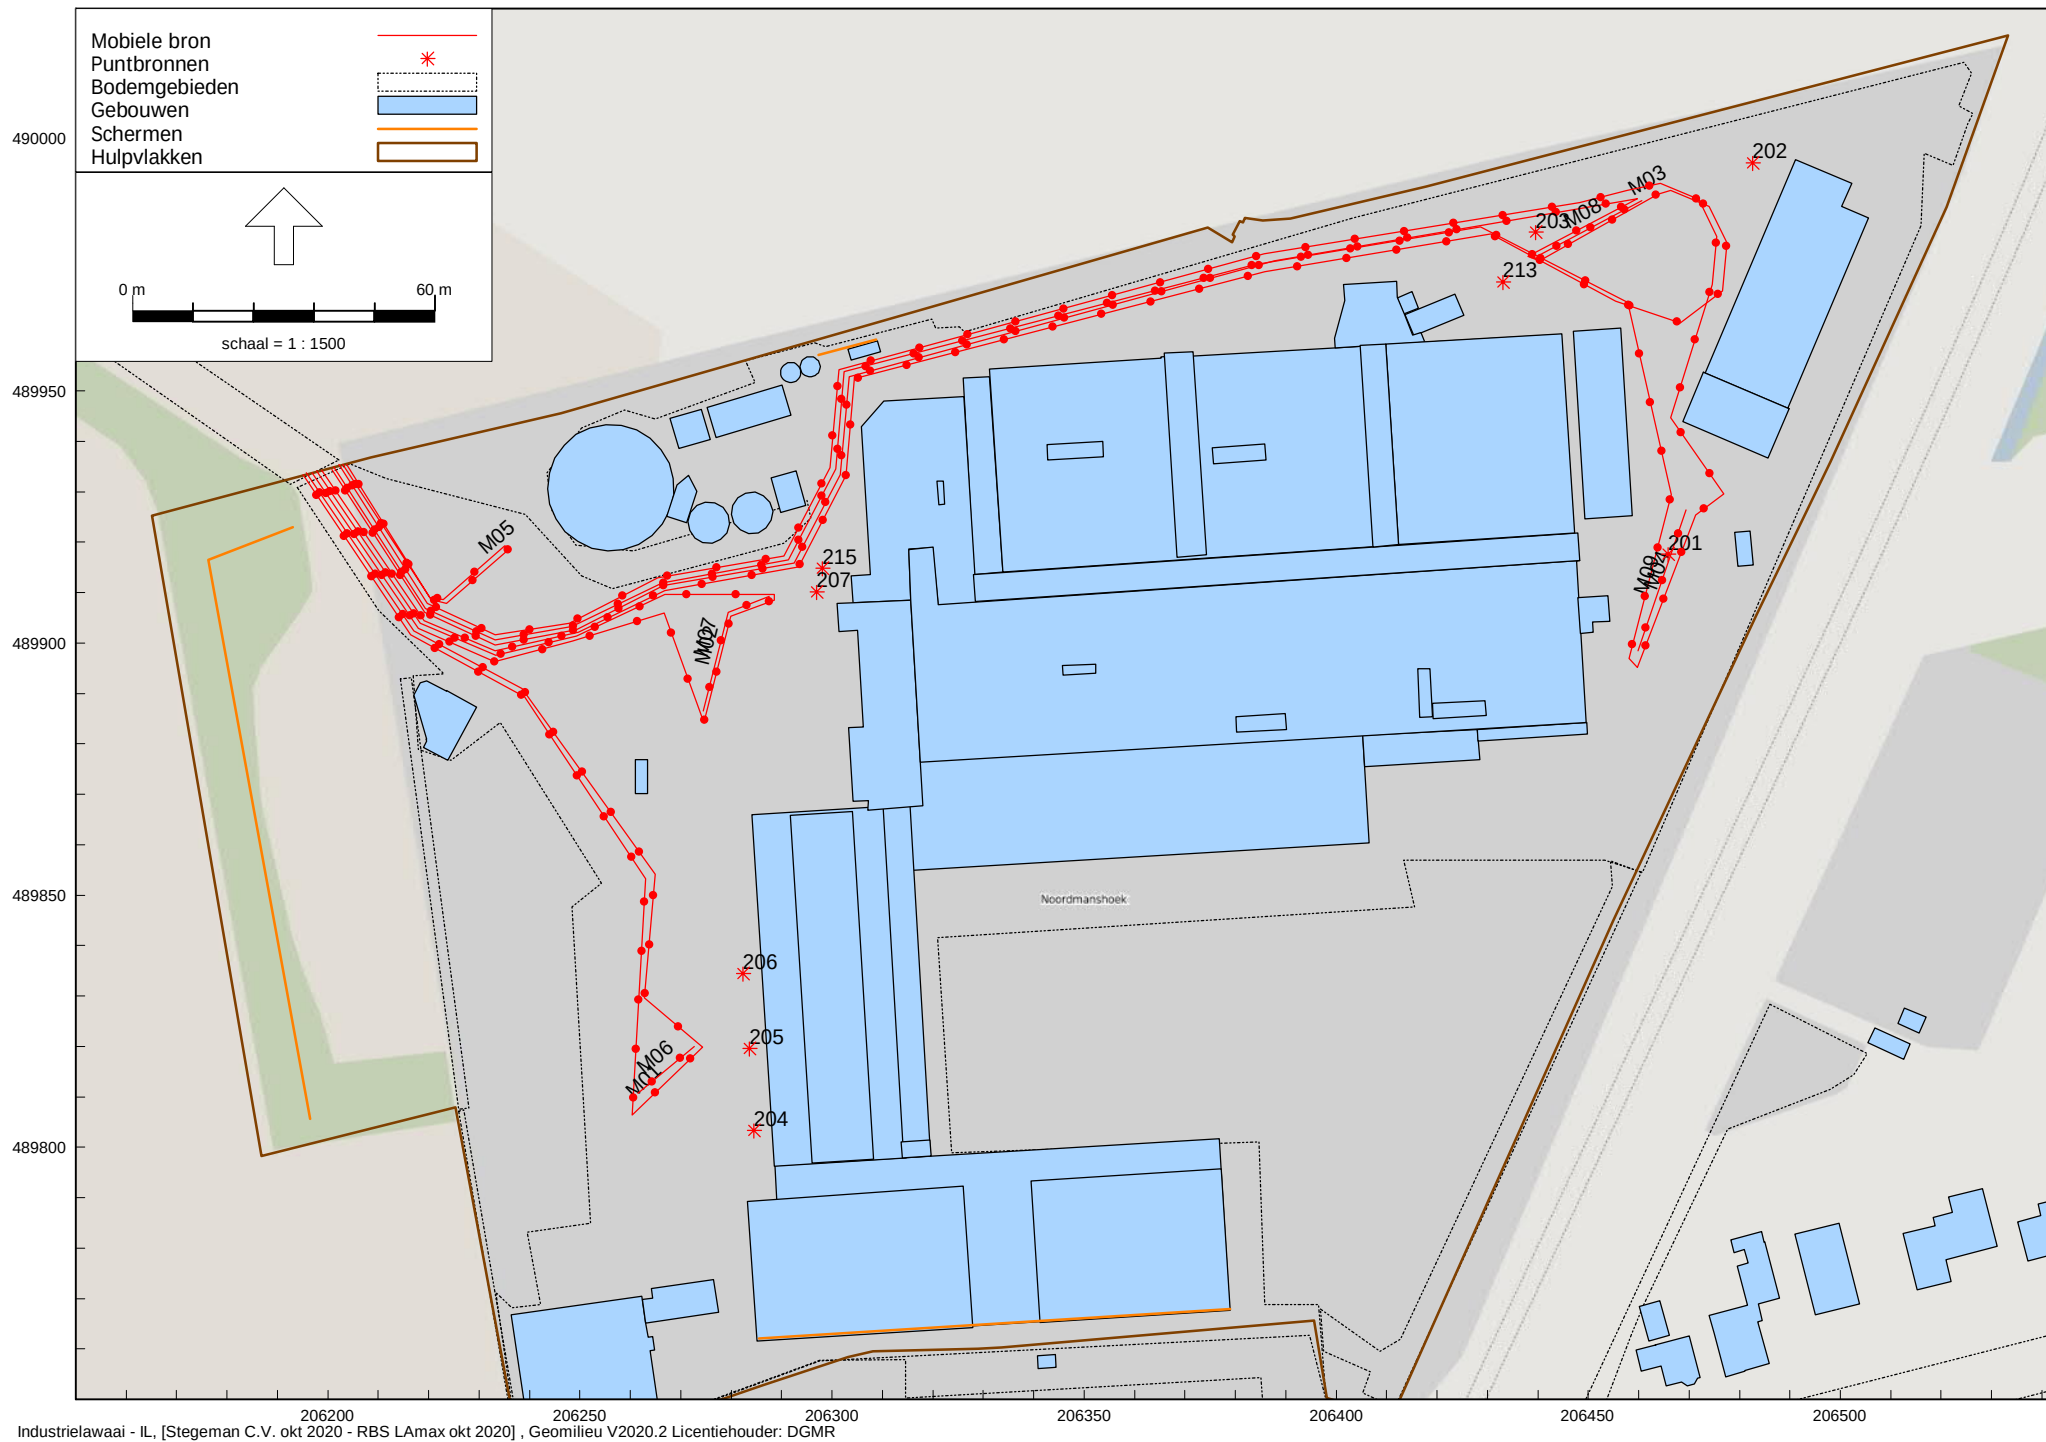

Model: RBS LAmix okt 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Type	Groep	Red 31
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	15,00	98,00	101,00	103,00	107,00	109,50	109,50	104,00	96,00	114,72	11,59	13,79	--	Normale puntbron	--	-15,00
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	15,00	98,00	101,00	103,00	107,00	109,50	109,50	104,00	96,00	114,72	11,59	13,79	--	Normale puntbron	--	-15,00
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	15,00	98,00	101,00	103,00	107,00	109,50	109,50	104,00	96,00	114,72	11,59	13,79	--	Normale puntbron	--	-15,00
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489883,35	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	73,00	86,00	92,00	95,00	93,00	88,00	82,00	76,00	70,00	99,03	8,57	12,04	13,81	Normale puntbron	--	-5,00
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	73,00	86,00	92,00	95,00	93,00	88,00	82,00	76,00	70,00	99,03	8,57	12,04	13,81	Normale puntbron	--	-5,00
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	73,00	86,00	92,00	95,00	93,00	88,00	82,00	76,00	70,00	99,03	8,57	12,04	13,81	Normale puntbron	--	-5,00
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,00	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	73,00	86,00	92,00	95,00	93,00	88,00	82,00	76,00	70,00	99,03	9,03	--	--	Normale puntbron	--	-5,00
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	73,00	86,00	92,00	95,00	93,00	88,00	82,00	76,00	70,00	99,03	5,35	--	12,04	Normale puntbron	--	-5,00
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	0,00	1,30	Eigen waarde	0,00	360,00	69,30	84,20	94,40	102,10	103,60	104,50	102,70	99,00	94,20	109,98	9,00	9,00	--	Normale puntbron	--	-5,00

Model: RBS LAmix okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
201	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
202	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
203	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
204	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
205	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
206	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
207	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
213	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
215	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

Model: RBS LAmix okt 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lengte	Gem.snelheid	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	0,00	1,00	Eigen waarde	321,10	10	33	20	3	4	66,10	82,10	90,10	95,30	100,50	104,30	102,90	95,90	83,20
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	0,00	1,00	Eigen waarde	254,44	10	26	6	--	--	66,10	82,10	90,10	95,30	100,50	104,30	102,90	95,90	83,20
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	0,00	1,00	Eigen waarde	729,15	10	73	14	--	2	66,10	82,10	90,10	95,30	100,50	104,30	102,90	95,90	83,20
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	0,00	1,00	Eigen waarde	811,95	10	82	1	--	--	66,10	82,10	90,10	95,30	100,50	104,30	102,90	95,90	83,20
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,00	0,80	Eigen waarde	102,62	10	11	15	--	--	68,00	78,00	83,00	86,00	87,00	90,00	88,00	86,00	77,00
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditief	206261,51	489810,68	0,00	1,00	Eigen waarde	14,58	5	2	10	3	4	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489806,56	0,00	1,00	Eigen waarde	28,81	5	3	6	--	--	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	0,00	1,00	Eigen waarde	22,99	5	3	14	--	2	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	0,00	1,00	Eigen waarde	29,62	5	3	1	--	--	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00

Model: RBS LAmox okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
M01	108,22	--		-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
M02	108,22	--		-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
M03	108,22	--		-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
M04	108,22	--		-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
M05	95,12	--		-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
M06	97,75	--		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	97,75	--		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M08	97,75	--		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M09	97,75	--		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Model: RBS IH okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lengte	Gem.snelheid	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
IH01	Vrachtwagens indirecte hinder	206199,27	489935,16	0,00	1,00	Eigen waarde	1220,20	35	123	40	3	6	66,10	82,10	90,10	95,30	100,50	104,30	102,90	95,90	83,20	108,22
IH02	Personenwagens bezoekers	206200,07	489934,06	0,00	0,00	Eigen waarde	1221,02	35	123	15	--	--	65,00	75,00	80,00	83,00	84,00	87,00	85,00	83,00	74,00	92,12


Model: RBS IH okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
IH01	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IH02	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2

Titel

Invoergegevens objecten

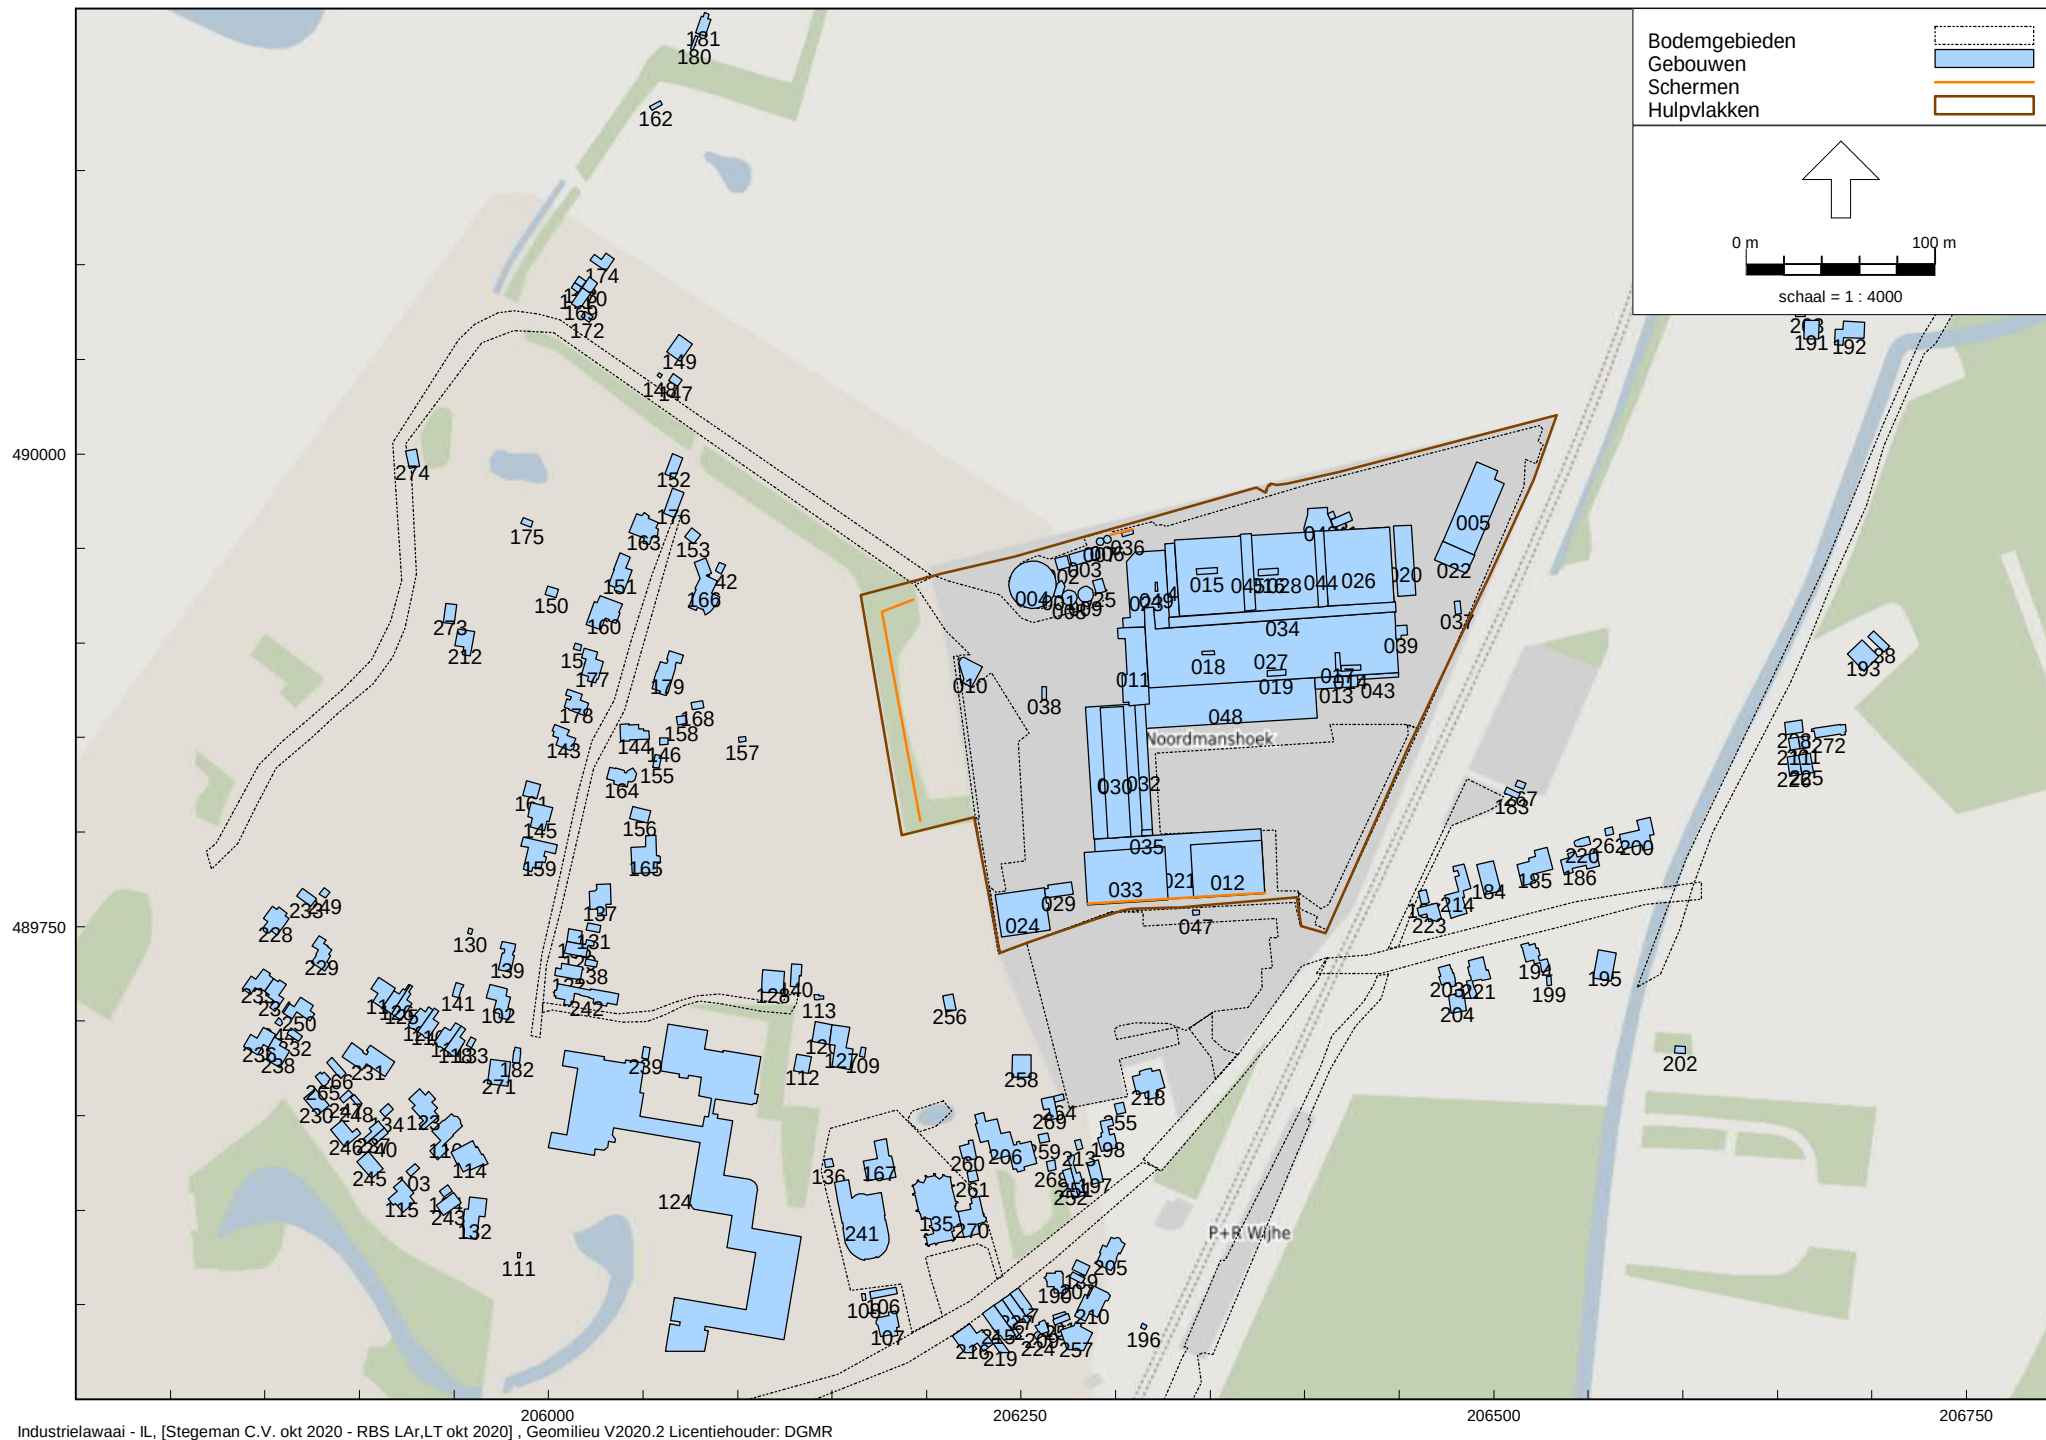



AH.2019.0357.00.R001
Stegeman, Wijhe

Bijlage 2.1
Gebouwen

Model: RBS LAr,LT okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
001	Stegeman - zuiveringsgebouw	206271,16	489923,81	0,00	2,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
002	Stegeman - zuiveringsgebouw	206275,86	489940,42	0,00	4,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
003	Stegeman - zuiveringsgebouw	206291,89	489945,13	0,00	4,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
004	Stegeman - zuiveringsbak	206258,64	489918,56	0,00	2,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
005	Stegeman - werkplaats	206505,55	489984,35	0,00	4,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
006	Stegeman - tank zuivering	206297,65	489954,79	0,00	0,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
007	Stegeman - tank zuivering	206293,82	489953,64	0,00	0,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
008	Stegeman - tank zuivering	206277,93	489920,53	0,00	2,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
009	Stegeman - tank	206285,36	489921,88	0,00	2,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
010	Stegeman - portiersloge	206219,63	489892,54	0,00	3,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
011	Stegeman - ontvangst	206318,03	489867,71	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
012	Stegeman - magazijn B	206379,04	489767,67	0,00	8,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
013	Stegeman - LIP	206405,24	489881,65	0,00	4,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
014	Stegeman - LBK	206429,72	489885,58	0,00	10,65	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
015	Stegeman - LBK	206353,66	489940,63	0,00	7,65	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
016	Stegeman - LBK	206386,05	489936,25	0,00	7,65	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
017	Stegeman - LBK	206416,15	489894,86	0,00	10,65	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
018	Stegeman - LBK	206352,27	489895,82	0,00	10,65	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
019	Stegeman - LBK	206390,13	489882,90	0,00	10,65	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
020	Stegeman - koudcentrale	206458,73	489925,24	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
021	Stegeman - koelhuis	206288,60	489796,32	0,00	4,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
022	Stegeman - ketelhuis	206489,83	489946,50	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
023	Stegeman - kantoren	206328,62	489908,02	0,00	10,30	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
024	Stegeman - kantine	206263,07	489765,10	0,00	3,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
025	Stegeman - gebouw zuivering	206294,75	489927,30	0,00	4,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
026	Stegeman - gebouw AB	206444,81	489961,32	0,00	7,25	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
027	Stegeman - gebouw 15/22	206448,32	489916,40	0,00	8,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
028	Stegeman - gebouw 11/12/21	206417,61	489959,67	0,00	5,10	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
029	Stegeman - facilitair	206276,52	489775,77	0,00	3,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
030	Stegeman - expeditie opbouw	206291,76	489865,83	0,00	13,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
031	Stegeman - expeditie	206288,50	489796,25	0,00	12,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
032	Stegeman - expditie laagbouw	206310,14	489867,40	0,00	9,90	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
033	Stegeman - eindmagazijn	206285,17	489761,50	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
034	Stegeman - dakopstand	206328,06	489913,61	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
035	Stegeman - dakopbouw	206313,72	489880,10	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
036	Stegeman - container	206309,62	489957,74	0,00	2,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
037	Stegeman - bijgebouw	206482,71	489915,50	0,00	3,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
038	Stegeman - bijgebouw	206261,00	489870,18	0,00	3,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
039	Stegeman - aanbouw	206447,96	489908,98	0,00	3,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
040	Stegeman - aanbouw	206411,94	489971,80	0,00	7,25	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
041	Stegeman - aanbouw	206423,56	489969,22	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
042	Stegeman - aanbouw	206415,03	489969,65	0,00	4,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
043	Stegeman - aanbouw	206449,79	489891,91	0,00	3,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
044	Stegeman - dakopstand	206409,88	489959,29	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
045	Stegeman - dakopstand	206371,66	489957,82	0,00	6,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
046	Stegeman - dakopstand	206331,27	489952,86	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
047	Stegeman - dakopstand	206344,48	489756,32	0,00	2,50	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
048	Stegeman - EPHC	206405,28	489881,67	0,00	11,75	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
049	Stegeman - LBK	206322,04	489932,16	0,00	11,80	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
101	Bebouwing	206273,86	489544,93	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
102	Bebouwing	205979,90	489705,79	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
103	Bebouwing	205931,97	489622,12	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
104	Bebouwing	205949,16	489610,16	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
105	Bebouwing	206016,79	489741,10	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
106	Bebouwing	206184,44	489555,76	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
107	Bebouwing	206184,14	489537,84	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
108	Bebouwing	206187,97	489552,41	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
109	Bebouwing	206187,93	489585,87	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
110	Bebouwing	205953,19	489647,85	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
111	Bebouwing	205985,32	489577,40	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
112	Bebouwing	206139,16	489681,32	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
113	Bebouwing	206143,11	489713,96	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--

Model: RBS LAr,LT okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
114	Bebouwing	205959,90	489636,66	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
115	Bebouwing	205929,31	489604,47	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
116	Bebouwing	205930,92	489604,24	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
117	Bebouwing	205953,99	489697,28	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
118	Bebouwing	205945,17	489684,99	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
119	Bebouwing	205918,31	489716,20	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
120	Bebouwing	206150,11	489690,28	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
121	Bebouwing	205938,88	489705,99	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
122	Bebouwing	206018,21	489728,47	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
123	Bebouwing	205931,78	489664,21	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
124	Bebouwing	206082,49	489685,20	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
125	Bebouwing	205917,06	489704,02	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
126	Bebouwing	205926,94	489719,13	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
127	Bebouwing	206148,56	489687,60	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
128	Bebouwing	206124,66	489722,22	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
129	Bebouwing	206009,61	489742,15	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
130	Bebouwing	205960,00	489748,60	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
131	Bebouwing	206027,71	489750,49	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
132	Bebouwing	205967,45	489605,97	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
133	Bebouwing	205961,73	489690,35	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
134	Bebouwing	205918,03	489653,48	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
135	Bebouwing	206216,73	489599,20	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
136	Bebouwing	206150,87	489623,19	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
137	Bebouwing	206030,48	489761,68	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
138	Bebouwing	206025,94	489731,67	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
139	Bebouwing	205975,43	489742,12	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
140	Bebouwing	206134,00	489729,86	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
141	Bebouwing	205954,00	489717,77	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
142	Bebouwing	206003,60	489041,16	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
143	Bebouwing	206013,91	489845,93	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
144	Bebouwing	206042,57	489857,19	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
145	Bebouwing	206002,15	489813,02	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
146	Bebouwing	206063,40	489846,40	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
147	Bebouwing	206070,75	490039,20	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
148	Bebouwing	206060,08	490041,92	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
149	Bebouwing	206076,12	490058,18	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
150	Bebouwing	206005,27	489928,25	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
151	Bebouwing	206044,14	489938,46	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
152	Bebouwing	206071,06	489997,97	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
153	Bebouwing	206080,65	489957,35	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
154	Bebouwing	206017,64	489899,00	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
155	Bebouwing	206059,80	489840,33	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
156	Bebouwing	206054,02	489811,21	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
157	Bebouwing	206104,64	489840,13	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
158	Bebouwing	206073,40	489857,48	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
159	Bebouwing	206004,58	489793,42	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
160	Bebouwing	206027,22	489925,08	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
161	Bebouwing	205994,77	489821,22	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
162	Bebouwing	206060,36	490184,84	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
163	Bebouwing	206050,62	489969,14	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
164	Bebouwing	206032,40	489834,39	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
165	Bebouwing	206056,83	489798,32	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
166	Bebouwing	206090,71	489924,29	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
167	Bebouwing	206178,63	489637,76	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
168	Bebouwing	206082,12	489865,64	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
169	Bebouwing	206022,20	490084,92	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
170	Bebouwing	206022,20	490084,92	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
171	Bebouwing	206017,69	490080,00	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
172	Bebouwing	206023,61	490072,55	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
173	Bebouwing	206017,69	490088,00	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
174	Bebouwing	206034,91	490102,98	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
175	Bebouwing	205991,80	489964,26	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--

Model: RBS LAr,LT okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
176	Bebouwing	206071,74	489979,59	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
177	Bebouwing	206028,91	489890,27	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
178	Bebouwing	206016,78	489869,78	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
179	Bebouwing	206071,24	489893,64	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
180	Bebouwing	206079,15	490220,70	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
181	Bebouwing	206084,88	490232,63	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
182	Bebouwing	205985,43	489685,72	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
183	Bebouwing	206513,90	489820,45	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
184	Bebouwing	206503,77	489768,91	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
185	Bebouwing	206522,00	489773,34	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
186	Bebouwing	206543,28	489789,73	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
187	Bebouwing	206466,06	489762,73	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
188	Bebouwing	206709,30	489899,10	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
189	Bebouwing	206286,39	489570,37	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
190	Bebouwing	206271,65	489567,61	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
191	Bebouwing	206672,13	490070,48	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
192	Bebouwing	206696,23	490069,65	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
193	Bebouwing	206703,76	489892,95	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
194	Bebouwing	206518,31	489741,45	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
195	Bebouwing	206564,96	489735,89	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
196	Bebouwing	206316,58	489539,05	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
197	Bebouwing	206290,76	489626,52	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
198	Bebouwing	206295,77	489644,24	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
199	Bebouwing	206530,63	489718,97	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
200	Bebouwing	206582,43	489798,28	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
201	Bebouwing	206661,91	489844,17	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
202	Bebouwing	206601,50	489686,49	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
203	Bebouwing	206476,67	489729,85	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
204	Bebouwing	206485,71	489705,73	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
205	Bebouwing	206297,46	489585,82	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
206	Bebouwing	206230,21	489651,59	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
207	Bebouwing	206283,57	489564,11	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
208	Bebouwing	206663,85	489852,88	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
209	Bebouwing	206260,72	489534,63	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
210	Bebouwing	206297,20	489554,83	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
211	Bebouwing	206661,91	489844,17	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
212	Bebouwing	205952,16	489907,49	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
213	Bebouwing	206282,80	489632,61	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
214	Bebouwing	206484,37	489783,28	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
215	Bebouwing	206235,80	489549,73	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
216	Bebouwing	206234,41	489530,81	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
217	Bebouwing	206252,86	489544,40	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
218	Bebouwing	206310,85	489675,17	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
219	Bebouwing	206235,39	489529,45	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
220	Bebouwing	206551,23	489793,52	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
221	Bebouwing	206494,25	489733,91	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
222	Bebouwing	206248,26	489541,11	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
223	Bebouwing	206470,08	489762,59	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
224	Bebouwing	206260,72	489534,63	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
225	Bebouwing	206662,88	489830,63	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
226	Bebouwing	206662,88	489830,63	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
227	Bebouwing	206252,86	489544,40	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
228	Bebouwing	205853,98	489760,88	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
229	Bebouwing	205884,02	489730,31	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
230	Bebouwing	205884,23	489655,39	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
231	Bebouwing	205901,60	489683,53	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
232	Bebouwing	205869,82	489692,09	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
233	Bebouwing	205977,19	489764,84	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
234	Bebouwing	205849,95	489715,63	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
235	Bebouwing	205854,60	489722,46	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
236	Bebouwing	205854,92	489691,60	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
237	Bebouwing	205913,26	489643,47	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--


Model: RBS LAr,LT okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
238	Bebouwing	205850,92	489684,73	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
239	Bebouwing	206053,81	489686,07	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
240	Bebouwing	205906,14	489637,39	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
241	Bebouwing	206158,64	489616,07	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
242	Bebouwing	206005,10	489719,70	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
243	Bebouwing	205953,82	489603,97	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
244	Bebouwing	205859,43	489698,86	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
245	Bebouwing	205912,45	489621,91	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
246	Bebouwing	205890,82	489647,61	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
247	Bebouwing	205896,58	489661,07	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
248	Bebouwing	205901,54	489656,30	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
249	Bebouwing	205884,39	489768,35	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
250	Bebouwing	205875,67	489709,13	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
251	Bebouwing	206280,44	489607,06	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
252	Bebouwing	206280,44	489607,06	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
253	Bebouwing	206693,23	490105,06	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
254	Bebouwing	206267,35	489542,34	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
255	Bebouwing	206302,21	489650,98	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
256	Bebouwing	206215,80	489706,06	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
257	Bebouwing	206287,73	489535,36	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
258	Bebouwing	206255,37	489682,29	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
259	Bebouwing	206205,12	489636,57	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
260	Bebouwing	206224,31	489637,15	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
261	Bebouwing	206227,37	489615,88	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
262	Bebouwing	206563,61	489799,04	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
263	Bebouwing	206672,05	490076,83	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
264	Bebouwing	206267,89	489657,12	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
265	Bebouwing	205881,57	489673,17	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
266	Bebouwing	205893,08	489672,28	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
267	Bebouwing	206517,01	489825,77	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
268	Bebouwing	206268,63	489621,54	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
269	Bebouwing	206267,89	489657,12	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
270	Bebouwing	206218,26	489591,86	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
271	Bebouwing	205980,11	489678,37	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
272	Bebouwing	206086,01	489856,95	0,00	6,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
273	Gebouw	205945,82	489921,09	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--
274	Gebouw	205930,12	490002,59	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	--

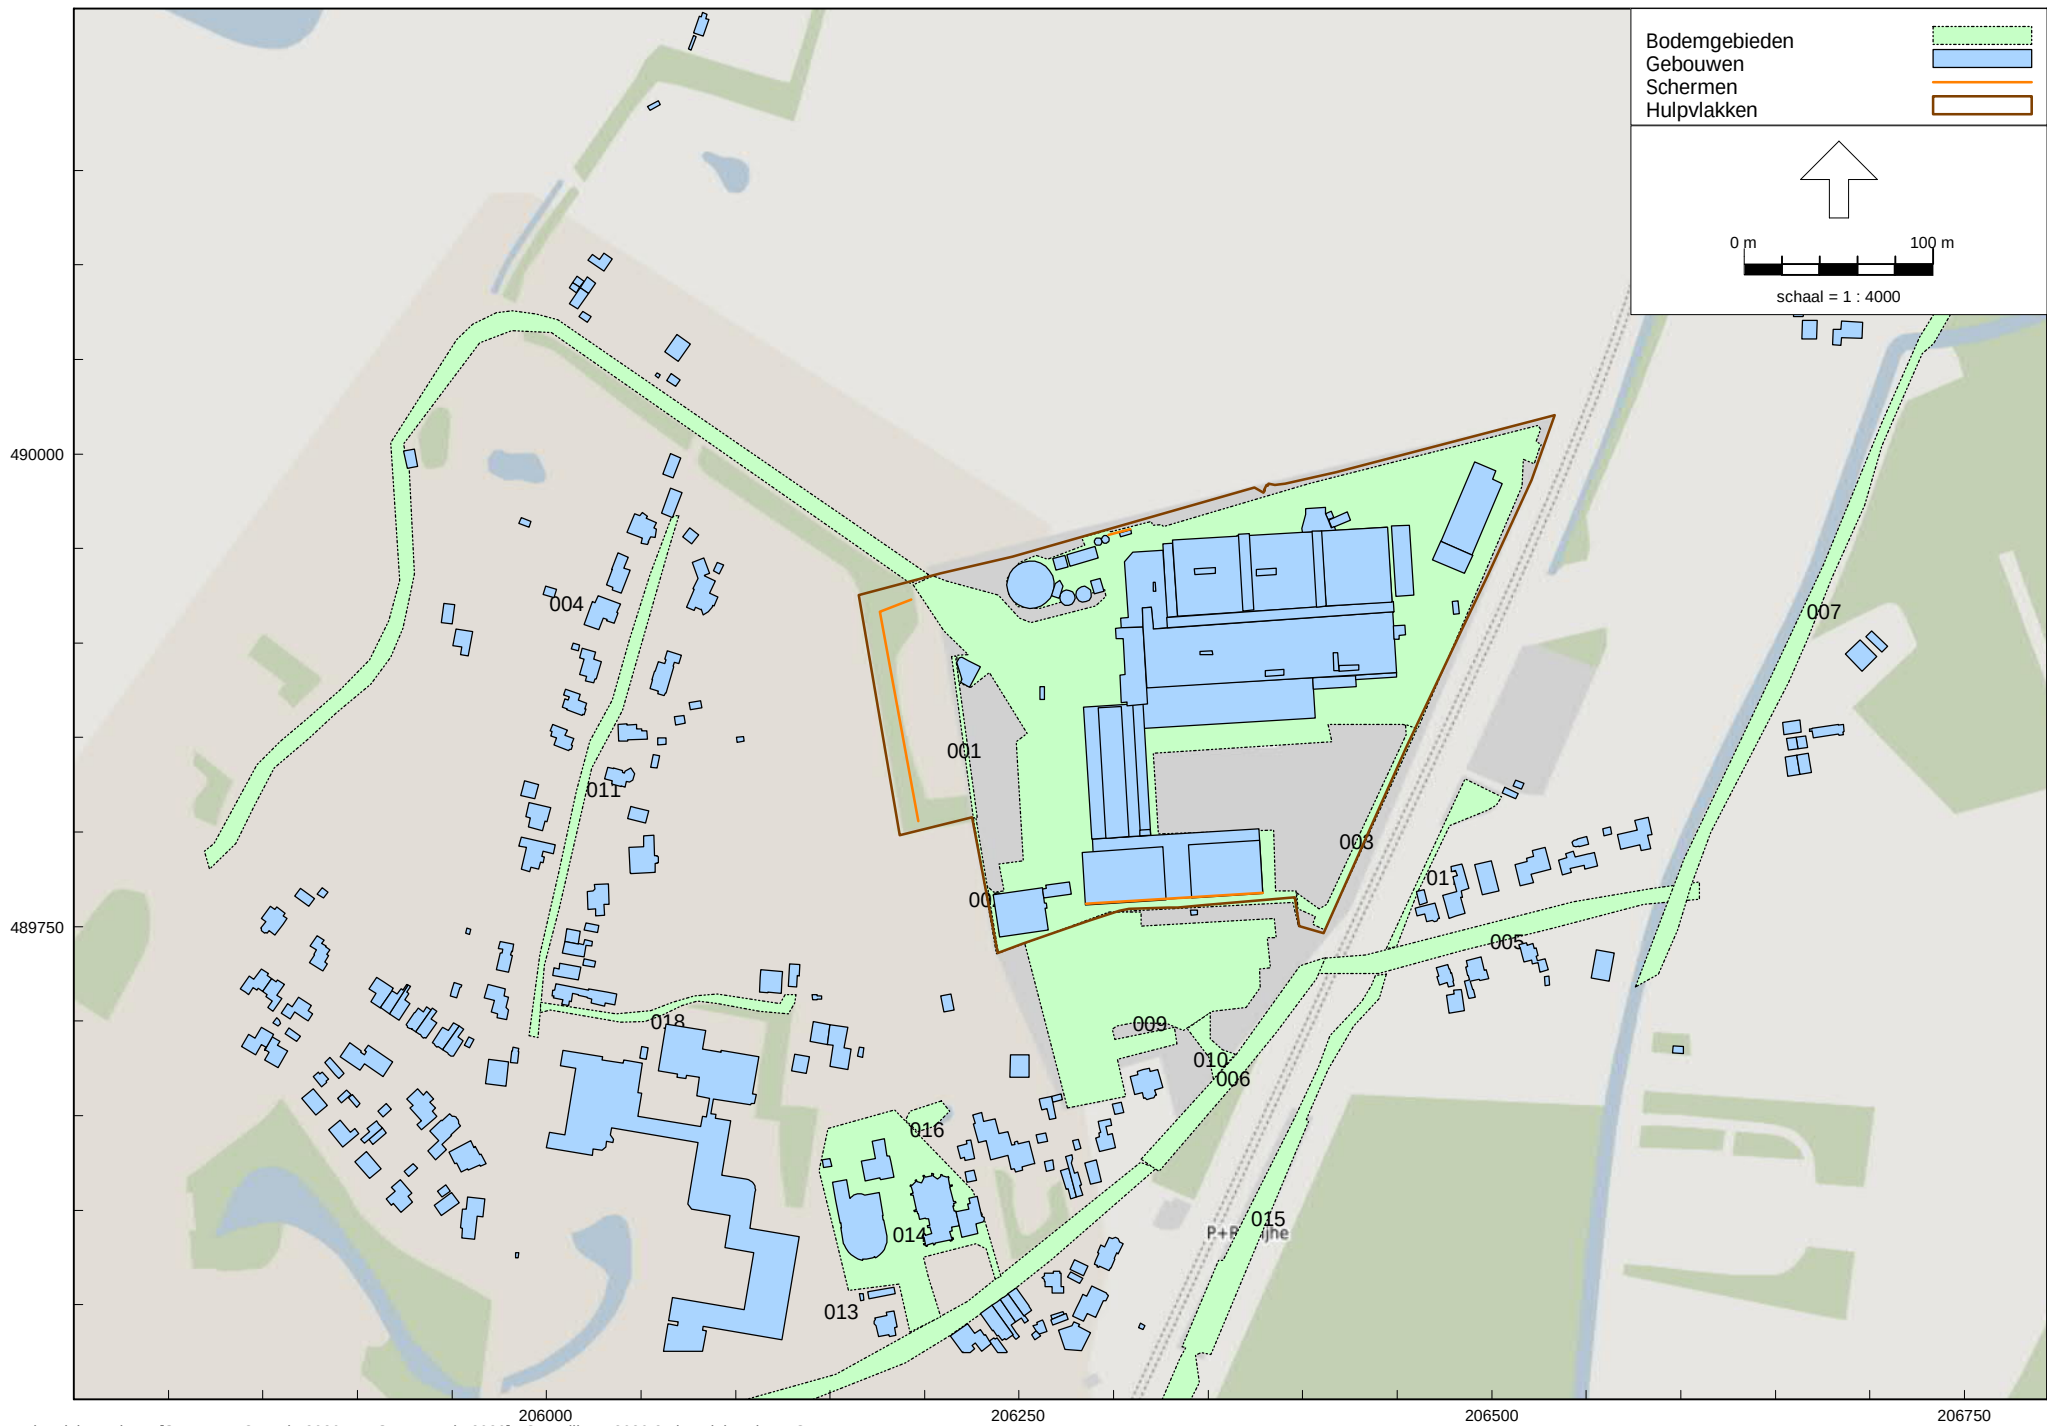


Model: RBS LAr,LT okt 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
001	Wandelpad	206214,42	489892,85	0,00
002	Wandelpad	206225,89	489807,15	0,00
003	Verhard terrein	206396,89	489767,89	0,00
004	Jan Meesterweg	206202,21	489936,28	0,00
005	Prins BernhardLaan	206411,68	489733,24	0,00
006	Stationsweg	206314,56	489627,03	0,00
007	Kappeweg	206576,02	489710,21	0,00
009	Verhard parkeerterrein	206275,50	489654,14	0,00
010	Verhard parkeerterrein	206352,67	489669,16	0,00
011	Wijhendaalseweg	206070,15	489967,23	0,00
012	Verhard bedrijfsterrein	206193,98	489930,85	0,00
013	Stationsweg	205990,04	489490,02	0,00
014	Verhard terrein	206240,37	489565,03	0,00
015	Verhard terrein	206444,10	489724,85	0,00
016	Water	206208,77	489657,78	0,00
017	Weg naar begraafplaats	206444,16	489738,48	0,00
018	Weg	206126,34	489714,06	0,00

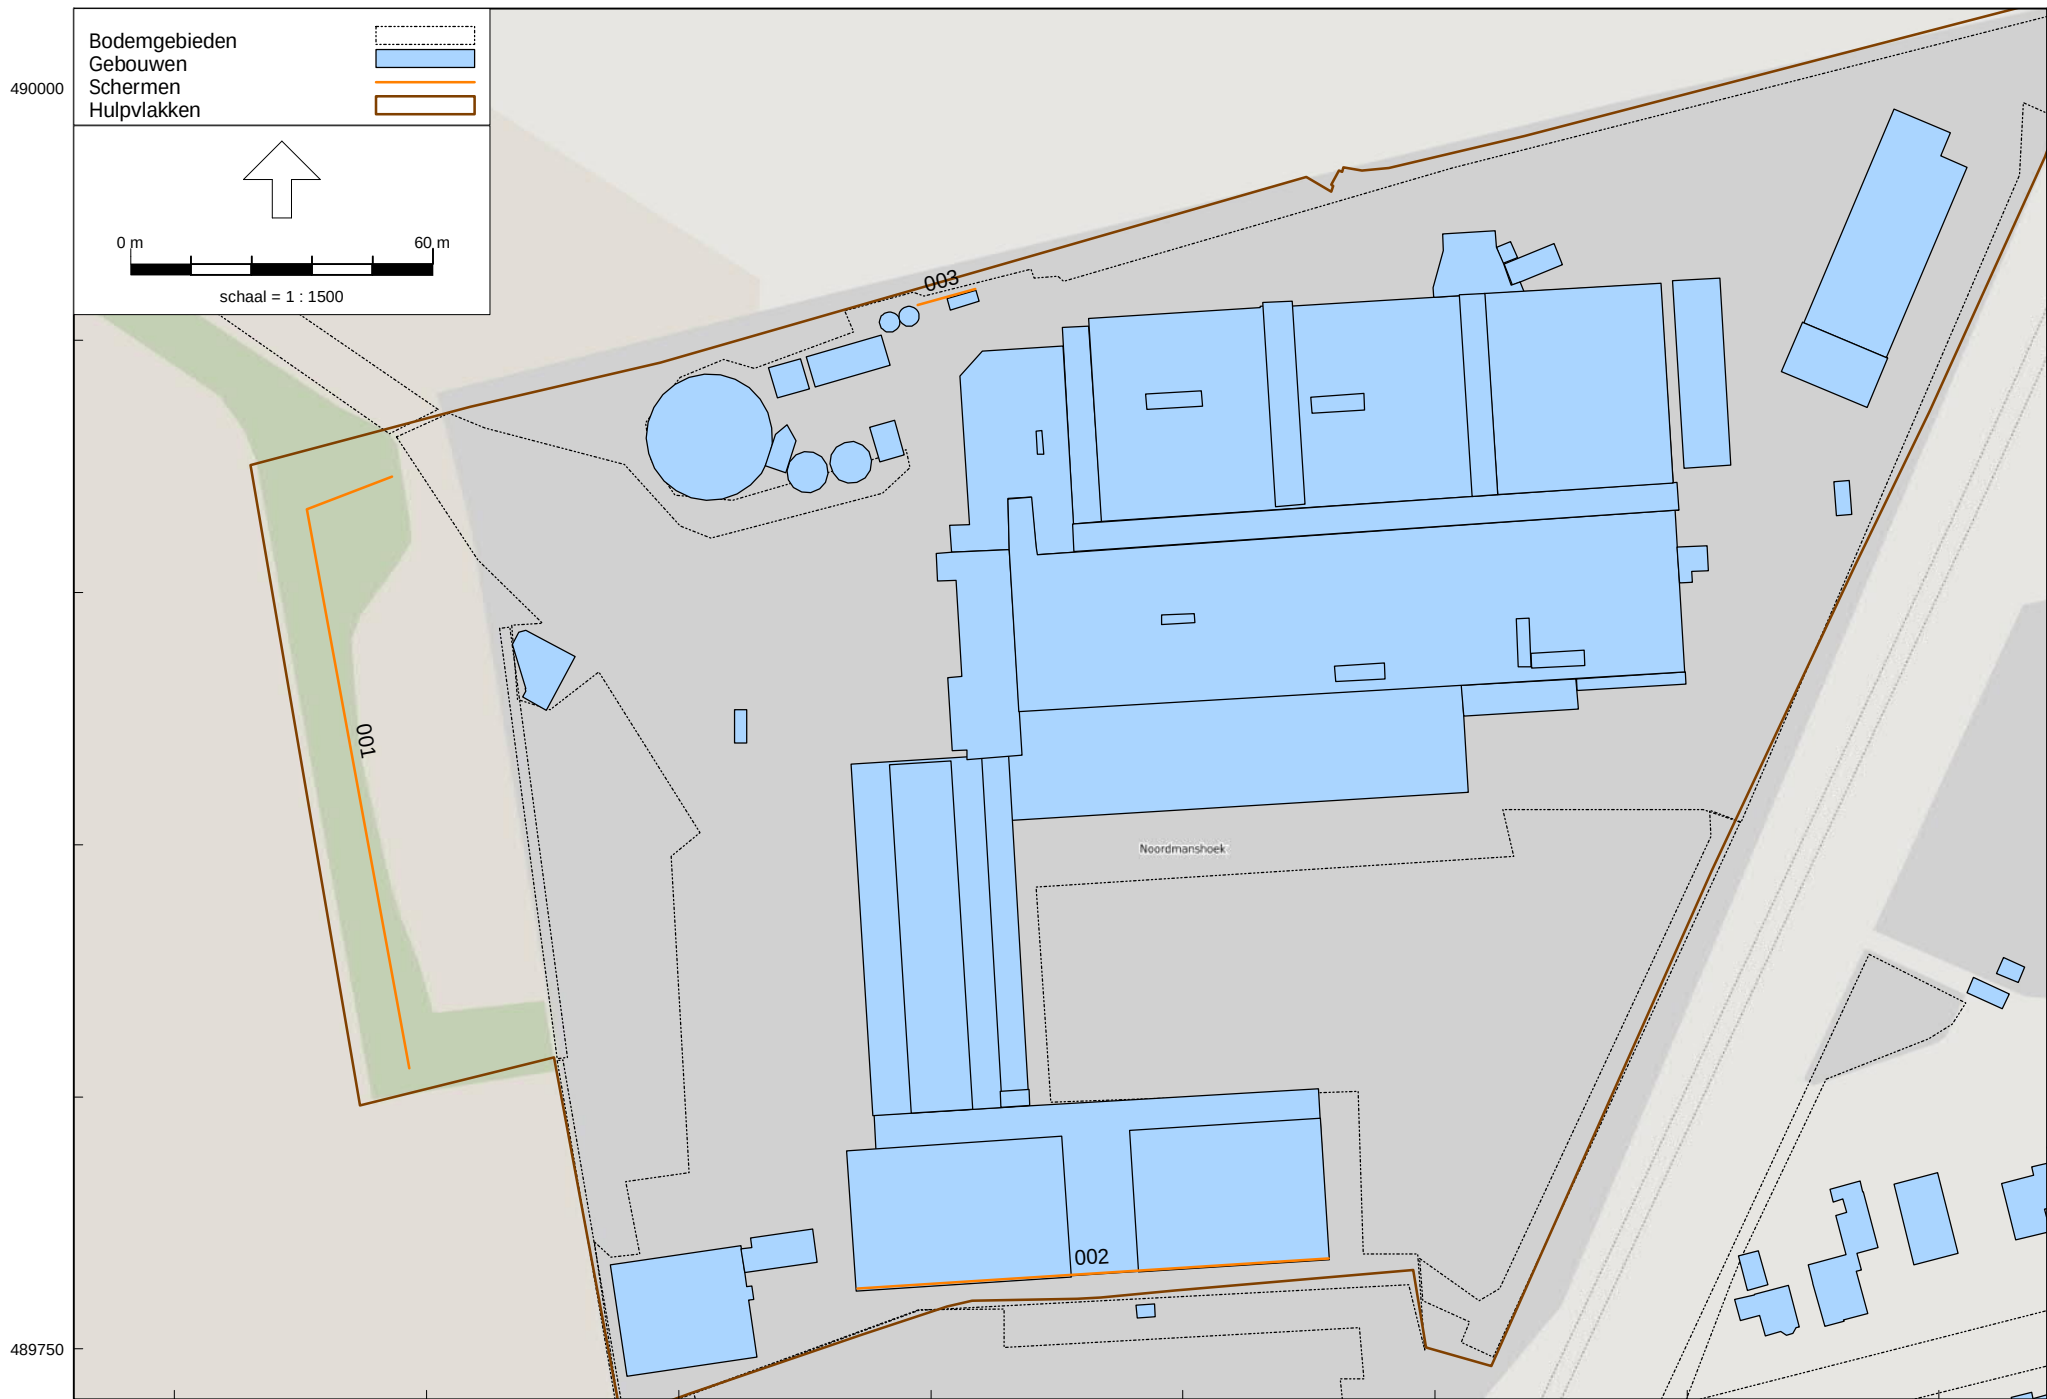

Model: RBS LAr,LT okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Refl.L 1k	Refl.R 1k	Cp	Lengte	Groep
001	Aarden wal op erfgrens	206193,09	489923,00	0,00	3,00	Eigen waarde	0,20	0,20	2 dB	130,73	--
002	Scherp op koelhuis	206378,93	489767,89	0,00	7,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0 dB	93,65	--
003	Scherp bij waterzuivering	206297,33	489957,00	0,00	2,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0 dB	11,89	--

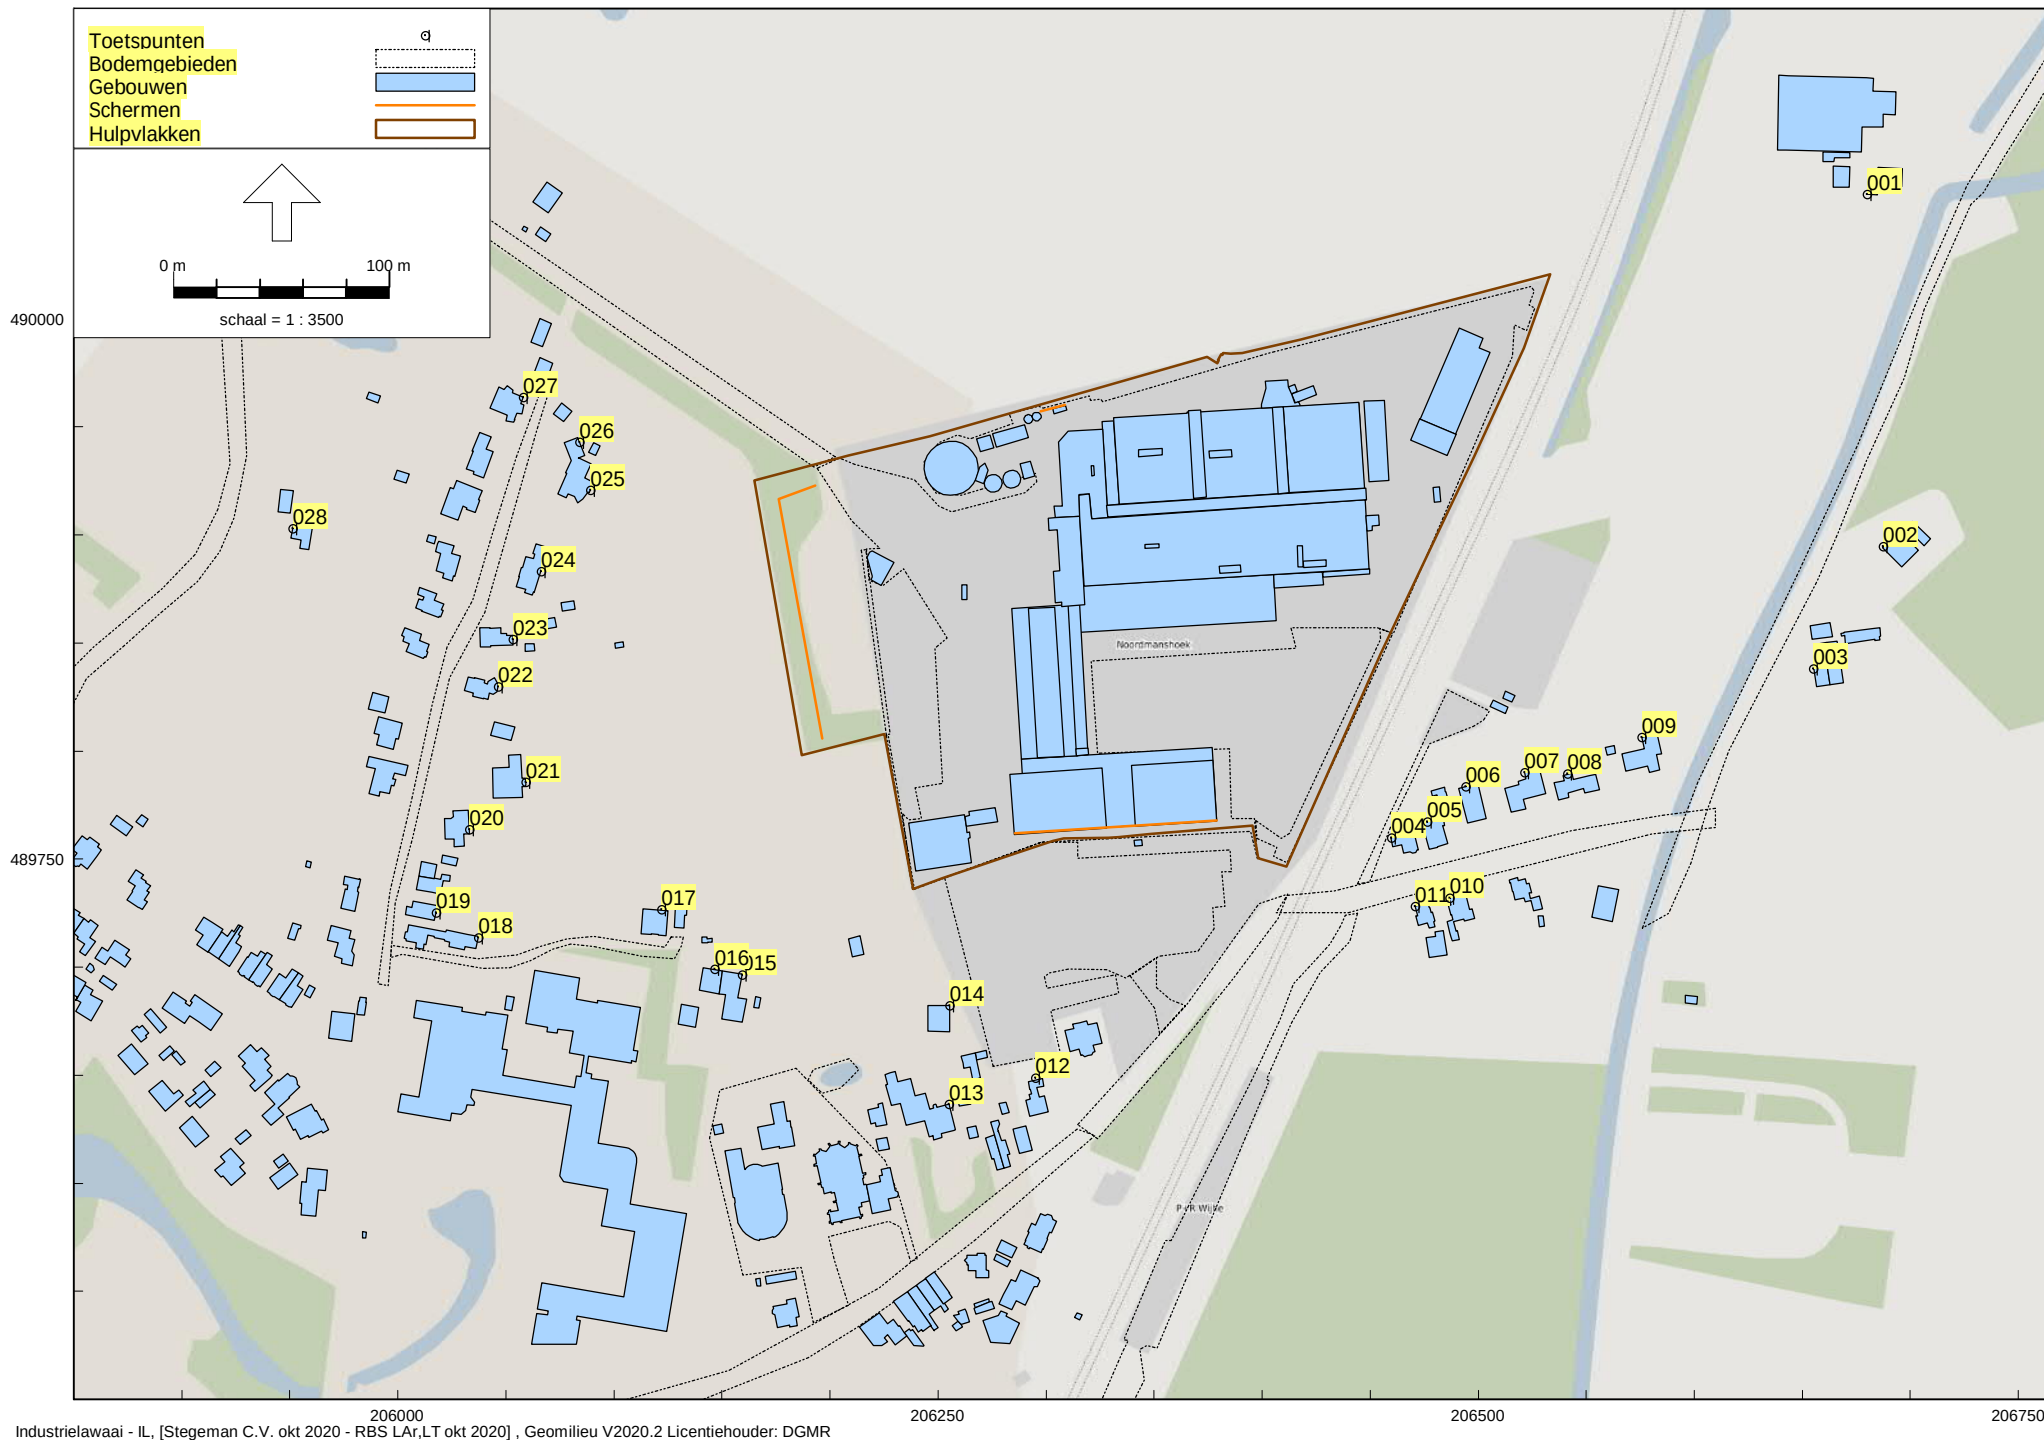

Model: RBS LAr,LT okt 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
002	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
003	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
004	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
005	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
006	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
007	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
008	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
009	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
010	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
011	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
012	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
013	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
014	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
015	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
016	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
017	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
018	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
019	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
020	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
021	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
022	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
023	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
024	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
025	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
026	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
027	Wijhendaalseweg 9	206050,16	489963,83	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
028	Wijhendaalseweg 7	205951,26	489902,88	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS LAr,LT okt 2020

Model eigenschap

Omschrijving	RBS LAr,LT okt 2020
Verantwoordelijke	SA
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	SA op 12-4-2019
Laatst ingezien door	SA op 19-10-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Bijlage 3

Titel	Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	41	39	38	48	64
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	43	41	40	50	65
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	41	39	38	48	58
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	43	41	41	51	60
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	41	40	39	49	59
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	43	42	41	51	60
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	48	48	47	57	62
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	50	50	50	60	63
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	48	47	46	56	63
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	50	49	49	59	64
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	47	46	45	55	64
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	49	48	47	57	64
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	47	45	45	55	62
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	50	49	48	58	64
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	44	43	42	52	61
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	47	47	46	56	63
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	45	44	42	52	63
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	48	47	46	56	64
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	44	43	43	53	54
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	46	46	46	56	58
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	44	44	44	54	57
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	48	47	47	57	60
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	45	45	44	54	65
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	47	47	47	57	64
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	42	41	40	50	63
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	46	46	45	55	65
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	47	46	45	55	68
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	49	48	47	57	67
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	44	43	42	52	66
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	46	45	44	54	67
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	43	42	41	51	66
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	45	44	43	53	66
017_A	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	41	40	38	48	65
017_B	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	44	43	42	52	66
018_A	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	39	38	36	46	63
018_B	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	41	40	38	48	63
019_A	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	39	38	37	47	59
019_B	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	42	41	40	50	60
020_A	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	39	38	36	46	61
020_B	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	42	41	39	49	64
021_A	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	41	39	38	48	64
021_B	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	43	42	41	51	66
022_A	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	40	39	38	48	62
022_B	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	42	41	40	50	64
023_A	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	41	40	38	48	66
023_B	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	44	43	41	51	67
024_A	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	42	41	39	49	67
024_B	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	44	43	42	52	68
025_A	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	43	41	40	50	68
025_B	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	45	44	43	53	69
026_A	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	39	38	36	46	63
026_B	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	42	41	40	50	65
027_A	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	39	38	36	46	63
027_B	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	43	42	41	51	65
028_A	Wijhendaalseweg 7	205951,26	489902,88	1,50	23	22	20	30	45
028_B	Wijhendaalseweg 7	205951,26	489902,88	5,00	27	25	24	34	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	40,7	38,7	37,6	47,6	63,6
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	42,9	41,1	40,1	50,1	64,8
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	40,7	39,2	38,3	48,3	58,2
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	42,7	41,4	40,6	50,6	59,6
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	41,3	39,8	38,8	48,8	58,9
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	43,4	42,1	41,3	51,3	59,9
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	48,3	47,6	47,4	57,4	62,0
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	50,5	49,8	49,5	59,5	62,7
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	47,7	46,8	46,4	56,4	62,7
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	50,1	49,3	48,9	58,9	63,6
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	46,9	45,8	45,0	55,0	63,9
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	49,2	48,1	47,4	57,4	64,4
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	47,2	45,4	45,0	55,0	62,3
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	50,5	49,1	48,4	58,4	64,2
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	43,9	43,1	42,3	52,3	61,5
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	47,4	46,7	46,0	56,0	62,8
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	45,4	43,6	42,4	52,4	62,9
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	48,2	46,8	45,8	55,8	64,0
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	43,7	43,5	43,3	53,3	53,5
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	46,4	46,0	45,7	55,7	57,8
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	44,5	44,2	44,0	54,0	56,7
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	47,6	47,2	46,7	56,7	60,2
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	45,4	44,8	44,4	54,4	64,7
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	47,3	46,9	46,5	56,5	64,2
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	41,9	41,0	40,1	50,1	63,0
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	46,5	45,9	45,4	55,4	65,0
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	47,1	46,2	45,4	55,4	67,9
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	48,6	47,9	47,2	57,2	67,3
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	43,5	42,5	41,6	51,6	66,4
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	45,6	44,6	43,6	53,6	67,3
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	43,1	41,9	40,6	50,6	65,8
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	45,1	44,0	43,0	53,0	66,2
017_A	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	41,0	39,8	38,5	48,5	64,9
017_B	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	43,7	42,6	41,5	51,5	65,8
018_A	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	39,0	37,8	35,9	45,9	62,7
018_B	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	41,1	40,1	38,5	48,5	63,1
019_A	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	39,2	38,2	37,0	47,0	58,8
019_B	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	41,8	40,9	39,8	49,8	60,3
020_A	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	39,2	38,1	36,2	46,2	61,4
020_B	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	41,7	40,7	39,1	49,1	63,6
021_A	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	40,6	39,4	37,6	47,6	64,1
021_B	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	43,1	42,1	40,5	50,5	65,7
022_A	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	40,0	38,8	37,5	47,5	62,1
022_B	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	42,3	41,3	40,3	50,3	63,9
023_A	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	41,0	40,0	38,3	48,3	66,0
023_B	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	43,5	42,5	41,0	51,0	67,4
024_A	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	41,8	40,7	38,9	48,9	66,5
024_B	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	44,4	43,4	41,8	51,8	68,0
025_A	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	42,6	41,5	39,9	49,9	67,7
025_B	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	45,3	44,3	42,9	52,9	69,0
026_A	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	38,7	37,6	36,4	46,4	63,1
026_B	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	41,5	40,5	39,5	49,5	64,6
027_A	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	39,2	38,0	36,3	46,3	63,2
027_B	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	43,2	42,4	41,3	51,3	65,4
028_A	Wijhendaalseweg 7	205951,26	489902,88	1,50	22,9	21,8	20,5	30,5	45,0
028_B	Wijhendaalseweg 7	205951,26	489902,88	5,00	26,6	25,3	23,9	33,9	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Kappeweg 1b
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	40,7	38,7	37,6	47,6	63,6
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	24,9	24,9	24,9	34,9	36,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	27,2	27,2	24,6	34,6	32,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	27,1	27,1	24,5	34,5	32,6
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	29,7	--	23,0	33,0	36,3
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	25,2	25,2	22,9	32,9	32,4
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	22,8	22,8	22,8	32,8	26,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	22,7	22,7	22,7	32,7	26,0
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	32,5	--	--	32,5	47,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	22,5	22,5	22,5	32,5	25,7
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	22,4	22,4	22,4	32,4	26,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	22,2	22,2	22,2	32,2	25,7
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	24,9	24,9	21,9	31,9	28,5
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	25,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	21,1	21,1	21,1	31,1	24,5
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	21,1	21,1	21,1	31,1	24,5
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	28,1	25,9	--	30,9	44,0
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	20,9	20,9	20,9	30,9	24,0
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	20,8	20,8	20,8	30,8	24,7
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	23,8	23,8	20,7	30,7	27,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	20,5	20,5	20,5	30,5	23,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	20,5	20,5	20,5	30,5	23,7
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	23,3	23,3	20,3	30,3	26,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	19,5	19,5	19,5	29,5	22,9
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	26,7	24,5	--	29,5	42,7
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	19,5	19,5	19,5	29,5	22,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,1	--	19,4	29,4	60,0
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	19,3	19,3	19,3	29,3	22,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	19,3	19,3	19,3	29,3	22,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	19,3	19,3	19,3	29,3	22,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	19,3	19,3	19,3	29,3	22,5
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	19,2	19,2	19,2	29,2	22,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	19,2	19,2	19,2	29,2	22,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	19,1	19,1	19,1	29,1	22,3
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	19,0	19,0	19,0	29,0	22,4
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	18,6	18,6	18,6	28,6	31,6
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	18,5	18,5	18,5	28,5	21,9
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	18,3	18,3	18,3	28,3	21,6
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	17,8	17,8	17,8	27,8	21,6
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	21,0
Rest		0,00	0,00	0,00	32,9	31,2	30,1	40,1	60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Kappeweg 1b
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	42,9	41,1	40,1	50,1	64,8
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	27,8	27,8	27,8	37,8	39,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	29,6	29,6	27,0	37,0	34,3
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	29,4	29,4	26,8	36,8	34,2
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	26,0	26,0	26,0	36,0	28,8
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	25,5	25,5	25,5	35,5	28,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	27,5	27,5	25,2	35,2	34,0
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	31,9	--	25,2	35,2	37,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	25,1	25,1	25,1	35,1	28,0
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	24,5	24,5	24,5	34,5	27,9
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	24,4	24,4	24,4	34,4	27,5
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	24,4	24,4	24,4	34,4	27,1
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	24,3	24,3	24,3	34,3	27,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	24,2	24,2	24,2	34,2	27,2
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	34,1	--	--	34,1	48,8
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	23,7	23,7	23,7	33,7	27,0
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	23,6	23,6	23,6	33,6	26,3
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	26,3	26,3	23,3	33,3	29,2
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	23,2	23,2	23,2	33,2	26,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	22,8	22,8	22,8	32,8	25,6
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	29,8	27,6	--	32,6	44,8
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	22,4	22,4	22,4	32,4	25,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	25,4	25,4	22,3	32,3	28,0
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	22,2	22,2	22,2	32,2	25,1
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	22,1	22,1	22,1	32,1	24,9
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	21,9	21,9	21,9	31,9	34,5
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	21,8	21,8	21,8	31,8	24,5
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	24,8	24,8	21,8	31,8	27,5
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	21,8	21,8	21,8	31,8	24,7
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	21,7	21,7	21,7	31,7	24,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	21,7	21,7	21,7	31,7	24,4
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	21,6	21,6	21,6	31,6	24,3
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	21,5	21,5	21,5	31,5	24,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	21,3	21,3	21,3	31,3	24,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	28,0	--	21,3	31,3	61,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,3	21,3	21,3	31,3	24,1
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	28,4	26,2	--	31,2	43,7
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	21,2	21,2	21,2	31,2	24,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	21,1	21,1	21,1	31,1	23,9
208	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	27,4	--	20,7	30,7	36,6
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	20,6	20,6	20,6	30,6	23,5
Rest		0,00	0,00	0,00	34,6	33,6	32,5	42,5	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Kappeweg 6 (Vp 7)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	40,7	39,2	38,3	48,3	58,2
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	27,7	27,7	25,1	35,1	33,1
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	24,9	24,9	24,9	34,9	28,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	27,5	27,5	24,9	34,9	32,9
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	24,3	24,3	24,3	34,3	27,2
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	34,2	--	--	34,2	49,5
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	24,0	24,0	24,0	34,0	26,9
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	23,8	23,8	23,8	33,8	27,1
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	26,0	26,0	23,7	33,7	33,2
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	23,5	23,5	23,5	33,5	26,6
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	23,5	23,5	23,5	33,5	26,7
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	26,2	26,2	23,1	33,1	29,6
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,1	23,1	23,1	33,1	26,2
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	22,4	22,4	22,4	32,4	25,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	22,2	22,2	22,2	32,2	25,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	22,0	22,0	22,0	32,0	25,0
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	25,2
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	24,8	24,8	21,8	31,8	28,0
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	21,3	21,3	21,3	31,3	24,4
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	24,1	24,1	21,1	31,1	27,4
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	21,1	21,1	21,1	31,1	24,3
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	20,9	20,9	20,9	30,9	23,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	20,9	20,9	20,9	30,9	23,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	20,9	20,9	20,9	30,9	23,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	20,9	20,9	20,9	30,9	24,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	20,9	20,9	20,9	30,9	23,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	20,5	20,5	20,5	30,5	23,5
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	20,5	20,5	20,5	30,5	23,8
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	20,5	20,5	20,5	30,5	23,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	20,5	20,5	20,5	30,5	23,5
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	20,2	20,2	20,2	30,2	33,0
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	19,9	19,9	19,9	29,9	23,1
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	19,9	19,9	19,9	29,9	23,1
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	18,3	18,3	18,3	28,3	22,0
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	18,3	18,3	18,3	28,3	20,3
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	25,0	22,8	--	27,8	40,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	17,5	17,5	17,5	27,5	20,4
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	20,5
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	17,4	17,4	17,4	27,4	20,2
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	17,3	17,3	17,3	27,3	23,5
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	17,3	17,3	17,3	27,3	23,5
Rest		0,00	0,00	0,00	32,7	30,9	30,1	40,1	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Kappeweg 6 (Vp 7)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	42,7	41,4	40,6	50,6	59,6
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	27,3	27,3	27,3	37,3	29,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	29,8	29,8	27,2	37,2	34,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	29,5	29,5	26,9	36,9	34,3
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	26,6	26,6	26,6	36,6	29,1
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	26,5	26,5	26,5	36,5	29,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	26,4	26,4	26,4	36,4	29,2
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	25,9	25,9	25,9	35,9	28,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	25,9	25,9	25,9	35,9	28,4
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	28,1	28,1	25,8	35,8	34,5
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	35,5	--	--	35,5	50,0
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	25,0	25,0	25,0	35,0	27,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	24,8	24,8	24,8	34,8	27,2
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	24,6	24,6	24,6	34,6	27,3
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	27,6	27,6	24,6	34,6	30,2
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	24,5	24,5	24,5	34,5	26,9
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,3	24,3	24,3	34,3	26,8
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	24,0	24,0	24,0	34,0	26,5
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	23,7	23,7	23,7	33,7	26,3
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	23,5	23,5	23,5	33,5	26,1
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	26,3	26,3	23,2	33,2	28,7
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	23,2	23,2	23,2	33,2	25,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,1	23,1	23,1	33,1	25,8
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	23,0	23,0	23,0	33,0	35,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	22,9	22,9	22,9	32,9	25,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	22,9	22,9	22,9	32,9	25,4
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	22,9	22,9	22,9	32,9	25,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	22,9	22,9	22,9	32,9	25,4
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	22,7	22,7	22,7	32,7	25,4
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	25,7	25,7	22,7	32,7	28,2
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	25,2
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	22,5	22,5	22,5	32,5	25,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	22,5	22,5	22,5	32,5	25,0
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	27,8	--	21,1	31,1	33,8
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	20,7	20,7	20,7	30,7	21,9
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	20,2	20,2	20,2	30,2	23,5
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	20,1	20,1	20,1	30,1	22,6
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	20,0	20,0	20,0	30,0	22,5
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	19,4	19,4	19,4	29,4	22,6
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	21,9
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	26,3	24,1	--	29,1	41,4
Rest		0,00	0,00	0,00	34,5	33,3	32,3	42,3	58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Kappeweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	41,3	39,8	38,8	48,8	58,9
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	27,7	27,7	27,7	37,7	30,3
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	28,1	28,1	25,5	35,5	33,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	28,0	28,0	25,4	35,4	33,4
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	25,4	25,4	25,4	35,4	29,1
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	35,3	--	--	35,3	50,5
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	25,1	25,1	25,1	35,1	27,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	25,0	25,0	25,0	35,0	28,0
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	26,8	26,8	24,5	34,5	33,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	24,4	24,4	24,4	34,4	27,3
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	24,1	24,1	24,1	34,1	27,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,9	23,9	23,9	33,9	26,9
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	26,9	26,9	23,9	33,9	30,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	23,2	23,2	23,2	33,2	25,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	23,1	23,1	23,1	33,1	25,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	23,1	23,1	23,1	33,1	25,8
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	25,5	25,5	22,5	32,5	28,6
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	25,1	25,1	22,1	32,1	28,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	21,8	21,8	21,8	31,8	24,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	21,7	21,7	21,7	31,7	24,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	21,7	21,7	21,7	31,7	24,5
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	21,6	21,6	21,6	31,6	24,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	21,6	21,6	21,6	31,6	24,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	21,6	21,6	21,6	31,6	24,3
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	21,1	21,1	21,1	31,1	33,7
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	20,8	20,8	20,8	30,8	23,3
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	20,7	20,7	20,7	30,7	23,7
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	20,7	20,7	20,7	30,7	23,8
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	20,3	20,3	20,3	30,3	24,4
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,5
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	19,3	19,3	19,3	29,3	22,7
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	18,8	18,8	18,8	28,8	20,8
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	18,7	18,7	18,7	28,7	24,7
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	18,7	18,7	18,7	28,7	24,7
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	25,8	23,6	--	28,6	41,7
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	18,6	18,6	18,6	28,6	21,3
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	17,8	17,8	17,8	27,8	20,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	17,8	17,8	17,8	27,8	20,5
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	20,4
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	23,3	20,3	17,3	27,3	25,9
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	23,3	20,3	17,2	27,2	25,9
Rest		0,00	0,00	0,00	31,6	30,0	29,2	39,2	58,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Kappeweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	43,4	42,1	41,3	51,3	59,9
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	30,7	30,7	30,7	40,7	32,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	27,9	27,9	27,9	37,9	30,2
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	30,1	30,1	27,5	37,5	34,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	30,0	30,0	27,4	37,4	34,7
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	27,3	27,3	27,3	37,3	29,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	27,2	27,2	27,2	37,2	29,8
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	27,1	27,1	27,1	37,1	30,3
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	26,9	26,9	26,9	36,9	29,2
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	36,6	--	--	36,6	51,0
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	28,7	28,7	26,4	36,4	35,0
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	26,0	26,0	26,0	36,0	28,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	25,7	25,7	25,7	35,7	27,9
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	25,6	25,6	25,6	35,6	27,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	25,6	25,6	25,6	35,6	27,8
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	28,4	28,4	25,4	35,4	30,9
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	24,1	24,1	24,1	34,1	36,2
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	27,0	27,0	24,0	34,0	29,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	23,9	23,9	23,9	33,9	26,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,9	23,9	23,9	33,9	26,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	23,9	23,9	23,9	33,9	26,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	23,9	23,9	23,9	33,9	26,1
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	23,8	23,8	23,8	33,8	26,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	23,8	23,8	23,8	33,8	26,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	23,7	23,7	23,7	33,7	26,0
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	23,6	23,6	23,6	33,6	26,1
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	23,6	23,6	23,6	33,6	26,0
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	26,6	26,6	23,6	33,6	29,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	23,3	23,3	23,3	33,3	25,8
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	22,6	22,6	22,6	32,6	25,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	22,5	22,5	22,5	32,5	24,9
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	22,1	22,1	22,1	32,1	23,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	21,5	21,5	21,5	31,5	23,7
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	21,2	21,2	21,2	31,2	22,3
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	21,1	21,1	21,1	31,1	23,7
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	21,0	21,0	21,0	31,0	23,3
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	20,4	20,4	20,4	30,4	22,7
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	20,1	20,1	20,1	30,1	23,2
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	19,9	19,9	19,9	29,9	25,4
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	19,9	19,9	19,9	29,9	25,4
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	27,0	24,8	--	29,8	42,0
Rest		0,00	0,00	0,00	34,9	33,3	32,1	42,1	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	48,3	47,6	47,4	57,4	62,0
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	38,7	38,7	38,7	48,7	38,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	37,0	37,0	37,0	47,0	37,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	36,7	36,7	36,7	46,7	36,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	35,1	35,1	35,1	45,1	35,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	34,8	34,8	34,8	44,8	35,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	34,7	34,7	34,7	44,7	35,0
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	33,5	33,5	33,5	43,5	34,2
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	33,3	33,3	33,3	43,3	34,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	33,0	33,0	33,0	43,0	33,5
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	32,9	32,9	32,9	42,9	34,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	32,7	32,7	32,7	42,7	33,2
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	32,4	32,4	32,4	42,4	42,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	32,3	32,3	32,3	42,3	33,0
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	32,2	32,2	32,2	42,2	32,2
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	32,0	32,0	32,0	42,0	35,5
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	31,9	31,9	31,9	41,9	32,7
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	31,9	31,9	31,9	41,9	35,4
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	39,2	--	--	39,2	54,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	30,5	30,5	27,9	37,9	35,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	30,3	30,3	27,7	37,7	35,4
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	27,7	27,7	27,7	37,7	28,5
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	27,3	27,3	27,3	37,3	29,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	29,3	29,3	27,0	37,0	35,9
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	26,4	26,4	26,4	36,4	27,0
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	28,9	28,9	25,8	35,8	31,4
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	25,3	25,3	25,3	35,3	26,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	24,8	24,8	24,8	34,8	26,8
190	Aandrijving Gresco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	27,8	27,8	24,8	34,8	30,6
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	27,2	27,2	24,2	34,2	30,0
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	23,8	23,8	23,8	33,8	24,7
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	23,5	23,5	23,5	33,5	24,4
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	23,3	23,3	23,3	33,3	26,3
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,2	25,0	23,2	33,2	32,5
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	23,2	23,2	23,2	33,2	26,2
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	29,8	27,6	--	32,6	45,4
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	22,2	22,2	22,2	32,2	23,1
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	21,9	21,9	21,9	31,9	24,2
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	21,6	21,6	21,6	31,6	23,0
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	21,3	21,3	21,3	31,3	24,4
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	21,2	21,2	21,2	31,2	24,3
Rest		0,00	0,00	0,00	34,3	33,5	32,4	42,4	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAg bij Bron voor toetspunt: 004_B - Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	50,5	49,8	49,5	59,5	62,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	40,4	40,4	40,4	50,4	40,4
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	39,0	39,0	39,0	49,0	39,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	38,3	38,3	38,3	48,3	38,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	37,1	37,1	37,1	47,1	37,1
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	36,6	36,6	36,6	46,6	36,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	36,2	36,2	36,2	46,2	36,2
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	36,2	36,2	36,2	46,2	36,2
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	35,6	35,6	35,6	45,6	35,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	35,1	35,1	35,1	45,1	35,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	35,1	35,1	35,1	45,1	35,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	34,8	34,8	34,8	44,8	34,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	34,6	34,6	34,6	44,6	34,6
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	34,5	34,5	34,5	44,5	44,5
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	34,4	34,4	34,4	44,4	34,4
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	34,4	34,4	34,4	44,4	34,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	33,0	33,0	33,0	43,0	34,2
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	32,9	32,9	32,9	42,9	35,9
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	32,8	32,8	32,8	42,8	35,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	32,0	32,0	32,0	42,0	33,0
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	41,6	--	--	41,6	55,1
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	33,2	33,2	30,6	40,6	37,3
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	33,1	33,1	30,5	40,5	37,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	32,2	32,2	29,9	39,9	37,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	29,8	29,8	29,8	39,8	29,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	28,6	28,6	28,6	38,6	29,1
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	27,9	27,9	27,9	37,9	27,9
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	30,8	30,8	27,8	37,8	32,4
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	27,5	27,5	27,5	37,5	27,5
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	31,0	28,8	27,0	37,0	34,9
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	29,8	29,8	26,8	36,8	31,6
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	26,8	26,8	26,8	36,8	26,8
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	26,7	26,7	26,7	36,7	27,5
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	29,5	29,5	26,4	36,4	31,3
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	25,3	25,3	25,3	35,3	25,3
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	31,5	29,3	--	34,3	46,1
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	23,9	23,9	23,9	33,9	26,9
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	23,8	23,8	23,8	33,8	24,0
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	23,7	23,7	23,7	33,7	26,7
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,4	23,4	23,4	33,4	23,9
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	22,8	22,8	22,8	32,8	22,8
Rest		0,00	0,00	0,00	37,0	36,4	35,4	45,4	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouders: DGMR

19-10-2020 15:08:14

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAg bij Bron voor toetspunt: 005_A - Prins Bernhardlaan 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	47,7	46,8	46,4	56,4	62,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	37,0	37,0	37,0	47,0	37,4
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	35,8	35,8	35,8	45,8	36,7
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	35,3	35,3	35,3	45,3	35,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	33,7	33,7	33,7	43,7	34,3
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	33,5	33,5	33,5	43,5	34,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	33,5	33,5	33,5	43,5	34,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	33,4	33,4	33,4	43,4	33,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	32,4	32,4	32,4	42,4	33,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	32,0	32,0	32,0	42,0	33,3
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	31,8	31,8	31,8	41,8	32,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	31,5	31,5	31,5	41,5	32,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	31,2	31,2	31,2	41,2	32,2
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	30,8	30,8	30,8	40,8	31,8
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	30,6	30,6	30,6	40,6	31,0
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	30,4	30,4	30,4	40,4	41,2
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	30,4	30,4	30,4	40,4	34,3
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	30,4	30,4	30,4	40,4	31,9
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	30,3	30,3	30,3	40,3	34,2
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	40,0	--	--	40,0	54,8
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	31,3	31,3	28,7	38,7	36,3
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	31,2	31,2	28,6	38,6	36,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	30,1	30,1	27,8	37,8	36,6
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	26,8	26,8	26,8	36,8	27,8
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	26,5	26,5	26,5	36,5	27,1
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	28,9	28,9	25,8	35,8	31,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	28,3	28,3	25,3	35,3	31,0
190	Aandrijving Gresco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	28,0	28,0	25,0	35,0	30,8
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	31,0	28,8	--	33,8	46,6
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	23,7	23,7	23,7	33,7	24,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	23,0	23,0	23,0	33,0	24,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	22,5	22,5	22,5	32,5	24,6
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	22,3	22,3	22,3	32,3	25,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,0	22,0	22,0	32,0	25,1
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	21,9	21,9	21,9	31,9	25,0
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	21,7	21,7	21,7	31,7	23,0
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	24,9	22,7	20,9	30,9	30,5
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	20,7	20,7	20,7	30,7	22,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	20,5	20,5	20,5	30,5	21,6
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	19,9	19,9	19,9	29,9	23,4
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	19,9	19,9	19,9	29,9	23,4
Rest		0,00	0,00	0,00	35,4	34,3	32,9	42,9	61,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Prins Bernhardlaan 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	50,1	49,3	48,9	58,9	63,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	39,5	39,5	39,5	49,5	39,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	38,7	38,7	38,7	48,7	38,7
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	37,2	37,2	37,2	47,2	37,2
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	36,8	36,8	36,8	46,8	36,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	36,1	36,1	36,1	46,1	36,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	35,6	35,6	35,6	45,6	35,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	35,1	35,1	35,1	45,1	35,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	34,6	34,6	34,6	44,6	34,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	34,3	34,3	34,3	44,3	34,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	34,3	34,3	34,3	44,3	34,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	34,2	34,2	34,2	44,2	34,2
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	34,0	34,0	34,0	44,0	34,0
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	34,0	34,0	34,0	44,0	44,0
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	33,7	33,7	33,7	43,7	33,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	33,6	33,6	33,6	43,6	34,1
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	33,3	33,3	33,3	43,3	33,3
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	42,0	--	--	42,0	55,5
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	31,8	31,8	31,8	41,8	34,8
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	31,7	31,7	31,7	41,7	34,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	33,4	33,4	30,8	40,8	37,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	33,4	33,4	30,8	40,8	37,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	30,3	30,3	30,3	40,3	31,6
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	32,5	32,5	30,2	40,2	38,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	29,2	29,2	29,2	39,2	29,3
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	31,1	31,1	28,1	38,1	32,5
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	28,0	28,0	28,0	38,0	28,0
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	27,4	27,4	27,4	37,4	27,4
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	27,3	27,3	27,3	37,3	28,7
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	30,1	30,1	27,1	37,1	31,9
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	26,8	26,8	26,8	36,8	27,1
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	29,7	29,7	26,7	36,7	31,5
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	33,0	30,8	--	35,8	47,4
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	25,6	25,6	25,6	35,6	25,8
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	24,7	24,7	24,7	34,7	24,8
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	28,4	26,2	24,4	34,4	32,8
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	23,3	23,3	23,3	33,3	24,6
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	23,2	23,2	23,2	33,2	23,8
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	25,8	25,8	22,8	32,8	29,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,7	22,7	22,7	32,7	25,7
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	22,6	22,6	22,6	32,6	25,6
Rest		0,00	0,00	0,00	38,1	37,2	36,0	46,0	62,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Prins Bernhardlaan 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	46,9	45,8	45,0	55,0	63,9
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	34,4	34,4	34,4	44,4	34,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	34,4	34,4	34,4	44,4	35,2
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	33,6	33,6	33,6	43,6	34,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	32,7	32,7	32,7	42,7	33,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	31,2	31,2	31,2	41,2	32,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	31,1	31,1	31,1	41,1	32,1
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	30,6	30,6	30,6	40,6	32,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	30,1	30,1	30,1	40,1	30,9
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	30,0	30,0	30,0	40,0	31,5
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	32,8	32,8	29,7	39,7	35,0
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	39,6	--	--	39,6	54,3
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	32,1	32,1	29,5	39,5	36,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	29,4	29,4	29,4	39,4	30,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	31,9	31,9	29,3	39,3	36,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	31,4	31,4	29,1	39,1	37,7
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	29,1	29,1	29,1	39,1	29,4
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	31,8	31,8	28,8	38,8	34,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	28,6	28,6	28,6	38,6	29,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	28,4	28,4	28,4	38,4	29,4
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	28,3	28,3	28,3	38,3	29,0
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	28,2	28,2	28,2	38,2	29,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	28,2	28,2	28,2	38,2	29,3
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	28,1	28,1	28,1	38,1	32,3
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	28,0	28,0	28,0	38,0	32,2
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	27,8	27,8	27,8	37,8	29,0
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	27,5	27,5	27,5	37,5	38,4
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	26,6	26,6	26,6	36,6	28,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	28,7	28,7	25,7	35,7	31,2
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	24,0	24,0	24,0	34,0	24,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	23,9	23,9	23,9	33,9	25,0
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	23,3	23,3	23,3	33,3	24,5
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	30,4	28,2	--	33,2	45,9
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	21,9	21,9	21,9	31,9	23,9
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	21,5	21,5	21,5	31,5	24,4
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	20,8	20,8	20,8	30,8	22,3
181	Gevelrooster 0 koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	23,8	23,8	20,8	30,8	27,9
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	26,4	23,4	20,4	30,4	28,5
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	26,3	23,3	20,3	30,3	28,4
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	22,9	22,9	19,9	29,9	27,8
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	22,8	22,8	19,8	29,8	27,6
Rest		0,00	0,00	0,00	35,4	34,1	33,0	43,0	63,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Prins Bernhardlaan 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	49,2	48,1	47,4	57,4	64,4
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	37,4	37,4	37,4	47,4	37,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	36,3	36,3	36,3	46,3	36,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	36,1	36,1	36,1	46,1	36,3
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	34,0	34,0	34,0	44,0	34,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	33,8	33,8	33,8	43,8	33,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	33,2	33,2	33,2	43,2	33,2
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	32,6	32,6	32,6	42,6	32,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	32,3	32,3	32,3	42,3	32,9
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	32,1	32,1	32,1	42,1	32,3
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	41,8	--	--	41,8	55,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	34,4	34,4	31,8	41,8	38,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	31,7	31,7	31,7	41,7	31,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	34,3	34,3	31,7	41,7	38,1
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	34,7	34,7	31,7	41,7	35,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	31,6	31,6	31,6	41,6	31,6
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	31,4	31,4	31,4	41,4	41,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	31,3	31,3	31,3	41,3	31,4
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	33,5	33,5	31,2	41,2	38,8
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	31,1	31,1	31,1	41,1	31,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	31,0	31,0	31,0	41,0	31,2
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	33,9	33,9	30,9	40,9	35,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	30,7	30,7	30,7	40,7	31,1
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	30,4	30,4	30,4	40,4	31,0
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	30,4	30,4	30,4	40,4	30,4
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	30,0	30,0	30,0	40,0	30,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	29,3	29,3	29,3	39,3	30,6
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	29,1	29,1	29,1	39,1	32,4
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	29,0	29,0	29,0	39,0	32,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	30,7	30,7	27,7	37,7	32,3
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	27,6	27,6	27,6	37,6	27,6
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	26,3	26,3	26,3	36,3	26,6
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	25,1	25,1	25,1	35,1	25,5
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	32,1	29,9	--	34,9	46,3
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	24,7	24,7	24,7	34,7	24,8
181	Gevelrooster 0 koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	26,9	26,9	23,8	33,8	29,9
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	23,5	23,5	23,5	33,5	25,3
076	Rookgasafvoer rookkook	206392,17	489901,55	11,00	23,4	23,4	23,4	33,4	23,4
077	Rookgasafvoer rookkook	206388,88	489901,33	11,00	23,3	23,3	23,3	33,3	23,3
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	23,2	23,2	23,2	33,2	25,1
183	Gevel 0 koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	25,7	25,7	22,7	32,7	28,2
Rest		0,00	0,00	0,00	38,4	37,2	36,1	46,1	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_A - Prins Bernhardlaan 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	47,2	45,4	45,0	55,0	62,3
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	37,0	37,0	37,0	47,0	37,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	32,5	32,5	32,5	42,5	33,9
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	32,5	32,5	32,5	42,5	34,3
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	42,3	--	--	42,3	57,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	31,9	31,9	31,9	41,9	33,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	30,9	30,9	30,9	40,9	32,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	30,7	30,7	30,7	40,7	32,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	30,3	30,3	30,3	40,3	31,7
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	30,1	30,1	30,1	40,1	32,0
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	30,1	30,1	30,1	40,1	31,8
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	29,8	29,8	29,8	39,8	31,6
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	29,7	29,7	29,7	39,7	30,5
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	29,5	29,5	29,5	39,5	30,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	29,5	29,5	29,5	39,5	30,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	29,3	29,3	29,3	39,3	30,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	29,1	29,1	29,1	39,1	30,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	29,1	29,1	29,1	39,1	30,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	28,8	28,8	28,8	38,8	30,4
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	28,8	28,8	28,8	38,8	40,1
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	28,5	28,5	28,5	38,5	30,4
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	27,3	27,3	27,3	37,3	29,4
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	26,2	26,2	26,2	36,2	30,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	26,2	26,2	26,2	36,2	27,5
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	29,2	29,2	26,1	36,1	31,8
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	26,1	26,1	26,1	36,1	30,8
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	28,3	28,3	26,0	36,0	34,6
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	28,2	28,2	25,6	35,6	33,0
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	28,1	28,1	25,1	35,1	30,5
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	27,5	27,5	24,9	34,9	32,3
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	24,9	24,9	24,9	34,9	26,4
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	24,6	24,6	24,6	34,6	25,9
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	24,6	24,6	24,6	34,6	26,9
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	30,3	28,1	--	33,1	45,8
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	22,6	22,6	22,6	32,6	23,8
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,1
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	21,9	21,9	21,9	31,9	25,1
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	24,9	24,9	21,9	31,9	27,5
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	21,5	21,5	21,5	31,5	23,4
076	Rookgasafvoer rookkook	206392,17	489901,55	11,00	21,0	21,0	21,0	31,0	22,4
077	Rookgasafvoer rookkook	206388,88	489901,33	11,00	20,8	20,8	20,8	30,8	22,2
Rest		0,00	0,00	0,00	35,5	34,5	33,4	43,4	60,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_B - Prins Bernhardlaan 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	50,5	49,1	48,4	58,4	64,2
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	40,1	40,1	40,1	50,1	40,1
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	35,4	35,4	35,4	45,4	36,2
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	44,5	--	--	44,5	57,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	34,4	34,4	34,4	44,4	34,9
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	34,0	34,0	34,0	44,0	34,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	33,9	33,9	33,9	43,9	34,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	33,6	33,6	33,6	43,6	34,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	33,6	33,6	33,6	43,6	34,3
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	33,5	33,5	33,5	43,5	35,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	36,1	36,1	33,5	43,5	39,9
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	36,0	36,0	33,4	43,4	39,9
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	33,2	33,2	33,2	43,2	34,0
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	35,1	35,1	32,8	42,8	40,5
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	32,7	32,7	32,7	42,7	43,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	32,5	32,5	32,5	42,5	33,6
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	32,3	32,3	32,3	42,3	32,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	32,1	32,1	32,1	42,1	32,8
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	32,0	32,0	32,0	42,0	32,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	31,9	31,9	31,9	41,9	32,6
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	31,8	31,8	31,8	41,8	32,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	31,8	31,8	31,8	41,8	32,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	31,7	31,7	31,7	41,7	32,6
190	Aandrijving Gresco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	34,7	34,7	31,7	41,7	36,2
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	31,3	31,3	31,3	41,3	31,3
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	33,9	33,9	30,9	40,9	35,2
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	30,6	30,6	30,6	40,6	31,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	30,0	30,0	30,0	40,0	30,5
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	32,5	32,5	29,5	39,5	34,0
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	28,3	28,3	28,3	38,3	28,4
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	28,1	28,1	28,1	38,1	28,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	27,4	27,4	27,4	37,4	28,2
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	27,0	27,0	27,0	37,0	30,8
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	26,8	26,8	26,8	36,8	29,3
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	26,8	26,8	26,8	36,8	30,7
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	26,6	26,6	26,6	36,6	26,6
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	32,9	30,7	--	35,7	47,2
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	25,6	25,6	25,6	35,6	28,3
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	25,5	25,5	25,5	35,5	26,3
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	25,0	25,0	25,0	35,0	26,8
076	Rookgasafvoer rookkook	206392,17	489901,55	11,00	24,9	24,9	24,9	34,9	25,2
Rest		0,00	0,00	0,00	39,9	38,8	37,6	47,6	62,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 008_A - Prins Bernhardlaan 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	43,9	43,1	42,3	52,3	61,5
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	33,6	33,6	33,6	43,6	34,9
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	28,7	28,7	28,7	38,7	30,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	28,4	28,4	28,4	38,4	30,3
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	28,1	28,1	28,1	38,1	30,2
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	30,3	30,3	27,7	37,7	35,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	27,7	27,7	27,7	37,7	29,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	27,5	27,5	27,5	37,5	29,2
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	30,1	30,1	27,5	37,5	35,0
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	27,2	27,2	27,2	37,2	28,9
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	27,1	27,1	27,1	37,1	28,3
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	29,0	29,0	26,7	36,7	35,5
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	26,7	26,7	26,7	36,7	28,3
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	26,6	26,6	26,6	36,6	28,8
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	26,6	26,6	26,6	36,6	28,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	28,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,3	26,3	26,3	36,3	28,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	25,9	25,9	25,9	35,9	27,7
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	25,8	25,8	25,8	35,8	27,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	25,6	25,6	25,6	35,6	27,5
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	25,3	25,3	25,3	35,3	27,4
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	28,2	28,2	25,2	35,2	30,7
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	25,1	25,1	25,1	35,1	36,7
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	27,8	27,8	24,7	34,7	30,5
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	34,6	--	--	34,6	49,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,5	24,5	24,5	34,5	26,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	27,2	27,2	24,2	34,2	29,9
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	24,0	24,0	24,0	34,0	26,5
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	23,8	23,8	23,8	33,8	25,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	23,7	23,7	23,7	33,7	25,3
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	30,1	27,9	--	32,9	45,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	22,7	22,7	22,7	32,7	24,9
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	22,0	22,0	22,0	32,0	25,9
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	23,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	24,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,7	21,7	21,7	31,7	23,5
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	21,4	21,4	21,4	31,4	24,4
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	21,1	21,1	21,1	31,1	24,4
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	21,0	21,0	21,0	31,0	26,0
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	21,0	21,0	21,0	31,0	26,0
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	20,7	20,7	20,7	30,7	22,0
Rest		0,00	0,00	0,00	34,7	33,3	32,0	42,0	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAgg bij Bron voor toetspunt: 008_B - Prins Bernhardlaan 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	47,4	46,7	46,0	56,0	62,8
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	38,6	38,6	38,6	48,6	38,6
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	33,3	33,3	33,3	43,3	35,1
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	32,1	32,1	32,1	42,1	33,1
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	31,7	31,7	31,7	41,7	32,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	31,2	31,2	31,2	41,2	32,1
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	30,6	30,6	30,6	40,6	32,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	33,1	33,1	30,5	40,5	37,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	30,4	30,4	30,4	40,4	31,6
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	30,4	30,4	30,4	40,4	31,5
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	30,4	30,4	30,4	40,4	31,4
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	30,4	30,4	30,4	40,4	31,6
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	33,0	33,0	30,4	40,4	37,0
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	30,1	30,1	30,1	40,1	31,5
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	30,1	30,1	30,1	40,1	31,0
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	30,0	30,0	30,0	40,0	30,0
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	32,0	32,0	29,7	39,7	37,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	29,5	29,5	29,5	39,5	30,4
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	28,9	28,9	28,9	38,9	39,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	28,8	28,8	28,8	38,8	29,8
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	28,7	28,7	28,7	38,7	29,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	28,6	28,6	28,6	38,6	29,7
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	28,5	28,5	28,5	38,5	29,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	28,3	28,3	28,3	38,3	29,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	28,0	28,0	28,0	38,0	28,9
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	37,7	--	--	37,7	51,2
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	30,6	30,6	27,5	37,5	32,0
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	27,1	27,1	27,1	37,1	29,7
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	30,0	30,0	26,9	36,9	31,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	26,5	26,5	26,5	36,5	27,8
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	29,4	29,4	26,4	36,4	31,2
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	26,2	26,2	26,2	36,2	26,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	25,8	25,8	25,8	35,8	27,2
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	32,6	30,4	--	35,4	47,0
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	24,8	24,8	24,8	34,8	27,6
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	24,7	24,7	24,7	34,7	29,0
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	24,7	24,7	24,7	34,7	26,6
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	24,7	24,7	24,7	34,7	28,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	24,5	24,5	24,5	34,5	25,4
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	24,2	24,2	24,2	34,2	25,3
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	23,8	23,8	23,8	33,8	24,1
Rest		0,00	0,00	0,00	37,9	36,9	35,6	45,6	62,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 009_A - Prins Bernhardlaan 12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	45,4	43,6	42,4	52,4	62,9
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	32,9	32,9	32,9	42,9	34,6
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	39,9	--	--	39,9	54,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	32,3	32,3	29,7	39,7	37,3
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	32,2	32,2	29,6	39,6	37,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	31,0	31,0	28,7	38,7	37,6
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	28,3	28,3	28,3	38,3	31,0
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	30,9	30,9	27,9	37,9	33,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	27,5	27,5	27,5	37,5	29,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	27,5	27,5	27,5	37,5	29,5
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	30,0	30,0	27,0	37,0	32,6
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	26,9	26,9	26,9	36,9	29,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	26,9	26,9	26,9	36,9	29,2
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	26,6	26,6	26,6	36,6	28,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	26,6	26,6	26,6	36,6	29,0
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	29,4	29,4	26,4	36,4	32,2
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	26,1	26,1	26,1	36,1	27,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	26,1	26,1	26,1	36,1	28,6
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	25,7	25,7	25,7	35,7	27,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	25,7	25,7	25,7	35,7	28,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	25,6	25,6	25,6	35,6	27,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	25,0	25,0	25,0	35,0	27,1
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	31,9	29,7	--	34,7	47,5
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	24,6	24,6	24,6	34,6	36,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,3	24,3	24,3	34,3	26,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,3	24,3	24,3	34,3	26,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	24,2	24,2	24,2	34,2	26,3
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	24,2	24,2	24,2	34,2	26,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	24,2	24,2	24,2	34,2	26,3
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	24,2	24,2	24,2	34,2	26,3
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	23,0	23,0	23,0	33,0	26,5
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	23,0	23,0	23,0	33,0	26,1
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	23,0	23,0	23,0	33,0	24,3
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	22,7	22,7	22,7	32,7	25,0
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	21,8	21,8	21,8	31,8	27,2
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	21,8	21,8	21,8	31,8	27,2
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	27,4	24,4	21,4	31,4	29,5
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	27,3	24,3	21,3	31,3	29,5
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	21,1	21,1	21,1	31,1	23,1
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,0	21,0	21,0	31,0	23,2
Rest		0,00	0,00	0,00	35,2	34,0	32,7	42,7	61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAg bij Bron voor toetspunt: 009_B - Prins Bernhardlaan 12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	48,2	46,8	45,8	55,8	64,0
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	36,9	36,9	36,9	46,9	37,5
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	35,0	35,0	32,4	42,4	39,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	32,3	32,3	32,3	42,3	34,4
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	34,8	34,8	32,2	42,2	38,9
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	41,9	--	--	41,9	55,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	33,7	33,7	31,4	41,4	39,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	31,2	31,2	31,2	41,2	32,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	30,9	30,9	30,9	40,9	32,4
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	30,5	30,5	30,5	40,5	32,2
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	30,3	30,3	30,3	40,3	31,9
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	30,1	30,1	30,1	40,1	31,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	30,0	30,0	30,0	40,0	31,6
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	32,9	32,9	29,9	39,9	34,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	29,6	29,6	29,6	39,6	31,4
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	29,6	29,6	29,6	39,6	31,0
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	29,5	29,5	29,5	39,5	32,3
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	29,3	29,3	29,3	39,3	40,6
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	32,2	32,2	29,2	39,2	33,8
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	29,1	29,1	29,1	39,1	30,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	29,0	29,0	29,0	39,0	30,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	29,0	29,0	29,0	39,0	30,3
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	28,8	28,8	28,8	38,8	30,6
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	31,4	31,4	28,4	38,4	33,3
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	28,1	28,1	28,1	38,1	28,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	27,7	27,7	27,7	37,7	29,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	27,2	27,2	27,2	37,2	28,6
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	27,2	27,2	27,2	37,2	28,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	27,1	27,1	27,1	37,1	28,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	27,1	27,1	27,1	37,1	28,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	27,1	27,1	27,1	37,1	28,6
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	33,8	31,6	--	36,6	48,3
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	26,1	26,1	26,1	36,1	27,7
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	26,0	26,0	26,0	36,0	26,3
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	25,5	25,5	25,5	35,5	27,5
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	25,5	25,5	25,5	35,5	28,4
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	24,9	24,9	24,9	34,9	26,3
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	24,9	24,9	24,9	34,9	26,6
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	24,8	24,8	24,8	34,8	26,4
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	24,8	24,8	24,8	34,8	25,8
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	27,1	27,1	24,1	34,1	30,4
Rest		0,00	0,00	0,00	38,9	37,5	36,1	46,1	63,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_A - Prins Bernhardlaan 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	43,7	43,5	43,3	53,3	53,5
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	33,7	33,7	33,7	43,7	34,6
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	31,9	31,9	31,9	41,9	33,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	31,8	31,8	31,8	41,8	32,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	30,9	30,9	30,9	40,9	32,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	30,6	30,6	30,6	40,6	31,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	30,6	30,6	30,6	40,6	32,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	30,1	30,1	30,1	40,1	31,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	29,9	29,9	29,9	39,9	30,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	29,8	29,8	29,8	39,8	31,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	29,8	29,8	29,8	39,8	31,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	29,6	29,6	29,6	39,6	31,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	29,5	29,5	29,5	39,5	30,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	29,3	29,3	29,3	39,3	30,5
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	28,1	28,1	28,1	38,1	39,4
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	27,8	27,8	27,8	37,8	28,6
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	27,4	27,4	27,4	37,4	31,8
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	27,4	27,4	27,4	37,4	31,7
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	26,5	26,5	26,5	36,5	28,2
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	25,1	25,1	25,1	35,1	27,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	24,9	24,9	24,9	34,9	26,4
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	24,1	24,1	24,1	34,1	25,7
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,9	25,7	23,9	33,9	33,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	22,9	22,9	22,9	32,9	25,9
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	22,2	22,2	22,2	32,2	24,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	21,7	21,7	21,7	31,7	24,2
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	20,2	20,2	20,2	30,2	22,4
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	19,6	19,6	19,6	29,6	21,2
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	19,6	19,6	19,6	29,6	21,2
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	21,8	21,8	19,2	29,2	27,1
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	18,1	18,1	18,1	28,1	21,7
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	17,9	17,9	17,9	27,9	21,6
106	Gevelrooster O expeditie	206304,22	489864,38	13,00	17,6	17,6	17,6	27,6	19,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	20,1	20,1	17,5	27,5	25,4
076	Rookgasafvoer rookkook	206392,17	489901,55	11,00	17,1	17,1	17,1	27,1	18,9
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	23,1	20,1	17,0	27,0	25,8
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	23,0	20,0	17,0	27,0	25,8
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	16,8	16,8	16,8	26,8	19,0
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	16,8	16,8	16,8	26,8	19,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	18,9	18,9	16,6	26,6	25,8
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	26,4	-	-	26,4	41,4
Rest		0,00	0,00	0,00	31,0	30,2	28,7	38,7	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_B - Prins Bernhardlaan 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	46,4	46,0	45,7	55,7	57,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	36,3	36,3	36,3	46,3	36,4
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	34,4	34,4	34,4	44,4	34,7
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	34,2	34,2	34,2	44,2	34,2
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	33,6	33,6	33,6	43,6	34,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	33,0	33,0	33,0	43,0	33,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	32,0	32,0	32,0	42,0	32,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	31,5	31,5	31,5	41,5	32,2
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	31,4	31,4	31,4	41,4	31,7
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	31,0	31,0	31,0	41,0	32,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	31,0	31,0	31,0	41,0	32,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	30,9	30,9	30,9	40,9	32,2
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	30,8	30,8	30,8	40,8	31,2
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	30,5	30,5	30,5	40,5	30,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	30,4	30,4	30,4	40,4	30,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	30,0	30,0	30,0	40,0	30,6
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	29,7	29,7	29,7	39,7	40,2
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	29,6	29,6	29,6	39,6	30,4
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	29,1	29,1	29,1	39,1	32,5
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	28,9	28,9	28,9	38,9	32,3
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	30,2	30,2	27,6	37,6	34,7
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	30,2	30,2	27,6	37,6	34,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	29,1	29,1	26,8	36,8	35,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	30,2	28,0	26,2	36,2	35,0
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	25,9	25,9	25,9	35,9	27,7
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	25,2	25,2	25,2	35,2	25,7
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	25,1	25,1	25,1	35,1	25,8
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	27,7	27,7	24,7	34,7	29,8
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	24,6	24,6	24,6	34,6	25,3
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	27,0	27,0	23,9	33,9	29,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	26,7	26,7	23,7	33,7	29,0
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	33,4	--	--	33,4	47,3
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	22,2	22,2	22,2	32,2	23,4
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	22,2	22,2	22,2	32,2	22,9
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	20,6	20,6	20,6	30,6	21,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	20,2	20,2	20,2	30,2	21,0
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	19,6	19,6	19,6	29,6	21,3
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,5	19,5	19,5	29,5	22,6
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	19,5	19,5	19,5	29,5	22,8
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	20,6
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	19,4	19,4	19,4	29,4	22,4
Rest		0,00	0,00	0,00	35,5	34,4	32,9	42,9	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_A - Prins Bernhardlaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	44,5	44,2	44,0	54,0	56,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	34,5	34,5	34,5	44,5	35,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	32,8	32,8	32,8	42,8	33,4
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	32,8	32,8	32,8	42,8	33,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	31,6	31,6	31,6	41,6	32,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	31,5	31,5	31,5	41,5	32,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	31,0	31,0	31,0	41,0	32,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	31,0	31,0	31,0	41,0	32,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	30,9	30,9	30,9	40,9	31,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	30,6	30,6	30,6	40,6	31,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	30,3	30,3	30,3	40,3	31,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	30,2	30,2	30,2	40,2	31,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	29,9	29,9	29,9	39,9	31,2
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	29,4	29,4	29,4	39,4	40,6
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,6
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,5
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	28,4	28,4	28,4	38,4	28,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	25,6	25,6	25,6	35,6	27,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	25,4	25,4	25,4	35,4	27,7
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	25,2	25,2	25,2	35,2	26,8
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	28,8	26,6	24,8	34,8	34,4
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	24,2	24,2	24,2	34,2	26,4
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	23,3	23,3	23,3	33,3	26,0
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	22,7	22,7	22,7	32,7	24,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	23,7	23,7	21,1	31,1	29,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	23,4	23,4	20,8	30,8	28,7
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	20,1	20,1	20,1	30,1	21,5
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	22,3	22,3	20,0	30,0	29,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	19,8	19,8	19,8	29,8	21,3
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	19,8	19,8	19,8	29,8	21,8
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	26,7	24,5	--	29,5	42,5
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	19,5	19,5	19,5	29,5	21,0
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	22,2	22,2	19,2	29,2	25,2
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	25,2	22,2	19,2	29,2	28,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,2	19,2	19,2	29,2	22,5
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	29,2	--	--	29,2	44,2
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	19,1	19,1	19,1	29,1	21,3
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	25,2	22,1	19,1	29,1	28,0
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	19,0	19,0	19,0	29,0	22,4
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	19,0	19,0	19,0	29,0	20,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	21,0	21,0	18,0	28,0	24,1
Rest		0,00	0,00	0,00	32,4	31,7	30,8	40,8	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_B - Prins Bernhardlaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	47,6	47,2	46,7	56,7	60,2
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	37,3	37,3	37,3	47,3	37,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	35,9	35,9	35,9	45,9	35,9
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	35,4	35,4	35,4	45,4	35,4
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	33,9	33,9	33,9	43,9	33,9
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	33,7	33,7	33,7	43,7	34,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	33,1	33,1	33,1	43,1	33,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	32,4	32,4	32,4	42,4	32,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	32,3	32,3	32,3	42,3	32,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	31,8	31,8	31,8	41,8	31,9
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	31,7	31,7	31,7	41,7	32,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	31,3	31,3	31,3	41,3	31,6
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	31,1	31,1	31,1	41,1	31,1
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	30,9	30,9	30,9	40,9	32,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	30,8	30,8	30,8	40,8	31,2
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	30,4	30,4	30,4	40,4	33,4
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	30,4	30,4	30,4	40,4	33,5
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	30,3	30,3	30,3	40,3	30,9
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	32,9	32,9	30,3	40,3	37,5
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	32,9	32,9	30,3	40,3	37,4
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	30,2	30,2	30,2	40,2	40,6
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	31,8	31,8	29,5	39,5	38,0
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	32,8	30,6	28,8	38,8	37,2
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	27,4	27,4	27,4	37,4	27,9
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	30,3	30,3	27,3	37,3	32,4
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	27,0	27,0	27,0	37,0	28,2
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	29,6	29,6	26,6	36,6	31,9
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	26,5	26,5	26,5	36,5	28,0
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	29,3	29,3	26,3	36,3	31,7
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	25,8	25,8	25,8	35,8	26,3
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	25,6	25,6	25,6	35,6	26,2
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	35,4	--	--	35,4	49,4
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	23,1	23,1	23,1	33,1	23,5
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,26	489946,83	11,00	22,8	22,8	22,8	32,8	24,2
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	22,4	22,4	22,4	32,4	23,5
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	29,5	27,3	--	32,3	44,4
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	21,5	21,5	21,5	31,5	24,1
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	27,2	24,2	21,2	31,2	29,2
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	27,1	24,1	21,1	31,1	29,1
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	21,0	21,0	21,0	31,0	24,4
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	20,9	20,9	20,9	30,9	22,0
Rest		0,00	0,00	0,00	35,8	35,3	34,2	44,2	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_A - Stationsweg 19 (Vp 3)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	45,4	44,8	44,4	54,4	64,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	37,7	37,7	37,7	47,7	37,7
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	35,1	35,1	35,1	45,1	35,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	34,9	34,9	34,9	44,9	35,4
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	33,0	33,0	33,0	43,0	33,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	32,9	32,9	32,9	42,9	33,2
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	32,4	32,4	32,4	42,4	32,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	30,7	30,7	30,7	40,7	31,3
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	29,1	29,1	29,1	39,1	32,6
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	28,1	28,1	28,1	38,1	28,9
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	28,0	28,0	28,0	38,0	39,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	27,9	27,9	27,9	37,9	29,1
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	27,5	27,5	27,5	37,5	30,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,8	26,8	26,8	36,8	27,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	25,7	25,7	25,7	35,7	26,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	33,0	29,5	--	34,5	42,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	24,1	24,1	24,1	34,1	25,5
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	23,9	23,9	23,9	33,9	26,5
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,7	25,5	23,7	33,7	33,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	32,2	28,7	--	33,7	41,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,8	25,4	23,6	33,6	61,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,3	23,3	23,3	33,3	25,0
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	31,4	28,0	--	33,0	41,0
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	22,3	22,3	22,3	32,3	23,2
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	21,7	21,7	21,7	31,7	24,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,6	21,6	21,6	31,6	22,9
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	21,5	21,5	21,5	31,5	24,5
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	21,4	21,4	21,4	31,4	23,8
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	19,2	19,2	19,2	29,2	22,4
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	19,0	19,0	19,0	29,0	21,8
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	18,9	18,9	18,9	28,9	22,2
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	23,6	23,6	--	28,6	37,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	21,0	21,0	18,4	28,4	27,0
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	18,3	18,3	18,3	28,3	20,1
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	17,9	17,9	17,9	27,9	20,3
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	19,7	19,7	17,4	27,4	27,3
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,3	18,8	17,0	27,0	35,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,1	18,6	16,9	26,9	34,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	21,7	18,2	16,5	26,5	34,4
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	23,1	--	16,4	26,4	57,0
Rest		0,00	0,00	0,00	31,9	30,3	28,7	38,7	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouders: DGMR

19-10-2020 15:08:14

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAg bij Bron voor toetspunt: 012_B - Stationsweg 19 (Vp 3)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	47,3	46,9	46,5	56,5	64,2
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	39,0	39,0	39,0	49,0	39,0
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	36,5	36,5	36,5	46,5	36,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	36,1	36,1	36,1	46,1	36,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	34,9	34,9	34,9	44,9	34,9
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	33,9	33,9	33,9	43,9	33,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	33,5	33,5	33,5	43,5	33,5
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	33,5	33,5	33,5	43,5	33,5
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	33,2	33,2	33,2	43,2	33,5
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	33,0	33,0	33,0	43,0	33,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	32,5	32,5	32,5	42,5	32,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	32,0	32,0	32,0	42,0	32,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	31,2	31,2	31,2	41,2	31,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	31,1	31,1	31,1	41,1	33,1
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	30,3	30,3	30,3	40,3	33,3
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	30,0	30,0	30,0	40,0	40,9
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	29,4	29,4	29,4	39,4	32,4
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	28,1	28,1	28,1	38,1	30,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	27,4	27,4	27,4	37,4	27,9
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	31,0	28,8	27,0	37,0	34,9
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	27,0	27,0	27,0	37,0	27,9
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	33,8	30,3	--	35,3	42,0
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	24,8	24,8	24,8	34,8	24,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	24,8	24,8	24,8	34,8	25,8
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	32,7	29,2	--	34,2	41,1
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	29,0	25,6	23,8	33,8	60,4
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	31,7	28,2	--	33,2	40,3
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,3	22,3	22,3	32,3	25,3
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	22,1	22,1	22,1	32,1	25,1
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	21,8	21,8	21,8	31,8	22,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	20,8	20,8	20,8	30,8	21,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	23,0	23,0	20,4	30,4	28,5
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	20,1	20,1	20,1	30,1	23,1
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	19,8	19,8	19,8	29,8	22,8
072	Rooster LBK rookkook	206422,70	489885,13	10,00	19,5	19,5	19,5	29,5	21,8
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	21,8	21,8	19,5	29,5	28,9
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	24,2	24,2	--	29,2	37,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	21,2	21,2	18,6	28,6	26,6
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	18,5	18,5	18,5	28,5	20,9
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	17,0	17,0	17,0	27,0	19,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,1	18,6	16,8	26,8	33,8
Rest		0,00	0,00	0,00	34,2	32,2	30,9	40,9	61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_A - Stationsweg 11(a)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	41,9	41,0	40,1	50,1	63,0
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	31,6	31,6	31,6	41,6	32,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	31,6	31,6	31,6	41,6	32,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	28,0	28,0	28,0	38,0	28,5
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	27,8	27,8	27,8	37,8	28,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	27,8	27,8	27,8	37,8	29,3
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	27,8	27,8	27,8	37,8	29,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	27,3	27,3	27,3	37,3	28,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	26,4	26,4	26,4	36,4	28,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	26,3	26,3	26,3	36,3	27,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	26,2	26,2	26,2	36,2	26,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	25,2	25,2	25,2	35,2	25,4
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	24,9	24,9	24,9	34,9	28,9
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	28,7	28,7	--	33,7	42,2
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	31,8	28,4	--	33,4	41,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	22,9	22,9	22,9	32,9	24,4
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	22,4	22,4	22,4	32,4	25,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,2	22,7	20,9	30,9	39,1
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,1	22,7	20,9	30,9	58,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	20,6	20,6	20,6	30,6	23,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,6	22,1	20,3	30,3	38,3
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,9	19,9	19,9	29,9	23,2
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,1	24,6	--	29,6	37,6
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	19,6	19,6	19,6	29,6	20,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,7	21,2	19,4	29,4	37,5
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	23,3	21,1	19,3	29,3	29,1
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,5	24,0	--	29,0	37,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	18,1	18,1	18,1	28,1	20,1
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	17,3	17,3	17,3	27,3	20,6
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	16,9	16,9	16,9	26,9	19,8
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	21,7	--	15,0	25,0	55,6
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	14,9	14,9	14,9	24,9	18,1
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	14,3	14,3	14,3	24,3	25,9
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	13,4	13,4	13,4	23,4	16,3
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	13,0	13,0	13,0	23,0	15,5
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	12,8	12,8	12,8	22,8	16,8
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	12,7	12,7	12,7	22,7	15,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	12,7	12,7	12,7	22,7	15,8
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	12,6	12,6	12,6	22,6	15,8
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	12,6	12,6	12,6	22,6	15,8
Rest		0,00	0,00	0,00	29,3	26,8	25,5	35,5	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_B - Stationsweg 11(a)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	46,5	45,9	45,4	55,4	65,0
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	38,0	38,0	38,0	48,0	38,0
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	36,3	36,3	36,3	46,3	36,3
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	35,0	35,0	35,0	45,0	35,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	33,9	33,9	33,9	43,9	34,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	32,5	32,5	32,5	42,5	32,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	32,4	32,4	32,4	42,4	32,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	31,7	31,7	31,7	41,7	32,4
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	31,6	31,6	31,6	41,6	31,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	31,3	31,3	31,3	41,3	31,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	30,8	30,8	30,8	40,8	31,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	30,4	30,4	30,4	40,4	31,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	29,8	29,8	29,8	39,8	30,7
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	28,6	28,6	28,6	38,6	31,7
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	28,4	28,4	28,4	38,4	39,6
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	28,0	28,0	28,0	38,0	30,6
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	26,5	26,5	26,5	36,5	28,7
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	30,4	28,2	26,4	36,4	35,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,9	30,9	--	35,9	43,7
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	34,3	30,8	--	35,8	42,6
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	25,8	25,8	25,8	35,8	26,6
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	24,9	24,9	24,9	34,9	25,3
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	24,1	24,1	24,1	34,1	25,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,9	23,9	23,9	33,9	25,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	29,1	25,6	23,8	33,8	41,1
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,9	25,5	23,7	33,7	60,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	28,2	24,8	23,0	33,0	40,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,6	22,6	22,6	32,6	25,6
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	22,4	22,4	22,4	32,4	25,5
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	27,6	24,1	22,3	32,3	39,5
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	30,4	26,9	--	31,9	39,0
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,7	26,2	--	31,2	38,4
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	20,3	20,3	20,3	30,3	22,1
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	20,3	20,3	20,3	30,3	23,3
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	20,0	20,0	20,0	30,0	22,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	18,5	18,5	18,5	28,5	21,0
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	18,0	18,0	18,0	28,0	20,5
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	17,8	17,8	17,8	27,8	19,1
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	17,7	17,7	17,7	27,7	20,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,3	--	17,7	27,7	57,6
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	20,2
Rest		0,00	0,00	0,00	33,5	32,2	31,0	41,0	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
Laeq bij Bron voor toetspunt: 014_A - Stationsweg 21 (Vp 4)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	47,1	46,2	45,4	55,4	67,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	37,9	37,9	37,9	47,9	37,9
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	35,2	35,2	35,2	45,2	35,2
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	34,5	34,5	34,5	44,5	34,5
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	34,3	34,3	34,3	44,3	34,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	34,3	34,3	34,3	44,3	35,0
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	32,6	32,6	32,6	42,6	32,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	32,2	32,2	32,2	42,2	32,7
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	32,1	32,1	32,1	42,1	32,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	32,1	32,1	32,1	42,1	32,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	31,7	31,7	31,7	41,7	31,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	30,9	30,9	30,9	40,9	30,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	30,7	30,7	30,7	40,7	30,9
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	30,4	30,4	30,4	40,4	33,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	29,3	29,3	29,3	39,3	30,0
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	36,8	33,4	--	38,4	45,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,2	31,2	--	36,2	44,6
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	34,4	30,9	--	35,9	43,6
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	34,2	30,8	--	35,8	43,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,0	27,5	25,7	35,7	63,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	30,8	27,3	25,5	35,5	43,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	25,3	25,3	25,3	35,3	27,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	30,3	26,9	25,1	35,1	43,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	29,3	25,8	24,1	34,1	41,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,5	23,5	23,5	33,5	24,8
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	23,2	23,2	23,2	33,2	26,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,0	24,8	23,0	33,0	32,0
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	22,9	22,9	22,9	32,9	25,1
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,6	22,6	22,6	32,6	25,6
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	22,4	22,4	22,4	32,4	25,4
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	21,8	21,8	21,8	31,8	24,1
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	20,6	20,6	20,6	30,6	23,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,9	--	20,2	30,2	60,7
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	19,3	19,3	19,3	29,3	19,5
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	19,2	19,2	19,2	29,2	30,8
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	18,8	18,8	18,8	28,8	30,1
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	23,1	23,1	17,1	28,1	24,0
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	23,0	23,0	17,0	28,0	24,0
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	22,9	22,9	16,9	27,9	23,9
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,7	--	--	27,7	37,9
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	17,5	17,5	17,5	27,5	20,6
Rest		0,00	0,00	0,00	31,1	28,8	28,2	38,2	64,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAg bij Bron voor toetspunt: 014_B - Stationsweg 21 (Vp 4)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	48,6	47,9	47,2	57,2	67,3
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	39,8	39,8	39,8	49,8	39,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	36,8	36,8	36,8	46,8	36,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	36,2	36,2	36,2	46,2	36,2
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	35,7	35,7	35,7	45,7	35,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	34,9	34,9	34,9	44,9	34,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	34,7	34,7	34,7	44,7	34,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	34,5	34,5	34,5	44,5	34,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	34,3	34,3	34,3	44,3	34,3
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	33,7	33,7	33,7	43,7	33,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	33,4	33,4	33,4	43,4	33,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	33,1	33,1	33,1	43,1	33,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	32,7	32,7	32,7	42,7	32,7
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	31,5	31,5	31,5	41,5	34,5
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	38,1	34,7	--	39,7	45,7
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	28,7	28,7	28,7	38,7	28,7
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	28,4	28,4	28,4	38,4	30,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	32,7	32,7	--	37,7	45,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	27,6	27,6	27,6	37,6	29,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	32,4	28,9	27,2	37,2	43,8
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	26,8	26,8	26,8	36,8	37,2
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,9	28,5	26,7	36,7	62,9
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	30,2	28,0	26,2	36,2	33,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	31,5	28,0	26,2	36,2	43,0
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	26,2	26,2	26,2	36,2	26,9
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	26,1	26,1	26,1	36,1	26,4
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	25,9	25,9	25,9	35,9	25,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	31,1	27,7	25,9	35,9	42,2
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	33,9	30,4	--	35,4	41,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	33,9	30,4	--	35,4	42,0
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	24,5	24,5	24,5	34,5	25,4
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	23,6	23,6	23,6	33,6	26,6
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	23,4	23,4	23,4	33,4	26,4
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	22,1	22,1	22,1	32,1	25,1
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5	31,4
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	20,2	20,2	20,2	30,2	23,2
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,7	--	20,1	30,1	59,8
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	19,9	19,9	19,9	29,9	22,9
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	21,6
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,6	--	--	28,6	38,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	18,1	18,1	18,1	28,1	20,2
Rest		0,00	0,00	0,00	34,2	33,1	31,5	41,5	63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAg bij Bron voor toetspunt: 015_A - De Bongerd 2 (Vp 18)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	43,5	42,5	41,6	51,6	66,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	33,7	33,7	33,7	43,7	34,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	31,3	31,3	31,3	41,3	31,9
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	30,7	30,7	30,7	40,7	31,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	30,1	30,1	30,1	40,1	30,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	29,4	29,4	29,4	39,4	30,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	29,2	29,2	29,2	39,2	30,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	29,0	29,0	29,0	39,0	30,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	28,9	28,9	28,9	38,9	30,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	28,4	28,4	28,4	38,4	29,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	28,0	28,0	28,0	38,0	29,3
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	28,0	28,0	28,0	38,0	28,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	27,1	27,1	27,1	37,1	29,8
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	26,6	26,6	26,6	36,6	28,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,9	30,9	--	35,9	44,3
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	25,0	25,0	25,0	35,0	36,6
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	24,3	24,3	24,3	34,3	25,6
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	24,3	24,3	24,3	34,3	36,1
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	29,5	26,0	24,2	34,2	61,7
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	31,3	27,8	--	32,8	40,7
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	31,1	27,6	--	32,6	40,5
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	27,7	24,2	22,5	32,5	40,5
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	30,6	27,1	--	32,1	40,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	27,0	23,5	21,8	31,8	39,8
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,5	22,0	20,2	30,2	38,2
108	Gewelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	19,6	19,6	19,6	29,6	21,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,1	--	19,4	29,4	59,9
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	23,1	20,9	19,1	29,1	29,2
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	18,3	18,3	18,3	28,3	21,6
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	17,9	17,9	17,9	27,9	21,4
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	17,5	17,5	17,5	27,5	21,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	17,3	17,3	17,3	27,3	19,1
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	25,5	--	--	25,5	35,8
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	14,9	14,9	14,9	24,9	18,8
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	14,8	14,8	14,8	24,8	18,8
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	14,8	14,8	14,8	24,8	18,1
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	14,5	14,5	14,5	24,5	17,8
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	17,7	17,7	11,7	22,7	19,1
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	12,6	12,6	12,6	22,6	16,3
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,6	--	--	22,6	36,1
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	17,5	17,5	11,5	22,5	19,0
Rest		0,00	0,00	0,00	27,9	26,0	24,9	34,9	62,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_B - De Bongerd 2 (Vp 18)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	45,6	44,6	43,6	53,6	67,3
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	35,7	35,7	35,7	45,7	35,7
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	33,1	33,1	33,1	43,1	33,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	32,2	32,2	32,2	42,2	32,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	31,4	31,4	31,4	41,4	31,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	30,9	30,9	30,9	40,9	31,0
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	30,8	30,8	30,8	40,8	30,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	30,7	30,7	30,7	40,7	31,2
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	30,6	30,6	30,6	40,6	31,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	30,3	30,3	30,3	40,3	30,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	29,8	29,8	29,8	39,8	30,2
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	29,4	29,4	29,4	39,4	29,9
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	29,1	29,1	29,1	39,1	31,2
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	28,9	28,9	28,9	38,9	29,5
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,4	33,4	--	38,4	46,2
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	27,7	27,7	27,7	37,7	38,9
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	27,2	27,2	27,2	37,2	38,2
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,0	27,5	25,8	35,8	62,3
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	25,6	25,6	25,6	35,6	26,1
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	33,9	30,4	--	35,4	42,1
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	33,1	29,6	--	34,6	41,5
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	29,8	26,3	24,5	34,5	41,6
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	29,7	26,2	24,4	34,4	41,3
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	29,0	25,5	23,8	33,8	40,9
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	32,2	28,8	--	33,8	40,8
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,5	25,3	23,5	33,5	32,7
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	23,3	23,3	23,3	33,3	23,9
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	23,2	23,2	23,2	33,2	25,5
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,6	21,6	21,6	31,6	22,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	27,9	--	21,2	31,2	60,9
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	20,5	20,5	20,5	30,5	23,3
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,5	19,5	19,5	29,5	22,5
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	19,4	19,4	19,4	29,4	21,8
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	19,2	19,2	19,2	29,2	22,2
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,3	--	--	27,3	36,9
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	16,6	16,6	16,6	26,6	19,6
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	16,5	16,5	16,5	26,5	19,5
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	15,9	15,9	15,9	25,9	18,5
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,8	15,8	15,8	25,8	17,2
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	15,6	15,6	15,6	25,6	18,8
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	25,4	--	--	25,4	38,3
Rest		0,00	0,00	0,00	31,3	30,0	28,4	38,4	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 016_A - De Bongerd 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	43,1	41,9	40,6	50,6	65,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	31,8	31,8	31,8	41,8	32,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	30,8	30,8	30,8	40,8	31,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	29,3	29,3	29,3	39,3	30,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	28,9	28,9	28,9	38,9	30,0
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	28,4	28,4	28,4	38,4	29,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	28,3	28,3	28,3	38,3	29,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	32,8	32,8	--	37,8	46,2
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	27,8	27,8	27,8	37,8	29,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	27,5	27,5	27,5	37,5	28,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	27,2	27,2	27,2	37,2	28,6
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	27,0	27,0	27,0	37,0	29,8
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	26,4	26,4	26,4	36,4	27,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	26,3	26,3	26,3	36,3	27,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	23,7	23,7	23,7	33,7	25,1
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	23,7	23,7	23,7	33,7	35,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,8	25,3	23,6	33,6	61,1
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	31,5	28,1	--	33,1	41,0
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9	34,4
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	30,7	27,3	--	32,3	40,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	27,4	24,0	22,2	32,2	40,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	27,1	23,7	21,9	31,9	40,0
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	30,1	26,7	--	31,7	39,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,6	23,2	21,4	31,4	39,5
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	25,6	--	18,9	28,9	59,4
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	22,5	20,3	18,5	28,5	28,7
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,2	--	--	28,2	38,5
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	18,1	18,1	18,1	28,1	21,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	17,6	17,6	17,6	27,6	19,6
108	Gewelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	16,6	16,6	16,6	26,6	18,4
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	16,6	16,6	16,6	26,6	20,3
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	16,2	16,2	16,2	26,2	20,0
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	14,7	14,7	14,7	24,7	18,8
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	14,4	14,4	14,4	24,4	18,5
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	13,8	13,8	13,8	23,8	16,5
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	13,6	13,6	13,6	23,6	17,0
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	23,3	--	--	23,3	36,8
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	12,8	12,8	12,8	22,8	16,1
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	12,2	12,2	12,2	22,2	15,9
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	12,1	12,1	12,1	22,1	15,4
Rest		0,00	0,00	0,00	28,3	26,8	25,3	35,3	61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAg bij Bron voor toetspunt: 016_B - De Bongerd 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	45,1	44,0	43,0	53,0	66,2
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	35,2	35,2	35,2	45,2	35,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	32,6	32,6	32,6	42,6	32,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	31,5	31,5	31,5	41,5	31,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	30,7	30,7	30,7	40,7	30,8
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	30,2	30,2	30,2	40,2	30,2
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	30,2	30,2	30,2	40,2	30,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	30,1	30,1	30,1	40,1	30,4
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	29,9	29,9	29,9	39,9	30,5
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	29,5	29,5	29,5	39,5	29,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	29,1	29,1	29,1	39,1	29,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	28,8	28,8	28,8	38,8	31,0
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	28,8	28,8	28,8	38,8	29,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	28,4	28,4	28,4	38,4	29,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,2	33,2	--	38,2	46,0
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	27,2	27,2	27,2	37,2	38,5
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	25,8	25,8	25,8	35,8	36,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	25,2	25,2	25,2	35,2	25,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	33,6	30,2	--	35,2	42,0
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	30,2	26,7	25,0	35,0	61,5
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	29,7	26,2	24,5	34,5	41,5
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	32,4	29,0	--	34,0	40,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	29,1	25,7	23,9	33,9	41,0
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	28,6	25,1	23,3	33,3	40,5
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	31,6	28,1	--	33,1	40,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	26,8	24,6	22,8	32,8	32,2
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	22,7	22,7	22,7	32,7	25,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,0	21,0	21,0	31,0	22,2
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	20,2	20,2	20,2	30,2	21,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,6	--	19,9	29,9	59,7
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	18,9	18,9	18,9	28,9	21,9
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,7	--	--	28,7	38,3
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	18,6	18,6	18,6	28,6	21,6
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	18,1	18,1	18,1	28,1	20,7
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	17,1	17,1	17,1	27,1	20,0
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	15,9	15,9	15,9	25,9	19,1
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	15,8	15,8	15,8	25,8	18,5
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	15,7	15,7	15,7	25,7	18,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,5	15,5	15,5	25,5	16,9
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	25,2	--	--	25,2	38,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	17,7	17,7	15,1	25,1	23,4
Rest		0,00	0,00	0,00	30,7	29,7	28,2	38,2	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_A - Wihendaalseweg 2a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
017_A	Wihendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	41,0	39,8	38,5	48,5	64,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	28,8	28,8	28,8	38,8	29,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	28,2	28,2	28,2	38,2	29,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	27,3	27,3	27,3	37,3	28,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,7	26,7	26,7	36,7	28,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,9
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	26,2	26,2	26,2	36,2	27,2
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	26,1	26,1	26,1	36,1	27,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,7	30,7	--	35,7	44,2
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	25,2	25,2	25,2	35,2	26,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	25,0	25,0	25,0	35,0	27,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,5	24,5	24,5	34,5	25,6
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	24,2	24,2	24,2	34,2	25,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	22,9	22,9	22,9	32,9	24,3
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	22,8	22,8	22,8	32,8	34,7
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	27,9	24,4	22,7	32,7	60,1
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	21,5	21,5	21,5	31,5	22,4
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,6	26,1	--	31,1	39,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,2	22,8	21,0	31,0	39,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,0	22,5	20,7	30,7	38,8
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,8	25,3	--	30,3	38,3
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	18,8	18,8	18,8	28,8	30,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,0	20,5	18,7	28,7	36,8
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,4	--	17,8	27,8	58,3
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	25,9	22,4	--	27,4	35,3
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,1	--	--	27,1	37,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	16,7	16,7	16,7	26,7	18,6
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	13,2	13,2	13,2	23,2	16,7
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	12,8	12,8	12,8	22,8	16,3
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,2	--	--	22,2	35,7
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	11,9	11,9	11,9	21,9	14,5
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	11,7	11,7	11,7	21,7	13,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	11,7	11,7	11,7	21,7	15,0
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	11,4	11,4	11,4	21,4	15,0
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	16,2	16,2	10,1	21,2	17,6
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	15,9	15,9	9,9	20,9	17,4
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	13,5	13,5	10,9	20,9	19,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	10,8	10,8	10,8	20,8	14,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	13,3	13,3	10,7	20,7	19,5
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	15,5	15,5	9,5	20,5	17,1
Rest		0,00	0,00	0,00	26,6	24,5	23,9	33,9	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_B - Wijkendaalseweg 2a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
017_B	Wijkendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	43,7	42,6	41,5	51,5	65,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	32,6	32,6	32,6	42,6	32,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	31,0	31,0	31,0	41,0	31,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	30,2	30,2	30,2	40,2	30,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	29,8	29,8	29,8	39,8	30,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	29,1	29,1	29,1	39,1	29,6
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	29,0	29,0	29,0	39,0	31,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	28,9	28,9	28,9	38,9	29,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	28,6	28,6	28,6	38,6	29,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	28,3	28,3	28,3	38,3	29,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,3	33,3	--	38,3	46,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	28,2	28,2	28,2	38,2	28,6
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	28,0	28,0	28,0	38,0	28,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	27,9	27,9	27,9	37,9	28,2
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	27,1	27,1	27,1	37,1	38,3
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	25,6	25,6	25,6	35,6	25,6
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	25,3	25,3	25,3	35,3	25,9
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	29,7	26,2	24,5	34,5	61,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	28,7	25,3	23,5	33,5	40,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	28,4	24,9	23,2	33,2	40,4
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	31,3	27,8	--	32,8	39,9
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	33,1
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	30,6	27,1	--	32,1	39,1
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,1	22,6	20,9	30,9	38,0
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	20,8	20,8	20,8	30,8	22,0
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	28,5	25,1	--	30,1	37,0
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,2	--	19,5	29,5	59,2
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,8	--	--	28,8	38,3
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	18,3	18,3	18,3	28,3	20,9
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	16,5	16,5	16,5	26,5	19,3
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	16,0	16,0	16,0	26,0	18,9
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	15,6	15,6	15,6	25,6	16,7
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	15,3	15,3	15,3	25,3	18,1
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	25,2	--	--	25,2	38,0
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,0	15,0	15,0	25,0	16,4
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	14,9	14,9	14,9	24,9	17,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	14,8	14,8	14,8	24,8	17,4
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	19,4	19,4	13,3	24,4	20,0
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	19,2	19,2	13,2	24,2	19,9
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	16,7	16,7	14,1	24,1	22,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	16,7	16,7	14,1	24,1	22,4
Rest		0,00	0,00	0,00	30,0	28,6	27,7	37,7	62,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_A - Wihendaalseweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
018_A	Wihendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	39,0	37,8	35,9	45,9	62,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	27,2	27,2	27,2	37,2	29,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,5	31,5	--	36,5	45,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,9	24,9	24,9	34,9	27,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	24,1	24,1	24,1	34,1	26,3
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	23,8	23,8	23,8	33,8	27,0
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	23,6	23,6	23,6	33,6	26,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	23,1	23,1	23,1	33,1	25,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	22,9	22,9	22,9	32,9	25,2
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	22,7	22,7	22,7	32,7	25,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	22,6	22,6	22,6	32,6	25,0
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	22,5	22,5	22,5	32,5	24,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	22,3	22,3	22,3	32,3	24,7
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	21,0	21,0	21,0	31,0	23,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	20,3	20,3	20,3	30,3	23,0
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	19,9	19,9	19,9	29,9	32,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	24,6	21,1	19,3	29,3	57,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	19,1	19,1	19,1	29,1	21,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,4	19,9	18,1	28,1	36,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	26,3	22,8	--	27,8	36,1
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	26,1	22,6	--	27,6	35,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,9	19,4	17,6	27,6	35,9
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,7	19,2	17,5	27,5	35,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	25,9	22,4	--	27,4	35,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	16,5	16,5	16,5	26,5	20,4
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	22,5	--	15,8	25,8	56,5
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	25,5	--	--	25,5	35,9
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	17,7	17,7	15,1	25,1	24,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	16,9	16,9	14,3	24,3	23,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	13,5	13,5	13,5	23,5	16,2
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	12,6	12,6	12,6	22,6	15,4
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	15,8	13,6	11,8	21,8	22,6
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	11,5	11,5	11,5	21,5	14,7
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	11,1	11,1	11,1	21,1	16,2
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	11,0	11,0	11,0	21,0	14,7
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	11,0	11,0	11,0	21,0	16,1
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	20,8	--	--	20,8	34,4
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	10,2	10,2	10,2	20,2	14,2
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	10,0	10,0	10,0	20,0	13,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	9,6	9,6	9,6	19,6	13,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	11,8	11,8	9,5	19,5	19,8
Rest		0,00	0,00	0,00	25,7	24,2	23,1	33,1	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_B - Wihendaalseweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
018_B	Wihendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	41,1	40,1	38,5	48,5	63,1
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	30,0	30,0	30,0	40,0	31,5
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	32,9	32,9	--	37,9	46,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	27,2	27,2	27,2	37,2	28,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	26,8	26,8	26,8	36,8	28,5
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	26,4	26,4	26,4	36,4	28,2
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	26,1	26,1	26,1	36,1	28,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	25,2	25,2	25,2	35,2	26,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	25,0	25,0	25,0	35,0	26,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	24,8	24,8	24,8	34,8	26,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	24,7	24,7	24,7	34,7	26,5
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	24,6	24,6	24,6	34,6	26,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	26,3
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	24,4	24,4	24,4	34,4	25,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	23,7	23,7	23,7	33,7	25,8
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	23,6	23,6	23,6	33,6	35,7
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,4	21,4	21,4	31,4	23,2
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,0	22,5	20,7	30,7	57,7
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	20,3	20,3	20,3	30,3	23,6
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,3	21,8	20,1	30,1	37,7
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	25,2	21,7	19,9	29,9	37,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	25,0	21,5	19,8	29,8	37,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,8	24,4	--	29,4	37,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,6	24,2	--	29,2	36,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,4	24,0	--	29,0	36,6
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	18,1	18,1	18,1	28,1	21,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	19,9	19,9	17,3	27,3	25,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	17,3	17,3	17,3	27,3	19,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	19,4	19,4	16,8	26,8	25,3
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	23,4	--	16,7	26,7	56,8
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	16,5	16,5	16,5	26,5	19,8
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,1	--	--	26,1	36,0
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	16,1	16,1	16,1	26,1	19,3
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	15,4	15,4	15,4	25,4	17,6
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	18,4	16,2	14,4	24,4	24,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	13,9	13,9	13,9	23,9	17,1
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	13,9	13,9	13,9	23,9	17,0
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	13,7	13,7	13,7	23,7	16,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	13,7	13,7	13,7	23,7	16,8
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	13,5	13,5	13,5	23,5	16,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	15,7	15,7	13,4	23,4	23,3
Rest		0,00	0,00	0,00	29,7	27,7	26,6	36,6	59,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_A - Wihendaalseweg 4 (Vp5)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
019_A	Wihendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	39,2	38,2	37,0	47,0	58,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	28,5	28,5	28,5	38,5	30,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	26,3	26,3	26,3	36,3	28,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	26,0	26,0	26,0	36,0	28,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	27,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	24,8	24,8	24,8	34,8	27,2
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,8	24,8	24,8	34,8	27,2
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	24,6	24,6	24,6	34,6	27,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	24,5	24,5	24,5	34,5	27,0
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	23,4	23,4	23,4	33,4	25,9
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	28,0	28,0	--	33,0	41,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	23,0	23,0	23,0	33,0	25,5
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	22,9	22,9	22,9	32,9	26,1
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	22,3	22,3	22,3	32,3	24,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	21,2	21,2	21,2	31,2	24,0
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	21,1	21,1	21,1	31,1	33,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	19,4	19,4	19,4	29,4	21,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,1	23,6	--	28,6	37,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	23,9	20,4	18,6	28,6	37,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,1	23,6	--	28,6	36,9
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,7	20,3	18,5	28,5	36,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	26,9	23,4	--	28,4	36,8
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,4	19,9	18,2	28,2	36,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	23,2	19,7	18,0	28,0	55,6
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	17,9	17,9	17,9	27,9	21,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	19,8	19,8	17,2	27,2	26,1
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	16,8	16,8	16,8	26,8	20,8
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	18,9	18,9	16,3	26,3	25,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	14,7	14,7	14,7	24,7	17,5
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	14,1	14,1	14,1	24,1	17,0
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	13,7	13,7	13,7	23,7	17,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	15,6	15,6	12,6	22,6	19,7
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	12,6	12,6	12,6	22,6	17,9
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	12,5	12,5	12,5	22,5	17,8
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	22,1	--	--	22,1	32,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	12,0	12,0	12,0	22,0	15,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	11,3	11,3	11,3	21,3	15,0
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	11,3	11,3	11,3	21,3	14,9
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	11,2	11,2	11,2	21,2	14,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	11,2	11,2	11,2	21,2	14,8
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	15,2	13,0	11,2	21,2	22,1
Rest		0,00	0,00	0,00	26,8	24,8	23,8	33,8	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_B - Wijnendaalseweg 4 (Vp5)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
019_B	Wijnendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	41,8	40,9	39,8	49,8	60,3
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	31,7	31,7	31,7	41,7	33,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	29,0	29,0	29,0	39,0	30,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	28,7	28,7	28,7	38,7	30,5
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	27,5	27,5	27,5	37,5	29,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,7	26,7	26,7	36,7	28,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,6	26,6	26,6	36,6	28,5
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	26,3	26,3	26,3	36,3	29,1
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	26,1	26,1	26,1	36,1	27,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,8	30,8	--	35,8	43,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	25,7	25,7	25,7	35,7	27,7
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	25,4	25,4	25,4	35,4	27,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	24,9	24,9	24,9	34,9	27,1
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	24,2	24,2	24,2	34,2	36,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,9	21,9	21,9	31,9	23,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,1	22,7	20,9	30,9	38,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,0	22,5	20,8	30,8	38,5
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,9	22,4	20,7	30,7	38,4
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	20,4	20,4	20,4	30,4	23,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	28,7	25,2	--	30,2	37,9
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,6	25,1	--	30,1	37,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	28,4	25,0	--	30,0	37,7
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	24,9	21,4	19,7	29,7	56,7
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	19,5	19,5	19,5	29,5	22,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	22,0	22,0	19,4	29,4	28,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	21,2	21,2	18,6	28,6	27,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	18,0	18,0	18,0	28,0	20,2
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,0
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	17,3	17,3	17,3	27,3	19,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	16,4	16,4	16,4	26,4	19,7
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	15,4	15,4	15,4	25,4	18,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	15,3	15,3	15,3	25,3	18,6
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	15,2	15,2	15,2	25,2	18,4
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	15,0	15,0	15,0	25,0	18,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	17,9	17,9	14,9	24,9	21,7
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	14,9	14,9	14,9	24,9	18,0
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	14,6	14,6	14,6	24,6	17,8
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	14,5	14,5	14,5	24,5	19,3
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	14,5	14,5	14,5	24,5	16,9
Rest		0,00	0,00	0,00	31,3	28,5	27,4	37,4	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_A - Wihendaalseweg 4c
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
020_A	Wihendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	39,2	38,1	36,2	46,2	61,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	27,0	27,0	27,0	37,0	29,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,3	31,3	--	36,3	44,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,8	24,8	24,8	34,8	26,9
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	24,6	24,6	24,6	34,6	26,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	24,4	24,4	24,4	34,4	26,5
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	23,5	23,5	23,5	33,5	25,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	23,4	23,4	23,4	33,4	25,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	23,3	23,3	23,3	33,3	25,5
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	23,3	23,3	23,3	33,3	26,3
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	23,2	23,2	23,2	33,2	25,5
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	23,2	23,2	23,2	33,2	25,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	23,0	23,0	23,0	33,0	25,3
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	20,6	20,6	20,6	30,6	33,2
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	20,5	20,5	20,5	30,5	22,6
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	19,9	19,9	19,9	29,9	22,0
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	24,2	20,8	19,0	29,0	56,6
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	26,6	23,1	--	28,1	36,4
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	26,5	23,1	--	28,1	36,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,3	19,8	18,0	28,0	36,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	23,2	19,7	18,0	28,0	36,2
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	26,4	22,9	--	27,9	36,2
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,1	19,6	17,9	27,9	36,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	17,0	17,0	17,0	27,0	19,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	19,1	19,1	16,5	26,5	25,4
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	16,4	16,4	16,4	26,4	20,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	16,1	16,1	16,1	26,1	19,6
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	15,4	15,4	15,4	25,4	18,9
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	25,1	--	--	25,1	35,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	17,5	17,5	14,9	24,9	23,8
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	14,3	14,3	14,3	24,3	17,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	14,1	14,1	14,1	24,1	16,7
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	20,5	--	13,9	23,9	54,4
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	15,8	15,8	13,5	23,5	23,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	13,4	13,4	13,4	23,4	17,3
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	13,0	13,0	13,0	23,0	16,5
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	12,8	12,8	12,8	22,8	15,6
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	12,8	12,8	12,8	22,8	16,7
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	15,6	15,6	12,6	22,6	19,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	12,4	12,4	12,4	22,4	15,9
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	12,2	12,2	12,2	22,2	15,5
Rest		0,00	0,00	0,00	27,7	25,8	24,7	34,7	57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_B - Wijkendaalseweg 4c
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
020_B	Wijkendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	41,7	40,7	39,1	49,1	63,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	30,3	30,3	30,3	40,3	31,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,8	33,8	--	38,8	46,7
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	27,6	27,6	27,6	37,6	29,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	27,4	27,4	27,4	37,4	28,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	27,1	27,1	27,1	37,1	28,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	26,9	26,9	26,9	36,9	29,5
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	25,6	25,6	25,6	35,6	27,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	25,5	25,5	25,5	35,5	27,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	25,4	25,4	25,4	35,4	27,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	25,3	25,3	25,3	35,3	26,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	25,3	25,3	25,3	35,3	26,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	25,2	25,2	25,2	35,2	26,8
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	24,3	24,3	24,3	34,3	25,7
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	24,2	24,2	24,2	34,2	30,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	22,3	22,3	22,3	32,3	23,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	21,0	21,0	21,0	31,0	23,0
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,2	22,7	21,0	31,0	57,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	20,8	20,8	20,8	30,8	23,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,5	22,0	20,3	30,3	37,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	25,4	22,0	20,2	30,2	37,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	25,3	21,9	20,1	30,1	37,7
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	19,9	19,9	19,9	29,9	22,9
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	19,8	19,8	19,8	29,8	22,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	28,1	24,7	--	29,7	37,2
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,1	24,6	--	29,6	37,2
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	22,7
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,9	24,5	--	29,5	37,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	21,1	21,1	18,5	28,5	27,0
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	18,0	18,0	18,0	28,0	20,0
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,3	--	17,6	27,6	57,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	20,6
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	19,7	19,7	17,1	27,1	25,6
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	17,1	17,1	17,1	27,1	20,4
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,8	--	--	26,8	36,6
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	16,6	16,6	16,6	26,6	19,9
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	16,3	16,3	16,3	26,3	19,7
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	16,0	16,0	16,0	26,0	18,2
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	15,7	15,7	15,7	25,7	18,8
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	18,0	18,0	15,7	25,7	25,6
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	15,2	15,2	15,2	25,2	18,3
Rest		0,00	0,00	0,00	30,6	29,1	27,9	37,9	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_A - Wihendaalseweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
021_A	Wihendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	40,6	39,4	37,6	47,6	64,1
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	28,3	28,3	28,3	38,3	30,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	32,5	32,5	--	37,5	45,9
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	26,1	26,1	26,1	36,1	27,9
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	26,0	26,0	26,0	36,0	27,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	25,8	25,8	25,8	35,8	27,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	26,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	26,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	24,8	24,8	24,8	34,8	26,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	24,7	24,7	24,7	34,7	26,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	24,7	24,7	24,7	34,7	26,5
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	24,5	24,5	24,5	34,5	26,5
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	24,2	24,2	24,2	34,2	27,1
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	21,9	21,9	21,9	31,9	23,6
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	21,9	21,9	21,9	31,9	34,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,4	21,4	21,4	31,4	23,2
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,2	22,7	21,0	31,0	58,5
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,9	24,4	--	29,4	37,6
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,8	24,4	--	29,4	37,5
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,7	24,2	--	29,2	37,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,4	20,9	19,1	29,1	37,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,3	20,9	19,1	29,1	37,3
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	24,2	20,7	18,9	28,9	37,1
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	18,4	18,4	18,4	28,4	21,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,2
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,3	--	17,6	27,6	58,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	17,4	17,4	17,4	27,4	19,7
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	19,8	19,8	17,2	27,2	26,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	17,0	17,0	17,0	27,0	20,3
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,3	--	--	26,3	36,6
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	18,1	18,1	15,5	25,5	24,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	15,5	15,5	15,5	25,5	17,8
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	17,6	17,6	14,6	24,6	21,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	14,5	14,5	14,5	24,5	17,9
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	16,5	16,5	14,2	24,2	24,4
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	13,8	13,8	13,8	23,8	17,2
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	13,8	13,8	13,8	23,8	17,2
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	13,4	13,4	13,4	23,4	16,8
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	13,4	13,4	13,4	23,4	16,4
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	12,6	12,6	12,6	22,6	16,5
Rest		0,00	0,00	0,00	29,0	27,1	25,9	35,9	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_B - Wihendaalseweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
021_B	Wihendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	43,1	42,1	40,5	50,5	65,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	31,8	31,8	31,8	41,8	32,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	35,0	35,0	--	40,0	47,9
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	29,0	29,0	29,0	39,0	30,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	28,9	28,9	28,9	38,9	29,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	28,6	28,6	28,6	38,6	29,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	28,2	28,2	28,2	38,2	30,5
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,2
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,8	26,8	26,8	36,8	28,0
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,8	26,8	26,8	36,8	28,0
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	26,7	26,7	26,7	36,7	27,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	25,7	25,7	25,7	35,7	26,7
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	25,6	25,6	25,6	35,6	37,3
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	23,9	23,9	23,9	33,9	24,9
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	23,6	23,6	23,6	33,6	26,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,3	24,8	23,0	33,0	59,7
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	24,7
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	21,5	21,5	21,5	31,5	23,1
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,6	23,2	21,4	31,4	38,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,6	23,1	21,4	31,4	38,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,5	23,1	21,3	31,3	38,7
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	21,1	21,1	21,1	31,1	24,0
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	29,4	26,0	--	31,0	38,3
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	29,4	25,9	--	30,9	38,3
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,3	25,8	--	30,8	38,2
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	20,7	20,7	20,7	30,7	23,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,7	--	20,0	30,0	59,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	19,5	19,5	19,5	29,5	21,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	21,9	21,9	19,3	29,3	27,7
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	22,1
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	19,0	19,0	19,0	29,0	21,9
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,0	--	--	28,0	37,7
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	18,0	18,0	18,0	28,0	20,9
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	20,5	20,5	17,9	27,9	26,3
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	17,3	17,3	17,3	27,3	20,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	18,9	18,9	16,6	26,6	26,3
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	16,4	16,4	16,4	26,4	19,6
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	16,3	16,3	16,3	26,3	18,7
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	16,0	16,0	16,0	26,0	19,2
Rest		0,00	0,00	0,00	31,9	30,2	28,9	38,9	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_A - Wihendaalseweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
022_A	Wihendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	40,0	38,8	37,5	47,5	62,1
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	27,7	27,7	27,7	37,7	29,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	25,6	25,6	25,6	35,6	27,5
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	25,6	25,6	25,6	35,6	27,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	25,6	25,6	25,6	35,6	27,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	26,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	26,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	26,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,60	489865,48	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	26,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	26,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,3	24,3	24,3	34,3	26,3
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	29,3	29,3	--	34,3	42,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	24,1	24,1	24,1	34,1	26,9
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	21,9	21,9	21,9	31,9	34,2
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	21,3	21,3	21,3	31,3	23,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,3	21,3	21,3	31,3	23,1
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	20,7	20,7	20,7	30,7	24,2
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	25,6	22,1	20,3	30,3	57,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	22,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	19,2	19,2	19,2	29,2	22,6
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	19,0	19,0	19,0	29,0	22,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,3	23,8	--	28,8	37,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,3	23,8	--	28,8	37,0
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	18,8	18,8	18,8	28,8	22,2
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,2	23,8	--	28,8	37,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,8	20,4	18,6	28,6	36,9
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	18,6	18,6	18,6	28,6	22,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	23,7	20,3	18,5	28,5	36,7
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	18,4	18,4	18,4	28,4	21,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,7	20,2	18,4	28,4	36,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	20,9	20,9	18,3	28,3	27,0
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	19,9	19,9	17,3	27,3	26,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	16,2	16,2	16,2	26,2	18,5
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,1	--	--	26,1	36,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	15,7	15,7	15,7	25,7	18,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	16,6	16,6	14,3	24,3	24,5
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	20,8	--	14,1	24,1	54,6
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	13,4	13,4	13,4	23,4	16,4
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	12,7	12,7	12,7	22,7	16,3
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	12,7	12,7	12,7	22,7	15,1
Rest		0,00	0,00	0,00	29,3	27,2	25,9	35,9	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_B - Wihendaalseweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
022_B	Wihendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	42,3	41,3	40,3	50,3	63,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	31,1	31,1	31,1	41,1	32,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	28,5	28,5	28,5	38,5	29,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	28,5	28,5	28,5	38,5	29,6
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	28,4	28,4	28,4	38,4	29,6
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	27,3	27,3	27,3	37,3	29,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,8
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,7
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	25,6	25,6	25,6	35,6	37,3
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,2	30,2	--	35,2	43,0
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	25,1	25,1	25,1	35,1	26,3
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	23,8	23,8	23,8	33,8	26,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	23,7	23,7	23,7	33,7	24,8
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	25,4
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	22,5	22,5	22,5	32,5	25,4
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	27,7	24,2	22,5	32,5	59,1
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	22,3	22,3	22,3	32,3	25,1
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	22,1	22,1	22,1	32,1	25,0
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	22,0	22,0	22,0	32,0	24,9
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	24,8
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	21,1	21,1	21,1	31,1	24,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,2	22,7	20,9	30,9	38,4
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,1	22,7	20,9	30,9	38,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,1	22,6	20,9	30,9	38,4
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	28,9	25,4	--	30,4	37,9
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,9	25,4	--	30,4	37,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	28,8	25,4	--	30,4	37,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	20,1	20,1	20,1	30,1	21,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	19,9	19,9	19,9	29,9	21,7
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	22,0	22,0	19,4	29,4	27,8
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	20,7	20,7	18,1	28,1	26,5
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,0	--	17,3	27,3	57,0
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,3	--	--	27,3	36,9
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	17,1	17,1	17,1	27,1	20,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	16,7	16,7	16,7	26,7	18,5
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	19,0	19,0	16,7	26,7	26,5
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	16,3	16,3	16,3	26,3	18,7
Rest		0,00	0,00	0,00	31,8	30,0	28,8	38,8	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_A - Wihendaalseweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
023_A	Wihendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	41,0	40,0	38,3	48,3	66,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,3	33,3	--	38,3	46,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	28,0	28,0	28,0	38,0	29,9
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	27,2	27,2	27,2	37,2	29,9
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	26,5	26,5	26,5	36,5	28,3
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	26,2	26,2	26,2	36,2	28,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	26,0	26,0	26,0	36,0	27,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	25,2	25,2	25,2	35,2	27,1
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	26,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	26,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	24,8	24,8	24,8	34,8	26,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	24,8	24,8	24,8	34,8	26,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,7	24,7	24,7	34,7	26,6
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	22,3	22,3	22,3	32,3	34,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,7	21,7	21,7	31,7	23,4
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	21,3	21,3	21,3	31,3	24,7
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	21,1	21,1	21,1	31,1	22,9
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,0	22,6	20,8	30,8	58,3
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,7	--	20,0	30,0	60,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	22,5	22,5	19,9	29,9	28,7
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	22,9
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	22,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	22,7
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	19,1	19,1	19,1	29,1	22,5
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,6	24,1	--	29,1	37,3
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	18,9	18,9	18,9	28,9	22,3
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	18,9	18,9	18,9	28,9	22,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,1	20,6	18,8	28,8	37,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,8	20,3	18,6	28,6	36,8
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	20,8	20,8	18,2	28,2	27,0
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	18,1	18,1	18,1	28,1	21,5
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	25,9	22,5	--	27,5	35,6
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	20,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	22,6	19,2	17,4	27,4	35,6
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	17,2	17,2	17,2	27,2	19,4
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	19,2	19,2	16,9	26,9	27,0
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,7	--	--	26,7	37,0
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	16,3	16,3	16,3	26,3	19,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	24,5	21,0	--	26,0	34,2
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	14,9	14,9	14,9	24,9	17,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	17,8	17,8	14,8	24,8	21,8
Rest		0,00	0,00	0,00	30,7	28,2	27,3	37,3	63,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
Laeq bij Bron voor toetspunt: 023_B - Wihendaalseweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
023_B	Wihendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	43,5	42,5	41,0	51,0	67,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	31,4	31,4	31,4	41,4	33,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	35,7	35,7	--	40,7	48,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	30,4	30,4	30,4	40,4	31,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	28,9	28,9	28,9	38,9	30,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	28,8	28,8	28,8	38,8	29,9
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	28,5	28,5	28,5	38,5	29,7
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	26,8	26,8	26,8	36,8	28,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	26,7	26,7	26,7	36,7	27,9
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	26,1	26,1	26,1	36,1	37,6
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	24,2	24,2	24,2	34,2	27,1
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	24,2	24,2	24,2	34,2	25,2
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	23,4	23,4	23,4	33,4	24,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,6	25,1	23,3	33,3	59,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,0	23,0	23,0	33,0	25,7
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	22,9	22,9	22,9	32,9	25,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	25,5
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	22,4	22,4	22,4	32,4	25,3
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	22,4	22,4	22,4	32,4	25,1
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	22,3	22,3	22,3	32,3	25,2
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	28,8	--	22,1	32,1	61,8
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	24,6	24,6	22,0	32,0	30,4
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	21,5	21,5	21,5	31,5	24,3
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	21,2	21,2	21,2	31,2	24,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,4	22,9	21,1	31,1	38,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,4	22,9	21,1	31,1	38,6
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,1	21,1	21,1	31,1	22,6
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	21,0	21,0	21,0	31,0	23,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,2	25,8	--	30,8	38,1
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	29,1	25,6	--	30,6	38,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	23,2	23,2	20,6	30,6	28,9
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	21,5	21,5	19,2	29,2	29,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,1	20,6	18,8	28,8	36,3
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,7	--	--	28,7	38,2
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	17,8	17,8	17,8	27,8	19,6
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	26,2	22,7	--	27,7	35,1
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	17,3	17,3	17,3	27,3	19,0
Rest		0,00	0,00	0,00	33,5	31,2	30,0	40,0	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_A - Wijkendaalseweg 14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
024_A	Wijkendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	41,8	40,7	38,9	48,9	66,5
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	34,2	34,2	--	39,2	47,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	28,0	28,0	28,0	38,0	29,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	26,7	26,7	26,7	36,7	28,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	26,3	26,3	26,3	36,3	28,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	26,0	26,0	26,0	36,0	27,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	25,8	25,8	25,8	35,8	28,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	25,6	25,6	25,6	35,6	27,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	25,4	25,4	25,4	35,4	27,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	25,3	25,3	25,3	35,3	27,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	25,2	25,2	25,2	35,2	27,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	25,1	25,1	25,1	35,1	26,9
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	26,8
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	24,3	24,3	24,3	34,3	27,5
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	23,1	23,1	23,1	33,1	35,1
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	22,8	22,8	22,8	32,8	26,3
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	22,6	22,6	22,6	32,6	24,1
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	27,5	24,1	22,3	32,3	59,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	25,2
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	21,6	21,6	21,6	31,6	23,4
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	27,2	--	20,5	30,5	60,9
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	20,3	20,3	20,3	30,3	23,5
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	20,1	20,1	20,1	30,1	23,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	19,7	19,7	19,7	29,7	21,7
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,9	24,4	--	29,4	37,6
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,7	24,3	--	29,3	37,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,5	24,0	--	29,0	37,2
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	24,2	20,8	19,0	29,0	37,2
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	19,0	19,0	19,0	29,0	22,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,1	20,7	18,9	28,9	37,1
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,0	20,5	18,7	28,7	37,0
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	18,7	18,7	18,7	28,7	22,0
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	18,7	18,7	18,7	28,7	22,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	21,1	21,1	18,5	28,5	27,2
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	18,4	18,4	18,4	28,4	21,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	18,4	18,4	18,4	28,4	21,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	21,0	21,0	18,4	28,4	27,1
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	18,0	18,0	18,0	28,0	21,3
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,9	--	--	27,9	38,1
Rest		0,00	0,00	0,00	32,1	30,1	28,8	38,8	63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_B - Wihendaalseweg 14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
024_B	Wihendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	44,4	43,4	41,8	51,8	68,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	36,7	36,7	--	41,7	49,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	31,4	31,4	31,4	41,4	32,6
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	29,9	29,9	29,9	39,9	31,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	29,6	29,6	29,6	39,6	30,4
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	29,2	29,2	29,2	39,2	30,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	28,8	28,8	28,8	38,8	29,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	27,8	27,8	27,8	37,8	28,7
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	27,7	27,7	27,7	37,7	30,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	27,6	27,6	27,6	37,6	28,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	27,4	27,4	27,4	37,4	28,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	27,4	27,4	27,4	37,4	28,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	27,2	27,2	27,2	37,2	28,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,1
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	26,8	26,8	26,8	36,8	38,2
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	26,5	26,5	26,5	36,5	29,6
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	25,4	25,4	25,4	35,4	26,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	25,0	25,0	25,0	35,0	25,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	24,8	24,8	24,8	34,8	27,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	30,0	26,5	24,8	34,8	61,2
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	23,6	23,6	23,6	33,6	26,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,3	23,3	23,3	33,3	24,6
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	23,1	23,1	23,1	33,1	25,9
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	23,0	23,0	23,0	33,0	25,8
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	23,0	23,0	23,0	33,0	25,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	29,5	--	22,9	32,9	62,4
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	22,8	22,8	22,8	32,8	25,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	22,1	22,1	22,1	32,1	24,8
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	22,1	22,1	22,1	32,1	24,8
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	24,5	24,5	21,9	31,9	30,2
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,8	23,4	21,6	31,6	39,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	24,2	24,2	21,6	31,6	29,8
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	21,5	21,5	21,5	31,5	24,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,7	23,3	21,5	31,5	38,9
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	21,4	21,4	21,4	31,4	24,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,6	23,1	21,3	31,3	38,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,6	26,2	--	31,2	38,5
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	29,4	26,0	--	31,0	38,3
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	29,2	25,7	--	30,7	38,1
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	20,1	20,1	20,1	30,1	22,9
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	20,0	20,0	20,0	30,0	22,6
Rest		0,00	0,00	0,00	35,9	32,7	31,4	41,4	64,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAg bij Bron voor toetspunt: 025_A - Wihendaalsweg 16 (Vp 6)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
025_A	Wihendaalsweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	42,6	41,5	39,9	49,9	67,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	34,6	34,6	--	39,6	47,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	28,3	28,3	28,3	38,3	30,0
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	27,7	27,7	27,7	37,7	29,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	27,1	27,1	27,1	37,1	29,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,4
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	26,9	26,9	26,9	36,9	28,5
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	26,5	26,5	26,5	36,5	29,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,4	26,4	26,4	36,4	27,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	26,3	26,3	26,3	36,3	28,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,2	26,2	26,2	36,2	27,7
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	26,1	26,1	26,1	36,1	27,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,0	26,0	26,0	36,0	27,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	25,7	25,7	25,7	35,7	27,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	25,4	25,4	25,4	35,4	27,1
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	24,1	24,1	24,1	34,1	35,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	23,8	23,8	23,8	33,8	25,0
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,7	25,2	23,4	33,4	60,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	22,7	22,7	22,7	32,7	25,9
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	33,6
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	21,8	21,8	21,8	31,8	23,5
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	28,3	--	21,6	31,6	61,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	21,2	21,2	21,2	31,2	24,2
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	21,2	21,2	21,2	31,2	24,2
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	21,0	21,0	21,0	31,0	24,0
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	20,8	20,8	20,8	30,8	23,9
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	20,8	20,8	20,8	30,8	23,8
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	20,6	20,6	20,6	30,6	23,8
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	20,4	20,4	20,4	30,4	23,6
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	28,4	24,9	--	29,9	38,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,2	24,7	--	29,7	37,8
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	22,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	24,7	21,2	19,5	29,5	37,6
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,6
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,8	24,4	--	29,4	37,5
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,5	21,0	19,2	29,2	37,4
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	29,1	--	--	29,1	39,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,2	20,8	19,0	29,0	37,2
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	20,5	20,5	17,9	27,9	26,5
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	20,8
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	20,1	20,1	17,5	27,5	26,1
Rest		0,00	0,00	0,00	33,1	30,9	29,3	39,3	64,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_B - Wihendaalsweg 16 (Vp 6)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
025_B	Wihendaalsweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	45,3	44,3	42,9	52,9	69,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	36,7	36,7	--	41,7	49,2
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	31,6	31,6	31,6	41,6	32,6
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	31,3	31,3	31,3	41,3	32,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	30,7	30,7	30,7	40,7	31,3
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	30,2	30,2	30,2	40,2	32,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	29,8	29,8	29,8	39,8	30,4
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	29,8	29,8	29,8	39,8	30,6
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	29,1	29,1	29,1	39,1	30,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	28,7	28,7	28,7	38,7	29,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	28,6	28,6	28,6	38,6	29,3
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	28,3	28,3	28,3	38,3	29,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	28,1	28,1	28,1	38,1	28,9
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	27,9	27,9	27,9	37,9	39,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	27,8	27,8	27,8	37,8	28,7
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	27,6	27,6	27,6	37,6	38,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	27,5	27,5	27,5	37,5	28,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	26,3	26,3	26,3	36,3	26,8
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,3	27,8	26,1	36,1	62,2
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	26,0	26,0	26,0	36,0	28,6
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	25,6	25,6	25,6	35,6	26,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	24,8	24,8	24,8	34,8	27,3
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	24,8	24,8	24,8	34,8	27,2
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	24,4	24,4	24,4	34,4	26,9
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	24,2	24,2	24,2	34,2	26,8
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	24,1	24,1	24,1	34,1	26,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	24,0	24,0	24,0	34,0	26,7
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	30,6	--	24,0	34,0	63,2
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	23,3	23,3	23,3	33,3	25,8
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	24,9
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	22,6	22,6	22,6	32,6	25,0
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	27,4	23,9	22,1	32,1	39,5
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	27,1	23,7	21,9	31,9	39,3
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	30,2	26,7	--	31,7	39,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,8	23,3	21,6	31,6	39,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	29,9	26,4	--	31,4	38,8
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	21,3	21,3	21,3	31,3	24,0
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	29,6	26,1	--	31,1	38,5
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	31,0	--	--	31,0	40,2
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	23,6	23,6	21,0	31,0	29,1
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	20,9	20,9	20,9	30,9	23,5
Rest		0,00	0,00	0,00	36,2	34,1	32,6	42,6	66,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_A - Wijnendaalseweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
026_A	Wijnendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	38,7	37,6	36,4	46,4	63,1
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	28,4	28,4	28,4	38,4	30,8
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	26,7	26,7	26,7	36,7	38,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	24,2	24,2	24,2	34,2	25,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	28,9	28,9	--	33,9	42,3
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	25,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	22,1	22,1	22,1	32,1	24,0
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	21,8	21,8	21,8	31,8	23,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,4	21,4	21,4	31,4	23,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	21,2	21,2	21,2	31,2	22,8
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	23,4	23,4	20,8	30,8	29,4
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	20,7	20,7	20,7	30,7	32,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	19,4	19,4	19,4	29,4	21,1
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	21,7	21,7	19,1	29,1	27,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	19,1	19,1	19,1	29,1	21,0
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	19,1	19,1	19,1	29,1	22,4
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	25,0	--	18,4	28,4	58,8
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	24,9	--	18,2	28,2	31,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	20,4	20,4	18,1	28,1	28,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	17,9	17,9	17,9	27,9	19,6
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	17,7	17,7	17,7	27,7	19,1
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	17,7	17,7	17,7	27,7	20,8
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	17,2	17,2	17,2	27,2	20,4
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	17,0	17,0	17,0	27,0	20,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	19,8	19,8	16,8	26,8	23,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	16,8	16,8	16,8	26,8	18,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	16,7	16,7	16,7	26,7	19,8
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	16,6	16,6	16,6	26,6	19,8
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	16,5	16,5	16,5	26,5	19,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	16,5	16,5	16,5	26,5	18,3
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	16,4	16,4	16,4	26,4	19,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	16,4	16,4	16,4	26,4	18,3
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	15,7	15,7	15,7	25,7	17,9
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	20,8	17,3	15,5	25,5	52,8
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	18,3	18,3	15,3	25,3	22,2
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	14,9	14,9	14,9	24,9	16,8
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	21,9	19,7	--	24,7	38,1
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	14,3	14,3	14,3	24,3	17,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	19,5	16,0	14,2	24,2	32,4
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	19,5	16,0	14,2	24,2	32,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	19,4	15,9	14,2	24,2	32,4
Rest		0,00	0,00	0,00	31,8	28,8	26,7	36,7	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_B - Wihendaalseweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
026_B	Wihendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	41,5	40,5	39,5	49,5	64,6
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	31,8	31,8	31,8	41,8	33,4
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	28,7	28,7	28,7	38,7	39,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	27,2	27,2	27,2	37,2	28,0
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	26,6	26,6	26,6	36,6	27,9
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,1	31,1	--	36,1	43,6
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	25,6	25,6	25,6	35,6	28,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	25,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	24,5	24,5	24,5	34,5	25,5
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	25,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	24,3	24,3	24,3	34,3	25,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	23,9	23,9	23,9	33,9	25,1
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	23,8	23,8	23,8	33,8	35,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	25,6	25,6	23,0	33,0	31,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	22,6	22,6	22,6	32,6	23,5
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	22,3	22,3	22,3	32,3	23,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	21,8	21,8	21,8	31,8	23,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	24,3	24,3	21,7	31,7	29,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	21,6	21,6	21,6	31,6	22,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	21,4	21,4	21,4	31,4	24,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,0	21,0	21,0	31,0	21,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	27,2	--	20,6	30,6	60,1
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	22,6	22,6	20,3	30,3	29,9
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	20,1	20,1	20,1	30,1	22,6
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	26,7	--	20,0	30,0	33,0
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,8	19,8	19,8	29,8	22,3
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	19,7	19,7	19,7	29,7	21,0
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	22,2
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	19,5	19,5	19,5	29,5	22,1
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,0
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	22,0
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	24,2	20,7	18,9	28,9	55,0
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	18,9	18,9	18,9	28,9	21,5
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	18,6	18,6	18,6	28,6	20,0
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	20,7	20,7	17,7	27,7	24,1
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	20,6	20,6	17,6	27,6	24,0
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,0	18,6	16,8	26,8	34,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,0	18,5	16,7	26,7	34,2
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	16,6	16,6	16,6	26,6	19,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	21,8	18,3	16,6	26,6	34,1
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	16,5	16,5	16,5	26,5	19,0
Rest		0,00	0,00	0,00	34,9	32,1	29,6	39,6	61,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_A - Wijkendaalseweg 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
027_A	Wijkendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	39,2	38,0	36,3	46,3	63,2
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,6	31,6	--	36,6	45,1
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	25,6	25,6	25,6	35,6	27,9
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	25,3	25,3	25,3	35,3	28,0
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	24,7	24,7	24,7	34,7	36,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,3	24,3	24,3	34,3	26,5
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	22,3	22,3	22,3	32,3	25,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	21,9	21,9	21,9	31,9	24,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	21,3	21,3	21,3	31,3	23,5
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	20,6	20,6	20,6	30,6	22,5
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	20,5	20,5	20,5	30,5	23,8
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	20,5	20,5	20,5	30,5	23,8
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	20,3	20,3	20,3	30,3	23,6
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	20,1	20,1	20,1	30,1	23,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	20,1	20,1	20,1	30,1	22,3
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	20,0	20,0	20,0	30,0	23,4
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	19,7	19,7	19,7	29,7	32,0
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	19,7	19,7	19,7	29,7	21,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	22,7
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	19,0	19,0	19,0	29,0	21,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	18,9	18,9	18,9	28,9	21,0
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	18,8	18,8	18,8	28,8	21,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	18,3	18,3	18,3	28,3	20,4
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,9	--	--	28,2	58,7
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	20,5	20,5	17,9	27,9	26,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	17,9	17,9	17,9	27,9	19,9
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	24,3	--	17,6	27,6	31,1
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	20,7
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,6	19,1	17,3	27,3	35,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	21,9	18,4	16,6	26,6	54,1
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	16,6	16,6	16,6	26,6	20,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	18,9	18,9	16,3	26,3	25,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	21,5	18,0	16,2	26,2	34,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	21,4	17,9	16,1	26,1	34,4
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,0	16,0	16,0	26,0	17,9
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	23,7	20,2	--	25,2	33,5
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	24,9	--	--	24,9	35,1
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	17,2	17,2	14,9	24,9	25,0
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	23,1	19,6	--	24,6	33,0
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	23,1	19,6	--	24,6	32,9
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	14,4	14,4	14,4	24,4	17,7
Rest		0,00	0,00	0,00	30,8	29,0	27,6	37,6	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_B - Wihendaalseweg 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
027_B	Wihendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	43,2	42,4	41,3	51,3	65,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	29,6	29,6	29,6	39,6	31,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	29,4	29,4	29,4	39,4	31,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,9	33,9	--	38,9	46,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	28,8	28,8	28,8	38,8	30,2
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	28,5	28,5	28,5	38,5	29,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	28,3	28,3	28,3	38,3	30,0
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	28,0	28,0	28,0	38,0	30,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	27,7	27,7	27,7	37,7	29,2
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	27,4	27,4	27,4	37,4	39,1
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	27,2	27,2	27,2	37,2	37,9
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	26,8	26,8	26,8	36,8	28,5
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,3	26,3	26,3	36,3	27,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,2	26,2	26,2	36,2	27,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	26,0	26,0	26,0	36,0	27,6
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	25,2	25,2	25,2	35,2	26,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	25,2	25,2	25,2	35,2	26,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	24,5	24,5	24,5	34,5	27,3
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	24,4	24,4	24,4	34,4	27,1
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	24,1	24,1	24,1	34,1	26,9
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	23,9	23,9	23,9	33,9	26,8
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	23,8	23,8	23,8	33,8	26,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	23,8	23,8	23,8	33,8	26,7
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	23,3	23,3	23,3	33,3	25,0
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	24,6
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	21,7	21,7	21,7	31,7	24,4
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	21,3	21,3	21,3	31,3	24,0
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	21,0	21,0	21,0	31,0	23,8
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	27,4	--	20,7	30,7	60,4
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	25,9	22,4	20,6	30,6	57,2
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	22,5	22,5	19,9	29,9	28,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	25,1	21,6	19,8	29,8	37,5
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	25,9	--	19,2	29,2	32,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,4	20,9	19,2	29,2	36,9
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	19,2	19,2	19,2	29,2	21,6
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	19,2	19,2	19,2	29,2	22,1
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,4	23,9	--	28,9	36,6
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	18,6	18,6	18,6	28,6	21,4
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,0	23,6	--	28,6	36,2
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	21,2	21,2	18,6	28,6	26,8
Rest		0,00	0,00	0,00	35,5	32,9	31,1	41,1	62,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_A - Wijkendaalseweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
028_A	Wijkendaalseweg 7	205951,26	489902,88	1,50	22,9	21,8	20,5	30,5	45,0
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	10,7	10,7	10,7	20,7	13,6
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	13,7	13,7	-	18,7	27,3
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	8,4	8,4	8,4	18,4	11,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	8,2	8,2	8,2	18,2	10,9
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	8,0	8,0	8,0	18,0	10,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	7,8	7,8	7,8	17,8	10,6
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	7,3	7,3	7,3	17,3	11,0
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	5,4	5,4	5,4	15,4	8,2
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	5,4	5,4	5,4	15,4	8,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	5,3	5,3	5,3	15,3	8,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	5,3	5,3	5,3	15,3	8,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	5,2	5,2	5,2	15,2	8,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	5,1	5,1	5,1	15,1	8,0
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	3,2	3,2	3,2	13,2	6,0
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	3,2	3,2	3,2	13,2	7,0
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	3,2	3,2	3,2	13,2	16,2
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	3,1	3,1	3,1	13,1	14,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	4,8	4,8	2,2	12,2	11,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	4,7	4,7	2,1	12,1	11,1
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	2,1	2,1	2,1	12,1	5,8
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	1,8	1,8	1,8	11,8	5,6
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	1,7	1,7	1,7	11,7	5,4
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	1,7	1,7	1,7	11,7	5,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	1,5	1,5	1,5	11,5	4,5
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	4,4	4,4	1,4	11,4	8,6
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	1,4	1,4	1,4	11,4	4,1
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	4,4	4,4	1,4	11,4	8,5
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	3,1	3,1	0,8	10,8	11,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,5
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,5
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	0,7	0,7	0,7	10,7	4,4
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	0,7	0,7	0,7	10,7	4,4
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	5,1	1,6	-0,2	9,9	37,6
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	-0,2	-0,2	-0,2	9,8	3,6
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	4,9	1,4	-0,4	9,6	18,1
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	4,9	1,4	-0,4	9,6	18,0
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	9,6	-	-	9,6	20,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	-0,4	-0,4	-0,4	9,6	2,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	4,7	1,2	-0,6	9,4	17,8
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	2,9
Rest		0,00	0,00	0,00	16,7	13,3	11,0	21,0	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020
LAg bij Bron voor toetspunt: 028_B - Wihendaalseweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
028_B	Wihendaalseweg 7	205951,26	489902,88	5,00	26,6	25,3	23,9	33,9	47,5
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	14,0	14,0	14,0	24,0	16,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	11,9	11,9	11,9	21,9	14,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	16,6	16,6	-	21,6	29,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	11,5	11,5	11,5	21,5	13,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	11,3	11,3	11,3	21,3	13,6
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	11,1	11,1	11,1	21,1	13,4
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	10,6	10,6	10,6	20,6	13,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	8,7	8,7	8,7	18,7	10,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	8,6	8,6	8,6	18,6	10,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	8,5	8,5	8,5	18,5	10,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	8,4	8,4	8,4	18,5	10,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	8,4	8,4	8,4	18,4	10,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	8,3	8,3	8,3	18,3	10,6
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	7,6	7,6	7,6	17,6	18,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	12,3	8,8	7,1	17,1	24,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	12,2	8,8	7,0	17,0	24,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	12,2	8,7	6,9	16,9	24,8
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	6,8	6,8	6,8	16,8	19,3
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	6,7	6,7	6,7	16,7	9,1
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	6,4	6,4	6,4	16,4	9,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	5,3	5,3	5,3	15,3	8,6
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	7,7	7,7	5,1	15,1	13,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	5,1	5,1	5,1	15,1	8,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	7,7	7,7	5,1	15,1	13,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	5,0	5,0	5,0	15,0	8,3
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	5,0	5,0	5,0	15,0	8,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	4,8	4,8	4,8	14,8	7,3
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	4,5	4,5	4,5	14,5	6,7
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	4,2	4,2	4,2	14,2	7,5
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	4,1	4,1	4,1	14,1	7,4
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	4,0	4,0	4,0	14,0	7,4
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	4,0	4,0	4,0	14,0	7,3
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	6,1	6,1	3,8	13,8	13,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	12,2	8,7	-	13,7	21,6
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	12,1	8,6	-	13,6	21,5
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	6,6	6,6	3,6	13,6	10,4
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	6,6	6,6	3,5	13,5	10,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	12,0	8,5	-	13,5	21,5
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	3,2	3,2	3,2	13,2	6,7
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	8,3	4,9	3,1	13,1	40,2
Rest		0,00	0,00	0,00	19,6	15,5	14,6	24,6	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Titel

Rekenresultaten L_{Amax}

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	55	55	48
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	56	56	50
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	52	52	39
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	53	53	44
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	52	52	36
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	54	54	39
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	56	56	47
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	58	58	48
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	58	58	47
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	60	60	49
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	57	57	51
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	59	59	52
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	57	57	43
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	60	60	49
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	57	57	47
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	59	59	49
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	58	58	46
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	60	60	48
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	45	45	37
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	50	50	45
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	53	53	41
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	56	56	46
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	51	51	51
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	51	51	51
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	50	50	50
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	52	52	52
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	53	53	53
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	56	56	56
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	50	50	50
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	52	52	52
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	50	50	50
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	52	52	52
017_A	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	49	48	48
017_B	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	50	50	50
018_A	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	47	46	46
018_B	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	48	47	47
019_A	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	46	46	46
019_B	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	48	48	48
020_A	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	46	46	46
020_B	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	48	48	48
021_A	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	48	47	48
021_B	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	50	49	50
022_A	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	47	47	47
022_B	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	48	48	48
023_A	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	49	47	49
023_B	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	51	50	51
024_A	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	50	48	50
024_B	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	52	51	52
025_A	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	51	51	51
025_B	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	53	53	53
026_A	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	48	48	46
026_B	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	50	50	48
027_A	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	48	48	47
027_B	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	49	49	49
028_A	Wijhendaalseweg 7	205951,26	489902,88	1,50	31	31	27
028_B	Wijhendaalseweg 7	205951,26	489902,88	5,00	34	34	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmix okt 2020
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	54,7	54,7	48,0
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	56,4	56,4	49,8
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	51,6	51,6	39,4
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	52,9	52,9	44,2
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	52,4	52,4	36,4
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	53,6	53,6	39,1
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	56,4	56,4	47,0
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	58,1	58,1	48,3
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	57,6	57,6	47,1
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	59,6	59,6	48,6
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	57,0	57,0	50,8
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	58,7	58,7	51,7
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	56,9	56,9	42,9
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	59,5	59,5	49,2
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	56,7	56,7	47,4
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	59,2	59,2	49,1
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	58,5	58,5	45,6
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	60,4	60,4	47,6
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	45,1	45,1	37,0
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	50,3	50,3	44,8
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	53,3	53,3	40,5
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	56,1	56,1	45,7
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	51,0	51,0	51,0
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	50,8	50,8	50,8
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	50,3	50,3	50,3
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	51,9	51,9	51,9
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	52,8	52,8	52,8
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	55,6	55,6	55,6
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	50,5	50,5	50,5
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	52,3	52,3	52,3
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	49,8	49,8	49,8
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	51,6	51,6	51,6
017_A	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	48,6	48,6	48,5
017_B	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	50,3	50,3	50,3
018_A	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	46,8	45,5	46,5
018_B	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	48,2	46,9	46,9
019_A	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	46,2	46,2	46,2
019_B	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	47,8	47,8	47,8
020_A	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	45,6	45,6	45,6
020_B	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	47,9	47,8	47,9
021_A	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	48,2	46,9	48,2
021_B	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	49,9	49,0	49,9
022_A	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	46,8	46,8	46,8
022_B	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	48,5	48,5	48,5
023_A	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	49,2	47,3	48,9
023_B	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	51,2	49,7	50,8
024_A	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	50,3	48,3	50,3
024_B	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	52,2	50,7	52,2
025_A	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	51,3	51,3	51,3
025_B	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	53,4	53,4	53,4
026_A	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	48,4	48,4	46,0
026_B	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	49,9	49,9	47,7
027_A	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	47,8	47,8	46,8
027_B	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	49,3	49,2	48,9
028_A	Wijhendaalseweg 7	205951,26	489902,88	1,50	31,2	31,2	27,3
028_B	Wijhendaalseweg 7	205951,26	489902,88	5,00	33,7	33,7	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAmox okt 2020
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 001_A - Kappeweg 1b
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	54,7	54,7	48,0
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	54,7	54,7	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	53,3	53,3	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	50,8	50,8	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	48,0	--	48,0
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	47,6	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	40,1	40,1	40,1
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	39,6	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	36,6	--	36,6
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	34,4	--	34,4
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	33,5	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	24,3	24,3	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	24,0	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	18,6	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	14,1	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	12,5	12,5	12,5
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	12,4	12,4	12,4
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	12,2	12,2	12,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	12,0	12,0	12,0
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,7	54,7	48,0

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 001_B - Kappeweg 1b
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	56,4	56,4	49,8
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	56,4	56,4	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	55,0	55,0	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	51,7	51,7	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	49,8	--	49,8
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	49,5	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	42,0	42,0	42,0
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	41,8	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	38,6	--	38,6
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	37,7	--	37,7
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	35,3	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	27,1	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	27,0	27,0	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	21,3	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	17,7	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	14,4	14,4	14,4
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	14,2	14,2	14,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	13,7	13,7	13,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	13,5	13,5	13,5
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,4	56,4	49,8

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax okt 2020
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - Kappeweg 6 (Vp 7)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	51,6	51,6	39,4
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	51,6	51,6	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	47,4	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	44,8	44,8	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	41,9	41,9	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	39,4	--	39,4
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	36,0	--	--
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	30,9	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	30,7	30,7	30,7
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	29,6	--	29,6
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	23,3	--	23,3
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	22,8	22,8	--
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	18,5	18,5	18,5
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	18,0	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	16,6	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	14,0	14,0	14,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	13,7	13,7	13,7
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	12,0	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	9,2	9,2	9,2
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,6	51,6	39,4

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAmax okt 2020
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - Kappeweg 6 (Vp 7)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	52,9	52,9	44,2
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	52,9	52,9	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	48,9	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	47,4	47,4	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	44,2	--	44,2
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	40,8	40,8	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	37,5	--	--
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	33,1	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	33,0	33,0	33,0
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	32,0	--	32,0
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	27,3	--	27,3
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	25,1	25,1	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	19,1	--	--
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	19,0	19,0	19,0
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	17,8	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	15,5	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	14,8	14,8	14,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	14,4	14,4	14,4
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	10,5	10,5	10,5
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,9	52,9	44,2

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 003_A - Kappeweg 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	52,4	52,4	36,4
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	52,4	52,4	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	49,4	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	43,6	43,6	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	39,2	39,2	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	37,1	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	36,4	--	36,4
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	29,9	29,9	29,9
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	29,1	--	29,1
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	28,8	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	23,0	23,0	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	22,6	--	22,6
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	17,3	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	17,2	17,2	17,2
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	16,8	--	--
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	16,7	16,7	16,7
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	14,6	14,6	14,6
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	13,9	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	10,3	10,3	10,3
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,4	52,4	36,4

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 003_B - Kappeweg 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	53,6	53,6	39,1
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	53,6	53,6	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	50,9	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	46,9	46,9	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	39,9	39,9	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	39,1	--	39,1
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	38,7	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,6	31,6	31,6
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	31,4	--	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	30,7	--	30,7
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	26,4	--	26,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	25,2	25,2	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	18,7	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	18,5	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	18,0	18,0	18,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	17,2	17,2	17,2
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	15,6	--	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	15,3	15,3	15,3
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	11,7	11,7	11,7
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,6	53,6	39,1

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmix okt 2020
LAmix bij Bron voor toetspunt: 004_A - Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	56,4	56,4	47,0
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	56,4	56,4	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	52,0	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	47,0	--	47,0
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	40,7	40,7	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	40,6	40,6	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	39,4	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	33,2	33,2	33,2
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	32,5	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	32,4	--	32,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,3	31,3	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	26,1	--	26,1
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,6	25,6	25,6
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,8	24,8	24,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,1	23,1	23,1
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,3	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	21,9	21,9	21,9
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	20,4	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	20,3	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,4	56,4	47,0

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 004_B - Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	58,1	58,1	48,3
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	58,1	58,1	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	53,8	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	48,3	--	48,3
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	41,6	41,6	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	41,4	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	41,4	41,4	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	34,6	34,6	34,6
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	34,1	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	33,6	--	33,6
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	32,2	32,2	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	27,4	--	27,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,8	26,8	26,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	25,9	25,9	25,9
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	24,0	24,0	24,0
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	23,8	23,8	23,8
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	23,1	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	22,0	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	21,8	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,1	58,1	48,3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 005_A - Prins Bernhardlaan 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	57,6	57,6	47,1
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	57,6	57,6	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	52,1	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	47,1	--	47,1
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	45,1	45,1	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	44,0	44,0	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	39,9	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	35,6	--	35,6
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	32,8	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	32,3	32,3	32,3
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,9	30,9	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	25,7	--	25,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,9	24,9	24,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,1	24,1	24,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,1	22,1	22,1
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	21,7	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	21,0	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	20,9	20,9	20,9
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	20,4	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,6	57,6	47,1

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax okt 2020
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - Prins Bernhardlaan 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	59,6	59,6	48,6
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	59,6	59,6	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	54,2	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	48,6	--	48,6
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	46,0	46,0	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	45,6	45,6	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	42,2	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	37,2	--	37,2
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	33,9	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	33,8	33,8	33,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,8	31,8	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	26,5	--	26,5
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,1	26,1	26,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	25,1	25,1	25,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,2	23,2	23,2
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	23,0	23,0	23,0
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,5	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	22,5	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	21,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,6	59,6	48,6

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax okt 2020
LAmax bij Bron voor toetspunt: 006_A - Prins Bernhardlaan 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	57,0	57,0	50,8
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	57,0	57,0	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	53,5	--	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	52,6	52,6	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	50,8	--	50,8
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	45,3	45,3	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	41,5	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	37,0	--	37,0
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	30,3	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	29,7	29,7	29,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	28,3	28,3	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	27,2	--	27,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,0	24,0	24,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	21,8	21,8	21,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	21,7	21,7	21,7
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	19,9	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	19,7	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	18,6	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	18,4	18,4	18,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,0	57,0	50,8

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax okt 2020
LAmax bij Bron voor toetspunt: 006_B - Prins Bernhardlaan 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	58,7	58,7	51,7
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	58,7	58,7	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	54,8	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	51,7	--	51,7
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	46,6	46,6	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	43,5	43,5	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	43,3	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	38,1	--	38,1
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	31,6	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	30,9	30,9	30,9
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	29,2	29,2	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	27,9	--	27,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,8	24,8	24,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,8	22,8	22,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,7	22,7	22,7
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	21,0	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	20,5	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	20,0	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	19,9	19,9	19,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,7	58,7	51,7

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 007_A - Prins Bernhardlaan 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	56,9	56,9	42,9
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	56,9	56,9	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	52,8	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	42,9	--	42,9
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	42,8	42,8	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	41,7	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	41,0	41,0	--
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	32,3	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	30,7	30,7	30,7
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	30,1	--	30,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,1	30,1	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	27,2	--	27,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	22,9	22,9	22,9
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	21,3	21,3	21,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	20,8	20,8	20,8
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	20,8	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	20,5	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	19,8	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	17,1	17,1	17,1
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,9	56,9	42,9

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax okt 2020
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007_B - Prins Bernhardlaan 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	59,5	59,5	49,2
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	59,5	59,5	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	55,2	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	49,2	--	49,2
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	46,0	46,0	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	45,4	45,4	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	44,2	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	37,6	--	37,6
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	32,4	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	32,3	32,3	32,3
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,8	30,8	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	30,0	--	30,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,7	23,7	23,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,7	22,7	22,7
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	21,8	21,8	21,8
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	21,7	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	21,4	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	21,2	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	18,7	18,7	18,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,5	59,5	49,2

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 008_A - Prins Bernhardlaan 9
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	56,7	56,7	47,4
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	56,7	56,7	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	51,9	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	47,4	--	47,4
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	43,7	43,7	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	42,7	42,7	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	40,1	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	35,2	--	35,2
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	29,2	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	29,0	29,0	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,1	28,1	28,1
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	27,9	--	27,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	20,3	20,3	20,3
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	19,0	19,0	19,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	18,9	18,9	18,9
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	18,5	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	17,9	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	17,1	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	14,5	14,5	14,5
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,7	56,7	47,4

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 008_B - Prins Bernhardlaan 9
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	59,2	59,2	49,1
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	59,2	59,2	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	54,0	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	49,1	--	49,1
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	48,4	48,4	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	44,1	44,1	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	42,3	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	37,2	--	37,2
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	30,1	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,0	30,0	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	30,0	30,0	30,0
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	28,8	--	28,8
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	21,3	21,3	21,3
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	20,1	20,1	20,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	20,0	20,0	20,0
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	19,3	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	18,5	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	18,1	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	15,9	15,9	15,9
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,2	59,2	49,1

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 009_A - Prins Bernhardlaan 12
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	58,5	58,5	45,6
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	58,5	58,5	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	52,5	--	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	51,8	51,8	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	47,7	47,7	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	45,6	--	45,6
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	41,3	--	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	31,5	--	31,5
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	31,3	--	31,3
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	29,3	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	29,2	29,2	29,2
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	27,6	27,6	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	21,0	--	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	19,0	19,0	19,0
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	18,9	--	--
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	18,9	18,9	18,9
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	18,5	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	16,4	16,4	16,4
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	15,1	15,1	15,1
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,5	58,5	45,6

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAmox okt 2020
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 009_B - Prins Bernhardlaan 12
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	60,4	60,4	47,6
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	60,4	60,4	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	54,6	--	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	53,5	53,5	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	49,3	49,3	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	47,6	--	47,6
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	43,5	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	33,6	--	33,6
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	32,9	--	32,9
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	32,7	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,8	31,8	31,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	29,2	29,2	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,0	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	21,3	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	20,7	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	20,1	20,1	20,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	20,1	20,1	20,1
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	19,6	19,6	19,6
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	16,7	16,7	16,7
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,4	60,4	47,6

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 010_A - Prins Bernhardlaan 4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	45,1	45,1	37,0
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	45,1	45,1	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	41,0	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	38,6	38,6	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	37,6	37,6	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	37,0	--	37,0
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	31,5	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	30,6	30,6	30,6
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	30,1	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	27,8	27,8	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	26,1	--	26,1
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	23,9	--	23,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,2	23,2	23,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,2	22,2	22,2
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	21,8	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	19,9	19,9	19,9
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	19,4	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	18,3	18,3	18,3
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	17,9	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,1	45,1	37,0

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmix okt 2020
LAmix bij Bron voor toetspunt: 010_B - Prins Bernhardlaan 4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	50,3	50,3	44,8
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	50,3	50,3	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	47,5	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	45,6	45,6	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	44,8	--	44,8
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	41,9	41,9	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	37,0	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	34,0	--	34,0
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,5	31,5	31,5
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	31,3	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	28,3	28,3	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	25,3	--	25,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,0	24,0	24,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	23,0	23,0	23,0
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	20,4	20,4	20,4
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	20,2	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	19,9	19,9	19,9
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	19,2	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	17,7	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,3	50,3	44,8

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 011_A - Prins Bernhardlaan 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	53,3	53,3	40,5
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	53,3	53,3	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	46,4	--	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	41,3	41,3	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	40,5	--	40,5
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	40,0	40,0	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	33,9	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,7	31,7	31,7
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	30,6	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	29,2	29,2	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	27,9	--	27,9
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	25,2	--	25,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,7	23,7	23,7
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,8	22,8	22,8
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,4	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	20,2	20,2	20,2
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	20,0	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	20,0	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	18,8	18,8	18,8
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,3	53,3	40,5

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmaz okt 2020
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 011_B - Prins Bernhardlaan 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	56,1	56,1	45,7
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	56,1	56,1	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	49,4	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	45,7	45,7	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	45,7	--	45,7
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	45,0	45,0	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	38,1	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	35,3	--	35,3
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	32,8	32,8	32,8
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	31,5	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	28,7	28,7	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	28,0	--	28,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,5	24,5	24,5
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	23,7	23,7	23,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	21,2	21,2	21,2
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	20,8	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	20,5	20,5	20,5
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	19,1	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	18,2	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,1	56,1	45,7

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAmox okt 2020
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 012_A - Stationsweg 19 (Vp 3)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	51,0	51,0	51,0
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	51,0	51,0	51,0
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	48,6	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	48,6	--	48,6
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	47,5	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	39,7	39,7	39,7
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	39,1	39,1	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	37,6	37,6	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	36,1	36,1	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	35,8	35,8	35,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	35,7	35,7	35,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	35,3	35,3	35,3
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	33,1	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	32,8	32,8	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	32,2	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	29,6	--	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	22,5	--	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	18,6	--	18,6
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	13,1	--	13,1
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,0	51,0	51,0

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 012_B - Stationsweg 19 (Vp 3)
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	50,8	50,8	50,8
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	50,8	50,8	50,8
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	49,4	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	48,5	--	48,5
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	47,4	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	40,2	40,2	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	40,0	40,0	40,0
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	39,2	39,2	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	38,2	38,2	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	35,6	35,6	35,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	35,6	35,6	35,6
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	35,5	35,5	35,5
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	34,0	34,0	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	33,1	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	32,1	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	30,8	--	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	24,5	--	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	20,3	--	20,3
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	16,0	--	16,0
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,8	50,8	50,8

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 013_A - Stationsweg 11(a)
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	50,3	50,3	50,3
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	50,3	50,3	50,3
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	49,4	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	48,4	--	48,4
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	47,9	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	42,7	42,7	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	39,7	39,7	39,7
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	39,6	39,6	39,6
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	39,1	39,1	39,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	38,2	38,2	38,2
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	37,0	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	36,5	36,5	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	35,6	35,6	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	33,8	33,8	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	31,3	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	26,0	--	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	20,3	--	20,3
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	17,1	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	14,2	--	14,2
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,3	50,3	50,3

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAmax okt 2020
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 013_B - Stationsweg 11(a)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	51,9	51,9	51,9
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	51,9	51,9	51,9
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	50,8	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	50,3	--	50,3
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	49,4	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	44,9	44,9	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	42,6	42,6	42,6
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	41,8	41,8	41,8
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	41,3	41,3	41,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	41,1	41,1	41,1
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	39,3	39,3	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	38,7	38,7	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	38,7	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	33,9	33,9	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	33,0	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	32,5	--	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	21,9	--	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	20,4	--	20,4
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	15,9	--	15,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,9	51,9	51,9

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 014_A - Stationsweg 21 (Vp 4)
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	52,8	52,8	52,8
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	52,8	52,8	52,8
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	52,3	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	51,8	--	51,8
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	51,5	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	45,2	45,2	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	44,4	44,4	44,4
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	43,9	43,9	43,9
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	42,9	42,9	42,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	42,9	42,9	42,9
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	40,5	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	39,0	39,0	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	37,8	37,8	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	34,6	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	34,6	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	33,8	33,8	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	22,3	--	22,3
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	18,1	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	15,1	--	15,1
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,8	52,8	52,8

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 014_B - Stationsweg 21 (Vp 4)
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	55,6	55,6	55,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	55,6	55,6	55,6
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	52,6	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	52,1	--	52,1
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	51,3	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	46,7	46,7	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	46,0	46,0	46,0
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	45,0	45,0	45,0
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	44,8	44,8	44,8
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	44,7	44,7	44,7
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	40,6	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	40,5	40,5	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	39,8	39,8	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	35,5	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	35,2	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	33,4	33,4	--
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	20,5	--	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	19,4	--	19,4
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	14,9	--	14,9
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,6	55,6	55,6

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 015_A - De Bongerd 2 (Vp 18)
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	50,5	50,5	50,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	50,5	50,5	50,5
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	49,4	--	49,4
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	48,6	--	--
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	48,0	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	44,9	44,9	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	41,3	41,3	41,3
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	40,6	40,6	40,6
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	39,7	39,7	39,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	39,0	39,0	39,0
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	36,6	--	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	35,5	35,5	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	34,8	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	34,6	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	32,4	32,4	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	31,9	31,9	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	19,9	--	19,9
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	14,1	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	11,9	--	11,9
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,5	50,5	50,5

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 015_B - De Bongerd 2 (Vp 18)
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	52,3	52,3	52,3
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	52,3	52,3	52,3
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	51,2	--	51,2
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	50,4	--	--
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	49,8	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	47,4	47,4	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	43,3	43,3	43,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	43,2	43,2	43,2
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	42,6	42,6	42,6
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	41,6	41,6	41,6
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	39,5	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	37,7	--	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	36,9	36,9	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	36,2	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	33,9	33,9	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	32,7	32,7	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	18,5	--	18,5
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	17,3	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	13,9	--	13,9
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,3	52,3	52,3

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAmax okt 2020
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 016_A - De Bongerd 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	49,8	49,8	49,8
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	49,8	49,8	49,8
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	49,1	--	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	48,2	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	48,0	--	48,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	46,8	46,8	--
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	41,0	41,0	41,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	40,7	40,7	40,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	40,2	40,2	40,2
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	39,0	39,0	39,0
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	37,4	--	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	36,4	36,4	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	34,3	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	33,5	33,5	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	33,0	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	32,7	32,7	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	18,2	--	18,2
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	14,3	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	12,8	--	12,8
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,8	49,8	49,8

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 016_B - De Bongerd 4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	51,6	51,6	51,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	51,6	51,6	51,6
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	49,9	--	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	48,7	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	48,7	--	48,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	47,2	47,2	--
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	43,3	43,3	43,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	42,7	42,7	42,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	42,2	42,2	42,2
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	40,9	40,9	40,9
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	39,2	--	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	36,7	36,7	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	35,4	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	34,6	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	33,5	33,5	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	32,5	32,5	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	18,4	--	18,4
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	16,6	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	13,7	--	13,7
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,6	51,6	51,6

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 017_A - Wijkendaalseweg 2a
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_A	Wijkendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	48,6	48,5	48,5
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	48,6	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	48,5	48,5	48,5
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	47,2	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	47,2	--	47,2
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	44,7	44,7	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	39,8	39,8	39,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	39,5	39,5	39,5
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	37,6	37,6	37,6
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	37,2	37,2	37,2
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	37,1	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	36,2	--	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	35,4	35,4	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	32,3	32,3	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	31,9	31,9	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	31,7	--	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	17,0	--	17,0
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	13,9	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	11,7	--	11,7
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,6	48,5	48,5

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 017_B - Wijnendaalseweg 2a
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_B	Wijnendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	50,3	50,3	50,3
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	50,3	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	50,3	50,3	50,3
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	49,1	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	48,9	--	48,9
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	47,3	47,3	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	42,3	42,3	42,3
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	42,0	42,0	42,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	39,7	39,7	39,7
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	39,2	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	39,1	39,1	39,1
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	39,0	--	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	36,9	36,9	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	33,2	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	33,2	33,2	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	32,9	32,9	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	18,2	--	18,2
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	15,6	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	14,6	--	14,6
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,3	50,3	50,3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax okt 2020
LAmax bij Bron voor toetspunt: 018_A - Wijnendaalseweg 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018_A	Wijnendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	46,8	45,5	46,5
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	46,8	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	46,5	--	46,5
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	45,6	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	45,5	45,5	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	45,2	45,2	45,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	36,9	36,9	36,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	36,4	36,4	36,4
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	36,3	36,3	36,3
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	35,8	35,8	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	34,8	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	34,5	34,5	34,5
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	34,1	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	31,6	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	31,5	31,5	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	28,7	28,7	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	16,8	--	16,8
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	14,4	--	14,4
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	13,4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,8	45,5	46,5

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmix okt 2020
LAmix bij Bron voor toetspunt: 018_B - Wihendaalseweg 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018_B	Wihendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	48,2	46,9	46,9
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	48,2	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	46,9	46,9	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	46,9	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	46,9	46,9	46,9
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	46,7	--	46,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	38,9	38,9	38,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	38,7	38,7	38,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	38,6	38,6	38,6
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	37,5	37,5	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	36,7	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditie	206261,51	489810,68	1,00	36,2	36,2	36,2
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	35,2	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	33,1	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	33,0	33,0	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	29,4	29,4	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	18,2	--	18,2
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	17,9	--	17,9
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	15,3	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,2	46,9	46,9

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax okt 2020
LAmax bij Bron voor toetspunt: 019_A - Wihendaalseweg 4 (Vp5)
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_A	Wihendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	46,2	46,2	46,2
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	46,2	46,2	46,2
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	42,0	42,0	--
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	41,8	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	40,7	--	40,7
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	39,8	--	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	37,4	37,4	37,4
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	37,3	37,3	37,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	37,0	37,0	37,0
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	35,9	35,9	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	35,4	35,4	35,4
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	32,7	32,7	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	32,6	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derdn+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	31,1	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	31,0	31,0	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	28,2	--	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	18,9	--	18,9
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	14,7	--	14,7
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	13,7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,2	46,2	46,2

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAmox okt 2020
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 019_B - Wihendaalseweg 4 (Vp5)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_B	Wihendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	47,8	47,8	47,8
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	47,8	47,8	47,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	44,8	44,8	--
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	43,8	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	42,9	--	42,9
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	41,4	--	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	39,7	39,7	39,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	39,6	39,6	39,6
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	39,5	39,5	39,5
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	37,8	37,8	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	37,1	37,1	37,1
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	35,0	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	34,1	34,1	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derd+huip.	206274,48	489886,56	1,00	33,3	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	31,6	31,6	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	29,9	--	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	20,4	--	20,4
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	17,8	--	17,8
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	15,7	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,8	47,8	47,8

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax okt 2020
LAmax bij Bron voor toetspunt: 020_A - Wijnendaalseweg 4c
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_A	Wijnendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	45,6	45,6	45,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	45,6	45,6	45,6
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	45,3	45,3	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	45,0	--	45,0
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	44,9	--	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	44,5	--	--
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	36,8	36,8	36,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	36,8	36,8	36,8
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	36,7	36,7	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	36,7	36,7	36,7
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	34,9	34,9	34,9
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	34,1	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	33,2	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	31,9	31,9	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	28,9	28,9	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	28,4	--	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	17,2	--	17,2
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	15,7	--	15,7
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	13,5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,6	45,6	45,6

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 020_B - Wihendaalseweg 4c
Groep: (hoofdgroep)

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving						
020_B	Wihendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	47,9	47,8	47,9
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	47,9	--	47,9
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	47,8	47,8	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	47,3	47,3	47,3
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	47,0	--	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	46,8	--	--
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	39,1	39,1	39,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	39,0	39,0	39,0
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	38,9	38,9	38,9
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	38,6	38,6	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	36,6	36,6	36,6
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	36,1	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	35,5	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	33,0	33,0	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	31,3	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	29,9	29,9	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	18,9	--	18,9
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	18,2	--	18,2
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	15,9	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,9	47,8	47,9

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAmox okt 2020
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 021_A - Wihendaalseweg 6
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_A	Wihendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	48,2	46,9	48,2
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	48,2	--	48,2
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	47,1	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	46,9	46,9	46,9
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	46,5	46,5	--
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	46,4	--	--
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	37,9	37,9	37,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	37,9	37,9	37,9
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	37,7	37,7	37,7
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	36,8	36,8	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	36,2	36,2	36,2
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	35,2	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	34,2	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	33,0	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	32,9	32,9	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	32,7	32,7	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	17,7	--	17,7
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	16,4	--	16,4
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	14,1	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,2	46,9	48,2

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmix okt 2020
LAmix bij Bron voor toetspunt: 021_B - Wihendaalseweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_B	Wihendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	49,9	49,0	49,9
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	49,9	--	49,9
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	49,1	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	49,0	49,0	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	48,9	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	48,6	48,6	48,6
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	40,2	40,2	40,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	40,2	40,2	40,2
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	40,1	40,1	40,1
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	39,1	39,1	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	38,0	38,0	38,0
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	37,2	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	36,6	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	34,8	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	33,8	33,8	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	33,8	33,8	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	19,6	--	19,6
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	18,8	--	18,8
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	17,0	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,9	49,0	49,9

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax okt 2020
LAmax bij Bron voor toetspunt: 022_A - Wihendaalseweg 8
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_A	Wihendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	46,8	46,8	46,8
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	46,8	46,8	46,8
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	46,3	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	44,8	--	44,8
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	44,5	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	43,3	43,3	--
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	37,4	37,4	37,4
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	37,3	37,3	37,3
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	37,2	37,2	37,2
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	36,9	36,9	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	36,3	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	35,7	35,7	35,7
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	35,5	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	33,8	33,8	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	30,7	30,7	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	30,1	--	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	19,7	--	19,7
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	16,0	--	16,0
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	13,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,8	46,8	46,8

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 022_B - Wihendaalseweg 8
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_B	Wihendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	48,5	48,5	48,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	48,5	48,5	48,5
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	48,2	--	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	46,7	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	46,7	--	46,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	44,2	44,2	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	39,7	39,7	39,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	39,7	39,7	39,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	39,7	39,7	39,7
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	39,3	39,3	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	37,8	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	37,5	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	37,5	37,5	37,5
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	35,6	35,6	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	32,4	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	32,3	32,3	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	21,1	--	21,1
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	19,4	--	19,4
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	17,1	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,5	48,5	48,5

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax okt 2020
LAmax bij Bron voor toetspunt: 023_A - Wijnendaalseweg 10
Groep: (hoofdgroep)

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
023_A	Wijnendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	49,2	47,3	48,9
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	49,2	--	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	49,0	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	48,9	--	48,9
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	47,3	47,3	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	47,3	47,3	47,3
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	39,6	39,6	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	37,7	--	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	37,6	37,6	37,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	37,4	37,4	37,4
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	36,9	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	36,6	36,6	--
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	36,2	36,2	36,2
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	36,0	36,0	36,0
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	33,1	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	31,1	31,1	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	21,2	--	21,2
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	19,0	--	19,0
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	13,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,2	47,3	48,9

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAmax okt 2020
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 023_B - Wijnendaalseweg 10
 Groep: (hoofdgroep)

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
023_B	Wijnendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	51,2	49,7	50,8
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	51,2	--	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	51,0	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	50,8	--	50,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	49,7	49,7	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	49,3	49,3	49,3
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	42,2	42,2	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	40,1	--	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	39,9	39,9	39,9
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	39,9	39,9	39,9
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	39,6	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	39,2	39,2	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	37,7	37,7	37,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	37,6	37,6	37,6
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	35,4	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	33,1	33,1	--
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	22,6	--	22,6
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	21,7	--	21,7
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	18,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,2	49,7	50,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAmox okt 2020
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 024_A - Wijnendaalseweg 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024_A	Wijnendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	50,3	48,3	50,3
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	50,3	--	50,3
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	49,7	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	48,3	48,3	48,3
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	48,2	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	48,2	48,2	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	46,6	46,6	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	44,0	44,0	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	37,8	37,8	37,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	37,7	37,7	37,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	37,6	37,6	37,6
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	37,2	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	36,9	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	36,2	36,2	36,2
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	35,4	35,4	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	35,1	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	26,0	--	26,0
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	21,3	--	21,3
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	11,0	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,3	48,3	50,3

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAmox okt 2020
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 024_B - Wihendaalseweg 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024_B	Wihendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	52,2	50,7	52,2
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	52,2	--	52,2
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	51,7	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	50,7	50,7	--
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	50,2	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	50,1	50,1	50,1
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	48,2	48,2	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	44,9	44,9	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	40,4	40,4	40,4
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	40,3	40,3	40,3
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	40,2	--	--
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	40,1	40,1	40,1
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	39,0	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	38,1	38,1	38,1
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	36,9	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	35,0	35,0	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	27,6	--	27,6
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	22,3	--	22,3
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	14,3	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,2	50,7	52,2

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 025_A - Wijnendaalsweg 16 (Vp 6)
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_A	Wijnendaalsweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	51,3	51,3	51,3
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	51,3	51,3	51,3
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	51,3	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	50,5	--	50,5
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	50,5	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	48,6	48,6	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	48,4	48,4	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	46,4	46,4	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	38,5	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	38,3	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	38,3	38,3	38,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	38,1	38,1	38,1
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	37,8	37,8	37,8
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	37,4	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	37,0	37,0	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	36,7	36,7	36,7
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	29,9	--	29,9
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	25,7	--	25,7
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	16,5	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,3	51,3	51,3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 025_B - Wihendaalsweg 16 (Vp 6)
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_B	Wihendaalsweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	53,4	53,4	53,4
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	53,4	53,4	53,4
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	53,3	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	52,7	--	52,7
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	52,6	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	50,7	50,7	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	50,4	50,4	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	49,6	49,6	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	41,4	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	40,9	40,9	40,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	40,7	40,7	40,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	40,4	40,4	40,4
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	40,2	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	39,8	--	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	38,6	38,6	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	38,6	38,6	38,6
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	32,0	--	32,0
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	27,0	--	27,0
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	19,6	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,4	53,4	53,4

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 026_A - Wijnendaalseweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026_A	Wijnendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	48,4	48,4	46,0
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	48,4	48,4	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	47,4	47,4	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	46,0	--	46,0
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	45,2	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	45,1	45,1	45,1
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	45,0	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	42,9	42,9	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	36,9	36,9	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	34,6	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	33,4	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	33,0	33,0	33,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	33,0	33,0	33,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	33,0	33,0	33,0
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	32,5	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	29,7	--	29,7
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	26,8	--	26,8
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	25,5	25,5	25,5
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	16,5	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,4	48,4	46,0

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 026_B - Wijkendaalseweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026_B	Wijkendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	49,9	49,9	47,7
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	49,9	49,9	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	48,9	48,9	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	47,7	--	47,7
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	47,6	47,6	47,6
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	47,4	--	--
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	47,4	--	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	45,1	45,1	--
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	38,6	38,6	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	37,0	--	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	37,0	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	35,6	35,6	35,6
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	35,6	35,6	35,6
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	35,4	35,4	35,4
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	34,7	--	--
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	31,6	--	31,6
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	29,6	29,6	29,6
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	28,4	--	28,4
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	18,7	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,9	49,9	47,7

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 027_A - Wijnendaalseweg 9
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027_A	Wijnendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	47,8	47,8	46,8
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	47,8	47,8	--
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	47,2	--	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	46,8	--	46,8
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	46,8	46,8	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	45,6	45,6	--
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	44,3	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	44,1	44,1	44,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	36,1	36,1	36,1
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	35,3	35,3	--
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	35,1	35,1	35,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	34,9	34,9	34,9
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	34,6	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	34,2	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	31,9	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	30,3	30,3	30,3
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	29,1	--	29,1
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	27,4	--	27,4
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	14,9	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,8	47,8	46,8

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmox okt 2020
LAmox bij Bron voor toetspunt: 027_B - Wijnendaalseweg 9
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027_B	Wijnendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	49,3	49,2	48,9
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	49,3	--	--
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	49,2	49,2	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	48,9	--	48,9
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	48,3	--	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	48,2	48,2	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	47,9	47,9	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	46,7	46,7	46,7
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	38,6	38,6	38,6
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	38,0	38,0	38,0
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	37,0	--	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	36,9	36,9	36,9
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	36,7	36,7	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	36,3	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	35,9	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	35,4	35,4	35,4
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	30,8	--	30,8
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	29,1	--	29,1
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	18,0	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,3	49,2	48,9

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAmox okt 2020
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 028_A - Wijkendaalseweg 7
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_A	Wijkendaalseweg 7	205951,26	489902,88	1,50	31,2	31,2	27,3
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	31,2	31,2	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	30,8	30,8	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	27,7	27,7	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	27,3	--	27,3
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	27,1	--	--
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	26,4	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	25,2	25,2	25,2
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	23,5	23,5	--
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	21,9	--	--
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	18,4	18,4	18,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	18,4	18,4	18,4
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	18,2	18,2	18,2
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	16,7	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	15,9	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	13,2	13,2	13,2
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	12,7	--	12,7
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	10,2	--	10,2
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	-2,4	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	31,2	31,2	27,3

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAmix okt 2020
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 028_B - Wijnendaalseweg 7
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_B	Wijnendaalseweg 7	205951,26	489902,88	5,00	33,7	33,7	30,1
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	33,7	33,7	--
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	33,3	33,3	--
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,6	30,6	--
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	30,1	--	30,1
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	1,00	29,9	--	--
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	29,1	--	--
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,4	28,4	28,4
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	26,2	26,2	--
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	25,9	25,9	25,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	25,8	25,8	25,8
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,7	25,7	25,7
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	24,8	--	--
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,80	20,0	--	--
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489886,56	1,00	18,6	--	--
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	17,3	17,3	17,3
213	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	15,0	--	15,0
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	1,00	12,9	--	12,9
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	1,00	0,2	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	33,7	33,7	30,1

Bijlage 5

Titel

Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS IH okt 2020
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	23	16	16	26	58
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	24	17	17	27	58
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	22	15	15	25	57
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	22	16	16	26	57
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	20	14	14	24	55
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	22	16	16	26	57
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	20	13	13	23	55
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	24	18	18	28	59
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	19	12	12	22	54
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	22	16	16	26	57
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	16	9	9	19	51
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	19	13	13	23	54
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	18	11	11	21	53
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	21	15	15	25	56
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	15	9	9	19	50
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	20	13	13	23	54
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	19	12	12	22	54
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	24	17	17	27	59
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	20	13	13	23	55
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	21	15	15	25	56
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	19	13	13	23	54
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	21	14	14	24	56
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	27	20	20	30	62
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	28	22	22	32	63
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	25	19	19	29	60
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	27	21	21	31	62
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	28	22	22	32	63
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	29	23	23	33	64
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	28	22	22	32	63
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	30	23	23	33	64
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	27	20	20	30	62
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	30	24	24	34	64
017_A	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	29	23	23	33	64
017_B	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	32	26	26	36	67
018_A	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	26	19	19	29	61
018_B	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	27	20	20	30	61
019_A	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	21	14	14	24	55
019_B	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	25	18	18	28	59
020_A	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	25	18	18	28	60
020_B	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	26	20	20	30	61
021_A	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	27	21	21	31	62
021_B	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	30	24	24	34	64
022_A	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	28	22	22	32	63
022_B	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	29	22	22	32	62
023_A	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	31	25	25	35	66
023_B	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	33	26	26	36	66
024_A	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	32	26	26	36	67
024_B	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	33	27	27	37	66
025_A	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	37	30	30	40	70
025_B	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	39	33	33	43	71
026_A	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	41	34	34	44	74
026_B	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	44	37	37	47	75
027_A	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	40	33	33	43	73
027_B	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	42	36	36	46	74
028_A	Wijhendaalseweg 7	205951,26	489902,88	1,50	45	39	39	49	78
028_B	Wijhendaalseweg 7	205951,26	489902,88	5,00	47	41	41	51	78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS IH okt 2020
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	22,5	16,0	16,0	26,0	57,7
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	23,5	17,0	17,0	27,0	58,4
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	21,6	15,1	15,1	25,1	56,8
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	22,4	15,9	15,9	25,9	57,3
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	20,1	13,5	13,5	23,5	55,2
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	22,4	15,9	15,9	25,9	57,3
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	19,9	13,3	13,3	23,3	55,0
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	24,1	17,6	17,6	27,6	58,8
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	18,9	12,4	12,4	22,4	54,0
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	22,4	15,9	15,9	25,9	57,2
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	15,7	9,1	9,1	19,1	50,8
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	19,1	12,6	12,6	22,6	53,9
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	17,7	11,1	11,1	21,1	52,8
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	21,2	14,7	14,7	24,7	56,0
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	15,2	8,6	8,6	18,6	50,3
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	19,7	13,2	13,2	23,2	54,5
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	19,0	12,5	12,5	22,5	54,1
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	24,0	17,5	17,5	27,5	58,8
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	19,5	13,0	13,0	23,0	54,6
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	21,3	14,8	14,8	24,8	56,1
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	19,3	12,7	12,7	22,7	54,4
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	21,0	14,5	14,5	24,5	55,8
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	26,9	20,4	20,4	30,4	61,9
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	28,3	21,8	21,8	31,8	62,9
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	25,3	18,8	18,8	28,8	60,4
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	27,1	20,6	20,6	30,6	61,7
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	28,1	21,6	21,6	31,6	63,0
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	29,2	22,7	22,7	32,7	63,7
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	28,3	21,8	21,8	31,8	63,3
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	29,6	23,1	23,1	33,1	63,9
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	26,9	20,3	20,3	30,3	61,8
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	30,0	23,5	23,5	33,5	64,3
017_A	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	29,3	22,7	22,7	32,7	64,1
017_B	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	32,3	25,8	25,8	35,8	66,6
018_A	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	25,9	19,4	19,4	29,4	60,8
018_B	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	27,0	20,5	20,5	30,5	61,2
019_A	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	20,6	14,1	14,1	24,1	55,5
019_B	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	24,6	18,1	18,1	28,1	58,9
020_A	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	24,7	18,2	18,2	28,2	59,5
020_B	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	26,4	19,9	19,9	29,9	60,6
021_A	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	27,2	20,6	20,6	30,6	61,9
021_B	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	30,1	23,6	23,6	33,6	64,1
022_A	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	28,1	21,5	21,5	31,5	62,7
022_B	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	28,7	22,2	22,2	32,2	62,4
023_A	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	31,0	24,5	24,5	34,5	65,6
023_B	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	32,7	26,2	26,2	36,2	66,2
024_A	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	32,5	26,0	26,0	36,0	66,8
024_B	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	33,4	26,9	26,9	36,9	66,3
025_A	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	36,6	30,1	30,1	40,1	70,3
025_B	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	39,3	32,7	32,7	42,7	70,8
026_A	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	40,8	34,3	34,3	44,3	74,4
026_B	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	43,9	37,4	37,4	47,4	74,9
027_A	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	39,7	33,2	33,2	43,2	73,5
027_B	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	42,3	35,8	35,8	45,8	73,9
028_A	Wijhendaalseweg 7	205951,26	489902,88	1,50	45,2	38,7	38,7	48,7	77,7
028_B	Wijhendaalseweg 7	205951,26	489902,88	5,00	47,2	40,7	40,7	50,7	77,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6

Titel

Invoergegevens geluidsbronnen na maatregelen in fase 1

AH.2019.0357.00.R001
Stegeman, Wijhe

Bijlage 6.1
Geluidsbronnen RBS LAr,LT na maatregelen fase 1

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Type
001	Gevelrooster N waterzuivering	206286,19	489950,05	0,00	3,50	Eigen waarde	0,00	360,00	17,70	30,00	45,80	55,80	61,80	64,40	67,40	66,30	61,50	72,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
002	Gesloten deur Z waterzuivering	206281,39	489941,94	0,00	1,80	Eigen waarde	0,00	360,00	28,10	37,40	44,90	59,00	57,00	59,40	59,40	58,30	49,10	65,92	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
003	Gesloten deur Z waterzuivering	206289,57	489944,35	0,00	1,80	Eigen waarde	0,00	360,00	34,30	36,40	43,80	58,10	57,10	57,50	59,90	57,20	47,78	65,20	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
004	Glaspui 0 waterzuivering	206291,09	489948,19	0,00	3,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,60	36,40	46,80	49,80	54,10	52,70	54,10	57,90	45,70	61,77	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
005	Roerwerken sIbtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	44,00	52,30	72,00	90,10	90,20	91,00	89,30	84,10	76,70	96,53	7,00	7,00	7,00	Normale puntbron
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	0,00	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,10	52,80	51,60	60,70	69,90	70,80	69,30	62,30	54,00	75,29	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
012	Rooster LbK hal G	206321,71	489927,35	0,00	11,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,60	56,40	56,90	52,50	59,00	60,50	51,90	40,60	27,20	65,05	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	0,00	11,80	Eigen waarde	0,00	360,00	45,00	58,10	63,70	70,30	73,40	72,60	67,10	62,30	53,80	77,84	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
014	Dakventilator Stork VDA500 hal G	206323,81	489922,25	0,00	11,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,00	56,60	68,70	71,90	77,10	71,40	70,10	62,50	51,80	80,03	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	0,00	14,00	Eigen waarde	0,00	360,00	37,80	52,80	59,30	71,00	80,70	75,70	73,70	66,80	57,20	82,95	10,00	10,00	10,00	Normale puntbron
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	0,00	13,00	Eigen waarde	0,00	360,00	55,00	59,10	65,30	72,10	76,90	66,00	70,40	64,20	49,00	79,41	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
017	Dakventilator EPHC	206328,13	489874,19	0,00	12,50	Eigen waarde	0,00	360,00	49,00	57,10	59,20	64,50	69,60	66,10	62,50	57,60	53,90	73,02	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,29	0,00	12,10	Eigen waarde	0,00	360,00	39,10	50,40	65,70	69,50	70,70	70,30	68,10	61,30	48,50	76,34	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
021	Slang in put CDEF	206372,64	489950,19	0,00	0,20	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,40	59,10	57,30	66,40	70,30	73,20	70,80	60,10	77,84	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
022	Pomp in omkasting CDEF	206380,39	489958,19	0,00	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	35,20	50,10	55,30	51,90	58,70	64,80	62,50	58,30	55,80	68,57	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
023	Dakventilator kantoor CDEF	206405,18	489964,99	0,00	8,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,50	44,90	53,50	58,20	61,90	62,10	56,60	52,10	40,60	66,74	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
024	Dakventilator kantoor CDEF	206408,80	489965,28	0,00	8,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,50	44,90	53,50	58,20	61,90	62,10	56,60	52,10	40,60	66,74	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
025	Rooster LbK CDEF	206407,74	489962,87	0,00	8,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,60	56,40	56,90	52,50	59,00	60,50	51,90	40,60	27,20	65,05	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
026	Drycooler Helpman CDEF	206400,04	489914,75	0,00	7,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,00	51,00	65,00	70,00	73,00	76,00	72,00	66,00	58,00	79,71	0,00	3,01	3,98	Normale puntbron
027	DakventilatorDVS500 sileo CDEF	206364,94	489921,44	0,00	6,30	Eigen waarde	0,00	360,00	39,70	55,50	68,30	69,50	72,00	74,20	69,80	64,70	55,80	78,52	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	0,00	6,80	Eigen waarde	0,00	360,00	40,00	56,00	65,00	70,00	73,00	78,00	80,00	75,00	65,00	83,64	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
029	Glaspui CDEF	206346,12	489955,40	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	50,50	63,00	64,60	65,30	69,40	66,30	64,10	53,40	73,83	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
030	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206377,90	489932,50	0,00	5,60	Eigen waarde	0,00	360,00	34,10	44,90	57,70	58,40	72,70	77,60	71,30	63,80	57,50	79,73	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
031	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206351,18	489933,60	0,00	5,60	Eigen waarde	0,00	360,00	37,50	46,20	62,00	68,70	73,80	77,90	75,80	72,10	58,20	81,75	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
032	Rooster LbK CDEF	206380,63	489935,79	0,00	6,60	Eigen waarde	0,00	360,00	38,30	49,90	61,70	62,60	65,40	67,30	59,90	55,40	45,40	71,34	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
033	Rooster LbK CDEF	206380,14	489939,18	0,00	6,60	Eigen waarde	0,00	360,00	37,70	51,30	63,30	62,10	65,60	65,60	58,70	52,00	42,80	70,82	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
034	Rooster LbK CDEF	206348,14	489936,53	0,00	6,60	Eigen waarde	0,00	360,00	47,10	58,50	73,30	78,00	83,50	87,50	79,50	69,70	62,20	89,87	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
035	Rooster LbK CDEF	206347,93	489939,76	0,00	6,60	Eigen waarde	0,00	360,00	46,50	57,80	71,10	75,40	82,50	85,60	76,60	65,00	56,30	88,05	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,30	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	40,10	57,40	71,20	70,60	81,00	81,10	74,90	64,70	86,95	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
037	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206331,60	489911,51	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,50	47,10	62,00	70,10	71,00	72,10	66,40	59,60	54,00	76,65	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
038	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206336,91	489910,64	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
039	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206342,10	489912,08	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
040	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206356,17	489912,26	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
041	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206406,52	489915,35	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
042	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206414,00	489914,95	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
043	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206430,25	489916,15	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
044	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206444,01	489917,05	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	20,60	41,00	55,80	67,40	70,80	68,80	63,30	60,90	54,80	74,65	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
053	Dakventilator Stork VDA 355/6EC rookkook	206430,79	489995,38	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,80	46,10	59,60	66,20	64,90	64,20	60,60	56,30	49,10	70,97	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	38,20	56,00	69,20	74,10	73,30	69,90	67,10	60,10	54,50	78,57	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489982,50	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	42,80	55,30	70,70	78,50	77,00	78,40	72,70	65,50	59,90	83,53	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489981,33	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	57,80	71,70	77,70	78,50	76,60	73,00	69,20	61,40	83,43	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206380,34	489996,33	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	3,50	33,30	55,70	72,30	79,60	82,10	77,60	73,40	62,70	85,47	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489996,76	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	43,90	60,00	73,00	81,00	83,00	82,00	76,00	72,00	64,00	87,47	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	42,90	59,50	71,80	80,90	82,80	82,10	76,40	72,40	63,80	87,44	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	42,90	59,50	71,80	80,90	82,80	82,10	76,40	72,40	63,80	87,44	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	42,90	59,50	71,80	80,90	82,80	82,10	76,40	72,40	63,80	87,44	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+W rookkook	206393,77	489904,10	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	45,60	60,70	72,00	82,20	84,30	84,20	80,90	77,20	71,40	89,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+W rookkook	206385,47	489904,84	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,10	58,50	70,80	79,40	82,30	80,60	75,60	71,80	65,20	86,43	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	47,60	58,70	68,30	73,80	84,30	80,60	76,40	68,80	57,60	86,70	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	0,00	9,																	

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Hal G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Hal G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Hal G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Hal G	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
015	EPHC	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
016	EPHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	EPHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	EPHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Rookkook	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
053	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	Rookkook	7,00	13,00	0,00	14,10	11,40	15,00	10,30	15,00	11,10
073	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AH.2019.0357.00.R001
Stegeman, Wijhe

Bijlage 6.1
Geluidsbronnen RBS LAr,LT na maatregelen fase 1

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Type	
077	Rookgasafvoer rookkook	206388,88	489901,33	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
078	Rookgasafvoer rookkook	206385,92	489901,69	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
091	Gevelrooster O ketelhuis	206487,74	489941,33	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,50	49,40	56,20	62,10	68,00	65,00	62,80	58,20	50,30	71,92	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,80	62,90	69,30	70,30	73,00	74,20	73,30	69,00	56,30	80,08	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
093	Gevelrooster W ketelhuis	206470,69	489948,73	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,50	49,40	56,20	62,10	68,00	65,00	62,80	58,20	50,30	71,92	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	0,00	6,10	Eigen waarde	0,00	360,00	28,80	48,90	59,30	62,30	68,90	71,20	73,30	70,00	63,30	77,57	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	0,00	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,00	56,30	63,00	68,10	70,40	68,50	66,80	62,80	55,30	75,31	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	0,00	8,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	56,00	70,00	75,00	78,00	81,00	77,00	71,00	63,00	84,71	0,00	3,01	6,02	Normale puntbron	
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	0,00	8,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	56,00	70,00	75,00	78,00	81,00	77,00	71,00	63,00	84,71	0,00	3,01	6,02	Normale puntbron	
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,20	489946,83	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	-10,00	53,00	59,00	63,00	65,00	63,00	61,00	56,00	47,00	69,94	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	0,00	13,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	6,02	Normale puntbron	
102	Rookgasafvoer expeditie	206280,46	489864,38	0,00	13,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	6,02	Normale puntbron	
103	Rookgasafvoer expeditie	206280,07	489860,93	0,00	13,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	6,02	Normale puntbron	
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	0,00	14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	32,50	47,10	63,20	66,40	71,60	65,90	64,60	57,00	46,30	74,51	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489805,54	0,00	14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	39,60	51,00	65,60	72,60	71,60	76,40	71,10	65,00	56,20	79,85	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
106	Gevelrooster O expeditie	206304,22	489864,38	0,00	13,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,40	49,10	55,80	63,60	68,00	73,60	71,20	66,10	58,20	76,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
107	Gevelrooster Z expeditie	206316,36	489797,78	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	33,60	41,00	45,80	46,20	47,70	50,80	44,90	38,00	25,20	54,93	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	25,80	40,70	54,50	64,30	63,90	64,30	59,80	52,00	43,40	69,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
109	Gevelrooster Z expeditie	206309,73	489797,35	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,90	49,60	54,80	58,20	62,10	58,00	52,60	43,90	33,00	65,46	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
110	Gevelrooster Z expeditie	206300,46	489796,89	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,20	45,10	55,80	62,90	66,50	61,30	56,20	54,40	50,00	60,53	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
111	Gevelrooster Z expeditie	206295,20	489796,57	0,00	11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	43,90	52,50	54,70	53,70	50,00	43,70	37,00	25,80	59,36	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	0,00	14,50	Eigen waarde	0,00	360,00	34,30	55,70	68,90	75,80	74,30	72,10	71,60	67,50	60,00	80,43	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
113	Dakventilator CDV183 expeditie	206299,32	489806,83	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
114	Dakventilator CDV183 expeditie	206298,61	489820,37	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
115	Dakventilator CDV183 expeditie	206298,25	489828,08	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
116	Dakventilator CDV183 expeditie	206298,52	489837,50	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
117	Dakventilator CDV183 expeditie	206297,90	489845,06	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
118	Dakventilator CDV183 expeditie	206295,29	489863,58	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	0,00	14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	40,00	48,70	66,60	75,80	70,20	75,10	68,00	58,50	51,20	79,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	0,00	14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	40,00	48,70	66,60	75,80	70,20	75,10	68,00	58,50	51,20	79,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	0,00	14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	40,00	48,70	66,60	75,80	70,20	75,10	68,00	58,50	51,20	79,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	0,00	12,20	Eigen waarde	0,00	360,00	51,00	59,70	77,60	86,80	81,20	86,10	79,00	69,50	62,20	90,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489805,48	0,00	14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489805,59	0,00	12,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,50	70,20	83,40	80,60	84,70	81,00	73,40	65,20	88,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
130	Drycooler GEA Kubu CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	0,00	14,00	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	54,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00	73,00	64,00	70,00	70,00	3,00	3,01	3,01	Normale puntbron
131	Drycooler GEA Kubu CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	0,00	14,00	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	54,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00	73,00	64,00	70,00	70,00	3,00	3,01	3,01	Normale puntbron
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	0,00	12,50	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	50,70	59,50	71,20	79,40	81,60	78,80	85,20	70,30	88,22	3,00	3,01	3,01	Normale puntbron	
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	0,00	12,50	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	50,70	59,50	71,20	79,40	81,60	78,80	85,20	70,30	88,22	3,00	3,01	3,01	Normale puntbron	
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	0,00	15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	40,40	54,30	63,10	68,10	71,80	73,20	73,10	71,80	67,20	79,33	3,00	3,01	3,01	Normale puntbron	
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	0,00	15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	40,40	54,30	63,10	68,10	71,80	73,20	73,10	71,80	67,20	79,33	3,00	3,01	3,01	Normale puntbron	
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	0,00	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	57,20	76,20	85,00	89,90	91,40	86,70	80,80	73,50	72,20	95,24	3,00	5,20	7,00	Normale puntbron	
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	51,00	59,70	77,60	86,80	81,20	86,10	79,00	69,50	62,20	90,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	0,00	5,00	Eigen waarde	0																

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
077	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	Ketelhuis	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
096	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	Ketelhuis	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
101	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Expeditie/ZAV	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
105	Expeditie/ZAV	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
106	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Expeditie/ZAV	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
109	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Expeditie/ZAV	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
113	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Expeditie/ZAV	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
120	Expeditie/ZAV	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
121	Expeditie/ZAV	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
122	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Koelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Koelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Koelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
Groep: hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Type
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	0,00	8,00	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	53,00	65,00	69,00	78,00	76,00	77,00	75,00	73,00	83,34	3,00	3,00	6,00	Normale puntbron
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	0,00	7,10	Eigen waarde	0,00	360,00	52,40	70,30	81,70	84,70	88,10	89,60	85,40	80,30	71,80	93,95	2,20	2,20	4,80	Normale puntbron
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	0,00	7,10	Eigen waarde	0,00	360,00	52,40	70,30	81,70	84,70	88,10	89,60	85,40	80,30	71,80	93,95	2,20	2,20	4,80	Normale puntbron
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,00	489944,66	0,00	7,10	Eigen waarde	0,00	360,00	52,40	70,30	81,70	84,70	88,10	89,60	85,40	80,30	71,80	93,95	3,90	3,90	6,20	Normale puntbron
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	83,00	86,00	88,00	92,00	94,50	94,50	89,00	81,00	99,72	11,59	13,79	--	Normale puntbron
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	83,00	86,00	88,00	92,00	94,50	94,50	89,00	81,00	99,72	11,59	13,79	--	Normale puntbron
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	83,00	86,00	88,00	92,00	94,50	94,50	89,00	81,00	99,72	11,59	13,79	--	Normale puntbron
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206204,43	489803,35	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	8,57	12,04	13,81	Normale puntbron
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	8,57	12,04	13,81	Normale puntbron
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	8,57	12,04	13,81	Normale puntbron
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	9,03	--	--	Normale puntbron
208	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	5,35	--	12,04	Normale puntbron
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	5,56	9,03	--	Normale puntbron
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	5,56	9,03	--	Normale puntbron
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	5,56	9,03	--	Normale puntbron
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	6,02	--	--	Normale puntbron
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	2,34	--	9,03	Normale puntbron
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	70,00	81,00	91,00	94,00	98,00	102,00	101,00	99,00	94,00	106,91	10,79	--	--	Normale puntbron
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	0,00	1,30	Eigen waarde	0,00	360,00	64,30	79,20	89,40	97,10	98,00	99,50	97,70	94,00	89,20	104,98	9,00	9,00	--	Normale puntbron

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
192	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lengte	Gem.snelheid	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	0,00	1,00	Eigen waarde	321,10	10	33	20	3	4	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	0,00	1,00	Eigen waarde	254,44	10	26	6	--	--	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	0,00	1,00	Eigen waarde	729,15	10	73	14	--	2	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	0,00	1,00	Eigen waarde	811,95	10	82	1	--	--	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,00	0,80	Eigen waarde	102,62	10	11	15	--	--	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditief	206261,51	489810,68	0,00	1,00	Eigen waarde	14,58	5	2	20	3	4	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489806,56	0,00	1,00	Eigen waarde	20,81	5	3	6	--	--	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	0,00	1,00	Eigen waarde	22,99	5	3	14	--	2	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	0,00	1,00	Eigen waarde	29,62	5	3	1	--	--	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
M01	102,22	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	102,22	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	102,22	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	102,22	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M05	89,12	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	97,75	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	97,75	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M08	97,75	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M09	97,75	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 7

Titel

Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ na maatregelen in fase 1

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	40	38	37	47	64
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	42	40	39	49	65
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	40	38	37	47	58
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	42	40	39	49	60
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	41	39	37	47	59
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	43	41	40	50	60
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	46	45	45	55	62
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	49	48	47	57	63
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	46	45	44	54	63
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	49	47	47	57	63
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	46	44	43	53	64
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	48	46	45	55	64
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	46	43	43	53	62
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	49	47	46	56	64
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	43	42	41	51	61
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	46	45	44	54	63
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	45	42	41	51	63
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	47	45	44	54	64
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	42	41	41	51	53
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	44	44	43	53	58
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	43	42	42	52	56
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	46	45	44	54	60
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	43	42	41	51	65
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	45	44	44	54	64
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	41	39	38	48	63
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	44	44	43	53	65
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	45	44	42	52	68
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	47	46	44	54	67
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	42	40	39	49	66
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	44	42	41	51	67
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	42	40	38	48	66
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	44	42	40	50	66
017_A	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	40	38	36	46	65
017_B	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	42	41	39	49	66
018_A	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	38	36	33	43	63
018_B	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	40	38	36	46	63
019_A	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	38	36	34	44	59
019_B	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	40	39	37	47	60
020_A	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	38	37	34	44	61
020_B	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	40	39	36	46	64
021_A	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	40	38	35	45	64
021_B	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	42	40	38	48	66
022_A	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	39	37	35	45	62
022_B	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	41	40	38	48	64
023_A	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	40	39	36	46	66
023_B	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	42	41	39	49	67
024_A	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	41	39	37	47	67
024_B	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	43	42	40	50	68
025_A	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	42	40	38	48	68
025_B	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	44	43	41	51	69
026_A	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	38	36	35	45	63
026_B	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	40	39	37	47	65
027_A	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	38	37	35	45	63
027_B	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	42	41	40	50	65
028_A	Wijhendaalseweg 79	205951,26	489902,88	1,50	22	20	18	28	45
028_B	Wijhendaalseweg 79	205951,26	489902,88	5,00	26	24	22	32	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	40,2	38,1	36,8	46,8	63,6
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	42,4	40,3	39,2	49,2	64,8
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	40,1	38,3	37,2	47,2	58,1
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	42,0	40,4	39,4	49,4	59,6
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	40,6	38,6	37,3	47,3	58,9
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	42,5	40,8	39,7	49,7	59,8
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	46,5	45,5	45,0	55,0	61,8
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	48,6	47,6	47,1	57,1	62,5
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	46,2	44,8	44,2	54,2	62,7
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	48,5	47,2	46,6	56,6	63,5
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	45,7	44,2	43,1	53,1	63,9
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	47,9	46,5	45,5	55,5	64,3
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	46,0	43,4	42,8	52,8	62,2
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	49,3	47,4	46,4	56,4	64,1
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	42,7	41,7	40,6	50,6	61,4
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	45,8	44,8	43,8	53,8	62,8
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	44,7	42,4	40,8	50,8	62,9
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	47,3	45,4	44,0	54,0	63,9
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	41,8	41,5	41,3	51,3	53,2
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	44,4	43,8	43,2	53,2	57,6
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	42,7	42,2	41,8	51,8	56,4
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	45,9	45,2	44,4	54,4	60,1
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	43,1	42,1	41,1	51,1	64,7
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	45,1	44,4	43,7	53,7	64,1
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	40,6	39,4	38,0	48,0	63,0
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	44,5	43,5	42,6	52,6	65,0
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	45,4	43,9	42,5	52,5	67,9
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	46,8	45,6	44,4	54,4	67,3
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	42,0	40,4	38,8	48,8	66,4
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	44,0	42,5	40,7	50,7	67,3
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	41,8	40,1	37,9	47,9	65,8
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	43,5	41,9	40,1	50,1	66,2
017_A	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	39,8	38,1	36,0	46,0	64,9
017_B	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	42,3	40,7	38,8	48,8	65,8
018_A	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	37,9	36,3	33,2	43,2	62,6
018_B	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	39,8	38,4	35,7	45,7	63,1
019_A	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	37,9	36,4	34,5	44,5	58,8
019_B	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	40,2	38,9	37,0	47,0	60,2
020_A	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	38,2	36,7	33,8	43,8	61,4
020_B	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	40,5	39,1	36,5	46,5	63,6
021_A	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	39,5	38,0	35,3	45,3	64,1
021_B	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	41,8	40,5	37,9	47,9	65,7
022_A	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	38,9	37,3	35,4	45,4	62,1
022_B	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	41,0	39,5	37,9	47,9	63,9
023_A	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	39,9	38,5	36,1	46,1	66,0
023_B	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	42,3	41,0	38,6	48,6	67,4
024_A	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	40,9	39,5	37,0	47,0	66,5
024_B	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	43,4	42,0	39,6	49,6	68,0
025_A	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	41,8	40,4	38,2	48,2	67,7
025_B	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	44,3	43,0	41,1	51,1	69,0
026_A	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	37,7	36,3	34,6	44,6	63,1
026_B	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	40,3	39,0	37,5	47,5	64,5
027_A	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	38,4	36,9	34,6	44,6	63,2
027_B	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	42,2	41,1	39,6	49,6	65,4
028_A	Wijhendaalseweg 79	205951,26	489902,88	1,50	21,8	20,4	18,4	28,4	45,0
028_B	Wijhendaalseweg 79	205951,26	489902,88	5,00	25,6	23,9	21,9	31,9	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Kappeweg 1b
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	40,2	38,1	36,8	46,8	63,6
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	24,9	24,9	24,9	34,9	36,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	27,2	27,2	24,6	34,6	32,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	27,1	27,1	24,5	34,5	32,6
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	29,7	--	23,0	33,0	36,3
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	25,2	25,2	22,9	32,9	32,4
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	32,5	--	--	32,5	47,8
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	22,4	22,4	22,4	32,4	26,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	22,2	22,2	22,2	32,2	25,7
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	24,9	24,9	21,9	31,9	28,5
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	25,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	21,1	21,1	21,1	31,1	24,5
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	21,1	21,1	21,1	31,1	24,5
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	28,1	25,9	--	30,9	44,0
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	20,8	20,8	20,8	30,8	24,7
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	23,8	23,8	20,7	30,7	27,1
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	23,3	23,3	20,3	30,3	26,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	19,5	19,5	19,5	29,5	22,9
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	26,7	24,5	--	29,5	42,7
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	19,5	19,5	19,5	29,5	22,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,1	--	19,4	29,4	60,0
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	19,3	19,3	19,3	29,3	22,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	19,3	19,3	19,3	29,3	22,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	19,3	19,3	19,3	29,3	22,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	19,3	19,3	19,3	29,3	22,5
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	19,2	19,2	19,2	29,2	22,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	19,2	19,2	19,2	29,2	22,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	19,1	19,1	19,1	29,1	22,3
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	19,0	19,0	19,0	29,0	22,4
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	18,5	18,5	18,5	28,5	21,9
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	18,4	18,4	18,4	28,4	21,8
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	18,3	18,3	18,3	28,3	21,6
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	17,8	17,8	17,8	27,8	21,6
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	21,0
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	21,1
208	Pallet-/pomptwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	24,0	--	17,3	27,3	33,8
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	24,2	22,0	--	27,0	40,2
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	21,8	18,8	15,8	25,8	24,7
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	21,7	18,7	15,7	25,7	24,6
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	15,5	15,5	15,5	25,5	22,0
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	15,5	15,5	15,5	25,5	21,9
Rest		0,00	0,00	0,00	29,7	29,0	28,4	38,4	60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LArq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Kappeweg 1b
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	42,4	40,3	39,2	49,2	64,8
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	27,8	27,8	27,8	37,8	39,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	29,6	29,6	27,0	37,0	34,3
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	29,4	29,4	26,8	36,8	34,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	27,5	27,5	25,2	35,2	34,0
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	31,9	--	25,2	35,2	37,8
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	24,5	24,5	24,5	34,5	27,9
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	24,4	24,4	24,4	34,4	27,5
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	24,4	24,4	24,4	34,4	27,1
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	24,3	24,3	24,3	34,3	27,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	24,2	24,2	24,2	34,2	27,2
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	34,1	--	--	34,1	48,8
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	23,7	23,7	23,7	33,7	27,0
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	26,3	26,3	23,3	33,3	29,2
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	29,8	27,6	--	32,6	44,8
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	22,4	22,4	22,4	32,4	25,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	25,4	25,4	22,3	32,3	28,0
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	22,1	22,1	22,1	32,1	24,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	21,8	21,8	21,8	31,8	24,5
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	24,8	24,8	21,8	31,8	27,5
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	21,8	21,8	21,8	31,8	24,7
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	21,7	21,7	21,7	31,7	24,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	21,7	21,7	21,7	31,7	24,4
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	21,6	21,6	21,6	31,6	24,3
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	21,5	21,5	21,5	31,5	24,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	21,3	21,3	21,3	31,3	24,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	28,0	--	21,3	31,3	61,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,3	21,3	21,3	31,3	24,1
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	28,4	26,2	--	31,2	43,7
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	21,2	21,2	21,2	31,2	24,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	21,1	21,1	21,1	31,1	23,9
208	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	27,4	--	20,7	30,7	36,6
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	20,6	20,6	20,6	30,6	23,5
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	20,4	20,4	20,4	30,4	23,2
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	19,0	19,0	19,0	29,0	22,3
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	18,9	18,9	18,9	28,9	21,9
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	22,5	20,3	18,5	28,5	29,4
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	25,1	22,9	--	27,9	40,5
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	23,7	20,7	17,7	27,7	25,8
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	23,7	20,6	17,6	27,6	25,8
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	17,1	17,1	17,1	27,1	19,9
Rest		0,00	0,00	0,00	32,0	31,6	31,0	41,0	61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Kappeweg 6 (Vp 7)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	40,1	38,3	37,2	47,2	58,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	27,7	27,7	25,1	35,1	33,1
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	24,9	24,9	24,9	34,9	28,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	27,5	27,5	24,9	34,9	32,9
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	34,2	--	--	34,2	49,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	23,8	23,8	23,8	33,8	27,1
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	26,0	26,0	23,7	33,7	33,2
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	23,5	23,5	23,5	33,5	26,6
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	26,2	26,2	23,1	33,1	29,6
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,1	23,1	23,1	33,1	26,2
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	25,2
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	24,8	24,8	21,8	31,8	28,0
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	21,3	21,3	21,3	31,3	24,4
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	24,1	24,1	21,1	31,1	27,4
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	20,9	20,9	20,9	30,9	23,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	20,9	20,9	20,9	30,9	23,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	20,9	20,9	20,9	30,9	23,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	20,9	20,9	20,9	30,9	24,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	20,9	20,9	20,9	30,9	23,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	20,5	20,5	20,5	30,5	23,5
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	20,5	20,5	20,5	30,5	23,8
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	20,5	20,5	20,5	30,5	23,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	20,5	20,5	20,5	30,5	23,5
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	19,9	19,9	19,9	29,9	23,1
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	19,9	19,9	19,9	29,9	23,1
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	19,9	19,9	19,9	29,9	23,1
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	18,3	18,3	18,3	28,3	22,0
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	25,0	22,8	--	27,8	40,9
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	20,5
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	17,3	17,3	17,3	27,3	23,5
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	17,3	17,3	17,3	27,3	23,5
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	23,5	--	16,8	26,8	30,1
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	22,8	19,8	16,7	26,7	25,5
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	22,7	19,7	16,7	26,7	25,5
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	16,6	16,6	16,6	26,6	19,8
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	16,6	16,6	16,6	26,6	19,9
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	15,9	15,9	15,9	25,9	19,1
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	15,8	15,8	15,8	25,8	19,5
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	14,6	14,6	14,6	24,6	18,1
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	14,5	14,5	14,5	24,5	18,3
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	14,4	14,4	14,4	24,4	17,6
Rest		0,00	0,00	0,00	30,1	29,1	28,1	38,1	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Kappeweg 6 (Vp 7)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	42,0	40,4	39,4	49,4	59,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	29,8	29,8	27,2	37,2	34,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	29,5	29,5	26,9	36,9	34,3
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	26,5	26,5	26,5	36,5	29,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	25,9	25,9	25,9	35,9	28,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	25,9	25,9	25,9	35,9	28,4
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	28,1	28,1	25,8	35,8	34,5
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	35,5	--	--	35,5	50,0
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	25,0	25,0	25,0	35,0	27,6
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	24,6	24,6	24,6	34,6	27,3
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	27,6	27,6	24,6	34,6	30,2
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	24,0	24,0	24,0	34,0	26,5
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	23,5	23,5	23,5	33,5	26,1
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	26,3	26,3	23,2	33,2	28,7
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	23,2	23,2	23,2	33,2	25,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,1	23,1	23,1	33,1	25,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	22,9	22,9	22,9	32,9	25,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	22,9	22,9	22,9	32,9	25,4
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	22,9	22,9	22,9	32,9	25,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	22,9	22,9	22,9	32,9	25,4
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	22,7	22,7	22,7	32,7	25,4
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	25,7	25,7	22,7	32,7	28,2
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	25,2
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	22,5	22,5	22,5	32,5	25,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	22,5	22,5	22,5	32,5	25,0
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	21,7	21,7	21,7	31,7	24,2
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	27,8	--	21,1	31,1	33,8
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	20,2	20,2	20,2	30,2	23,5
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	20,0	20,0	20,0	30,0	22,5
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	19,4	19,4	19,4	29,4	22,6
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	21,9
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	26,3	24,1	--	29,1	41,4
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	24,7	21,7	18,7	28,7	26,6
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	24,7	21,7	18,7	28,7	26,6
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	18,4	18,4	18,4	28,4	24,1
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	18,4	18,3	18,3	28,3	24,1
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	20,4
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	17,1	17,1	17,1	27,1	19,7
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	16,6	16,6	16,6	26,6	19,9
030	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206377,90	489932,50	5,60	16,4	16,4	16,4	26,4	19,7
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	16,3	16,3	16,3	26,3	19,0
Rest		0,00	0,00	0,00	32,5	31,6	30,7	40,7	58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Kappeweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	40,6	38,6	37,3	47,3	58,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	28,1	28,1	25,5	35,5	33,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	28,0	28,0	25,4	35,4	33,4
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	25,4	25,4	25,4	35,4	29,1
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	35,3	--	--	35,3	50,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	25,0	25,0	25,0	35,0	28,0
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	26,8	26,8	24,5	34,5	33,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	24,4	24,4	24,4	34,4	27,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,9	23,9	23,9	33,9	26,9
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	26,9	26,9	23,9	33,9	30,2
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	25,5	25,5	22,5	32,5	28,6
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	25,1	25,1	22,1	32,1	28,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	21,8	21,8	21,8	31,8	24,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	21,7	21,7	21,7	31,7	24,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	21,7	21,7	21,7	31,7	24,5
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	21,6	21,6	21,6	31,6	24,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	21,6	21,6	21,6	31,6	24,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	21,6	21,6	21,6	31,6	24,3
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	20,7	20,7	20,7	30,7	23,7
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	20,7	20,7	20,7	30,7	23,8
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,5
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	19,3	19,3	19,3	29,3	22,7
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	18,7	18,7	18,7	28,7	24,7
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	18,7	18,7	18,7	28,7	24,7
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	25,8	23,6	--	28,6	41,7
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	17,8	17,8	17,8	27,8	20,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	20,4
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	23,3	20,3	17,3	27,3	25,9
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	23,3	20,3	17,2	27,2	25,9
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	23,9	--	17,2	27,2	30,5
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	16,4	16,4	16,4	26,4	19,4
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	19,0	19,0	16,0	26,0	23,3
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	18,0	18,0	15,0	25,0	22,0
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	14,8	14,8	14,8	24,8	18,0
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	14,5	14,5	14,5	24,5	17,4
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	14,3	14,3	14,3	24,3	18,4
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	14,2	14,2	14,2	24,2	17,8
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	14,2	14,2	14,2	24,2	17,0
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	17,1	17,1	14,1	24,1	22,9
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	16,9	16,9	13,9	23,9	22,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuus	206333,90	489767,21	5,00	13,3	13,3	13,3	23,3	17,3
Rest		0,00	0,00	0,00	29,5	28,5	27,8	37,8	58,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 003_B - Kappeweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	42,5	40,8	39,7	49,7	59,8
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	30,1	30,1	27,5	37,5	34,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	30,0	30,0	27,4	37,4	34,7
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	27,3	27,3	27,3	37,3	29,8
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	27,1	27,1	27,1	37,1	30,3
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	26,9	26,9	26,9	36,9	29,2
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	36,6	--	--	36,6	51,0
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	28,7	28,7	26,4	36,4	35,0
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	26,0	26,0	26,0	36,0	28,4
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	28,4	28,4	25,4	35,4	30,9
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	27,0	27,0	24,0	34,0	29,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	23,9	23,9	23,9	33,9	26,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,9	23,9	23,9	33,9	26,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	23,9	23,9	23,9	33,9	26,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	23,9	23,9	23,9	33,9	26,1
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	23,8	23,8	23,8	33,8	26,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	23,8	23,8	23,8	33,8	26,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	23,7	23,7	23,7	33,7	26,0
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	23,6	23,6	23,6	33,6	26,1
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	23,6	23,6	23,6	33,6	26,0
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	26,6	26,6	23,6	33,6	29,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	23,3	23,3	23,3	33,3	25,8
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	22,5	22,5	22,5	32,5	24,9
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	21,1	21,1	21,1	31,1	23,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	20,4	20,4	20,4	30,4	22,7
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	20,1	20,1	20,1	30,1	23,2
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	19,9	19,9	19,9	29,9	25,4
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	19,9	19,9	19,9	29,9	25,4
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	27,0	24,8	--	29,8	42,0
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	22,4	22,4	19,4	29,4	26,0
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	25,2	22,2	19,2	29,2	27,0
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	25,2	22,2	19,2	29,2	26,9
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	18,5	18,5	18,5	28,5	20,9
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	25,2	--	18,5	28,5	31,1
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	20,8	20,8	17,8	27,8	23,9
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	16,9	16,9	16,9	26,9	19,1
031	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206351,18	489933,00	5,60	16,7	16,7	16,7	26,7	20,1
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	16,6	16,6	16,6	26,6	18,7
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	16,6	16,6	16,6	26,6	19,9
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	16,5	16,5	16,5	26,5	20,0
030	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206377,90	489932,50	5,60	16,2	16,2	16,2	26,2	19,4
Rest		0,00	0,00	0,00	32,4	31,5	30,6	40,6	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	46,5	45,5	45,0	55,0	61,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	37,0	37,0	37,0	47,0	37,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	35,1	35,1	35,1	45,1	35,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	34,8	34,8	34,8	44,8	35,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	33,0	33,0	33,0	43,0	33,5
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	32,9	32,9	32,9	42,9	34,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	32,7	32,7	32,7	42,7	33,2
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	32,3	32,3	32,3	42,3	33,0
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	32,0	32,0	32,0	42,0	35,5
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	31,9	31,9	31,9	41,9	32,7
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	31,9	31,9	31,9	41,9	35,4
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	39,2	--	--	39,2	54,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	30,5	30,5	27,9	37,9	35,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	30,3	30,3	27,7	37,7	35,4
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	27,3	27,3	27,3	37,3	29,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	29,3	29,3	27,0	37,0	35,9
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	28,9	28,9	25,8	35,8	31,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	25,7	25,7	25,7	35,7	25,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	25,7	25,7	25,7	35,7	25,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	25,3	25,3	25,3	35,3	26,8
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	27,8	27,8	24,8	34,8	30,6
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	27,2	27,2	24,2	34,2	30,0
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	23,8	23,8	23,8	33,8	24,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	23,7	23,7	23,7	33,7	24,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	23,3	23,3	23,3	33,3	26,3
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,2	25,0	23,2	33,2	32,5
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	23,2	23,2	23,2	33,2	26,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	22,7	22,7	22,7	32,7	23,5
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	29,8	27,6	--	32,6	45,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	22,5	22,5	22,5	32,5	23,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	22,2	22,2	22,2	32,2	23,1
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	21,9	21,9	21,9	31,9	24,2
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	21,6	21,6	21,6	31,6	23,0
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	21,3	21,3	21,3	31,3	24,4
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	21,2	21,2	21,2	31,2	24,3
106	Gevelrooster 0 expeditie	206304,22	489864,38	13,00	20,3	20,3	20,3	30,3	21,4
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	20,2	20,2	20,2	30,2	20,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,2	19,2	19,2	29,2	20,8
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	18,4	18,4	18,4	28,4	20,2
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	18,3	18,3	18,3	28,3	18,7
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	18,3	18,3	18,3	28,3	19,0
Rest		0,00	0,00	0,00	33,8	32,8	31,5	41,5	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	48,6	47,6	47,1	57,1	62,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	39,0	39,0	39,0	49,0	39,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	36,2	36,2	36,2	46,2	36,2
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	35,6	35,6	35,6	45,6	35,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	35,1	35,1	35,1	45,1	35,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	35,1	35,1	35,1	45,1	35,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	34,8	34,8	34,8	44,8	34,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	34,6	34,6	34,6	44,6	34,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	34,4	34,4	34,4	44,4	34,4
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	32,9	32,9	32,9	42,9	35,9
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	32,8	32,8	32,8	42,8	35,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	32,0	32,0	32,0	42,0	33,0
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	41,6	--	--	41,6	55,1
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	33,2	33,2	30,6	40,6	37,3
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	33,1	33,1	30,5	40,5	37,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	32,2	32,2	29,9	39,9	37,9
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	28,6	28,6	28,6	38,6	29,1
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	30,8	30,8	27,8	37,8	32,4
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	27,5	27,5	27,5	37,5	27,5
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	27,4	27,4	27,4	37,4	27,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	27,3	27,3	27,3	37,3	27,3
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	31,0	28,8	27,0	37,0	34,9
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	29,8	29,8	26,8	36,8	31,6
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	26,7	26,7	26,7	36,7	27,5
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	29,5	29,5	26,4	36,4	31,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	26,1	26,1	26,1	36,1	26,1
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	25,3	25,3	25,3	35,3	25,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	25,2	25,2	25,2	35,2	25,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	24,8	24,8	24,8	34,8	24,8
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	31,5	29,3	--	34,3	46,1
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	23,9	23,9	23,9	33,9	26,9
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	23,8	23,8	23,8	33,8	24,0
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	23,7	23,7	23,7	33,7	26,7
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,4	23,4	23,4	33,4	23,9
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	22,8	22,8	22,8	32,8	22,8
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	22,4	22,4	22,4	32,4	22,4
106	Gevelrooster 0 expeditie	206304,22	489864,38	13,00	22,0	22,0	22,0	32,0	22,2
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	21,7	21,7	21,7	31,7	24,7
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	21,6	21,6	21,6	31,6	21,6
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	21,5	21,5	21,5	31,5	24,5
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	21,5	21,5	21,5	31,5	22,0
Rest		0,00	0,00	0,00	36,6	35,9	34,6	44,6	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Prins Bernhardlaan 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	46,2	44,8	44,2	54,2	62,7
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	35,8	35,8	35,8	45,8	36,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	33,7	33,7	33,7	43,7	34,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	33,5	33,5	33,5	43,5	34,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	32,0	32,0	32,0	42,0	33,3
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	31,8	31,8	31,8	41,8	32,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	31,5	31,5	31,5	41,5	32,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	31,2	31,2	31,2	41,2	32,2
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	30,8	30,8	30,8	40,8	31,8
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	30,4	30,4	30,4	40,4	34,3
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	30,4	30,4	30,4	40,4	31,9
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	30,3	30,3	30,3	40,3	34,2
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	40,0	--	--	40,0	54,8
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	31,3	31,3	28,7	38,7	36,3
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	31,2	31,2	28,6	38,6	36,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	30,1	30,1	27,8	37,8	36,6
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	28,9	28,9	25,8	35,8	31,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	28,3	28,3	25,3	35,3	31,0
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	28,0	28,0	25,0	35,0	30,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,3	24,3	24,3	34,3	24,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	24,0	24,0	24,0	34,0	24,4
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	31,0	28,8	--	33,8	46,6
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	23,7	23,7	23,7	33,7	24,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	23,0	23,0	23,0	33,0	24,4
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	22,4	22,4	22,4	32,4	22,9
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	22,3	22,3	22,3	32,3	25,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,0	22,0	22,0	32,0	25,1
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	21,9	21,9	21,9	31,9	25,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,8	21,8	21,8	31,8	22,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	21,4	21,4	21,4	31,4	22,3
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	24,9	22,7	20,9	30,9	30,5
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	20,5	20,5	20,5	30,5	21,6
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	19,9	19,9	19,9	29,9	23,4
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	19,9	19,9	19,9	29,9	23,4
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	19,8	19,8	19,8	29,8	22,9
106	Gevelrooster 0 expeditie	206304,22	489864,38	13,00	19,4	19,4	19,4	29,4	20,7
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	20,9
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	24,9	21,9	18,9	28,9	27,2
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	24,8	21,8	18,8	28,8	27,2
181	Gevelrooster 0 koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	21,7	21,7	18,7	28,7	25,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	18,6	18,6	18,6	28,6	19,0
Rest		0,00	0,00	0,00	34,0	33,0	31,8	41,8	61,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 005_B - Prins Bernhardlaan 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	48,5	47,2	46,6	56,6	63,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	38,7	38,7	38,7	48,7	38,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	35,1	35,1	35,1	45,1	35,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	34,6	34,6	34,6	44,6	34,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	34,3	34,3	34,3	44,3	34,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	34,3	34,3	34,3	44,3	34,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	34,2	34,2	34,2	44,2	34,2
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	34,0	34,0	34,0	44,0	34,0
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	33,7	33,7	33,7	43,7	33,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	33,6	33,6	33,6	43,6	34,1
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	42,0	--	--	42,0	55,5
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	31,8	31,8	31,8	41,8	34,8
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	31,7	31,7	31,7	41,7	34,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	33,4	33,4	30,8	40,8	37,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	33,4	33,4	30,8	40,8	37,4
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	32,5	32,5	30,2	40,2	38,0
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	31,1	31,1	28,1	38,1	32,5
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	27,4	27,4	27,4	37,4	27,4
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	27,3	27,3	27,3	37,3	28,7
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	30,1	30,1	27,1	37,1	31,9
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	26,8	26,8	26,8	36,8	27,1
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	29,7	29,7	26,7	36,7	31,5
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	26,5	26,5	26,5	36,5	26,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	26,2	26,2	26,2	36,2	26,2
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	33,0	30,8	--	35,8	47,4
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	25,1	25,1	25,1	35,1	25,1
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	24,7	24,7	24,7	34,7	24,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	24,6	24,6	24,6	34,6	24,6
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	28,4	26,2	24,4	34,4	32,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	24,2	24,2	24,2	34,2	24,3
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	23,3	23,3	23,3	33,3	24,6
181	Gevelrooster 0 koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	25,8	25,8	22,8	32,8	29,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,7	22,7	22,7	32,7	25,7
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	22,6	22,6	22,6	32,6	25,6
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	23,2
187	Dak koudecentrale	206453,12	489942,98	5,10	25,2	25,2	22,2	32,2	27,4
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	22,0	22,0	22,0	32,0	24,1
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	21,8	21,8	21,8	31,8	21,8
183	Gevel 0 koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	24,7	24,7	21,7	31,7	27,4
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	21,5	21,5	21,5	31,5	22,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	21,4	21,4	21,4	31,4	22,1
Rest		0,00	0,00	0,00	37,3	36,2	35,1	45,1	62,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Prins Bernhardlaan 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	45,7	44,2	43,1	53,1	63,9
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	33,6	33,6	33,6	43,6	34,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	31,2	31,2	31,2	41,2	32,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	31,1	31,1	31,1	41,1	32,1
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	30,6	30,6	30,6	40,6	32,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	30,0	30,0	30,0	40,0	31,5
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	32,8	32,8	29,7	39,7	35,0
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	39,6	--	--	39,6	54,3
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	32,1	32,1	29,5	39,5	36,9
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	31,9	31,9	29,3	39,3	36,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	31,4	31,4	29,1	39,1	37,7
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	31,8	31,8	28,8	38,8	34,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	28,6	28,6	28,6	38,6	29,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	28,4	28,4	28,4	38,4	29,4
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	28,2	28,2	28,2	38,2	29,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	28,2	28,2	28,2	38,2	29,3
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	28,1	28,1	28,1	38,1	32,3
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	28,0	28,0	28,0	38,0	32,2
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	27,8	27,8	27,8	37,8	29,0
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	26,6	26,6	26,6	36,6	28,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	28,7	28,7	25,7	35,7	31,2
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	24,0	24,0	24,0	34,0	24,8
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	30,4	28,2	--	33,2	45,9
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	21,7	21,7	21,7	31,7	22,4
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	21,5	21,5	21,5	31,5	24,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	21,4	21,4	21,4	31,4	22,2
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	23,8	23,8	20,8	30,8	27,9
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	26,4	23,4	20,4	30,4	28,5
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	26,3	23,3	20,3	30,3	28,4
191	Koeltoren Bac Aicoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	22,9	22,9	19,9	29,9	27,8
192	Koeltoren Bac Aicoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	22,8	22,8	19,8	29,8	27,6
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	22,6	22,6	19,6	29,6	26,2
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	19,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	19,3	19,3	19,3	29,3	22,3
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,3	19,2	19,2	29,2	22,8
076	Rookgasafvoer rookkook	206392,17	489901,55	11,00	19,2	19,2	19,2	29,2	20,2
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	19,2	19,2	19,2	29,2	22,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	19,1	19,1	19,1	29,1	19,9
077	Rookgasafvoer rookkook	206388,88	489901,33	11,00	19,0	19,0	19,0	29,0	20,1
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	18,9	18,9	18,9	28,9	22,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	18,9	18,9	18,9	28,9	20,0
Rest		0,00	0,00	0,00	34,7	33,1	31,9	41,9	63,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Prins Bernhardlaan 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	47,9	46,5	45,5	55,5	64,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	36,1	36,1	36,1	46,1	36,3
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	34,0	34,0	34,0	44,0	34,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	32,3	32,3	32,3	42,3	32,9
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	32,1	32,1	32,1	42,1	32,3
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	41,8	--	--	41,8	55,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	34,4	34,4	31,8	41,8	38,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	31,7	31,7	31,7	41,7	31,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	34,3	34,3	31,7	41,7	38,1
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	34,7	34,7	31,7	41,7	35,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	31,6	31,6	31,6	41,6	31,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	31,3	31,3	31,3	41,3	31,4
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	33,5	33,5	31,2	41,2	38,8
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	31,1	31,1	31,1	41,1	31,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	31,0	31,0	31,0	41,0	31,2
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	33,9	33,9	30,9	40,9	35,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	30,7	30,7	30,7	40,7	31,1
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	30,4	30,4	30,4	40,4	31,0
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	29,1	29,1	29,1	39,1	32,4
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	29,0	29,0	29,0	39,0	32,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	30,7	30,7	27,7	37,7	32,3
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	27,6	27,6	27,6	37,6	27,6
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	32,1	29,9	--	34,9	46,3
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	26,9	26,9	23,8	33,8	29,9
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	23,5	23,5	23,5	33,5	25,3
076	Rookgasafvoer rookkook	206392,17	489901,55	11,00	23,4	23,4	23,4	33,4	23,4
077	Rookgasafvoer rookkook	206388,88	489901,33	11,00	23,3	23,3	23,3	33,3	23,3
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	23,3	23,3	23,3	33,3	23,3
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	23,2	23,2	23,2	33,2	25,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	22,8	22,8	22,8	32,8	22,8
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	25,7	25,7	22,7	32,7	28,2
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	22,5	22,5	22,5	32,5	24,8
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	28,4	25,4	22,4	32,4	29,4
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	22,4	22,4	22,4	32,4	22,4
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	22,3	22,3	22,3	32,3	22,7
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	28,3	25,3	22,3	32,3	29,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	22,2	22,2	22,2	32,2	22,2
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	22,0	22,0	22,0	32,0	22,8
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	22,0	22,0	22,0	32,0	22,3
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	22,7
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	24,9	24,9	21,9	31,9	28,6
Rest		0,00	0,00	0,00	36,9	35,9	35,0	45,0	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_A - Prins Bernhardlaan 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	46,0	43,4	42,8	52,8	62,2
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	32,5	32,5	32,5	42,5	34,3
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	42,3	--	--	42,3	57,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	31,9	31,9	31,9	41,9	33,5
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	30,1	30,1	30,1	40,1	32,0
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	30,1	30,1	30,1	40,1	31,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	29,5	29,5	29,5	39,5	30,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	29,5	29,5	29,5	39,5	30,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	29,3	29,3	29,3	39,3	30,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	29,1	29,1	29,1	39,1	30,6
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	29,1	29,1	29,1	39,1	30,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	29,1	29,1	29,1	39,1	30,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	28,8	28,8	28,8	38,8	30,4
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	28,5	28,5	28,5	38,5	30,4
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	27,3	27,3	27,3	37,3	29,4
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	26,2	26,2	26,2	36,2	30,9
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	29,2	29,2	26,1	36,1	31,8
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	26,1	26,1	26,1	36,1	30,8
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	28,3	28,3	26,0	36,0	34,6
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	28,2	28,2	25,6	35,6	33,0
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	28,1	28,1	25,1	35,1	30,5
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	27,5	27,5	24,9	34,9	32,3
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	24,6	24,6	24,6	34,6	25,9
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	30,3	28,1	--	33,1	45,8
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	22,0	22,0	22,0	32,0	22,8
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	21,9	21,9	21,9	31,9	25,1
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	24,9	24,9	21,9	31,9	27,5
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	21,5	21,5	21,5	31,5	23,4
076	Rookgasafvoer rookkook	206392,17	489901,55	11,00	21,0	21,0	21,0	31,0	22,4
077	Rookgasafvoer rookkook	206388,88	489901,33	11,00	20,8	20,8	20,8	30,8	22,2
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	20,8	20,8	20,8	30,8	22,8
078	Rookgasafvoer rookkook	206385,92	489901,09	11,00	20,6	20,6	20,6	30,6	22,1
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	20,4	20,4	20,4	30,4	21,9
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	20,2	20,2	20,2	30,2	21,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	20,2	20,2	20,2	30,2	23,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	19,9	19,9	19,9	29,9	21,1
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	19,9	19,9	19,9	29,9	21,4
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	19,7	19,7	19,7	29,7	21,1
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	19,5	19,5	19,5	29,5	20,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,3	19,3	19,3	29,3	20,7
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	22,2	22,2	19,2	29,2	27,2
Rest		0,00	0,00	0,00	34,6	33,5	32,3	42,3	60,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_B - Prins Bernhardlaan 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	49,3	47,4	46,4	56,4	64,1
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	35,4	35,4	35,4	45,4	36,2
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	44,5	--	--	44,5	57,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	33,9	33,9	33,9	43,9	34,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	33,6	33,6	33,6	43,6	34,3
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	36,1	36,1	33,5	43,5	39,9
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	36,0	36,0	33,4	43,4	39,9
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	35,1	35,1	32,8	42,8	40,5
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	32,5	32,5	32,5	42,5	33,6
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	32,3	32,3	32,3	42,3	32,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	32,1	32,1	32,1	42,1	32,8
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	32,0	32,0	32,0	42,0	32,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	31,9	31,9	31,9	41,9	32,6
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	31,8	31,8	31,8	41,8	32,8
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	31,7	31,7	31,7	41,7	32,6
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	34,7	34,7	31,7	41,7	36,2
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	31,6	31,6	31,6	41,6	32,4
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	33,9	33,9	30,9	40,9	35,2
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	30,6	30,6	30,6	40,6	31,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	30,0	30,0	30,0	40,0	30,5
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	32,5	32,5	29,5	39,5	34,0
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	28,3	28,3	28,3	38,3	28,4
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	27,0	27,0	27,0	37,0	30,8
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	26,8	26,8	26,8	36,8	29,3
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	26,8	26,8	26,8	36,8	30,7
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	32,9	30,7	--	35,7	47,2
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	25,5	25,5	25,5	35,5	26,3
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	25,1	25,1	25,1	35,1	25,1
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	25,0	25,0	25,0	35,0	26,8
076	Rookgasafvoer rookkook	206392,17	489901,55	11,00	24,9	24,9	24,9	34,9	25,2
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	24,9	24,9	24,9	34,9	26,0
077	Rookgasafvoer rookkook	206388,88	489901,33	11,00	24,7	24,7	24,7	34,7	25,0
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	30,7	27,7	24,6	34,6	31,6
078	Rookgasafvoer rookkook	206385,92	489901,09	11,00	24,5	24,5	24,5	34,5	24,9
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	24,2	24,2	24,2	34,2	24,7
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	24,0	24,0	24,0	34,0	24,6
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	26,5	26,5	23,5	33,5	30,3
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	26,5	26,5	23,5	33,5	30,3
187	Dak koudecentrale	206453,12	489942,98	5,10	26,4	26,4	23,4	33,4	28,4
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,2	23,2	23,2	33,2	24,3
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	23,2	23,2	23,2	33,2	25,5
Rest		0,00	0,00	0,00	38,2	37,0	36,2	46,2	62,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 008_A - Prins Bernhardlaan 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	42,7	41,7	40,6	50,6	61,4
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	28,7	28,7	28,7	38,7	30,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	28,4	28,4	28,4	38,4	30,3
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	30,3	30,3	27,7	37,7	35,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	27,7	27,7	27,7	37,7	29,8
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	27,6	27,6	27,6	37,6	29,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	30,1	30,1	27,5	37,5	35,0
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	29,0	29,0	26,7	36,7	35,5
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	26,6	26,6	26,6	36,6	28,8
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	26,6	26,6	26,6	36,6	28,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	28,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,3	26,3	26,3	36,3	28,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	25,9	25,9	25,9	35,9	27,7
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	25,6	25,6	25,6	35,6	27,5
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	25,3	25,3	25,3	35,3	27,4
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	28,2	28,2	25,2	35,2	30,7
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	27,8	27,8	24,7	34,7	30,5
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	34,6	--	--	34,6	49,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,5	24,5	24,5	34,5	26,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	27,2	27,2	24,2	34,2	29,9
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	23,7	23,7	23,7	33,7	25,3
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	30,1	27,9	--	32,9	45,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	22,7	22,7	22,7	32,7	24,9
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	23,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	24,2
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	21,4	21,4	21,4	31,4	24,4
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	21,1	21,1	21,1	31,1	24,4
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	21,0	21,0	21,0	31,0	26,0
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	21,0	21,0	21,0	31,0	26,0
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	25,5	22,5	19,5	29,5	27,6
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	25,4	22,4	19,4	29,4	27,6
076	Rookgasafvoer rookkook	206392,17	489901,55	11,00	18,7	18,7	18,7	28,7	20,4
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	18,6	18,6	18,6	28,6	19,9
077	Rookgasafvoer rookkook	206388,88	489901,33	11,00	18,6	18,6	18,6	28,6	20,3
078	Rookgasafvoer rookkook	206385,92	489901,09	11,00	18,4	18,4	18,4	28,4	20,2
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	18,2	18,2	18,2	28,2	20,0
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	18,1	18,1	18,1	28,1	19,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	17,9	17,9	17,9	27,9	20,2
181	Gelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	20,8	20,8	17,8	27,8	24,9
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	20,4	20,4	17,4	27,4	25,5
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	20,2	20,2	17,2	27,2	25,4
Rest		0,00	0,00	0,00	32,5	31,2	30,4	40,4	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
Laeq bij Bron voor toetspunt: 008_B - Prins Bernhardlaan 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	45,8	44,8	43,8	53,8	62,8
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	32,1	32,1	32,1	42,1	33,1
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	30,6	30,6	30,6	40,6	32,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	33,1	33,1	30,5	40,5	37,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	30,4	30,4	30,4	40,4	31,6
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	30,4	30,4	30,4	40,4	31,5
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	30,4	30,4	30,4	40,4	31,6
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	33,0	33,0	30,4	40,4	37,0
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	30,3	30,3	30,3	40,3	31,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	30,1	30,1	30,1	40,1	31,5
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	32,0	32,0	29,7	39,7	37,5
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	28,8	28,8	28,8	38,8	29,8
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	28,7	28,7	28,7	38,7	29,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	28,6	28,6	28,6	38,6	29,7
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	28,5	28,5	28,5	38,5	29,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	28,3	28,3	28,3	38,3	29,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	28,0	28,0	28,0	38,0	28,9
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	37,7	--	--	37,7	51,2
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	30,6	30,6	27,5	37,5	32,0
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	27,1	27,1	27,1	37,1	29,7
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	30,0	30,0	26,9	36,9	31,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	26,5	26,5	26,5	36,5	27,8
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	29,4	29,4	26,4	36,4	31,2
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	26,2	26,2	26,2	36,2	26,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	25,8	25,8	25,8	35,8	27,2
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	32,6	30,4	--	35,4	47,0
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	24,8	24,7	24,7	34,7	29,0
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	24,7	24,7	24,7	34,7	26,6
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	24,7	24,7	24,7	34,7	28,9
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	23,6	23,6	23,6	33,6	23,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	22,9	22,9	22,9	32,9	24,3
076	Rookgasafvoer rookkook	206392,17	489901,55	11,00	22,8	22,8	22,8	32,8	23,5
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	25,6	25,6	22,6	32,6	28,8
077	Rookgasafvoer rookkook	206388,88	489901,33	11,00	22,6	22,6	22,6	32,6	23,4
078	Rookgasafvoer rookkook	206385,92	489901,09	11,00	22,5	22,5	22,5	32,5	23,3
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	22,2	22,2	22,2	32,2	23,1
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	22,1	22,1	22,1	32,1	23,1
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	27,7	24,7	21,7	31,7	28,8
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	27,6	24,6	21,6	31,6	28,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	21,3	21,3	21,3	31,3	23,1
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	23,9	23,9	20,9	30,9	26,6
Rest		0,00	0,00	0,00	35,8	34,9	34,0	44,0	62,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 009_A - Prins Bernhardlaan 12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	44,7	42,4	40,8	50,8	62,9
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	39,9	-	-	39,9	54,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	32,3	32,3	29,7	39,7	37,3
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	32,2	32,2	29,6	39,6	37,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	31,0	31,0	28,7	38,7	37,6
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	30,9	30,9	27,9	37,9	33,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	27,5	27,5	27,5	37,5	29,9
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	30,0	30,0	27,0	37,0	32,6
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	26,9	26,9	26,9	36,9	29,2
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	26,6	26,6	26,6	36,6	29,0
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	29,4	29,4	26,4	36,4	32,2
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	26,2	26,2	26,2	36,2	28,5
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	26,1	26,1	26,1	36,1	28,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	25,7	25,7	25,7	35,7	28,0
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	25,0	25,0	25,0	35,0	27,1
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	31,9	29,7	-	34,7	47,5
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,3	24,3	24,3	34,3	26,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,3	24,3	24,3	34,3	26,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	24,2	24,2	24,2	34,2	26,3
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	24,2	24,2	24,2	34,2	26,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	24,2	24,2	24,2	34,2	26,3
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	24,2	24,2	24,2	34,2	26,3
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	23,0	23,0	23,0	33,0	26,5
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	23,0	23,0	23,0	33,0	26,1
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	22,7	22,7	22,7	32,7	25,0
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	21,9	21,8	21,8	31,8	27,2
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	21,8	21,8	21,8	31,8	27,2
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	27,4	24,4	21,4	31,4	29,5
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	27,3	24,3	21,3	31,3	29,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	20,9	20,9	20,9	30,9	23,4
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	20,7	20,7	20,7	30,7	23,1
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	20,6	20,6	20,6	30,6	22,6
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	19,1	19,1	19,1	29,1	21,9
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	22,1	22,1	19,1	29,1	27,3
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	21,9	21,9	18,9	28,9	27,2
183	Gevel 0 koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	21,5	21,5	18,5	28,5	25,1
181	Gevelrooster 0 koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	21,2	21,2	18,2	28,2	25,4
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	25,2	23,0	-	28,0	41,1
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	17,9	17,9	17,9	27,9	19,6
077	Rookgasafvoer rookkook	206388,88	489901,33	11,00	17,8	17,8	17,8	27,8	19,8
076	Rookgasafvoer rookkook	206392,17	489901,55	11,00	17,7	17,7	17,7	27,7	19,7
Rest		0,00	0,00	0,00	33,2	31,6	31,1	41,1	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 009_B - Prins Bernhardlaan 12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	47,3	45,4	44,0	54,0	63,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	35,0	35,0	32,4	42,4	39,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	34,8	34,8	32,2	42,2	38,9
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	41,9	--	--	41,9	55,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	33,7	33,7	31,4	41,4	39,4
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	30,5	30,5	30,5	40,5	32,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	30,1	30,1	30,1	40,1	31,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	30,0	30,0	30,0	40,0	31,6
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	32,9	32,9	29,9	39,9	34,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	29,6	29,6	29,6	39,6	31,4
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	29,6	29,6	29,6	39,6	31,0
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	29,5	29,5	29,5	39,5	32,3
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	32,2	32,2	29,2	39,2	33,8
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	29,1	29,1	29,1	39,1	30,6
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	28,8	28,8	28,8	38,8	30,6
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	28,7	28,7	28,7	38,7	30,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	31,4	31,4	28,4	38,4	33,3
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	27,7	27,7	27,7	37,7	29,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	27,2	27,2	27,2	37,2	28,6
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	27,2	27,2	27,2	37,2	28,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	27,1	27,1	27,1	37,1	28,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	27,1	27,1	27,1	37,1	28,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	27,1	27,1	27,1	37,1	28,6
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	33,8	31,6	--	36,6	48,3
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	26,1	26,1	26,1	36,1	27,7
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	25,5	25,5	25,5	35,5	27,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	24,9	24,9	24,9	34,9	26,6
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	24,8	24,8	24,8	34,8	25,8
181	Gevelrooster 0 koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	27,1	27,1	24,1	34,1	30,4
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	30,0	26,9	23,9	33,9	31,0
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	29,9	26,9	23,9	33,9	31,0
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	23,5	23,5	23,5	33,5	28,2
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	23,5	23,5	23,5	33,5	28,2
183	Gevel 0 koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	25,4	25,4	22,4	32,4	28,1
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	22,5
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	24,8	24,8	21,8	31,8	29,0
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	24,6	24,6	21,6	31,6	28,9
077	Rookgasafvoer rookkook	206388,88	489901,33	11,00	21,5	21,5	21,5	31,5	22,7
078	Rookgasafvoer rookkook	206385,92	489901,09	11,00	21,5	21,5	21,5	31,5	22,7
076	Rookgasafvoer rookkook	206392,17	489901,55	11,00	21,4	21,4	21,4	31,4	22,6
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	21,3	21,3	21,3	31,3	22,6
Rest		0,00	0,00	0,00	36,6	35,3	34,4	44,4	63,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 010_A - Prins Bernhardlaan 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	41,8	41,5	41,3	51,3	53,2
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	31,9	31,9	31,9	41,9	33,2
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	30,6	30,6	30,6	40,6	32,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	30,1	30,1	30,1	40,1	31,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	29,9	29,9	29,9	39,9	30,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	29,8	29,8	29,8	39,8	31,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	29,8	29,8	29,8	39,8	31,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	29,6	29,6	29,6	39,6	31,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	29,5	29,5	29,5	39,5	30,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	29,3	29,3	29,3	39,3	30,5
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	27,5	27,4	27,4	37,4	31,8
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	27,4	27,4	27,4	37,4	31,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	25,1	25,1	25,1	35,1	27,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,9	25,7	23,9	33,9	33,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	22,9	22,9	22,9	32,9	25,9
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	22,2	22,2	22,2	32,2	24,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	20,8	20,8	20,8	30,8	21,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	20,7	20,7	20,7	30,7	21,6
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	20,2	20,2	20,2	30,2	22,4
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	19,9	19,9	19,9	29,9	21,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,9	19,9	19,9	29,9	21,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	19,6	19,6	19,6	29,6	20,7
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	19,6	19,6	19,6	29,6	21,2
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	21,8	21,8	19,2	29,2	27,1
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	18,1	18,1	18,1	28,1	21,7
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	17,9	17,9	17,9	27,9	21,6
106	Gevelrooster 0 expeditie	206304,22	489864,38	13,00	17,6	17,6	17,6	27,6	19,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	20,1	20,1	17,5	27,5	25,4
076	Rookgasafvoer rookkook	206392,17	489901,55	11,00	17,1	17,1	17,1	27,1	18,9
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	23,1	20,1	17,0	27,0	25,8
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	23,0	20,0	17,0	27,0	25,8
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	16,8	16,8	16,8	26,8	19,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	18,9	18,9	16,6	26,6	25,8
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	26,4	-	-	26,4	41,4
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	16,4	16,4	16,4	26,4	17,7
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	18,8	18,8	15,8	25,8	21,8
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	15,8	15,8	15,8	25,8	16,6
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	15,7	15,7	15,7	25,7	19,7
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	15,5	15,5	15,5	25,5	19,5
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	15,2	15,2	15,2	25,2	18,6
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	18,0	18,0	15,0	25,0	21,1
Rest		0,00	0,00	0,00	30,1	29,1	27,6	37,6	52,3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_B - Prins Bernhardlaan 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	44,4	43,8	43,2	53,2	57,6
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	34,4	34,4	34,4	44,4	34,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	32,0	32,0	32,0	42,0	32,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	31,4	31,4	31,4	41,4	31,7
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	31,0	31,0	31,0	41,0	32,0
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	30,9	30,9	30,9	40,9	32,2
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	30,8	30,8	30,8	40,8	31,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	30,4	30,4	30,4	40,4	30,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	30,0	30,0	30,0	40,0	30,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	29,6	29,6	29,6	39,6	30,4
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	29,1	29,1	29,1	39,1	32,5
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	28,9	28,9	28,9	38,9	32,3
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	30,2	30,2	27,6	37,6	34,7
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	30,2	30,2	27,6	37,6	34,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	29,1	29,1	26,8	36,8	35,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	30,2	28,0	26,2	36,2	35,0
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	25,9	25,9	25,9	35,9	27,7
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	27,7	27,7	24,7	34,7	29,8
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	24,6	24,6	24,6	34,6	25,3
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	27,0	27,0	23,9	33,9	29,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	26,7	26,7	23,7	33,7	29,0
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	33,4	--	--	33,4	47,3
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	23,3	23,3	23,3	33,3	23,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	23,2	23,2	23,2	33,2	23,2
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	22,2	22,2	22,2	32,2	23,4
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	22,0	22,0	22,0	32,0	22,2
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	20,5	20,5	20,5	30,5	21,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	20,2	20,2	20,2	30,2	21,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,1	20,1	20,1	30,1	20,8
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	19,6	19,6	19,6	29,6	21,3
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,6	19,5	19,5	29,5	22,6
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	19,4	19,4	19,4	29,4	22,4
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	20,7
187	Dak koudecentrale	206453,12	489942,98	5,10	22,2	22,2	19,2	29,2	24,8
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	19,1	19,1	19,1	29,1	19,5
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	19,0	19,0	19,0	29,0	20,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	19,0	19,0	19,0	29,0	20,7
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	18,8	18,8	18,8	28,8	21,4
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	18,8	18,8	18,8	28,8	20,1
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	24,8	21,8	18,8	28,8	26,8
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	24,7	21,7	18,7	28,7	26,7
Rest		0,00	0,00	0,00	34,2	33,3	32,0	42,0	56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 011_A - Prins Bernhardlaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	42,7	42,2	41,8	51,8	56,4
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	32,8	32,8	32,8	42,8	33,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	31,0	31,0	31,0	41,0	32,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	31,0	31,0	31,0	41,0	32,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	30,9	30,9	30,9	40,9	31,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	30,6	30,6	30,6	40,6	31,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	30,3	30,3	30,3	40,3	31,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	30,2	30,2	30,2	40,2	31,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	29,9	29,9	29,9	39,9	31,2
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,6
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,5
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	28,8	26,6	24,8	34,8	34,4
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	24,2	24,2	24,2	34,2	26,4
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	23,3	23,3	23,3	33,3	26,0
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	22,7	22,7	22,7	32,7	24,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	21,8	21,8	21,8	31,8	22,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	21,5	21,5	21,5	31,5	22,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	23,7	23,7	21,1	31,1	29,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	23,4	23,4	20,8	30,8	28,7
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,6	20,6	20,6	30,6	22,0
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	20,6	20,6	20,6	30,6	21,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	20,5	20,5	20,5	30,5	21,3
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	22,3	22,3	20,0	30,0	29,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	19,8	19,8	19,8	29,8	21,3
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	19,8	19,8	19,8	29,8	21,8
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	26,7	24,5	--	29,5	42,5
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	22,2	22,2	19,2	29,2	25,2
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	25,2	22,2	19,2	29,2	28,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,2	19,2	19,2	29,2	22,5
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	29,2	--	--	29,2	44,2
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	25,2	22,1	19,1	29,1	28,0
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	19,1	19,0	19,0	29,0	22,4
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	19,0	19,0	19,0	29,0	20,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	21,0	21,0	18,0	28,0	24,1
106	Gevelrooster 0 expeditie	206304,22	489864,38	13,00	18,0	18,0	18,0	28,0	19,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	19,5
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	17,2	17,2	17,2	27,2	19,4
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	16,9	16,9	16,9	26,9	19,5
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	16,8	16,8	16,8	26,8	20,5
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	16,6	16,6	16,6	26,6	20,3
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	16,4	16,4	16,4	26,4	19,9
Rest		0,00	0,00	0,00	31,5	30,7	29,5	39,5	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 011_B - Prins Bernhardlaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	45,9	45,2	44,4	54,4	60,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	35,9	35,9	35,9	45,9	35,9
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	33,1	33,1	33,1	43,1	33,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	32,4	32,4	32,4	42,4	32,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	31,8	31,8	31,8	41,8	31,9
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	31,7	31,7	31,7	41,7	32,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	31,3	31,3	31,3	41,3	31,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	30,8	30,8	30,8	40,8	31,2
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	30,4	30,4	30,4	40,4	33,4
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	30,4	30,4	30,4	40,4	33,5
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	30,3	30,3	30,3	40,3	30,9
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	32,9	32,9	30,3	40,3	37,5
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	32,9	32,9	30,3	40,3	37,4
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	31,8	31,8	29,5	39,5	38,0
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	32,8	30,6	28,8	38,8	37,2
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	30,3	30,3	27,3	37,3	32,4
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	27,0	27,0	27,0	37,0	28,2
190	Aandrijving Gresco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	29,6	29,6	26,6	36,6	31,9
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	26,5	26,5	26,5	36,5	28,0
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	29,3	29,3	26,3	36,3	31,7
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	25,6	25,6	25,6	35,6	26,2
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	35,4	--	--	35,4	49,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,4	24,4	24,4	34,4	24,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	24,3	24,3	24,3	34,3	24,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	22,9	22,9	22,9	32,9	22,9
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	22,4	22,4	22,4	32,4	23,5
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	29,5	27,3	--	32,3	44,4
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	21,5	21,5	21,5	31,5	24,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	21,3	21,3	21,3	31,3	21,7
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	27,2	24,2	21,2	31,2	29,2
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	27,1	24,1	21,1	31,1	29,1
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	20,8	20,8	20,8	30,8	21,4
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,8	20,8	20,8	30,8	21,3
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	20,7	20,7	20,7	30,7	22,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	20,7	20,7	20,7	30,7	23,7
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	20,6	20,6	20,6	30,6	23,6
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	20,0	20,0	20,0	30,0	21,3
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	22,9	22,9	19,9	29,9	26,4
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	22,9	22,9	19,9	29,9	27,6
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	22,8	22,8	19,8	29,8	27,6
187	Dak koudecentrale	206453,12	489942,98	5,10	22,5	22,5	19,5	29,5	25,2
Rest		0,00	0,00	0,00	34,7	33,9	33,2	43,2	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_A - Stationsweg 19 (Vp 3)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	43,1	42,1	41,1	51,1	64,7
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	34,9	34,9	34,9	44,9	35,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	32,9	32,9	32,9	42,9	33,2
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	30,7	30,7	30,7	40,7	31,3
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	29,2	29,1	29,1	39,1	32,6
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	28,1	28,1	28,1	38,1	28,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,8	26,8	26,8	36,8	27,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	25,7	25,7	25,7	35,7	26,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	24,7	24,7	24,7	34,7	24,7
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	33,0	29,5	--	34,5	42,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	24,1	24,1	24,1	34,1	25,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,1	24,1	24,1	34,1	24,1
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,7	25,5	23,7	33,7	33,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	32,2	28,7	--	33,7	41,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,8	25,4	23,6	33,6	61,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,3	23,3	23,3	33,3	25,0
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	31,4	28,0	--	33,0	41,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	22,0	22,0	22,0	32,0	22,6
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	21,8	21,7	21,7	31,7	24,8
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	21,5	21,5	21,5	31,5	24,5
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	21,4	21,4	21,4	31,4	23,8
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	20,4	20,4	20,4	30,4	20,4
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	19,2	19,2	19,2	29,2	22,4
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	18,9	18,9	18,9	28,9	22,2
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	23,6	23,6	--	28,6	37,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	21,0	21,0	18,4	28,4	27,0
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	18,3	18,3	18,3	28,3	20,1
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	17,9	17,9	17,9	27,9	20,3
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	19,7	19,7	17,4	27,4	27,3
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,3	18,8	17,0	27,0	35,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,9	16,9	16,9	26,9	18,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,1	18,6	16,9	26,9	34,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,6	16,6	16,6	26,6	17,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	21,7	18,2	16,5	26,5	34,4
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	23,1	--	16,4	26,4	57,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	18,8	18,8	16,2	26,2	24,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	15,3	15,3	15,3	25,3	18,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	18,3	18,3	15,3	25,3	22,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	14,2	14,2	14,2	24,2	17,2
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	17,1	17,1	14,1	24,1	20,8
Rest		0,00	0,00	0,00	31,4	29,3	27,9	37,9	60,2

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 012_B - Stationsweg 19 (Vp 3)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	45,1	44,4	43,7	53,7	64,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	36,5	36,5	36,5	46,5	36,5
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	33,9	33,9	33,9	43,9	33,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	33,5	33,5	33,5	43,5	33,5
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	33,0	33,0	33,0	43,0	33,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	32,5	32,5	32,5	42,5	32,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	32,0	32,0	32,0	42,0	32,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	31,2	31,2	31,2	41,2	31,8
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	30,3	30,3	30,3	40,3	33,3
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	29,4	29,4	29,4	39,4	32,4
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	31,0	28,8	27,0	37,0	34,9
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	27,0	27,0	27,0	37,0	27,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	26,0	26,0	26,0	36,0	26,0
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	33,8	30,3	--	35,3	42,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	25,1	25,1	25,1	35,1	25,1
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	24,8	24,8	24,8	34,8	25,8
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	32,7	29,2	--	34,2	41,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	23,9	23,9	23,9	33,9	23,9
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	29,0	25,6	23,8	33,8	60,4
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	31,7	28,2	--	33,2	40,3
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	22,4	22,4	22,4	32,4	22,9
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,3	22,3	22,3	32,3	25,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	22,2	22,2	22,2	32,2	22,5
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	22,1	22,1	22,1	32,1	25,1
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	21,8	21,8	21,8	31,8	22,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	21,5	21,5	21,5	31,5	21,5
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	20,8	20,8	20,8	30,8	21,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	23,0	23,0	20,4	30,4	28,5
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	20,1	20,1	20,1	30,1	23,1
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	19,8	19,8	19,8	29,8	22,8
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	21,8	21,8	19,5	29,5	28,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	24,2	24,2	--	29,2	37,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	19,1	19,1	19,1	29,1	21,1
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	21,2	21,2	18,6	28,6	26,6
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	18,5	18,5	18,5	28,5	20,9
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	17,0	17,0	17,0	27,0	19,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,1	18,6	16,8	26,8	33,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,1	18,6	16,8	26,8	34,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	21,9	18,5	16,7	26,7	33,5
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	23,3	--	16,6	26,6	56,5
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	19,6	19,6	16,6	26,6	22,8
Rest		0,00	0,00	0,00	33,2	31,7	30,3	40,3	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_A - Stationsweg 11(a)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	40,6	39,4	38,0	48,0	63,0
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	31,6	31,6	31,6	41,6	32,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	27,8	27,8	27,8	37,8	29,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	27,3	27,3	27,3	37,3	28,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	26,4	26,4	26,4	36,4	28,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	26,3	26,3	26,3	36,3	27,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	26,2	26,2	26,2	36,2	26,9
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	24,9	24,9	24,9	34,9	28,9
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	28,7	28,7	--	33,7	42,2
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	31,8	28,4	--	33,4	41,2
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,2	22,7	20,9	30,9	39,1
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,1	22,7	20,9	30,9	58,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,6	22,1	20,3	30,3	38,3
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,9	19,9	19,9	29,9	23,2
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,1	24,6	--	29,6	37,6
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,7	21,2	19,4	29,4	37,5
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	23,3	21,1	19,3	29,3	29,1
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,5	24,0	--	29,0	37,1
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	18,6	18,6	18,6	28,6	19,0
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	18,1	18,1	18,1	28,1	20,1
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	17,9	17,9	17,9	27,9	19,4
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	17,3	17,3	17,3	27,3	20,6
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	17,0	17,0	17,0	27,0	17,5
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	16,9	16,9	16,9	26,9	19,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	16,8	16,8	16,8	26,8	17,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,8	16,8	16,8	26,8	18,3
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	21,7	--	15,0	25,0	55,6
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	14,9	14,9	14,9	24,9	18,1
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	14,3	14,3	14,3	24,3	25,9
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	13,4	13,4	13,4	23,4	16,3
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	13,2	13,2	13,2	23,2	13,4
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	13,0	13,0	13,0	23,0	15,5
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	12,8	12,8	12,8	22,8	16,8
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	12,7	12,7	12,7	22,7	15,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	12,7	12,7	12,7	22,7	15,8
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	12,6	12,6	12,6	22,6	15,8
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	12,6	12,6	12,6	22,6	15,8
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	12,2	12,2	12,2	22,2	15,3
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	11,9	11,9	11,9	21,9	15,0
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	21,0	--	--	21,0	31,4
Rest		0,00	0,00	0,00	28,5	26,4	25,0	35,0	59,3

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 013_B - Stationsweg 11(a)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	44,5	43,5	42,6	52,6	65,0
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	36,3	36,3	36,3	46,3	36,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	32,5	32,5	32,5	42,5	32,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	32,4	32,4	32,4	42,4	32,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	31,3	31,3	31,3	41,3	31,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	30,8	30,8	30,8	40,8	31,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	30,4	30,4	30,4	40,4	31,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	29,8	29,8	29,8	39,8	30,7
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	28,7	28,6	28,6	38,6	31,7
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	30,4	28,2	26,4	36,4	35,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,9	30,9	--	35,9	43,7
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	34,3	30,8	--	35,8	42,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	25,0	25,0	25,0	35,0	25,0
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	24,1	24,1	24,1	34,1	25,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,0	24,0	24,0	34,0	24,0
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,9	23,9	23,9	33,9	25,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	29,1	25,6	23,8	33,8	41,1
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,9	25,5	23,7	33,7	60,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	28,2	24,8	23,0	33,0	40,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	22,9	22,9	22,9	32,9	23,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,6	22,6	22,6	32,6	25,6
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	22,5	22,4	22,4	32,4	25,5
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	27,6	24,1	22,3	32,3	39,5
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	30,4	26,9	--	31,9	39,0
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,7	26,2	--	31,2	38,4
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,8	20,8	20,8	30,8	21,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	20,7	20,7	20,7	30,7	21,4
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	20,3	20,3	20,3	30,3	22,1
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	20,3	20,3	20,3	30,3	23,3
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	20,0	20,0	20,0	30,0	22,6
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	19,6	19,6	19,6	29,6	19,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	18,5	18,5	18,5	28,5	21,0
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	18,0	18,0	18,0	28,0	20,5
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	17,8	17,8	17,8	27,8	19,1
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	17,7	17,7	17,7	27,7	20,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,3	--	17,7	27,7	57,6
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	20,2
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	20,0
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	17,5	17,5	17,5	27,5	20,1
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	17,5	17,5	17,5	27,5	20,5
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	17,2	17,2	17,2	27,2	20,2
Rest		0,00	0,00	0,00	33,2	31,6	30,2	40,2	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 014_A - Stationsweg 21 (Vp 4)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	45,4	43,9	42,5	52,5	67,9
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	34,5	34,5	34,5	44,5	34,5
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	32,2	32,2	32,2	42,2	32,7
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	32,1	32,1	32,1	42,1	32,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	32,1	32,1	32,1	42,1	32,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	31,7	31,7	31,7	41,7	31,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	30,9	30,9	30,9	40,9	30,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	30,7	30,7	30,7	40,7	30,9
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	30,5	30,4	30,4	40,4	33,5
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	36,8	33,4	--	38,4	45,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,2	31,2	--	36,2	44,6
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	34,4	30,9	--	35,9	43,6
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	34,2	30,8	--	35,8	43,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,0	27,5	25,7	35,7	63,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	30,8	27,3	25,5	35,5	43,4
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	30,3	26,9	25,1	35,1	43,0
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	24,9	24,9	24,9	34,9	24,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	24,3	24,3	24,3	34,3	25,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,2	24,2	24,2	34,2	24,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	29,3	25,8	24,1	34,1	41,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,5	23,5	23,5	33,5	24,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	23,3	23,3	23,3	33,3	23,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	23,3	23,3	23,3	33,3	24,0
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,0	24,8	23,0	33,0	32,0
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	22,9	22,9	22,9	32,9	25,1
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,6	22,6	22,6	32,6	25,6
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	22,4	22,4	22,4	32,4	25,4
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	21,8	21,8	21,8	31,8	24,1
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	20,6	20,6	20,6	30,6	20,6
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	20,6	20,6	20,6	30,6	23,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,9	--	20,2	30,2	60,7
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	19,2	19,2	19,2	29,2	30,8
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	23,1	23,1	17,1	28,1	24,0
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	23,0	23,0	17,0	28,0	24,0
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	22,9	22,9	16,9	27,9	23,9
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,7	--	--	27,7	37,9
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	17,6	17,5	17,5	27,5	20,6
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	15,6	15,6	15,6	25,6	18,5
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	15,5	15,4	15,4	25,4	18,5
113	Dakventilator CDV183 expeditie	206299,32	489806,83	14,30	15,0	15,0	15,0	25,0	15,0
116	Dakventilator CDV183 expeditie	206298,02	489837,58	14,30	14,5	14,5	14,5	24,5	14,6
Rest		0,00	0,00	0,00	30,8	28,1	27,4	37,4	64,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 014_B - Stationsweg 21 (Vp 4)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	46,8	45,6	44,4	54,4	67,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	36,2	36,2	36,2	46,2	36,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	34,9	34,9	34,9	44,9	34,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	34,3	34,3	34,3	44,3	34,3
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	33,7	33,7	33,7	43,7	33,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	33,4	33,4	33,4	43,4	33,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	33,1	33,1	33,1	43,1	33,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	32,7	32,7	32,7	42,7	32,7
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	31,5	31,5	31,5	41,5	34,5
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	38,1	34,7	--	39,7	45,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	32,7	32,7	--	37,7	45,4
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	32,4	28,9	27,2	37,2	43,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	26,8	26,8	26,8	36,8	26,8
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,9	28,5	26,7	36,7	62,9
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	30,2	28,0	26,2	36,2	33,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	31,5	28,0	26,2	36,2	43,0
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	26,2	26,2	26,2	36,2	26,9
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	26,1	26,1	26,1	36,1	26,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	31,1	27,7	25,9	35,9	42,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	25,8	25,8	25,8	35,8	25,8
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	33,9	30,4	--	35,4	41,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	33,9	30,4	--	35,4	42,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	24,7	24,7	24,7	34,7	24,7
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	24,5	24,5	24,5	34,5	25,4
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	23,7	23,7	23,7	33,7	23,7
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	23,6	23,6	23,6	33,6	26,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	23,5	23,5	23,5	33,5	23,5
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	23,4	23,4	23,4	33,4	26,4
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	22,7	22,7	22,7	32,7	22,7
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	22,1	22,1	22,1	32,1	25,1
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5	31,4
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	20,2	20,2	20,2	30,2	23,2
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,7	--	20,1	30,1	59,8
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	19,9	19,9	19,9	29,9	22,9
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	21,6
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,6	--	--	28,6	38,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	18,1	18,1	18,1	28,1	20,2
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	17,5	17,5	17,5	27,5	19,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	19,4
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	22,3	22,3	16,3	27,3	22,3
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	17,2	17,2	17,2	27,2	19,2
Rest		0,00	0,00	0,00	33,8	32,4	30,9	40,9	63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_A - De Bongerd 2 (Vp 18)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	42,0	40,4	38,8	48,8	66,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	30,1	30,1	30,1	40,1	30,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	29,4	29,4	29,4	39,4	30,4
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	29,0	29,0	29,0	39,0	30,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	28,9	28,9	28,9	38,9	30,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	28,4	28,4	28,4	38,4	29,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	28,0	28,0	28,0	38,0	29,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	26,6	26,6	26,6	36,6	28,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,9	30,9	--	35,9	44,3
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	25,0	25,0	25,0	35,0	36,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	29,5	26,0	24,2	34,2	61,7
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	31,3	27,8	--	32,8	40,7
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	31,1	27,6	--	32,6	40,5
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	27,7	24,2	22,5	32,5	40,5
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	30,6	27,1	--	32,1	40,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	27,0	23,5	21,8	31,8	39,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	20,7	20,7	20,7	30,7	21,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	20,3	20,3	20,3	30,3	20,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,5	22,0	20,2	30,2	38,2
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	19,7	19,7	19,7	29,7	20,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,1	--	19,4	29,4	59,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	19,3	19,3	19,3	29,3	20,6
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	23,1	20,9	19,1	29,1	29,2
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	18,3	18,3	18,3	28,3	21,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	18,2	18,2	18,2	28,2	19,5
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	17,9	17,9	17,9	27,9	21,4
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	17,6	17,5	17,5	27,5	21,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	17,3	17,3	17,3	27,3	19,1
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	16,0	16,0	16,0	26,0	16,4
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	25,5	--	--	25,5	35,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	15,1	15,1	15,1	25,1	17,8
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	15,0	14,9	14,9	24,9	18,8
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	14,8	14,8	14,8	24,8	18,8
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	14,8	14,8	14,8	24,8	18,1
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	17,7	17,7	11,7	22,7	19,1
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	12,6	12,6	12,6	22,6	16,3
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,6	--	--	22,6	36,1
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	17,5	17,5	11,5	22,5	19,0
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	17,2	17,2	11,2	22,2	18,7
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	12,1	12,1	12,1	22,1	16,3
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	11,8	11,8	11,8	21,8	14,5
Rest		0,00	0,00	0,00	27,6	25,2	24,5	34,5	62,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_B - De Bongerd 2 (Vp 18)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	44,0	42,5	40,7	50,7	67,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	31,4	31,4	31,4	41,4	31,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	30,9	30,9	30,9	40,9	31,0
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	30,6	30,6	30,6	40,6	31,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	30,3	30,3	30,3	40,3	30,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	29,8	29,8	29,8	39,8	30,2
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	29,4	29,4	29,4	39,4	29,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	28,9	28,9	28,9	38,9	29,5
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,4	33,4	--	38,4	46,2
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	27,2	27,2	27,2	37,2	38,2
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,0	27,5	25,8	35,8	62,3
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	33,9	30,4	--	35,4	42,1
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	33,1	29,6	--	34,6	41,5
205	Pallet-/pompwagens in trailer	206283,59	489819,53	1,20	29,8	26,3	24,5	34,5	41,6
204	Pallet-/pompwagens in trailer	206284,43	489803,35	1,20	29,7	26,2	24,4	34,4	41,3
206	Pallet-/pompwagens in trailer	206282,36	489834,43	1,20	29,0	25,5	23,8	33,8	40,9
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	32,2	28,8	--	33,8	40,8
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,5	25,3	23,5	33,5	32,7
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	23,2	23,2	23,2	33,2	25,5
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	22,7	22,7	22,7	32,7	22,7
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	22,1	22,1	22,1	32,1	22,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,6	21,6	21,6	31,6	22,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	21,2	21,2	21,2	31,2	21,3
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	27,9	--	21,2	31,2	60,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,6	20,6	20,6	30,6	21,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,7	19,7	19,7	29,7	20,2
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,5	19,5	19,5	29,5	22,5
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	19,4	19,4	19,4	29,4	21,8
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	19,2	19,2	19,2	29,2	22,2
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	18,8	18,8	18,8	28,8	18,8
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,3	--	--	27,3	36,9
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	17,1	17,1	17,1	27,1	19,2
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	16,6	16,6	16,6	26,6	19,6
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	16,5	16,5	16,5	26,5	19,5
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	15,9	15,9	15,9	25,9	18,5
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,8	15,8	15,8	25,8	17,2
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	15,6	15,6	15,6	25,6	18,8
207	Pallet-/pompwagens in trailer	206296,90	489910,08	1,20	25,4	--	--	25,4	38,3
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	14,9	14,9	14,9	24,9	17,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	17,4	17,4	14,8	24,8	23,1
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	17,4	17,4	14,8	24,8	23,0
Rest		0,00	0,00	0,00	31,0	29,5	28,0	38,0	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 016_A - De Bongerd 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	41,8	40,1	37,9	47,9	65,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	28,9	28,9	28,9	38,9	30,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	28,3	28,3	28,3	38,3	29,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	32,8	32,8	--	37,8	46,2
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	27,8	27,8	27,8	37,8	29,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	27,5	27,5	27,5	37,5	28,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	27,2	27,2	27,2	37,2	28,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	26,4	26,4	26,4	36,4	27,9
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,8	25,3	23,6	33,6	61,1
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	31,5	28,1	--	33,1	41,0
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9	34,4
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	30,7	27,3	--	32,3	40,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	27,4	24,0	22,2	32,2	40,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	27,1	23,7	21,9	31,9	40,0
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	30,1	26,7	--	31,7	39,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,6	23,2	21,4	31,4	39,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	19,8	19,8	19,8	29,8	20,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	25,6	--	18,9	28,9	59,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	18,8	18,8	18,8	28,8	19,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	18,7	18,7	18,7	28,7	20,1
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	22,5	20,3	18,5	28,5	28,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	18,3	18,3	18,3	28,3	19,4
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,2	--	--	28,2	38,5
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	18,1	18,1	18,1	28,1	21,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	17,6	17,6	17,6	27,6	19,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	17,4	17,4	17,4	27,4	18,8
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	16,6	16,6	16,6	26,6	20,3
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	16,2	16,2	16,2	26,2	20,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	15,0	15,0	15,0	25,0	17,8
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	14,7	14,7	14,7	24,7	18,8
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	14,4	14,4	14,4	24,4	18,5
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	14,3	14,3	14,3	24,3	15,0
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	13,8	13,8	13,8	23,8	16,5
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	13,6	13,6	13,6	23,6	17,0
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	23,3	--	--	23,3	36,8
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	12,2	12,2	12,2	22,2	15,9
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	12,1	12,1	12,1	22,1	15,4
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	14,3	14,3	11,7	21,7	20,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	14,2	14,2	11,6	21,6	20,4
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	11,5	11,5	11,5	21,5	15,3
Rest		0,00	0,00	0,00	28,0	26,2	24,7	34,7	61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 016_B - De Bongerd 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	43,5	41,9	40,1	50,1	66,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	30,7	30,7	30,7	40,7	30,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	30,1	30,1	30,1	40,1	30,4
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	29,9	29,9	29,9	39,9	30,5
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	29,5	29,5	29,5	39,5	29,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	29,1	29,1	29,1	39,1	29,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	28,8	28,8	28,8	38,8	29,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	28,4	28,4	28,4	38,4	29,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,2	33,2	--	38,2	46,0
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	25,8	25,8	25,8	35,8	36,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	33,6	30,2	--	35,2	42,0
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	30,2	26,7	25,0	35,0	61,5
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	29,7	26,2	24,5	34,5	41,5
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	32,4	29,0	--	34,0	40,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	29,1	25,7	23,9	33,9	41,0
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	28,6	25,1	23,3	33,3	40,5
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	31,6	28,1	--	33,1	40,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	26,8	24,6	22,8	32,8	32,2
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	22,7	22,7	22,7	32,7	25,2
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	22,2	22,2	22,2	32,2	22,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	21,6	21,6	21,6	31,6	21,6
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,0	21,0	21,0	31,0	22,2
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	20,5	20,5	20,5	30,5	20,7
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,2	20,2	20,2	30,2	20,8
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,6	--	19,9	29,9	59,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,2	19,2	19,2	29,2	19,8
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	18,9	18,9	18,9	28,9	21,9
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,7	--	--	28,7	38,3
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	18,6	18,6	18,6	28,6	21,6
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	18,2	18,2	18,2	28,2	18,2
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	18,1	18,1	18,1	28,1	20,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	16,8	16,8	16,8	26,8	19,0
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	15,9	15,9	15,9	25,9	19,1
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	15,8	15,8	15,8	25,8	18,5
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	15,7	15,7	15,7	25,7	18,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,5	15,5	15,5	25,5	16,9
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	25,2	--	--	25,2	38,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	17,7	17,7	15,1	25,1	23,4
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	17,6	17,6	15,0	25,0	23,3
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	14,7	14,7	14,7	24,7	16,8
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	14,4	14,4	14,4	24,4	17,9
Rest		0,00	0,00	0,00	30,4	29,1	27,6	37,6	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 017_A - Wihendaalseweg 2a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
017_A	Wihendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	39,8	38,1	36,0	46,0	64,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,7	26,7	26,7	36,7	28,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	26,1	26,1	26,1	36,1	27,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,7	30,7	--	35,7	44,2
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	25,2	25,2	25,2	35,2	26,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,5	24,5	24,5	34,5	25,6
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	24,2	24,2	24,2	34,2	25,9
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	27,9	24,4	22,7	32,7	60,1
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,6	26,1	--	31,1	39,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,2	22,8	21,0	31,0	39,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,0	22,5	20,7	30,7	38,8
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,8	25,3	--	30,3	38,3
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	18,8	18,8	18,8	28,8	30,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,0	20,5	18,7	28,7	36,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	17,9	17,9	17,9	27,9	19,3
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,4	--	17,8	27,8	58,3
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	25,9	22,4	--	27,4	35,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	17,2	17,2	17,2	27,2	18,3
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,1	--	--	27,1	37,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	16,7	16,7	16,7	26,7	18,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,3	16,3	16,3	26,3	17,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	15,8	15,8	15,8	25,8	16,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	15,2	15,2	15,2	25,2	16,2
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	13,0	13,0	13,0	23,0	15,7
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	12,8	12,8	12,8	22,8	16,3
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,2	--	--	22,2	35,7
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	11,9	11,9	11,9	21,9	14,5
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	11,7	11,7	11,7	21,7	15,0
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	11,4	11,4	11,4	21,4	15,0
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	16,2	16,2	10,1	21,2	17,6
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	15,9	15,9	9,9	20,9	17,4
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	13,5	13,5	10,9	20,9	19,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	10,8	10,8	10,8	20,8	14,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	13,3	13,3	10,7	20,7	19,5
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	15,5	15,5	9,5	20,5	17,1
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	10,4	10,4	10,4	20,4	13,6
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	20,1	--	--	20,1	57,7
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	9,7	9,7	9,7	19,7	13,3
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	9,6	9,6	9,6	19,6	13,4
Rest		0,00	0,00	0,00	25,4	24,2	23,5	33,5	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_B - Wihendaalseweg 2a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
017_B	Wihendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	42,3	40,7	38,8	48,8	65,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	29,1	29,1	29,1	39,1	29,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	28,9	28,9	28,9	38,9	29,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	28,6	28,6	28,6	38,6	29,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	28,3	28,3	28,3	38,3	29,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,3	33,3	--	38,3	46,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	28,2	28,2	28,2	38,2	28,6
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	28,0	28,0	28,0	38,0	28,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	27,9	27,9	27,9	37,9	28,2
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	29,7	26,2	24,5	34,5	61,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	28,7	25,3	23,5	33,5	40,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	28,4	24,9	23,2	33,2	40,4
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	31,3	27,8	--	32,8	39,9
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	33,1
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	30,6	27,1	--	32,1	39,1
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,1	22,6	20,9	30,9	38,0
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	20,8	20,8	20,8	30,8	22,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,3	20,3	20,3	30,3	20,9
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	28,5	25,1	--	30,1	37,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	20,0	20,0	20,0	30,0	20,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	19,6	19,6	19,6	29,6	19,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,2	--	19,5	29,5	59,2
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,2	19,2	19,2	29,2	19,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	18,8	18,8	18,8	28,8	19,0
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,8	--	--	28,8	38,3
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	18,3	18,3	18,3	28,3	20,9
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	17,0	17,0	17,0	27,0	19,1
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	16,5	16,5	16,5	26,5	19,3
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	15,3	15,3	15,3	25,3	18,1
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	25,2	--	--	25,2	38,0
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,0	15,0	15,0	25,0	16,4
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	14,9	14,9	14,9	24,9	17,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	14,8	14,8	14,8	24,8	17,4
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	19,4	19,4	13,3	24,4	20,0
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	19,2	19,2	13,2	24,2	19,9
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	16,7	16,7	14,1	24,1	22,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	16,7	16,7	14,1	24,1	22,4
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	14,1	14,1	14,1	24,1	16,8
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	14,0	14,0	14,0	24,0	17,2
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	14,0	14,0	14,0	24,0	16,7
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	19,0	19,0	12,9	24,0	19,7
Rest		0,00	0,00	0,00	29,4	27,6	27,1	37,1	62,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 018_A - Wihendaalseweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
018_A	Wihendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	37,9	36,3	33,2	43,2	62,6
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,5	31,5	--	36,5	45,1
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	23,1	23,1	23,1	33,1	25,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	22,9	22,9	22,9	32,9	25,2
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	22,7	22,7	22,7	32,7	25,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	22,6	22,6	22,6	32,6	25,0
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	22,5	22,5	22,5	32,5	24,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	22,3	22,3	22,3	32,3	24,7
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	20,3	20,3	20,3	30,3	23,0
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	24,6	21,1	19,3	29,3	57,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,4	19,9	18,1	28,1	36,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	26,3	22,8	--	27,8	36,1
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	26,1	22,6	--	27,6	35,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,9	19,4	17,6	27,6	35,9
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,7	19,2	17,5	27,5	35,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	25,9	22,4	--	27,4	35,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	16,5	16,5	16,5	26,5	20,4
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	22,5	--	15,8	25,8	56,5
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	25,5	--	--	25,5	35,9
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	17,7	17,7	15,1	25,1	24,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	16,9	16,9	14,3	24,3	23,2
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	14,2	14,2	14,2	24,2	16,4
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	14,1	14,1	14,1	24,1	16,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	13,9	13,9	13,9	23,9	16,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	13,5	13,5	13,5	23,5	16,2
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	13,1	13,1	13,1	23,1	15,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	12,6	12,6	12,6	22,6	15,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	11,8	11,8	11,8	21,8	15,0
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	15,8	13,6	11,8	21,8	22,6
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	11,5	11,5	11,5	21,5	14,7
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	11,1	11,1	11,1	21,1	16,2
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	11,0	11,0	11,0	21,0	14,7
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	11,0	11,0	11,0	21,0	16,1
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	20,8	--	--	20,8	34,4
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	10,2	10,2	10,2	20,2	14,2
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	10,0	10,0	10,0	20,0	13,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	9,6	9,6	9,6	19,6	13,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	11,8	11,8	9,5	19,5	19,8
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	9,2	9,2	9,2	19,2	12,8
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	12,1	12,1	9,0	19,0	16,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	9,0	9,0	9,0	19,0	12,6
Rest		0,00	0,00	0,00	25,4	23,6	22,5	32,5	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 018_B - Wihendaalseweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
018_B	Wihendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	39,8	38,4	35,7	45,7	63,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	32,9	32,9	--	37,9	46,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	25,2	25,2	25,2	35,2	26,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	25,0	25,0	25,0	35,0	26,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	24,8	24,8	24,8	34,8	26,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	24,7	24,7	24,7	34,7	26,5
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	24,6	24,6	24,6	34,6	26,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	26,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	23,7	23,7	23,7	33,7	25,8
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,0	22,5	20,7	30,7	57,7
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	20,3	20,3	20,3	30,3	23,6
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,3	21,8	20,1	30,1	37,7
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	25,2	21,7	19,9	29,9	37,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	25,0	21,5	19,8	29,8	37,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,8	24,4	--	29,4	37,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,6	24,2	--	29,2	36,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,4	24,0	--	29,0	36,6
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	18,1	18,1	18,1	28,1	21,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	19,9	19,9	17,3	27,3	25,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	17,3	17,3	17,3	27,3	19,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	17,0	17,0	17,0	27,0	18,5
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	19,4	19,4	16,8	26,8	25,3
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	23,4	--	16,7	26,7	56,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,4	16,4	16,4	26,4	18,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	16,2	16,2	16,2	26,2	17,7
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,1	--	--	26,1	36,0
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	16,1	16,1	16,1	26,1	19,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	15,8	15,8	15,8	25,8	17,5
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	15,4	15,4	15,4	25,4	17,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	18,4	16,2	14,4	24,4	24,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	14,1	14,1	14,1	24,1	16,8
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	13,9	13,9	13,9	23,9	17,1
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	13,7	13,7	13,7	23,7	16,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	13,7	13,7	13,7	23,7	16,8
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	13,5	13,5	13,5	23,5	16,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	15,7	15,7	13,4	23,4	23,3
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	13,2	13,2	13,2	23,2	16,3
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	13,0	13,0	13,0	23,0	16,2
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	12,9	12,9	12,9	22,9	17,4
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	12,7	12,7	12,7	22,7	17,3
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,7	--	--	22,7	35,8
Rest		0,00	0,00	0,00	28,6	27,3	26,0	36,0	59,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 019_A - Wijkendaalseweg 4 (Vp5)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
019_A	Wijkendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	37,9	36,4	34,5	44,5	58,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	27,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,8	24,8	24,8	34,8	27,2
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	24,6	24,6	24,6	34,6	27,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	24,5	24,5	24,5	34,5	27,0
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	23,4	23,4	23,4	33,4	25,9
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	28,0	28,0	--	33,0	41,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	23,0	23,0	23,0	33,0	25,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	21,2	21,2	21,2	31,2	24,0
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,1	23,6	--	28,6	37,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	23,9	20,4	18,6	28,6	37,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,1	23,6	--	28,6	36,9
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,7	20,3	18,5	28,5	36,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	26,9	23,4	--	28,4	36,8
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,4	19,9	18,2	28,2	36,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	23,2	19,7	18,0	28,0	55,6
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	17,9	17,9	17,9	27,9	21,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	19,8	19,8	17,2	27,2	26,1
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	16,8	16,8	16,8	26,8	20,8
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	18,9	18,9	16,3	26,3	25,2
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	15,5	15,5	15,5	25,5	17,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	15,3	15,3	15,3	25,3	17,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	15,0	15,0	15,0	25,0	17,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	14,7	14,7	14,7	24,7	17,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	14,4	14,4	14,4	24,4	16,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	13,8	13,8	13,8	23,8	16,2
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	13,7	13,7	13,7	23,7	17,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	15,6	15,6	12,6	22,6	19,7
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	12,6	12,6	12,6	22,6	17,9
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	12,5	12,5	12,5	22,5	17,8
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	22,1	--	--	22,1	32,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	12,0	12,0	12,0	22,0	15,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	11,3	11,3	11,3	21,3	15,0
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	11,3	11,3	11,3	21,3	14,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	11,2	11,2	11,2	21,2	14,8
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	15,2	13,0	11,2	21,2	22,1
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	11,1	11,1	11,1	21,1	14,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	10,9	10,9	10,9	20,9	14,1
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	10,9	10,9	10,9	20,9	14,5
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	10,3	10,3	10,3	20,3	12,5
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	10,1	10,0	10,0	20,0	15,5
Rest		0,00	0,00	0,00	26,5	24,1	23,0	33,0	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 019_B - Wihendaalseweg 4 (Vp5)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
019_B	Wihendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	40,2	38,9	37,0	47,0	60,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,7	26,7	26,7	36,7	28,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,6	26,6	26,6	36,6	28,5
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,8	30,8	--	35,8	43,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	25,7	25,7	25,7	35,7	27,7
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	25,4	25,4	25,4	35,4	27,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	24,9	24,9	24,9	34,9	27,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,1	22,7	20,9	30,9	38,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,0	22,5	20,8	30,8	38,5
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,9	22,4	20,7	30,7	38,4
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	20,4	20,4	20,4	30,4	23,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	28,7	25,2	--	30,2	37,9
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,6	25,1	--	30,1	37,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	28,4	25,0	--	30,0	37,7
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	24,9	21,4	19,7	29,7	56,7
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	19,5	19,5	19,5	29,5	22,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	22,0	22,0	19,4	29,4	28,0
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	18,7	18,7	18,7	28,7	20,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	21,2	21,2	18,6	28,6	27,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	18,0	18,0	18,0	28,0	19,7
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	18,0	18,0	18,0	28,0	20,2
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	17,7	17,7	17,7	27,7	19,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,9	16,9	16,9	26,9	18,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,5	16,5	16,5	26,5	18,4
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	16,4	16,4	16,4	26,4	19,7
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	15,4	15,4	15,4	25,4	18,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	15,3	15,3	15,3	25,3	18,6
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	15,0	15,0	15,0	25,0	18,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	17,9	17,9	14,9	24,9	21,7
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	14,9	14,9	14,9	24,9	18,0
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	14,6	14,6	14,6	24,6	17,8
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	14,6	14,5	14,5	24,5	19,3
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	14,5	14,5	14,5	24,5	16,9
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	14,5	14,4	14,4	24,4	19,2
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	14,3	14,3	14,3	24,3	17,1
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	24,3	--	--	24,3	34,2
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	14,1	14,1	14,1	24,1	15,8
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	16,3	16,3	14,0	24,0	24,0
028	Afblaat CDEF	206364,94	489926,62	6,80	13,5	13,5	13,5	23,5	17,1
Rest		0,00	0,00	0,00	30,0	28,0	26,9	36,9	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 020_A - Wihendaalseweg 4c
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
020_A	Wihendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	38,2	36,7	33,8	43,8	61,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,3	31,3	--	36,3	44,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	23,5	23,5	23,5	33,5	25,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	23,4	23,4	23,4	33,4	25,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	23,3	23,3	23,3	33,3	25,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	23,2	23,2	23,2	33,2	25,5
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	23,2	23,2	23,2	33,2	25,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	23,0	23,0	23,0	33,0	25,3
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	24,2	20,8	19,0	29,0	56,6
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	26,6	23,1	--	28,1	36,4
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	26,5	23,1	--	28,1	36,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,3	19,8	18,0	28,0	36,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	23,2	19,7	18,0	28,0	36,2
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	26,4	22,9	--	27,9	36,2
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,1	19,6	17,9	27,9	36,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	17,0	17,0	17,0	27,0	19,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	19,1	19,1	16,5	26,5	25,4
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	16,4	16,4	16,4	26,4	20,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	16,1	16,1	16,1	26,1	19,6
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	15,4	15,4	15,4	25,4	18,9
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	25,1	--	--	25,1	35,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	17,5	17,5	14,9	24,9	23,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	14,9	14,9	14,9	24,9	17,0
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	14,3	14,3	14,3	24,3	17,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	14,1	14,1	14,1	24,1	16,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	14,0	14,0	14,0	24,0	16,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	20,5	--	13,9	23,9	54,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	13,8	13,8	13,8	23,8	15,9
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	13,6	13,6	13,6	23,6	15,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	15,8	15,8	13,5	23,5	23,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	13,4	13,4	13,4	23,4	17,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	13,4	13,4	13,4	23,4	15,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	13,0	13,0	13,0	23,0	16,5
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	12,8	12,8	12,8	22,8	16,7
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	15,6	15,6	12,6	22,6	19,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	12,4	12,4	12,4	22,4	15,9
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	12,2	12,2	12,2	22,2	15,5
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	14,8	14,8	11,7	21,7	18,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	11,3	11,3	11,3	21,3	14,3
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	11,2	11,2	11,2	21,2	14,8
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	11,1	11,1	11,1	21,1	16,2
Rest		0,00	0,00	0,00	27,3	25,0	23,9	33,9	57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 020_B - Wihendaalseweg 4c
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
020_B	Wihendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	40,5	39,1	36,5	46,5	63,6
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,8	33,8	--	38,8	46,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	25,6	25,6	25,6	35,6	27,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	25,5	25,5	25,5	35,5	27,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	25,4	25,4	25,4	35,4	27,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	25,3	25,3	25,3	35,3	26,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	25,3	25,3	25,3	35,3	26,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	25,2	25,2	25,2	35,2	26,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	21,0	21,0	21,0	31,0	23,0
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,2	22,7	21,0	31,0	57,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	20,8	20,8	20,8	30,8	23,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,5	22,0	20,3	30,3	37,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	25,4	22,0	20,2	30,2	37,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	25,3	21,9	20,1	30,1	37,7
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	19,9	19,9	19,9	29,9	22,9
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	19,8	19,8	19,8	29,8	22,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	28,1	24,7	--	29,7	37,2
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,1	24,6	--	29,6	37,2
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	22,7
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,9	24,5	--	29,5	37,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	21,1	21,1	18,5	28,5	27,0
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	18,0	18,0	18,0	28,0	20,0
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,3	--	17,6	27,6	57,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	20,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	17,3	17,3	17,3	27,3	18,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	17,3	17,3	17,3	27,3	18,8
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	19,7	19,7	17,1	27,1	25,6
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	17,1	17,1	17,1	27,1	20,4
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,8	--	--	26,8	36,6
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	16,6	16,6	16,6	26,6	18,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	16,4	16,4	16,4	26,4	17,9
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	16,3	16,3	16,3	26,3	19,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,1	16,1	16,1	26,1	17,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	15,7	15,7	15,7	25,7	18,8
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	18,0	18,0	15,7	25,7	25,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	15,2	15,2	15,2	25,2	18,3
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	15,0	15,0	15,0	25,0	17,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	14,9	14,9	14,9	24,9	17,5
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	13,9	13,9	13,9	23,9	16,0
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	16,4	16,4	13,4	23,4	20,1
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	17,4	15,2	13,4	23,4	23,6
Rest		0,00	0,00	0,00	30,1	28,3	27,1	37,1	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_A - Wihendaalseweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
021_A	Wihendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	39,5	38,0	35,3	45,3	64,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	32,5	32,5	--	37,5	45,9
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	26,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	26,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	24,8	24,8	24,8	34,8	26,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	24,7	24,7	24,7	34,7	26,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	24,7	24,7	24,7	34,7	26,5
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	24,5	24,5	24,5	34,5	26,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,2	22,7	21,0	31,0	58,5
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,9	24,4	--	29,4	37,6
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,8	24,4	--	29,4	37,5
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,7	24,2	--	29,2	37,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,4	20,9	19,1	29,1	37,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,3	20,9	19,1	29,1	37,3
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	24,2	20,7	18,9	28,9	37,1
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	18,4	18,4	18,4	28,4	21,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,2
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,3	--	17,6	27,6	58,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	17,4	17,4	17,4	27,4	19,7
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	19,8	19,8	17,2	27,2	26,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	17,0	17,0	17,0	27,0	20,3
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,4	16,4	16,4	26,4	18,2
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,3	--	--	26,3	36,6
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	18,1	18,1	15,5	25,5	24,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	15,5	15,5	15,5	25,5	17,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	15,3	15,3	15,3	25,3	17,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	15,1	15,1	15,1	25,1	16,9
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	15,0	15,0	15,0	25,0	16,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	14,8	14,8	14,8	24,8	16,6
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	17,6	17,6	14,6	24,6	21,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	14,5	14,5	14,5	24,5	17,9
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	16,5	16,5	14,2	24,2	24,4
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	13,8	13,8	13,8	23,8	17,2
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	13,8	13,8	13,8	23,8	17,2
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	13,4	13,4	13,4	23,4	16,4
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	12,6	12,6	12,6	22,6	16,5
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	12,6	12,6	12,6	22,6	17,3
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	12,5	12,5	12,5	22,5	17,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	15,4	15,4	12,4	22,4	19,4
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	12,3	12,3	12,3	22,3	16,2
Rest		0,00	0,00	0,00	28,7	26,4	25,3	35,3	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_B - Wihendaalseweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
021_B	Wihendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	41,8	40,5	37,9	47,9	65,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	35,0	35,0	--	40,0	47,9
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,2
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,8	26,8	26,8	36,8	28,0
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,8	26,8	26,8	36,8	28,0
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	26,7	26,7	26,7	36,7	27,9
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	23,6	23,6	23,6	33,6	26,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,3	24,8	23,0	33,0	59,7
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	24,7
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	21,5	21,5	21,5	31,5	23,1
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,6	23,2	21,4	31,4	38,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,6	23,1	21,4	31,4	38,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,5	23,1	21,3	31,3	38,7
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	21,1	21,1	21,1	31,1	24,0
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	29,4	26,0	--	31,0	38,3
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	29,4	25,9	--	30,9	38,3
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,3	25,8	--	30,8	38,2
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	20,7	20,7	20,7	30,7	23,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,7	--	20,0	30,0	59,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	19,5	19,5	19,5	29,5	21,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	21,9	21,9	19,3	29,3	27,7
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	22,1
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	19,0	19,0	19,0	29,0	21,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	18,9	18,9	18,9	28,9	19,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	18,8	18,8	18,8	28,8	19,8
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,0	--	--	28,0	37,7
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	18,0	18,0	18,0	28,0	19,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	20,5	20,5	17,9	27,9	26,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	17,9	17,9	17,9	27,9	18,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	17,6	17,6	17,6	27,6	18,8
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	17,3	17,3	17,3	27,3	20,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	18,9	18,9	16,6	26,6	26,3
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	16,4	16,4	16,4	26,4	19,6
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	16,3	16,3	16,3	26,3	18,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	16,2	16,2	16,2	26,2	18,5
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	16,0	16,0	16,0	26,0	19,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,8	15,8	15,8	25,8	17,6
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	15,1	15,1	15,1	25,1	18,0
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	14,6	14,6	14,6	24,6	16,7
Rest		0,00	0,00	0,00	31,6	29,7	28,3	38,3	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 022_A - Wihendaalseweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
022_A	Wihendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	38,9	37,3	35,4	45,4	62,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	26,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	26,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	26,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	26,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	26,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,3	24,3	24,3	34,3	26,3
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	29,3	29,3	--	34,3	42,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	20,7	20,7	20,7	30,7	24,2
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	25,6	22,1	20,3	30,3	57,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	22,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	19,2	19,2	19,2	29,2	22,6
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	19,0	19,0	19,0	29,0	22,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,3	23,8	--	28,8	37,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,3	23,8	--	28,8	37,0
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,2	23,8	--	28,8	37,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,8	20,4	18,6	28,6	36,9
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	18,6	18,6	18,6	28,6	22,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	23,7	20,3	18,5	28,5	36,7
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	18,4	18,4	18,4	28,4	21,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,7	20,2	18,4	28,4	36,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	20,9	20,9	18,3	28,3	27,0
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	17,8	17,8	17,8	27,8	21,2
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	19,9	19,9	17,3	27,3	26,1
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,3	16,3	16,3	26,3	18,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	16,2	16,2	16,2	26,2	18,5
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,1	--	--	26,1	36,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	15,7	15,7	15,7	25,7	18,2
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	14,7	14,7	14,7	24,7	16,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	14,6	14,6	14,6	24,6	16,5
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	14,6	14,6	14,6	24,6	16,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	14,6	14,6	14,6	24,6	16,5
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	16,6	16,6	14,3	24,3	24,5
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	20,8	--	14,1	24,1	54,6
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	13,4	13,4	13,4	23,4	16,4
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	12,7	12,7	12,7	22,7	15,1
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	15,5	15,5	12,5	22,5	19,5
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,3	--	--	22,3	35,8
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	15,2	15,2	12,2	22,2	19,2
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	12,1	12,1	12,1	22,1	14,9
Rest		0,00	0,00	0,00	27,9	26,6	25,5	35,5	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 022_B - Wihendaalseweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
022_B	Wihendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	41,0	39,5	37,9	47,9	63,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,8
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,2	30,2	--	35,2	43,0
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	23,8	23,8	23,8	33,8	26,8
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	25,4
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	22,5	22,5	22,5	32,5	25,4
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	27,7	24,2	22,5	32,5	59,1
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	22,3	22,3	22,3	32,3	25,1
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	22,0	22,0	22,0	32,0	24,9
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	24,8
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	21,1	21,1	21,1	31,1	24,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,2	22,7	20,9	30,9	38,4
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,1	22,7	20,9	30,9	38,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,1	22,6	20,9	30,9	38,4
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	28,9	25,4	--	30,4	37,9
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,9	25,4	--	30,4	37,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	28,8	25,4	--	30,4	37,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	20,1	20,1	20,1	30,1	21,8
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	20,0	20,0	20,0	30,0	22,9
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	19,9	19,9	19,9	29,9	21,7
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	22,0	22,0	19,4	29,4	27,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	18,7	18,7	18,7	28,7	19,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	18,1	18,1	18,1	28,1	19,3
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	20,7	20,7	18,1	28,1	26,5
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	17,5	17,5	17,5	27,5	18,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	17,5	17,5	17,5	27,5	18,6
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	17,4	17,4	17,4	27,4	18,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,0	--	17,3	27,3	57,0
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,3	--	--	27,3	36,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	16,7	16,7	16,7	26,7	18,5
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	19,0	19,0	16,7	26,7	26,5
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	16,3	16,3	16,3	26,3	18,7
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	15,7	15,7	15,7	25,7	18,5
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	15,3	15,3	15,3	25,3	17,5
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	14,5	14,5	14,5	24,5	17,6
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	17,3	17,3	14,3	24,3	20,9
Rest		0,00	0,00	0,00	31,5	29,5	28,3	38,3	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_A - Wihendaalseweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
023_A	Wihendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	39,9	38,5	36,1	46,1	66,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,3	33,3	--	38,3	46,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	25,2	25,2	25,2	35,2	27,1
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	26,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	26,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	24,8	24,8	24,8	34,8	26,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	24,8	24,8	24,8	34,8	26,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,7	24,7	24,7	34,7	26,6
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	21,3	21,3	21,3	31,3	24,7
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,0	22,6	20,8	30,8	58,3
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,7	--	20,0	30,0	60,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	22,5	22,5	19,9	29,9	28,7
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	22,9
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	22,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	22,7
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,6	24,1	--	29,1	37,3
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	18,9	18,9	18,9	28,9	22,3
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	18,9	18,9	18,9	28,9	22,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,1	20,6	18,8	28,8	37,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,8	20,3	18,6	28,6	36,8
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	20,8	20,8	18,2	28,2	27,0
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	18,2	18,2	18,2	28,2	21,5
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	18,1	18,1	18,1	28,1	21,5
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	25,9	22,5	--	27,5	35,6
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	20,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	22,6	19,2	17,4	27,4	35,6
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	17,2	17,2	17,2	27,2	19,4
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	19,2	19,2	16,9	26,9	27,0
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,7	--	--	26,7	37,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,7	16,7	16,7	26,7	18,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	24,5	21,0	--	26,0	34,2
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	15,5	15,5	15,5	25,5	17,3
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	15,2	15,2	15,2	25,2	17,1
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	15,2	15,2	15,2	25,2	17,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	15,0	15,0	15,0	25,0	16,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	15,0	15,0	15,0	25,0	16,9
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	14,9	14,9	14,9	24,9	17,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	17,8	17,8	14,8	24,8	21,8
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	13,8	13,8	13,8	23,8	16,8
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	13,5	13,5	13,5	23,5	16,1
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	13,2	13,2	13,2	23,2	15,6
Rest		0,00	0,00	0,00	30,4	27,6	26,5	36,5	63,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_B - Wihendaalseweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
023_B	Wihendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	42,3	41,0	38,6	48,6	67,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	35,7	35,7	--	40,7	48,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,9	26,9	26,9	36,9	28,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	26,8	26,8	26,8	36,8	28,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	26,7	26,7	26,7	36,7	27,9
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	24,2	24,2	24,2	34,2	27,1
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,6	25,1	23,3	33,3	59,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,0	23,0	23,0	33,0	25,7
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	22,9	22,9	22,9	32,9	25,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	25,5
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	22,4	22,4	22,4	32,4	25,1
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	22,3	22,3	22,3	32,3	25,2
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	28,8	--	22,1	32,1	61,8
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	24,6	24,6	22,0	32,0	30,4
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	21,5	21,5	21,5	31,5	24,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,4	22,9	21,1	31,1	38,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,4	22,9	21,1	31,1	38,6
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,1	21,1	21,1	31,1	22,6
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	21,0	21,0	21,0	31,0	23,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,2	25,8	--	30,8	38,1
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	29,1	25,6	--	30,6	38,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	23,2	23,2	20,6	30,6	28,9
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	20,3	20,3	20,3	30,3	23,2
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	19,4	19,4	19,4	29,4	21,4
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	21,5	21,5	19,2	29,2	29,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	19,2	19,2	19,2	29,2	20,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,1	20,6	18,8	28,8	36,3
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,7	--	--	28,7	38,2
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	17,9	17,9	17,9	27,9	19,0
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	17,8	17,8	17,8	27,8	19,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	17,8	17,8	17,8	27,8	18,9
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	26,2	22,7	--	27,7	35,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	17,5	17,5	17,5	27,5	18,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	17,4	17,4	17,4	27,4	18,6
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	17,3	17,3	17,3	27,3	19,0
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	17,2	17,2	17,2	27,2	19,2
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	16,7	16,7	16,7	26,7	19,1
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	19,7	19,7	16,7	26,7	23,3
Rest		0,00	0,00	0,00	33,1	30,4	29,3	39,3	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_A - Wijkendaalseweg 14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
024_A	Wijkendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	40,9	39,5	37,0	47,0	66,5
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	34,2	34,2	--	39,2	47,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	25,6	25,6	25,6	35,6	27,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	25,4	25,4	25,4	35,4	27,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	25,3	25,3	25,3	35,3	27,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	25,2	25,2	25,2	35,2	27,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	25,1	25,1	25,1	35,1	26,9
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	26,8
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	24,3	24,3	24,3	34,3	27,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	27,5	24,1	22,3	32,3	59,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	25,2
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	27,2	--	20,5	30,5	60,9
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	20,3	20,3	20,3	30,3	23,5
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	20,1	20,1	20,1	30,1	23,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	19,7	19,7	19,7	29,7	21,7
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,9	24,4	--	29,4	37,6
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,7	24,3	--	29,3	37,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,5	24,0	--	29,0	37,2
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	24,2	20,8	19,0	29,0	37,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,1	20,7	18,9	28,9	37,1
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,0	20,5	18,7	28,7	37,0
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	18,7	18,7	18,7	28,7	22,0
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	18,7	18,7	18,7	28,7	22,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	21,1	21,1	18,5	28,5	27,2
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	18,4	18,4	18,4	28,4	21,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	18,4	18,4	18,4	28,4	21,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	21,0	21,0	18,4	28,4	27,1
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	18,0	18,0	18,0	28,0	21,3
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,9	--	--	27,9	38,1
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	17,6	17,6	17,6	27,6	19,1
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	16,8	16,8	16,8	26,8	20,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	15,7	15,7	15,7	25,7	17,3
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	15,6	15,6	15,6	25,6	27,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	15,5	15,5	15,5	25,5	17,9
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	15,3	15,3	15,3	25,3	17,0
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	17,5	17,5	15,2	25,2	25,3
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	15,0	15,0	15,0	25,0	16,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	15,0	15,0	15,0	25,0	16,8
Rest		0,00	0,00	0,00	31,7	29,5	28,0	38,0	63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 024_B - Wihendaalseweg 14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
024_B	Wihendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	43,4	42,0	39,6	49,6	68,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	36,7	36,7	--	41,7	49,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	27,8	27,8	27,8	37,8	28,7
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	27,7	27,7	27,7	37,7	30,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	27,6	27,6	27,6	37,6	28,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	27,4	27,4	27,4	37,4	28,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	27,4	27,4	27,4	37,4	28,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	27,2	27,2	27,2	37,2	28,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,1
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	24,8	24,8	24,8	34,8	27,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	30,0	26,5	24,8	34,8	61,2
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	23,6	23,6	23,6	33,6	26,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,3	23,3	23,3	33,3	24,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	23,0	23,0	23,0	33,0	25,8
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	23,0	23,0	23,0	33,0	25,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	29,5	--	22,9	32,9	62,4
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	22,8	22,8	22,8	32,8	25,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	22,1	22,1	22,1	32,1	24,8
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	22,1	22,1	22,1	32,1	24,8
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	24,5	24,5	21,9	31,9	30,2
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,8	23,4	21,6	31,6	39,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	24,2	24,2	21,6	31,6	29,8
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	21,5	21,5	21,5	31,5	24,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,7	23,3	21,5	31,5	38,9
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	21,4	21,4	21,4	31,4	24,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,6	23,1	21,3	31,3	38,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,6	26,2	--	31,2	38,5
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	21,0	21,0	21,0	31,0	23,7
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	29,4	26,0	--	31,0	38,3
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	29,2	25,7	--	30,7	38,1
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	20,1	20,1	20,1	30,1	22,9
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	20,0	20,0	20,0	30,0	22,6
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,0	20,0	20,0	30,0	20,7
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	29,8	--	--	29,8	39,2
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	19,7	19,7	19,7	29,7	21,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	18,6	18,6	18,6	28,6	19,4
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	18,5	18,5	18,5	28,5	29,2
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	18,4	18,4	18,4	28,4	19,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	18,2	18,2	18,2	28,2	19,2
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	17,9	17,9	17,9	27,9	19,7
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	17,8	17,8	17,8	27,8	18,9
Rest		0,00	0,00	0,00	34,4	32,3	30,9	40,9	64,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 025_A - Wijnendaalsweg 16 (Vp 6)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
025_A	Wijnendaalsweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	41,8	40,4	38,2	48,2	67,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	34,6	34,6	--	39,6	47,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	27,0	27,0	27,0	37,0	28,4
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	26,5	26,5	26,5	36,5	29,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,4	26,4	26,4	36,4	27,8
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,2	26,2	26,2	36,2	27,7
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	26,1	26,1	26,1	36,1	27,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,0	26,0	26,0	36,0	27,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	25,7	25,7	25,7	35,7	27,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	25,4	25,4	25,4	35,4	27,1
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,7	25,2	23,4	33,4	60,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	22,7	22,7	22,7	32,7	25,9
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	33,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	28,3	--	21,6	31,6	61,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	21,2	21,2	21,2	31,2	24,2
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	21,2	21,2	21,2	31,2	24,2
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	21,0	21,0	21,0	31,0	24,0
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	20,8	20,8	20,8	30,8	23,9
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	20,8	20,8	20,8	30,8	23,8
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	20,4	20,4	20,4	30,4	23,6
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	28,4	24,9	--	29,9	38,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,2	24,7	--	29,7	37,8
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	19,7	19,7	19,7	29,7	22,8
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	22,7
206	Pallet-/pompwagens in trailer	206282,36	489834,43	1,20	24,7	21,2	19,5	29,5	37,6
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,6
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,8	24,4	--	29,4	37,5
205	Pallet-/pompwagens in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,5	21,0	19,2	29,2	37,4
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	29,1	--	--	29,1	39,2
204	Pallet-/pompwagens in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,2	20,8	19,0	29,0	37,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	18,8	18,8	18,8	28,8	20,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	20,5	20,5	17,9	27,9	26,5
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	20,8
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	20,1	20,1	17,5	27,5	26,1
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	17,2	17,2	17,2	27,2	20,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,7	16,7	16,7	26,7	18,0
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	16,4	16,4	16,4	26,4	19,5
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	15,9	15,9	15,9	25,9	17,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	15,8	15,8	15,8	25,8	18,1
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	15,6	15,6	15,6	25,6	18,3
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	17,9	17,9	15,6	25,6	25,6
Rest		0,00	0,00	0,00	32,8	30,3	28,6	38,6	64,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 025_B - Wihendaalsweg 16 (Vp 6)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
025_B	Wihendaalsweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	44,3	43,0	41,1	51,1	69,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	36,7	36,7	--	41,7	49,2
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	30,2	30,2	30,2	40,2	32,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	29,8	29,8	29,8	39,8	30,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	28,7	28,7	28,7	38,7	29,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	28,6	28,6	28,6	38,6	29,3
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	28,3	28,3	28,3	38,3	29,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	28,1	28,1	28,1	38,1	28,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	27,8	27,8	27,8	37,8	28,7
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	27,6	27,6	27,6	37,6	38,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	27,5	27,5	27,5	37,5	28,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,3	27,8	26,1	36,1	62,2
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	26,0	26,0	26,0	36,0	28,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	24,8	24,8	24,8	34,8	27,3
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	24,8	24,8	24,8	34,8	27,2
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	24,4	24,4	24,4	34,4	26,9
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	24,1	24,1	24,1	34,1	26,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	24,0	24,0	24,0	34,0	26,7
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	30,6	--	24,0	34,0	63,2
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	23,3	23,3	23,3	33,3	25,8
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	24,9
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	22,6	22,6	22,6	32,6	25,0
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	27,4	23,9	22,1	32,1	39,5
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	22,1	22,1	22,1	32,1	24,7
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	27,1	23,7	21,9	31,9	39,3
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	30,2	26,7	--	31,7	39,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,8	23,3	21,6	31,6	39,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	29,9	26,4	--	31,4	38,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,3	21,3	21,3	31,3	21,8
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	21,3	21,3	21,3	31,3	24,0
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	29,6	26,1	--	31,1	38,5
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	31,0	--	--	31,0	40,2
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	23,6	23,6	21,0	31,0	29,1
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	20,9	20,9	20,9	30,9	23,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	20,1	20,1	20,1	30,1	21,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,7	19,7	19,7	29,7	20,3
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	22,2	22,2	19,6	29,6	27,8
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	19,4	19,4	19,4	29,4	21,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	19,3	19,3	19,3	29,3	20,5
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	19,3	19,3	19,3	29,3	20,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	18,8	18,8	18,8	28,8	19,6
Rest		0,00	0,00	0,00	35,8	33,4	31,8	41,8	66,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_A - Wihendaalseweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
026_A	Wihendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	37,7	36,3	34,6	44,6	63,1
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	26,7	26,7	26,7	36,7	38,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	28,9	28,9	--	33,9	42,3
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	25,8
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	21,8	21,8	21,8	31,8	23,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,4	21,4	21,4	31,4	23,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	21,2	21,2	21,2	31,2	22,8
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	23,4	23,4	20,8	30,8	29,4
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	21,7	21,7	19,1	29,1	27,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	19,1	19,1	19,1	29,1	22,4
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	25,0	--	18,4	28,4	58,8
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	24,9	--	18,2	28,2	31,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	20,4	20,4	18,1	28,1	28,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	17,9	17,9	17,9	27,9	19,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	17,7	17,7	17,7	27,7	20,8
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	17,2	17,2	17,2	27,2	20,4
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	17,0	17,0	17,0	27,0	20,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	19,8	19,8	16,8	26,8	23,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	16,8	16,8	16,8	26,8	18,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	16,7	16,7	16,7	26,7	19,8
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	16,6	16,6	16,6	26,6	19,8
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	16,5	16,5	16,5	26,5	19,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	16,5	16,5	16,5	26,5	18,3
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	16,4	16,4	16,4	26,4	18,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	16,4	16,4	16,4	26,4	18,3
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	15,7	15,7	15,7	25,7	17,9
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	20,8	17,3	15,5	25,5	52,8
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	18,3	18,3	15,3	25,3	22,2
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	21,9	19,7	--	24,7	38,1
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	14,3	14,3	14,3	24,3	17,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	19,5	16,0	14,2	24,2	32,4
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	19,5	16,0	14,2	24,2	32,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	19,4	15,9	14,2	24,2	32,4
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	13,6	13,6	13,6	23,6	16,7
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	20,8	18,6	--	23,6	37,0
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	13,5	13,5	13,5	23,5	16,6
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	13,5	13,5	13,5	23,5	16,9
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	13,2	13,2	13,2	23,2	16,0
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	13,2	13,2	13,2	23,2	14,7
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	13,2	13,2	13,2	23,2	16,4
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	23,1	--	--	23,1	33,2
Rest		0,00	0,00	0,00	30,4	27,9	26,0	36,0	60,2

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_B - Wihendaalseweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
026_B	Wihendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	40,3	39,0	37,5	47,5	64,5
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	28,7	28,7	28,7	38,7	39,3
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,1	31,1	--	36,1	43,6
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	25,6	25,6	25,6	35,6	28,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	25,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	25,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	24,3	24,3	24,3	34,3	25,5
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	25,6	25,6	23,0	33,0	31,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	22,6	22,6	22,6	32,6	23,5
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	22,3	22,3	22,3	32,3	23,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	21,8	21,8	21,8	31,8	23,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	24,3	24,3	21,7	31,7	29,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	21,6	21,6	21,6	31,6	22,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	21,4	21,4	21,4	31,4	24,0
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	27,2	--	20,6	30,6	60,1
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	22,6	22,6	20,3	30,3	29,9
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	20,1	20,1	20,1	30,1	22,6
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	26,7	--	20,0	30,0	33,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	19,8	19,8	19,8	29,8	21,4
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,8	19,8	19,8	29,8	22,3
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	22,2
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	19,5	19,5	19,5	29,5	22,1
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	22,0
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	24,2	20,7	18,9	28,9	55,0
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	18,9	18,9	18,9	28,9	21,5
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	18,6	18,6	18,6	28,6	20,0
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	20,7	20,7	17,7	27,7	24,1
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	20,6	20,6	17,6	27,6	24,0
206	Pallet-/pompwag in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,0	18,6	16,8	26,8	34,2
205	Pallet-/pompwag in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,0	18,5	16,7	26,7	34,2
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	16,6	16,6	16,6	26,6	19,3
204	Pallet-/pompwag in trailer	206284,43	489803,35	1,20	21,8	18,3	16,6	26,6	34,1
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	16,5	16,5	16,5	26,5	19,0
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	16,5	16,5	16,5	26,5	18,9
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	16,4	16,4	16,4	26,4	19,2
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	16,3	16,3	16,3	26,3	18,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,2	16,2	16,2	26,2	17,0
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	16,1	16,1	16,1	26,1	18,9
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	23,3	21,1	--	26,1	39,1
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	16,1	16,1	16,1	26,1	18,2
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,0	--	--	26,0	35,3
Rest		0,00	0,00	0,00	33,7	31,4	29,1	39,1	61,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 027_A - Wihendaalseweg 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
027_A	Wihendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	38,4	36,9	34,6	44,6	63,2
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,6	31,6	--	36,6	45,1
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	24,7	24,7	24,7	34,7	36,2
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	22,3	22,3	22,3	32,3	25,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	21,3	21,3	21,3	31,3	23,5
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	20,5	20,5	20,5	30,5	23,8
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	20,5	20,5	20,5	30,5	23,8
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	20,3	20,3	20,3	30,3	23,6
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	20,1	20,1	20,1	30,1	22,3
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	20,0	20,0	20,0	30,0	23,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	19,7	19,7	19,7	29,7	21,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	22,7
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	19,0	19,0	19,0	29,0	21,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	18,9	18,9	18,9	28,9	21,0
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	18,7	18,7	18,7	28,7	22,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	18,3	18,3	18,3	28,3	20,4
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,9	--	18,2	28,2	58,7
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	20,5	20,5	17,9	27,9	26,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	17,9	17,9	17,9	27,9	19,9
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	24,3	--	17,6	27,6	31,1
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	20,7
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,6	19,1	17,3	27,3	35,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	21,9	18,4	16,6	26,6	54,1
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	16,6	16,6	16,6	26,6	20,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	18,9	18,9	16,3	26,3	25,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	21,5	18,0	16,2	26,2	34,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	21,4	17,9	16,1	26,1	34,4
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	23,7	20,2	--	25,2	33,5
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	24,9	--	--	24,9	35,1
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	17,2	17,2	14,9	24,9	25,0
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	23,1	19,6	--	24,6	33,0
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	23,1	19,6	--	24,6	32,9
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	14,4	14,4	14,4	24,4	17,7
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	14,4	14,4	14,4	24,4	17,1
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	21,2	19,0	--	24,0	37,5
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	13,9	13,9	13,9	23,9	17,3
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	13,6	13,6	13,6	23,6	16,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	13,3	13,3	13,3	23,3	16,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	13,3	13,3	13,3	23,3	15,5
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	13,2	13,2	13,2	23,2	15,6
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	13,1	13,1	13,1	23,1	16,3
Rest		0,00	0,00	0,00	29,9	28,0	26,9	36,9	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_B - Wihendaalseweg 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
027_B	Wihendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	42,2	41,1	39,6	49,6	65,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,9	33,9	--	38,9	46,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	28,8	28,8	28,8	38,8	30,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	28,3	28,3	28,3	38,3	30,0
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	28,0	28,0	28,0	38,0	30,8
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	27,2	27,2	27,2	37,2	37,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	26,5	26,5	26,5	36,5	27,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	26,3	26,3	26,3	36,3	27,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,2	26,2	26,2	36,2	27,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	26,0	26,0	26,0	36,0	27,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	25,2	25,2	25,2	35,2	26,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	24,5	24,5	24,5	34,5	27,3
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	24,4	24,4	24,4	34,4	27,1
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	24,1	24,1	24,1	34,1	26,9
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	23,8	23,8	23,8	33,8	26,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	23,8	23,8	23,8	33,8	26,7
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	22,3	22,3	22,3	32,3	25,2
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	24,6
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	21,7	21,7	21,7	31,7	24,4
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	21,3	21,3	21,3	31,3	24,0
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	21,0	21,0	21,0	31,0	23,8
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	27,4	--	20,7	30,7	60,4
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	25,9	22,4	20,6	30,6	57,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,2	20,2	20,2	30,2	21,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	22,5	22,5	19,9	29,9	28,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	25,1	21,6	19,8	29,8	37,5
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	25,9	--	19,2	29,2	32,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,4	20,9	19,2	29,2	36,9
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	19,2	19,2	19,2	29,2	21,6
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	19,2	19,2	19,2	29,2	22,1
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,4	23,9	--	28,9	36,6
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	18,6	18,6	18,6	28,6	21,4
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,0	23,6	--	28,6	36,2
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	21,2	21,2	18,6	28,6	26,8
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	18,3	18,3	18,3	28,3	20,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	18,2	18,2	18,2	28,2	20,4
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,4	19,9	18,1	28,1	35,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	17,6	17,6	17,6	27,6	19,6
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,6	--	--	27,6	37,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	17,5	17,5	17,5	27,5	18,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	25,8	22,3	--	27,3	34,9
Rest		0,00	0,00	0,00	33,7	32,1	30,7	40,7	62,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_A - Wijnendaalseweg 79
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
028_A	Wijnendaalseweg 79	205951,26	489902,88	1,50	21,8	20,4	18,4	28,4	45,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	13,7	13,7	--	18,7	27,3
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	7,3	7,3	7,3	17,3	11,0
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	5,4	5,4	5,4	15,4	8,2
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	5,4	5,4	5,4	15,4	8,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	5,3	5,3	5,3	15,3	8,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	5,3	5,3	5,3	15,3	8,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	5,2	5,2	5,2	15,2	8,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	5,1	5,1	5,1	15,1	8,0
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	3,2	3,2	3,2	13,2	7,0
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	3,1	3,1	3,1	13,1	14,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	4,8	4,8	2,2	12,2	11,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	4,7	4,7	2,1	12,1	11,1
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	2,1	2,1	2,1	12,1	5,8
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	1,8	1,8	1,8	11,8	5,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	1,7	1,7	1,7	11,7	5,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	1,5	1,5	1,5	11,5	4,5
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	4,4	4,4	1,4	11,4	8,6
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	4,4	4,4	1,4	11,4	8,5
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	3,1	3,1	0,8	10,8	11,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,5
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,5
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	0,7	0,7	0,7	10,7	4,4
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	0,7	0,7	0,7	10,7	4,4
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	5,1	1,6	-0,2	9,9	37,6
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	4,9	1,4	-0,4	9,6	18,1
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	4,9	1,4	-0,4	9,6	18,0
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	9,6	--	--	9,6	20,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	-0,4	-0,4	-0,4	9,6	2,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	4,7	1,2	-0,6	9,4	17,8
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	2,9
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	5,5	--	-1,2	8,8	39,5
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	-1,9	-1,9	-1,9	8,1	1,8
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	-2,1	-2,1	-2,1	7,9	1,6
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	7,9	--	--	7,9	21,5
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	0,6
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	5,9	2,5	--	7,5	15,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	0,5
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	4,6	2,4	--	7,4	20,9
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	5,8	2,4	--	7,4	15,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	5,8	2,3	--	7,3	15,8
Rest		0,00	0,00	0,00	13,7	11,9	11,0	21,0	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen fase 1
LAg bij Bron voor toetspunt: 028_B - Wihendaalseweg 79
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
028_B	Wihendaalseweg 79	205951,26	489902,88	5,00	25,6	23,9	21,9	31,9	47,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	16,6	16,6	--	21,6	29,7
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	10,6	10,6	10,6	20,6	13,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	8,7	8,7	8,7	18,7	10,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	8,6	8,6	8,6	18,6	10,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	8,5	8,5	8,5	18,5	10,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	8,4	8,4	8,4	18,5	10,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	8,4	8,4	8,4	18,4	10,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	8,3	8,3	8,3	18,3	10,6
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	7,6	7,6	7,6	17,6	18,7
206	Pallet-/pompwagens in trailer	206282,36	489834,43	1,20	12,3	8,8	7,1	17,1	24,9
205	Pallet-/pompwagens in trailer	206283,59	489819,53	1,20	12,2	8,8	7,0	17,0	24,9
204	Pallet-/pompwagens in trailer	206284,43	489803,35	1,20	12,2	8,7	6,9	16,9	24,8
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	6,4	6,4	6,4	16,4	9,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	5,3	5,3	5,3	15,3	8,6
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	7,7	7,7	5,1	15,1	13,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	5,1	5,1	5,1	15,1	8,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	7,7	7,7	5,1	15,1	13,7
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	5,0	5,0	5,0	15,0	8,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	4,8	4,8	4,8	14,8	7,3
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	4,2	4,2	4,2	14,2	7,5
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	4,1	4,1	4,1	14,1	7,4
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	4,0	4,0	4,0	14,0	7,4
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206385,47	489904,84	9,50	4,0	4,0	4,0	14,0	7,3
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	6,1	6,1	3,8	13,8	13,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	12,2	8,7	--	13,7	21,6
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	12,1	8,6	--	13,6	21,5
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	6,6	6,6	3,6	13,6	10,4
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	6,6	6,6	3,5	13,5	10,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	12,0	8,5	--	13,5	21,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	8,3	4,9	3,1	13,1	40,2
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	2,9	2,9	2,9	12,9	5,6
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	12,7	--	--	12,7	22,7
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	2,4	2,4	2,4	12,4	5,7
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	8,4	--	1,7	11,7	41,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	1,0	1,0	1,0	11,0	3,4
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,2
207	Pallet-/pompwagens in trailer	206296,90	489910,08	1,20	10,7	--	--	10,7	23,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	0,7	0,7	0,7	10,7	3,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	0,5	0,5	0,5	10,5	2,7
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	0,4	0,4	0,4	10,4	3,6
Rest		0,00	0,00	0,00	17,1	15,2	13,9	23,9	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8

Titel	Invoergegevens geluidsbronnen en schermen in de eindfase


Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lw Helpman HTCN 100-254 drycooler	52,4	70,3	81,7	84,7	88,1	89,6	85,4	80,3	71,8	93,9

T	1,5	sec
V	537	m ³
A totaal	59,7	m ² o.r.
Q	2	wand
aantal	3	stuk
Lw	93,9	dB(A)
Lw.hal	98,7	dB(A)
rg	1,54	meter
r	11,5	meter
Lp direct	69,5	dB(A)
Lp diffuus	87,0	dB(A)
Lp ruimte	87,1	dB(A)

T	1,5	sec
V	537	m ³
A totaal	59,7	m ² o.r.
Q	2	wand
aantal	3	stuk
Lw	93,9	dB(A)
Lw.hal	98,7	dB(A)
rg	1,54	meter
r	4,5	meter
Lp direct	77,7	dB(A)
Lp diffuus	87,0	dB(A)
Lp ruimte	87,5	dB(A)

*
Geluidsdrumniveau in nagalmveld in het midden van het gebouw op 2,8 meter (helft van de breedte in het gebouw)

Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp korte zijde spleet (noord/zuid)	45,5	63,4	74,8	77,8	81,2	82,7	78,5	73,4	64,9	#NAAM?
Lp lange zijde spleet (oost/west)	45,9	63,8	75,2	78,2	81,6	83,1	78,9	73,8	65,3	#NAAM?

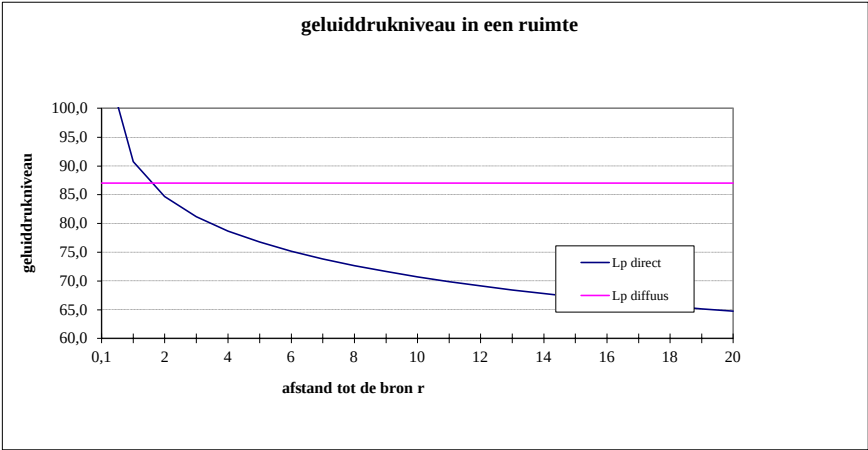

II7 UITSTRALING GEBOUWEN


Onderdeel	:	Koudecentrale									
Bronnaam	:	216/218 Gedempte spleet noord/zuid afscherming									
MeetDatum	:	8-6-2020									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	1,80									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	45,5	63,4	74,8	77,8	81,2	82,7	78,5	73,4	64,9	87,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Isolatie [dB]	:	1,0	3,0	5,0	9,0	17,0	23,0	26,0	25,0	25,0	
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	47,1	63,0	72,4	71,4	66,8	62,3	55,1	51,0	42,5	76,0

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Koudecentrale									
Bronnaam	:	217/219 Gedempte spleet oost/west afscherming									
MeetDatum	:	8-6-2020									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	4,60									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	45,9	63,8	75,2	78,2	81,6	83,1	78,9	73,8	65,3	87,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	
Isolatie [dB]	:	1,0	3,0	5,0	9,0	17,0	23,0	26,0	25,0	25,0	
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	51,5	67,4	76,8	75,8	71,2	66,7	59,5	55,4	46,9	80,5

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	ISO H	Hdef.	RefL.L 1k	RefL.R 1k	Cp	Lengte	Groep
001	Aarden wal op erf grens	206193,09	489923,00	0,00	3,00	Eigen waarde	0,20	0,20	2 dB	130,73	--
002	Scherf op koelhuis	206378,93	489767,89	0,00	7,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0 dB	93,65	--
003	Scherf bij waterzuivering	206297,33	489957,09	0,00	2,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0 dB	11,89	--
004	Scherf om drycoolers binnenzijde absorberend	206447,15	489961,71	0,00	8,10	Eigen waarde	0,80	0,20	0 dB	64,60	--

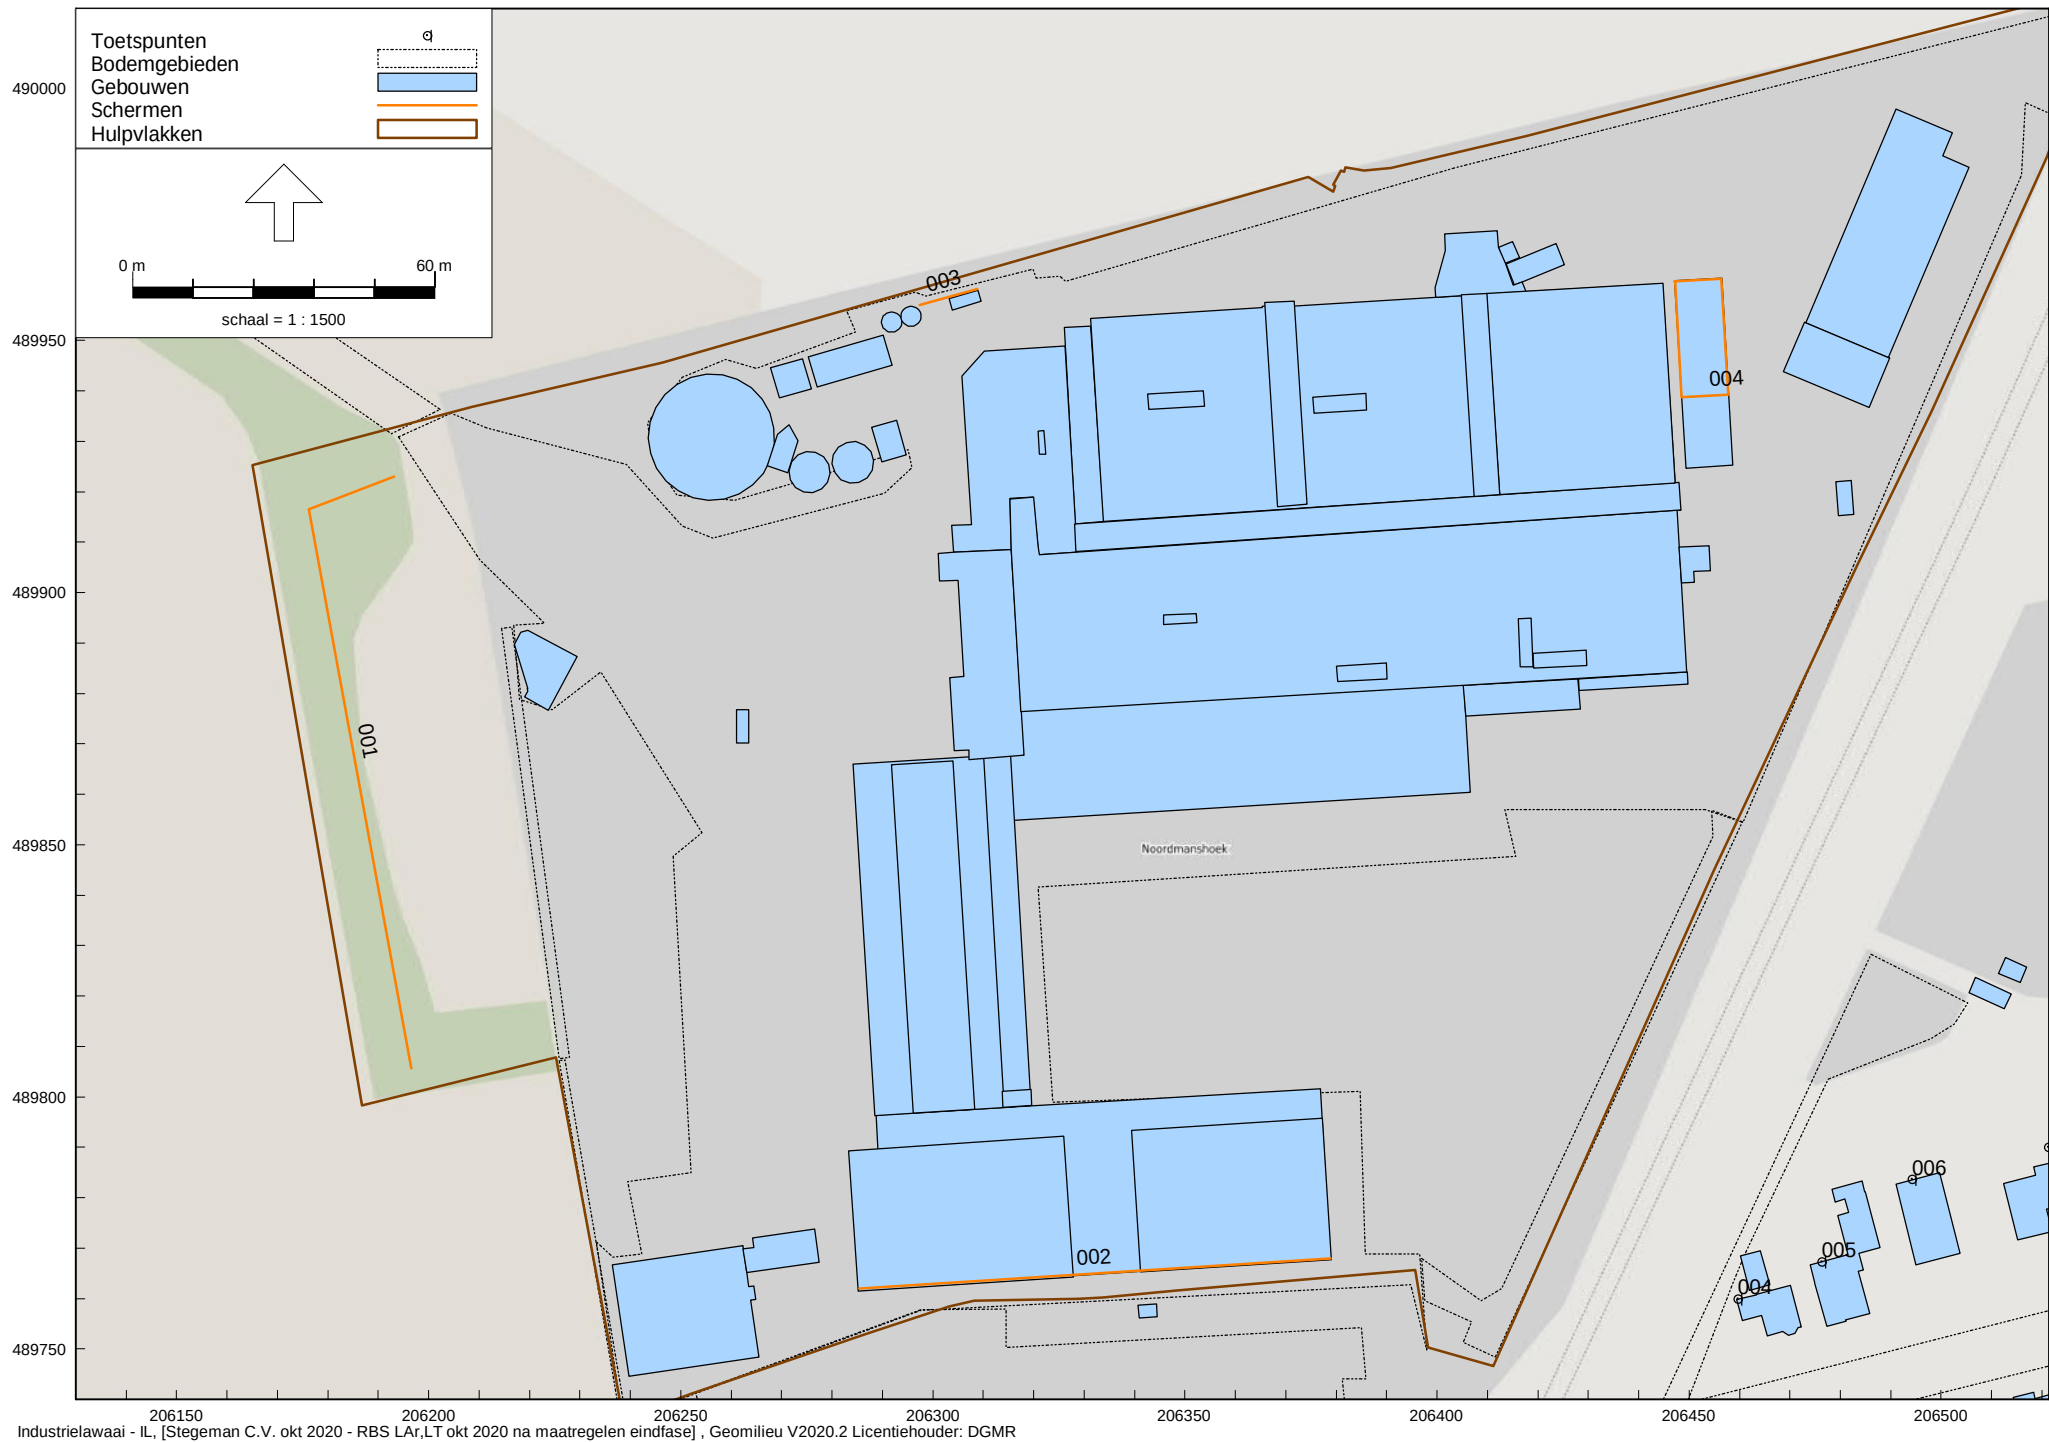

Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Type
001	Gevelrooster N waterzuivering	206286,19	489950,05	0,00	3,50	Eigen waarde	0,00	360,00	17,70	30,00	45,80	55,80	61,80	64,40	67,40	66,30	61,50	72,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
002	Gesloten deur Z waterzuivering	206281,39	489941,94	0,00	1,80	Eigen waarde	0,00	360,00	28,10	37,40	44,90	59,00	57,00	59,40	59,40	58,30	49,10	65,92	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
003	Gesloten deur Z waterzuivering	206289,57	489944,35	0,00	1,80	Eigen waarde	0,00	360,00	34,30	36,40	43,80	58,10	57,10	57,50	59,90	57,20	47,78	65,20	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
004	Glaspui 0 waterzuivering	206291,09	489948,19	0,00	3,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,60	36,40	46,80	49,80	54,10	52,70	54,10	57,90	45,70	61,77	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
005	Roerwerken sIbtanks waterzuivering	206295,08	489951,40	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	44,00	52,30	72,00	90,10	90,20	91,00	89,30	84,10	76,70	96,53	7,00	7,00	7,00	Normale puntbron
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	0,00	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,10	52,80	51,60	60,70	69,90	70,80	69,30	62,30	54,00	75,29	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
012	Rooster LBK hal G	206321,71	489927,35	0,00	11,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,60	56,40	63,90	52,50	59,00	60,50	51,90	40,60	27,20	65,05	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	0,00	11,80	Eigen waarde	0,00	360,00	45,00	58,10	68,70	70,30	73,40	72,60	67,10	62,30	53,80	77,84	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	0,00	11,30	Eigen waarde	0,00	360,00	42,00	56,60	68,70	71,90	77,10	71,40	70,10	62,50	51,80	80,03	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	0,00	14,00	Eigen waarde	0,00	360,00	37,80	52,80	59,30	71,00	80,70	75,70	73,70	66,80	57,20	82,95	10,00	10,00	10,00	Normale puntbron
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	0,00	13,00	Eigen waarde	0,00	360,00	55,00	59,10	65,30	72,10	76,90	66,00	70,40	64,20	49,00	79,41	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
017	Dakventilator EPHC	206328,13	489874,19	0,00	12,50	Eigen waarde	0,00	360,00	49,00	57,10	59,20	64,50	69,60	66,10	62,50	57,60	53,90	73,02	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,29	0,00	12,10	Eigen waarde	0,00	360,00	39,10	50,40	65,70	69,50	70,70	70,30	68,10	61,30	48,50	76,34	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
021	Slang in put CDEF	206372,64	489950,19	0,00	0,20	Eigen waarde	0,00	360,00	42,20	53,40	59,10	57,30	66,40	70,30	73,20	70,80	60,10	77,84	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
022	Pomp in omkasting CDEF	206380,39	489958,19	0,00	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	35,20	50,10	55,30	51,90	58,70	64,80	62,50	58,30	55,80	68,57	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
023	Dakventilator kantoor CDEF	206405,18	489964,99	0,00	8,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,50	44,90	53,50	58,20	61,90	62,10	56,60	52,10	40,60	66,74	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
024	Dakventilator kantoor CDEF	206408,80	489965,28	0,00	8,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,50	44,90	53,50	58,20	61,90	62,10	56,60	52,10	40,60	66,74	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
025	Rooster LBK CDEF	206407,74	489962,87	0,00	8,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,60	56,40	56,90	52,50	59,00	60,50	51,90	40,60	27,20	65,05	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
026	Drycooler Helpman CDEF	206400,04	489914,75	0,00	7,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,00	51,00	65,00	70,00	73,00	76,00	72,00	66,00	58,00	79,71	0,00	3,01	3,98	Normale puntbron
027	DakventilatorDVS560 sileo CDEF	206364,94	489921,44	0,00	6,30	Eigen waarde	0,00	360,00	39,70	55,50	68,30	69,50	72,00	74,20	69,80	64,70	55,80	78,52	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	0,00	6,80	Eigen waarde	0,00	360,00	40,00	56,00	65,00	70,00	73,00	78,00	80,00	75,00	65,00	83,64	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
029	Glaspui CDEF	206346,12	489955,40	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	50,50	63,00	64,60	65,30	69,40	66,30	64,10	53,40	73,83	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
030	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206377,90	489932,50	0,00	5,60	Eigen waarde	0,00	360,00	34,10	44,90	57,70	58,40	72,70	77,60	71,30	63,80	57,50	79,73	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
031	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206351,18	489933,60	0,00	5,60	Eigen waarde	0,00	360,00	37,50	46,20	62,00	68,70	73,80	77,90	75,80	72,10	58,20	81,75	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
032	Rooster LBK CDEF	206380,63	489935,79	0,00	6,60	Eigen waarde	0,00	360,00	38,30	49,90	61,70	62,60	65,40	67,30	59,90	55,40	45,40	71,34	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
033	Rooster LBK CDEF	206380,14	489939,18	0,00	6,60	Eigen waarde	0,00	360,00	37,70	51,30	63,30	62,10	65,60	65,60	58,70	52,00	42,80	70,82	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	0,00	6,60	Eigen waarde	0,00	360,00	37,10	48,50	63,30	68,00	73,50	77,50	69,50	59,70	52,20	79,87	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	0,00	6,60	Eigen waarde	0,00	360,00	46,50	57,80	71,10	75,40	82,50	85,60	76,60	65,00	56,30	88,05	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	40,10	57,40	71,20	70,60	81,00	81,10	74,90	64,70	86,95	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	
037	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206331,60	489911,51	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,50	47,10	62,00	70,10	71,00	72,10	66,40	59,60	54,00	76,65	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
038	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206336,91	489910,64	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
039	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206342,10	489912,08	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
040	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206356,17	489912,26	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
041	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206406,52	489915,35	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
042	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206414,00	489914,95	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
043	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206430,25	489916,15	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
044	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206444,01	489917,05	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	47,00	62,00	70,00	71,00	72,00	66,00	60,00	54,00	76,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	20,60	41,00	55,80	67,40	70,80	68,80	63,30	60,90	54,80	74,65	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
053	Dakventilator Stork VDA 355/6EC rookkook	206430,79	489905,38	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,80	46,10	59,60	66,20	64,90	64,20	60,60	56,30	49,10	70,97	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	28,20	46,00	59,20	64,10	63,30	59,90	57,10	50,10	44,50	68,57	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	42,80	55,30	70,70	78,50	77,00	78,40	72,70	65,50	59,90	83,53	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	57,80	71,70	77,70	78,50	76,60	73,00	69,20	61,40	83,43	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206380,34	489896,33	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	-6,50	23,30	45,70	62,30	69,60	72,10	67,60	63,40	52,70	75,47	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	33,00	50,00	62,00	71,00	73,00	72,00	66,00	62,00	54,00	77,47	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	35,90	52,50	64,80	73,90	75,80	75,10	69,40	65,40	56,80	80,44	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	42,90	59,50	71,80	80,90	82,80	82,10	76,40	72,40	63,80	87,44	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	35,90	52,50	64,80	73,90	75,80	75,10	69,40	65,40	56,80	80,44	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+W rookkook	206393,77	489904,10	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,60	45,70	57,00	67,20	69,30	69,20	65,90	62,20	56,40	74,56	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
063	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+W rookkook	206385,47	489904,84	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	26,10	43,50	55,80	64,40	67,30	65,00	60,60	56,80	50,20	71,43	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	40,60	51,70	61,30	66,80	77,30	73,60	69,40	61,80	50,60	79,70	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91																			

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Hal G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Hal G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Hal G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Hal G	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
015	EPHC	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
016	EPHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	EPHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	EPHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	CDEF	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
035	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	CDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Rookkook	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
053	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	Rookkook	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
055	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	Rookkook	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
058	Rookkook	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
059	Rookkook	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
060	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Rookkook	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
062	Rookkook	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
063	Rookkook	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
064	Rookkook	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
065	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	Rookkook	7,00	13,00	0,00	14,10	11,40	15,00	10,30	15,00	11,10
073	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	Rookkook	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maai	veld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Type
077	Rookgasafvoer rookkook	206388,88	489901,33	0,00		11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	28,00	46,10	61,10	65,00	64,80	63,60	58,50	53,90	46,30	70,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
078	Rookgasafvoer rookkook	206385,92	489901,69	0,00		11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	28,00	46,10	61,10	65,00	64,80	63,60	58,50	53,90	46,30	70,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	0,00		11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	0,00		11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	0,00		11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
091	Gevelrooster O ketelhuis	206487,74	489941,33	0,00		1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,50	49,40	56,20	62,10	68,00	65,00	62,80	58,20	50,30	71,92	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	0,00		5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,80	62,90	69,30	70,30	73,90	74,20	73,30	69,00	56,30	80,08	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
093	Gevelrooster W ketelhuis	206470,69	489948,73	0,00		1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,50	49,40	56,20	62,10	68,00	65,00	62,80	58,20	50,30	71,92	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	0,00		6,10	Eigen waarde	0,00	360,00	28,00	48,90	59,30	62,30	68,90	71,20	73,30	70,00	63,30	77,57	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	0,00		2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,00	56,30	63,00	68,10	70,40	68,50	66,80	62,80	55,30	75,31	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	0,00		8,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	56,00	70,00	75,00	78,00	81,00	77,00	71,00	63,00	84,71	0,00	3,01	6,02	Normale puntbron
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	0,00		8,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	56,00	70,00	75,00	78,00	81,00	77,00	71,00	63,00	84,71	0,00	3,01	6,02	Normale puntbron
098	Rookgasafvoer(2) keteluitlaten ketelhuis	206481,20	489946,83	0,00		11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	-10,00	53,00	59,00	63,00	65,00	63,00	61,00	56,00	47,00	69,94	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	0,00		13,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	6,02	Normale puntbron
102	Rookgasafvoer expeditie	206280,46	489864,38	0,00		13,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	6,02	Normale puntbron
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	0,00		13,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	54,10	69,10	73,00	72,80	71,60	66,50	61,90	54,30	78,33	0,00	0,00	6,02	Normale puntbron
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	0,00		14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	32,50	47,10	63,20	66,40	71,60	65,90	64,60	57,00	46,30	74,51	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489805,54	0,00		14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	39,60	51,00	65,60	72,60	71,60	76,40	71,10	65,00	56,20	79,85	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
106	Gevelrooster O expeditie	206304,22	489864,38	0,00		13,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,40	49,10	55,80	63,60	68,00	73,60	71,20	66,10	58,20	76,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
107	Gevelrooster Z expeditie	206316,36	489797,78	0,00		11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	33,60	41,00	45,80	46,20	47,70	50,80	44,90	38,00	25,20	54,93	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	0,00		11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	25,00	40,70	54,50	64,30	63,90	64,30	59,80	52,00	43,40	69,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
109	Gevelrooster Z expeditie	206309,73	489797,35	0,00		11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,90	49,60	54,80	58,20	62,10	58,00	52,60	43,90	33,00	65,46	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
110	Gevelrooster Z expeditie	206300,46	489796,89	0,00		11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,20	45,10	55,80	62,90	66,50	61,30	56,20	54,40	58,00	60,53	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
111	Gevelrooster Z expeditie	206295,20	489796,57	0,00		11,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	43,90	52,50	54,70	53,70	50,00	43,70	37,00	25,80	59,36	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	0,00		14,50	Eigen waarde	0,00	360,00	34,30	55,70	68,90	75,80	74,30	72,10	71,60	67,50	60,00	80,43	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
113	Dakventilator CDV183 expeditie	206299,32	489806,83	0,00		14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
114	Dakventilator CDV183 expeditie	206298,61	489820,37	0,00		14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
115	Dakventilator CDV183 expeditie	206298,25	489828,08	0,00		14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
116	Dakventilator CDV183 expeditie	206298,92	489837,50	0,00		14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
117	Dakventilator CDV183 expeditie	206297,90	489845,06	0,00		14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
118	Dakventilator CDV183 expeditie	206295,29	489863,58	0,00		14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	41,50	48,40	61,40	62,90	61,60	61,70	62,00	55,00	42,50	69,17	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	0,00		14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	40,00	48,70	66,60	75,80	70,20	75,10	68,00	58,50	51,20	79,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	0,00		14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	40,00	48,70	66,60	75,80	70,20	75,10	68,00	58,50	51,20	79,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	0,00		14,70	Eigen waarde	0,00	360,00	40,00	48,70	66,60	75,80	70,20	75,10	68,00	58,50	51,20	79,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	0,00		12,20	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	43,70	61,60	70,80	65,20	70,10	63,00	53,50	46,20	74,67	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	0,00		14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	33,20	44,50	61,20	74,40	71,60	75,70	72,00	64,40	56,20	79,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	0,00		14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	33,20	44,50	61,20	74,40	71,60	75,70	72,00	64,40	56,20	79,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	0,00		14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	33,20	44,50	61,20	74,40	71,60	75,70	72,00	64,40	56,20	79,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	0,00		14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	33,20	44,50	61,20	74,40	71,60	75,70	72,00	64,40	56,20	79,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	0,00		14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	33,20	44,50	61,20	74,40	71,60	75,70	72,00	64,40	56,20	79,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489805,48	0,00		14,30	Eigen waarde	0,00	360,00	33,20	44,50	61,20	74,40	71,60	75,70	72,00	64,40	56,20	79,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489805,59	0,00		12,00	Eigen waarde	0,00	360,00	33,20	44,50	61,20	74,40	71,60	75,70	72,00	64,40	56,20	79,98	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	0,00		14,00	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	54,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00	73,00	64,00	78,01	3,00	3,01	3,01	Normale puntbron
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	0,00		14,00	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	54,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00	73,00	64,00	78,01	3,00	3,01	3,01	Normale puntbron
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	0,00		12,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	40,70	49,50	61,20	69,40	71,60	68,80	75,20	68,30	78,22	3,00	3,01	3,01	Normale puntbron
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	0,00		12,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,00	40,70	49,50	61,20	69,40	71,60	68,80	75,20	68,30	78,22	3,00	3,01	3,01	Normale puntbron
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	0,00		15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	40,40	54,30	63,10	68,10	71,80	73,20	73,10	71,80	67,20	79,33	3,00	3,01	3,01	Normale puntbron
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	0,00		15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	40,40	54,30	63,10	68,10	71,80	73,20	73,10	71,80	67,20	79,33	3,00	3,01	3,01	Normale puntbron
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	0,00		5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	57,20	76,20	85,00	89,90	91,40	86,70	80,80	73,50	72,20	95,24	3,00	5,20	7,00	Normale puntbron
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	0,00		5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	40,00	48,70												

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
077	Rookkook	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
078	Rookkook	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
079	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	Rookkook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	Ketelhuis	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
096	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	Ketelhuis	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
101	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Expeditie/ZAV	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
105	Expeditie/ZAV	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
106	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Expeditie/ZAV	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
109	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Expeditie/ZAV	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
113	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Expeditie/ZAV	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
120	Expeditie/ZAV	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
121	Expeditie/ZAV	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
122	Expeditie/ZAV	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
123	Expeditie/ZAV	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
124	Expeditie/ZAV	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
125	Expeditie/ZAV	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
126	Expeditie/ZAV	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
127	Expeditie/ZAV	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
128	Expeditie/ZAV	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
129	Expeditie/ZAV	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
130	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Expeditie/ZAV	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
133	Expeditie/ZAV	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
134	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Expeditie/ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Koelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Koelhuis	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	1,00
143	Koelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Koudecentrale	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
190	Koudecentrale	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
191	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Type
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	0,00	8,00	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	53,00	65,00	69,00	78,00	76,00	77,00	75,00	73,00	83,34	3,00	3,00	6,00	Normale puntbron
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	0,00	7,10	Eigen waarde	0,00	360,00	52,40	70,30	81,70	84,70	88,10	89,60	85,40	80,30	71,80	93,95	2,20	2,20	4,80	Normale puntbron
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	0,00	7,10	Eigen waarde	0,00	360,00	52,40	70,30	81,70	84,70	88,10	89,60	85,40	80,30	71,80	93,95	2,20	2,20	4,80	Normale puntbron
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,00	489944,66	0,00	7,10	Eigen waarde	0,00	360,00	52,40	70,30	81,70	84,70	88,10	89,60	85,40	80,30	71,80	93,95	3,90	3,90	6,20	Normale puntbron
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	83,00	86,00	88,00	92,00	94,50	94,50	89,00	81,00	99,72	11,59	13,79	--	Normale puntbron
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	83,00	86,00	88,00	92,00	94,50	94,50	89,00	81,00	99,72	11,59	13,79	--	Normale puntbron
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	83,00	86,00	88,00	92,00	94,50	94,50	89,00	81,00	99,72	11,59	13,79	--	Normale puntbron
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206204,43	489803,35	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	8,57	12,04	13,81	Normale puntbron
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	8,57	12,04	13,81	Normale puntbron
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	8,57	12,04	13,81	Normale puntbron
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	9,03	--	--	Normale puntbron
208	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03	5,35	--	12,04	Normale puntbron
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	5,56	9,03	--	Normale puntbron
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	5,56	9,03	--	Normale puntbron
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	5,56	9,03	--	Normale puntbron
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	6,02	--	--	Normale puntbron
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	0,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	57,30	74,00	89,00	87,10	87,50	89,10	85,50	79,90	69,50	95,22	2,34	--	9,03	Normale puntbron
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	70,00	81,00	91,00	94,00	98,00	102,00	101,00	99,00	94,00	106,91	10,79	--	--	Normale puntbron
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	0,00	1,30	Eigen waarde	0,00	360,00	64,30	79,20	89,40	97,10	98,60	99,50	97,70	94,00	89,20	104,98	9,00	9,00	--	Normale puntbron
216	Gedempte luchtspleet scherm noord	206451,58	489962,20	0,00	5,10	Eigen waarde	0,00	360,00	47,10	63,00	72,40	71,40	66,80	62,30	55,10	51,00	42,50	76,04	2,20	2,20	4,80	Normale puntbron
217	Gedempte luchtspleet scherm oost	206457,27	489950,60	0,00	5,10	Eigen waarde	0,00	360,00	51,50	67,40	76,80	75,80	71,20	66,70	59,50	55,40	46,90	80,44	2,20	2,20	4,80	Normale puntbron
218	Gedempte luchtspleet scherm zuid	206453,35	489938,90	0,00	5,10	Eigen waarde	0,00	360,00	47,10	63,00	72,40	71,40	66,80	62,30	55,10	51,00	42,50	76,04	2,20	2,20	4,80	Normale puntbron
219	Gedempte luchtspleet scherm west	206447,67	489950,38	0,00	5,10	Eigen waarde	0,00	360,00	51,50	67,40	76,80	75,80	71,20	66,70	59,50	55,40	46,90	80,44	2,20	2,20	4,80	Normale puntbron

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
192	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Koudecentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lengte	Gem.snelheid	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	0,00	1,00	Eigen waarde	321,10	10	33	20	3	4	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	0,00	1,00	Eigen waarde	254,44	10	26	6	--	--	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	0,00	1,00	Eigen waarde	729,15	10	73	14	--	2	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
M04	Vrachtwagens stikstof	206202,19	489935,46	0,00	1,00	Eigen waarde	811,95	10	82	1	--	--	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
M05	Personenwagens bezoekers	206202,93	489935,39	0,00	0,80	Eigen waarde	102,62	10	11	15	--	--	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditief	206261,51	489810,68	0,00	1,00	Eigen waarde	14,58	5	2	20	3	4	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00
M07	Achteruitrijsignalering vws ontv.derden+hulp.	206274,48	489806,56	0,00	1,00	Eigen waarde	20,81	5	3	6	--	--	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00
M08	Achteruitrijsignalering vws vers bevr.+TD+ov.	206460,60	489987,79	0,00	1,00	Eigen waarde	22,99	5	3	14	--	2	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00
M09	Achteruitrijsignalering vws stikstof	206469,44	489926,43	0,00	1,00	Eigen waarde	29,62	5	3	1	--	--	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00

Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal	Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
M01	102,22	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	102,22	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	102,22	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	102,22	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M05	89,12	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	97,75	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	97,75	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M08	97,75	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M09	97,75	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 9

Titel

Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ na maatregelen in de eindfase

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	39	35	34	44	64
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	41	37	36	46	65
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	38	34	33	43	58
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	40	36	35	45	59
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	38	34	32	42	59
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	40	36	35	45	60
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	43	39	39	49	62
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	45	42	41	51	62
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	43	39	38	48	63
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	45	42	40	50	63
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	43	39	37	47	64
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	45	41	40	50	64
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	44	38	36	46	62
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	47	42	40	50	64
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	39	37	35	45	61
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	42	40	38	48	63
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	42	38	35	45	63
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	45	41	39	49	64
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	37	35	35	45	53
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	40	39	38	48	57
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	38	37	36	46	56
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	42	40	39	49	60
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	40	38	36	46	65
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	42	40	38	48	64
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	39	36	33	43	63
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	42	40	37	47	65
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	44	41	38	48	68
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	45	42	39	49	67
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	40	38	34	44	66
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	43	40	37	47	67
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	40	38	34	44	66
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	42	40	36	46	66
017_A	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	38	36	32	42	65
017_B	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	41	38	34	44	66
018_A	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	37	35	29	40	63
018_B	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	39	37	32	42	63
019_A	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	36	34	30	40	59
019_B	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	38	36	33	43	60
020_A	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	37	35	30	40	61
020_B	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	39	37	32	42	64
021_A	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	38	36	31	41	64
021_B	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	41	39	34	44	66
022_A	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	37	35	31	41	62
022_B	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	39	37	34	44	64
023_A	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	39	37	32	42	66
023_B	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	41	39	35	45	67
024_A	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	40	38	33	43	67
024_B	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	42	40	36	46	68
025_A	Wijhendaalsweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	41	39	35	45	68
025_B	Wijhendaalsweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	43	41	38	48	69
026_A	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	36	35	32	42	63
026_B	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	39	37	35	45	65
027_A	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	37	36	32	42	63
027_B	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	41	39	36	46	65
028_A	Wijhendaalseweg 79	205951,26	489902,88	1,50	20	18	15	25	45
028_B	Wijhendaalseweg 79	205951,26	489902,88	5,00	24	22	19	29	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	38,7	35,0	33,8	43,8	63,5
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	40,8	37,4	36,4	46,4	64,8
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	37,6	33,8	32,6	42,6	58,1
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	39,5	36,0	35,0	45,0	59,5
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	38,1	33,6	32,0	42,0	58,8
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	39,9	36,1	34,7	44,7	59,7
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	42,6	39,4	38,5	48,5	61,8
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	45,1	42,0	41,0	51,0	62,5
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	42,9	39,0	37,7	47,7	62,6
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	45,3	41,7	40,4	50,4	63,4
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	42,6	38,7	36,9	46,9	63,8
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	44,9	41,2	39,5	49,5	64,2
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	43,8	37,7	36,4	46,4	62,1
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	46,7	42,0	40,4	50,4	64,0
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	39,3	36,7	34,8	44,8	61,4
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	42,5	40,0	38,4	48,4	62,7
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	42,4	37,7	35,4	45,4	62,8
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	44,8	40,8	38,8	48,8	63,9
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	36,6	35,4	34,7	44,7	52,8
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	40,4	38,7	37,5	47,5	57,4
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	38,3	36,8	35,8	45,8	56,3
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	42,2	40,3	38,9	48,9	60,0
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	40,4	38,2	35,6	45,6	64,6
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	41,7	39,9	37,8	47,8	64,1
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	38,5	36,2	32,7	42,7	63,0
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	41,7	39,8	37,2	47,2	64,9
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	43,5	41,0	37,5	47,5	67,9
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	44,6	42,3	39,2	49,2	67,3
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	40,3	37,9	34,4	44,4	66,4
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	42,6	40,2	36,6	46,6	67,3
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	40,5	38,0	33,7	43,7	65,8
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	42,1	39,7	35,9	45,9	66,2
017_A	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	38,5	35,9	31,6	41,6	64,9
017_B	Wijhendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	40,8	38,4	34,4	44,4	65,8
018_A	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	36,9	34,7	29,1	39,7	62,6
018_B	Wijhendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	38,6	36,5	31,6	41,6	63,1
019_A	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	36,3	34,0	30,0	40,0	58,8
019_B	Wijhendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	38,5	36,4	32,7	42,7	60,2
020_A	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	37,0	34,9	29,7	39,9	61,4
020_B	Wijhendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	39,2	37,3	32,5	42,5	63,6
021_A	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	38,3	36,2	31,1	41,2	64,1
021_B	Wijhendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	40,6	38,6	33,8	43,8	65,7
022_A	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	37,4	34,9	31,1	41,1	62,1
022_B	Wijhendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	39,3	37,0	33,8	43,8	63,9
023_A	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	38,6	36,5	32,0	42,0	66,0
023_B	Wijhendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	41,0	39,0	34,7	44,7	67,4
024_A	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	39,7	37,8	33,5	43,5	66,5
024_B	Wijhendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	42,2	40,3	36,3	46,3	68,0
025_A	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	40,6	38,6	34,8	44,8	67,6
025_B	Wijhendaalseweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	43,1	41,2	38,0	48,0	69,0
026_A	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	36,5	34,5	32,3	42,3	63,1
026_B	Wijhendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	39,0	37,1	35,0	45,0	64,5
027_A	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	37,4	35,5	32,1	42,1	63,2
027_B	Wijhendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	40,6	39,0	36,4	46,4	65,4
028_A	Wijhendaalseweg 79	205951,26	489902,88	1,50	20,4	18,4	15,3	25,3	45,0
028_B	Wijhendaalseweg 79	205951,26	489902,88	5,00	24,5	22,2	19,1	29,1	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Kappeweg 1b
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	1,50	38,7	35,0	33,8	43,8	63,5
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	24,9	24,9	24,9	34,9	36,6
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	29,7	--	23,0	33,0	36,3
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	32,5	--	--	32,5	47,8
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	22,4	22,4	22,4	32,4	26,3
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	21,1	21,1	21,1	31,1	24,5
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	21,1	21,1	21,1	31,1	24,5
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	28,1	25,9	--	30,9	44,0
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WT CDEF	206351,78	489913,36	7,00	20,8	20,8	20,8	30,8	24,7
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	26,7	24,5	--	29,5	42,7
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,1	--	19,4	29,4	60,0
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	17,8	17,8	17,8	27,8	21,6
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	21,0
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	21,1
208	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	24,0	--	17,3	27,3	33,8
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	24,2	22,0	--	27,0	40,2
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	18,7	18,7	16,1	26,1	24,2
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	21,8	18,8	15,8	25,8	24,7
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	21,7	18,7	15,7	25,7	24,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	17,3	17,3	14,7	24,7	22,8
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	16,8	16,8	14,5	24,5	24,0
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	14,5	14,5	14,5	24,5	17,8
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	14,2	14,2	14,2	24,2	17,5
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	18,1	15,9	14,1	24,1	25,3
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	13,7	13,7	13,7	23,7	17,0
031	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206351,18	489933,00	5,60	13,6	13,6	13,6	23,6	17,6
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	13,6	13,6	13,6	23,6	17,2
044	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206444,01	489917,05	7,00	13,1	13,1	13,1	23,1	16,5
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	15,5	15,5	12,5	22,5	18,8
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	15,3	15,3	12,3	22,3	18,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	12,2	12,2	12,2	22,2	15,6
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	12,0	12,0	12,0	22,0	15,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	12,0	12,0	12,0	22,0	15,4
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	15,0	15,0	12,0	22,0	21,1
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	14,9	14,9	11,9	21,9	21,0
071	Rooster LBK rookkook	206422,23	489888,26	10,00	11,7	11,7	11,7	21,7	14,8
027	DakventilatorDVS560 sileo CDEF	206364,94	489921,44	6,30	11,7	11,7	11,7	21,7	15,5
040	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206356,17	489912,26	7,00	11,6	11,6	11,6	21,6	15,4
037	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206331,60	489911,51	7,00	11,6	11,6	11,6	21,6	15,5
039	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206342,10	489912,08	7,00	11,6	11,6	11,6	21,6	15,4
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	11,5	11,5	11,5	21,5	14,9
Rest		0,00	0,00	0,00	28,1	27,4	26,8	36,8	60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Kappeweg 1b
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	Kappeweg 1b	206680,08	490057,69	5,00	40,8	37,4	36,4	46,4	64,8
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	27,8	27,8	27,8	37,8	39,0
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	31,9	--	25,2	35,2	37,8
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	24,5	24,5	24,5	34,5	27,9
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	24,3	24,3	24,3	34,3	27,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	24,2	24,2	24,2	34,2	27,2
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	34,1	--	--	34,1	48,8
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	23,7	23,7	23,7	33,7	27,0
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	29,8	27,6	--	32,6	44,8
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	28,0	--	21,3	31,3	61,3
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	28,4	26,2	--	31,2	43,7
208	Pallet-/pompgewagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	27,4	--	20,7	30,7	36,6
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	20,6	20,6	20,6	30,6	23,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	22,1	22,1	19,5	29,5	26,9
028	Afblaa CDEF	206364,94	489926,62	6,80	19,0	19,0	19,0	29,0	22,3
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	18,9	18,9	18,9	28,9	21,9
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	22,5	20,3	18,5	28,5	29,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	20,7	20,7	18,1	28,1	25,4
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	25,1	22,9	--	27,9	40,5
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	20,2	20,2	17,9	27,9	26,7
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	23,7	20,7	17,7	27,7	25,8
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	23,7	20,6	17,6	27,6	25,8
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	17,1	17,1	17,1	27,1	19,9
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	16,9	16,9	16,9	26,9	19,7
031	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206351,18	489933,00	5,60	15,9	15,9	15,9	25,9	19,3
044	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206444,01	489917,05	7,00	15,8	15,8	15,8	25,8	18,6
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	15,6	15,6	15,6	25,6	18,5
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	15,6	15,6	15,6	25,6	18,2
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	15,1	15,1	15,1	25,1	17,9
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	14,8	14,8	14,8	24,8	17,7
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	14,7	14,7	14,7	24,7	17,6
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	17,6	17,6	14,6	24,6	20,2
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	14,5	14,5	14,5	24,5	17,6
037	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206331,60	489911,51	7,00	14,3	14,3	14,3	24,3	17,7
039	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206342,10	489912,08	7,00	14,3	14,3	14,3	24,3	17,7
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	14,3	14,3	14,3	24,3	17,1
038	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206336,91	489910,64	7,00	14,2	14,2	14,2	24,2	17,6
030	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206377,90	489932,50	5,60	14,2	14,2	14,2	24,2	17,6
040	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206356,17	489912,26	7,00	14,2	14,2	14,2	24,2	17,5
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	17,1	17,1	14,1	24,1	22,6
071	Rooster LBK rookkook	206422,23	489888,26	10,00	14,1	14,1	14,1	24,1	16,6
Rest		0,00	0,00	0,00	30,7	30,1	29,3	39,3	61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAg bij Bron voor toetspunt: 002_A - Kappeweg 6 (Vp 7)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_A	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	1,50	37,6	33,8	32,6	42,6	58,1
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	34,2	--	--	34,2	49,5
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	25,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	20,5	20,5	20,5	30,5	23,8
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	18,3	18,3	18,3	28,3	22,0
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	25,0	22,8	--	27,8	40,9
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	20,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	19,4	19,4	16,8	26,8	24,8
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	23,5	--	16,8	26,8	30,1
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	22,8	19,8	16,7	26,7	25,5
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	22,7	19,7	16,7	26,7	25,5
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	16,6	16,6	16,6	26,6	19,8
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	16,6	16,6	16,6	26,6	19,9
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	16,2	16,2	16,2	26,2	19,4
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	15,9	15,9	15,9	25,9	19,1
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	15,8	15,8	15,8	25,8	19,5
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	17,8	17,8	15,5	25,5	24,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	17,9	17,9	15,3	25,3	23,3
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	14,9	14,9	14,9	24,9	18,7
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	14,6	14,6	14,6	24,6	18,1
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	14,5	14,5	14,5	24,5	18,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	14,1	14,1	14,1	24,1	17,2
031	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206351,18	489933,00	5,60	13,9	13,9	13,9	23,9	17,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	13,9	13,9	13,9	23,9	17,1
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	16,8	16,8	13,8	23,8	20,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	13,5	13,5	13,5	23,5	16,8
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	16,3	16,3	13,3	23,3	22,3
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	16,2	16,2	13,2	23,2	22,2
190	Aandrijving Genco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	16,2	16,2	13,1	23,1	19,6
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	16,1	16,1	13,1	23,1	19,3
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	12,9	12,9	12,9	22,9	16,1
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	12,7	12,7	12,7	22,7	15,8
208	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	19,3	--	12,6	22,6	29,1
030	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206377,90	489932,50	5,60	12,2	12,2	12,2	22,2	16,0
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	12,1	12,1	12,1	22,1	15,6
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	16,1	13,9	12,1	22,1	23,1
044	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206444,01	489917,05	7,00	12,0	12,0	12,0	22,0	15,3
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	11,9	11,9	11,9	21,9	14,8
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	11,9	11,9	11,9	21,9	14,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	11,9	11,9	11,9	21,9	14,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	11,9	11,9	11,9	21,9	14,9
Rest		0,00	0,00	0,00	28,6	27,9	26,9	36,9	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAg bij Bron voor toetspunt: 002_B - Kappeweg 6 (Vp 7)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_B	Kappeweg 6 (Vp 7)	206687,54	489894,62	5,00	39,5	36,0	35,0	45,0	59,5
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	35,5	--	--	35,5	50,0
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	24,6	24,6	24,6	34,6	27,3
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,1	23,1	23,1	33,1	25,8
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	27,8	--	21,1	31,1	33,8
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	20,2	20,2	20,2	30,2	23,5
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	20,0	20,0	20,0	30,0	22,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	22,2	22,2	19,6	29,6	27,0
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	19,4	19,4	19,4	29,4	22,6
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	21,9
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	26,3	24,1	--	29,1	41,4
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	24,7	21,7	18,7	28,7	26,6
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	24,7	21,7	18,7	28,7	26,6
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	20,7	20,7	18,4	28,4	27,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	20,8	20,8	18,2	28,2	25,5
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	20,4
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	17,3	17,3	17,3	27,3	19,8
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	17,1	17,1	17,1	27,1	19,7
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	16,6	16,6	16,6	26,6	19,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	16,5	16,5	16,5	26,5	19,1
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	16,5	16,5	16,5	26,5	19,8
030	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206377,90	489932,50	5,60	16,4	16,4	16,4	26,4	19,7
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	16,3	16,3	16,3	26,3	19,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	16,2	16,2	16,2	26,2	18,9
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	16,0	16,0	16,0	26,0	18,6
031	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206351,18	489933,00	5,60	15,8	15,8	15,8	25,8	19,2
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	15,7	15,7	15,7	25,7	18,4
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	18,4	18,4	15,4	25,4	23,6
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	18,3	18,3	15,2	25,2	20,7
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	18,2	18,2	15,2	25,2	23,4
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	17,9	17,9	14,9	24,9	20,5
208	Pallet-/pompwagen in trailer	206433,09	489971,55	1,20	21,6	--	14,9	24,9	30,8
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	14,9	14,9	14,9	24,9	17,4
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	17,7	17,7	14,7	24,7	20,9
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	17,6	17,6	14,6	24,6	20,2
044	Dakventilator Stork VDA 365/6 W+ST CDEF	206444,01	489917,05	7,00	14,6	14,6	14,6	24,6	17,1
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	14,4	14,4	14,4	24,4	17,2
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	14,4	14,4	14,4	24,4	16,8
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	18,4	16,2	14,4	24,4	25,0
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	14,3	14,3	14,3	24,3	16,7
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	14,1	14,1	14,1	24,1	16,7
Rest		0,00	0,00	0,00	30,8	30,1	29,3	39,3	58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Kappeweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_A	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	1,50	38,1	33,6	32,0	42,0	58,8
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	35,3	--	--	35,3	50,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,5
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	19,3	19,3	19,3	29,3	22,7
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	25,8	23,6	--	28,6	41,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	20,0	20,0	17,4	27,4	25,4
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	23,3	20,3	17,3	27,3	25,9
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	23,3	20,3	17,2	27,2	25,9
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	23,9	--	17,2	27,2	30,5
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	18,5	18,5	16,2	26,2	25,5
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	19,0	19,0	16,0	26,0	23,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	18,6	18,6	16,0	26,0	23,9
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	15,4	15,4	15,4	25,4	19,1
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	18,2	18,2	15,2	25,2	22,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	14,9	14,9	14,9	24,9	17,9
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	14,8	14,8	14,8	24,8	18,0
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	17,5	17,5	14,5	24,5	20,6
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	14,3	14,3	14,3	24,3	18,4
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	14,2	14,2	14,2	24,2	17,8
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	14,2	14,2	14,2	24,2	17,0
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	17,1	17,1	14,1	24,1	22,9
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	16,9	16,9	13,9	23,9	22,8
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	16,9	16,9	13,9	23,9	20,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	16,8	16,8	13,8	23,8	19,9
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	13,7	13,7	13,7	23,7	16,8
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	17,1	14,9	13,1	23,1	24,0
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	12,8	12,8	12,8	22,8	15,6
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	12,8	12,8	12,8	22,8	15,5
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	12,7	12,7	12,7	22,7	15,5
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	12,7	12,7	12,7	22,7	15,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	12,7	12,7	12,7	22,7	15,5
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	12,7	12,7	12,7	22,7	15,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	12,6	12,6	12,6	22,6	15,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	12,6	12,6	12,6	22,6	15,4
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	12,6	12,6	12,6	22,6	15,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	12,6	12,6	12,6	22,6	15,3
217	Gedempte luchtspleet scherm oost	206457,27	489950,69	5,10	15,2	15,2	12,6	22,6	20,9
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	12,4	12,4	12,4	22,4	16,1
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	12,3	12,3	12,3	22,3	15,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	12,2	12,2	12,2	22,2	14,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	12,1	12,1	12,1	22,1	14,8
Rest		0,00	0,00	0,00	28,2	27,0	26,3	36,3	58,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Kappeweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_B	Kappeweg 2	206655,25	489838,14	5,00	39,9	36,1	34,7	44,7	59,7
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	36,6	--	--	36,6	51,0
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,9	23,9	23,9	33,9	26,4
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	21,1	21,1	21,1	31,1	23,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	23,0	23,0	20,4	30,4	27,7
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	20,1	20,1	20,1	30,1	23,2
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	27,0	24,8	--	29,8	42,0
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	22,5	22,5	19,5	29,5	26,0
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489944,66	7,10	21,5	21,5	19,2	29,2	27,8
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	25,2	22,2	19,2	29,2	27,0
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	25,2	22,2	19,2	29,2	26,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	21,6	21,6	19,0	29,0	26,2
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	25,2	--	18,5	28,5	31,1
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	20,9	20,9	17,9	27,9	24,0
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	17,1	17,1	17,1	27,1	20,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	17,0	17,0	17,0	27,0	19,4
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	16,9	16,9	16,9	26,9	19,1
031	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206351,18	489933,00	5,60	16,7	16,7	16,7	26,7	20,1
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	16,6	16,6	16,6	26,6	19,1
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	16,6	16,6	16,6	26,6	19,9
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	16,3	16,3	16,3	26,3	18,8
030	Aandrijfmotor (roze) CDEF	206377,90	489932,50	5,60	16,2	16,2	16,2	26,2	19,4
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	19,2	19,2	16,2	26,2	24,2
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	19,0	19,0	16,0	26,0	21,4
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	19,0	19,0	16,0	26,0	24,1
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	16,0	16,0	16,0	26,0	18,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	18,8	18,8	15,7	25,7	21,2
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	15,7	15,7	15,7	25,7	17,6
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	19,6	17,4	15,6	25,6	26,0
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	15,5	15,5	15,5	25,5	17,9
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	15,5	15,5	15,5	25,5	17,6
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	15,4	15,4	15,4	25,4	17,5
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	18,4	18,4	15,4	25,4	20,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,2	15,2	15,2	25,2	17,5
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	15,2	15,2	15,2	25,2	17,8
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	15,1	15,1	15,1	25,1	17,3
186	Gevel N koudecentrale	206454,24	489924,87	3,30	18,0	18,0	15,0	25,0	21,1
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	14,9	14,9	14,9	24,9	17,2
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	14,9	14,9	14,9	24,9	17,2
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	14,9	14,9	14,9	24,9	17,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	14,9	14,9	14,9	24,9	17,1
Rest		0,00	0,00	0,00	30,7	29,7	29,0	39,0	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_A	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	1,50	42,6	39,4	38,5	48,5	61,8
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	39,3	--	--	39,3	54,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	26,1	26,1	26,1	36,1	26,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	25,8	25,8	25,8	35,8	26,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	25,7	25,7	25,7	35,7	25,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	25,7	25,7	25,7	35,7	25,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	24,0	24,0	24,0	34,0	24,5
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,9	23,9	23,9	33,9	25,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	23,7	23,7	23,7	33,7	24,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	23,7	23,7	23,7	33,7	24,2
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	23,3	23,3	23,3	33,3	24,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	23,3	23,3	23,3	33,3	26,3
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,2	25,0	23,2	33,2	32,5
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	23,2	23,2	23,2	33,2	26,2
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	22,9	22,9	22,9	32,9	23,7
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	22,7	22,7	22,7	32,7	23,5
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	29,8	27,6	--	32,6	45,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	22,5	22,5	22,5	32,5	23,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	22,2	22,2	22,2	32,2	23,1
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	22,0	22,0	22,0	32,0	25,5
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	21,9	21,9	21,9	31,9	24,2
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	21,9	21,9	21,9	31,9	25,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	24,0	24,0	21,4	31,4	29,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	23,9	23,9	21,3	31,3	28,9
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	21,3	21,3	21,3	31,3	24,4
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	21,2	21,2	21,2	31,2	24,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	21,0	21,0	21,0	31,0	21,4
106	Gevelrooster 0 expeditie	206304,22	489864,38	13,00	20,3	20,3	20,3	30,3	21,4
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	20,2	20,2	20,2	30,2	20,2
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	22,9	22,9	19,9	29,9	25,4
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,2	19,2	19,2	29,2	20,8
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	18,3	18,3	18,3	28,3	18,7
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	18,3	18,3	18,3	28,3	19,0
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	20,8	20,8	17,8	27,8	26,0
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	20,7	20,7	17,7	27,7	25,9
184	Gevel w koudecentrale	206448,14	489942,69	3,30	20,6	20,6	17,6	27,6	24,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	20,5	20,5	17,4	27,4	23,2
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	17,4	17,4	17,4	27,4	27,9
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	19,4	19,4	17,1	27,1	26,0
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	20,0	20,0	17,0	27,0	22,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	16,3	16,3	16,3	26,3	18,7
Rest		0,00	0,00	0,00	32,5	31,2	29,8	39,8	60,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_B	Prins Bernhardlaan 1 (Vp 1)	206459,71	489759,92	5,00	45,1	42,0	41,0	51,0	62,5
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	41,7	--	--	41,7	55,3
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	27,4	27,4	27,4	37,4	27,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	27,3	27,3	27,3	37,3	27,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	27,2	27,2	27,2	37,2	27,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	31,0	28,8	27,0	37,0	34,9
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	26,7	26,7	26,7	36,7	27,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	26,6	26,6	26,6	36,6	26,6
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	28,9	28,9	26,3	36,3	33,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	28,8	28,8	26,2	36,2	33,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	26,1	26,1	26,1	36,1	26,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	26,1	26,1	26,1	36,1	26,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	26,1	26,1	26,1	36,1	26,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	25,8	25,8	25,8	35,8	25,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	25,6	25,6	25,6	35,6	25,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	25,4	25,4	25,4	35,4	25,4
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	25,3	25,3	25,3	35,3	25,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	25,2	25,2	25,2	35,2	25,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	24,8	24,8	24,8	34,8	24,8
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	31,5	29,3	--	34,3	46,1
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	23,9	23,9	23,9	33,9	26,9
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	23,7	23,7	23,7	33,7	26,7
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,4	23,4	23,4	33,4	23,9
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	23,0	23,0	23,0	33,0	23,0
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	22,9	22,9	22,9	32,9	25,9
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	22,8	22,8	22,8	32,8	22,8
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	22,8	22,8	22,8	32,8	25,8
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	22,4	22,4	22,4	32,4	22,4
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	25,0	25,0	22,0	32,0	26,6
106	Gevelrooster 0 expeditie	206304,22	489864,38	13,00	22,0	22,0	22,0	32,0	22,2
184	Gevel W koudecentrale	206448,14	489942,69	3,30	24,8	24,8	21,7	31,7	27,5
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	21,7	21,7	21,7	31,7	24,7
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	21,6	21,6	21,6	31,6	21,6
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	21,5	21,5	21,5	31,5	24,5
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	24,5	24,5	21,5	31,5	26,3
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	21,0	21,0	21,0	31,0	22,2
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	21,0	21,0	21,0	31,0	22,0
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	23,1	23,1	20,8	30,8	28,7
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	23,3	23,3	20,3	30,3	27,5
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	23,3	23,3	20,3	30,3	27,5
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	19,5	19,5	19,5	29,5	29,5
Rest		0,00	0,00	0,00	35,2	34,2	32,9	42,9	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Prins Bernhardlaan 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_A	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	1,50	42,9	39,0	37,7	47,7	62,6
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	40,1	--	--	40,1	54,9
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,7	24,7	24,7	34,7	25,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,5	24,5	24,5	34,5	25,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,3	24,3	24,3	34,3	24,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	24,0	24,0	24,0	34,0	24,4
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	31,0	28,8	--	33,8	46,6
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,0	23,0	23,0	33,0	24,3
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	22,8	22,8	22,8	32,8	23,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	22,5	22,5	22,5	32,5	23,3
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	25,0	25,0	22,4	32,4	29,9
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	22,4	22,4	22,4	32,4	22,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	22,2	22,2	22,2	32,2	23,2
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,0	22,0	22,0	32,0	25,1
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	21,9	21,9	21,9	31,9	25,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	24,4	24,4	21,8	31,8	29,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	21,8	21,8	21,8	31,8	22,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,8	21,8	21,8	31,8	22,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	21,4	21,4	21,4	31,4	22,3
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	24,9	22,7	20,9	30,9	30,5
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	20,5	20,5	20,5	30,5	21,6
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	20,4	20,4	20,4	30,4	24,3
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	20,3	20,3	20,3	30,3	24,2
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	23,0	23,0	20,0	30,0	25,5
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	19,9	19,9	19,9	29,9	23,4
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	19,9	19,9	19,9	29,9	23,4
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	19,8	19,8	19,8	29,8	20,7
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	19,8	19,8	19,8	29,8	22,9
106	Gevelrooster 0 expeditie	206304,22	489864,38	13,00	19,4	19,4	19,4	29,4	20,7
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	24,9	21,9	18,9	28,9	27,2
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	24,8	21,8	18,8	28,8	27,2
181	Gevelrooster 0 koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	21,7	21,7	18,7	28,7	25,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	18,6	18,6	18,6	28,6	19,0
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	21,6	21,6	18,6	28,6	24,3
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	18,5	18,5	18,5	28,5	19,1
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	20,6	20,6	18,3	28,3	27,1
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	20,9	20,9	17,9	27,9	26,0
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	20,9	20,9	17,9	27,9	26,0
183	Gevel 0 koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	20,7	20,7	17,7	27,7	24,4
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	17,6	17,6	17,6	27,6	20,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	17,3	17,3	17,3	27,3	19,0
Rest		0,00	0,00	0,00	32,6	31,3	30,0	40,0	61,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Prins Bernhardlaan 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_B	Prins Bernhardlaan 3	206476,31	489767,37	5,00	45,3	41,7	40,4	50,4	63,4
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	42,2	--	--	42,2	55,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	26,5	26,5	26,5	36,5	26,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	29,0	29,0	26,4	36,4	33,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	29,0	29,0	26,4	36,4	33,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	26,2	26,2	26,2	36,2	26,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	26,1	26,1	26,1	36,1	26,1
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	33,0	30,8	--	35,8	47,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	25,6	25,6	25,6	35,6	25,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	25,3	25,3	25,3	35,3	25,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	25,3	25,3	25,3	35,3	25,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	25,2	25,2	25,2	35,2	25,2
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	25,1	25,1	25,1	35,1	25,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	25,0	25,0	25,0	35,0	25,0
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	24,7	24,7	24,7	34,7	24,8
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	24,7	24,7	24,7	34,7	24,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	24,6	24,6	24,6	34,6	24,6
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	28,4	26,2	24,4	34,4	32,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	24,2	24,2	24,2	34,2	24,3
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	23,3	23,3	23,3	33,3	24,6
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	25,8	25,8	22,8	32,8	29,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,7	22,7	22,7	32,7	25,7
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	22,7	22,7	22,7	32,7	22,7
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	22,6	22,6	22,6	32,6	25,6
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	25,3	25,3	22,3	32,3	26,8
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	22,0	22,0	22,0	32,0	24,1
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	21,8	21,8	21,8	31,8	24,8
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	21,8	21,8	21,8	31,8	21,8
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	21,7	21,7	21,7	31,7	24,7
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	24,7	24,7	21,7	31,7	27,4
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	24,7	24,7	21,7	31,7	26,4
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	21,3	21,3	21,3	31,3	21,3
106	Gevelrooster O expeditie	206304,22	489864,38	13,00	21,2	21,2	21,2	31,2	21,6
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	27,1	24,0	21,0	31,0	28,4
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	23,3	23,3	21,0	31,0	28,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	20,9	20,9	20,9	30,9	21,5
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	26,9	23,9	20,9	30,9	28,3
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	23,7	23,7	20,7	30,7	27,7
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	23,7	23,7	20,7	30,7	27,7
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	20,6	20,6	20,6	30,6	23,6
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	20,5	20,5	20,5	30,5	23,5
Rest		0,00	0,00	0,00	35,4	34,4	33,3	43,3	62,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Prins Bernhardlaan 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006_A	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	1,50	42,6	38,7	36,9	46,9	63,8
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	39,6	--	--	39,6	54,3
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	26,4	26,4	23,8	33,8	31,2
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	30,4	28,2	--	33,2	45,9
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	26,1	26,1	23,1	33,1	28,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	25,1	25,1	22,5	32,5	29,9
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	22,2	22,2	22,2	32,2	23,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	22,1	22,1	22,1	32,1	23,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	21,7	21,7	21,7	31,7	22,4
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	21,5	21,5	21,5	31,5	24,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	21,4	21,4	21,4	31,4	22,2
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,0	21,0	21,0	31,0	22,5
181	Gevelrooster 0 koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	23,8	23,8	20,8	30,8	27,9
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	26,4	23,4	20,4	30,4	28,5
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	26,3	23,3	20,3	30,3	28,4
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	23,3	23,3	20,3	30,3	25,8
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	22,2	22,2	19,9	29,9	28,6
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	22,9	22,9	19,9	29,9	27,8
183	Gevel 0 koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	22,8	22,8	19,8	29,8	26,3
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	22,8	22,8	19,8	29,8	27,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	19,6	19,6	19,6	29,6	20,5
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	19,4	19,4	19,4	29,4	19,8
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	19,4	19,4	19,4	29,4	20,4
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,3	19,2	19,2	29,2	22,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	19,2	19,2	19,2	29,2	20,3
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	19,2	19,2	19,2	29,2	22,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	19,1	19,1	19,1	29,1	19,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	18,9	18,9	18,9	28,9	20,0
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	26,1	23,9	--	28,9	41,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	18,8	18,8	18,8	28,8	20,0
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	21,7	21,7	18,7	28,7	24,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	18,4	18,4	18,4	28,4	19,5
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	18,2	18,2	18,2	28,2	19,6
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	18,1	18,1	18,1	28,1	22,3
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	18,0	18,0	18,0	28,0	22,2
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	24,6	--	17,9	27,9	31,0
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	21,9	19,7	17,9	27,9	27,7
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	17,7	17,7	17,7	27,7	20,4
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	17,7	17,7	17,7	27,7	18,9
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	17,6	17,6	17,6	27,6	18,8
217	Gedempte luchtspleet scherm oost	206457,27	489950,69	5,10	20,0	20,0	17,4	27,4	25,2
Rest		0,00	0,00	0,00	32,3	31,3	30,4	40,4	63,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Prins Bernhardlaan 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006_B	Prins Bernhardlaan 5	206494,16	489783,63	5,00	44,9	41,2	39,5	49,5	64,2
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	41,8	--	--	41,8	55,1
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	30,8	30,8	28,2	38,2	34,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	28,7	28,7	26,1	36,1	32,5
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	28,1	28,1	25,1	35,1	29,3
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	32,1	29,9	--	34,9	46,3
181	Gevelrooster 0 koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	26,9	26,9	23,9	33,9	30,0
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	23,5	23,5	23,5	33,5	25,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,3	23,3	23,3	33,3	23,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	23,3	23,3	23,3	33,3	23,3
183	Gevel 0 koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	25,8	25,8	22,8	32,8	28,3
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	22,8	22,8	22,8	32,8	22,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	22,7	22,7	22,7	32,7	22,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	24,9	24,9	22,6	32,6	30,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	22,6	22,6	22,6	32,6	22,6
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	28,4	25,4	22,4	32,4	29,4
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	22,4	22,4	22,4	32,4	22,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	22,3	22,3	22,3	32,3	22,4
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	28,3	25,3	22,3	32,3	29,3
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	25,3	25,3	22,3	32,3	26,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	22,2	22,2	22,2	32,2	22,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	22,1	22,1	22,1	32,1	22,3
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	22,1	22,1	22,1	32,1	22,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	25,0	25,0	22,0	32,0	26,6
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	22,0	22,0	22,0	32,0	22,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	22,0	22,0	22,0	32,0	22,2
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	24,9	24,9	21,9	31,9	28,6
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	24,8	24,8	21,8	31,8	28,5
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	21,7	21,7	21,7	31,7	22,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	21,6	21,6	21,6	31,6	21,8
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	25,4	23,2	21,4	31,4	30,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,3	21,3	21,3	31,3	21,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	21,2	21,2	21,2	31,2	21,9
184	Gevel W koudecentrale	206448,14	489942,69	3,30	23,7	23,7	20,7	30,7	26,2
186	Gevel N koudecentrale	206454,24	489924,87	3,30	23,3	23,3	20,3	30,3	25,4
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	20,1	20,1	20,1	30,1	20,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	20,1	20,1	20,1	30,1	20,3
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	20,0	20,0	20,0	30,0	21,8
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,4	19,4	19,4	29,4	22,4
217	Gedempte luchtspleet scherm oost	206457,27	489950,69	5,10	22,0	22,0	19,4	29,4	26,2
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	19,2	19,2	19,2	29,2	19,3
Rest		0,00	0,00	0,00	35,0	33,6	33,2	43,2	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_A - Prins Bernhardlaan 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_A	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	1,50	43,8	37,7	36,4	46,4	62,1
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	42,3	--	--	42,3	57,1
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	30,3	28,1	--	33,1	45,8
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	22,0	22,0	22,0	32,0	22,8
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,1	21,1	21,1	31,1	23,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	20,5	20,5	20,5	30,5	21,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	20,5	20,5	20,5	30,5	21,8
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	20,4	20,4	20,4	30,4	21,9
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	20,3	20,3	20,3	30,3	22,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	20,3	20,3	20,3	30,3	21,7
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	20,2	20,2	20,2	30,2	21,8
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	20,1	20,1	20,1	30,1	21,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	20,1	20,1	20,1	30,1	21,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	20,1	20,1	20,1	30,1	21,6
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	19,9	19,9	19,9	29,9	21,1
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	19,9	19,9	19,9	29,9	21,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	19,8	19,8	19,8	29,8	21,4
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	19,7	19,7	19,7	29,7	21,1
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	22,3	22,3	19,7	29,7	27,1
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	19,5	19,5	19,5	29,5	20,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,3	19,3	19,3	29,3	20,7
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	22,2	22,2	19,2	29,2	27,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	23,1	20,9	19,1	29,1	29,3
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	19,1	19,1	19,1	29,1	20,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,0	19,0	19,0	29,0	21,0
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	18,7	18,7	18,7	28,7	20,3
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	24,2	21,2	18,2	28,2	26,2
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	21,2	21,2	18,1	28,1	23,5
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	18,0	18,0	18,0	28,0	20,9
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	20,8	20,8	17,8	27,8	24,9
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	20,7	20,7	17,7	27,7	25,6
106	Gevelrooster O expeditie	206304,22	489864,38	13,00	17,5	17,5	17,5	27,5	19,4
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	17,5	17,5	17,5	27,5	19,3
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	17,4	17,4	17,4	27,4	21,5
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	19,9	19,9	17,3	27,3	24,7
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	17,3	17,3	17,3	27,3	21,4
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	17,0	17,0	17,0	27,0	20,2
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	20,0	20,0	17,0	27,0	22,5
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	19,9	19,9	16,9	26,9	23,4
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	18,7	18,7	16,4	26,4	25,0
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	16,3	16,3	16,3	26,3	20,1
Rest		0,00	0,00	0,00	32,9	31,8	30,9	40,9	60,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_B - Prins Bernhardlaan 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_B	Prins Bernhardlaan 7	206521,33	489790,07	5,00	46,7	42,0	40,4	50,4	64,0
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	44,5	--	--	44,5	57,8
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	31,4	31,4	28,8	38,8	35,2
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	28,7	28,7	26,1	36,1	32,5
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	32,9	30,7	--	35,7	47,2
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	25,1	25,1	25,1	35,1	25,1
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	25,0	25,0	25,0	35,0	26,8
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	30,7	27,7	24,6	34,6	31,6
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	27,4	27,4	24,4	34,4	28,6
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	24,2	24,2	24,2	34,2	24,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	26,4	26,4	24,1	34,1	31,7
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	24,0	24,0	24,0	34,0	24,6
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	26,7	26,7	23,6	33,6	28,2
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	23,6	23,6	23,6	33,6	24,3
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	23,6	23,6	23,6	33,6	24,7
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	23,5	23,5	23,5	33,5	24,6
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	26,5	26,5	23,5	33,5	30,3
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	26,5	26,5	23,5	33,5	30,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	23,3	23,3	23,3	33,3	23,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,2	23,2	23,2	33,2	24,3
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	23,1	23,1	23,1	33,1	23,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	23,0	23,0	23,0	33,0	23,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	23,0	23,0	23,0	33,0	23,7
181	Gevelrooster 0 koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	25,9	25,9	22,9	32,9	29,0
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	22,9	22,9	22,9	32,9	23,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	22,9	22,9	22,9	32,9	23,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	22,7	22,7	22,7	32,7	23,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	22,6	22,6	22,6	32,6	23,3
183	Gevel 0 koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	25,5	25,5	22,5	32,5	28,0
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	28,5	25,5	22,5	32,5	29,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	22,4	22,4	22,4	32,4	23,2
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	22,1	22,1	22,1	32,1	22,1
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	25,7	23,5	21,7	31,7	30,9
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	24,7	24,7	21,7	31,7	26,2
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	21,6	21,6	21,6	31,6	22,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	21,5	21,5	21,5	31,5	23,1
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	21,4	21,4	21,4	31,4	21,9
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	21,2	21,2	21,2	31,2	22,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	21,0	21,0	21,0	31,0	21,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	20,8	20,8	20,8	30,8	21,3
186	Gevel N koudecentrale	206454,24	489924,87	3,30	23,6	23,6	20,6	30,6	25,8
Rest		0,00	0,00	0,00	35,8	34,8	34,3	44,3	62,6

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 008_A - Prins Bernhardlaan 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008_A	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	1,50	39,3	36,7	34,8	44,8	61,4
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	34,6	--	--	34,6	49,4
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	30,1	27,9	--	32,9	45,7
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	21,4	21,4	21,4	31,4	24,4
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	23,8	23,8	21,2	31,2	28,7
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	21,9
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	25,5	22,5	19,5	29,5	27,6
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	22,5	22,5	19,5	29,5	25,0
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	25,4	22,4	19,4	29,4	27,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	22,0	22,0	19,4	29,4	26,9
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	21,4	21,4	19,1	29,1	28,0
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	18,7	18,7	18,7	28,7	20,8
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	18,6	18,6	18,6	28,6	19,9
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	18,4	18,4	18,4	28,4	20,3
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	18,2	18,2	18,2	28,2	20,0
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	18,1	18,1	18,1	28,1	19,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	17,9	17,9	17,9	27,9	20,2
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	20,8	20,8	17,8	27,8	25,0
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	19,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	17,5	17,5	17,5	27,5	19,2
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	20,4	20,4	17,4	27,4	25,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	17,3	17,3	17,3	27,3	19,1
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	20,3	20,3	17,3	27,3	23,0
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	20,2	20,2	17,2	27,2	25,4
068	Dakventilator Stork rookkook	206365,15	489909,42	9,50	17,2	17,2	17,2	27,2	19,6
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	19,9	19,9	16,9	26,9	23,5
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	16,9	16,9	16,9	26,9	18,7
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,7	16,7	16,7	26,7	18,5
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	16,6	16,6	16,6	26,6	18,5
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	16,6	16,6	16,6	26,6	19,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,2	16,2	16,2	26,2	17,9
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	16,0	16,0	16,0	26,0	19,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	15,7	15,7	15,7	25,7	17,9
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	15,7	15,7	15,7	25,7	17,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	15,7	15,7	15,7	25,7	17,3
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,5	15,5	15,5	25,5	17,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	15,5	15,5	15,5	25,5	17,2
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	15,3	15,3	15,3	25,3	17,2
217	Gedempte luchtspleet scherm oost	206457,27	489950,69	5,10	17,6	17,6	15,0	25,0	23,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	14,9	14,9	14,9	24,9	17,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	14,8	14,8	14,8	24,8	16,3
Rest		0,00	0,00	0,00	31,2	29,8	28,8	38,8	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 008_B - Prins Bernhardlaan 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008_B	Prins Bernhardlaan 9	206541,46	489789,37	5,00	42,5	40,0	38,4	48,4	62,7
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	37,7	--	--	37,7	51,2
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	28,2	28,2	25,6	35,6	32,3
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	32,6	30,4	--	35,4	47,0
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	24,7	24,7	24,7	34,7	26,6
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	23,6	23,6	23,6	33,6	25,1
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	23,6	23,6	23,6	33,6	23,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	26,0	26,0	23,4	33,4	29,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	22,9	22,9	22,9	32,9	24,3
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	25,1	25,1	22,8	32,8	30,6
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	25,7	25,7	22,7	32,7	28,9
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	22,2	22,2	22,2	32,2	23,1
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	22,1	22,1	22,1	32,1	23,1
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	22,1	22,1	22,1	32,1	23,1
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	24,9	24,9	21,8	31,8	26,3
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	27,7	24,7	21,7	31,7	28,8
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	27,6	24,6	21,6	31,6	28,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	21,3	21,3	21,3	31,3	23,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,1	21,1	21,1	31,1	22,5
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	24,0	24,0	21,0	31,0	26,7
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	20,8	20,8	20,8	30,8	21,3
068	Dakventilator Stork rookkook	206365,15	489909,42	9,50	20,5	20,5	20,5	30,5	22,1
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	20,3	20,3	20,3	30,3	21,4
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	23,2	23,2	20,2	30,2	27,2
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	20,1	20,1	20,1	30,1	21,1
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	23,1	23,1	20,1	30,1	24,9
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	23,1	23,1	20,1	30,1	27,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	19,8	19,8	19,8	29,8	20,8
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	19,7	19,7	19,7	29,7	20,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	19,7	19,7	19,7	29,7	20,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	19,6	19,6	19,6	29,6	20,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	19,5	19,5	19,5	29,5	20,8
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	19,5	19,5	19,5	29,5	20,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,4	19,4	19,4	29,4	20,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	19,3	19,3	19,3	29,3	20,3
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	19,2	19,2	19,2	29,2	20,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	19,1	19,1	19,1	29,1	20,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	19,0	19,0	19,0	29,0	19,9
186	Gevel N koudecentrale	206454,24	489924,87	3,30	22,0	22,0	19,0	29,0	24,4
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	18,8	18,8	18,8	28,8	20,2
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	18,8	18,8	18,8	28,8	21,6
Rest		0,00	0,00	0,00	34,1	33,1	32,4	42,4	62,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 009_A - Prins Bernhardlaan 12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
009_A	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	1,50	42,4	37,7	35,4	45,4	62,8
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	39,9	--	--	39,9	54,9
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	31,9	29,7	--	34,7	47,5
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	23,0	23,0	23,0	33,0	26,1
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	24,7	24,7	22,1	32,1	29,7
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	27,4	24,4	21,4	31,4	29,5
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	27,3	24,3	21,3	31,3	29,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	20,9	20,9	20,9	30,9	23,4
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	23,5	23,5	20,5	30,5	26,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	22,6	22,6	20,0	30,0	27,6
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	22,2	22,2	19,9	29,9	28,8
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	22,0
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	19,1	19,1	19,1	29,1	21,9
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	19,1	19,1	19,1	29,1	21,6
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	22,1	22,1	19,1	29,1	27,3
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	21,9	21,9	18,9	28,9	27,2
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	21,6	21,6	18,6	28,6	25,2
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	25,6	23,4	--	28,4	41,5
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	21,2	21,2	18,2	28,2	25,4
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	21,0	21,0	18,0	28,0	23,7
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	20,9	20,9	17,9	27,9	23,8
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	17,9	17,9	17,9	27,9	19,6
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	17,9	17,9	17,9	27,9	20,2
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	17,5	17,5	17,5	27,5	19,6
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	17,2	17,2	17,2	27,2	19,3
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	17,2	17,2	17,2	27,2	19,8
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	17,0	17,0	17,0	27,0	19,2
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	16,7	16,7	16,7	26,7	20,7
217	Gedempte luchtspleet scherm oost	206457,27	489950,69	5,10	19,2	19,2	16,6	26,6	24,6
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	16,3	16,3	16,3	26,3	19,0
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	16,2	16,2	16,2	26,2	18,5
068	Dakventilator Stork rookkook	206365,15	489909,42	9,50	16,2	16,2	16,2	26,2	18,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,0	16,0	16,0	26,0	18,2
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	16,0	16,0	16,0	26,0	18,1
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,7	15,7	15,7	25,7	18,0
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	15,7	15,7	15,7	25,7	18,0
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	15,6	15,6	15,6	25,6	17,7
186	Gevel N koudecentrale	206454,24	489924,87	3,30	18,4	18,4	15,4	25,4	22,0
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	22,0	--	15,4	25,4	28,5
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	15,3	15,3	15,3	25,3	17,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	15,3	15,3	15,3	25,3	17,4
Rest		0,00	0,00	0,00	31,4	30,1	29,4	39,4	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 009_B - Prins Bernhardlaan 12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
009_B	Prins Bernhardlaan 12	206575,74	489806,36	5,00	44,8	40,8	38,8	48,8	63,9
214	Vullen stikstoftank	206455,56	489893,56	1,00	41,9	--	--	41,9	55,7
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	33,8	31,6	--	36,6	48,3
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	28,7	28,7	26,1	36,1	32,8
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	25,5	25,5	25,5	35,5	27,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	24,9	24,9	24,9	34,9	26,6
181	Gevelrooster 0 koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	27,2	27,2	24,2	34,2	30,4
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	30,0	26,9	23,9	33,9	31,0
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	29,9	26,9	23,9	33,9	31,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	26,4	26,4	23,8	33,8	30,5
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	25,9	25,9	23,6	33,6	31,6
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	23,0	23,0	23,0	33,0	24,6
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	25,7	25,7	22,7	32,7	27,3
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	24,4
183	Gevel 0 koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	25,5	25,5	22,5	32,5	28,2
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	21,9	21,9	21,9	31,9	22,5
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	21,8	21,8	21,8	31,8	23,6
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	24,8	24,8	21,8	31,8	29,0
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	24,6	24,6	21,6	31,6	28,9
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	21,3	21,3	21,3	31,3	22,6
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	21,1	21,1	21,1	31,1	22,5
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	21,1	21,1	21,1	31,1	22,9
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	21,0	21,0	21,0	31,0	22,3
094	Dakkappen ketelhuis	206477,01	489948,27	6,10	20,7	20,7	20,7	30,7	22,5
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	23,5	23,5	20,5	30,5	25,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	20,3	20,3	20,3	30,3	22,4
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	27,4	25,2	--	30,2	42,4
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	20,2	20,2	20,2	30,2	21,7
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	20,1	20,1	20,1	30,1	21,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,9	19,9	19,9	29,9	21,4
190	Aandrijving Grenco pomp koudecentrale	206456,73	489933,20	6,00	22,9	22,9	19,9	29,9	24,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	19,8	19,8	19,8	29,8	21,4
068	Dakventilator Stork rookkook	206365,15	489909,42	9,50	19,7	19,7	19,7	29,7	21,6
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	21,0
034	Rooster LBK CDEF	206348,14	489936,53	6,60	19,5	19,5	19,5	29,5	22,3
095	Geveluitlaat Z ketelhuis	206479,04	489939,40	2,00	19,5	19,5	19,5	29,5	22,4
186	Gevel N koudecentrale	206454,24	489924,87	3,30	22,5	22,5	19,5	29,5	25,0
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	19,0	19,0	19,0	29,0	20,0
217	Gedempte luchtspleet scherm oost	206457,27	489950,69	5,10	21,5	21,5	18,9	28,9	26,0
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	22,7	20,5	18,7	28,7	28,5
057	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206388,34	489896,33	9,50	18,7	18,7	18,7	28,7	20,2
Rest		0,00	0,00	0,00	34,3	33,1	32,7	42,7	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_A - Prins Bernhardlaan 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
010_A	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	1,50	36,6	35,4	34,7	44,7	52,8
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,9	25,7	23,9	33,9	33,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	21,1	21,1	21,1	31,1	22,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	20,9	20,9	20,9	30,9	21,9
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	20,8	20,8	20,8	30,8	21,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	20,8	20,8	20,8	30,8	22,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	20,8	20,8	20,8	30,8	22,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	20,7	20,7	20,7	30,7	21,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	20,6	20,6	20,6	30,6	22,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	20,5	20,5	20,5	30,5	21,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	20,3	20,3	20,3	30,3	21,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	19,9	19,9	19,9	29,9	21,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,9	19,9	19,9	29,9	21,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	19,6	19,6	19,6	29,6	20,7
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	19,6	19,6	19,6	29,6	21,2
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	18,1	18,1	18,1	28,1	21,7
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	17,9	17,9	17,9	27,9	21,6
106	Gevelrooster 0 expeditie	206304,22	489864,38	13,00	17,6	17,6	17,6	27,6	19,4
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	17,5	17,4	17,4	27,4	21,8
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	17,4	17,4	17,4	27,4	21,7
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	23,1	20,1	17,0	27,0	25,8
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	23,0	20,0	17,0	27,0	25,8
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	16,8	16,8	16,8	26,8	19,7
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	26,7	--	--	26,7	41,7
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	16,4	16,4	16,4	26,4	17,7
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	15,9	15,9	15,9	25,9	17,2
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	15,8	15,8	15,8	25,8	16,6
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	15,7	15,7	15,7	25,7	19,7
062	Dakventilator Stork VDS 600/4 D+WS rookkook	206393,77	489904,10	9,50	15,6	15,6	15,6	25,6	17,8
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	15,5	15,5	15,5	25,5	19,5
058	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206394,30	489896,76	9,50	15,1	15,1	15,1	25,1	17,2
017	Dakventilator EPHC	206328,13	489874,19	12,50	13,1	13,1	13,1	23,1	14,8
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	13,1	13,1	13,1	23,1	24,4
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	15,3	15,3	12,7	22,7	20,6
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	15,1	15,1	12,5	22,5	20,4
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	12,5	12,5	12,5	22,5	14,4
054	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206407,60	489883,03	9,50	12,2	12,2	12,2	22,2	14,0
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	12,0	12,0	12,0	22,0	13,8
142	Dakventilator CDA245 koelhuis	206333,90	489767,21	5,00	11,9	11,9	11,9	21,9	14,9
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	11,5	11,5	11,5	21,5	13,2
184	Gevel W koudecentrale	206448,14	489942,69	3,30	14,3	14,3	11,3	21,3	18,2
Rest		0,00	0,00	0,00	29,2	27,9	25,9	35,9	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_B - Prins Bernhardlaan 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
010_B	Prins Bernhardlaan 4	206486,86	489732,07	5,00	40,4	38,7	37,5	47,5	57,4
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	30,2	28,0	26,2	36,2	35,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	27,0	27,0	24,4	34,4	31,5
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	27,0	27,0	24,4	34,4	31,5
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	34,0	--	--	34,0	47,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	23,3	23,3	23,3	33,3	23,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	23,2	23,2	23,2	33,2	23,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	23,0	23,0	23,0	33,0	23,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	22,4	22,4	22,4	32,4	22,7
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	22,0	22,0	22,0	32,0	23,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	22,0	22,0	22,0	32,0	22,2
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	21,8	21,8	21,8	31,8	22,2
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	21,4	21,4	21,4	31,4	21,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	21,0	21,0	21,0	31,0	21,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	20,6	20,6	20,6	30,6	21,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	20,5	20,5	20,5	30,5	21,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	20,2	20,2	20,2	30,2	21,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,1	20,1	20,1	30,1	20,8
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	19,6	19,6	19,6	29,6	21,3
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,6	19,5	19,5	29,5	22,6
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	22,4	22,4	19,4	29,4	24,7
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	19,4	19,4	19,4	29,4	22,4
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	19,1	19,1	19,1	29,1	19,5
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	19,1	19,1	19,1	29,1	22,5
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	22,0	22,0	19,0	29,0	24,1
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	19,0	19,0	19,0	29,0	20,7
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	18,9	18,9	18,9	28,9	22,3
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	18,8	18,8	18,8	28,8	21,4
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	24,8	21,8	18,8	28,8	26,8
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	24,7	21,7	18,7	28,7	26,7
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	18,6	18,6	18,6	28,6	19,1
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	20,8	20,8	18,5	28,5	26,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	18,5	18,5	18,5	28,5	18,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	18,4	18,4	18,4	28,4	19,7
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	18,4	18,4	18,4	28,4	18,7
184	Gevel W koudecentrale	206448,14	489942,69	3,30	20,8	20,8	17,8	27,8	23,9
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	17,4	17,4	17,4	27,4	20,5
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	17,3	17,3	17,3	27,3	20,4
191	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	20,2	20,2	17,2	27,2	24,9
192	Koeltoren Bac Aircoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	20,2	20,2	17,2	27,2	24,9
106	Gevelrooster O expeditie	206304,22	489864,38	13,00	17,1	17,1	17,1	27,1	18,1
Rest		0,00	0,00	0,00	33,1	31,9	30,2	40,2	56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_A - Prins Bernhardlaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011_A	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	1,50	38,3	36,8	35,8	45,8	56,3
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	28,8	26,6	24,8	34,8	34,4
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	22,0	22,0	22,0	32,0	23,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	22,0	22,0	22,0	32,0	23,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	21,9	21,9	21,9	31,9	22,6
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	21,8	21,8	21,8	31,8	22,4
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	21,6	21,6	21,6	31,6	22,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	21,5	21,5	21,5	31,5	22,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	21,3	21,3	21,3	31,3	22,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	21,2	21,2	21,2	31,2	22,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	20,9	20,9	20,9	30,9	22,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,6	20,6	20,6	30,6	22,0
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	20,6	20,6	20,6	30,6	21,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	20,5	20,5	20,5	30,5	21,3
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	19,8	19,8	19,8	29,8	21,3
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	26,7	24,5	--	29,5	42,5
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	29,4	--	--	29,4	44,4
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	25,2	22,2	19,2	29,2	28,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,2	19,2	19,2	29,2	22,5
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	25,2	22,1	19,1	29,1	28,0
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	19,1	19,0	19,0	29,0	22,4
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	19,0	19,0	19,0	29,0	20,2
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	18,5	18,5	18,5	28,5	22,6
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	18,5	18,5	18,5	28,5	22,5
106	Gevelrooster 0 expeditie	206304,22	489864,38	13,00	18,0	18,0	18,0	28,0	19,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	19,5
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	16,9	16,9	16,9	26,9	19,5
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	16,8	16,8	16,8	26,8	17,8
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	16,8	16,8	16,8	26,8	20,5
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	16,6	16,6	16,6	26,6	20,3
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	16,4	16,4	16,4	26,4	19,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	16,4	16,4	16,4	26,4	16,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	18,4	18,4	15,8	25,8	23,7
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	18,1	18,1	15,5	25,5	23,4
181	Gevelrooster 0 koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	18,0	18,0	14,9	24,9	22,3
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	14,4	14,4	14,4	24,4	25,6
183	Gevel 0 koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	17,3	17,3	14,3	24,3	21,2
017	Dakventilator EPHC	206328,13	489874,19	12,50	13,7	13,7	13,7	23,7	15,3
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	13,4	13,4	13,4	23,4	15,7
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	13,3	13,3	13,3	23,3	15,3
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	13,2	13,2	13,2	23,2	15,6
Rest		0,00	0,00	0,00	30,3	29,2	27,6	37,6	55,7

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_B - Prins Bernhardlaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011_B	Prins Bernhardlaan 2	206470,65	489728,27	5,00	42,2	40,3	38,9	48,9	60,0
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	32,8	30,6	28,8	38,8	37,2
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	29,0	29,0	26,4	36,4	33,5
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	28,9	28,9	26,3	36,3	33,5
214	Vullen stikstof tank	206455,56	489893,56	1,00	35,8	--	--	35,8	49,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,4	24,4	24,4	34,4	24,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	24,3	24,3	24,3	34,3	24,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,1	24,1	24,1	34,1	24,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	23,4	23,4	23,4	33,4	23,4
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	22,9	22,9	22,9	32,9	22,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	22,8	22,8	22,8	32,8	22,9
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	22,7	22,7	22,7	32,7	23,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	22,3	22,3	22,3	32,3	22,6
201	Heftruck buitenterrein	206465,85	489917,65	1,50	29,5	27,3	--	32,3	44,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	21,8	21,8	21,8	31,8	22,2
092	Kunststof gevel Z ketelhuis	206476,75	489940,37	5,00	21,5	21,5	21,5	31,5	24,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	21,3	21,3	21,3	31,3	21,7
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	21,3	21,3	21,3	31,3	21,9
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	27,2	24,2	21,2	31,2	29,2
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	23,4	23,4	21,1	31,1	29,5
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	27,1	24,1	21,1	31,1	29,1
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	24,0	24,0	21,0	31,0	26,3
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	20,8	20,8	20,8	30,8	21,4
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,8	20,8	20,8	30,8	21,3
189	Dakkap koudecentrale	206453,12	489933,80	7,00	23,8	23,8	20,8	30,8	25,9
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	20,7	20,7	20,7	30,7	23,7
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	20,6	20,6	20,6	30,6	23,6
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	20,4	20,4	20,4	30,4	23,4
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	20,4	20,4	20,4	30,4	23,5
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	20,0	20,0	20,0	30,0	21,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	19,9	19,9	19,9	29,9	19,9
181	Gevelrooster O koudecentrale	206457,44	489947,87	1,50	22,9	22,9	19,9	29,9	26,4
191	Koeltoren Bac Aicoil DEDC100 koudecentrale	206452,37	489928,84	8,00	22,9	22,9	19,9	29,9	27,6
192	Koeltoren Bac Aicoil DEDC100 koudecentrale	206456,13	489928,99	8,00	22,8	22,8	19,8	29,8	27,6
183	Gevel O koudecentrale	206457,73	489943,19	3,30	22,3	22,3	19,3	29,3	25,4
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	19,1	19,1	19,1	29,1	19,1
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	18,9	18,9	18,9	28,9	20,6
052	Dakventilator Stork rookkook	206430,79	489884,82	9,50	18,7	18,7	18,7	28,7	19,2
184	Gevel W koudecentrale	206448,14	489942,69	3,30	21,6	21,6	18,6	28,6	24,7
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	18,6	18,6	18,6	28,6	21,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	18,6	18,6	18,6	28,6	19,8
Rest		0,00	0,00	0,00	33,5	32,5	31,5	41,5	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_A - Stationsweg 19 (Vp 3)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
012_A	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	1,50	40,4	38,2	35,6	45,6	64,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	24,7	24,7	24,7	34,7	24,7
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	33,0	29,5	--	34,5	42,3
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,1	24,1	24,1	34,1	24,1
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	23,9	23,9	23,9	33,9	24,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,7	25,5	23,7	33,7	33,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	32,2	28,7	--	33,7	41,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,8	25,4	23,6	33,6	61,1
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	31,4	28,0	--	33,0	41,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	22,0	22,0	22,0	32,0	22,6
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	21,8	21,7	21,7	31,7	24,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	21,7	21,7	21,7	31,7	22,3
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	21,5	21,5	21,5	31,5	24,5
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	20,4	20,4	20,4	30,4	20,4
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	19,2	19,2	19,2	29,2	22,4
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	19,2	19,1	19,1	29,1	22,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	19,1	19,1	19,1	29,1	19,9
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	18,9	18,9	18,9	28,9	19,4
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	18,9	18,9	18,9	28,9	22,2
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	23,6	23,6	--	28,6	37,0
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	18,5	18,5	18,5	28,5	22,0
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	18,3	18,3	18,3	28,3	20,1
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	17,9	17,9	17,9	27,9	20,3
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	17,8	17,8	17,8	27,8	18,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,3	18,8	17,0	27,0	35,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,9	16,9	16,9	26,9	18,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,1	18,6	16,9	26,9	34,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	16,7	16,7	16,7	26,7	17,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,6	16,6	16,6	26,6	17,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	21,7	18,2	16,5	26,5	34,4
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	23,1	--	16,4	26,4	57,0
194	Drycooler Helpman HTC N 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	17,9	17,9	15,3	25,3	23,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	15,1	15,1	15,1	25,1	16,5
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	14,3	14,3	14,3	24,3	16,0
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	13,6	13,6	13,6	23,6	16,5
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	13,6	13,6	13,6	23,6	15,8
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	18,5	18,5	12,5	23,5	20,0
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	13,3	13,3	13,3	23,3	14,2
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	18,2	18,2	12,2	23,2	19,8
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	18,2	18,2	12,2	23,2	19,8
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	13,0	13,0	13,0	23,0	24,7
Rest		0,00	0,00	0,00	30,2	27,3	26,2	36,2	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_B - Stationsweg 19 (Vp 3)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
012_B	Stationsweg 19 (Vp 3)	206294,99	489648,67	5,00	41,7	39,9	37,8	47,8	64,1
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	31,0	28,8	27,0	37,0	34,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	26,0	26,0	26,0	36,0	26,0
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	33,8	30,3	--	35,3	42,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	25,1	25,1	25,1	35,1	25,1
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	24,9	24,9	24,9	34,9	24,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	24,5	24,5	24,5	34,5	24,5
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	32,7	29,2	--	34,2	41,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	24,0	24,0	24,0	34,0	24,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	23,9	23,9	23,9	33,9	23,9
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	29,0	25,6	23,8	33,8	60,4
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	23,5	23,5	23,5	33,5	23,7
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	31,7	28,2	--	33,2	40,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	23,0	23,0	23,0	33,0	23,3
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	22,4	22,4	22,4	32,4	22,9
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,3	22,3	22,3	32,3	25,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	22,2	22,2	22,2	32,2	22,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	22,2	22,2	22,2	32,2	22,5
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	22,1	22,1	22,1	32,1	25,1
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	21,8	21,8	21,8	31,8	22,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	21,5	21,5	21,5	31,5	21,5
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	20,8	20,8	20,8	30,8	21,9
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	20,5	20,5	20,5	30,5	20,5
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	20,3	20,3	20,3	30,3	23,3
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	20,1	20,1	20,1	30,1	23,1
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	19,8	19,8	19,8	29,8	22,8
132	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,07	489804,79	12,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	24,2	24,2	--	29,2	37,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	19,1	19,1	19,1	29,1	21,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	20,7	20,7	18,1	28,1	26,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	18,0	18,0	18,0	28,0	18,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,1	18,6	16,8	26,8	33,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,1	18,6	16,8	26,8	34,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	21,9	18,5	16,7	26,7	33,5
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	23,3	--	16,6	26,6	56,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	16,3	16,3	16,3	26,3	18,5
110	Gevelrooster Z expeditie	206300,46	489796,89	11,00	16,1	16,1	16,1	26,1	16,1
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	21,0	21,0	15,0	26,0	21,6
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	15,8	15,8	15,8	25,8	15,8
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	20,8	20,8	14,8	25,8	21,5
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	20,8	20,8	14,8	25,8	21,5
Rest		0,00	0,00	0,00	31,6	29,2	28,4	38,4	59,8

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_A - Stationsweg 11(a)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
013_A	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	1,50	38,5	36,2	32,7	42,7	63,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	28,7	28,7	--	33,7	42,2
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	31,8	28,4	--	33,4	41,2
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,2	22,7	20,9	30,9	39,1
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,1	22,7	20,9	30,9	58,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,6	22,1	20,3	30,3	38,3
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,9	19,9	19,9	29,9	23,2
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,1	24,6	--	29,6	37,6
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,7	21,2	19,4	29,4	37,5
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	23,3	21,1	19,3	29,3	29,1
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,5	24,0	--	29,0	37,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	18,8	18,8	18,8	28,8	20,0
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	18,6	18,6	18,6	28,6	19,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	18,3	18,3	18,3	28,3	19,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	17,9	17,9	17,9	27,9	19,4
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	17,9	17,9	17,9	27,9	19,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	17,4	17,4	17,4	27,4	19,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	17,3	17,3	17,3	27,3	18,3
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	17,3	17,3	17,3	27,3	20,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	17,2	17,2	17,2	27,2	17,9
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	17,0	17,0	17,0	27,0	17,5
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	16,8	16,8	16,8	26,8	17,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,8	16,8	16,8	26,8	18,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	15,6	15,6	15,6	25,6	16,7
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	21,7	--	15,0	25,0	55,6
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	14,9	14,9	14,9	24,9	18,9
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	14,3	14,3	14,3	24,3	25,9
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	13,4	13,4	13,4	23,4	16,3
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	13,2	13,2	13,2	23,2	13,4
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	13,0	13,0	13,0	23,0	15,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	11,9	11,9	11,9	21,9	15,0
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	21,0	--	--	21,0	31,4
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	10,9	10,9	10,9	20,9	13,7
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	10,7	10,7	10,7	20,7	13,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	13,3	13,3	10,7	20,7	19,4
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	10,6	10,6	10,6	20,6	11,9
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	10,1	10,1	10,1	20,1	13,9
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	16,1	13,1	10,0	20,0	19,8
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	10,1	10,0	10,0	20,0	13,8
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	16,0	13,0	10,0	20,0	19,8
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	14,9	14,9	8,8	19,9	16,5
Rest		0,00	0,00	0,00	27,2	24,6	23,3	33,3	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_B - Stationsweg 11(a)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
013_B	Stationsweg 11(a)	206255,19	489636,72	5,00	41,7	39,8	37,2	47,2	64,9
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	30,4	28,2	26,4	36,4	35,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,9	30,9	--	35,9	43,7
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	34,3	30,8	--	35,8	42,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	25,0	25,0	25,0	35,0	25,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,0	24,0	24,0	34,0	24,0
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	29,1	25,6	23,8	33,8	41,1
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,9	25,5	23,7	33,7	60,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	23,5	23,5	23,5	33,5	23,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	23,4	23,4	23,4	33,4	23,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	28,2	24,8	23,0	33,0	40,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	22,9	22,9	22,9	32,9	23,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,6	22,6	22,6	32,6	25,6
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	27,6	24,1	22,3	32,3	39,5
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	22,3	22,3	22,3	32,3	22,7
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	30,4	26,9	--	31,9	39,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	21,8	21,8	21,8	31,8	22,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	21,4	21,4	21,4	31,4	22,1
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,7	26,2	--	31,2	38,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	20,8	20,8	20,8	30,8	21,7
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,8	20,8	20,8	30,8	21,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	20,7	20,7	20,7	30,7	21,4
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	20,3	20,3	20,3	30,3	22,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	20,3	20,3	20,3	30,3	20,3
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	20,3	20,3	20,3	30,3	23,3
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	19,6	19,6	19,6	29,6	19,6
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	18,7	18,6	18,6	28,6	21,7
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	17,8	17,8	17,8	27,8	19,1
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	17,7	17,7	17,7	27,7	20,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,3	--	17,7	27,7	57,6
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	17,5	17,5	17,5	27,5	20,5
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	17,2	17,2	17,2	27,2	20,2
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	16,5	16,5	16,5	26,5	18,4
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	15,9	15,9	15,9	25,9	16,3
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	18,4	18,4	15,8	25,8	24,0
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	15,2	15,2	15,2	25,2	17,4
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	15,1	15,1	15,1	25,1	17,4
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	14,9	14,9	14,9	24,9	25,9
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	14,9	14,9	14,9	24,9	16,1
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	14,8	14,8	14,8	24,8	17,0
110	Gevelrooster Z expeditie	206300,46	489796,89	11,00	14,7	14,7	14,7	24,7	14,9
Rest		0,00	0,00	0,00	32,0	29,7	28,0	38,0	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 014_A - Stationsweg 21 (Vp 4)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
014_A	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	1,50	43,5	41,0	37,5	47,5	67,9
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	36,8	33,4	--	38,4	45,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,2	31,2	--	36,2	44,6
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	34,4	30,9	--	35,9	43,6
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	34,2	30,8	--	35,8	43,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,0	27,5	25,7	35,7	63,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	30,8	27,3	25,5	35,5	43,4
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	30,3	26,9	25,1	35,1	43,0
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	24,9	24,9	24,9	34,9	24,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	24,3	24,3	24,3	34,3	25,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	24,2	24,2	24,2	34,2	24,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	29,3	25,8	24,1	34,1	41,8
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	23,3	23,3	23,3	33,3	23,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	23,3	23,3	23,3	33,3	24,0
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	23,2	23,2	23,2	33,2	23,7
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	23,1	23,1	23,1	33,1	23,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	23,1	23,1	23,1	33,1	23,5
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,0	24,8	23,0	33,0	32,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	22,7	22,7	22,7	32,7	22,7
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	22,6	22,6	22,6	32,6	25,6
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	22,4	22,4	22,4	32,4	25,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	21,9	21,9	21,9	31,9	21,9
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	21,8	21,8	21,8	31,8	24,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	21,7	21,7	21,7	31,7	21,9
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	20,6	20,6	20,6	30,6	20,6
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	20,5	20,4	20,4	30,4	23,5
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,9	--	20,2	30,2	60,7
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	19,2	19,2	19,2	29,2	30,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	18,5	18,5	18,5	28,5	18,5
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	23,1	23,1	17,1	28,1	24,0
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	23,0	23,0	17,0	28,0	24,0
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	22,9	22,9	16,9	27,9	23,9
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,7	--	--	27,7	37,9
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	17,6	17,5	17,5	27,5	20,6
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	15,5	15,4	15,4	25,4	18,5
113	Dakventilator CDV183 expeditie	206299,32	489806,83	14,30	15,0	15,0	15,0	25,0	15,0
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	14,5	14,5	14,5	24,5	15,8
116	Dakventilator CDV183 expeditie	206298,02	489837,58	14,30	14,5	14,5	14,5	24,5	14,6
114	Dakventilator CDV183 expeditie	206298,61	489820,37	14,30	14,3	14,3	14,3	24,3	14,3
M06	Achteruitrij signalering vws expeditie	206261,51	489810,68	1,00	19,4	16,0	14,2	24,2	49,6
115	Dakventilator CDV183 expeditie	206298,25	489828,08	14,30	14,0	14,0	14,0	24,0	14,0
Rest		0,00	0,00	0,00	29,7	26,0	25,3	35,3	64,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 014_B - Stationsweg 21 (Vp 4)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
014_B	Stationsweg 21 (Vp 4)	206255,46	489682,34	5,00	44,6	42,3	39,2	49,2	67,3
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	38,1	34,7	--	39,7	45,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	32,7	32,7	--	37,7	45,4
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	32,4	28,9	27,2	37,2	43,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	26,8	26,8	26,8	36,8	26,8
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,9	28,5	26,7	36,7	62,9
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	30,2	28,0	26,2	36,2	33,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	31,5	28,0	26,2	36,2	43,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	25,9	25,9	25,9	35,9	25,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	31,1	27,7	25,9	35,9	42,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	25,8	25,8	25,8	35,8	25,8
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	33,9	30,4	--	35,4	41,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	33,9	30,4	--	35,4	42,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	25,3	25,3	25,3	35,3	25,3
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	24,7	24,7	24,7	34,7	24,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	24,7	24,7	24,7	34,7	24,7
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	24,5	24,5	24,5	34,5	25,4
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	24,4	24,4	24,4	34,4	24,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	24,1	24,1	24,1	34,1	24,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	23,7	23,7	23,7	33,7	23,7
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	23,7	23,7	23,7	33,7	23,7
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	23,6	23,6	23,6	33,6	26,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	23,5	23,5	23,5	33,5	23,5
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	23,4	23,4	23,4	33,4	26,4
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	22,7	22,7	22,7	32,7	22,7
133	Front Bac Aicoil VXC97R expeditie	206310,18	489800,78	12,50	21,5	21,5	21,5	31,5	24,5
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5	31,4
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	20,2	20,2	20,2	30,2	20,2
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	20,2	20,2	20,2	30,2	23,2
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,7	--	20,1	30,1	59,8
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	19,9	19,9	19,9	29,9	22,9
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,6	--	--	28,6	38,0
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	19,4
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	22,3	22,3	16,3	27,3	22,3
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	22,1	22,1	16,1	27,1	22,1
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	22,1	22,1	16,1	27,1	22,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	17,1	17,1	17,1	27,1	17,4
110	Gevelrooster Z expeditie	206300,46	489796,89	11,00	17,0	17,0	17,0	27,0	17,0
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	16,9	16,9	16,9	26,9	16,9
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	16,7	16,7	16,7	26,7	17,9
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	21,6	18,1	16,4	26,4	50,5
Rest		0,00	0,00	0,00	31,8	29,6	28,8	38,8	63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_A - De Bongerd 2 (Vp 18)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015_A	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	1,50	40,3	37,9	34,4	44,4	66,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,9	30,9	--	35,9	44,3
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	25,0	25,0	25,0	35,0	36,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	29,5	26,0	24,2	34,2	61,7
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	31,3	27,8	--	32,8	40,7
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	31,1	27,6	--	32,6	40,5
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	27,7	24,2	22,5	32,5	40,5
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	30,6	27,1	--	32,1	40,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	27,0	23,5	21,8	31,8	39,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	21,1	21,1	21,1	31,1	21,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	20,7	20,7	20,7	30,7	21,2
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	20,4	20,4	20,4	30,4	21,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	20,3	20,3	20,3	30,3	20,9
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,5	22,0	20,2	30,2	38,2
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	19,9	19,9	19,9	29,9	21,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	19,7	19,7	19,7	29,7	20,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	19,4	19,4	19,4	29,4	20,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,1	--	19,4	29,4	59,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	19,3	19,3	19,3	29,3	20,6
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	23,1	20,9	19,1	29,1	29,2
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	19,0	19,0	19,0	29,0	20,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	18,2	18,2	18,2	28,2	19,5
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	17,9	17,9	17,9	27,9	21,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	17,6	17,6	17,6	27,6	19,0
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	17,6	17,5	17,5	27,5	21,1
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	16,0	16,0	16,0	26,0	16,4
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	25,5	--	--	25,5	35,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	15,1	15,1	15,1	25,1	17,8
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	15,0	14,9	14,9	24,9	18,8
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	14,8	14,8	14,8	24,8	18,8
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	14,8	14,8	14,8	24,8	18,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	13,0	13,0	13,0	23,0	14,4
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	17,7	17,7	11,7	22,7	19,1
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,6	--	--	22,6	36,1
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	17,5	17,5	11,5	22,5	19,0
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	17,2	17,2	11,2	22,2	18,7
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	11,8	11,8	11,8	21,8	14,5
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	16,5	13,0	11,3	21,3	46,9
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	21,2	--	--	21,2	58,8
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	10,6	10,6	10,6	20,6	12,1
113	Dakventilator CDV183 expeditie	206299,32	489806,83	14,30	10,3	10,3	10,3	20,3	10,8
Rest		0,00	0,00	0,00	24,5	22,9	22,4	32,4	59,8

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_B - De Bongerd 2 (Vp 18)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015_B	De Bongerd 2 (Vp 18)	206159,36	489696,61	5,00	42,6	40,2	36,6	46,6	67,3
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,4	33,4	--	38,4	46,2
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	27,2	27,2	27,2	37,2	38,2
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,0	27,5	25,8	35,8	62,3
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	33,9	30,4	--	35,4	42,1
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	33,1	29,6	--	34,6	41,5
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	29,8	26,3	24,5	34,5	41,6
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	29,7	26,2	24,4	34,4	41,3
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	29,0	25,5	23,8	33,8	40,9
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	32,2	28,8	--	33,8	40,8
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	27,5	25,3	23,5	33,5	32,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	22,7	22,7	22,7	32,7	22,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	22,4	22,4	22,4	32,4	22,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	22,1	22,1	22,1	32,1	22,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	21,9	21,9	21,9	31,9	22,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	21,3	21,3	21,3	31,3	21,5
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	21,2	21,2	21,2	31,2	21,3
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	27,9	--	21,2	31,2	60,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	20,8	20,8	20,8	30,8	21,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,6	20,6	20,6	30,6	21,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	20,4	20,4	20,4	30,4	20,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	19,9	19,9	19,9	29,9	20,5
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,7	19,7	19,7	29,7	20,2
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	19,5	19,5	19,5	29,5	22,5
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	19,4	19,4	19,4	29,4	21,8
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	19,2	19,2	19,2	29,2	22,2
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	18,8	18,8	18,8	28,8	18,8
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,3	--	--	27,3	36,9
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	17,1	17,1	17,1	27,1	19,2
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	16,6	16,6	16,6	26,6	19,6
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	16,5	16,5	16,5	26,5	19,5
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,8	15,8	15,8	25,8	17,2
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	25,4	--	--	25,4	38,3
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	14,9	14,9	14,9	24,9	17,0
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	19,7	19,7	13,7	24,7	20,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	14,6	14,6	14,6	24,6	15,0
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	19,4	19,4	13,4	24,4	20,1
108	Gevelrooster Z expeditie	206312,64	489797,54	11,00	14,3	14,3	14,3	24,3	14,9
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	19,3	19,3	13,3	24,3	19,9
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	23,2	--	--	23,2	59,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	13,2	13,2	13,2	23,2	15,7
Rest		0,00	0,00	0,00	27,8	26,3	25,8	35,8	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 016_A - De Bongerd 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
016_A	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	1,50	40,5	38,0	33,7	43,7	65,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	32,8	32,8	--	37,8	46,2
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,8	25,3	23,6	33,6	61,1
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	31,5	28,1	--	33,1	41,0
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9	34,4
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	30,7	27,3	--	32,3	40,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	27,4	24,0	22,2	32,2	40,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	27,1	23,7	21,9	31,9	40,0
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	30,1	26,7	--	31,7	39,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,6	23,2	21,4	31,4	39,5
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	19,9	19,9	19,9	29,9	21,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	19,8	19,8	19,8	29,8	20,6
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	19,3	19,3	19,3	29,3	20,4
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	25,6	--	18,9	28,9	59,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	18,8	18,8	18,8	28,8	19,5
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	18,8	18,8	18,8	28,8	20,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	18,7	18,7	18,7	28,7	20,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	18,5	18,5	18,5	28,5	19,8
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	22,5	20,3	18,5	28,5	28,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	18,3	18,3	18,3	28,3	19,4
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,2	--	--	28,2	38,5
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	18,2	18,2	18,2	28,2	19,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	18,0	18,0	18,0	28,0	19,5
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	17,4	17,4	17,4	27,4	18,8
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	16,6	16,6	16,6	26,6	20,3
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	16,2	16,2	16,2	26,2	20,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	15,0	15,0	15,0	25,0	17,8
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	14,7	14,7	14,7	24,7	18,8
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	14,4	14,4	14,4	24,4	18,5
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	14,3	14,3	14,3	24,3	15,0
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	13,8	13,8	13,8	23,8	16,5
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	13,6	13,6	13,6	23,6	17,0
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	23,3	--	--	23,3	36,8
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	11,5	11,5	11,5	21,5	15,3
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	15,9	15,9	9,8	20,9	17,4
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	20,7	--	--	20,7	58,2
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditie	206261,51	489810,68	1,00	15,9	12,4	10,6	20,6	46,3
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	15,5	15,5	9,5	20,5	17,1
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	10,4	10,4	10,4	20,4	11,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	10,2	10,2	10,2	20,2	12,3
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	15,1	15,1	9,1	20,1	16,7
Rest		0,00	0,00	0,00	24,7	23,3	22,7	32,7	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 016_B - De Bongerd 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
016_B	De Bongerd 4	206146,52	489699,00	5,00	42,1	39,7	35,9	45,9	66,2
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,2	33,2	--	38,2	46,0
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	25,8	25,8	25,8	35,8	36,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	33,6	30,2	--	35,2	42,0
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	30,2	26,7	25,0	35,0	61,5
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	29,7	26,2	24,5	34,5	41,5
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	32,4	29,0	--	34,0	40,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	29,1	25,7	23,9	33,9	41,0
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	28,6	25,1	23,3	33,3	40,5
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	31,6	28,1	--	33,1	40,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	26,8	24,6	22,8	32,8	32,2
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	22,2	22,2	22,2	32,2	22,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	21,7	21,7	21,7	31,7	21,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	21,6	21,6	21,6	31,6	21,6
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	21,1	21,1	21,1	31,1	21,4
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	20,5	20,5	20,5	30,5	20,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	20,5	20,5	20,5	30,5	20,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,2	20,2	20,2	30,2	20,8
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	20,1	20,1	20,1	30,1	20,7
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,6	--	19,9	29,9	59,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	19,8	19,8	19,8	29,8	20,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	19,4	19,4	19,4	29,4	20,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,2	19,2	19,2	29,2	19,8
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	18,9	18,9	18,9	28,9	21,9
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,7	--	--	28,7	38,3
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	18,6	18,6	18,6	28,6	21,6
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	18,2	18,2	18,2	28,2	18,2
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	18,1	18,1	18,1	28,1	20,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	16,8	16,8	16,8	26,8	19,0
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	15,9	15,9	15,9	25,9	19,1
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	15,7	15,7	15,7	25,7	18,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,5	15,5	15,5	25,5	16,9
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	25,2	--	--	25,2	38,0
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	14,7	14,7	14,7	24,7	16,8
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	19,3	19,3	13,3	24,3	20,0
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	19,0	19,0	13,0	24,0	19,8
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	13,9	13,9	13,9	23,9	14,5
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	18,9	18,9	12,8	23,9	19,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	12,9	12,9	12,9	22,9	15,5
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	17,7	14,2	12,5	22,5	47,1
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	12,2	12,2	12,2	22,2	23,5
Rest		0,00	0,00	0,00	27,8	25,5	25,0	35,0	62,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_A - Wijkendaalseweg 2a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
017_A	Wijkendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	1,50	38,5	35,9	31,6	41,6	64,9
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,7	30,7	--	35,7	44,2
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	27,9	24,4	22,7	32,7	60,1
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,6	26,1	--	31,1	39,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,2	22,8	21,0	31,0	39,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,0	22,5	20,7	30,7	38,8
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,8	25,3	--	30,3	38,3
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	18,8	18,8	18,8	28,8	30,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,0	20,5	18,7	28,7	36,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	17,9	17,9	17,9	27,9	19,3
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	17,9	17,9	17,9	27,9	19,2
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,5	--	17,8	27,8	58,3
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	17,7	17,7	17,7	27,7	19,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	17,5	17,5	17,5	27,5	18,9
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	25,9	22,4	--	27,4	35,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	17,2	17,2	17,2	27,2	18,3
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	17,1	17,1	17,1	27,1	18,7
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,1	--	--	27,1	37,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,3	16,3	16,3	26,3	17,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206302,37	489827,37	14,30	16,2	16,2	16,2	26,2	17,4
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	15,8	15,8	15,8	25,8	16,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	15,5	15,5	15,5	25,5	16,6
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	15,2	15,2	15,2	25,2	16,2
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	13,0	13,0	13,0	23,0	15,7
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,2	--	--	22,2	35,7
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	11,9	11,9	11,9	21,9	14,5
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	16,2	16,2	10,1	21,2	17,6
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	15,9	15,9	9,9	20,9	17,4
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	15,5	15,5	9,5	20,5	17,1
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	20,1	--	--	20,1	57,7
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	9,7	9,7	9,7	19,7	13,3
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	9,6	9,6	9,6	19,6	13,4
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	9,5	9,5	9,5	19,5	12,7
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	9,5	9,5	9,5	19,5	10,4
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	9,3	9,3	9,3	19,3	13,3
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	9,1	9,1	9,1	19,1	11,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	13,0	10,8	9,0	19,0	19,4
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	8,8	8,8	8,8	18,8	12,8
M06	Achteruitrijsignalering vws expeditiw	206261,51	489810,68	1,00	13,9	10,4	8,7	18,7	44,3
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	8,6	8,6	8,6	18,6	12,9
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	8,3	8,3	8,3	18,3	12,5
Rest		0,00	0,00	0,00	23,3	21,8	21,2	31,2	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_B - Wijkendaalseweg 2a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
017_B	Wijkendaalseweg 2a	206121,92	489726,55	5,00	40,8	38,4	34,4	44,4	65,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,3	33,3	--	38,3	46,1
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	29,7	26,2	24,5	34,5	61,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	28,7	25,3	23,5	33,5	40,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	28,4	24,9	23,2	33,2	40,4
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	31,3	27,8	--	32,8	39,9
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	33,1
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	30,6	27,1	--	32,1	39,1
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,1	22,6	20,9	30,9	38,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,3	20,3	20,3	30,3	20,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	20,1	20,1	20,1	30,1	20,6
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	28,5	25,1	--	30,1	37,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	20,0	20,0	20,0	30,0	20,4
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	19,9	19,9	19,9	29,9	20,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	19,6	19,6	19,6	29,6	20,3
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	19,6	19,6	19,6	29,6	19,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,2	--	19,5	29,5	59,2
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	19,3	19,3	19,3	29,3	20,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	19,2	19,2	19,2	29,2	19,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,2	19,2	19,2	29,2	19,8
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	18,9	18,9	18,9	28,9	19,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	18,8	18,8	18,8	28,8	19,0
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,8	--	--	28,8	38,3
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	17,0	17,0	17,0	27,0	19,1
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	15,3	15,3	15,3	25,3	18,1
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	25,2	--	--	25,2	38,0
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,0	15,0	15,0	25,0	16,4
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	14,9	14,9	14,9	24,9	17,0
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	19,4	19,4	13,3	24,4	20,0
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	19,2	19,2	13,2	24,2	19,9
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	19,0	19,0	12,9	24,0	19,7
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	13,6	13,6	13,6	23,6	13,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	13,6	13,6	13,6	23,6	16,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	17,5	15,3	13,5	23,5	23,1
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	13,5	13,5	13,5	23,5	16,6
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	13,3	13,3	13,3	23,3	16,4
015	Uitblaas EPHC	206329,60	489875,37	14,00	12,1	12,1	12,1	22,1	23,3
122	Dakventilator CDA245 expeditie	206315,35	489800,07	12,20	12,0	12,0	12,0	22,0	12,8
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	11,9	11,9	11,9	21,9	15,3
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	21,9	--	--	21,9	58,7
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	11,8	11,8	11,8	21,8	15,2
Rest		0,00	0,00	0,00	26,6	25,3	24,7	34,7	59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_A - Wijkendaalseweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
018_A	Wijkendaalseweg 2	206037,28	489713,65	1,50	36,9	34,7	29,1	39,7	62,6
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,5	31,5	--	36,5	45,1
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	24,6	21,1	19,3	29,3	57,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,4	19,9	18,1	28,1	36,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	26,3	22,8	--	27,8	36,1
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	26,1	22,6	--	27,6	35,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,9	19,4	17,6	27,6	35,9
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,7	19,2	17,5	27,5	35,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	25,9	22,4	--	27,4	35,8
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	22,5	--	15,8	25,8	56,5
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	25,5	--	--	25,5	35,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	14,2	14,2	14,2	24,2	16,4
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	14,1	14,1	14,1	24,1	16,4
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	14,1	14,1	14,1	24,1	16,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	13,9	13,9	13,9	23,9	16,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	13,9	13,9	13,9	23,9	16,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	13,7	13,7	13,7	23,7	16,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	13,6	13,6	13,6	23,6	16,0
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	13,5	13,5	13,5	23,5	15,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	13,3	13,3	13,3	23,3	15,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	13,1	13,1	13,1	23,1	15,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	12,6	12,6	12,6	22,6	15,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	11,8	11,8	11,8	21,8	15,0
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	15,8	13,6	11,8	21,8	22,6
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	11,5	11,5	11,5	21,5	14,7
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	11,1	11,1	11,1	21,1	16,2
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	11,0	11,0	11,0	21,0	16,1
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	20,8	--	--	20,8	34,4
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	10,2	10,2	10,2	20,2	14,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	9,0	9,0	9,0	19,0	12,6
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	9,0	9,0	9,0	19,0	11,1
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	8,7	8,7	8,7	18,7	20,4
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	8,6	8,6	8,6	18,6	14,0
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	8,3	8,3	8,3	18,3	13,6
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	8,2	8,2	8,2	18,2	12,1
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	17,6	--	--	17,6	55,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	7,5	7,5	7,5	17,5	10,3
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	7,3	7,3	7,3	17,3	11,3
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	12,1	12,1	6,1	17,1	14,5
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	12,0	12,0	6,0	17,0	14,4
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	11,6	11,6	5,6	16,6	14,1
Rest		0,00	0,00	0,00	22,6	20,9	20,1	30,1	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_B - Wijnendaalseweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
018_B	Wijnendaalseweg 2	206037,28	489713,65	5,00	38,6	36,5	31,6	41,6	63,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	32,9	32,9	--	37,9	46,0
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,0	22,5	20,7	30,7	57,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,3	21,8	20,1	30,1	37,7
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	25,2	21,7	19,9	29,9	37,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	25,0	21,5	19,8	29,8	37,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,8	24,4	--	29,4	37,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,6	24,2	--	29,2	36,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,4	24,0	--	29,0	36,6
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	18,1	18,1	18,1	28,1	21,5
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	17,0	17,0	17,0	27,0	18,5
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	23,4	--	16,7	26,7	56,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,4	16,4	16,4	26,4	18,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	16,2	16,2	16,2	26,2	17,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	16,2	16,2	16,2	26,2	17,8
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,1	--	--	26,1	36,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	16,0	16,0	16,0	26,0	17,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	15,8	15,8	15,8	25,8	17,5
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	15,8	15,8	15,8	25,8	17,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	15,7	15,7	15,7	25,7	17,5
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	15,6	15,6	15,6	25,6	17,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	15,4	15,4	15,4	25,4	17,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	15,4	15,4	15,4	25,4	17,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	18,4	16,2	14,4	24,4	24,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	14,1	14,1	14,1	24,1	16,8
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	13,2	13,2	13,2	23,2	16,3
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	12,9	12,9	12,9	22,9	17,4
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	12,7	12,7	12,7	22,7	17,3
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,7	--	--	22,7	35,8
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	12,5	12,5	12,5	22,5	14,8
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	12,4	12,4	12,4	22,4	13,8
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	12,3	12,3	12,3	22,3	23,5
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	12,3	12,3	12,3	22,3	14,9
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	11,5	11,5	11,5	21,5	15,0
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	15,3	15,3	9,2	20,3	17,1
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	15,2	15,2	9,2	20,2	17,0
101	Rookgasafvoer expeditie	206290,76	489864,38	13,50	15,0	15,0	9,0	20,0	16,9
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	9,8	9,8	9,8	19,8	14,6
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	9,8	9,8	9,8	19,8	12,8
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	9,8	9,8	9,8	19,8	14,5
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	9,8	9,8	9,8	19,8	13,1
Rest		0,00	0,00	0,00	26,8	24,6	23,7	33,7	59,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_A - Wihendaalseweg 4 (Vp5)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
019_A	Wihendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	1,50	36,3	34,0	30,0	40,0	58,8
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	28,0	28,0	--	33,0	41,6
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,1	23,6	--	28,6	37,0
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	23,9	20,4	18,6	28,6	37,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,1	23,6	--	28,6	36,9
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,7	20,3	18,5	28,5	36,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	26,9	23,4	--	28,4	36,8
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,4	19,9	18,2	28,2	36,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	23,2	19,7	18,0	28,0	55,6
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	17,9	17,9	17,9	27,9	21,9
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	15,9	15,9	15,9	25,9	18,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	15,8	15,8	15,8	25,8	18,2
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	15,6	15,6	15,6	25,6	18,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	15,5	15,5	15,5	25,5	18,0
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	15,5	15,5	15,5	25,5	17,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	15,3	15,3	15,3	25,3	17,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	15,0	15,0	15,0	25,0	17,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	14,4	14,4	14,4	24,4	16,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	14,4	14,4	14,4	24,4	16,8
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	14,0	14,0	14,0	24,0	16,5
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	13,8	13,8	13,8	23,8	16,2
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	12,6	12,6	12,6	22,6	17,9
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	12,5	12,5	12,5	22,5	17,8
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	22,1	--	--	22,1	32,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	11,3	11,3	11,3	21,3	14,9
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	15,2	13,0	11,2	21,2	22,1
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	11,1	11,1	11,1	21,1	14,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	10,9	10,9	10,9	20,9	14,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	13,2	13,2	10,6	20,6	19,6
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	10,3	10,3	10,3	20,3	12,5
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	10,1	10,0	10,0	20,0	15,5
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	10,0	10,0	10,0	20,0	15,5
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	16,0	--	9,3	19,3	49,9
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	9,1	9,1	9,1	19,1	12,2
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	11,3	11,3	8,7	18,7	17,6
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	18,6	--	--	18,6	32,2
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	8,3	8,3	8,3	18,3	11,5
103	Rookgasafvoer expeditie	206288,07	489860,93	13,50	12,8	12,8	6,8	17,8	15,3
102	Rookgasafvoer expeditie	206288,46	489864,38	13,50	12,6	12,6	6,6	17,6	15,2
028	Afblaa CDEF	206364,94	489926,62	6,80	7,6	7,6	7,6	17,6	11,5
068	Dakventilator Stork rookkook	206365,15	489909,42	9,50	7,5	7,5	7,5	17,5	11,1
Rest		0,00	0,00	0,00	23,8	22,1	21,2	31,2	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_B - Wihendaalseweg 4 (Vp5)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
019_B	Wihendaalseweg 4 (Vp5)	206017,68	489725,20	5,00	38,5	36,4	32,7	42,7	60,2
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,8	30,8	--	35,8	43,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,1	22,7	20,9	30,9	38,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,0	22,5	20,8	30,8	38,5
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,9	22,4	20,7	30,7	38,4
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	20,4	20,4	20,4	30,4	23,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	28,7	25,2	--	30,2	37,9
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,6	25,1	--	30,1	37,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	28,4	25,0	--	30,0	37,7
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	24,9	21,4	19,7	29,7	56,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	18,7	18,7	18,7	28,7	20,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	18,0	18,0	18,0	28,0	19,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	18,0	18,0	18,0	28,0	19,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	17,9	17,9	17,9	27,9	19,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	17,7	17,7	17,7	27,7	19,5
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	17,7	17,7	17,7	27,7	19,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	17,6	17,6	17,6	27,6	19,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,9	16,9	16,9	26,9	18,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	16,7	16,7	16,7	26,7	18,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,5	16,5	16,5	26,5	18,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	16,4	16,4	16,4	26,4	18,3
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	14,9	14,9	14,9	24,9	18,0
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	14,6	14,5	14,5	24,5	19,3
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	14,5	14,5	14,5	24,5	16,9
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	14,5	14,4	14,4	24,4	19,2
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	14,3	14,3	14,3	24,3	17,1
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	24,3	--	--	24,3	34,2
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	14,1	14,1	14,1	24,1	15,8
028	Afblaa CDEF	206364,94	489926,62	6,80	13,5	13,5	13,5	23,5	17,1
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	17,4	15,2	13,4	23,4	23,8
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	15,9	15,9	13,3	23,3	21,9
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	12,3	12,3	12,3	22,3	15,0
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	18,6	--	11,9	21,9	51,9
018	Dubbele uitlaat EPHC	206373,68	489879,20	12,10	11,7	11,7	11,7	21,7	14,5
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	11,6	11,6	11,6	21,6	14,6
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	11,5	11,5	11,5	21,5	16,4
068	Dakventilator Stork rookkook	206365,15	489909,42	9,50	11,5	11,5	11,5	21,5	14,7
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	11,5	11,5	11,5	21,5	14,5
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	11,5	11,5	11,5	21,5	16,4
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	11,5	11,5	11,5	21,5	14,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	13,9	13,9	11,3	21,3	19,8
Rest		0,00	0,00	0,00	28,5	26,3	24,6	34,6	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_A - Wihendaalseweg 4c
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
020_A	Wihendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	1,50	37,0	34,9	29,7	39,9	61,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,3	31,3	--	36,3	44,8
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	24,2	20,8	19,0	29,0	56,6
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	26,6	23,1	--	28,1	36,4
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	26,5	23,1	--	28,1	36,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,3	19,8	18,0	28,0	36,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	23,2	19,7	18,0	28,0	36,2
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	26,4	22,9	--	27,9	36,2
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,1	19,6	17,9	27,9	36,1
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	25,1	--	--	25,1	35,5
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	14,9	14,9	14,9	24,9	17,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	14,5	14,5	14,5	24,5	16,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	14,4	14,4	14,4	24,4	16,6
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	14,3	14,3	14,3	24,3	16,5
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	14,2	14,2	14,2	24,2	16,5
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	14,2	14,2	14,2	24,2	16,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	14,0	14,0	14,0	24,0	16,3
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	14,0	14,0	14,0	24,0	16,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	20,6	--	13,9	23,9	54,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	13,8	13,8	13,8	23,8	15,9
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	13,6	13,6	13,6	23,6	15,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	13,4	13,4	13,4	23,4	15,5
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	13,0	13,0	13,0	23,0	16,5
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	12,8	12,8	12,8	22,8	16,7
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	12,2	12,2	12,2	22,2	15,5
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	11,3	11,3	11,3	21,3	14,3
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	11,1	11,1	11,1	21,1	16,2
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	11,1	11,1	11,1	21,1	16,2
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	13,4	13,4	10,8	20,8	19,7
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	14,7	12,5	10,7	20,7	21,6
028	Afblaas CDEF	206364,94	489926,62	6,80	10,2	10,2	10,2	20,2	14,1
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	10,0	10,0	10,0	20,0	13,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	12,1	12,1	9,5	19,5	18,3
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	19,1	--	--	19,1	32,7
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	9,1	9,1	9,1	19,1	12,6
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	9,0	9,0	9,0	19,0	11,7
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	8,9	8,9	8,9	18,9	12,2
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	8,8	8,8	8,8	18,8	12,1
068	Dakventilator Stork rookkook	206365,15	489909,42	9,50	8,8	8,8	8,8	18,8	12,3
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	8,7	8,7	8,7	18,7	14,0
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	8,7	8,7	8,7	18,7	12,0
Rest		0,00	0,00	0,00	25,6	23,8	22,0	32,0	57,6

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_B - Wijnendaalseweg 4c
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
020_B	Wijnendaalseweg 4c	206033,14	489763,65	5,00	39,2	37,3	32,5	42,5	63,6
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,8	33,8	--	38,8	46,7
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,2	22,7	21,0	31,0	57,8
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	25,5	22,0	20,3	30,3	37,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	25,4	22,0	20,2	30,2	37,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	25,3	21,9	20,1	30,1	37,7
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	28,1	24,7	--	29,7	37,2
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,1	24,6	--	29,6	37,2
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,9	24,5	--	29,5	37,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,3	--	17,6	27,6	57,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	20,6
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	17,3	17,3	17,3	27,3	18,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	17,3	17,3	17,3	27,3	18,8
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,8	--	--	26,8	36,6
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	16,6	16,6	16,6	26,6	18,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	16,6	16,6	16,6	26,6	18,1
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	16,5	16,5	16,5	26,5	18,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	16,4	16,4	16,4	26,4	17,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	16,4	16,4	16,4	26,4	18,0
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	16,3	16,3	16,3	26,3	17,9
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	16,3	16,3	16,3	26,3	19,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	16,3	16,3	16,3	26,3	17,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	16,2	16,2	16,2	26,2	17,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,1	16,1	16,1	26,1	17,7
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	15,0	15,0	15,0	25,0	17,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	14,9	14,9	14,9	24,9	17,5
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	13,9	13,9	13,9	23,9	16,0
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	13,8	13,8	13,8	23,8	16,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	16,3	16,3	13,7	23,7	22,2
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	17,4	15,2	13,4	23,4	23,6
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	13,2	13,2	13,2	23,2	15,7
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	13,1	13,1	13,1	23,1	17,5
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	13,1	13,1	13,1	23,1	17,5
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	12,8	12,8	12,8	22,8	15,8
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	12,4	12,4	12,4	22,4	23,5
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	15,0	15,0	12,4	22,4	20,8
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	12,3	12,3	12,3	22,3	13,7
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	12,2	12,2	12,2	22,2	15,0
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	12,1	12,1	12,1	22,1	14,9
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	12,0	12,0	12,0	22,0	14,9
068	Dakventilator Stork rookkook	206365,15	489909,42	9,50	11,8	11,8	11,8	21,8	14,8
Rest		0,00	0,00	0,00	29,1	26,7	25,0	35,0	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_A - Wihendaalseweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
021_A	Wihendaalseweg 6	206059,31	489785,74	1,50	38,3	36,2	31,1	41,2	64,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	32,5	32,5	--	37,5	45,9
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,2	22,7	21,0	31,0	58,5
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,9	24,4	--	29,4	37,6
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,8	24,4	--	29,4	37,5
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,7	24,2	--	29,2	37,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,4	20,9	19,1	29,1	37,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,3	20,9	19,1	29,1	37,3
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	24,2	20,7	18,9	28,9	37,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,3	--	17,6	27,6	58,1
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,4	16,4	16,4	26,4	18,2
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,3	--	--	26,3	36,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	15,9	15,9	15,9	25,9	17,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	15,9	15,9	15,9	25,9	17,7
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	15,8	15,8	15,8	25,8	17,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	15,7	15,7	15,7	25,7	17,6
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	15,7	15,7	15,7	25,7	17,5
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	15,5	15,5	15,5	25,5	17,5
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	15,3	15,3	15,3	25,3	17,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	15,1	15,1	15,1	25,1	16,9
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	15,0	15,0	15,0	25,0	16,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	14,8	14,8	14,8	24,8	16,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	14,5	14,5	14,5	24,5	17,9
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	13,4	13,4	13,4	23,4	16,4
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	12,6	12,6	12,6	22,6	17,3
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	12,5	12,5	12,5	22,5	17,3
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	12,3	12,3	12,3	22,3	16,2
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	12,2	12,2	12,2	22,2	15,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	14,1	14,1	11,5	21,5	20,3
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	15,4	13,2	11,4	21,4	22,1
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	11,4	11,4	11,4	21,4	14,7
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	11,3	11,3	11,3	21,3	14,1
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	10,5	10,5	10,5	20,5	12,9
131	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,21	489809,44	14,00	10,2	10,2	10,2	20,2	15,2
130	Drycooler GEA Kuba CAV N09 2x2C expeditie	206310,18	489812,92	14,00	10,2	10,2	10,2	20,2	15,1
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	12,8	12,8	10,2	20,2	19,0
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	20,2	--	--	20,2	33,7
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	10,1	10,1	10,1	20,1	21,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	10,0	10,0	10,0	20,0	13,3
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	9,9	9,9	9,9	19,9	11,6
068	Dakventilator Stork rookkook	206365,15	489909,42	9,50	9,8	9,8	9,8	19,8	13,1
Rest		0,00	0,00	0,00	27,1	25,2	23,4	33,4	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_B - Wijkendaalseweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
021_B	Wijkendaalseweg 6	206059,31	489785,74	5,00	40,6	38,6	33,8	43,8	65,7
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	35,0	35,0	--	40,0	47,9
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,3	24,8	23,0	33,0	59,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,6	23,2	21,4	31,4	38,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,6	23,1	21,4	31,4	38,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,5	23,1	21,3	31,3	38,7
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	29,4	26,0	--	31,0	38,3
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	29,4	25,9	--	30,9	38,3
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,3	25,8	--	30,8	38,2
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,7	--	20,0	30,0	59,8
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	22,1
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	18,9	18,9	18,9	28,9	19,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	18,8	18,8	18,8	28,8	19,8
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,0	--	--	28,0	37,7
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	18,0	18,0	18,0	28,0	19,2
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	18,0	18,0	18,0	28,0	19,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	18,0	18,0	18,0	28,0	19,1
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	17,9	17,9	17,9	27,9	19,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	17,9	17,9	17,9	27,9	18,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	17,8	17,8	17,8	27,8	19,0
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	17,8	17,8	17,8	27,8	19,0
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	17,7	17,7	17,7	27,7	18,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	17,6	17,6	17,6	27,6	18,8
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	16,3	16,3	16,3	26,3	18,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	16,2	16,2	16,2	26,2	18,5
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	16,0	16,0	16,0	26,0	19,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,8	15,8	15,8	25,8	17,6
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	14,9	14,9	14,9	24,9	17,7
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	14,6	14,6	14,6	24,6	16,7
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	14,6	14,5	14,5	24,5	18,6
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	14,5	14,5	14,5	24,5	18,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	17,1	17,1	14,5	24,5	22,9
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	18,1	15,9	14,1	24,1	24,2
104	Smitsair dakkap expeditie	206304,60	489798,30	14,70	13,7	13,7	13,7	23,7	14,7
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	13,7	13,7	13,7	23,7	16,6
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	13,6	13,6	13,6	23,6	24,6
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	13,2	13,2	13,2	23,2	15,8
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	15,7	15,7	13,1	23,1	21,5
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	13,1	13,1	13,1	23,1	15,7
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	13,0	13,0	13,0	23,0	15,7
068	Dakventilator Stork rookkook	206365,15	489909,42	9,50	12,9	12,9	12,9	22,9	15,7
Rest		0,00	0,00	0,00	30,5	28,0	26,2	36,2	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_A - Wihendaalseweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
022_A	Wihendaalseweg 8	206046,51	489829,92	1,50	37,4	34,9	31,1	41,1	62,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	29,3	29,3	--	34,3	42,8
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	25,6	22,1	20,3	30,3	57,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,3	19,3	19,3	29,3	22,6
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,3	23,8	--	28,8	37,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,3	23,8	--	28,8	37,0
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,2	23,8	--	28,8	37,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	23,8	20,4	18,6	28,6	36,9
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	23,7	20,3	18,5	28,5	36,7
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,7	20,2	18,4	28,4	36,7
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,3	16,3	16,3	26,3	18,1
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,1	--	--	26,1	36,3
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	15,4	15,4	15,4	25,4	17,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	15,4	15,4	15,4	25,4	17,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	15,4	15,4	15,4	25,4	17,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	15,4	15,4	15,4	25,4	17,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	15,4	15,4	15,4	25,4	17,3
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	15,3	15,3	15,3	25,3	17,3
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	14,7	14,7	14,7	24,7	16,6
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	14,6	14,6	14,6	24,6	16,5
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	14,6	14,6	14,6	24,6	16,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	14,6	14,6	14,6	24,6	16,5
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	20,8	--	14,1	24,1	54,6
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	13,4	13,4	13,4	23,4	16,4
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	12,7	12,7	12,7	22,7	15,1
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,3	--	--	22,3	35,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	12,2	12,2	12,2	22,2	15,6
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	12,1	12,1	12,1	22,1	14,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	12,0	12,0	12,0	22,0	15,4
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	11,9	11,9	11,9	21,9	16,8
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	11,9	11,9	11,9	21,9	16,8
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	14,3	14,3	11,7	21,7	20,5
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	11,6	11,6	11,6	21,6	15,0
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	11,4	11,4	11,4	21,4	14,8
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	14,6	12,4	10,6	20,6	21,4
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	10,2	10,2	10,2	20,2	13,3
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	10,1	10,1	10,1	20,1	13,8
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	10,1	10,1	10,1	20,1	13,2
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	10,0	10,0	10,0	20,0	13,2
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	10,0	10,0	10,0	20,0	13,3
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	12,5	12,5	9,9	19,9	18,7
Rest		0,00	0,00	0,00	27,0	25,4	23,9	33,9	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_B - Wihendaalseweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
022_B	Wihendaalseweg 8	206046,51	489829,92	5,00	39,3	37,0	33,8	43,8	63,9
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	30,2	30,2	--	35,2	43,0
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	25,4
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	27,7	24,2	22,5	32,5	59,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,2	22,7	20,9	30,9	38,4
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,1	22,7	20,9	30,9	38,4
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,1	22,6	20,9	30,9	38,4
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	28,9	25,4	--	30,4	37,9
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,9	25,4	--	30,4	37,8
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	28,8	25,4	--	30,4	37,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	18,7	18,7	18,7	28,7	19,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	18,1	18,1	18,1	28,1	19,3
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	17,5	17,5	17,5	27,5	18,8
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	17,5	17,5	17,5	27,5	18,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	17,5	17,5	17,5	27,5	18,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	17,5	17,5	17,5	27,5	18,8
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	17,5	17,5	17,5	27,5	18,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	17,5	17,5	17,5	27,5	18,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	17,5	17,5	17,5	27,5	18,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	17,5	17,5	17,5	27,5	18,7
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	17,4	17,4	17,4	27,4	18,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,0	--	17,3	27,3	57,0
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,3	--	--	27,3	36,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	16,7	16,7	16,7	26,7	18,5
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	16,3	16,3	16,3	26,3	18,7
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	15,7	15,7	15,7	25,7	18,5
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	15,5	15,5	15,5	25,5	18,4
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	15,3	15,3	15,3	25,3	17,5
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	15,3	15,3	15,3	25,3	18,1
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	14,9	14,9	14,9	24,9	17,8
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	17,2	17,2	14,6	24,6	23,0
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	14,5	14,5	14,5	24,5	17,6
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	13,9	13,9	13,9	23,9	18,1
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	13,9	13,9	13,9	23,9	18,1
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	23,8	--	--	23,8	36,6
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	13,4	13,4	13,4	23,4	16,0
143	Dakventilator CDA165 koelhuis	206340,31	489766,56	5,00	13,3	13,3	13,3	23,3	16,7
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	17,3	15,1	13,3	23,3	23,5
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	13,2	13,2	13,2	23,2	15,9
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	15,8	15,8	13,2	23,2	21,6
079	Rookgasafvoer rookkook	206382,83	489902,89	11,00	13,1	13,1	13,1	23,1	15,8
Rest		0,00	0,00	0,00	29,7	28,3	26,8	36,8	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_A - Wihendaalseweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
023_A	Wihendaalseweg 10	206053,32	489851,63	1,50	38,6	36,5	32,0	42,0	66,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,3	33,3	--	38,3	46,7
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	26,0	22,6	20,8	30,8	58,3
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	26,6	--	20,0	30,0	60,4
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,6	19,6	19,6	29,6	22,9
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,6	24,1	--	29,1	37,3
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,1	20,6	18,8	28,8	37,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,8	20,3	18,6	28,6	36,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	25,9	22,5	--	27,5	35,6
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	20,7
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	22,6	19,2	17,4	27,4	35,6
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,7	--	--	26,7	37,0
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,7	16,7	16,7	26,7	18,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	16,2	16,2	16,2	26,2	18,1
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	24,5	21,0	--	26,0	34,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	15,9	15,9	15,9	25,9	17,9
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	15,9	15,9	15,9	25,9	17,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	15,8	15,8	15,8	25,8	17,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	15,8	15,8	15,8	25,8	17,7
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	15,7	15,7	15,7	25,7	17,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	15,5	15,5	15,5	25,5	17,3
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	15,2	15,2	15,2	25,2	17,1
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	15,2	15,2	15,2	25,2	17,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	15,0	15,0	15,0	25,0	16,8
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	15,0	15,0	15,0	25,0	16,9
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	13,8	13,8	13,8	23,8	16,8
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	13,5	13,5	13,5	23,5	16,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	16,0	16,0	13,4	23,4	22,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	13,2	13,2	13,2	23,2	15,6
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	22,9	--	--	22,9	36,4
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	12,6	12,6	12,6	22,6	15,9
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	12,3	12,3	12,3	22,3	15,7
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	12,3	12,3	12,3	22,3	15,9
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	12,3	12,3	12,3	22,3	17,2
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	22,2	--	--	22,2	59,7
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	11,9	11,9	11,9	21,9	15,2
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	11,8	11,8	11,8	21,8	15,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	14,2	14,2	11,6	21,6	20,4
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	11,3	11,3	11,3	21,3	15,0
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	11,0	11,0	11,0	21,0	14,3
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	10,8	10,8	10,8	20,8	14,2
Rest		0,00	0,00	0,00	27,9	26,7	25,2	35,2	60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_B - Wihendaalseweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
023_B	Wihendaalseweg 10	206053,32	489851,63	5,00	41,0	39,0	34,7	44,7	67,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	35,7	35,7	--	40,7	48,4
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,6	25,1	23,3	33,3	59,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	23,0	23,0	23,0	33,0	25,7
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	28,8	--	22,1	32,1	61,8
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,4	22,9	21,1	31,1	38,6
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,4	22,9	21,1	31,1	38,6
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	21,0	21,0	21,0	31,0	23,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,2	25,8	--	30,8	38,1
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	29,1	25,6	--	30,6	38,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	19,4	19,4	19,4	29,4	21,4
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	19,2	19,2	19,2	29,2	20,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,1	20,6	18,8	28,8	36,3
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	28,7	--	--	28,7	38,2
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	18,0	18,0	18,0	28,0	19,1
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	17,9	17,9	17,9	27,9	19,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	17,9	17,9	17,9	27,9	19,1
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	17,9	17,9	17,9	27,9	19,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	17,9	17,9	17,9	27,9	19,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	17,8	17,8	17,8	27,8	19,0
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	17,8	17,8	17,8	27,8	18,9
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	17,7	17,7	17,7	27,7	18,9
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	26,2	22,7	--	27,7	35,1
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	17,5	17,5	17,5	27,5	18,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	17,4	17,4	17,4	27,4	18,6
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	17,3	17,3	17,3	27,3	19,0
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	17,2	17,2	17,2	27,2	19,2
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	16,7	16,7	16,7	26,7	19,1
036	Dakventilator Stork VDA 600/6 D+WST CDEF	206351,78	489913,36	7,00	16,7	16,7	16,7	26,7	19,7
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	19,0	19,0	16,4	26,4	24,8
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	26,1	--	--	26,1	38,9
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	15,9	15,9	15,9	25,9	18,7
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	15,6	15,6	15,6	25,6	18,5
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	15,4	15,4	15,4	25,4	18,1
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	17,2	17,2	14,6	24,6	22,9
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	14,5	14,5	14,5	24,5	17,4
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	24,5	--	--	24,5	61,1
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	14,0	14,0	14,0	24,0	18,2
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	13,7	13,7	13,7	23,7	16,5
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	13,6	13,6	13,6	23,6	16,2
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	13,6	13,6	13,6	23,6	16,4
Rest		0,00	0,00	0,00	30,5	29,5	28,0	38,0	61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_A - Wijkendaalseweg 14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
024_A	Wijkendaalseweg 14	206066,22	489883,19	1,50	39,7	37,8	33,5	43,5	66,5
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	34,2	34,2	--	39,2	47,6
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	24,3	24,3	24,3	34,3	27,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	27,5	24,1	22,3	32,3	59,7
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	27,2	--	20,5	30,5	60,9
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	20,1	20,1	20,1	30,1	23,3
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	27,9	24,4	--	29,4	37,6
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,7	24,3	--	29,3	37,4
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,5	24,0	--	29,0	37,2
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	24,2	20,8	19,0	29,0	37,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,1	20,7	18,9	28,9	37,1
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,0	20,5	18,7	28,7	37,0
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	18,4	18,4	18,4	28,4	21,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	18,4	18,4	18,4	28,4	21,6
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	18,0	18,0	18,0	28,0	21,3
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,9	--	--	27,9	38,1
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	17,6	17,6	17,6	27,6	19,1
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	16,8	16,8	16,8	26,8	20,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	16,6	16,6	16,6	26,6	18,3
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	16,4	16,4	16,4	26,4	18,1
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	16,3	16,3	16,3	26,3	18,0
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	16,2	16,2	16,2	26,2	18,0
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	16,1	16,1	16,1	26,1	17,9
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	15,9	15,9	15,9	25,9	17,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	15,7	15,7	15,7	25,7	17,3
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	15,6	15,6	15,6	25,6	27,1
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	15,3	15,3	15,3	25,3	17,0
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	15,0	15,0	15,0	25,0	16,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	15,0	15,0	15,0	25,0	16,8
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	15,0	15,0	15,0	25,0	18,2
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	14,6	14,6	14,6	24,6	17,5
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	13,8	13,8	13,8	23,8	16,3
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	13,5	13,5	13,5	23,5	15,7
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	13,3	13,3	13,3	23,3	16,5
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	13,3	13,3	13,3	23,3	15,7
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	23,2	--	--	23,2	36,6
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	20,0	17,8	--	22,8	36,3
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	12,4	12,4	12,4	22,4	15,7
134	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,21	489804,79	15,00	12,3	12,3	12,3	22,3	17,1
135	Top Bac Aicoil VXC97R expeditie	206311,44	489800,89	15,00	12,3	12,3	12,3	22,3	17,1
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	22,1	--	--	22,1	59,5
Rest		0,00	0,00	0,00	28,9	27,7	26,2	36,2	61,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_B - Wihendaalseweg 14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
024_B	Wihendaalseweg 14	206066,22	489883,19	5,00	42,2	40,3	36,3	46,3	68,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	36,7	36,7	--	41,7	49,4
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	27,7	27,7	27,7	37,7	30,3
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	30,0	26,5	24,8	34,8	61,2
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	29,5	--	22,9	32,9	62,4
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	22,1	22,1	22,1	32,1	24,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	26,8	23,4	21,6	31,6	39,0
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	21,5	21,5	21,5	31,5	24,1
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	26,7	23,3	21,5	31,5	38,9
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	21,4	21,4	21,4	31,4	24,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,6	23,1	21,3	31,3	38,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	29,6	26,2	--	31,2	38,5
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	29,4	26,0	--	31,0	38,3
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	29,2	25,7	--	30,7	38,1
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	20,1	20,1	20,1	30,1	22,9
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	20,0	20,0	20,0	30,0	22,6
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,0	20,0	20,0	30,0	20,7
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	29,8	--	--	29,8	39,2
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	18,8	18,8	18,8	28,8	19,7
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	18,6	18,6	18,6	28,6	19,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	18,6	18,6	18,6	28,6	19,5
005	Roerwerken slibtanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	18,5	18,5	18,5	28,5	29,2
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	18,4	18,4	18,4	28,4	19,6
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	18,4	18,4	18,4	28,4	19,4
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	18,4	18,4	18,4	28,4	19,4
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	18,2	18,2	18,2	28,2	19,3
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	18,2	18,2	18,2	28,2	19,2
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	18,0	18,0	18,0	28,0	19,1
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	17,9	17,9	17,9	27,9	19,7
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	17,8	17,8	17,8	27,8	18,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	17,7	17,7	17,7	27,7	19,3
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	17,6	17,6	17,6	27,6	20,3
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	17,5	17,5	17,5	27,5	19,7
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	16,6	16,6	16,6	26,6	19,2
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	16,5	16,5	16,5	26,5	18,2
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	26,2	--	--	26,2	38,9
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	16,0	16,0	16,0	26,0	18,6
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	15,8	15,8	15,8	25,8	18,5
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	17,9	17,9	15,3	25,3	23,5
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	24,6	--	--	24,6	61,0
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	21,7	19,5	--	24,5	37,5
Rest		0,00	0,00	0,00	31,6	30,6	29,2	39,2	62,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_A - Wihendaalsweg 16 (Vp 6)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
025_A	Wihendaalsweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	1,50	40,6	38,6	34,8	44,8	67,6
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	34,6	34,6	--	39,6	47,9
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	26,5	26,5	26,5	36,5	29,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	28,7	25,2	23,4	33,4	60,8
005	Roerwerken slibbuis waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	33,6
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	28,3	--	21,6	31,6	61,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	21,2	21,2	21,2	31,2	24,2
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	21,0	21,0	21,0	31,0	24,0
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	20,8	20,8	20,8	30,8	23,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	28,4	24,9	--	29,9	38,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	28,2	24,7	--	29,7	37,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	24,7	21,2	19,5	29,5	37,6
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,8	24,4	--	29,4	37,5
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	24,5	21,0	19,2	29,2	37,4
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	29,1	--	--	29,1	39,2
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,2	20,8	19,0	29,0	37,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	18,8	18,8	18,8	28,8	20,0
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	18,0	18,0	18,0	28,0	19,4
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	17,6	17,6	17,6	27,6	20,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	17,4	17,4	17,4	27,4	18,8
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	17,2	17,2	17,2	27,2	20,3
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	17,2	17,2	17,2	27,2	18,7
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	17,1	17,1	17,1	27,1	18,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	17,0	17,0	17,0	27,0	18,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	16,7	16,7	16,7	26,7	18,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,7	16,7	16,7	26,7	18,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	16,4	16,4	16,4	26,4	18,1
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	16,4	16,4	16,4	26,4	19,5
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	15,9	15,9	15,9	25,9	17,5
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	15,6	15,6	15,6	25,6	18,3
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	15,3	15,3	15,3	25,3	17,0
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	15,3	15,3	15,3	25,3	17,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	15,1	15,1	15,1	25,1	17,3
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,0	15,0	15,0	25,0	17,0
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	14,7	14,7	14,7	24,7	16,8
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	21,8	19,6	--	24,6	38,0
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	24,4	--	--	24,4	37,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	14,2	14,2	14,2	24,2	17,2
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	13,8	13,8	13,8	23,8	16,9
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	23,7	--	--	23,7	60,9
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	15,6	15,6	13,0	23,0	21,7
Rest		0,00	0,00	0,00	29,9	28,5	26,9	36,9	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_B - Wijnendaalsweg 16 (Vp 6)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
025_B	Wijnendaalsweg 16 (Vp 6)	206089,23	489920,79	5,00	43,1	41,2	38,0	48,0	69,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	36,7	36,7	--	41,7	49,2
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	30,2	30,2	30,2	40,2	32,6
005	Roerwerken slibbuis waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	27,6	27,6	27,6	37,6	38,2
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	31,3	27,8	26,1	36,1	62,2
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	24,8	24,8	24,8	34,8	27,2
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	30,6	--	24,0	34,0	63,2
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	24,9
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	22,6	22,6	22,6	32,6	25,0
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	27,4	23,9	22,1	32,1	39,5
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	27,1	23,7	21,9	31,9	39,3
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	30,2	26,7	--	31,7	39,0
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	26,8	23,3	21,6	31,6	39,0
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	29,9	26,4	--	31,4	38,8
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	21,3	21,3	21,3	31,3	21,8
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	21,3	21,3	21,3	31,3	24,0
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	29,6	26,1	--	31,1	38,5
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	31,0	--	--	31,0	40,2
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	20,9	20,9	20,9	30,9	23,5
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	20,8	20,8	20,8	30,8	21,4
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	19,7	19,7	19,7	29,7	20,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	19,7	19,7	19,7	29,7	20,7
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	19,6	19,6	19,6	29,6	20,3
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	19,4	19,4	19,4	29,4	21,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	19,3	19,3	19,3	29,3	20,1
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	19,3	19,3	19,3	29,3	20,5
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	19,3	19,3	19,3	29,3	20,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	19,1	19,1	19,1	29,1	19,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	18,8	18,8	18,8	28,8	19,7
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	18,8	18,8	18,8	28,8	19,6
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	18,7	18,7	18,7	28,7	20,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	18,6	18,6	18,6	28,6	19,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	18,5	18,5	18,5	28,5	19,5
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	18,2	18,2	18,2	28,2	19,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	18,1	18,1	18,1	28,1	19,1
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	17,8	17,8	17,8	27,8	20,3
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	17,4	17,4	17,4	27,4	19,9
207	Pallet-/pompwagen in trailer	206296,90	489910,08	1,20	27,3	--	--	27,3	39,9
064	Dakventilator Zehnder VDX320 WS rookkook	206373,88	489906,65	9,50	17,1	17,1	17,1	27,1	19,6
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	23,8	21,6	--	26,6	39,6
M02	Vrachtwagens derden en hulpstoffen	206196,92	489933,71	1,00	26,1	--	--	26,1	62,2
Rest		0,00	0,00	0,00	33,2	31,8	30,2	40,2	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_A - Wihendaalseweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
026_A	Wihendaalseweg 16	206084,22	489942,89	1,50	36,5	34,5	32,3	42,3	63,1
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	26,7	26,7	26,7	36,7	38,1
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	28,9	28,9	--	33,9	42,3
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	22,6	22,6	22,6	32,6	25,8
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	25,0	--	18,4	28,4	58,8
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	24,9	--	18,2	28,2	31,7
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	16,7	16,7	16,7	26,7	19,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	16,4	16,4	16,4	26,4	18,8
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	15,7	15,7	15,7	25,7	17,9
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	20,8	17,3	15,5	25,5	52,8
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	21,9	19,7	--	24,7	38,1
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	17,1	17,1	14,5	24,5	23,1
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	14,3	14,3	14,3	24,3	17,7
206	Pallet-/pompwag in trailer	206282,36	489834,43	1,20	19,5	16,0	14,2	24,2	32,4
205	Pallet-/pompwag in trailer	206283,59	489819,53	1,20	19,5	16,0	14,2	24,2	32,4
204	Pallet-/pompwag in trailer	206284,43	489803,35	1,20	19,4	15,9	14,2	24,2	32,4
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	13,6	13,6	13,6	23,6	16,7
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	20,8	18,6	--	23,6	36,9
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	13,5	13,5	13,5	23,5	16,6
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	13,2	13,2	13,2	23,2	16,0
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	13,2	13,2	13,2	23,2	14,7
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	23,1	--	--	23,1	33,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	13,0	13,0	13,0	23,0	15,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	12,8	12,8	12,8	22,8	14,4
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	12,8	12,8	12,8	22,8	16,1
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	15,3	15,3	12,7	22,7	21,4
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	12,7	12,7	12,7	22,7	14,1
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	12,4	12,4	12,4	22,4	14,4
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	12,2	12,2	12,2	22,2	13,8
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	12,1	12,1	12,1	22,1	15,5
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	12,0	12,0	12,0	22,0	15,2
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	17,9	14,9	11,9	21,9	21,7
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	17,9	14,9	11,9	21,9	21,7
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	13,8	13,8	11,5	21,5	21,5
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	19,9	16,4	--	21,4	29,6
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	19,7	16,3	--	21,3	29,4
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	19,7	16,2	--	21,2	29,4
001	Gevelrooster N waterzuivering	206286,19	489950,05	3,50	10,9	10,9	10,9	20,9	14,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	10,7	10,7	10,7	20,7	13,8
207	Pallet-/pompwag in trailer	206296,90	489910,08	1,20	20,6	--	--	20,6	34,0
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	13,4	13,4	10,4	20,4	17,2
Rest		0,00	0,00	0,00	26,9	25,3	24,4	34,4	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_B - Wihendaalseweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
026_B	Wihendaalseweg 16	206084,22	489942,89	5,00	39,0	37,1	35,0	45,0	64,5
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	28,7	28,7	28,7	38,7	39,3
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,1	31,1	--	36,1	43,6
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	25,6	25,6	25,6	35,6	28,1
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	27,2	--	20,6	30,6	60,1
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	26,7	--	20,0	30,0	33,0
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	19,8	19,8	19,8	29,8	21,4
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	19,8	19,8	19,8	29,8	22,3
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	24,2	20,7	18,9	28,9	55,0
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	18,6	18,6	18,6	28,6	20,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	20,2	20,2	17,6	27,6	25,8
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	22,0	18,6	16,8	26,8	34,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,0	18,5	16,7	26,7	34,2
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	16,6	16,6	16,6	26,6	19,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	21,8	18,3	16,6	26,6	34,1
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	16,5	16,5	16,5	26,5	19,0
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	16,5	16,5	16,5	26,5	18,9
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	16,2	16,2	16,2	26,2	17,0
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	16,1	16,1	16,1	26,1	18,9
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	23,3	21,1	--	26,1	39,1
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	16,1	16,1	16,1	26,1	18,2
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	26,0	--	--	26,0	35,3
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	16,0	16,0	16,0	26,0	16,6
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	15,9	15,9	15,9	25,9	16,8
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	15,9	15,9	15,9	25,9	17,3
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	18,4	18,4	15,8	25,8	23,9
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	15,5	15,5	15,5	25,5	18,2
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	15,4	15,4	15,4	25,4	16,3
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	15,3	15,3	15,3	25,3	16,5
035	Rooster LBK CDEF	206347,93	489939,76	6,60	15,0	15,0	15,0	25,0	17,8
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	22,2	20,0	--	25,0	37,9
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	23,3	19,8	--	24,8	32,2
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	23,2	19,7	--	24,7	32,1
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	23,1	19,6	--	24,6	32,1
195	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,80	489944,66	7,10	16,8	16,8	14,5	24,5	24,1
096	Drycooler ketelhuis	206484,45	489944,21	8,00	20,0	17,0	13,9	23,9	23,3
097	Drycooler ketelhuis	206485,14	489945,77	8,00	19,9	16,9	13,9	23,9	23,3
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	13,6	13,6	13,6	23,6	14,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	13,6	13,6	13,6	23,6	14,5
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	13,5	13,5	13,5	23,5	14,5
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	13,5	13,5	13,5	23,5	16,0
Rest		0,00	0,00	0,00	30,8	28,7	27,8	37,8	61,5

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_A - Wihendaalseweg 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
027_A	Wihendaalseweg 9	206058,16	489963,83	1,50	37,4	35,5	32,1	42,1	63,2
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	31,6	31,6	--	36,6	45,1
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	24,7	24,7	24,7	34,7	36,2
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	22,3	22,3	22,3	32,3	25,6
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	20,5	20,5	20,5	30,5	23,8
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	24,9	--	18,2	28,2	58,7
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	24,3	--	17,6	27,6	31,1
205	Pallet-/pompwag in trailer	206283,59	489819,53	1,20	22,6	19,1	17,3	27,3	35,6
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	21,9	18,4	16,6	26,6	54,1
204	Pallet-/pompwag in trailer	206284,43	489803,35	1,20	21,5	18,0	16,2	26,2	34,6
206	Pallet-/pompwag in trailer	206282,36	489834,43	1,20	21,4	17,9	16,1	26,1	34,4
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	23,7	20,2	--	25,2	33,5
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	24,9	--	--	24,9	35,1
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	23,1	19,6	--	24,6	33,0
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	23,1	19,6	--	24,6	32,9
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	14,4	14,4	14,4	24,4	17,7
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	21,2	19,0	--	24,0	37,5
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	13,9	13,9	13,9	23,9	17,3
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	13,6	13,6	13,6	23,6	16,8
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	13,5	13,5	13,5	23,5	16,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	13,3	13,3	13,3	23,3	16,0
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	13,3	13,3	13,3	23,3	15,5
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	13,3	13,3	13,3	23,3	16,6
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	13,2	13,2	13,2	23,2	15,6
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	13,1	13,1	13,1	23,1	16,3
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	20,2	18,0	--	23,0	36,4
021	Slang in put CDEF	206372,64	489958,19	0,20	12,9	12,9	12,9	22,9	17,6
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	12,7	12,7	12,7	22,7	15,7
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	12,6	12,6	12,6	22,6	14,9
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	12,3	12,3	12,3	22,3	14,5
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	14,8	14,8	12,2	22,2	20,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	11,5	11,5	11,5	21,5	13,9
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	11,2	11,2	11,2	21,2	14,3
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	11,2	11,2	11,2	21,2	14,3
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	11,1	11,1	11,1	21,1	13,3
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	11,0	11,0	11,0	21,0	12,9
011	Gevelrooster W hal G	206305,94	489939,38	5,50	10,9	10,9	10,9	20,9	14,5
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	10,9	10,9	10,9	20,9	13,0
193	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206450,11	489956,51	7,10	13,4	13,4	10,8	20,8	19,5
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	10,7	10,7	10,7	20,7	14,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	10,7	10,7	10,7	20,7	12,7
Rest		0,00	0,00	0,00	28,4	25,9	25,1	35,1	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_B - Wijkendaalseweg 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
027_B	Wijkendaalseweg 9	206058,16	489963,83	5,00	40,6	39,0	36,4	46,4	65,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	33,9	33,9	--	38,9	46,6
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	28,0	28,0	28,0	38,0	30,8
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	27,2	27,2	27,2	37,2	37,9
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	24,4	24,4	24,4	34,4	27,1
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	21,7	21,7	21,7	31,7	24,4
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	21,3	21,3	21,3	31,3	24,0
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	27,4	--	20,7	30,7	60,4
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	25,9	22,4	20,6	30,6	57,2
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	20,2	20,2	20,2	30,2	21,4
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	19,8	19,8	19,8	29,8	21,2
205	Pallet-/pompwagen in trailer	206283,59	489819,53	1,20	25,1	21,6	19,8	29,8	37,5
129	Dakventilator CDA165 expeditie	206309,06	489865,59	12,80	19,3	19,3	19,3	29,3	21,0
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	25,9	--	19,2	29,2	32,3
204	Pallet-/pompwagen in trailer	206284,43	489803,35	1,20	24,4	20,9	19,2	29,2	36,9
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	19,2	19,2	19,2	29,2	21,6
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	19,2	19,2	19,2	29,2	22,1
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	27,4	23,9	--	28,9	36,6
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	18,6	18,6	18,6	28,6	21,4
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	27,0	23,6	--	28,6	36,2
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	18,3	18,3	18,3	28,3	20,1
206	Pallet-/pompwagen in trailer	206282,36	489834,43	1,20	23,4	19,9	18,1	28,1	35,7
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	17,6	17,6	17,6	27,6	19,6
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	27,6	--	--	27,6	37,1
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	17,5	17,5	17,5	27,5	20,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	17,5	17,5	17,5	27,5	18,8
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	17,5	17,5	17,5	27,5	18,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	17,3	17,3	17,3	27,3	18,8
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	25,8	22,3	--	27,3	34,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	17,2	17,2	17,2	27,2	18,7
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	17,1	17,1	17,1	27,1	20,0
059	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206381,53	489895,80	9,50	17,1	17,1	17,1	27,1	19,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	17,0	17,0	17,0	27,0	18,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	16,7	16,7	16,7	26,7	18,2
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	16,4	16,4	16,4	26,4	18,1
013	Dakventilator Stork VDA355 hal G	206317,17	489934,57	11,80	16,4	16,4	16,4	26,4	18,1
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	16,2	16,2	16,2	26,2	17,8
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	15,8	15,8	15,8	25,8	17,5
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	22,6	20,4	--	25,4	38,4
081	Rookgasafvoer rookkook	206375,50	489900,70	11,00	15,1	15,1	15,1	25,1	17,6
080	Rookgasafvoer rookkook	206380,39	489902,76	11,00	15,0	15,0	15,0	25,0	17,6
Rest		0,00	0,00	0,00	32,3	30,3	28,9	38,9	62,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAg bij Bron voor toetspunt: 028_A - Wihendaalseweg 79
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
028_A	Wihendaalseweg 79	205951,26	489902,88	1,50	20,4	18,4	15,3	25,3	45,0
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	13,7	13,7	--	18,7	27,3
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	7,3	7,3	7,3	17,3	11,0
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	3,1	3,1	3,1	13,1	14,7
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,5
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	5,1	1,6	-0,2	9,9	37,6
205	Pallet-/pompwag in trailer	206283,59	489819,53	1,20	4,9	1,4	-0,4	9,6	18,1
204	Pallet-/pompwag in trailer	206284,43	489803,35	1,20	4,9	1,4	-0,4	9,6	18,0
212	Koelmotor vrachtwag	206290,87	489909,32	2,30	9,6	--	--	9,6	20,1
206	Pallet-/pompwag in trailer	206282,36	489834,43	1,20	4,7	1,2	-0,6	9,4	17,8
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	2,9
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	5,5	--	-1,2	8,8	39,5
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	-1,9	-1,9	-1,9	8,1	1,8
207	Pallet-/pompwag in trailer	206296,90	489910,08	1,20	7,9	--	--	7,9	21,5
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	0,6
211	Koelmotor vrachtwag	206274,96	489834,72	2,30	5,9	2,5	--	7,5	15,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	0,5
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	4,6	2,4	--	7,4	20,9
210	Koelmotor vrachtwag	206276,14	489819,34	2,30	5,8	2,4	--	7,4	15,8
209	Koelmotor vrachtwag	206276,44	489802,76	2,30	5,8	2,3	--	7,3	15,8
213	Koelmotor vrachtwag	206438,73	489975,27	2,30	3,9	--	-2,8	7,2	10,8
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	-2,8	-2,8	-2,8	7,2	-0,1
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	1,1	-1,1	-2,9	7,1	8,2
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	-3,0	-3,0	-3,0	7,0	-0,3
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	-3,1	-3,1	-3,1	6,9	0,5
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	-3,2	-3,2	-3,2	6,8	-0,4
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	4,0	1,8	--	6,8	20,3
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	-0,2	-0,2	-3,2	6,8	4,0
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	-3,3	-3,3	-3,3	6,7	0,3
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	-3,5	-3,5	-3,5	6,5	0,1
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	-3,6	-3,6	-3,6	6,4	-0,8
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	-3,6	-3,6	-3,6	6,4	-0,3
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	-3,6	-3,6	-3,6	6,4	-0,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	-3,6	-3,6	-3,6	6,4	-0,9
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	-3,7	-3,7	-3,7	6,3	-0,9
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	-3,7	-3,7	-3,7	6,3	-0,9
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	-3,8	-3,8	-3,8	6,2	-1,0
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	-3,9	-3,9	-3,9	6,1	-1,0
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	-1,3	-1,3	-3,9	6,1	5,1
208	Pallet-/pompwag in trailer	206433,09	489971,55	1,20	2,3	--	-4,4	5,6	12,4
Rest		0,00	0,00	0,00	11,2	10,3	9,1	19,1	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAR,LT okt 2020 na maatregelen eindfase
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_B - Wijkendaalseweg 79
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
028_B	Wijkendaalseweg 79	205951,26	489902,88	5,00	24,5	22,2	19,1	29,1	47,4
215	Perscontainers (2)	206298,11	489914,80	1,30	16,6	16,6	--	21,6	29,7
065	Dakventilator Stork VDA 560/6F VCB rookkook	206371,11	489880,91	9,50	10,6	10,6	10,6	20,6	13,9
005	Roerwerken slib tanks waterzuivering	206295,00	489951,40	1,00	7,6	7,6	7,6	17,6	18,7
206	Pallet-/pompwagens in trailer	206282,36	489834,43	1,20	12,3	8,8	7,1	17,1	24,9
205	Pallet-/pompwagens in trailer	206283,59	489819,53	1,20	12,2	8,8	7,0	17,0	24,9
204	Pallet-/pompwagens in trailer	206284,43	489803,35	1,20	12,2	8,7	6,9	16,9	24,8
060	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206371,22	489895,16	9,50	4,2	4,2	4,2	14,2	7,5
056	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206389,41	489881,33	9,50	4,0	4,0	4,0	14,0	7,4
211	Koelmotor vrachtwagen	206274,96	489834,72	2,30	12,2	8,7	--	13,7	21,6
210	Koelmotor vrachtwagen	206276,14	489819,34	2,30	12,1	8,6	--	13,6	21,5
209	Koelmotor vrachtwagen	206276,44	489802,76	2,30	12,0	8,5	--	13,5	21,5
M01	Vrachtwagens expeditie	206195,07	489933,35	1,00	8,3	4,9	3,1	13,1	40,2
212	Koelmotor vrachtwagen	206290,87	489909,32	2,30	12,7	--	--	12,7	22,7
055	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206399,20	489882,50	9,50	2,4	2,4	2,4	12,4	5,7
M03	Vrachtwagens vers + TD + bevroren + overig	206200,79	489934,41	1,00	8,4	--	1,7	11,7	41,9
112	Dakventilator expeditie	206303,60	489803,03	14,50	1,0	1,0	1,0	11,0	3,4
207	Pallet-/pompwagens in trailer	206296,90	489910,08	1,20	10,7	--	--	10,7	23,9
016	Uitlaat EPHC	206325,47	489875,81	13,00	0,7	0,7	0,7	10,7	3,3
121	Dakventilator CDA245 expeditie	206303,12	489861,32	14,70	0,5	0,5	0,5	10,5	2,7
066	Centrifugaalventilatoren (2) Rotodyn rookkook	206360,58	489880,06	9,50	0,4	0,4	0,4	10,4	3,6
120	Dakventilator CDA245 expeditie	206305,14	489832,47	14,70	0,3	0,3	0,3	10,3	2,6
213	Koelmotor vrachtwagen	206438,73	489975,27	2,30	6,8	--	0,1	10,1	13,4
119	Dakventilator CDA245 expeditie	206306,68	489807,31	14,70	0,1	0,1	0,1	10,1	2,4
202	Heftruck buitenterrein	206482,56	489995,23	1,50	7,2	5,0	--	10,0	23,1
014	Dakventilator Stork VDA560 hal G	206323,81	489922,25	11,30	-0,1	-0,1	-0,1	9,9	2,7
141	Drycooler ThermofinX-TCH-3-100-23-C-3-DEBC-00	206331,13	489772,22	5,50	3,8	1,6	-0,2	9,8	10,5
070	Dakventilator afgedopt rookkook	206326,64	489884,84	9,50	-0,2	-0,2	-0,2	9,8	2,8
074	Rooster LBK rookkook	206383,62	489885,71	10,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7	3,0
128	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,00	489865,48	14,30	-0,4	-0,4	-0,4	9,7	1,9
127	Dakventilator CDA165 expeditie	206303,72	489854,55	14,30	-0,4	-0,4	-0,4	9,6	1,9
105	Smitsair dakkap expeditie	206298,32	489865,54	14,70	-0,5	-0,5	-0,5	9,5	1,7
126	Dakventilator CDA165 expeditie	206304,43	489846,60	14,30	-0,5	-0,5	-0,5	9,5	1,8
125	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,02	489838,88	14,30	-0,6	-0,6	-0,6	9,5	1,8
203	Heftruck buitenterrein	206439,59	489981,50	1,50	6,6	4,4	--	9,4	22,5
124	Dakventilator CDA165 expeditie	206305,61	489827,37	14,30	-0,6	-0,6	-0,6	9,4	1,7
067	Aandrijving koel-/vriescel rookkook	206373,88	489881,01	10,00	-0,7	-0,7	-0,7	9,4	2,6
123	Dakventilator CDA165 expeditie	206306,33	489815,50	14,30	-0,7	-0,7	-0,7	9,3	1,6
194	Drycooler Helpman HTCN 100-254 koudecentrale	206454,32	489956,66	7,10	1,8	1,8	-0,8	9,2	7,8
188	Dakkap koudecentrale	206452,52	489951,10	7,00	1,8	1,8	-1,2	8,8	5,6
061	Dakventilator HH CDAV200 rookkook	206372,07	489901,33	9,50	-1,7	-1,7	-1,7	8,3	1,6
Rest		0,00	0,00	0,00	14,6	13,3	12,3	22,3	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen