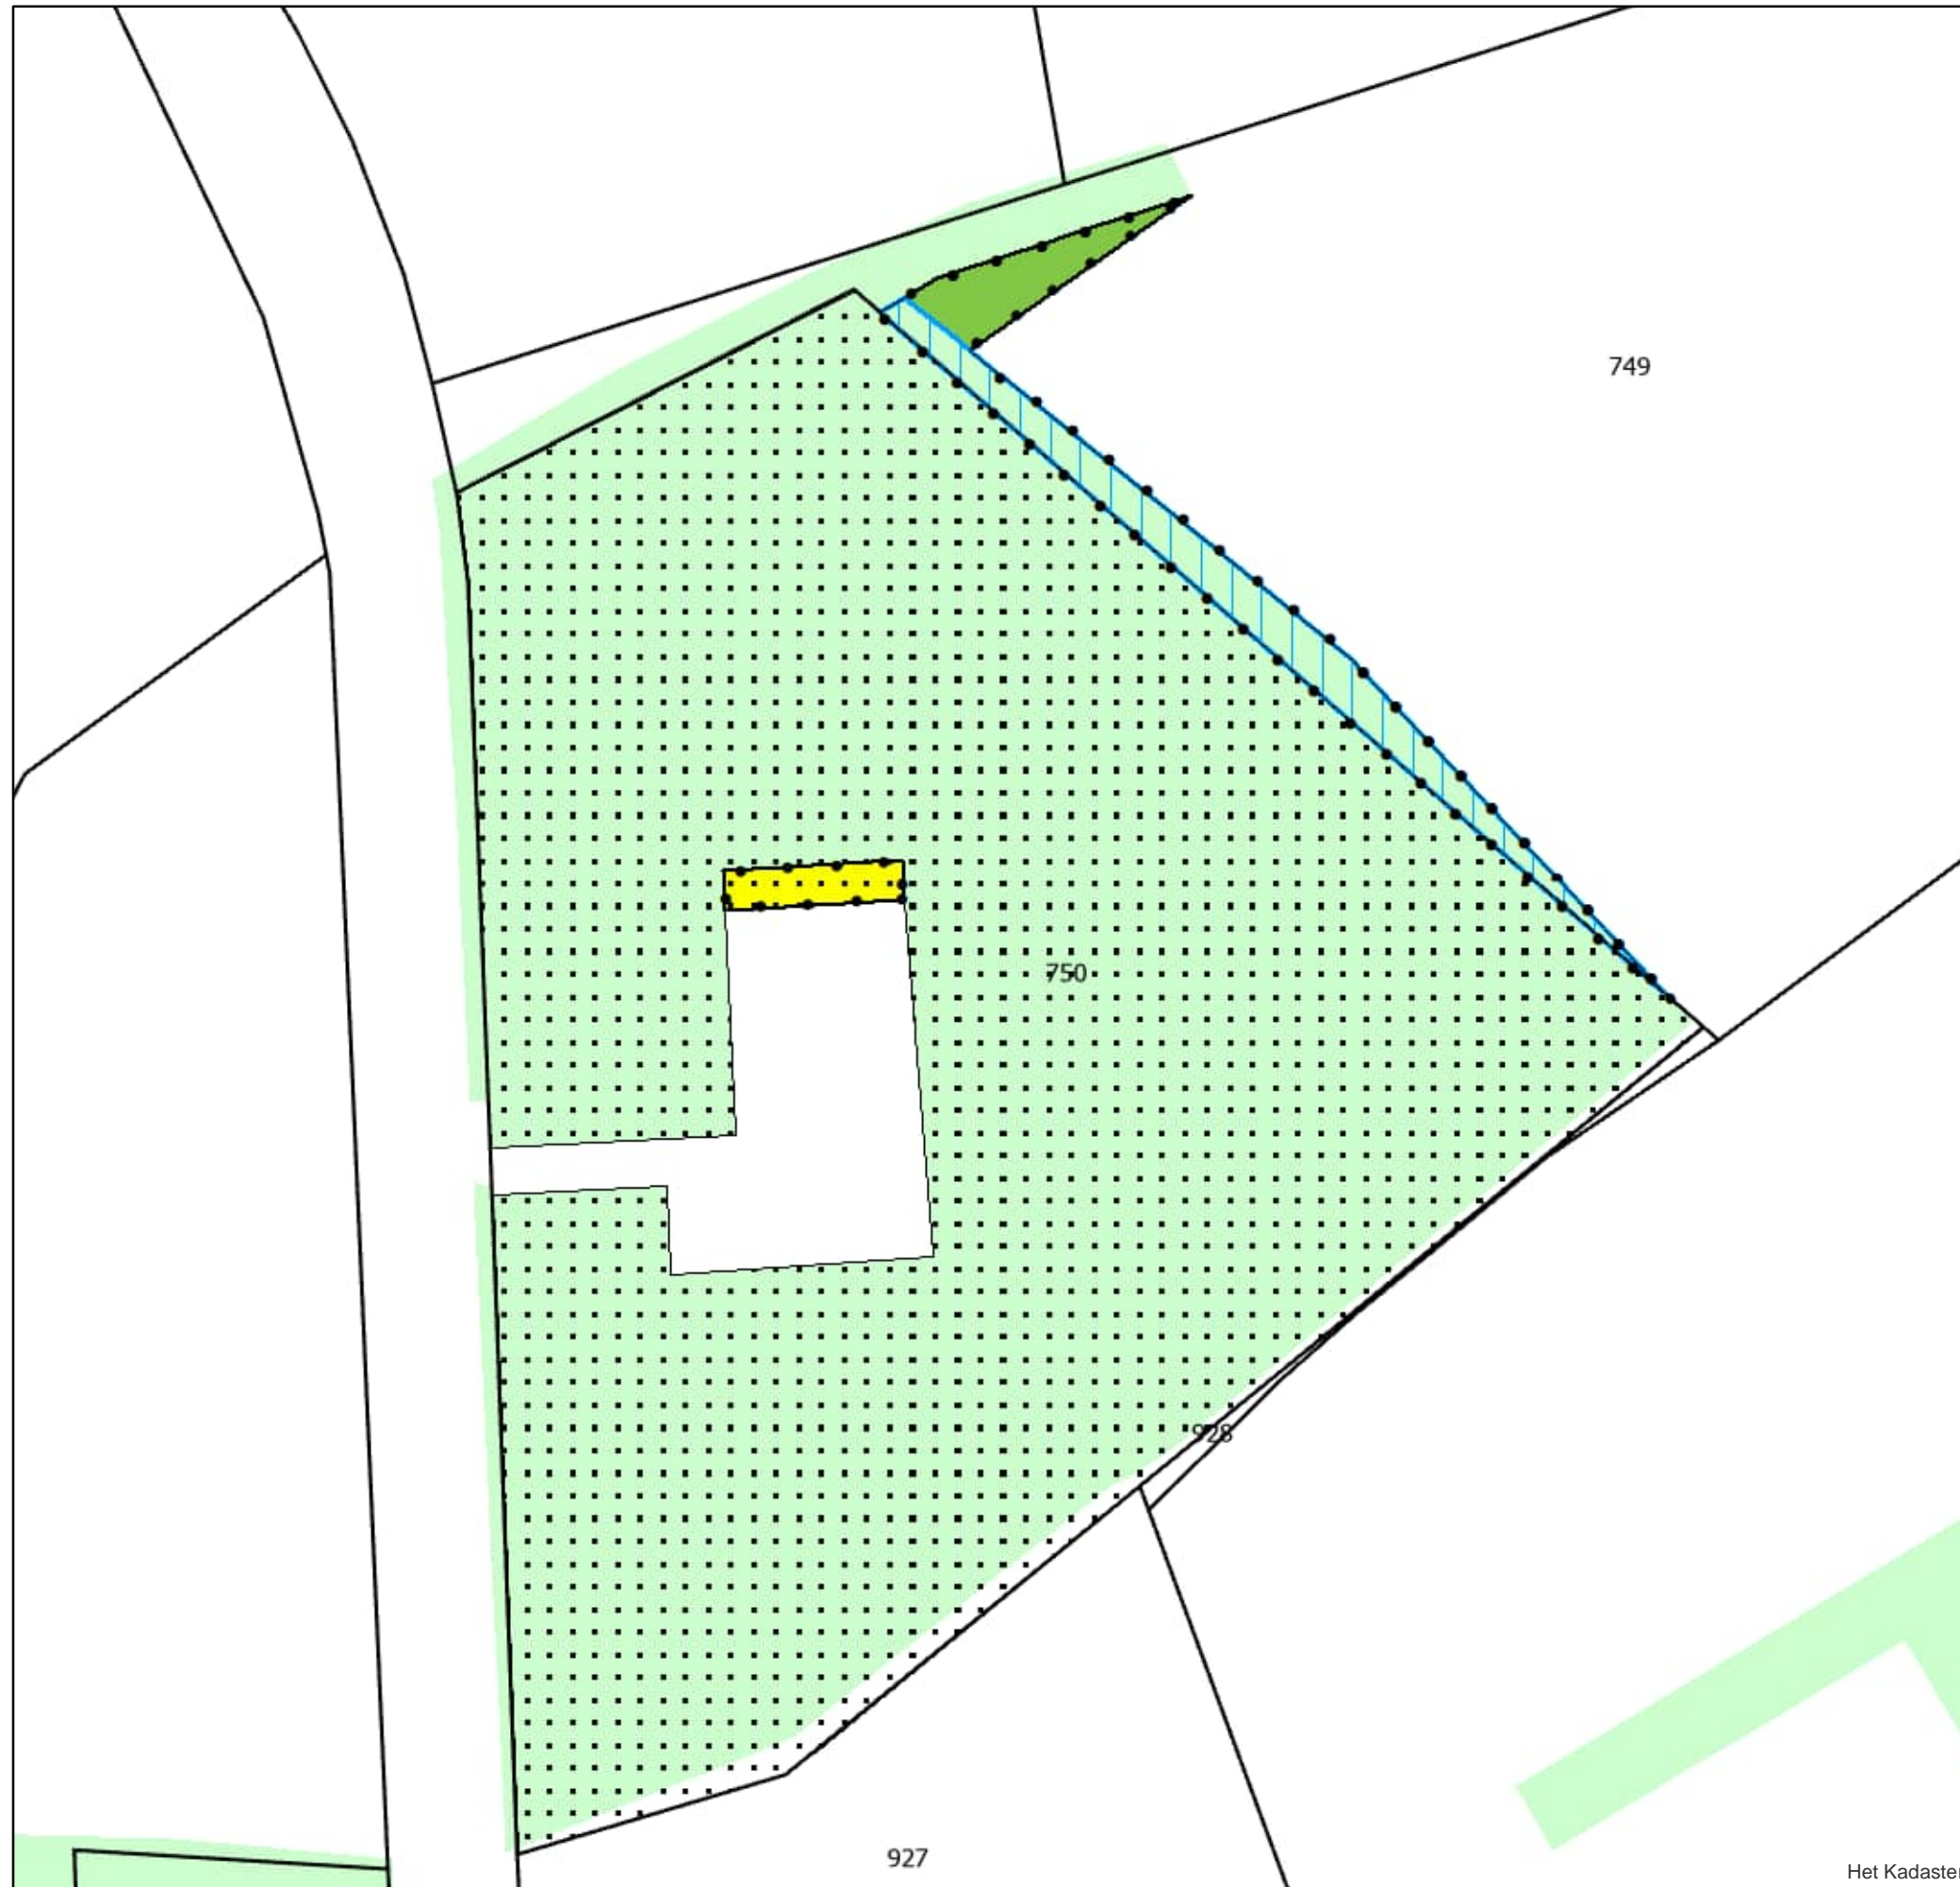








# Herbegenzing Natuur Network Brabant - Heitrak 24



## Legenda

-  Besluitgebouw
-  Bestemming Bos
-  Natuur Network Brabant
-  Toe te voegen NNB (234 m<sup>2</sup>)
-  Te verwijderen NNB (140 m<sup>2</sup>)
-  Betemmen/aanwijzen als Bos (642 m<sup>2</sup>)

## Aanplant

Aanplant sortiment mening van  
wintereik, beuk, ruwe berk  
veldesdoorn, vuilboom, lijsterbes  
Aantal stuks 365 stuks, plantafstand 1,25 x 1,25 meter

## Onderhoud en beheer

- Minimaal 80% van de oppervlakte van het element wordt als hakhout beheerd en periodiek (éénmaal in de 10-20 jaar) vlaksgewijs en bij voorkeur gefaseerd afgezet;
- De diameter van het hakhout (uitgezonderd de overstaanders) is maximaal 20 cm op 1,30 meter boven de hakhoutstomp. Per are mogen maximaal 2 overstaanders gehandhaafd worden;
- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbenbehandeling;
- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen van het element zelf;
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen;
- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaats vinden.

