


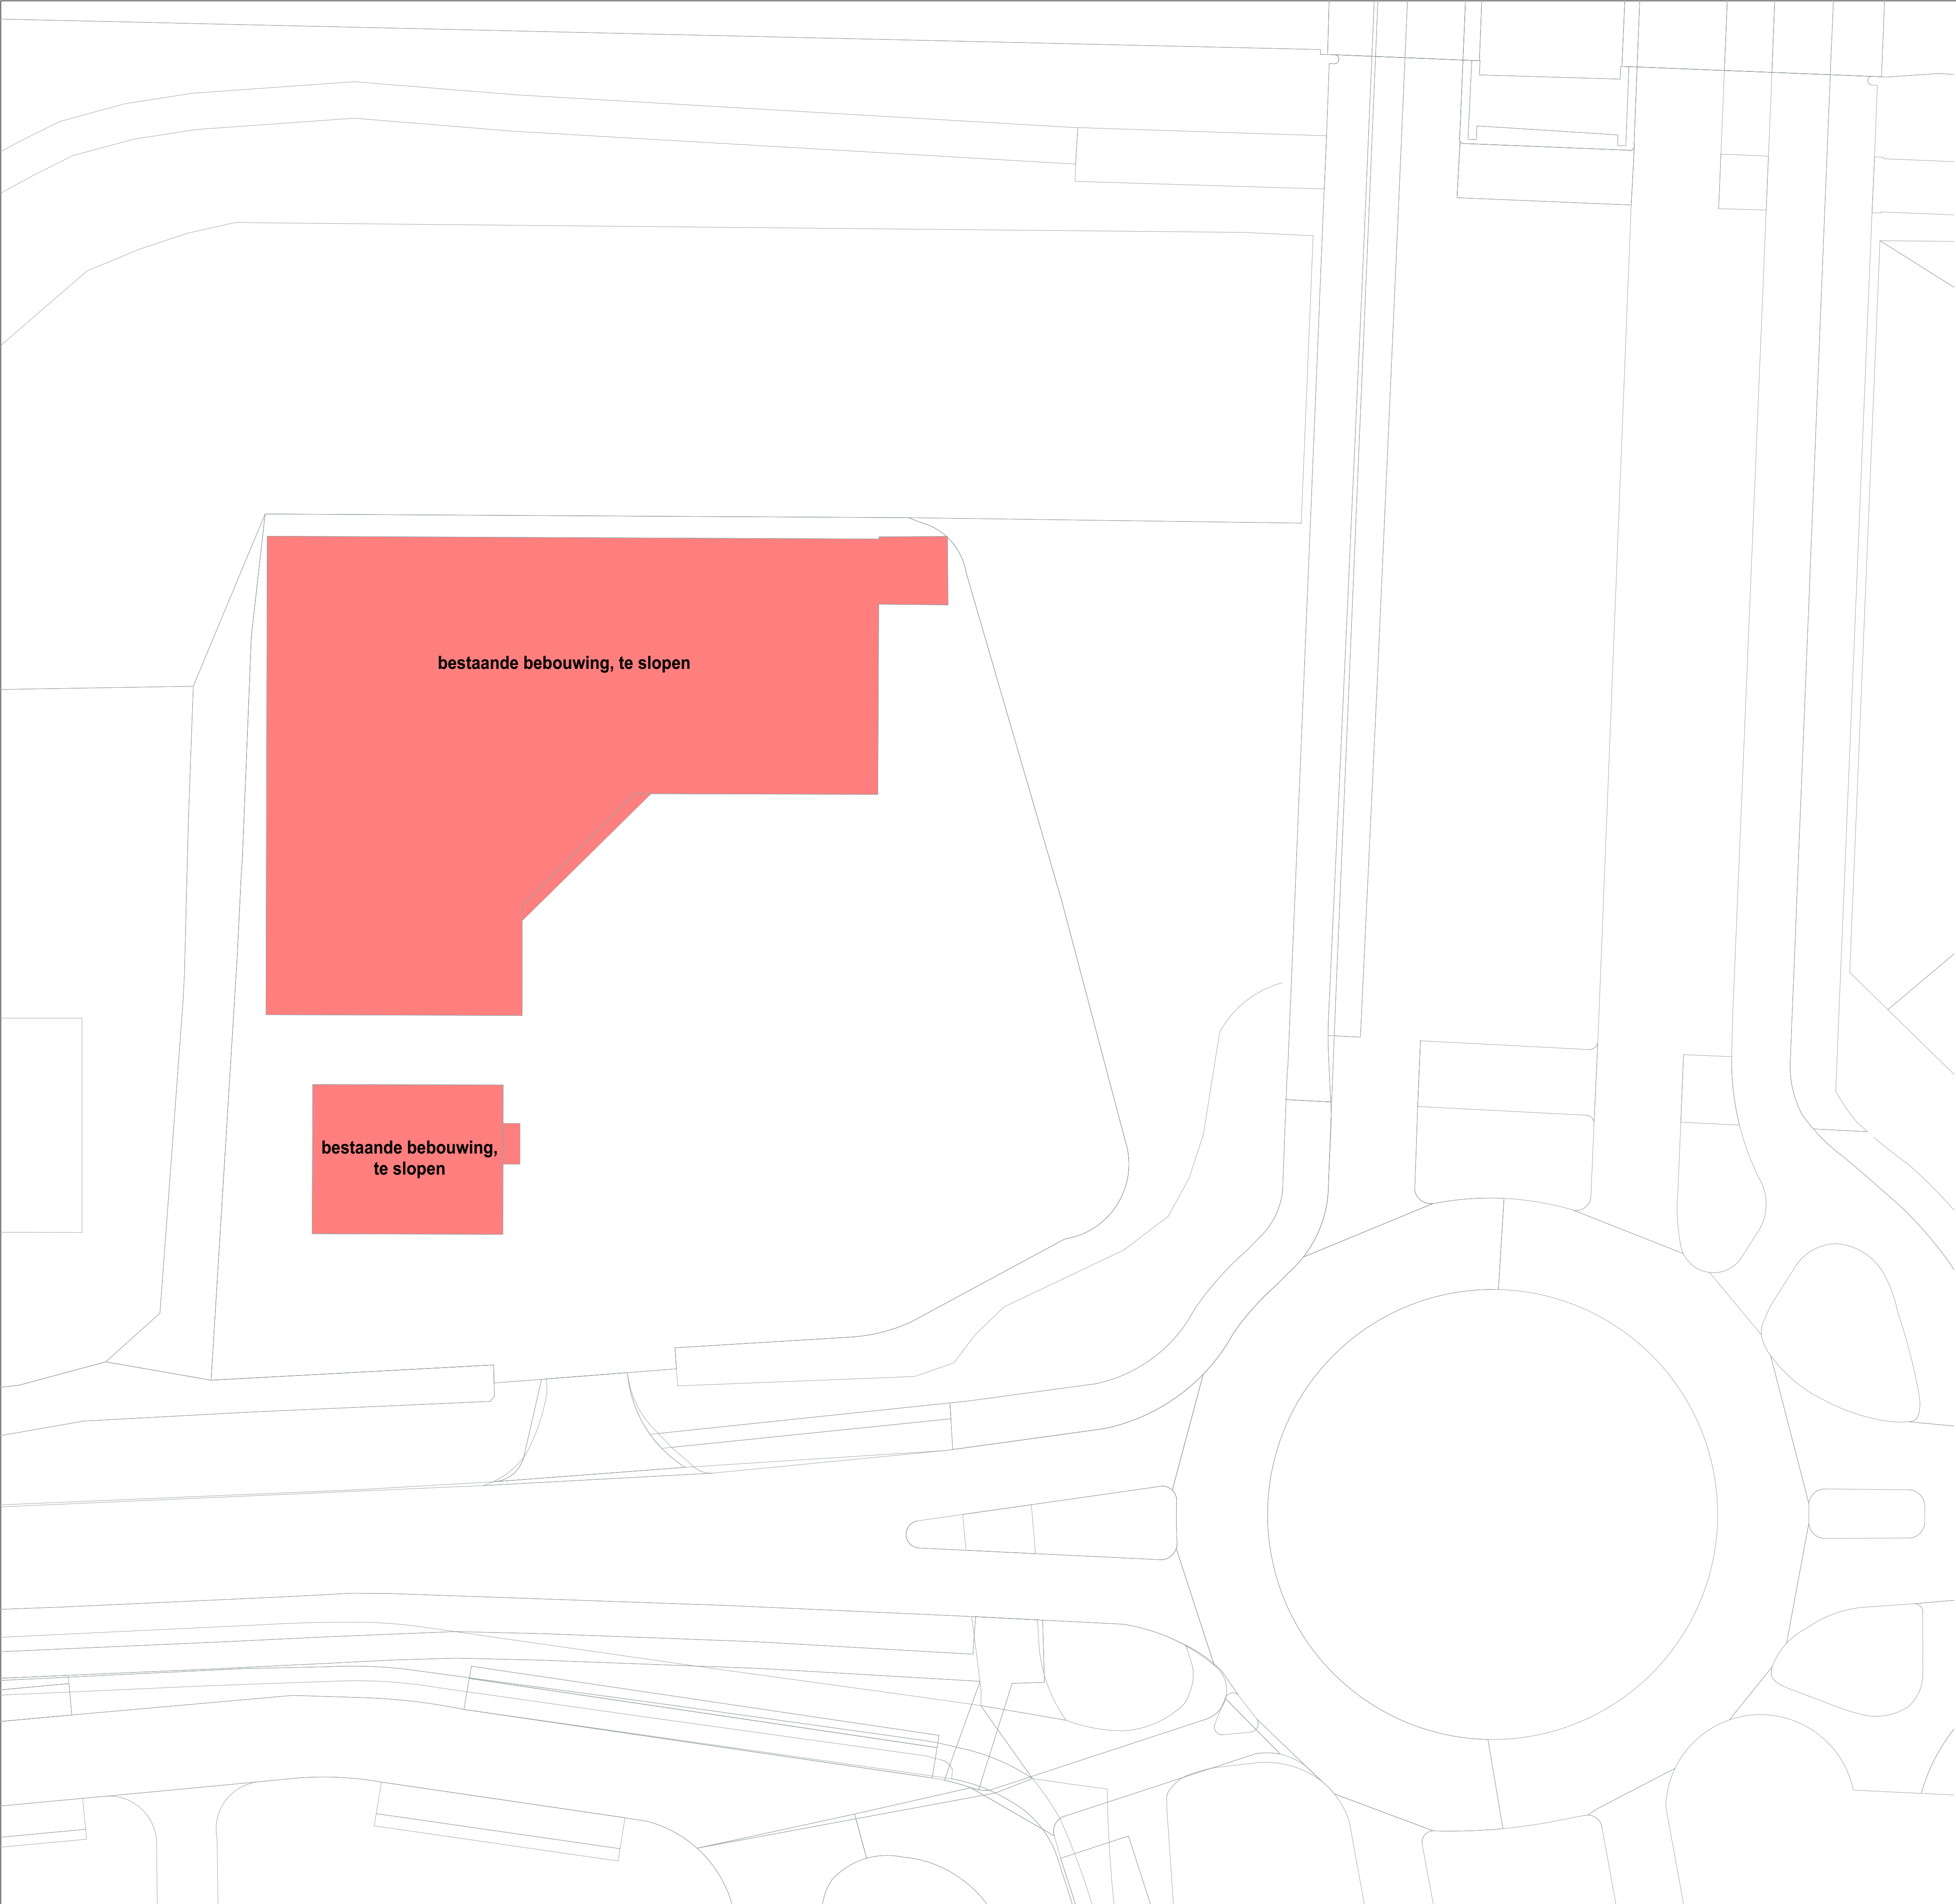

BRANDVEILIGHEID:

Afd. 2.2. Sterkte bij brand (artikel 2.10. tijdsluik bezwijken):
- Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waarvoor een vluchtroute voert, bezwijken niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt.
- Een bouwconstructie bezwijken bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie niet ligt, niet binnen 120 minuten door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment volgens artikel 2.9. 2.10. en 2.11. van het bouwbesluit.

Afd. 2.6. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (artikel 2.55. schicht, dikte of kanaal):
- Schotten grenzend aan meer dan een (sub)brandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015m² voldoet over een dikte van ten minste 0,01m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald conform NEN-EN 13501-1.

Afd. 2.6. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (artikel 2.55. rookgasafvoer):
- Rookgasafvoeren zijn brandveilig uitgevoerd conform NEN6062 volgens art. 2.59. van het bouwbesluit.

Afd. 2.9.2.10.2.11. Beperking van ontwikkelingsuitbreiding/verspreiding van brand en rook:
- Brandoverstagel en brandontvang conform NEN6068 en NEN6090, volgens afd. 2.9. t/m 2.11. van het bouwbesluit.

Afd. 2.12. Vluchtroutes (artikel 2.102. vluchtroute):
- Vluchtroutes volgens afd. 2.12. van het bouwbesluit.
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN 1838 en NEN3011

Afd. 3.8. Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas:
- Toevoer verbrandingslucht/afvoer rookgas conform NEN1087/8087 en NEN2557/8757, volgens afd. 3.8. van het bouwbesluit.

Afd. 6.1. Verlichting (artikel 6.2. verlichting):
- Noodverlichting conform NEN-EN 1838, volgens artikel 6.3. van het bouwbesluit.

Afd. 6.5. Tijdig vaststellen van brand (artikel 6.20. brandmeldinstallatie en artikel 6.21. rookmelders):
- Rookmelders conform NEN2555, volgens afd. 6.5. artikel 6.21. van het bouwbesluit.

Afd. 6.6. Vluchten bij brand:
- voorzieningen voor goede vluchtpad bij het ontluchten volgens afd. 6.6. van het bouwbesluit.
- Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen wordt geopend door een lichte druk tegen de deur, of een lichte druk tegen een op circa 1m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte paneelkruk die voldoet aan de NEN-EN 1125, volgens artikel 6.25. van het bouwbesluit.

Afd. 6.7. Bestijden van brand (artikel 6.28. brandslanghaspels en artikel 6.29. droge blusleiding):
- Brandslanghaspels volgens NEN-EN 871-1, volgens artikel 6.28. van het bouwbesluit.
- Droge blusleiding volgens NEN1594, volgens artikel 6.29. van het bouwbesluit.

Afd. 6.8. Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten (artikel 6.37. bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten):
- Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk voor het verblijven van personen ligt een verbindingsweg die geschikt is voor voortrappen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten, volgens artikel 6.37. van het bouwbesluit.

Afd. 7.2. Vrijg vechten bij brand:
- Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend gesloten indien de deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te maken van een sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend, volgens artikel 7.12 van het bouwbesluit.

- De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer- of dakconstructie volgens NEN6064 of NEN-EN 13501-1.

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer ten minste 5m boven het maaiveld ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5m aan brandklasse B bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

- Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht en hoger ligt dan 13m, voldoet aan brandklasse B bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

- Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D, volgens NEN-EN 13501-1.

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht van een beschermde vluchtroute, voldoet met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting, met uitzondering van vloeren en bovenzijde trap, aan klasse B/D en rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1.

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht van een extra beschermde vluchtroute, voldoet met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting, met uitzondering van vloeren en bovenzijde trap, aan klasse B en rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1.

- Vluchtweg aanduiding/ondertoonbaar verlichtingsarmaturen, uitvoering van de symbolen 'UIT' en 'NOODVERLICHTING' conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de NEN3011/NEN-EN ISO 7010 en de zichtbaarheidslijnen volgens de NEN-EN 1838 (hoofdstuk 11 van het Handboek brandveiligheidsinstallaties, van Brandweer Nederland, geeft nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen).

- De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de NEN1010 en moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de noodvoorziening voor elektriciteit zijn geactiveerd en vervolgens gedurende ten minste 60 minuten aangegeven een verlichtingssterkte geven van ten minste 1 lux, gemeten op de vloer, een tredevlak of een hellingbaan.

(hoofdstuk 11 van het Handboek brandveiligheidsinstallaties, van Brandweer Nederland, geeft nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen).

- De parkeergarage voldoet aan de NEN2443, natuurlijk geventileerde parkeergarages.

- Indien de ruimte(n) anders worden ingedeeld dan op de Omgevingsvergunningstekening(en) nu is aangegeven, dienen er vooraf zo spoedig mogelijk tekeningen ter goedkeuring te worden voorgelegd.

BRANDWEERRENNVOOI:

- Deur die in combinatie met het kozijn een brandweerscheid beeft van ten minste 30 minuten volgens A2-XSL
- Deur die in combinatie met het kozijn een brandweerscheid beeft van ten minste 30 minuten volgens A2-XSL
- Deur die zelfsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn een brandweerscheid beeft van ten minste 30 minuten volgens A2-XSL
- Deur die zelfsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn een brandweerscheid beeft van ten minste 30 minuten volgens A2-XSL
- 30 minuten weerscheid tegen brandoverstagel en brandoverstagel (WEGBO) volgens de AEN 2007 (AEN 2012) 1001-2
- 60 minuten weerscheid tegen brandoverstagel en brandoverstagel (WEGBO) volgens de AEN 2007 (AEN 2012) 1001-2
- Signalering vluchtroute volgens NEN 2007 (AEN 2012) 1001-2 en AEN 2007 1001-2
- Een of meer rookvrijheden die voldoen aan een zijn gesteld volgens de gestelde vereisten volgens de AEN 2007 (AEN 2012) 1001-2
- brandoverstagel

RENNVOOI ALGEMEEN:

Het te bouwen bouwwerk dient te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit (2012) en de daaruit volgende bepalingen, waaronder:

Afd. 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstructie:
- Draagconstructie, dilatatie en constructieve onderdelen conform opgegeven constructie

Afd. 2.3. Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan (artikel 2.18. hoogte):
- Vloerafscheidings vanaf vloerniveau <13 meter, 1000mm t.o.v. vloerafwerking, zonder opslap mogelijkheid tussen 200-700mm boven vloerafwerking
- Vloerafscheidings vanaf vloerniveau >13 meter, 1200mm t.o.v. vloerafwerking, zonder opslap mogelijkheid tussen 200-700mm boven vloerafwerking
- Lange trappen en trappen komen vloer- en/of trappafscheidings volgens afd. 2.3. van het bouwbesluit
- Begrenzingsbepalingen uitvoeren conform NEN3569
- Indien bij draaiende delen tussen 200-700mm opslapmogelijkheid, draaiende delen uitsluiten volgens het gelijkaardigheidsprincipe, volgens artikel 2.25. overtoelbaarheids van het bouwbesluit

Afd. 2.6. Trap (artikel 2.33. afmetingen trap):
- Trappen conform NEN3569 voorzien van leuningen volgens afd. 2.3. en 2.5 van het bouwbesluit
- optrede: maximaal 180mm
- afdrempel: minimaal 220mm

Afd. 2.6. Trap (artikel 2.35. leuning):
- Leuningen en balusters >800mm i <1000mm t.o.v. trap/vloerbordes

Afd. 2.6. Hellingbaan (artikel 2.43. afmetingen hellingbaan):
- Afmetingen hellingbaan bedoeld om een hoogvervocht te overbruggen volgens afd. 2.6. van het bouwbesluit
- Afmetingen hellingbaan in parken- of stallingsgarages conform NEN 2443

Afd. 2.15. Brandweerscheid (artikel 2.130. rookvrijheid):
- Brandweerscheid, weerscheidklasse s2, conform NEN3087
- NEN3096, volgens afd. 2.15. van het bouwbesluit

Afd. 3.1.3.4. Bescherming tegen geluid van buiteninstallatie/geluid van buiten:
- Geluidswering conform NEN1071
- Geluidswering conform rapportage EP-adviseur

Afd. 3.4. Wering van rook (artikel 3.21. weering van rook van buiten):
- Voortreuring binnen en buiten conform NEN2178, volgens afd. 3.5. van het bouwbesluit

Afd. 3.6. Luchttoevoer:
- Ventilatie volgens NEN1087 en NPR1088, volgens afd. 3.6. van het bouwbesluit
- Ventilatiebeveiliging conform rapportage EP-adviseur

Afd. 3.7. Spuitvoorziening (artikel 3.42. opslapend en artikel 3.43. plaats van opening):
- Spuitvoorziening voorzieningen conform NEN 1007/8007, NEN 1088, volgens afd. 3.7. van het bouwbesluit
- Spuitvoorzieningen conform rapportage EP-adviseur

Afd. 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen (artikel 3.69. openingen en artikel 3.70. scherm):
- Bescherming tegen ratten en muizen conform afd. 3.10. van het bouwbesluit

Afd. 3.11. Daglicht (artikel 3.75. daglichtopeningen):
- Daglicht conform NEN2557 en NPR 1088, volgens afd. 3.11. van het bouwbesluit
- Daglichttoetreding conform rapportage EP-adviseur

Electra conform NEN1010, volgens afd. 6.1. en 6.2. van het bouwbesluit
Meerkeet conform NEN2178, volgens afd. 6.2. van het bouwbesluit
Roeringinstallatie conform NEN215, volgens afd. 6.4. van het bouwbesluit:
- twee op aangegeven gemiddelde (o.m. de gemiddelde)
- roering valmeter op aangegeven gemiddelde (o.m. de gemiddelde)
- twee en roering conform opgegeven installateur
Noodverlichting c.s. sporen, zoals indicatie, afsluiting met constructuur
Waterinstallatie conform NEN1008, volgens afd. 6.3. van het bouwbesluit

Afd. 4.1.3.1.4.1. Buitenaanbouw:
- Buitenaanbouw volgens afd. 4.1. t/m 4.7. van het bouwbesluit.
- Vrije doorgang conform afd. 4.4. van het bouwbesluit
- Buitenaanbouw conform afd. 4.5. van het bouwbesluit
- Buitenaanbouw conform afd. 4.6. van het bouwbesluit
- Buitenaanbouw conform NEN1175

Afd. 5.1. Energiezuinigheid (artikel 5.2. energierenditecoefficient en artikel 5.3. thermische isolatie):
- EPB en EPB conform NEN120, volgens afd. 5.1. van het bouwbesluit
- EPB berekening conform rapportage EP-adviseur
- Draaiende delen te voorzien van kier- en naadsluiting

Afd. 6.1.3.1.4.1. Installaties:
- Installaties en mechanische ventilatie conform rapportage EP-adviseur en opgegeven installateur, volgens afd. 6.1. t/m 6.14 van het bouwbesluit.


BOUWKUNDIGE UITWERKING:

*voor verdere uitwerking (wand-/vloer- en dak)opbouw, zie detailering

	buitengevel (opbouw): metselwerk spouw-isolatie kalkzandsteen (100-40-140-214mm)
	buitengevel (opbouw): metselwerk HSB-element (100-40-235-15-15mm)
	binnengevel (woningsscheidend): kalkzandsteen (300mm)
	binnengevel (woningsscheidend): metselstuc (210mm)
	binnengevel (woningsscheidend/thermisch): metselstuc (240mm)
	binnengevel: GBO (100mm)
	binnengevel: kalkzandsteen (100 of 120mm)
	binnengevel: GBO (100mm)
	buitengevel (opbouw): spouw-spouw-isolatie (10-15-160mm)
	constructieve wand: holo betonwand d=300mm
	constructieve wand/kolom: beton d=250mm



project :	Appartementencomplex Slotenweg, te Nieuw Sloten		
onderdeel :	Situatietekening, TE SLOPEN		
opdrachtgever :	MPO B.V.		
project architect :	ir. Roel van Bakel		
getekend door :	Egbert van Dijk		
schaal :	1:200	formaat : A1	
datum :	07-04-2020		
gewijzigd :	1. ...	2.	3.
	5.	6.	7.



PLATTEGROND - SOUTERRAIN

BRANDVEILIGHEID:

Afs. 2.2. Sterkte bij brand (artikel 2.10. tijdruimte bezekken):
- Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waarvoor een vluchtroute voert, bezakt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt.
- Een bouwconstructie bezakt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen 120 minuten door het bezakken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment volgens artikel 2.9. 2.10. en 2.11. van het bouwbesluit.

Afs. 2.6. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (artikel 2.55. schicht, kleur of formaat):
- Schotten grenzend aan meer dan een (sub)brandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015m² voldoet over een dikte van ten minste 0,01m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald conform NEN-EN 13501-1.

Afs. 2.8. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (artikel 2.55. rookgasafvoer):
- Rookgasafvoeren zijn brandveilig uitgevoerd conform NEN6062 volgens art. 2.59. van het bouwbesluit.

Afs. 2.9.2.102.11. Beperking van ontstekingsuitbreidingsverspreiding van brand en rook:
- Brandoverlaping en brandoverlaping conform NEN6068 en NEN6090, volgens art. 2.9. 2.11. van het bouwbesluit.

Afs. 2.12. Vluchtroutes (artikel 2.102. vluchtroute):
- Vluchtroutes volgens art. 2.12. van het bouwbesluit.
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN 1838 en NEN3011

Afs. 3.8. Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas:
- Toevoer verbrandingslucht/afvoer rookgas conform NEN1087/8087 en NEN2557/8757, volgens art. 3.8. van het bouwbesluit.

Afs. 6.1. Verlichting (artikel 6.2. verlichting):
- Noodverlichting conform NEN-EN 1838, volgens artikel 6.3. van het bouwbesluit.
- Geluidsweering conform NEN1071 + NEN5071, volgens art. 3.1. 3.4. van het bouwbesluit.

Afs. 6.5. Tijds vaststellen van brand (artikel 6.20. brandmeldinstallatie en artikel 6.21. rookmelders):
- Rookmelders conform NEN2555, volgens art. 6.5. artikel 6.21. van het bouwbesluit.

Afs. 6.6. Vluichten bij brand:
- Voorzieningen voor goede verloop bij het ontvluchten volgens art. 6.6. van het bouwbesluit.
- Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen wordt geopend door een kleine druk tegen de deur, of een kleine druk tegen een op circa 1m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte paneelkruk die voldoet aan de NEN-EN 1125, volgens artikel 6.25. van het bouwbesluit.

Afs. 6.7. Bestrijden van brand (artikel 6.28. brandslangspasels en artikel 6.29. droge blusleiding):
- Brandslangspasels volgens NEN-EN 871-1, volgens artikel 6.28. van het bouwbesluit.
- Droge blusleiding volgens NEN1594, volgens artikel 6.29. van het bouwbesluit.

Afs. 6.8. Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten (artikel 6.37. bereikbaarheid bouwvoor voor hulpverleningsdiensten):

- Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwvoor voor het verblijven van personen ligt een verbindingsweg die geschikt is voor voortrijgen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten, volgens artikel 6.37. van het bouwbesluit.

Afs. 7.2. Vrijg vluichten bij brand:
- Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwvoor uitsluitend geopend indien de deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te maken van een sleutel onmiddellijk over de en ten minste eenmaal breedte kan worden geopend, volgens artikel 7.12 van het bouwbesluit.

- De brandwerende wanden lopen door tot de ondertank van de vloer- of dakconstructie volgens NEN6064 of NEN-EN 13501-1.

- Het deel van een zijde van een constructiegedeelte dat grenst aan de buitenlucht, van een bouwvoor waarvoor een voor personen bestemde vloer ten minste 5m boven het maaiveld ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5m aan brandklasse B bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

- Het deel van een zijde van een constructiegedeelte dat grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1.

- Een zijde van een constructiegedeelte die grenst aan de binnenlucht van een beschermde vluchtroute, voldoet met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting, met uitzondering van vloeren en bovenzijdige trap, aan klasse B/D en rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1.

- Een zijde van een constructiegedeelte die grenst aan de binnenlucht van een extra beschermde vluchtroute, voldoet met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting, met uitzondering van vloeren en bovenzijdige trap, aan klasse B en rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1.

- Vluchtweg aanduidingsbord/transparent verlichtingsaamaturen, uitvoering van de symbolen 'UIT' en 'NOODVERLICHTING' conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de NEN1011-NEN-EN-ISO 7010 en de pictogrammen volgens de NEN-EN 1838 (Hoofdstuk 11 van het Handboek brandveiligheidsinstallaties, van Brandweer Nederland, geeft nadere handreikingen aan aan de gestelde eisen) te voldoen.

- De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de NEN1010 en moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de hoofdbevoering voor elektriciteit zijn geactiveerd en vervolgens gedurende ten minste 60 minuten aaneengesloten een verlichtingssterkte geven van ten minste 1 lux, gemeten op de vloer, een tredevlak of een hellingbaan. (Hoofdstuk 11 van het Handboek brandveiligheidsinstallaties, van Brandweer Nederland, geeft nadere handreikingen aan aan de gestelde eisen) te voldoen.

- De parkeergarage voldoet aan de NEN2443, natuurlijk geventileerde parkeergarages

- Indien de ruimte(n) anders worden ingedeeld dan op de Omgevingsvergunningstekening(en) nu is aangegeven, dienen er vooraf zo spoedig mogelijk tekeningen ter goedkeuring te worden voorgelegd.

BRANDWEERRENNVOOI:

- Deur die in combinatie met het kozijn een brandweerscherm biedt van ten minste 30 minuten volgens NEN 1010
- Deur die in combinatie met het kozijn een brandweerscherm biedt van ten minste 30 minuten volgens NEN 1010
- Deur die afsluitbaar is uitgevoerd in combinatie met het kozijn een brandweerscherm biedt van ten minste 30 minuten volgens NEN 1010
- Deur die afsluitbaar is uitgevoerd in combinatie met het kozijn een brandweerscherm biedt van ten minste 30 minuten volgens NEN 1010
- 30 minuten weertijd tegen brandoverlaping en brandoverlaping (WEGBO) volgens NEN 1010 (NEN 1010-1)
- 60 minuten weertijd tegen brandoverlaping en brandoverlaping (WEGBO) volgens NEN 1010 (NEN 1010-2)
- Signalering vluchtroute volgens NEN 1010 (NEN 1010-1)
- Een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geïnstalleerd volgens de eisen van NEN 1010
- Rookmelder(s) (handmatig openen in standaard verlichting) volgens NEN 1010
- Deur met rookmelder / luchtscherm uitvoeren volgens NEN 1010
- draagbaar vluchtschild volgens NEN 1010
- brandoverlaping

BRANDVEILIGHEID:

- Brandcompartiment: parkeergarage / hydrokruimten / bergingen (skaten)
- Brandcompartiment: afzonderlijke woonfunctie
- Extra beschermde vluchtroute: hoofdtrapgehoor / vlucht corridor
- Extra beschermde vluchtroute: galerijen en secundaire trap (niet-besloten)

RENNVOOI ALGEMEEN:

Het te bouwen bouwwerk dient te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit (2012) en de daaruit volgende bepalingen, waaronder:

Afs. 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstructie:
- Draagconstructie, dilatatie en constructieve onderdelen conform opgave constructeur

Afs. 2.3. Afsluiting van vloer, trap en hellingbaan (artikel 2.18. hoogte):
- Vloerbedekkingen vanaf vloerniveau <13 meter, 1000mm t.o.v. vloerbedekking, zonder opslag mogelijk tussen 200-700mm boven vloerbedekking
- Vloerbedekkingen vanaf vloerniveau >13 meter, 1200mm t.o.v. vloerbedekking, zonder opslag mogelijk tussen 200-700mm boven vloerbedekking
- Lange trappen en trappen komen vloer- en/of trapbedekkingen volgens art. 2.3. van het bouwbesluit

- Beglazing draagbestedend uitvoeren conform NEN3699

- Indien bij draaiende deuren tussen 200-700mm opslagmogelijkheid, draaiende deuren uiterwaarts volgens het geluidswaarderingssysteem, volgens artikel 2.20. overlooptaak van het bouwbesluit

Afs. 2.6. Trap (artikel 2.33. afmetingen trap):
- Trappen conform NEN3589 voorzien van leuningen volgens art. 2.3. en 2.5 van het bouwbesluit

- optrede: maximaal 180mm

- afdrempel: minimaal 220mm

Afs. 2.8. Trap (artikel 2.35. leuning):
- Leuningen en balustrades >800mm / <1000mm t.o.v. trapvloerbordes

Afs. 2.6. Hellingbaan (artikel 2.43. afmetingen hellingbaan):
- Afmetingen hellingbaan bedoeld om een hoogvervoersysteem te overbruggen volgens art. 2.6. van het bouwbesluit

- Afmetingen hellingbaan in parkeren- of stallingsgarages conform NEN 2443

Afs. 2.15. Brandweerscherm (artikel 2.130. veiligheid):
- Brandweerscherm, weersstandklasse C, conform NEN5087 + NEN5096, volgens art. 2.15. van het bouwbesluit

Afs. 3.1.3.4. Bescherming tegen geluid van buiten (artikel 3.1.3.4. geluid):
- Geluidsweering conform rapportage EP-adviseur

Afs. 3.4. Wering van rook (artikel 3.21. weering van rook van buiten):
- Verlichting binnen en buiten conform NEN1071, volgens art. 3.4. van het bouwbesluit

Afs. 6.6. Luchtovergang:
- Ventilatie volgens NEN1087, volgens art. 6.6. van het bouwbesluit

- Ventilatiebeveiliging conform rapportage EP-adviseur

Afs. 3.7. Spouwverzekering (artikel 3.42. opgevoerd in artikel 3.43. plaats van opening):
- Spouwverzekering conform NEN 1001/801, NEN 1088, volgens art. 3.7. van het bouwbesluit

- Spouwverzekeringen conform rapportage EP-adviseur

Afs. 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen (artikel 3.69. openingen en artikel 3.70. scherm):
- Bescherming tegen ratten en muizen conform art. 3.10. van het bouwbesluit

Afs. 3.11. Daglicht (artikel 3.75. daglichtopeningen):
- Daglicht conform NEN587 + NEN 1088, volgens art. 3.11. van het bouwbesluit

- Daglichttoevoering conform rapportage EP-adviseur

Electra conform NEN1010, volgens art. 6.1. en 6.2. van het bouwbesluit

Meetafst conform NEN218, volgens art. 6.2. van het bouwbesluit

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)


- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)

- Rook op aangelegde gemeenschappelijke (o.m. de gemeenteraad)



PLATTEGROND - TWEEDE VERDIEPING

BRANDVEILIGHEID:

Afd. 2.2. Sterkte bij brand (artikel 2.10. Inhoudsbeveiliging).
- Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waarvoor een vluchtroute voert, bezigt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt.
- Een bouwconstructie bezigt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen 120 minuten door het bevelen van een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment volgens artikel 2.9. 2.10. en 2.11. van het bouwbesluit.

Afd. 2.6. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (artikel 2.55. Schotten).
- Schotten grenzen aan meer dan een (sub)brandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015m² voldoet over een dikte van ten minste 0,01m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald conform NEN-EN 13501-1.

Afd. 2.6. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (artikel 2.55. Rookafvoer).
- Rookgasafvoeren zijn brandveilig uitgevoerd conform NEN6062 volgens art. 2.59. van het bouwbesluit.

Afd. 2.6.2.10/2.11. Beperking van ontwikkelingsuitbreiding van brand en rook.
- Brandwering en branddoorgang conform NEN6068 en NEN6096, volgens afd. 2.9. 2.10/2.11. van het bouwbesluit.

Afd. 2.12. Vluchtroutes (artikel 2.102. Vluchtroutes).
- Vluchtroutes volgens afd. 2.12. van het bouwbesluit.
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN 1838 en NEN3011.

Afd. 3.6. Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgassen.
- Toevoer verbrandingslucht/afvoer rookgassen conform NEN1081/8067 en NEN2557/8757, volgens afd. 3.6. van het bouwbesluit.

Afd. 6.1. Verlichting (artikel 6.2. Verlichting).
- Noodverlichting conform NEN-EN 1838, volgens artikel 6.3. van het bouwbesluit.

Afd. 6.5. Tijdig vaststellen van brand (artikel 6.20. Brandmeldinstallatie en artikel 6.21. Rookmelders).
- Rookmelders conform NEN2555, volgens afd. 6.5. artikel 6.21. van het bouwbesluit.

Afd. 6.6. Vlochten bij brand.
- Voorzieningen voor goede verloop bij het ontvluchten volgens afd. 6.6. van het bouwbesluit.
- Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangekomen wordt geopend door een lichte druk tegen de deur, of een lichte druk tegen een op circa 1m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte paneelsluiting die voldoet aan de NEN-EN 1125, volgens artikel 6.25. van het bouwbesluit.

Afd. 6.7. Bestrijden van brand (artikel 6.26. Brandslangspels en artikel 6.29. droge blusmiddelen).
- Brandslangspels volgens NEN-EN 671-1, volgens artikel 6.26. van het bouwbesluit.
- Droge blusmiddelen volgens NEN1594, volgens artikel 6.29. van het bouwbesluit.

Afd. 6.8. Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten (artikel 6.37. Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten).
- Tussen de openbare weg en ten minste een beging van een bouwwerk voor het verblijven van personen ligt een verbindingsweg die geschikt is voor vertoeren van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten, volgens artikel 6.37. van het bouwbesluit.

Afd. 7.2. Vrijg vliegen bij brand.
- Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend gesloten indien de deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend, volgens artikel 7.12 van het bouwbesluit.
- De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer- of dakconstructie volgens NEN6068 of NEN-EN 13501-1.
- De isolatiematerialen van het dak en gevel is van een onbrandbare kwaliteit volgens NEN6068 of NEN-EN 13501-1.

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer ten minste 5m boven het meeliveau ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5m aan brandklasse B bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

- Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht en hoger ligt dan 13m, voldoet aan brandklasse B bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

- Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1.

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht van een beschermde vluchtroute, voldoet met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting, met uitzondering van vloeren en binnenzijde trap, aan klasse B-D en rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1.

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht van een extra beschermde vluchtroute, voldoet met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting, met uitzondering van vloeren en binnenzijde trap, aan klasse B en rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1.

- Vluchtweg aanduidingsbord/transparent verlichtingsarmaturen, uitvoering van de symbolen 'Uit' en 'Noodverlichting' conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de NEN6010 (NEN-EN 6010) en de zichtbaarheidslijnen volgens de NEN-EN 1838 (hoofdstuk 11 van het Handboek brandveiligheidsinstallaties, van Brandweer Nederland, geeft nadere handvatten om aan de gestelde eisen te voldoen).

- De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de NEN1010 en moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de hoofdbevoorziening voor elektriciteit zijn geactiveerd en vervolgens gedurende ten minste 60 minuten aangehouden een verlichtingssterkte geven van ten minste 1 lux, gemeten op de vloer, een tredeweg of een hellingbaan (hoofdstuk 11 van het Handboek brandveiligheidsinstallaties, van Brandweer Nederland, geeft nadere handvatten om aan de gestelde eisen te voldoen).

- De parkeergarage voldoet aan de NEN2443, natuurlijk geventileerde parkeergarages.

- Indien de ruimte(n) anders worden ingedeeld dan op de Omgevingsvergunningstekening(en) nu is aangegeven, dienen er vooraf zo spoedig mogelijk tekeningen ter goedkeuring te worden voorgelegd.

BRANDWEERRENVOOI:

Deur die in combinatie met het kozijn een brandwerendheid heeft van ten minste 30 minuten.
Deur die in combinatie met het kozijn een brandwerendheid heeft van ten minste 60 minuten.
Deur die afsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn een brandwerendheid heeft van ten minste 30 minuten.
Deur die afsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn een brandwerendheid heeft van ten minste 60 minuten.
30 minuten weertstand tegen branddoorgang en brandwering (WBE30) volgens NEN 6068 of NEN 6069 of NEN 6070 of NEN 6071 of NEN 6072 of NEN 6073 of NEN 6074 of NEN 6075 of NEN 6076 of NEN 6077 of NEN 6078 of NEN 6079 of NEN 6080 of NEN 6081 of NEN 6082 of NEN 6083 of NEN 6084 of NEN 6085 of NEN 6086 of NEN 6087 of NEN 6088 of NEN 6089 of NEN 6090 of NEN 6091 of NEN 6092 of NEN 6093 of NEN 6094 of NEN 6095 of NEN 6096 of NEN 6097 of NEN 6098 of NEN 6099 of NEN 6100 of NEN 6101 of NEN 6102 of NEN 6103 of NEN 6104 of NEN 6105 of NEN 6106 of NEN 6107 of NEN 6108 of NEN 6109 of NEN 6110 of NEN 6111 of NEN 6112 of NEN 6113 of NEN 6114 of NEN 6115 of NEN 6116 of NEN 6117 of NEN 6118 of NEN 6119 of NEN 6120 of NEN 6121 of NEN 6122 of NEN 6123 of NEN 6124 of NEN 6125 of NEN 6126 of NEN 6127 of NEN 6128 of NEN 6129 of NEN 6130 of NEN 6131 of NEN 6132 of NEN 6133 of NEN 6134 of NEN 6135 of NEN 6136 of NEN 6137 of NEN 6138 of NEN 6139 of NEN 6140 of NEN 6141 of NEN 6142 of NEN 6143 of NEN 6144 of NEN 6145 of NEN 6146 of NEN 6147 of NEN 6148 of NEN 6149 of NEN 6150 of NEN 6151 of NEN 6152 of NEN 6153 of NEN 6154 of NEN 6155 of NEN 6156 of NEN 6157 of NEN 6158 of NEN 6159 of NEN 6160 of NEN 6161 of NEN 6162 of NEN 6163 of NEN 6164 of NEN 6165 of NEN 6166 of NEN 6167 of NEN 6168 of NEN 6169 of NEN 6170 of NEN 6171 of NEN 6172 of NEN 6173 of NEN 6174 of NEN 6175 of NEN 6176 of NEN 6177 of NEN 6178 of NEN 6179 of NEN 6180 of NEN 6181 of NEN 6182 of NEN 6183 of NEN 6184 of NEN 6185 of NEN 6186 of NEN 6187 of NEN 6188 of NEN 6189 of NEN 6190 of NEN 6191 of NEN 6192 of NEN 6193 of NEN 6194 of NEN 6195 of NEN 6196 of NEN 6197 of NEN 6198 of NEN 6199 of NEN 6200 of NEN 6201 of NEN 6202 of NEN 6203 of NEN 6204 of NEN 6205 of NEN 6206 of NEN 6207 of NEN 6208 of NEN 6209 of NEN 6210 of NEN 6211 of NEN 6212 of NEN 6213 of NEN 6214 of NEN 6215 of NEN 6216 of NEN 6217 of NEN 6218 of NEN 6219 of NEN 6220 of NEN 6221 of NEN 6222 of NEN 6223 of NEN 6224 of NEN 6225 of NEN 6226 of NEN 6227 of NEN 6228 of NEN 6229 of NEN 6230 of NEN 6231 of NEN 6232 of NEN 6233 of NEN 6234 of NEN 6235 of NEN 6236 of NEN 6237 of NEN 6238 of NEN 6239 of NEN 6240 of NEN 6241 of NEN 6242 of NEN 6243 of NEN 6244 of NEN 6245 of NEN 6246 of NEN 6247 of NEN 6248 of NEN 6249 of NEN 6250 of NEN 6251 of NEN 6252 of NEN 6253 of NEN 6254 of NEN 6255 of NEN 6256 of NEN 6257 of NEN 6258 of NEN 6259 of NEN 6260 of NEN 6261 of NEN 6262 of NEN 6263 of NEN 6264 of NEN 6265 of NEN 6266 of NEN 6267 of NEN 6268 of NEN 6269 of NEN 6270 of NEN 6271 of NEN 6272 of NEN 6273 of NEN 6274 of NEN 6275 of NEN 6276 of NEN 6277 of NEN 6278 of NEN 6279 of NEN 6280 of NEN 6281 of NEN 6282 of NEN 6283 of NEN 6284 of NEN 6285 of NEN 6286 of NEN 6287 of NEN 6288 of NEN 6289 of NEN 6290 of NEN 6291 of NEN 6292 of NEN 6293 of NEN 6294 of NEN 6295 of NEN 6296 of NEN 6297 of NEN 6298 of NEN 6299 of NEN 6300 of NEN 6301 of NEN 6302 of NEN 6303 of NEN 6304 of NEN 6305 of NEN 6306 of NEN 6307 of NEN 6308 of NEN 6309 of NEN 6310 of NEN 6311 of NEN 6312 of NEN 6313 of NEN 6314 of NEN 6315 of NEN 6316 of NEN 6317 of NEN 6318 of NEN 6319 of NEN 6320 of NEN 6321 of NEN 6322 of NEN 6323 of NEN 6324 of NEN 6325 of NEN 6326 of NEN 6327 of NEN 6328 of NEN 6329 of NEN 6330 of NEN 6331 of NEN 6332 of NEN 6333 of NEN 6334 of NEN 6335 of NEN 6336 of NEN 6337 of NEN 6338 of NEN 6339 of NEN 6340 of NEN 6341 of NEN 6342 of NEN 6343 of NEN 6344 of NEN 6345 of NEN 6346 of NEN 6347 of NEN 6348 of NEN 6349 of NEN 6350 of NEN 6351 of NEN 6352 of NEN 6353 of NEN 6354 of NEN 6355 of NEN 6356 of NEN 6357 of NEN 6358 of NEN 6359 of NEN 6360 of NEN 6361 of NEN 6362 of NEN 6363 of NEN 6364 of NEN 6365 of NEN 6366 of NEN 6367 of NEN 6368 of NEN 6369 of NEN 6370 of NEN 6371 of NEN 6372 of NEN 6373 of NEN 6374 of NEN 6375 of NEN 6376 of NEN 6377 of NEN 6378 of NEN 6379 of NEN 6380 of NEN 6381 of NEN 6382 of NEN 6383 of NEN 6384 of NEN 6385 of NEN 6386 of NEN 6387 of NEN 6388 of NEN 6389 of NEN 6390 of NEN 6391 of NEN 6392 of NEN 6393 of NEN 6394 of NEN 6395 of NEN 6396 of NEN 6397 of NEN 6398 of NEN 6399 of NEN 6400 of NEN 6401 of NEN 6402 of NEN 6403 of NEN 6404 of NEN 6405 of NEN 6406 of NEN 6407 of NEN 6408 of NEN 6409 of NEN 6410 of NEN 6411 of NEN 6412 of NEN 6413 of NEN 6414 of NEN 6415 of NEN 6416 of NEN 6417 of NEN 6418 of NEN 6419 of NEN 6420 of NEN 6421 of NEN 6422 of NEN 6423 of NEN 6424 of NEN 6425 of NEN 6426 of NEN 6427 of NEN 6428 of NEN 6429 of NEN 6430 of NEN 6431 of NEN 6432 of NEN 6433 of NEN 6434 of NEN 6435 of NEN 6436 of NEN 6437 of NEN 6438 of NEN 6439 of NEN 6440 of NEN 6441 of NEN 6442 of NEN 6443 of NEN 6444 of NEN 6445 of NEN 6446 of NEN 6447 of NEN 6448 of NEN 6449 of NEN 6450 of NEN 6451 of NEN 6452 of NEN 6453 of NEN 6454 of NEN 6455 of NEN 6456 of NEN 6457 of NEN 6458 of NEN 6459 of NEN 6460 of NEN 6461 of NEN 6462 of NEN 6463 of NEN 6464 of NEN 6465 of NEN 6466 of NEN 6467 of NEN 6468 of NEN 6469 of NEN 6470 of NEN 6471 of NEN 6472 of NEN 6473 of NEN 6474 of NEN 6475 of NEN 6476 of NEN 6477 of NEN 6478 of NEN 6479 of NEN 6480 of NEN 6481 of NEN 6482 of NEN 6483 of NEN 6484 of NEN 6485 of NEN 6486 of NEN 6487 of NEN 6488 of NEN 6489 of NEN 6490 of NEN 6491 of NEN 6492 of NEN 6493 of NEN 6494 of NEN 6495 of NEN 6496 of NEN 6497 of NEN 6498 of NEN 6499 of NEN 6500 of NEN 6501 of NEN 6502 of NEN 6503 of NEN 6504 of NEN 6505 of NEN 6506 of NEN 6507 of NEN 6508 of NEN 6509 of NEN 6510 of NEN 6511 of NEN 6512 of NEN 6513 of NEN 6514 of NEN 6515 of NEN 6516 of NEN 6517 of NEN 6518 of NEN 6519 of NEN 6520 of NEN 6521 of NEN 6522 of NEN 6523 of NEN 6524 of NEN 6525 of NEN 6526 of NEN 6527 of NEN 6528 of NEN 6529 of NEN 6530 of NEN 6531 of NEN 6532 of NEN 6533 of NEN 6534 of NEN 6535 of NEN 6536 of NEN 6537 of NEN 6538 of NEN 6539 of NEN 6540 of NEN 6541 of NEN 6542 of NEN 6543 of NEN 6544 of NEN 6545 of NEN 6546 of NEN 6547 of NEN 6548 of NEN 6549 of NEN 6550 of NEN 6551 of NEN 6552 of NEN 6553 of NEN 6554 of NEN 6555 of NEN 6556 of NEN 6557 of NEN 6558 of NEN 6559 of NEN 6560 of NEN 6561 of NEN 6562 of NEN 6563 of NEN 6564 of NEN 6565 of NEN 6566 of NEN 6567 of NEN 6568 of NEN 6569 of NEN 6570 of NEN 6571 of NEN 6572 of NEN 6573 of NEN 6574 of NEN 6575 of NEN 6576 of NEN 6577 of NEN 6578 of NEN 6579 of NEN 6580 of NEN 6581 of NEN 6582 of NEN 6583 of NEN 6584 of NEN 6585 of NEN 6586 of NEN 6587 of NEN 6588 of NEN 6589 of NEN 6590 of NEN 6591 of NEN 6592 of NEN 6593 of NEN 6594 of NEN 6595 of NEN 6596 of NEN 6597 of NEN 6598 of NEN 6599 of NEN 6600 of NEN 6601 of NEN 6602 of NEN 6603 of NEN 6604 of NEN 6605 of NEN 6606 of NEN 6607 of NEN 6608 of NEN 6609 of NEN 6610 of NEN 6611 of NEN 6612 of NEN 6613 of NEN 6614 of NEN 6615 of NEN 6616 of NEN 6617 of NEN 6618 of NEN 6619 of NEN 6620 of NEN 6621 of NEN 6622 of NEN 6623 of NEN 6624 of NEN 6625 of NEN 6626 of NEN 6627 of NEN 6628 of NEN 6629 of NEN 6630 of NEN 6631 of NEN 6632 of NEN 6633 of NEN 6634 of NEN 6635 of NEN 6636 of NEN 6637 of NEN 6638 of NEN 6639 of NEN 6640 of NEN 6641 of NEN 6642 of NEN 6643 of NEN 6644 of NEN 6645 of NEN 6646 of NEN 6647 of NEN 6648 of NEN 6649 of NEN 6650 of NEN 6651 of NEN 6652 of NEN 6653 of NEN 6654 of NEN 6655 of NEN 6656 of NEN 6657 of NEN 6658 of NEN 6659 of NEN 6660 of NEN 6661 of NEN 6662 of NEN 6663 of NEN 6664 of NEN 6665 of NEN 6666 of NEN 6667 of NEN 6668 of NEN 6669 of NEN 6670 of NEN 6671 of NEN 6672 of NEN 6673 of NEN 6674 of NEN 6675 of NEN 6676 of NEN 6677 of NEN 6678 of NEN 6679 of NEN 6680 of NEN 6681 of NEN 6682 of NEN 6683 of NEN 6684 of NEN 6685 of NEN 6686 of NEN 6687 of NEN 6688 of NEN 6689 of NEN 6690 of NEN 6691 of NEN 6692 of NEN 6693 of NEN 6694 of NEN 6695 of NEN 6696 of NEN 6697 of NEN 6698 of NEN 6699 of NEN 6700 of NEN 6701 of NEN 6702 of NEN 6703 of NEN 6704 of NEN 6705 of NEN 6706 of NEN 6707 of NEN 6708 of NEN 6709 of NEN 6710 of NEN 6711 of NEN 6712 of NEN 6713 of NEN 6714 of NEN 6715 of NEN 6716 of NEN 6717 of NEN 6718 of NEN 6719 of NEN 6720 of NEN 6721 of NEN 6722 of NEN 6723 of NEN 6724 of NEN 6725 of NEN 6726 of NEN 6727 of NEN 6728 of NEN 6729 of NEN 6730 of NEN 6731 of NEN 6732 of NEN 6733 of NEN 6734 of NEN 6735 of NEN 6736 of NEN 6737 of NEN 6738 of NEN 6739 of NEN 6740 of NEN 6741 of NEN 6742 of NEN 6743 of NEN 6744 of NEN 6745 of NEN 6746 of NEN 6747 of NEN 6748 of NEN 6749 of NEN 6750 of NEN 6751 of NEN 6752 of NEN 6753 of NEN 6754 of NEN 6755 of NEN 6756 of NEN 6757 of NEN 6758 of NEN 6759 of NEN 6760 of NEN 6761 of NEN 6762 of NEN 6763 of NEN 6764 of NEN 6765 of NEN 6766 of NEN 6767 of NEN 6768 of NEN 6769 of NEN 6770 of NEN 6771 of NEN 6772 of NEN 6773 of NEN 6774 of NEN 6775 of NEN 6776 of NEN 6777 of NEN 6778 of NEN 6779 of NEN 6780 of NEN 6781 of NEN 6782 of NEN 6783 of NEN 6784 of NEN 6785 of NEN 6786 of NEN 6787 of NEN 6788 of NEN 6789 of NEN 6790 of NEN 6791 of NEN 6792 of NEN 6793 of NEN 6794 of NEN 6795 of NEN 6796 of NEN 6797 of NEN 6798 of NEN 6799 of NEN 6800 of NEN 6801 of NEN 6802 of NEN 6803 of NEN 6804 of NEN 6805 of NEN 6806 of NEN 6807 of NEN 6808 of NEN 6809 of NEN 6810 of NEN 6811 of NEN 6812 of NEN 6813 of NEN 6814 of NEN 6815 of NEN 6816 of NEN 6817 of NEN 6818 of NEN 6819 of NEN 6820 of NEN 6821 of NEN 6822 of NEN 6823 of NEN 6824 of NEN 6825 of NEN 6826 of NEN 6827 of NEN 6828 of NEN 6829 of NEN 6830 of NEN 6831 of NEN 6832 of NEN 6833 of NEN 6834 of NEN 6835 of NEN 6836 of NEN 6837 of NEN 6838 of NEN 6839 of NEN 6840 of NEN 6841 of NEN 6842 of NEN 6843 of NEN 6844 of NEN 6845 of NEN 6846 of NEN 6847 of NEN 6848 of NEN 6849 of NEN 6850 of NEN 6851 of NEN 6852 of NEN 6853 of NEN 6854 of NEN 6855 of NEN 6856 of NEN 6857 of NEN 6858 of NEN 6859 of NEN 6860 of NEN 6861 of NEN 6862 of NEN 6863 of NEN 6864 of NEN 6865 of NEN 6866 of NEN 6867 of NEN 6868 of NEN 6869 of NEN 6870 of NEN 6871 of NEN 6872 of NEN 6873 of NEN 6874 of NEN 6875 of NEN 6876 of NEN 6877 of NEN 6878 of NEN 6879 of NEN 6880 of NEN 6881 of NEN 6882 of NEN 6883 of NEN 6884 of NEN 6885 of NEN 6886 of NEN 6887 of NEN 6888 of NEN 6889 of NEN 6890 of NEN 6891 of NEN 6892 of NEN 6893 of NEN 6894 of NEN 6895 of NEN 6896 of NEN 6897 of NEN 6898 of NEN 6899 of NEN 6900 of NEN 6901 of NEN 6902 of NEN 6903 of NEN 6904 of NEN 6905 of NEN 6906 of NEN 6907 of NEN 6908 of NEN 6909 of NEN 6910 of NEN 6911 of NEN 6912 of NEN 6913 of NEN 6914 of NEN 6915 of NEN 6916 of NEN 6917 of NEN 6918 of NEN 6919 of NEN 6920 of NEN 6921 of NEN 6922 of NEN 6923 of NEN 6924 of NEN 6925 of NEN 6926 of NEN 6927 of NEN 6928 of NEN 6929 of NEN 6930 of NEN 6931 of NEN 6932 of NEN 6933 of NEN 6934 of NEN 6935 of NEN 6936 of NEN 6937 of NEN 6938 of NEN 6939 of NEN 6940 of NEN 6941 of NEN 6942 of NEN 6943 of NEN 6944 of NEN 6945 of NEN 6946 of NEN 6947 of NEN 6948 of NEN 6949 of NEN 6950 of NEN 6951 of NEN 6952 of NEN 6953 of NEN 6954 of NEN 6955 of NEN 6956 of NEN 6957 of NEN 6958 of NEN 6959 of NEN 6960 of NEN 6961 of NEN 6962 of NEN 6963 of NEN 6964 of NEN 6965 of NEN 6966 of NEN 6967 of NEN 6968 of NEN 6969 of NEN 6970 of NEN 6971 of NEN 6972 of NEN 6973 of NEN 6974 of NEN 6975 of NEN 6976 of NEN 6977 of NEN 6978 of NEN 6979 of NEN 6980 of NEN 6981 of NEN 6982 of NEN 6983 of NEN 6984 of NEN 6985 of NEN 6986 of NEN 6987 of NEN 6988 of NEN 6989 of NEN 6990 of NEN 6991 of NEN 6992 of NEN 6993 of NEN 6994 of NEN 6995 of NEN 6996 of NEN 6997 of NEN 6998 of NEN 6999 of NEN 7000 of NEN 7001 of NEN 7002 of NEN 7003 of NEN 7004 of NEN 7005 of NEN 7006 of NEN 7007 of NEN 7008 of NEN 7009 of NEN 7010 of NEN 7011 of NEN 7012 of NEN 7013 of NEN 7014 of NEN 7015 of NEN 7016 of NEN 7017 of NEN 7018 of NEN 7019 of NEN 7020 of NEN 7021 of NEN 7022 of NEN 7023 of NEN 7024 of NEN 7025 of NEN 7026 of NEN 7027 of NEN 7028 of NEN 7029 of NEN 7030 of NEN 7031 of NEN 7032 of NEN 7033 of NEN 7034 of NEN 7035 of NEN 7036 of NEN 7037 of NEN 7038 of NEN 7039 of NEN 7040 of NEN 7041 of NEN 7042 of NEN 7043 of NEN 7044 of NEN 7045 of NEN 7046 of NEN 7047 of NEN 7048 of NEN 7049 of NEN 7050 of NEN 7051 of NEN 7052 of NEN 7053 of NEN 7054 of NEN 7055 of NEN 7056 of NEN 7057 of NEN 7058 of NEN 7059 of NEN 7060 of NEN 7061 of NEN 7062 of NEN 7063 of NEN 7064 of NEN 7065 of NEN 7066 of NEN 7067 of NEN 7068 of NEN 7069 of NEN 7070 of NEN 7071 of NEN 7072 of NEN 7073 of NEN 7074 of NEN 7075 of NEN 7076 of NEN 7077 of NEN 7078 of NEN 7079 of NEN 7080 of NEN 7081 of NEN 7082 of NEN 7083 of NEN 7084 of NEN 7085 of NEN 7086 of NEN 7087 of NEN 7088 of NEN 7089 of NEN 7090 of NEN 7091 of NEN 7092 of NEN 7093 of NEN 7094 of NEN 7095 of NEN 7096 of NEN 7097 of NEN 7098 of NEN 7099 of NEN 7100 of NEN 7101 of NEN 7102 of NEN 7103 of NEN 7104 of NEN 7105 of NEN 7106 of NEN 7107 of NEN 7108 of NEN 7109 of NEN 7110 of NEN 7111 of NEN 7112 of NEN 7113 of NEN 7114 of NEN 7115 of NEN 7116 of NEN 7117 of NEN 7118 of NEN 7119 of NEN 7120 of NEN 7121 of NEN 7122 of NEN 7123 of NEN 7124 of NEN 7125 of NEN 7126 of NEN 7127 of NEN 7128 of NEN 7129 of NEN 7130 of NEN 7131 of NEN 7132 of NEN 7133 of NEN 7134 of NEN 7135 of NEN 7136 of NEN 7137 of NEN 7138 of NEN 7139 of NEN 7140 of NEN 7141 of NEN 7142 of NEN 7143 of NEN 7144 of NEN 7145 of NEN 7146 of NEN 7147 of NEN 7148 of NEN 7149 of NEN 7150 of NEN 7151 of NEN 7152 of NEN 7153 of NEN 7154 of NEN 7155 of NEN 7156 of NEN 7157 of NEN 7158 of NEN 7159 of NEN 7160 of NEN 7161 of NEN 7162 of NEN 7163 of NEN 7164 of NEN 7165 of NEN 7166 of NEN 7167 of NEN 7168 of NEN 7169 of NEN 7170 of NEN 7171 of NEN 7172 of NEN 7173 of NEN 7174 of NEN 7175 of NEN 7176 of NEN 7177 of NEN 7178 of NEN 7179 of NEN 7180 of NEN 7181 of NEN 7182 of NEN 7183 of NEN 7184 of NEN 7185 of NEN 7186 of NEN 7187 of NEN 7188 of NEN 7189 of NEN 7190 of NEN 7191 of NEN 7192 of NEN 7193 of NEN 7194 of NEN 7195 of NEN 7196 of NEN 7197 of NEN 7198 of NEN 7199 of NEN 7200 of NEN 7201 of NEN 7202 of NEN 7203 of NEN 7204 of NEN 7205 of NEN 7206 of NEN 7207 of NEN 7208 of NEN 7209 of NEN 7210 of NEN 7211 of NEN 7212 of NEN 7213 of NEN 7214 of NEN 7215 of NEN 7216 of NEN 7217 of NEN 7218 of NEN 7219 of NEN 7220 of NEN 7221 of NEN 7222 of NEN 7223 of NEN 7224 of NEN 7225 of NEN 7226 of NEN 7227 of NEN 7228 of NEN 7229 of NEN 7230 of NEN 7231 of NEN 7232 of NEN 7233 of NEN 7234 of NEN 7235 of NEN 7236 of NEN 7237 of NEN 7238 of NEN 7239 of NEN 7240 of NEN 7241 of NEN 7242 of NEN 7243

RENVOOI ALGEMEEN:

Het te bouwen bouwwerk dient te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit (2012) en de daaruit volgende regelgeving, waaronder:

- Afd. 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstructie:**
- Draagconstructie, dilatatie en constructieve onderdelen conform opgegeven constructeur
- Afd. 2.3. Afzetting van vloer, trap en hellingbaan (artikel 2.18. hoogte):**
- Vloerafzettingen vanaf vloerniveau <13 meter, 1000mm t.o.v. vloerafwerking, zonder opstap
 - Vloerafzettingen tussen 200-700mm boven vloerafwerking
 - Vloerafzettingen vanaf vloerniveau >13 meter, 1200mm t.o.v. vloerafwerking, zonder opstap
 - Vloerafzettingen tussen 200-700mm boven vloerafwerking
 - Lings trapgaten en trappen komen vloer- en/of trapafzettingen volgens afd. 2.3. van het bouwbesluit
 - Beglazing doorvalbestendig uitvoeren conform NEN3569
 - Indien bij draaiende delen tussen 200-700mm opstapmogelijkheid, draaiende delen uitwerken volgens het gelijkwaardigheidsprincipe; volgens artikel 2.20. overkouterbaarheid van het bouwbesluit

- Afd. 2.5. Trap (artikel 2.33. afmetingen trap):**
- Trappen conform NEN3509 voorzien van leuningen volgens afd. 2.3 en 2.5 van het bouwbesluit
 - optrede: maximaal 188mm
 - aanrede: minimaal 220mm

- Afd. 2.5. Trap (artikel 2.35. leuning):**
- Leuningen en balusters >800mm / <1000mm t.o.v. trapvloer/bordes

- Afd. 2.6. Hellingbaan (artikel 2.43. afmetingen hellingbaan):**
- Afmetingen hellingbaan bedoeld om een hoogteverschil te overbruggen volgens afd. 2.6. van het bouwbesluit
 - Afmetingen hellingbaan in parkeer- of stallinggarages conform NEN 2443

- Afd. 2.15. Inbraakwerendheid (artikel 2.130. reikwijdte):**
- Inbraakwerendheid: weerstandsklasse >2, conform NEN5087 + NEN5096; volgens afd. 2.15. van het bouwbesluit

- Afd. 3.1 t/m 3.4 Bescherming tegen geluid van buiten/installaties/palmruizen ruimten:**
- Geluidswering conform NEN1070 + NEN5077, volgens afd. 3.1. t/m 3.4. van het bouwbesluit
 - Geluidswering conform rapportage EP-adviseur

- Afd. 3.5. Wering van vocht (artikel 3.21. wering van vocht van buiten):**
- Vochtwering binnen en buiten conform NEN2778, volgens afd. 3.5. van het bouwbesluit

- Afd. 3.6. Luchtwering:**
- Ventilatie volgens NEN1087 en NPR1088; volgens afd. 3.6. van het bouwbesluit
 - Ventilatieberekening conform rapportage EP-adviseur

- Afd. 3.7. Spuivoorziening (artikel 3.42. capaciteit en artikel 3.43. plaats van opening):**
- Spuiventilatie voorzieningen conform NEN 1087/8087, NPR 1088, volgens afd. 3.7. van het bouwbesluit
 - Spuivoorzieningen conform rapportage EP-adviseur

- Afd. 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen (artikel 3.69. openingen en artikel 3.70. scherm):**
- Bescherming tegen ratten en muizen conform afd. 3.10. van het bouwbesluit

- Afd. 3.11. Daglicht (artikel 3.75. daglichtroepende):**
- Daglicht conform NEN2057 en NPR 1088; volgens afd. 3.11. van het bouwbesluit
 - Daglichttoetreding conform rapportage EP-adviseur

- Electra conform NEN1010; volgens afd. 6.1. en 6.2. van het bouwbesluit**
- Meterkast conform NEN2788; volgens afd. 6.2. van het bouwbesluit
 - Rookrookinstallatie conform NEN3215; volgens afd. 6.4. van het bouwbesluit:
 - rookrookinstallatie op aangelegde gemeenschappelijke (i.o.m. de gemeente)
 - hwa op aangelegde gemeenschappelijke (i.o.m. de gemeente)
 - hwa en rookrookinstallatie conform opgegeven installateur

- Noodoverstorten c.q. spuwens, postie indicatief, afstemming met constructeur**
- Ventilatieinstallatie conform NEN1000; volgens afd. 6.3. van het bouwbesluit

- Afd. 4.1. t/m 4.7. Brandbaarheid:**
- Brandbaarheid volgens afd. 4.1. t/m 4.7. van het bouwbesluit.
 - Vrije doorgang conform afd. 4.4. van het bouwbesluit
 - Buitenberging conform afd. 4.5. van het bouwbesluit
 - Buitenumte conform afd. 4.6. van het bouwbesluit
 - Buitenumte conform NEN1770

- Afd. 5.1. Energiezuinigheid (artikel 5.2. energieprestatiecoëfficiënt en artikel 5.3. thermische isolatie):**
- EPN en EPC conform NEN1200; volgens afd. 5.1. van het bouwbesluit
 - EPC berekening conform rapportage EP-adviseur
 - Draaiende delen te voorzien van kier- en naaddichting

- Afd. 6.1. t/m 6.14. Installaties:**
- Installaties en mechanische ventilatie conform rapportage EP-adviseur en opgegeven installateur; volgens afd. 6.1. t/m 6.14. van het bouwbesluit



project :	Appartementencomplex Slotenweg, te Nieuw Sloten		
onderdeel :	Gevelaanzichten		
opdrachtgever :	MPO B.V.		
project architect :	ir. Roel van Bakel		
getekend door :	Egbert van Dijk		
schaal :	1:100	formaat : A1	
datum :	07-04-2020		
gewijzigd :	1 01-08-2024 2.	3.	4.
	5.	6.	7. 8.

PBV

tekening nummer : 1344 AO-02-01

PBV architects tel: 070-5119260	Herenweg 6 2242 ES e-mail: info@pbv.nl	Wassenaar www.pbv.nl
------------------------------------	---	-------------------------



GEVELAANZICHT - ZUIDGEVEL



GEVELAANZICHT - NOORDGEVEL

RENVOOI ALGEMEEN:

Het te bouwen bouwwerk dient te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit (2012) en de daaruit volgende regelgeving, waaronder:

- Afd. 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstructie:**
- Draagconstructie, dilatatie en constructieve onderdelen conform opgege constructeur
- Afd. 2.3. Af scheiding van vloer, trap en hellingbaan (artikel 2.18. hoogte):**
- Vloerafscheidingen vanaf vloerniveau <13 meter, 1000mm t.o.v. vloerafwerking, zonder opstap mogelijkheid tussen 200-700mm boven vloerafwerking
 - Vloerafscheidingen vanaf vloerniveau >13 meter, 1200mm t.o.v. vloerafwerking, zonder opstap mogelijkheid tussen 200-700mm boven vloerafwerking
 - Lings trapgaten en trappen komen vloer- en/of trapafscheidingen volgens afd. 2.3. van het bouwbesluit
 - Beglazing doorvalbestendig uitvoeren conform NEN369
 - Indien bij draaiende delen tussen 200-700mm opstapmogelijkheid, draaiende delen uitverken volgens het gelijkwaardigheidsprincipe; volgens artikel 2.20. overkauterbaarheid van het bouwbesluit

- Afd. 2.5. Trap (artikel 2.33. afmetingen trap):**
- Trappen conform NEN3509 voorzien van leuningen volgens afd. 2.3 en 2.5 van het bouwbesluit
 - optrede: maximaal 188mm
 - aanrede: minimaal 220mm

- Afd. 2.5. Trap (artikel 2.35. leuning):**
- Leuningen en balusters >800mm / <1000mm t.o.v. trapvloerbordes

- Afd. 2.6. Hellingbaan (artikel 2.43. afmetingen hellingbaan):**
- Afmetingen hellingbaan bedoeld om een hoogteverschil te overbruggen volgens afd. 2.6. van het bouwbesluit
 - Afmetingen hellingbaan in parkeer- of stallinggarages conform NEN 2443

- Afd. 2.15. Inbraakwerendheid (artikel 2.130. reikwijdte):**
- Inbraakwerendheid: weerstandsklasse >2, conform NEN5087 + NEN5096; volgens afd. 2.15. van het bouwbesluit

- Afd. 3.1 t/m 3.4 Bescherming tegen geluid van buiten/installaties/palms in ruimten:**
- Geluidswering conform NEN1070 + NEN5077, volgens afd. 3.1. t/m 3.4. van het bouwbesluit
 - Geluidswering conform rapportage EP-adviseur

- Afd. 3.5. Wering van vocht (artikel 3.21. wering van vocht van buiten):**
- Vochtwering binnen en buiten conform NEN2778, volgens afd. 3.5. van het bouwbesluit

- Afd. 3.6. Luchtwerving:**
- Ventilatie volgens NEN1087 en NPR1088; volgens afd. 3.6. van het bouwbesluit
 - Ventilatieberekening conform rapportage EP-adviseur

- Afd. 3.7. Spuivoorziening (artikel 3.42. capaciteit en artikel 3.43. plaats van opening):**
- Spuiventilatie voorzieningen conform NEN 1087/8087, NPR 1088, volgens afd. 3.7. van het bouwbesluit
 - Spuivoorzieningen conform rapportage EP-adviseur

- Afd. 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen (artikel 3.69. openingen en artikel 3.70. scherm):**
- Bescherming tegen ratten en muizen conform afd. 3.10. van het bouwbesluit

- Afd. 3.11. Daglicht (artikel 3.75. daglichtroopende):**
- Daglicht conform NEN2057 en NPR 1088; volgens afd. 3.11. van het bouwbesluit
 - Daglichttoetreding conform rapportage EP-adviseur

- Electra conform NEN1010; volgens afd. 6.1. en 6.2. van het bouwbesluit
- Meterkast conform NEN2788; volgens afd. 6.2. van het bouwbesluit
- Rokeringinstallatie conform NEN3215; volgens afd. 6.4. van het bouwbesluit:
- hwa: op aangelegde gemaaipomp (i.o.m. de gemeente)
 - rotering vuilwater op aangelegde gemaaipomp (i.o.m. de gemeente)
 - hwa en rotering conform opgege installateur
- Noodoverstorten c.q. spuwens, positie indicatief, afstemming met constructeur
- Voliersinstallatie conform NEN1006; volgens afd. 6.3. van het bouwbesluit

- Afd. 4.1. t/m 4.7. Bruikbaarheid:**
- Bruikbaarheid volgens afd. 4.1. t/m 4.7. van het bouwbesluit.
 - Vrije doorgang conform afd. 4.4. van het bouwbesluit
 - Buitenberging conform afd. 4.5. van het bouwbesluit
 - Buitenumte conform afd. 4.6. van het bouwbesluit
 - Brievenbus conform NEN1770

- Afd. 5.1. Energiezuinigheid (artikel 5.2. energieprestatiecoëfficiënt en artikel 5.3. thermische isolatie):**
- EPN en EPC conform NEN1200; volgens afd. 5.1. van het bouwbesluit
 - EPC berekening conform rapportage EP-adviseur
 - Draaiende delen te voorzien van kier- en naaddichting

- Afd. 6.1. t/m 6.14. Installaties:**
- Installaties en mechanische ventilatie conform rapportage EP-adviseur en opgege installateur; volgens afd. 6.1. t/m 6.14 van het bouwbesluit.



project :	Appartementencomplex Slotenweg, te Nieuw Sloten		
onderdeel :	Gevelaanzichten		
opdrachtgever :	MPO B.V.		
project architect :	ir. Roel van Bakel		
getekend door :	Egbert van Dijk		
schaal :	1:100	formaat : A 1	
datum :	07-04-2020		
gewijzigd :	1.	2.	3.
	5.	6.	7.
			8.



tekening nummer : 1344 AO-02-02

PBV architects tel: 070-5119260	Herenweg 6 2242 ES e-mail: info@pbv.nl	Wassenaar www.pbv.nl
------------------------------------	---	-------------------------



GEVELAANZICHT - WESTGEVEL



GEVELAANZICHT - OOSTGEVEL



Aanzicht vanaf de Sloteweg, linkerzij- en voorgevel



Aanzicht vanaf de Sloteweg, rechterzij- en voorgevel

RENVOOI ALGEMEEN:

Het te bouwen bouwwerk dient te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit (2012) en de daaruit volgende regelgeving, waaronder:

- Afd. 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstructie:**
- Draagconstructie, dilatatie en constructieve onderdelen conform opgegeven constructie
- Afd. 2.3. Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan (artikel 2.18. hoogte):**
- Vloerafscheidingen vanaf vloerniveau <13 meter, 1000mm t.o.v. vloerafwerking, zonder opstap mogelijkheid tussen 200-700mm boven vloerafwerking
 - Vloerafscheidingen vanaf vloerniveau >13 meter, 1200mm t.o.v. vloerafwerking, zonder opstap mogelijkheid tussen 200-700mm boven vloerafwerking
 - Lings trapgaten en trappen komen vloer- en/of trapafscheidingen volgens afd. 2.3. van het bouwbesluit
 - Beglazing doorvalbestendig uitvoeren conform NEN369
 - Indien bij draaiende delen tussen 200-700mm opstapmogelijkheid, draaiende delen uitkerken volgens het gelijkwaardigheidsprincipe; volgens artikel 2.20. overklauterbaarheid van het bouwbesluit

- Afd. 2.6. Trap (artikel 2.33. afmetingen trap):**
- Trappen conform NEN3509 voorzien van leuningen volgens afd. 2.3 en 2.5 van het bouwbesluit
 - optrede: maximaal 188mm
 - aantrede: minimaal 220mm

- Afd. 2.5. Trap (artikel 2.35. leuning):**
- Leuningen en balusters >800mm / <1000mm t.o.v. trapvloer/bordes

- Afd. 2.5. Hellingbaan (artikel 2.43. afmetingen hellingbaan):**
- Afmetingen hellingbaan bedoeld om een hoogteverschil te overbruggen volgens afd. 2.6. van het bouwbesluit
 - Afmetingen hellingbaan in parkeer- of stallinggarages conform NEN 2443

- Afd. 2.15. Inbraakwerendheid (artikel 2.130. reikwijdte):**
- Inbraakwerendheid: weerstandsklasse >2, conform NEN5087 + NEN5096; volgens afd. 2.15. van het bouwbesluit

- Afd. 3.1 t/m 3.4 Bescherming tegen geluid van buiten/installaties/palmruissen ruimten:**
- Geluidswering conform NEN1070 + NEN5077; volgens afd. 3.1. t/m 3.4. van het bouwbesluit
 - Geluidswering conform rapportage EP-adviseur

- Afd. 3.5. Wering van vocht (artikel 3.21. wering van vocht van buiten):**
- Vochtwering binnen en buiten conform NEN2778; volgens afd. 3.5. van het bouwbesluit

- Afd. 3.6. Luchtverversing:**
- Ventilatie volgens NEN1087 en NPR1088; volgens afd. 3.6. van het bouwbesluit
 - Ventilatieberekening conform rapportage EP-adviseur

- Afd. 3.7. Spuivoorziening (artikel 3.42. capaciteit en artikel 3.43. plaats van opening):**
- Spuiventilatie voorzieningen conform NEN 1087/8087, NPR 1088; volgens afd. 3.7. van het bouwbesluit
 - Spuivoorzieningen conform rapportage EP-adviseur

- Afd. 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen (artikel 3.69. openingen en artikel 3.70. scherm):**
- Bescherming tegen ratten en muizen conform afd. 3.10. van het bouwbesluit

- Afd. 3.11. Daglicht (artikel 3.75. daglichtroepende):**
- Daglicht conform NEN2057 en NPR 1088; volgens afd. 3.11. van het bouwbesluit
 - Daglichttoetreding conform rapportage EP-adviseur

- Electra conform NEN1010; volgens afd. 6.1. en 6.2. van het bouwbesluit
- Meterkast conform NEN2788; volgens afd. 6.2. van het bouwbesluit
- Rokeringinstallatie conform NEN3215; volgens afd. 6.4. van het bouwbesluit:
- hwa: op aangelegde gemaaipomp (i.o.m. de gemeente)
 - riolering vuilwater op aangelegde gemaaipomp (i.o.m. de gemeente)
 - hwa en riolering conform opgegeven installateur

- Noodoverstorten c.q. spuwens, positie indicatief, afstemming met constructeur
- Waterinstallatie conform NEN1006; volgens afd. 6.3. van het bouwbesluit

- Afd. 4.1. t/m 4.7. Bruikbaarheid:**
- Bruikbaarheid volgens afd. 4.1. t/m 4.7. van het bouwbesluit.
 - Vrije doorgang conform afd. 4.4. van het bouwbesluit
 - Buitenberging conform afd. 4.5. van het bouwbesluit
 - Buitenumte conform afd. 4.6. van het bouwbesluit
 - Brievenbus conform NEN1770

- Afd. 5.1. Energiezuinigheid (artikel 5.2. energiestatatiecoëfficiënt en artikel 5.3. thermische isolatie):**
- EPB en EPC conform NEN1200; volgens afd. 5.1. van het bouwbesluit
 - EPC berekening conform rapportage EP-adviseur
 - Draaiende delen te voorzien van kier- en naaddichting

- Afd. 6.1. t/m 6.14. Installaties:**
- Installaties en mechanische ventilatie conform rapportage EP-adviseur en opgegeven installateur; volgens afd. 6.1. t/m 6.14. van het bouwbesluit.



project :	Appartementencomplex Sloteweg, te Nieuw Sloten
onderdeel :	3D-beelden t.b.v. Welstand
opdrachtgever :	MPO B.V.
project architect :	ir. Roel van Bakel
getekend door :	Egbert van Dijk
schaal :	formaat : A1
datum :	07-04-2020
gewijzigd :	1. ... 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Aanzicht vanaf de Peilscheidingskade, rechterzij- en achtergevel



Aanzicht vanaf de Peilscheidingskade, linkerzij- en achtergevel

RENVOOI ALGEMEEN:

Het te bouwen bouwwerk dient te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit (2012) en de daaruit volgende regelgeving, waaronder:

Afd. 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstructie:

- Draagconstructie, dilaties en constructieve onderdelen conform opgegeven constructeur

Afd. 2.3. Af scheiding van vloer, trap en hellingbaan (artikel 2.18. hoogte):

- Vloerafscheidingen vanaf vloerniveau <13 meter, 1000mm t.o.v. vloerafwerking, zonder opstap
- Vloerafscheidingen tussen 200-700mm boven vloerafwerking
- Vloerafscheidingen vanaf vloerniveau >13 meter, 1200mm t.o.v. vloerafwerking, zonder opstap
- Mogelijkheid tussen 200-700mm boven vloerafwerking
- Lings trapgaten en trappen komen vloer- en/of trapafscheidingen volgens afd. 2.3. van het bouwbesluit
- Beglazing doorvalbestendig uitvoeren conform NEN369
- Indien bij draaiende delen tussen 200-700mm opstapmogelijkheid, draaiende delen uitkeren volgens het gelijkwaardigheidsprincipe; volgens artikel 2.20. overklauterbaarheid van het bouwbesluit

Afd. 2.5. Trap (artikel 2.33. afmetingen trap):

- Trappen conform NEN3509 voorzien van leuningen volgens afd. 2.3 en 2.5 van het bouwbesluit
- optrede: maximaal 188mm
- aantrede: minimaal 220mm

Afd. 2.5. Trap (artikel 2.35. leuning):

- Leuningen en balusters >800mm <1000mm t.o.v. trapvloerbordes

Afd. 2.5. Hellingbaan (artikel 2.43. afmetingen hellingbaan):

- Afmetingen hellingbaan bedoeld om een hoogteverschil te overbruggen volgens afd. 2.6. van het bouwbesluit
- Afmetingen hellingbaan in parkeer- of stallingsgarages conform NEN 2443

Afd. 2.15. Inbraakwerendheid (artikel 2.130. reikwijdte):

- Inbraakwerendheid: weerstandsklasse >2, conform NEN5087 + NEN5096; volgens afd. 2.15. van het bouwbesluit

Afd. 3.1 t/m 3.4 Bescherming tegen geluid van buiten/installaties/palmruissen ruimten:

- Geluidswering conform NEN1070 + NEN5077, volgens afd. 3.1. t/m 3.4. van het bouwbesluit
- Geluidswering conform rapportage EP-adviseur

Afd. 3.5. Wering van vocht (artikel 3.21. wering van vocht van buiten):

- Vochtwering binnen en buiten conform NEN2778, volgens afd. 3.5. van het bouwbesluit

Afd. 3.6. Luchtverversing:

- Ventilatie volgens NEN1087 en NPR1088; volgens afd. 3.6. van het bouwbesluit
- Ventilatieberekening conform rapportage EP-adviseur

Afd. 3.7. Spuivoorziening (artikel 3.42. capaciteit en artikel 3.43. plaats van opening):

- Spuiventilatie voorzieningen conform NEN 1087/8087, NPR 1088, volgens afd. 3.7. van het bouwbesluit
- Spuivoorzieningen conform rapportage EP-adviseur

Afd. 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen (artikel 3.69. openingen en artikel 3.70. scherm):

- Bescherming tegen ratten en muizen conform afd. 3.10. van het bouwbesluit

Afd. 3.11. Daglicht (artikel 3.75. daglichtroepende):

- Daglicht conform NEN2057 en NPR 1088; volgens afd. 3.11. van het bouwbesluit
- Daglichttoetreding conform rapportage EP-adviseur

Electra conform NEN1010; volgens afd. 6.1. en 6.2. van het bouwbesluit

Meterkast conform NEN2788; volgens afd. 6.2. van het bouwbesluit

Rokeringinstallatie conform NEN3215; volgens afd. 6.4. van het bouwbesluit:

- hwa: op aangelegde gemaal/pomp (i.o.m. de gemeente)
- rotering vuilwater op aangelegde gemaal/pomp (i.o.m. de gemeente)
- hwa en rotering conform opgegeven installateur

Noodoverstorten c.q. spuwens, positie indicatief, afstemming met constructeur

Waterinstallatie conform NEN1006; volgens afd. 6.3. van het bouwbesluit

Afd. 4.1. t/m 4.7. Bruikbaarheid:

- Bruikbaarheid volgens afd. 4.1. t/m 4.7. van het bouwbesluit.
- Vrije doorgang conform afd. 4.4. van het bouwbesluit
- Buitenberging conform afd. 4.5. van het bouwbesluit
- Buitenruimte conform afd. 4.6. van het bouwbesluit
- Brievenbus conform NEN1770

Afd. 5.1. Energiezuinigheid (artikel 5.2. energiestatistiecoëfficiënt en artikel 5.3. thermische isolatie):

- EPN en EPC conform NEN1200; volgens afd. 5.1. van het bouwbesluit
- EPC berekening conform rapportage EP-adviseur
- Draaiende delen te voorzien van kier- en naaddichting

Afd. 6.1. t/m 6.14. Installaties:

- Installaties en mechanische ventilatie conform rapportage EP-adviseur en opgegeven installateur; volgens afd. 6.1. t/m 6.14. van het bouwbesluit.




project :	Appartementencomplex Slotenweg, te Nieuw Sloten
onderdeel :	3D-beelden t.b.v. Welstand
opdrachtgever :	MPO B.V.
project architect :	ir. Roel van Bakel
getekend door :	Egbert van Dijk
schaal :	formaat : A1
datum :	07-04-2020
gewijzigd :	1. ... 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


PBV

tekening nummer : 1344 AO-02-04

PBV architects tel: 070-5119260	Herenweg 6 2242 ES e-mail: info@pbv.nl	Wassenaar www.pbv.nl
------------------------------------	---	-------------------------

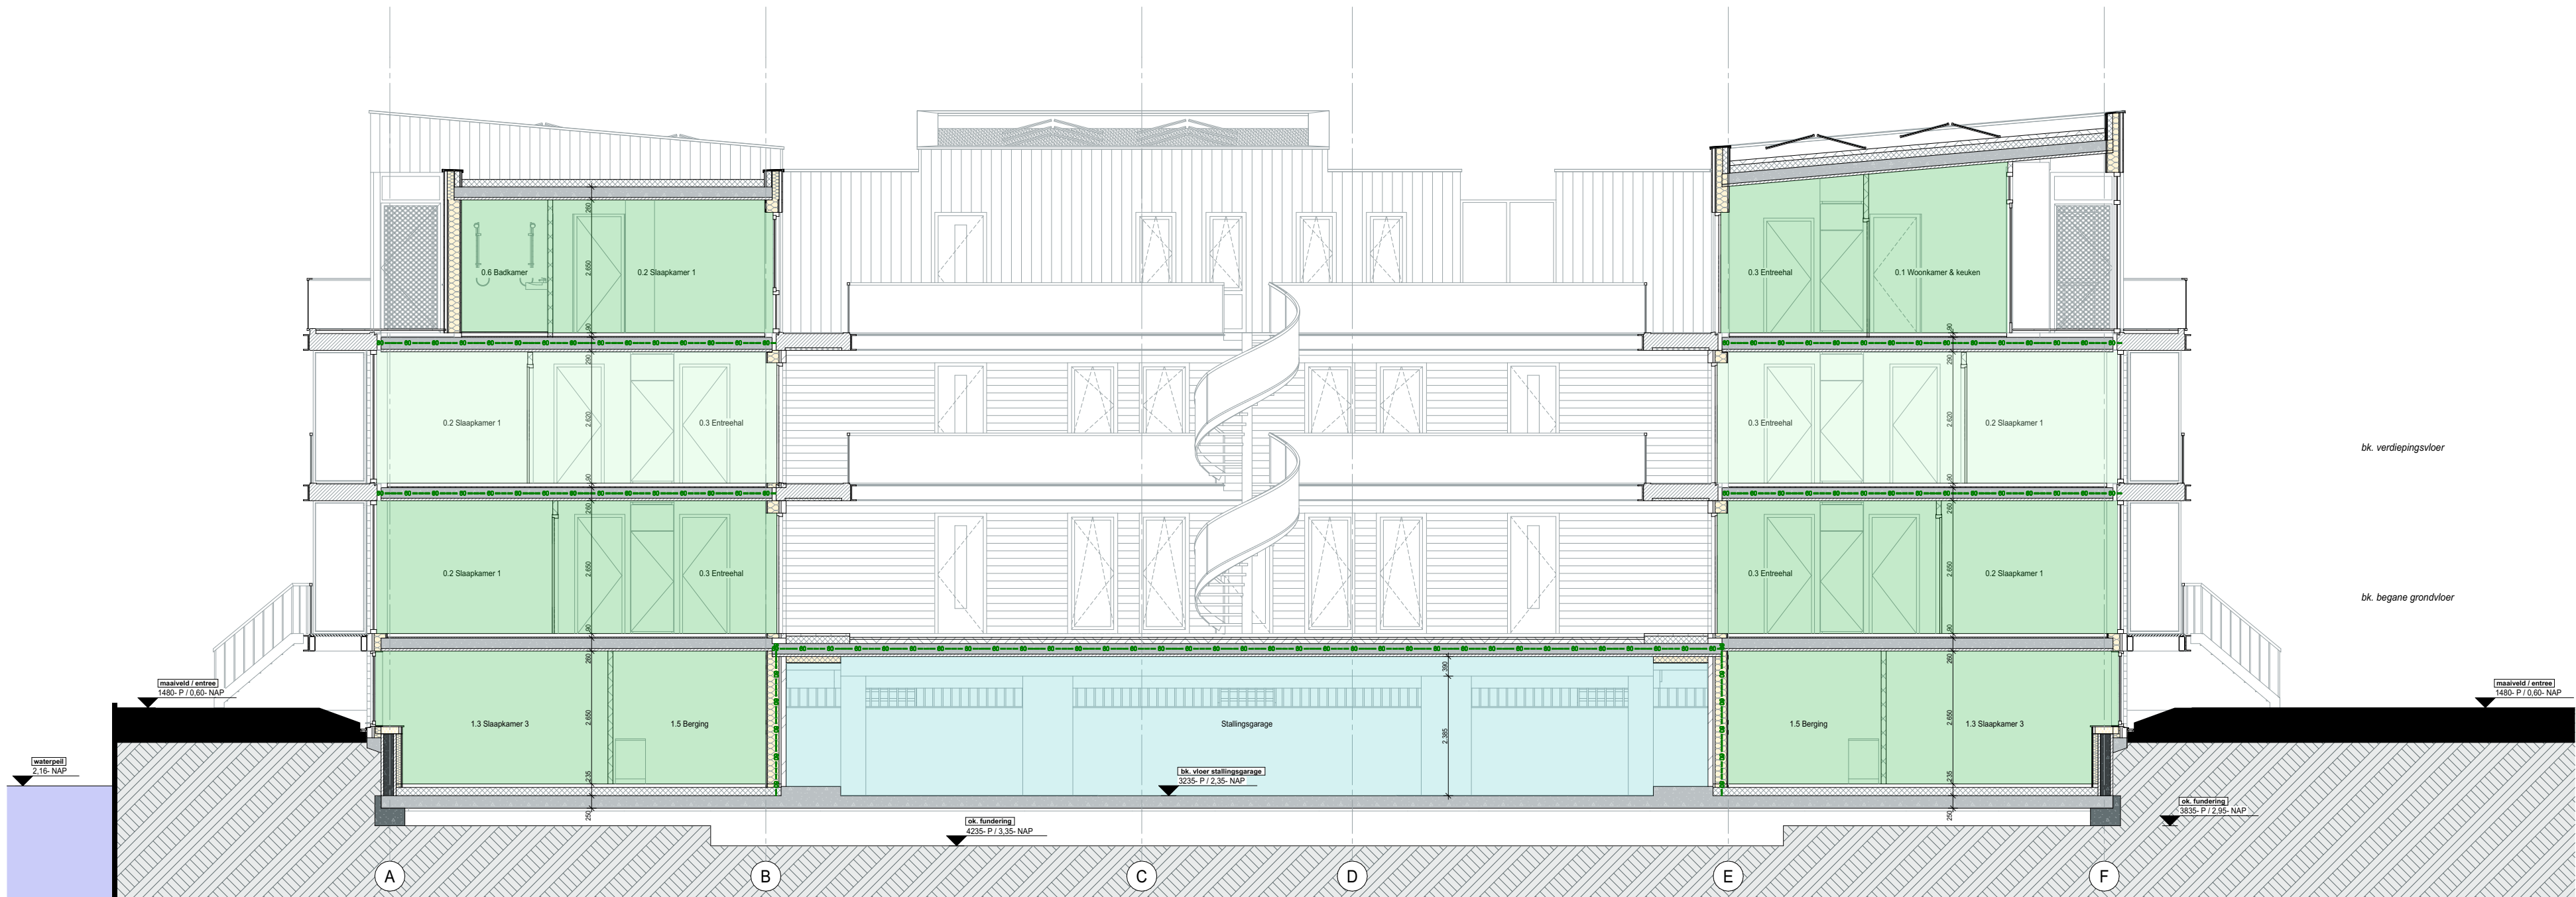

DOORSNEDE A-A

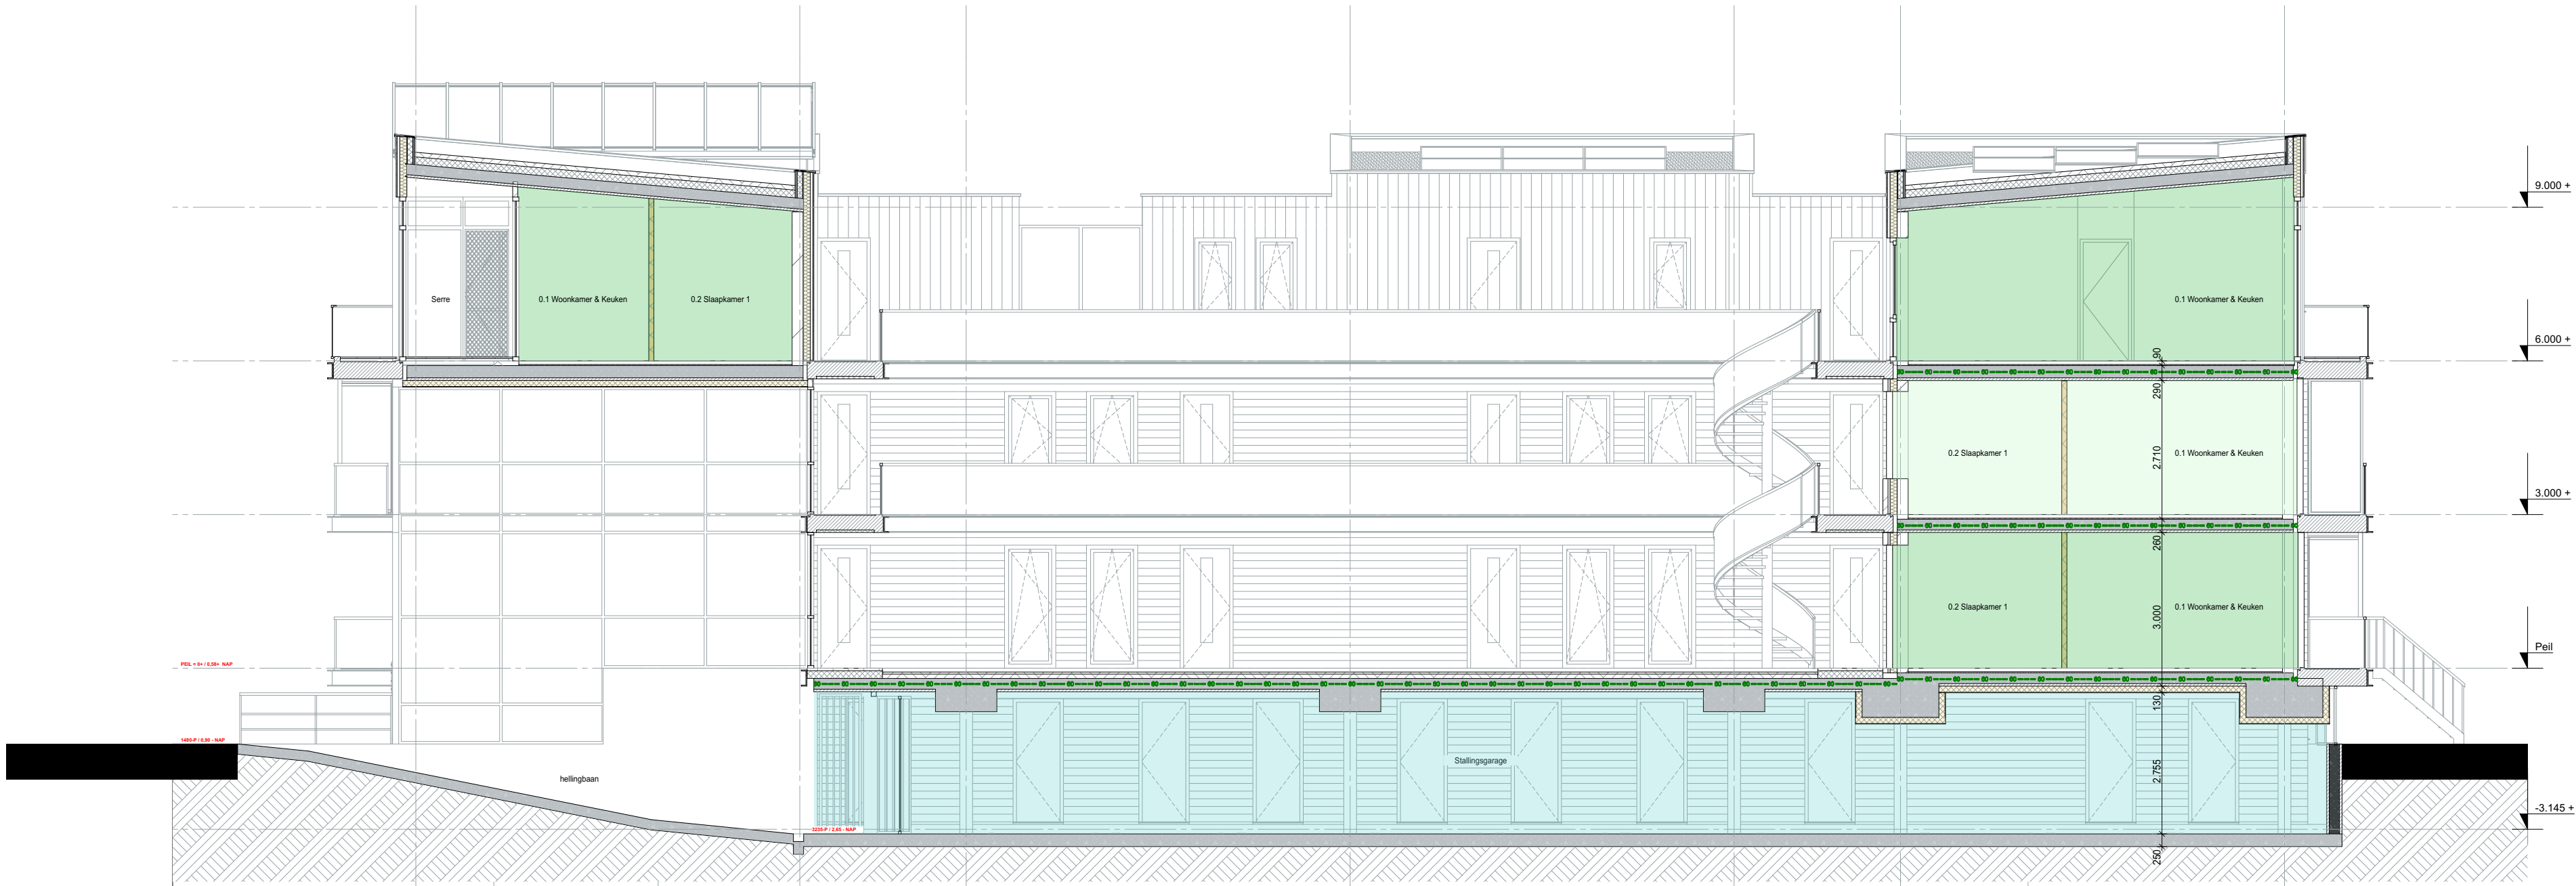

DOORSNEDE B-B

BRANDWEERRENVOOI:

- Deur, die in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten
- Deur, die in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten
- Deur, die zelfstandig is uitgevoerd in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten
- Deur, die zelfstandig is uitgevoerd in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten
- 30 minuten weerstand tegen branddoornslag en brandoverslag (WDBD) volgens de NEN 6060 of NEN-EN 13501-2
- 60 minuten weerstand tegen branddoornslag en brandoverslag (WDBD) volgens de NEN 6060 of NEN-EN 13501-2
- signalering rooktristie volgens NEN 5071 of NEN-EN ISO 7103 en NEN-EN 3008
- Een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de productie certificaten als bedoeld in NEN 2355
- noovertreffing (Nooduit) opnamen in standaard verlichting volgens NEN-EN 1248
- deur rookwerend / luchtdicht uitvoeren volgens NEN 6075
- draagbaar blusbestel volgens NEN-EN 4001
- brandweeringang

BRANDVEILIGHEID:

- Brandcompartiment: parkeergarage / hydrocompartiment / bergingen (clusters)
- Brandcompartiment: afzonderlijke woonfunctie
- Extra beschermde vluchtroute: hoofdtrappenhuis / vlucht corridor
- Extra beschermde vluchtroute: galerijen en secundaire trap (niet-beoogd)

RENVOOI ALGEMEEN:

- Het te bouwen bouwwerk dient te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit (2012) en de daaruit volgende regelgeving, waaronder:
- Afd. 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstructie:**
- Draagconstructie, dilatatie en constructieve onderdelen conform opgegeven constructie
- Afd. 2.3. Afsluiting van vloer, trap en hellingbaan (artikel 2.18. hoogte):**
- Vloerafsluitingen vanaf vloerniveau <13 meter, 1000mm t.o.v. vloerafwerking, zonder opstap
 - Vloerafsluitingen tussen 200-700mm boven vloerafwerking
 - Vloerafsluitingen vanaf vloerniveau >13 meter, 1200mm t.o.v. vloerafwerking, zonder opstap
 - Vloerafsluitingen tussen 200-700mm boven vloerafwerking
 - Lings trapgalerijen en trappen komen vloer- en/of trapafsluitingen volgens afd. 2.3. van het bouwbesluit
 - Beglijzing doorvalbestendig uitvoeren conform NEN3569
 - Indien bij draaiende delen tussen 200-700mm opstapmogelijkheid: draaiende delen uitwerken volgens het gelijkwaardigheidsprincipe; volgens artikel 2.20. overkantenbaarheid van het bouwbesluit
- Afd. 2.5. Trap (artikel 2.33. afmetingen trap):**
- Trappen conform NEN3509 voorzien van leuningen volgens afd. 2.3 en 2.5 van het bouwbesluit
 - oprit: maximaal 188mm
 - aantrede: minimaal 220mm
- Afd. 2.5. Trap (artikel 2.35. leuning):**
- Leuningen en balusters >800mm / <1000mm t.o.v. trapvloer/bordes
- Afd. 2.6. Hellingbaan (artikel 2.43. afmetingen hellingbaan):**
- Almetingen hellingbaan bedoeld om een hoogteverschil te overbruggen volgens afd. 2.6 van het bouwbesluit
 - Almetingen hellingbaan in parkeer- of stallingsgarages conform NEN 2443
- Afd. 2.15. Inbraakwerendheid (artikel 2.130. reukwijde):**
- Inbraakwerendheid: weerstandsklasse >2, conform NEN5087 + NEN5096, volgens afd. 2.15 van het bouwbesluit
- Afd. 3.1 t/m 3.4 Bescherming tegen geluid van buiten (installaties/palmenruiten ruimten):**
- Geluidswering conform NEN1070 + NEN5077, volgens afd. 3.1. t/m 3.4 van het bouwbesluit
 - Geluidswering conform rapportage EP-adviseur
- Afd. 3.5. Wering van vocht (artikel 3.21. wering van vocht van buiten):**
- Vochtwering binnen en buiten conform NEN2778, volgens afd. 3.5 van het bouwbesluit
- Afd. 3.6. Luchtwering:**
- Ventilatie volgens NEN1087 en NPR1088, volgens afd. 3.6 van het bouwbesluit
 - Ventilatieberekening conform rapportage EP-adviseur
- Afd. 3.7. Spuivoorziening (artikel 3.42. capaciteit en artikel 3.43. plaats van opening):**
- Spuiventilatie voorzieningen conform NEN 1087/8087, NPR 1088, volgens afd. 3.7 van het bouwbesluit
 - Spuivoorzieningen conform rapportage EP-adviseur
- Afd. 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen (artikel 3.69. openingen en artikel 3.70. scherm):**
- Bescherming tegen ratten en muizen conform afd. 3.10 van het bouwbesluit
- Afd. 3.11. Daglicht (artikel 3.75. daglichttoegankelijkheid):**
- Daglicht conform NEN2057 en NPR 1088, volgens afd. 3.11 van het bouwbesluit
 - Daglichttoetreding conform rapportage EP-adviseur
- Electra conform NEN1010, volgens afd. 6.1 en 6.2 van het bouwbesluit**
- Meterkast conform NEN2788, volgens afd. 6.2 van het bouwbesluit**
- Rookrookinstallatie conform NEN3215, volgens afd. 6.4 van het bouwbesluit:**
- rookrookinstallatie op aangelegde gemeenschappelijke pomp (i.o.m. de gemeente)
 - rookrookinstallatie op aangelegde gemeenschappelijke pomp (i.o.m. de gemeente)
 - rookrookinstallatie op aangelegde gemeenschappelijke pomp (i.o.m. de gemeente)
 - rookrookinstallatie op aangelegde gemeenschappelijke pomp (i.o.m. de gemeente)
- Noodoverstorten c.q. spijzen, postie indicatief, afstemming met constructeur**
- Waterinstallatie conform NEN1000, volgens afd. 6.3 van het bouwbesluit**
- Afd. 4.1 t/m 4.7. Bruikbaarheid:**
- Bruikbaarheid volgens afd. 4.1 t/m 4.7 van het bouwbesluit
 - Vrije doorgang conform afd. 4.4 van het bouwbesluit
 - Builenberging conform afd. 4.5 van het bouwbesluit
 - Builenruimte conform afd. 4.6 van het bouwbesluit
 - Breienbus conform NEN1770
- Afd. 5.1. Energiezuinigheid (artikel 5.2. energieprestatiecoëfficiënt en artikel 5.3. thermische isolatie):**
- EPN en EPC conform NEN1200, volgens afd. 5.1 van het bouwbesluit
 - EPC berekening conform rapportage EP-adviseur
 - Draaiende delen te voorzien van kier- en naaddichting
- Afd. 6.1 t/m 6.14. Installaties:**
- Installaties en mechanische ventilatie conform rapportage EP-adviseur en opgegeven installateur, volgens afd. 6.1 t/m 6.14 van het bouwbesluit





project :	Appartementencomplex Slotenweg, te Nieuw Sloten		
onderdeel :	Doorsneden		
opdrachtgever :	MPO B.V.		
project architect :	ir. Roel van Bakel		
getekend door :	Egbert van Dijk		
schaal :	1:100	formaat : A1	
datum :	07-04-2020		
gewijzigd :	1. 26-05-2020	2. 22-07-2024	3. 4.
	5.	6.	7. 8.



SLOTTERWEG
vluchtwegen

6 april 2020

PBV
ARCHITECTS

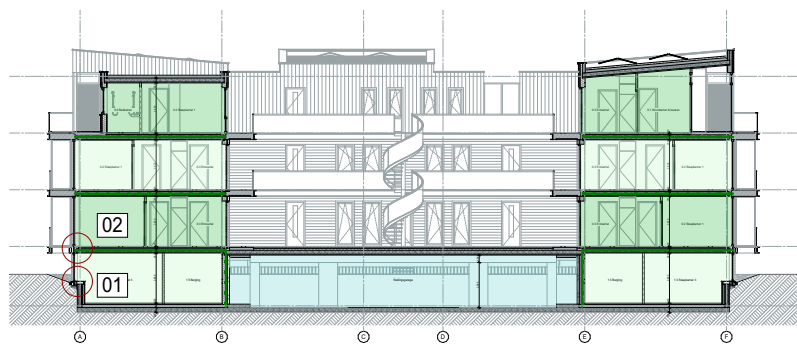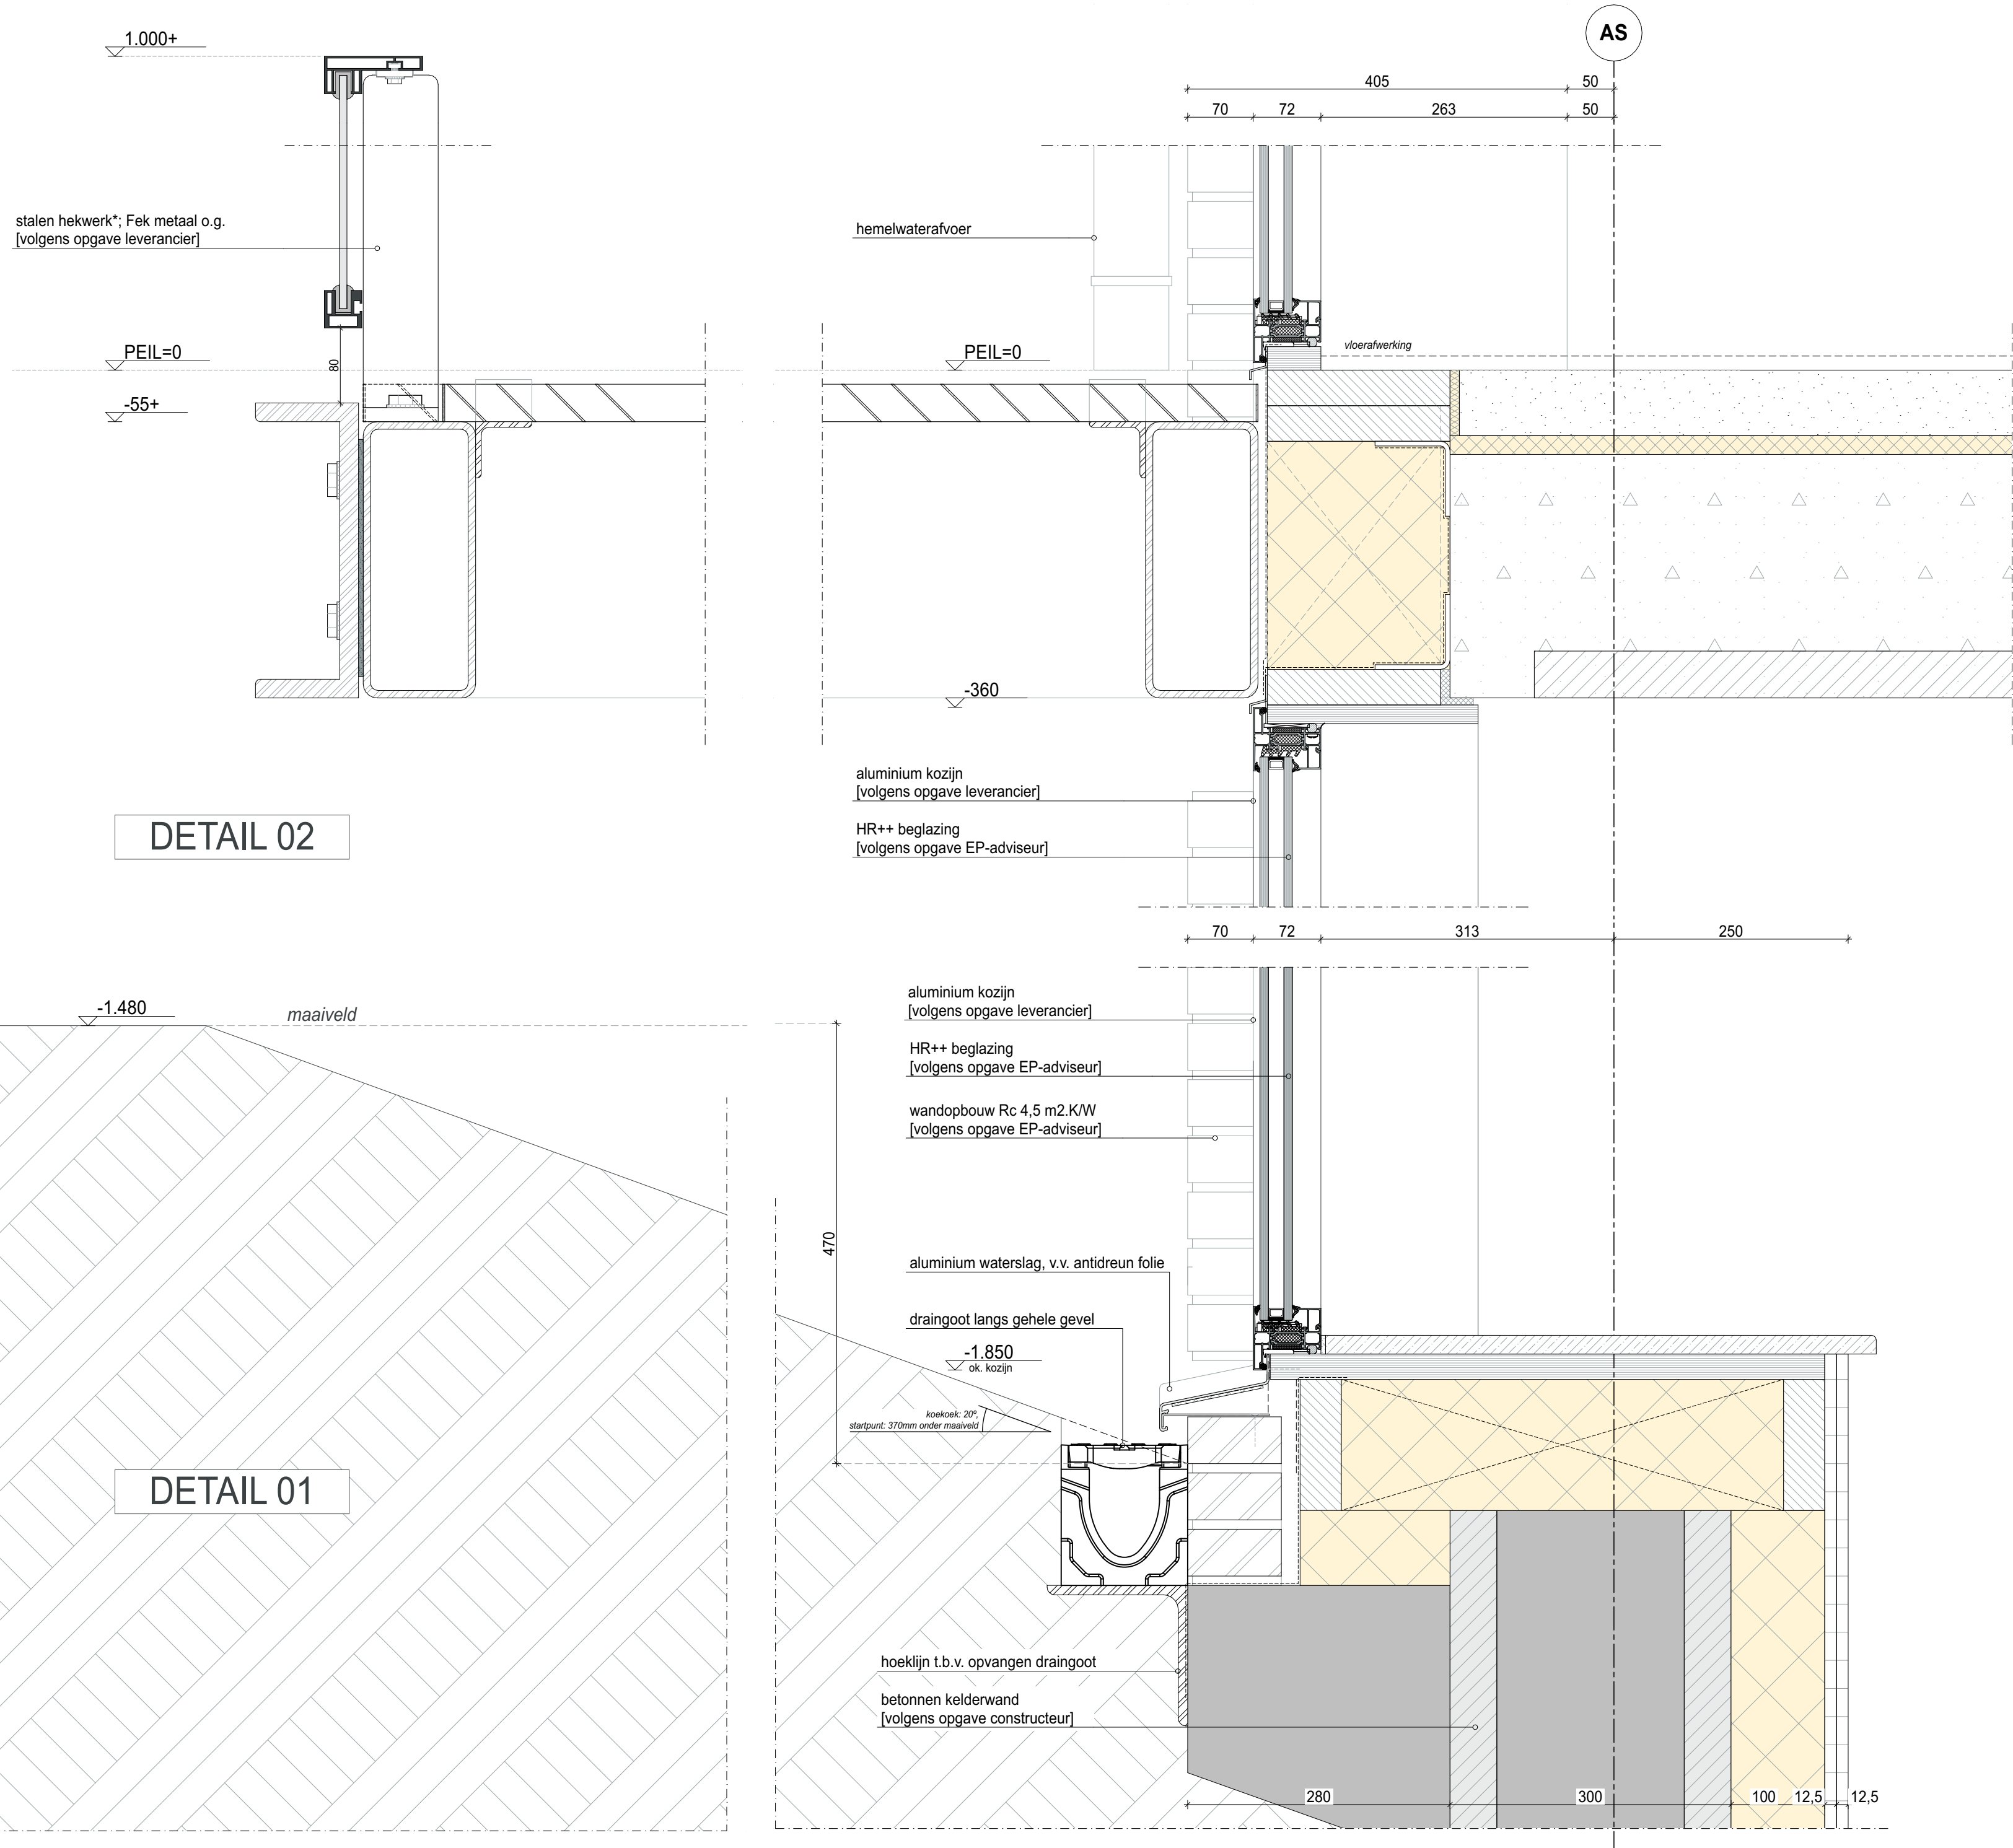


project :	Appartementencomplex Sloterweg, te Nieuw Sloten			
onderdeel :	details (doorsnede A-A)			
opdrachtgever :	MPO B.V.			
project architect :	ir. Roel van Bakel			
getekend door :	Egbert van Dijk			
schaal :	1:5		formaat : A2	
datum :	07-04-2020			
gewijzigd :	1. ...	2.	3.	4.
	5.	6.	7.	8.


PBV

tekening nummer : 1344 DET 01-02



PBV architects tel: 070-5119260	Herenweg 6 2242 ES e-mail: info@pbv.nl	Wassenaar www.pbv.nl
------------------------------------	---	-------------------------

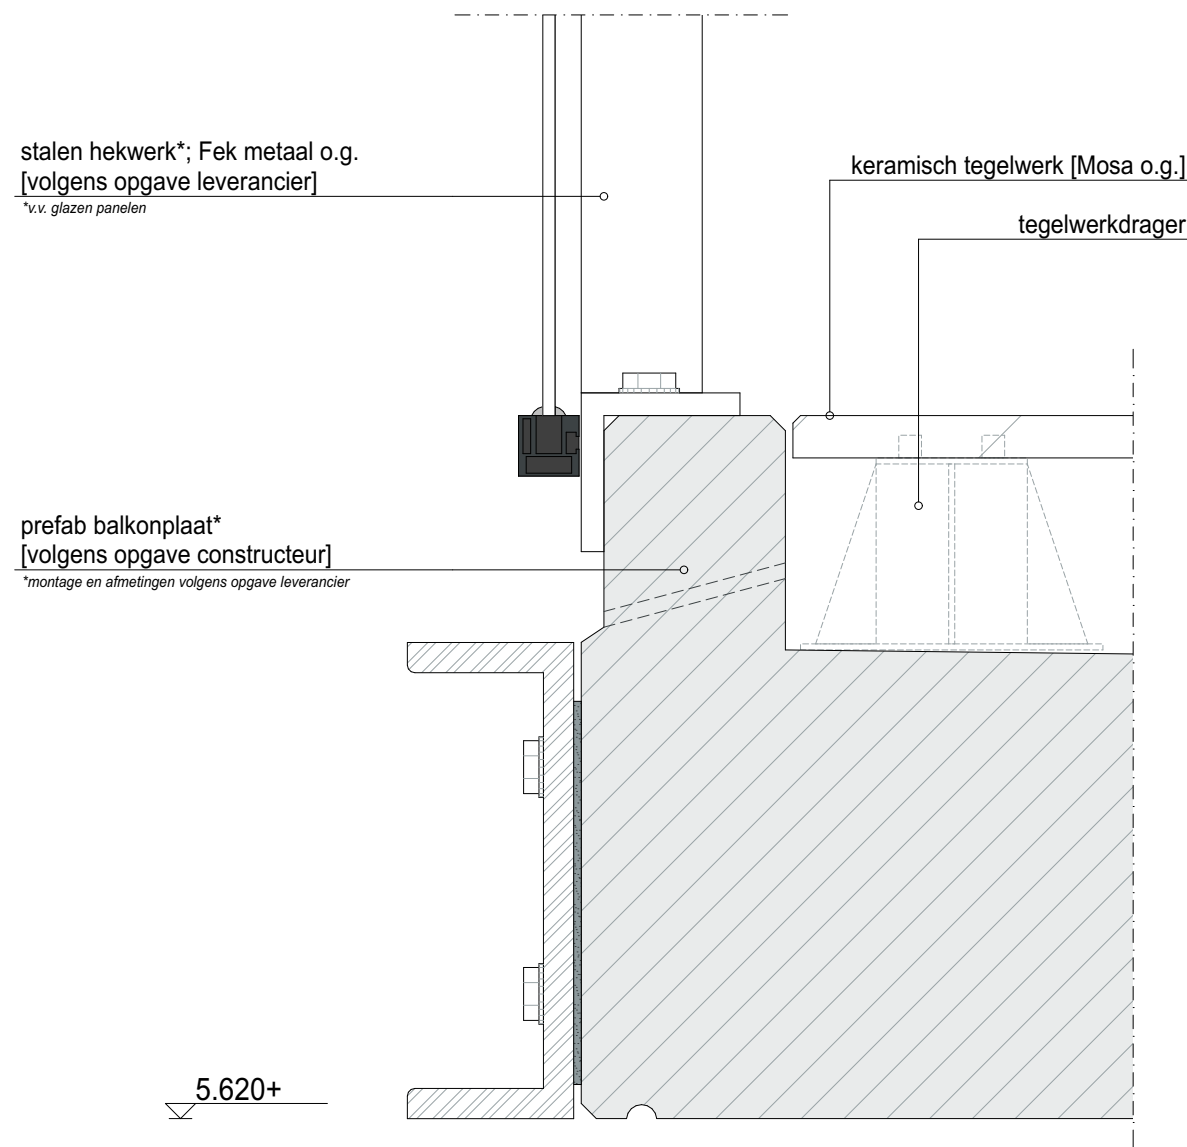


DETAIL 04

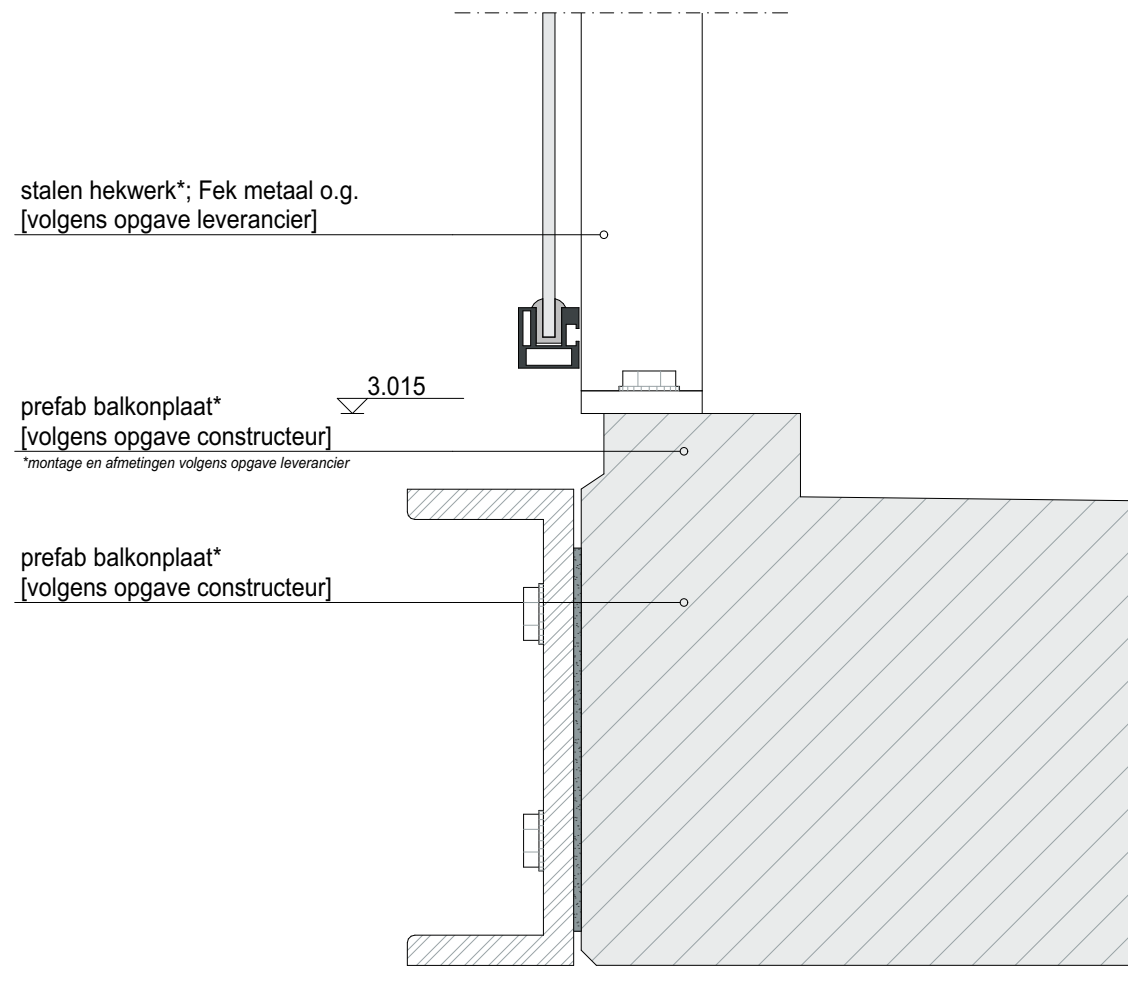

DETAIL 03

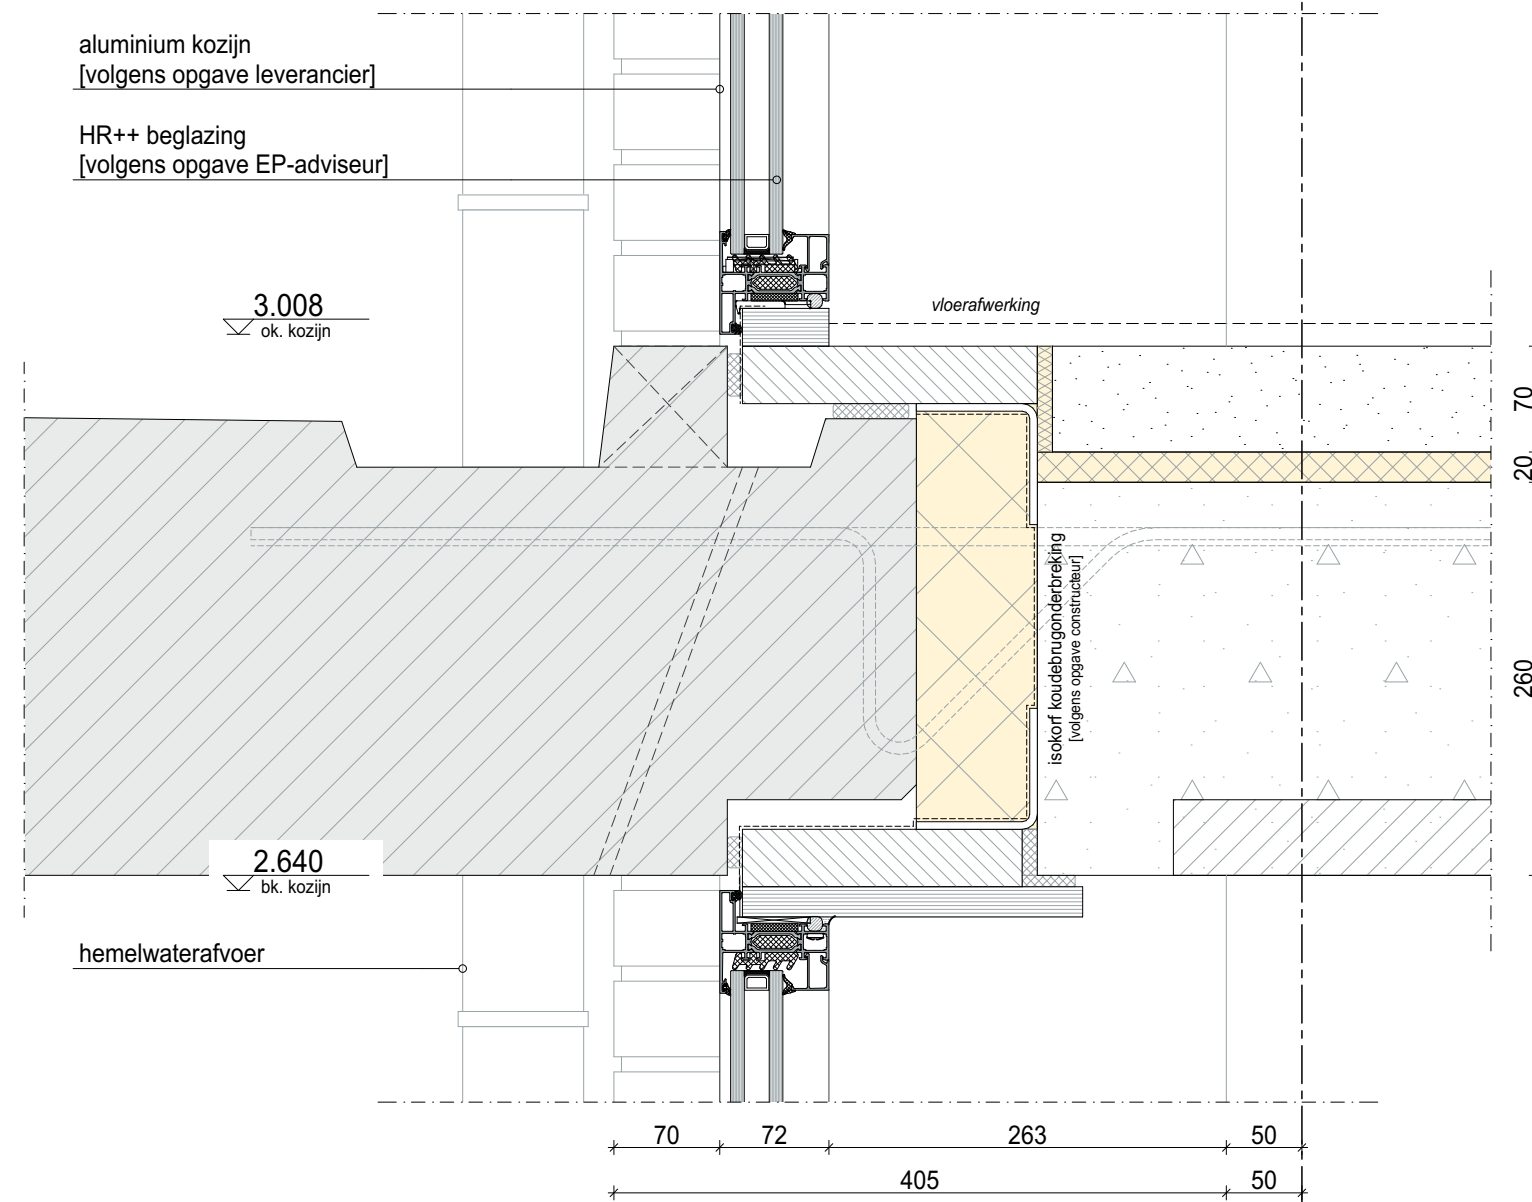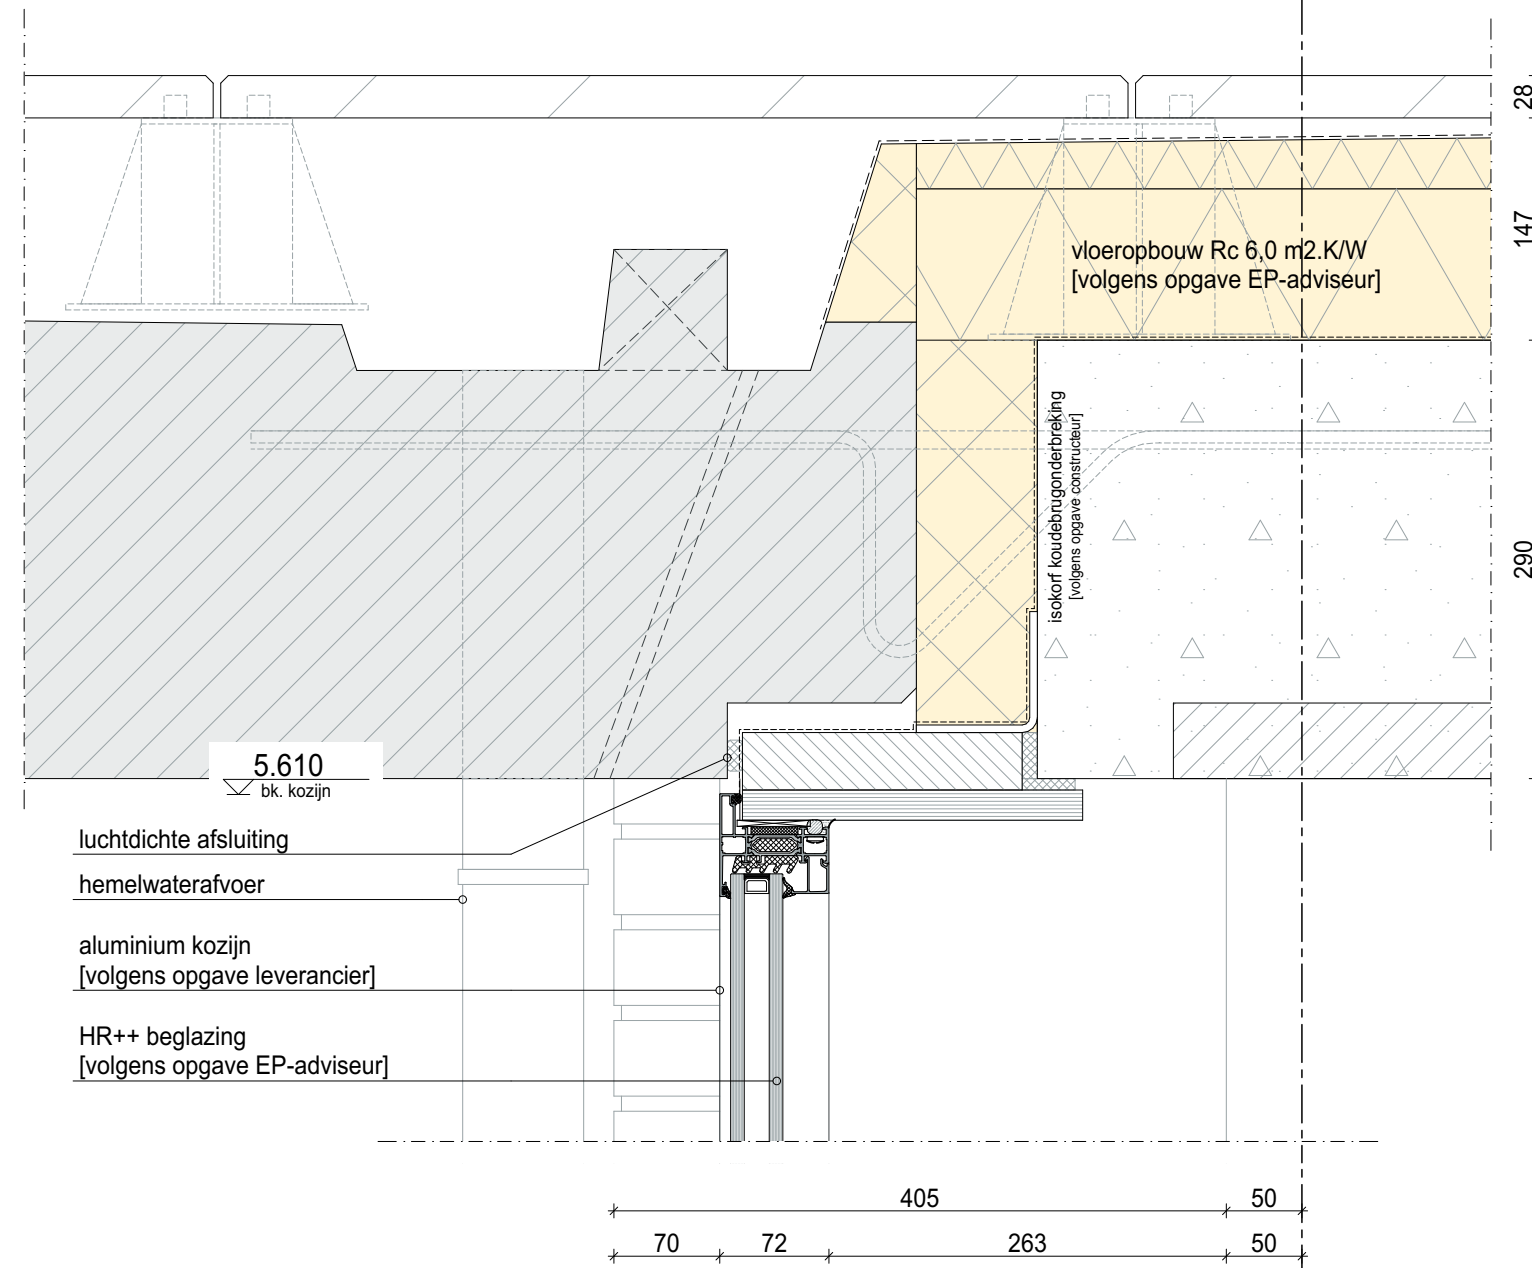

AS

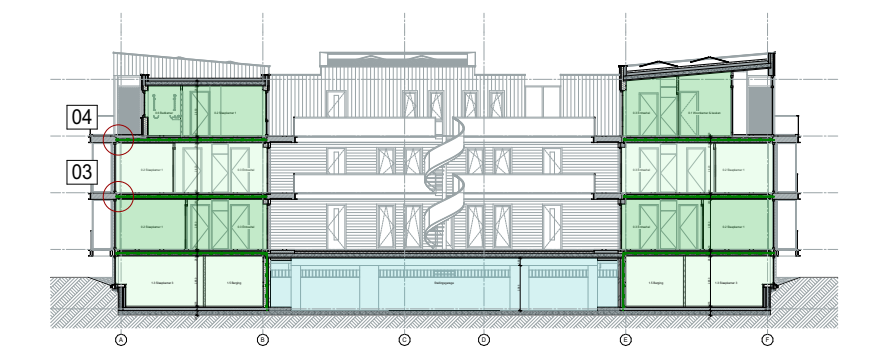


project :	Appartementencomplex Sloteweg, te Nieuw Sloten		
onderdeel :	details (doorsnede A-A)		
opdrachtgever :	MPO B.V.		
project architect :	ir. Roel van Bakel		
getekend door :	Egbert van Dijk		
schaal :	1:5	formaat :	A2
datum :	07-04-2020		
gewijzigd :	1. ...	2.	3.
	5.	6.	7.
			8.

PBV

tekening nummer : 1344 DET 03-04

PBV architects tel: 070-5119260	Herenweg 6 2242 ES e-mail: info@pbv.nl	Wassenaar www.pbv.nl
------------------------------------	---	-------------------------

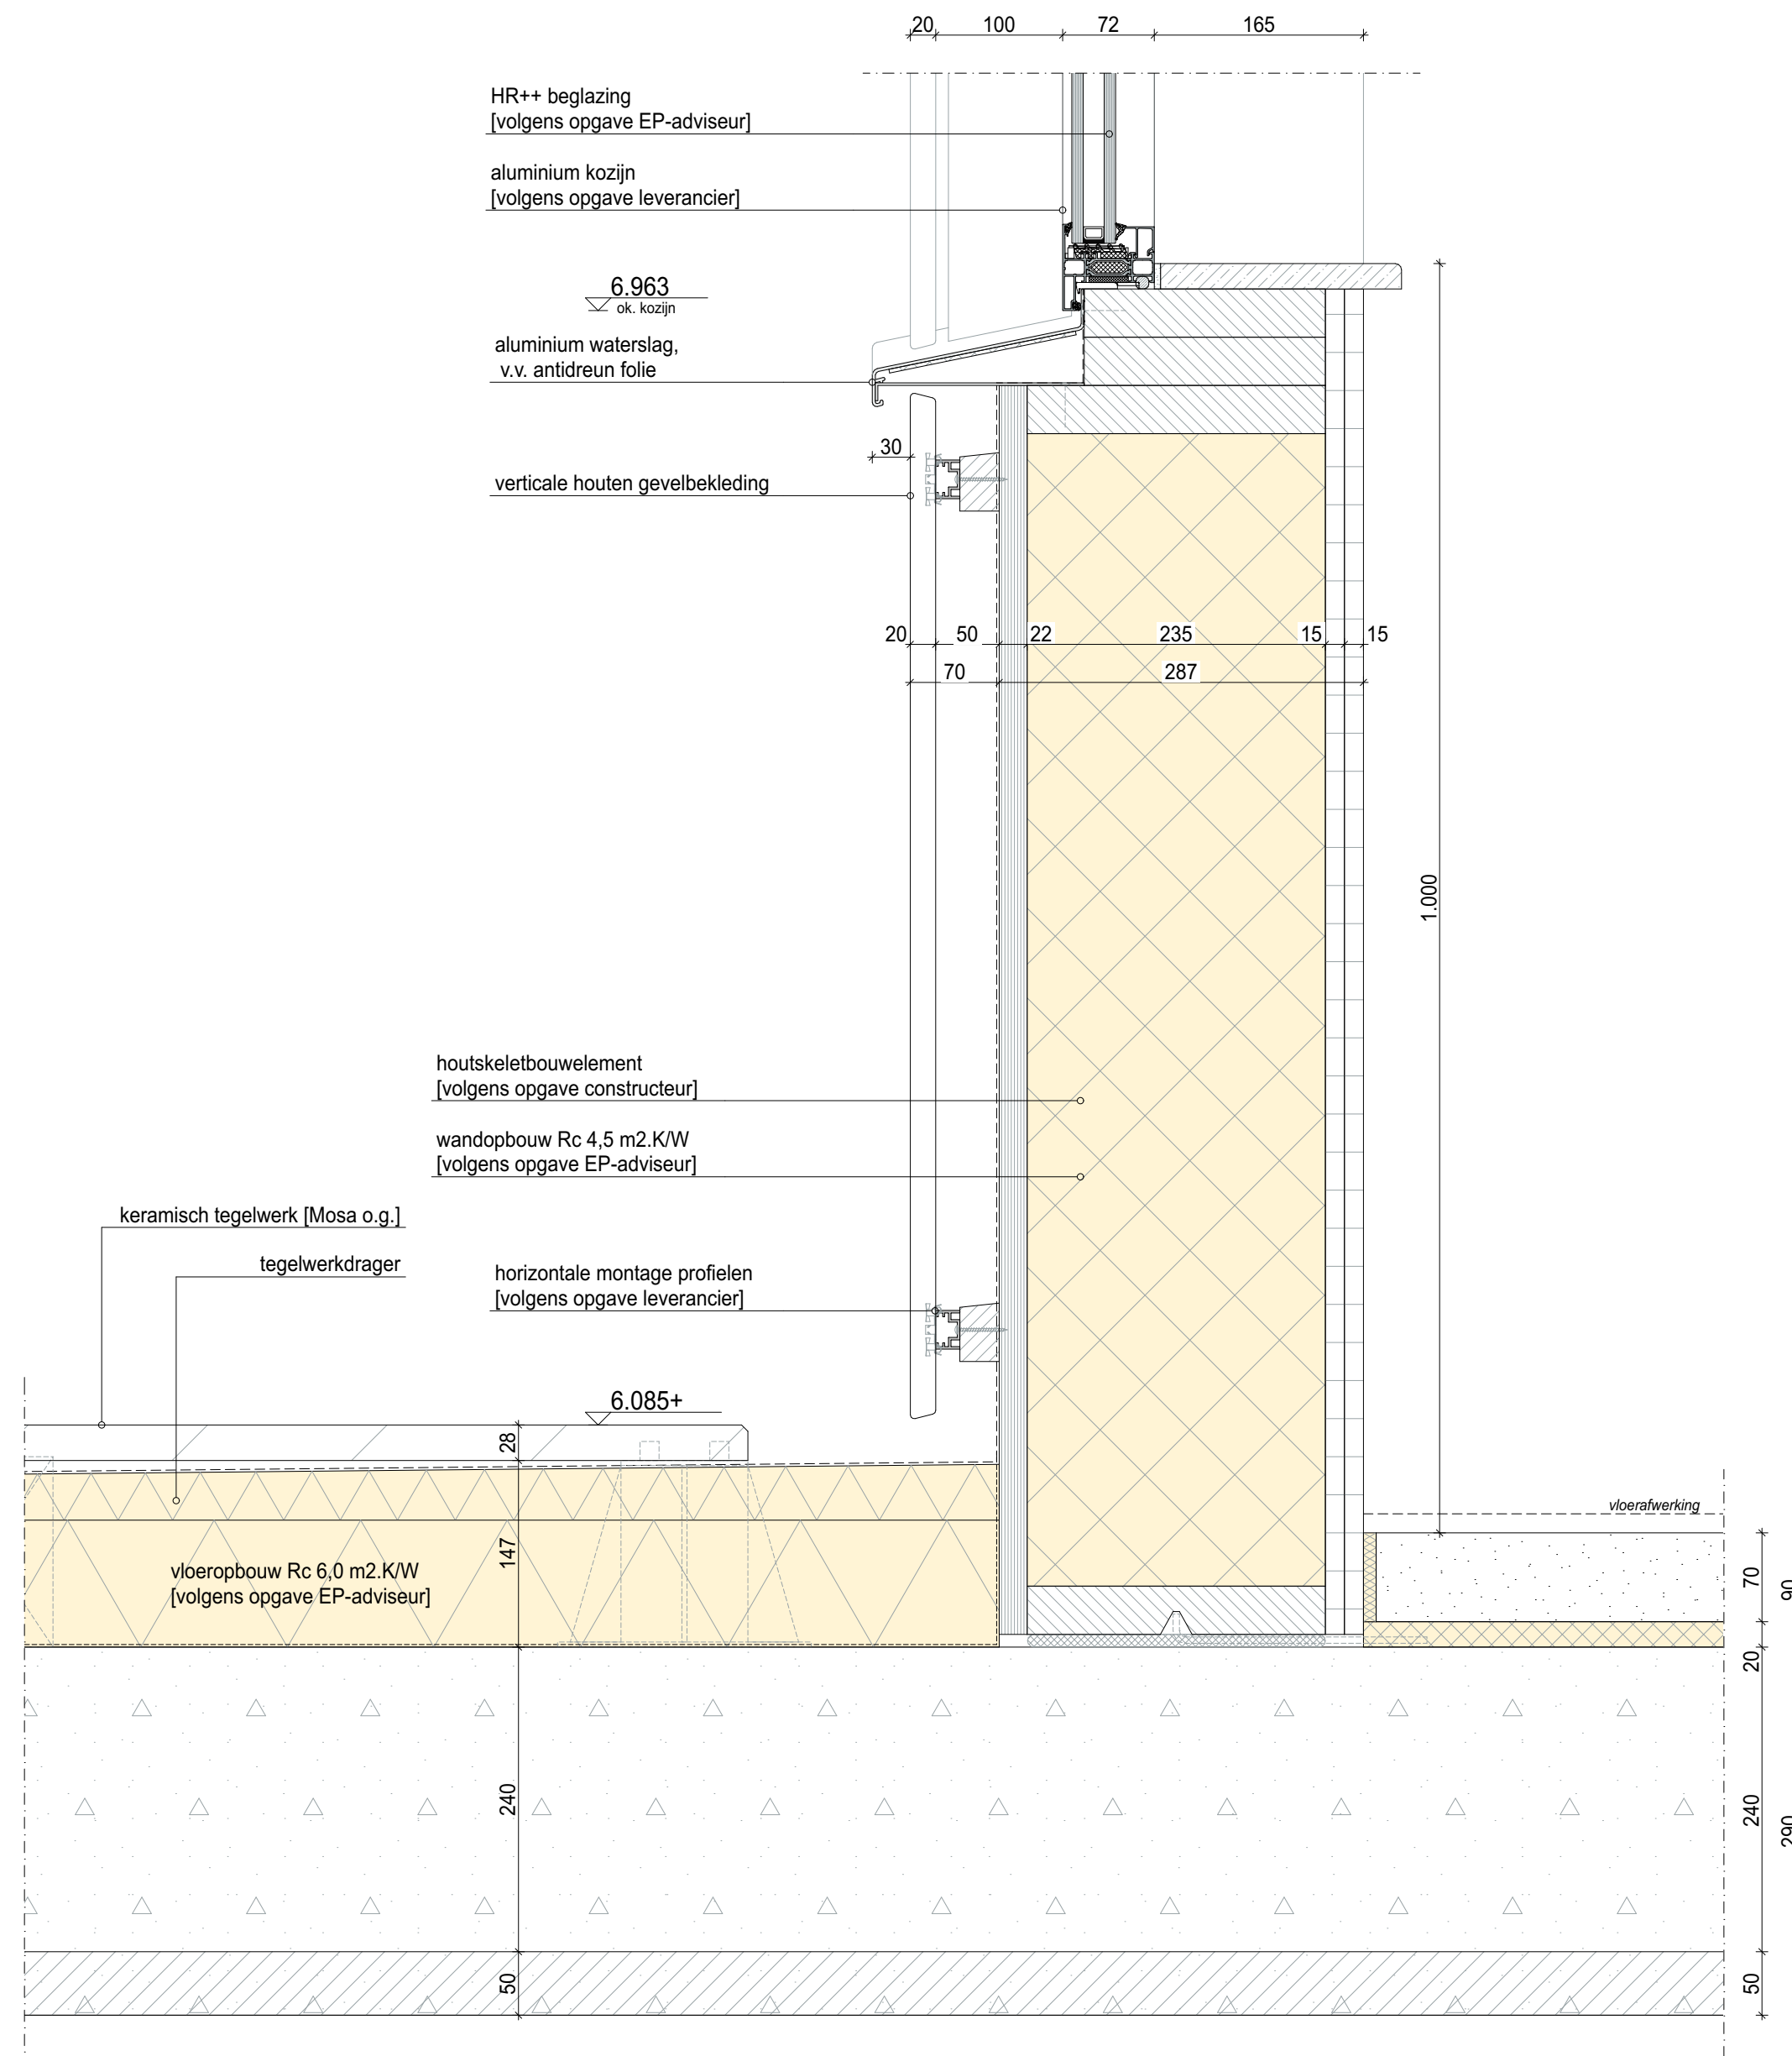

DETAIL 05




project :	Appartementencomplex Slotenweg, te Nieuw Sloten			
onderdeel :	details (doorsnede A-A)			
opdrachtgever :	MPO B.V.			
project architect :	ir. Roel van Bakel			
getekend door :	Egbert van Dijk			
schaal :	1:5		formaat : A2	
datum :	07-04-2020			
gewijzigd :	1. ...	2.	3.	4.
	5.	6.	7.	8.


PBV

tekening nummer : 1344 DET 05


PBV architects tel: 070-5119260	Herenweg 6 2242 ES e-mail: info@pbv.nl	Wassenaar www.pbv.nl
------------------------------------	---	-------------------------

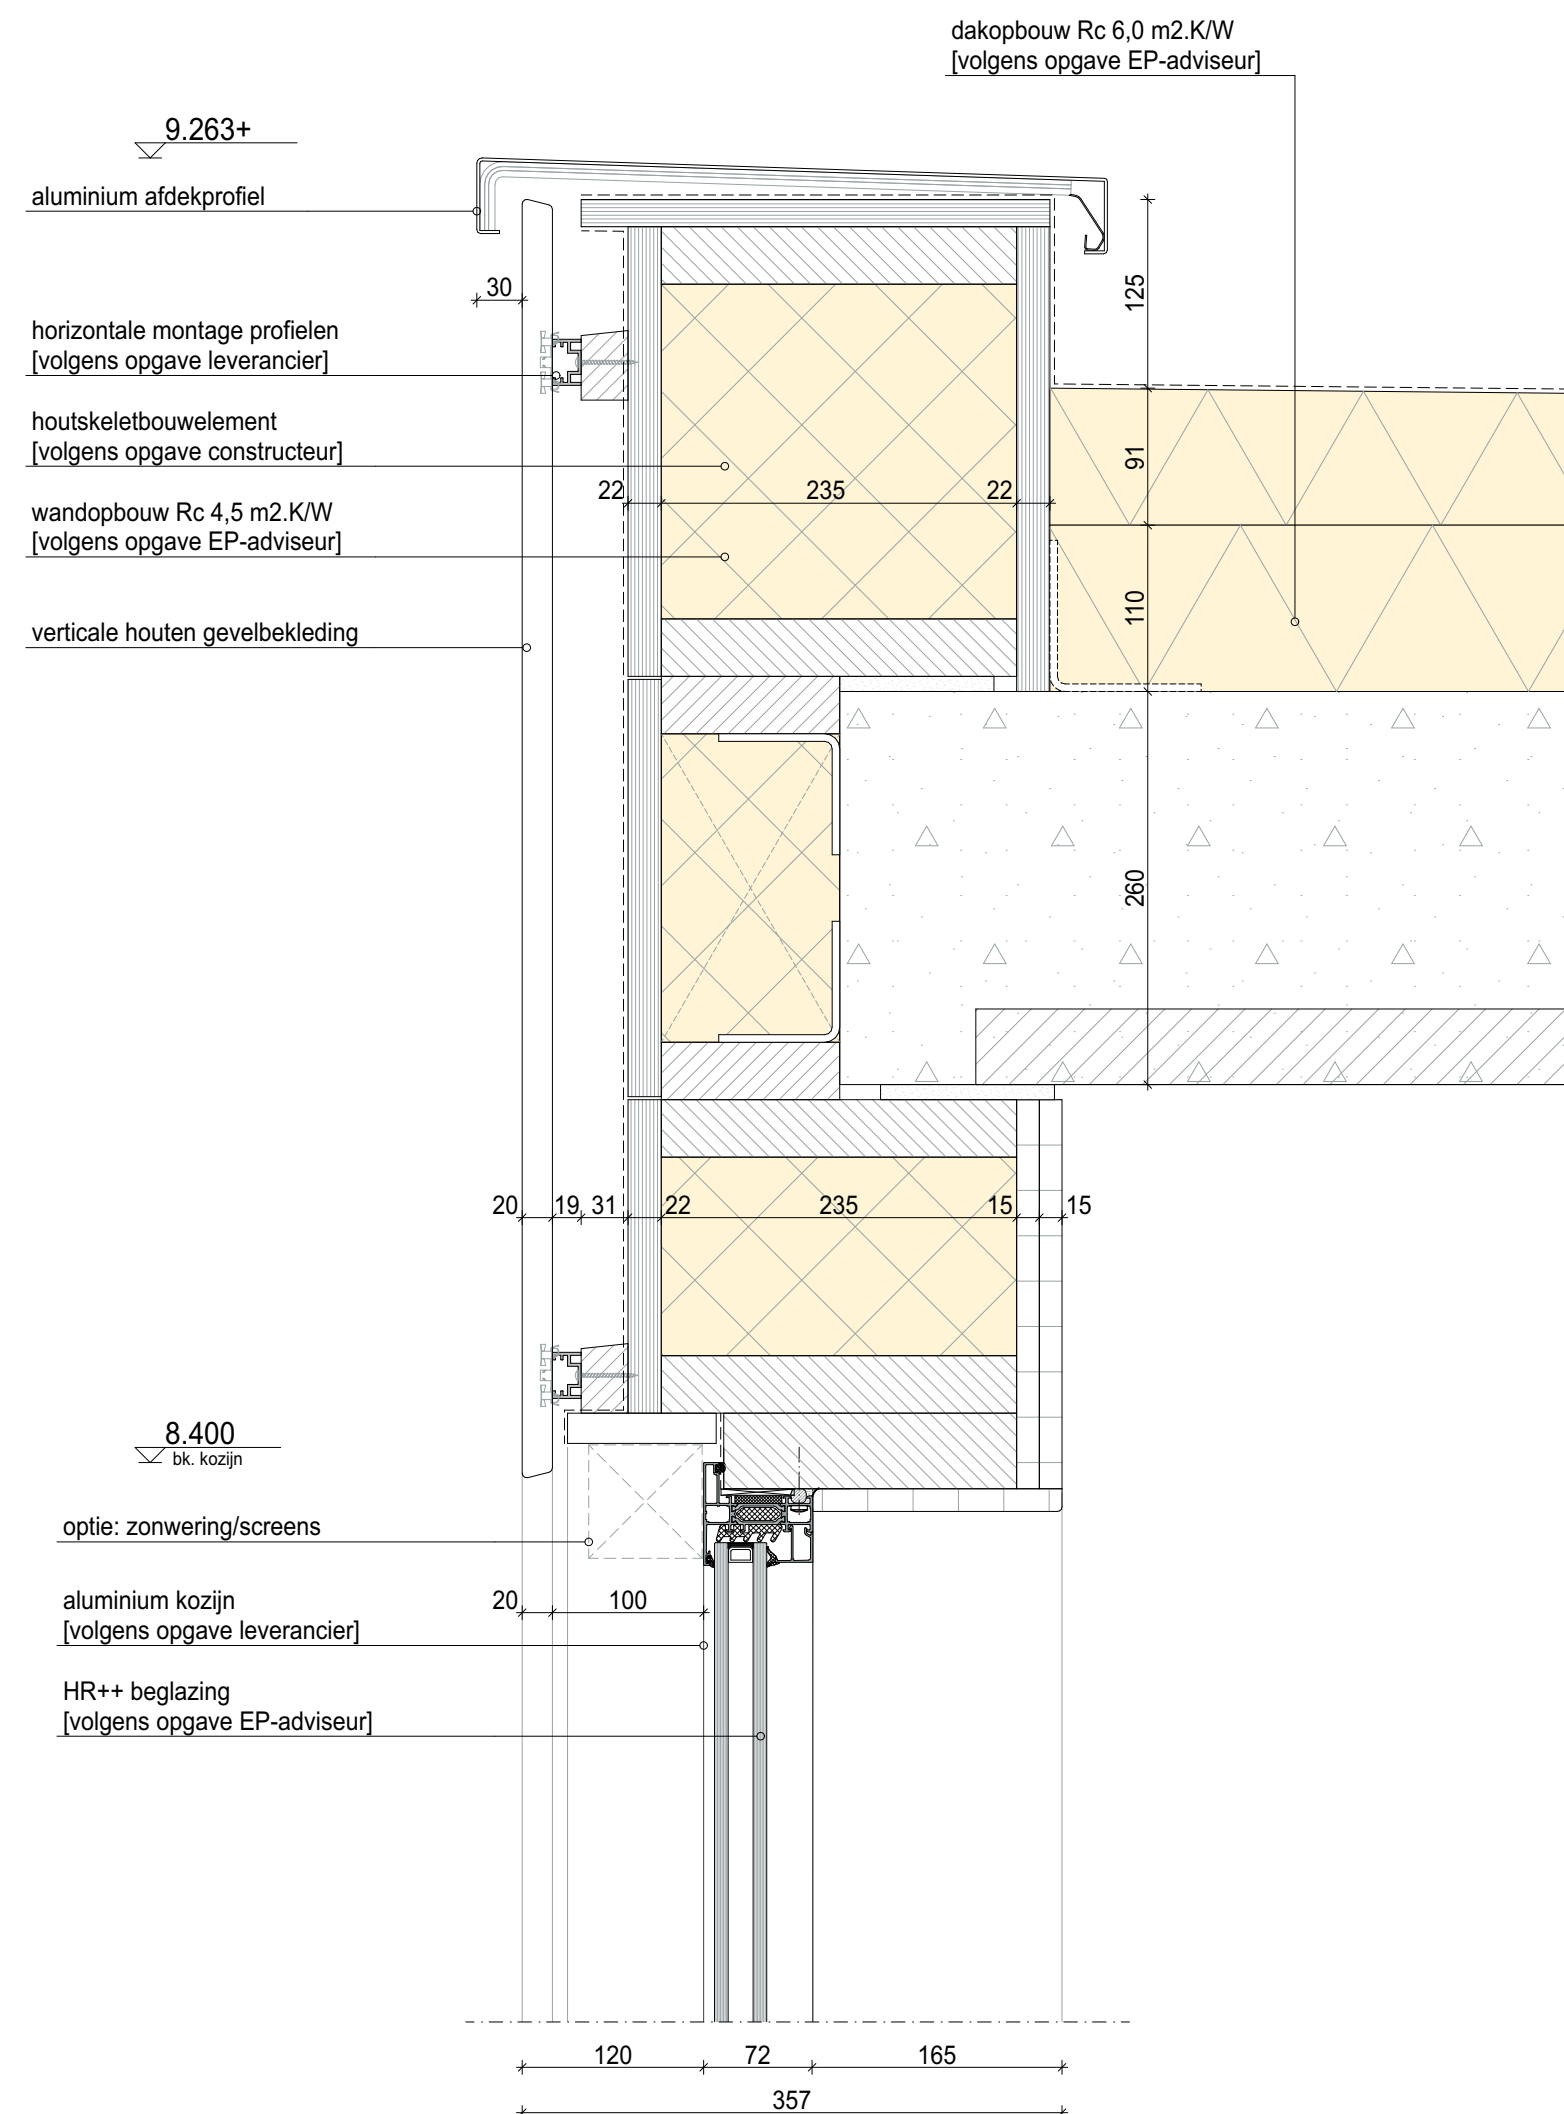

DETAIL 06

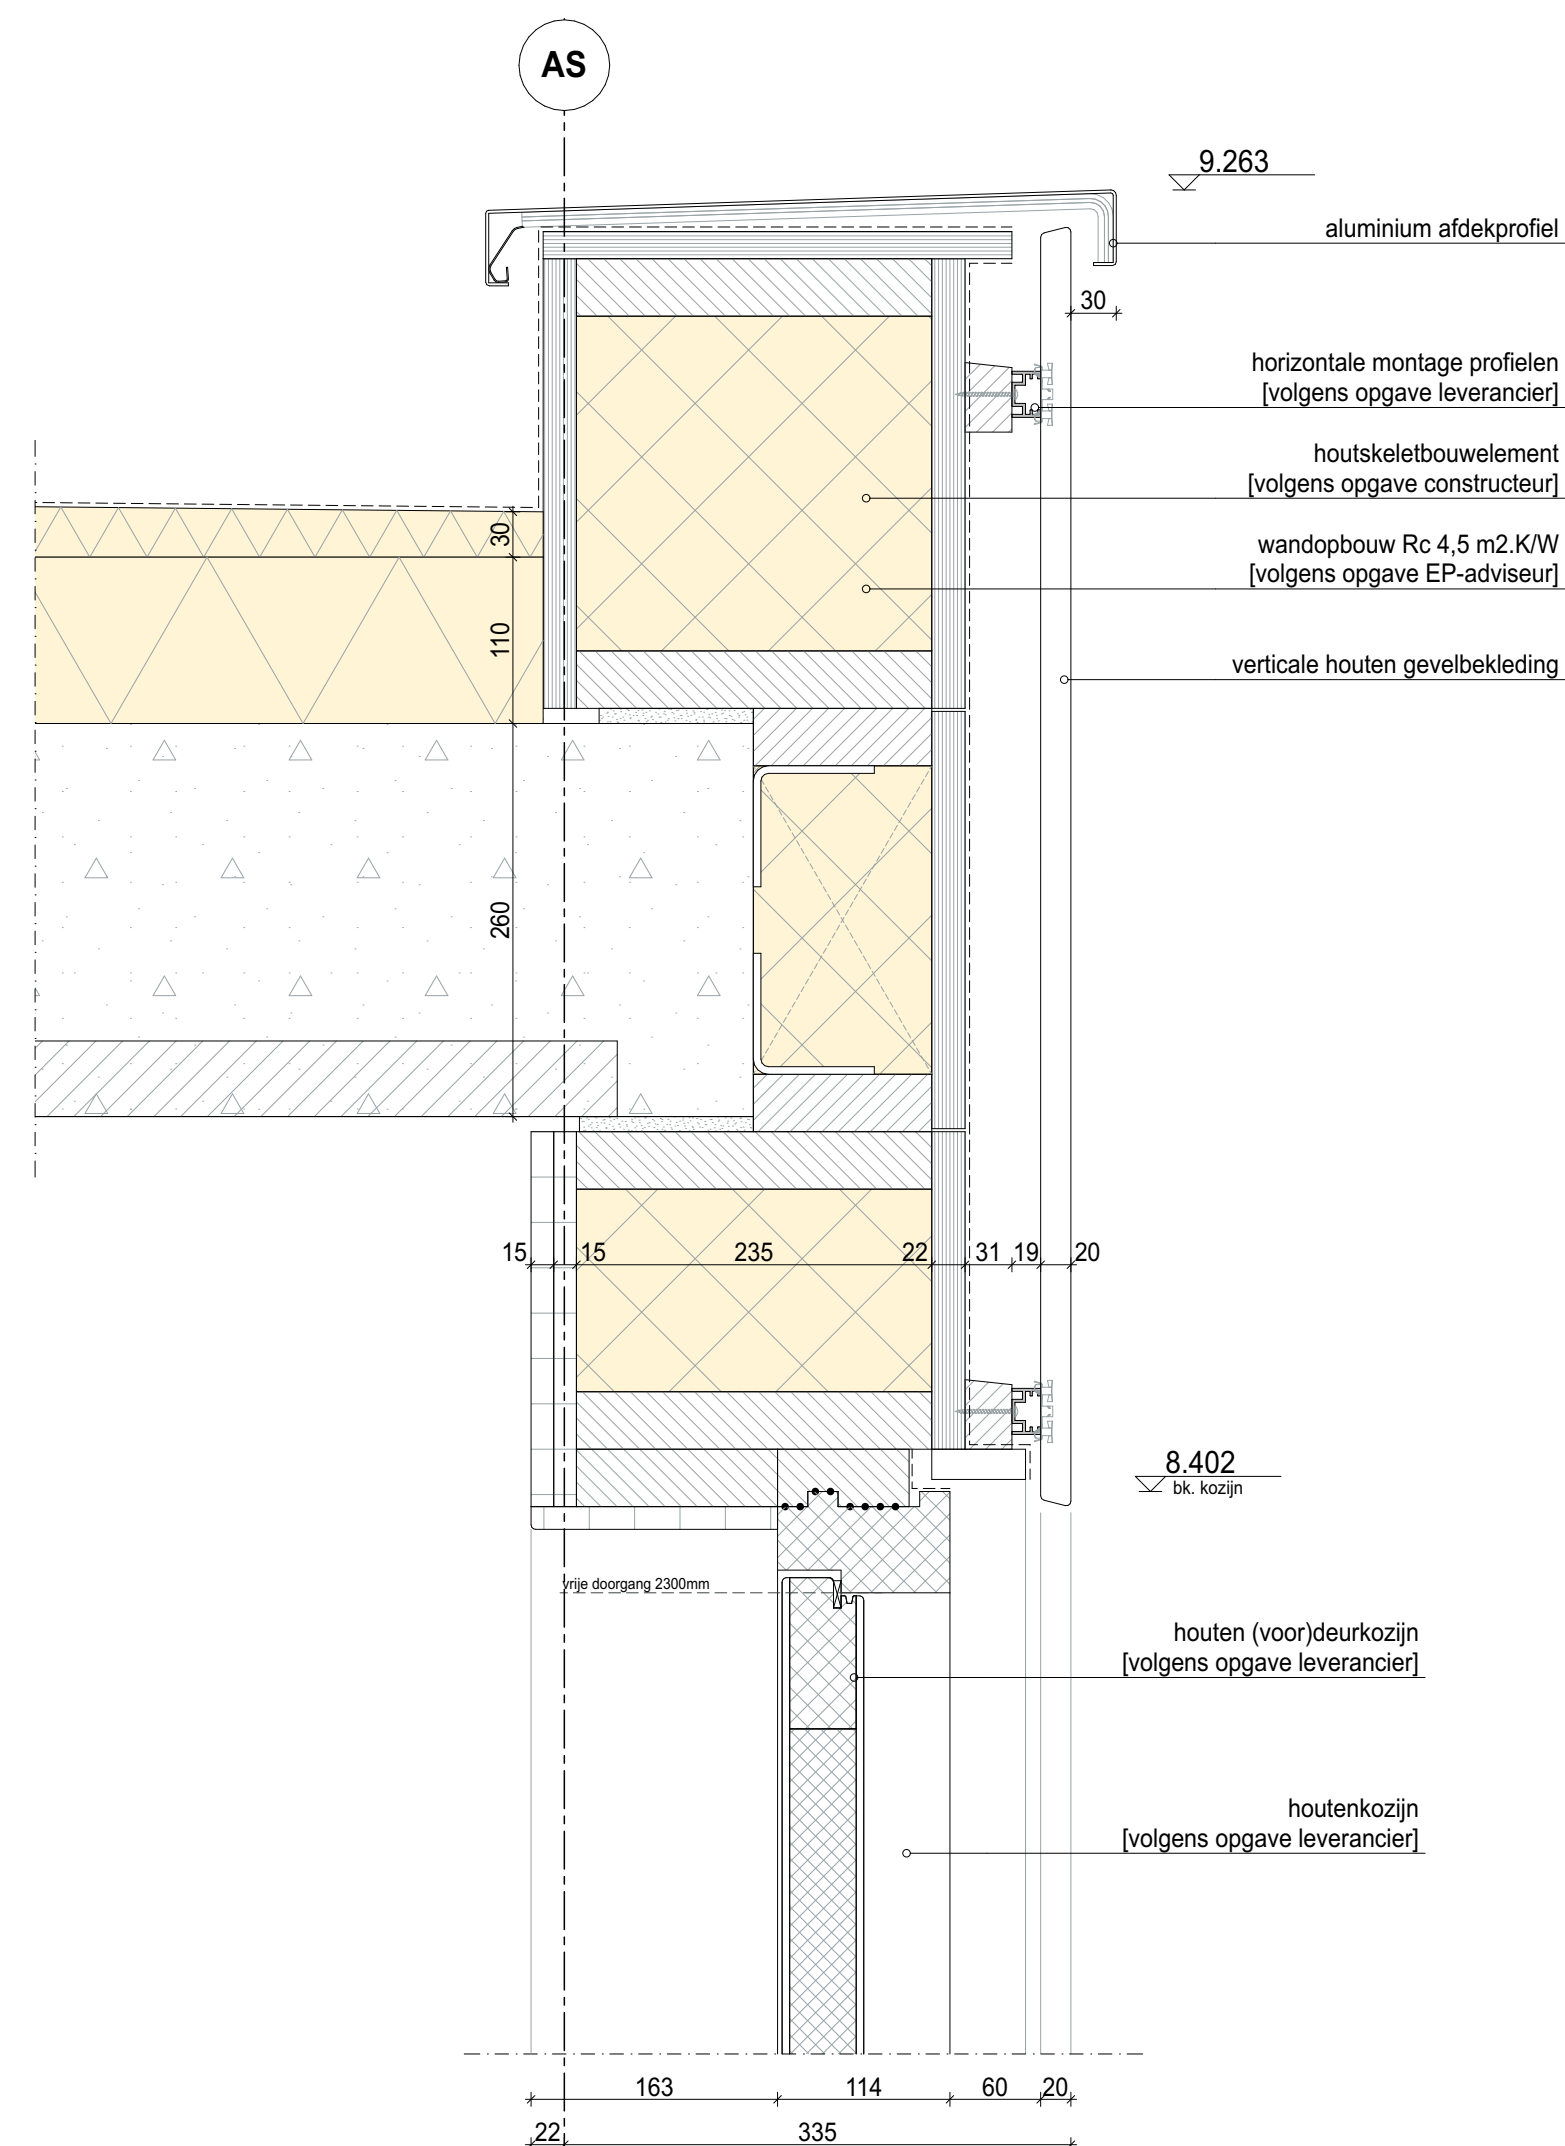

DETAIL 07

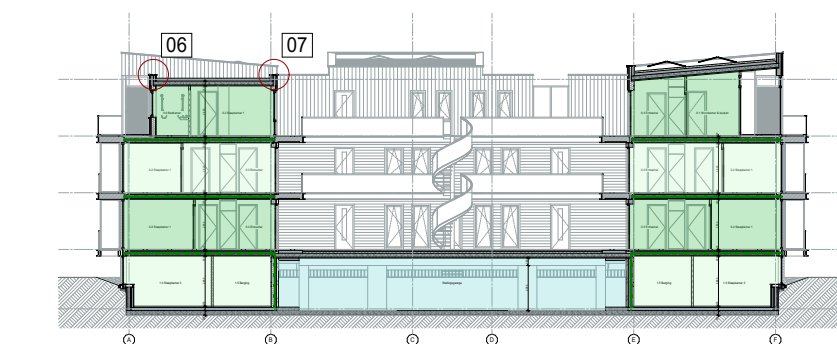


project :	Appartementencomplex Slotenweg, te Nieuw Sloten		
onderdeel :	details (doorsnede A-A)		
opdrachtgever :	MPO B.V.		
project architect :	ir. Roel van Bakel		
getekend door :	Egbert van Dijk		
schaal :	1:5	formaat :	A2
datum :	07-04-2020		
gewijzigd :	1. ...	2.	3.
	5.	6.	7.



PBV

tekening nummer : 1344 DET 06-07

PBV architects tel: 070-5119260	Herenweg 6 2242 ES e-mail: info@pbv.nl	Wassenaar www.pbv.nl
------------------------------------	---	-------------------------

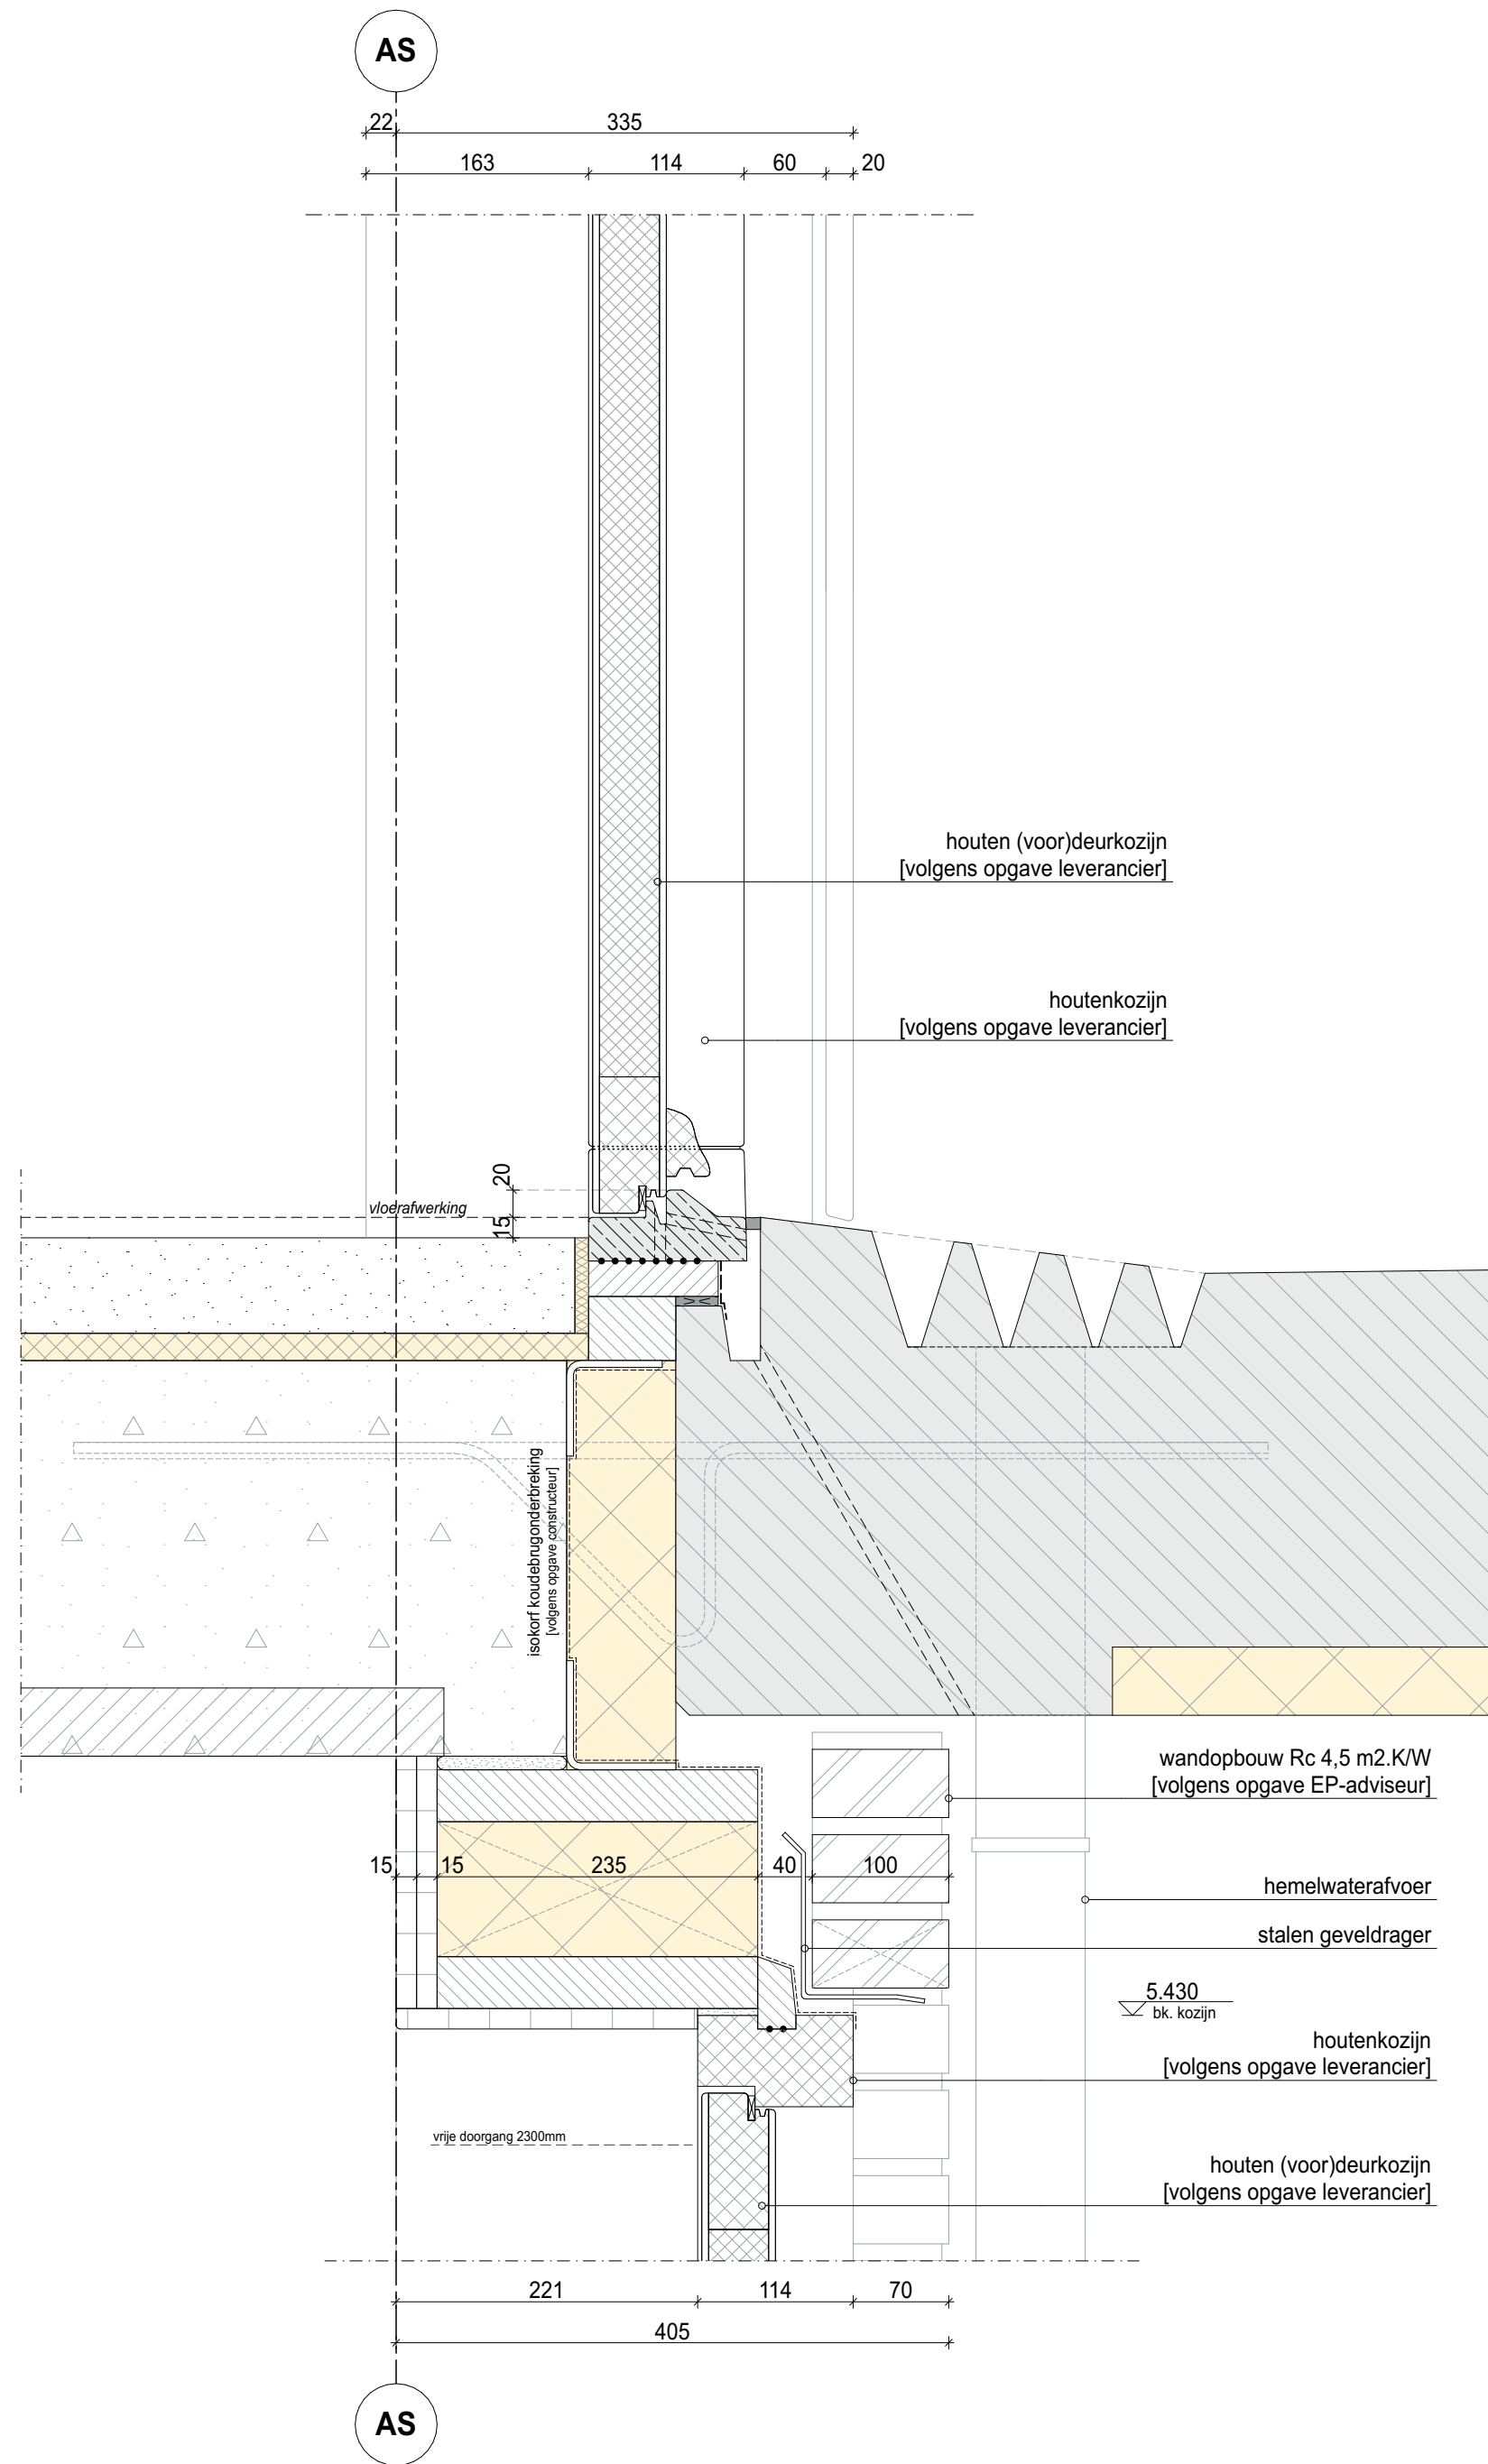

DETAIL 08

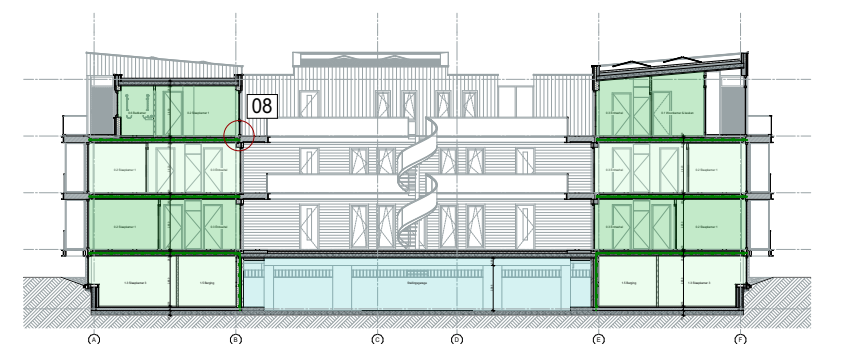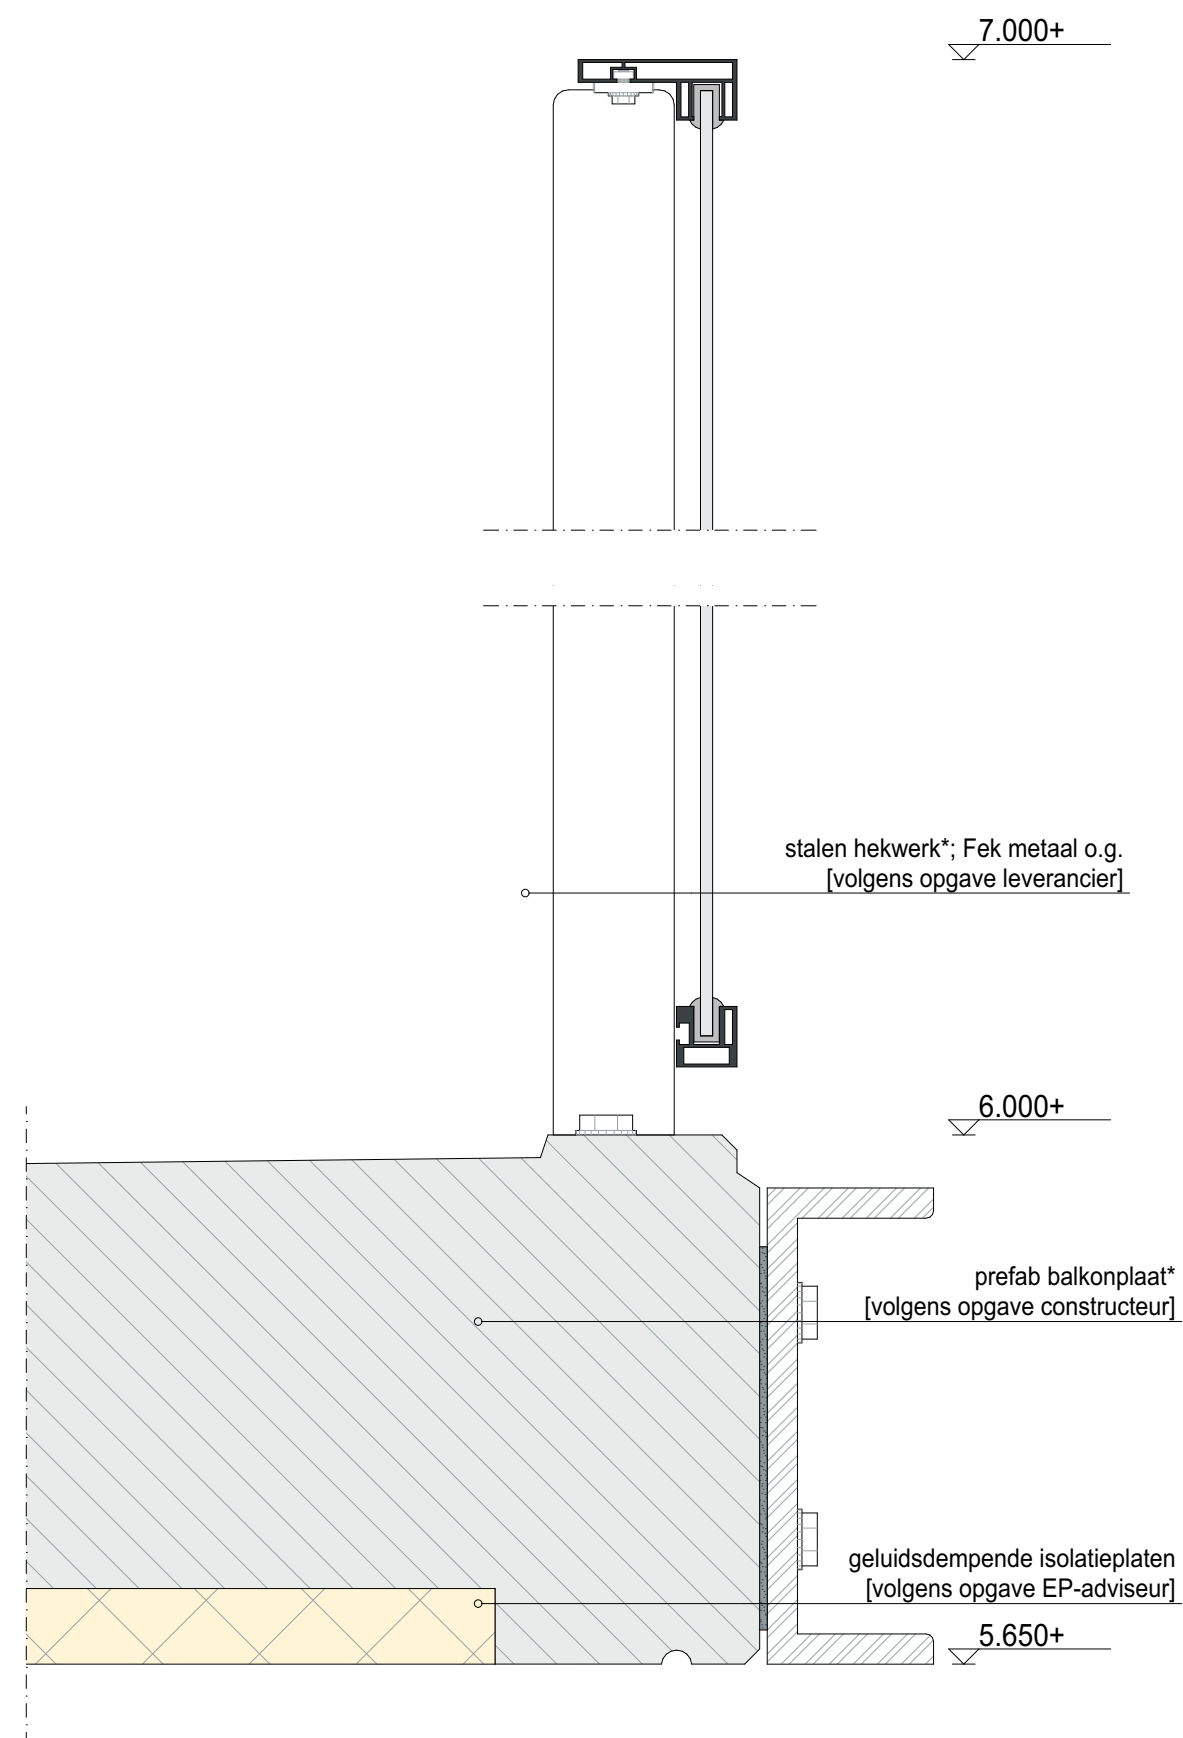

project :	Appartementencomplex Sloteweg, te Nieuw Sloten			
onderdeel :	details (doorsnede A-A)			
opdrachtgever :	MPO B.V.			
project architect :	ir. Roel van Bakel			
getekend door :	Egbert van Dijk			
schaal :	1:5	formaat : A2		
datum :	07-04-2020			
gewijzigd :	1. ...	2.	3.	4.
	5.	6.	7.	8.



PBV

tekening nummer : 1344 DET 08

PBV architects
tel: 070-5119260

Herenweg 6 2242 ES
e-mail: info@pbv.nl

Wassenaar
www.pbv.nl

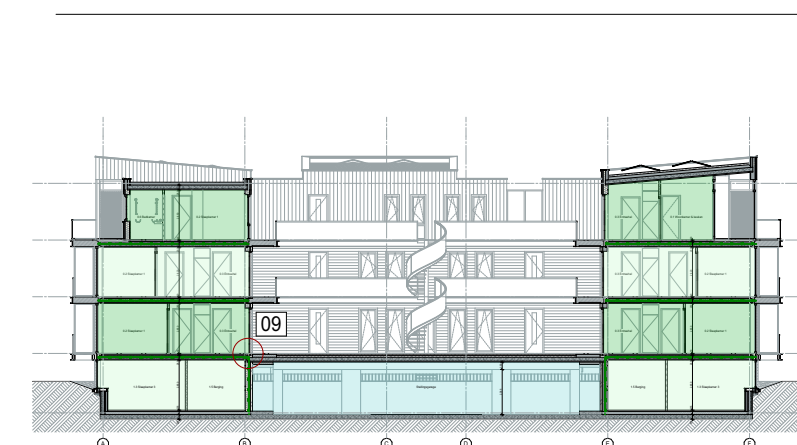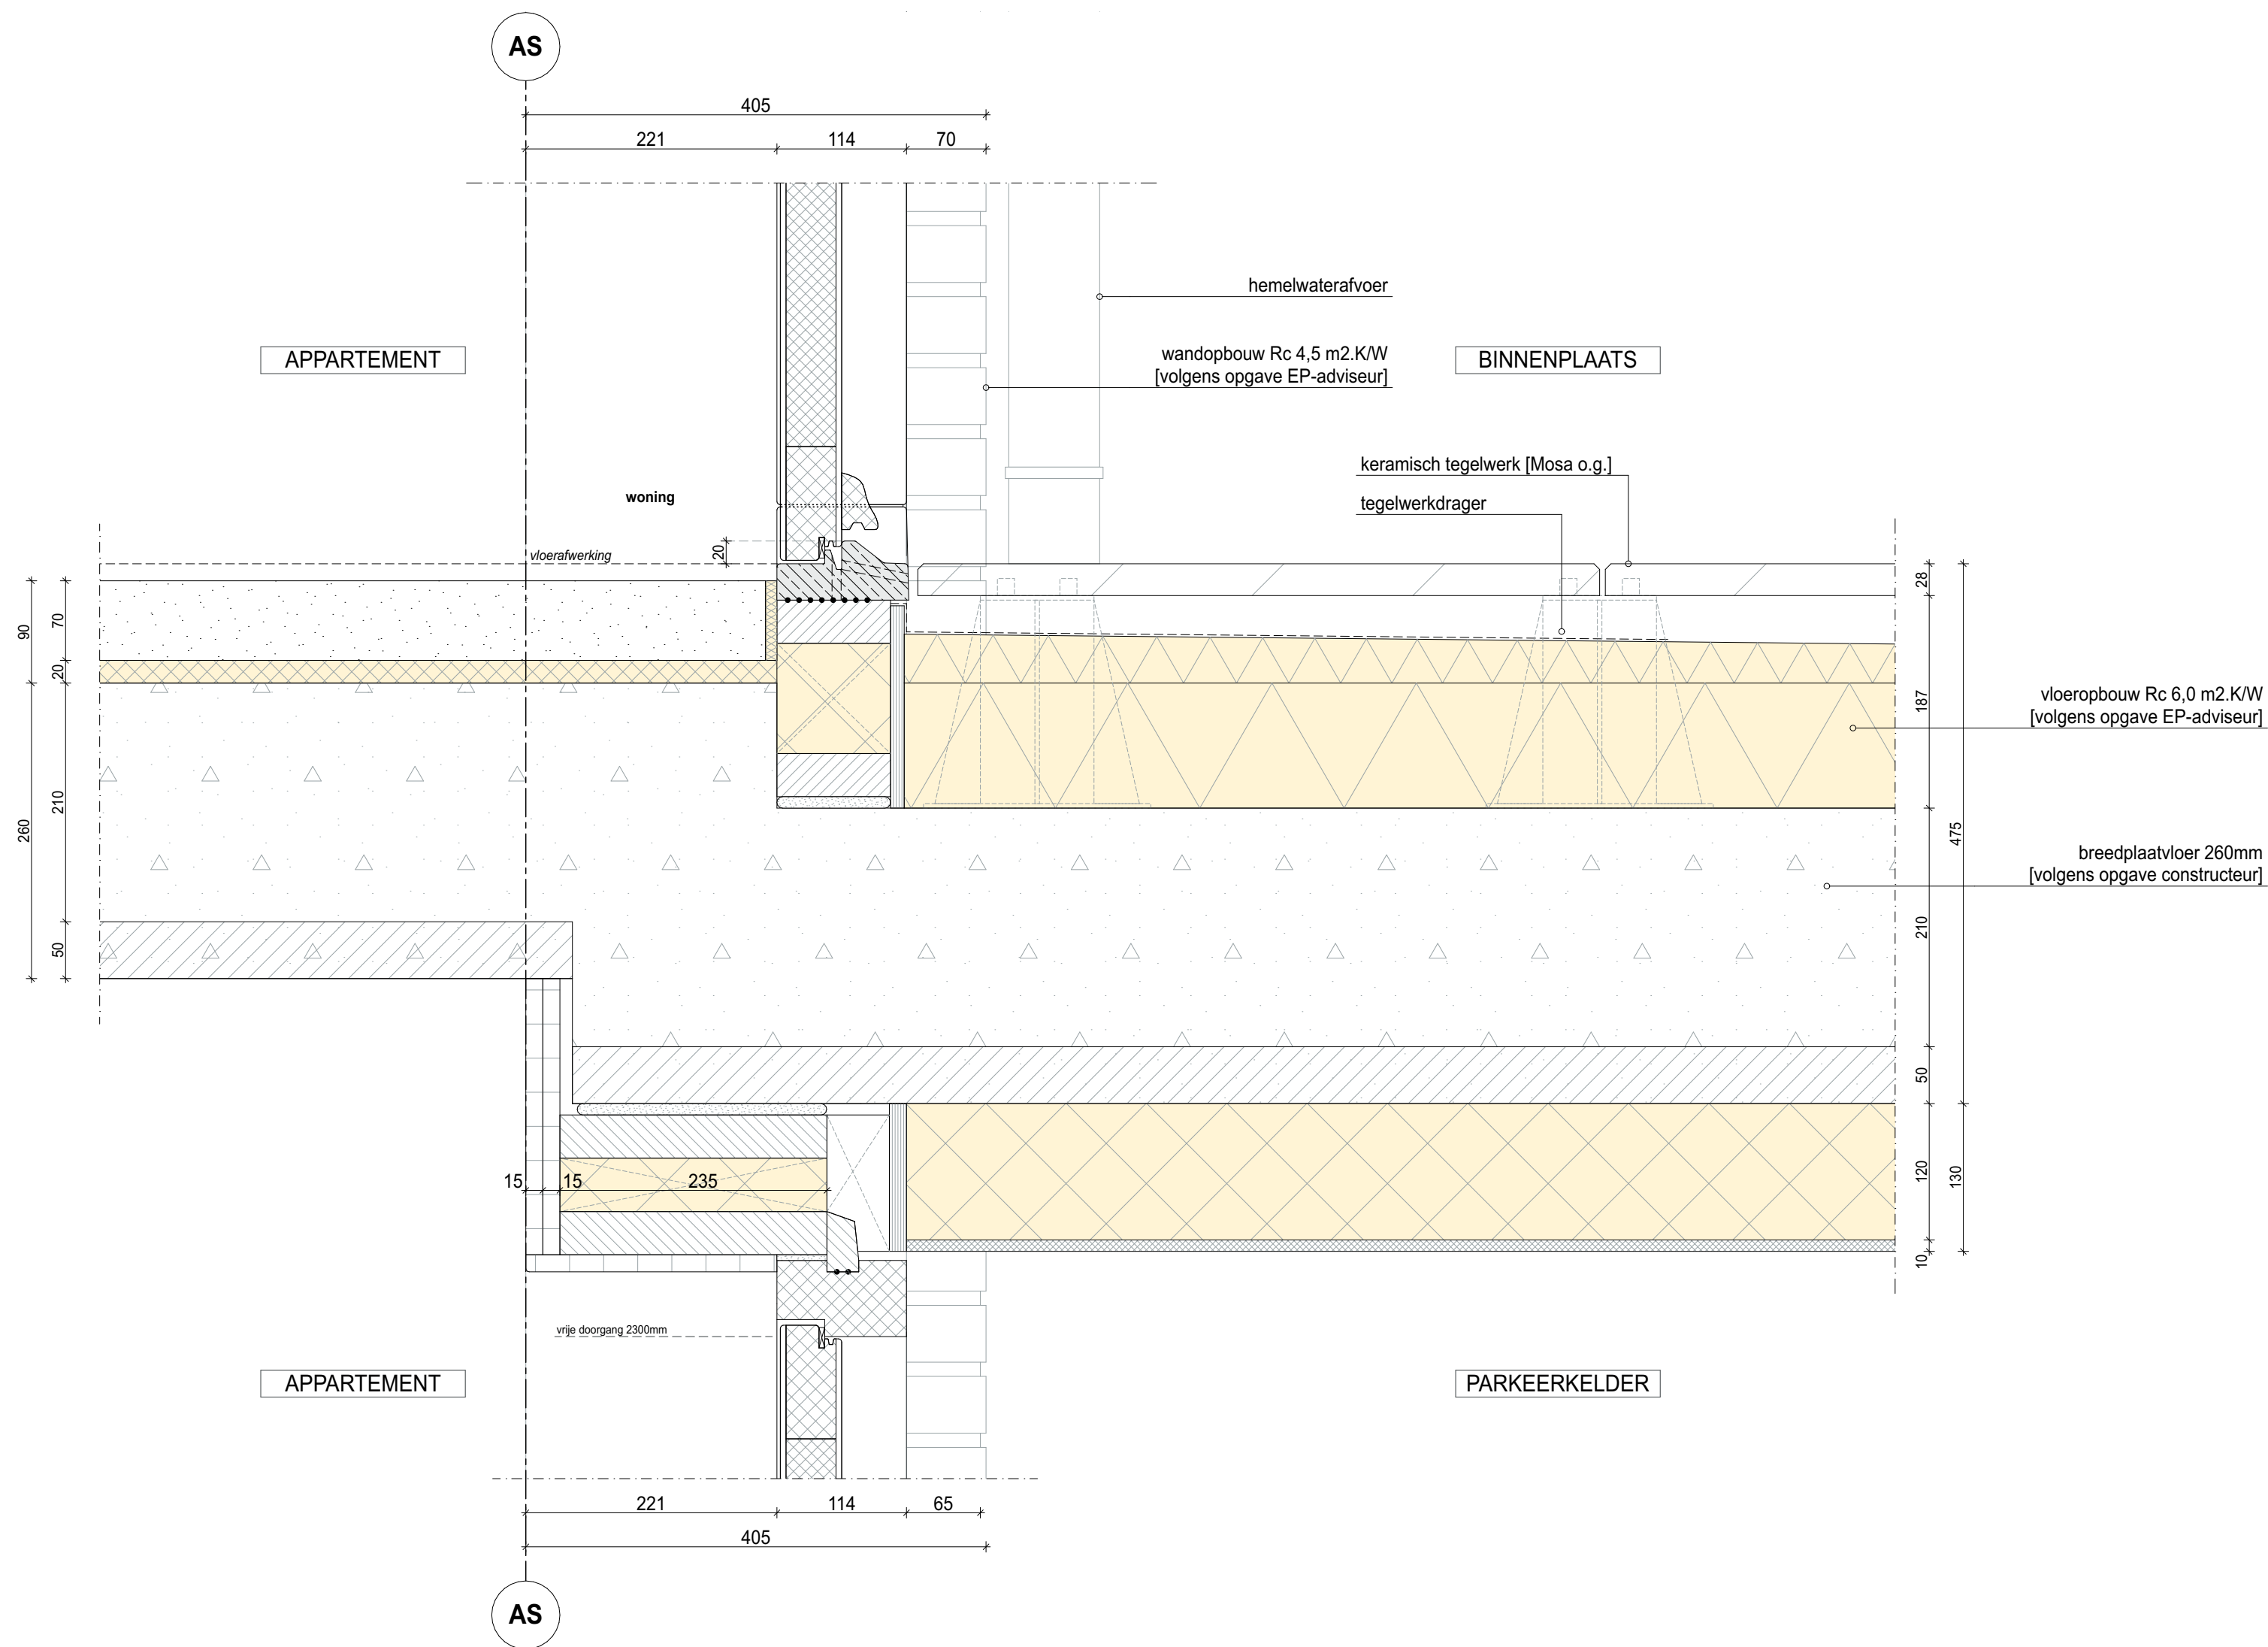

project :	Appartementencomplex Sloteweg, te Nieuw Sloten		
onderdeel :	details (doorsnede A-A)		
opdrachtgever :	MPO B.V.		
project architect :	ir. Roel van Bakel		
getekend door :	Egbert van Dijk		
schaal :	1:5	formaat :	A2
datum :	07-04-2020		
gewijzigd :	1. ...	2.	3.
	4.	5.	6.
	7.	8.	

PBV

tekening nummer : 1344 DET 09

PBV architects
tel: 070-5119260

Herenweg 6 2242 ES
e-mail: info@pbv.nl

Wassenaar
www.pbv.nl

stalen hekwerk*; Fek metaal o.g.
[volgens opgave leverancier]

keramisch tegelwerk [Mosa o.g.]

tegelerwerkdrager

keramisch tegelwerk [Mosa o.g.]

prefab balkonplaat*
[volgens opgave constructeur]

DETAIL 11

4.085

stalen hekwerk*; Fek metaal o.g.
[volgens opgave leverancier]

3.015+

prefab balkonplaat*
[volgens opgave constructeur]

DETAIL 10

aluminium kozijn
[volgens opgave leverancier]

HR++ beglazing
[volgens opgave EP-adviseur]

aluminium waterslag,
v.v. antitreun folie

keramisch tegelwerk [Mosa o.g.]
tegelerwerkdrager

6.085



30
vloerafwerking

80

isolord koudbruggonderbreking
[volgens opgave constructeur]

plafondopbouw Rc 6,0 m2.K/W
[volgens opgave EP-adviseur]

plafond v.v. inbouwspots

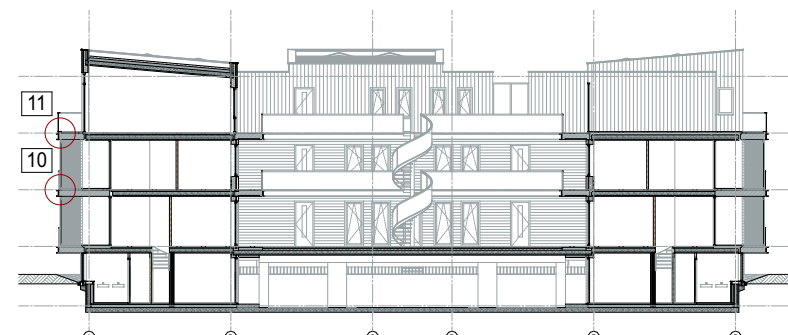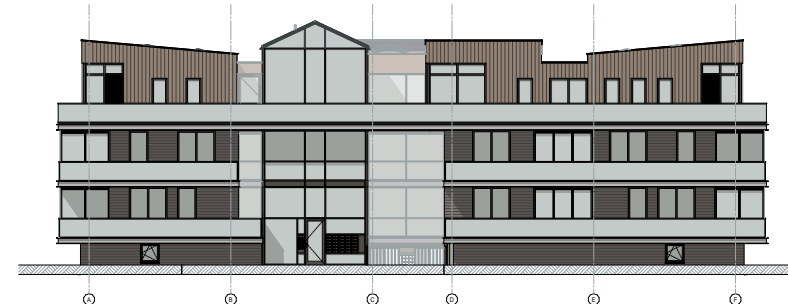

project : Appartementencomplex Sloteweg, te Nieuw Sloten

onderdeel : Details (doorsnede C-C)

opdrachtgever : MPO B.V.

project architect : ir. Roel van Bakel
getekend door : Egbert van Dijk

schaal : 1:5 formaat : A2

datum : 07-04-2020


gewijzigd :	1. ...	2.	3.	4.
	5.	6.	7.	8.

PBV




tekening nummer : 1344 DET 10-11

PBV architects tel: 070-5119260	Herenweg 6 2242 ES e-mail: info@pbv.nl	Wassenaar www.pbv.nl
------------------------------------	---	-------------------------

DETAIL 13

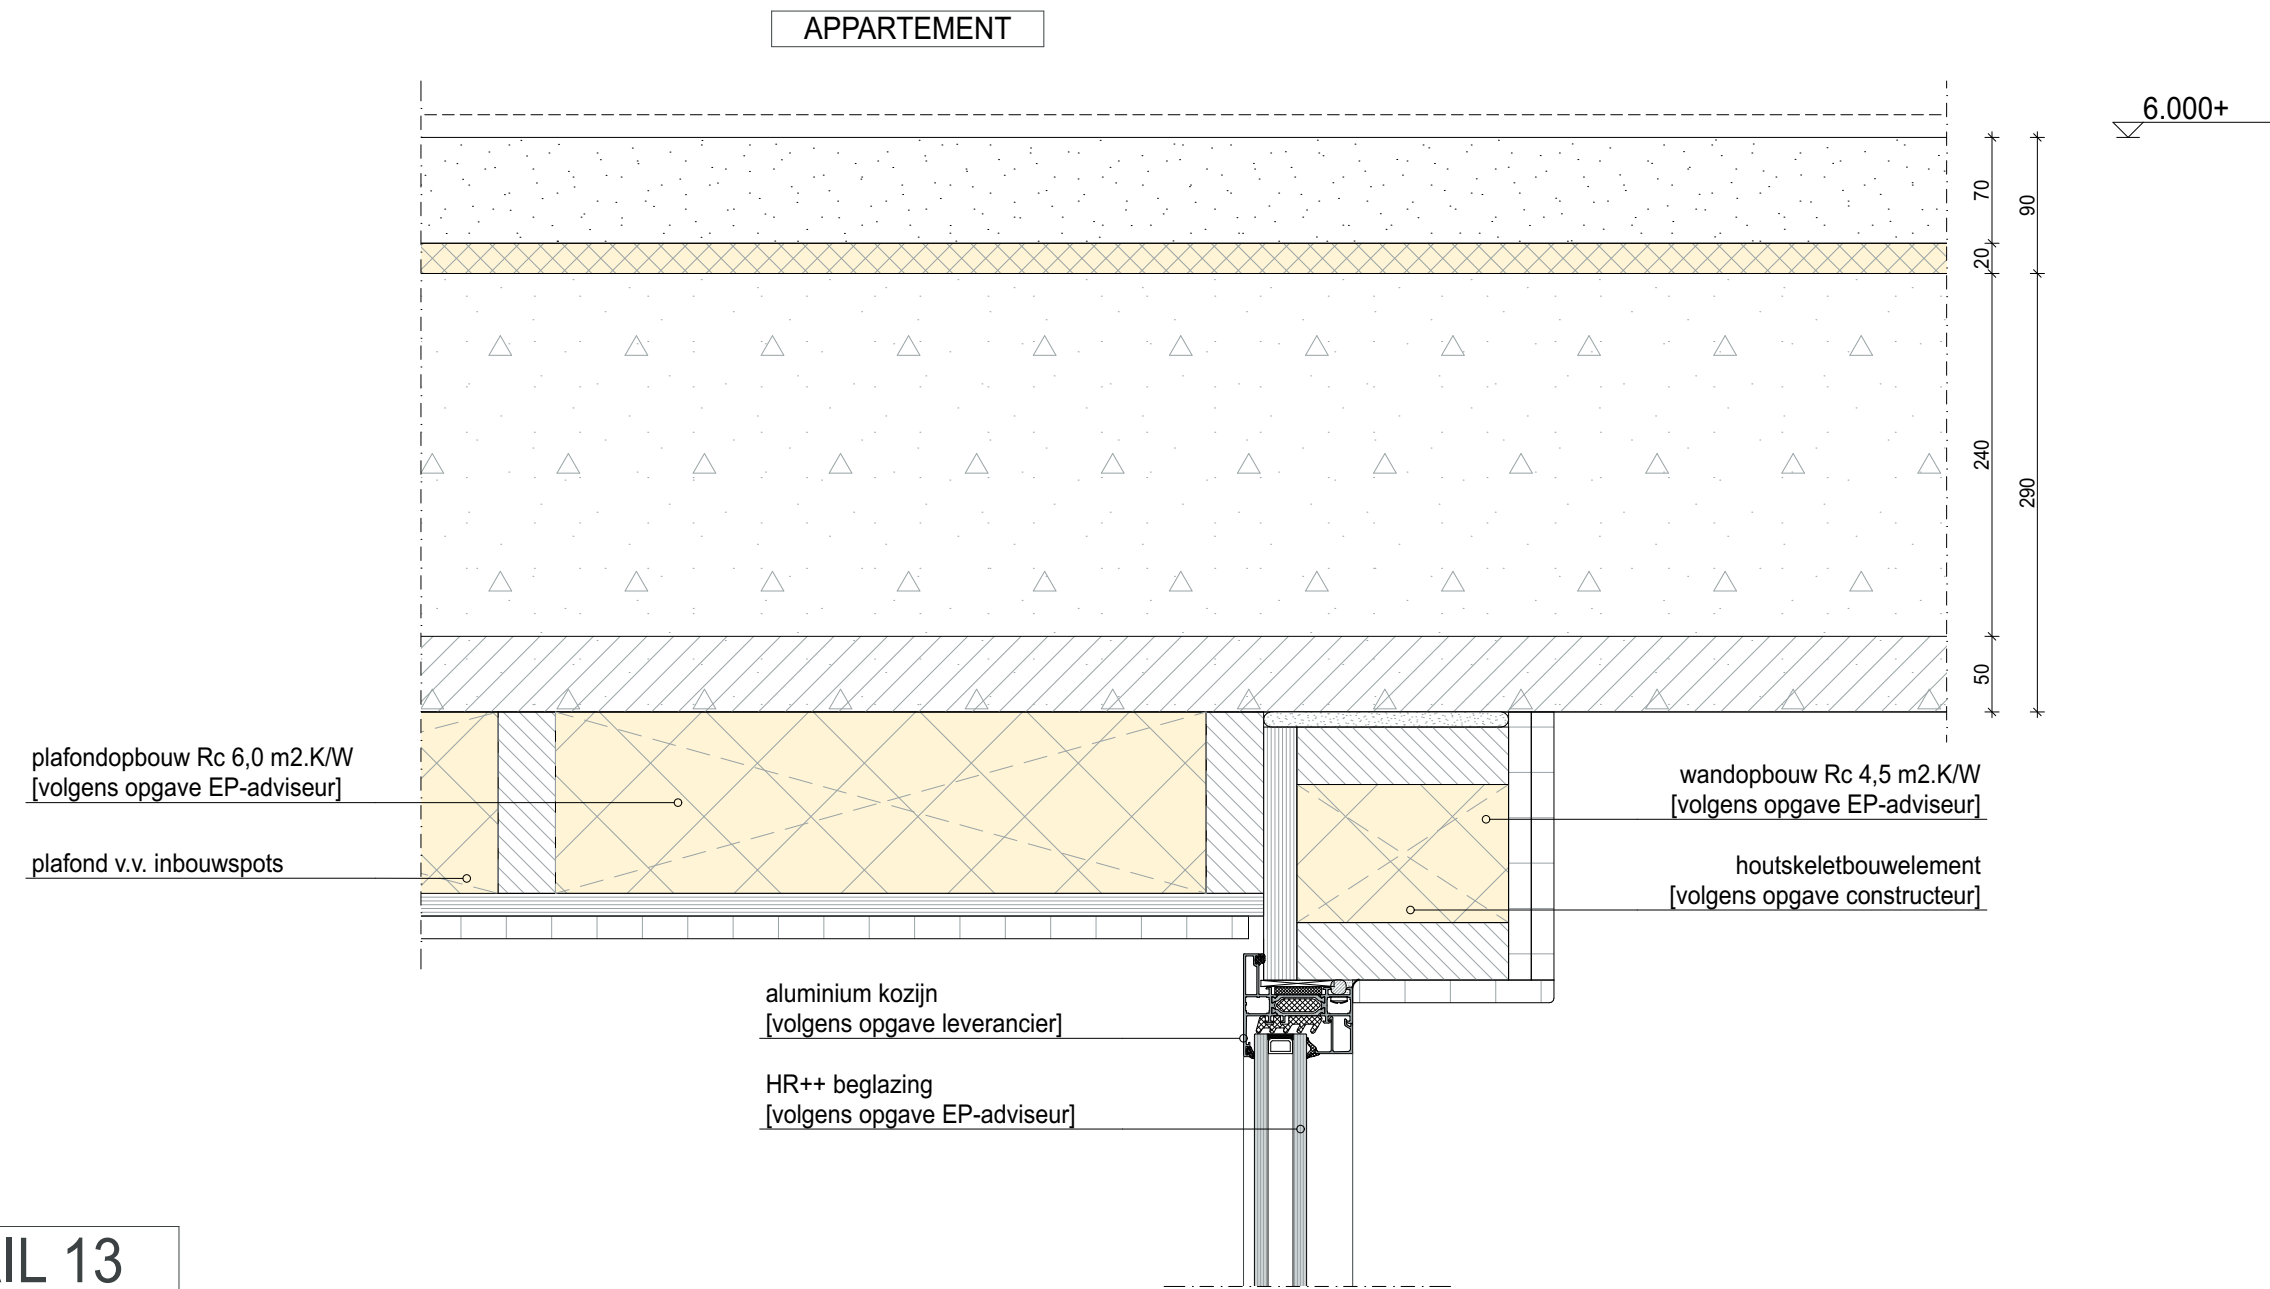

DETAIL 12

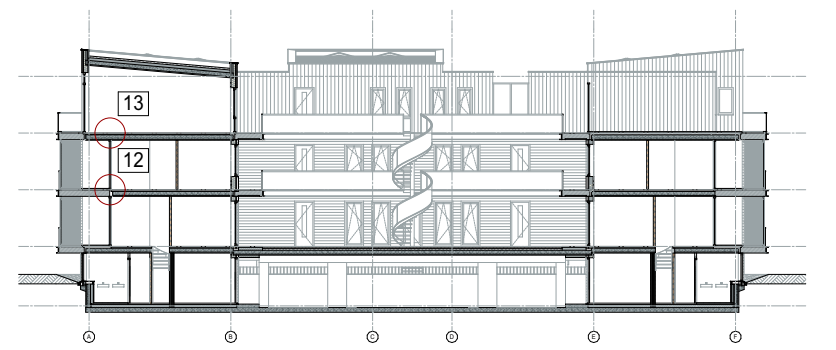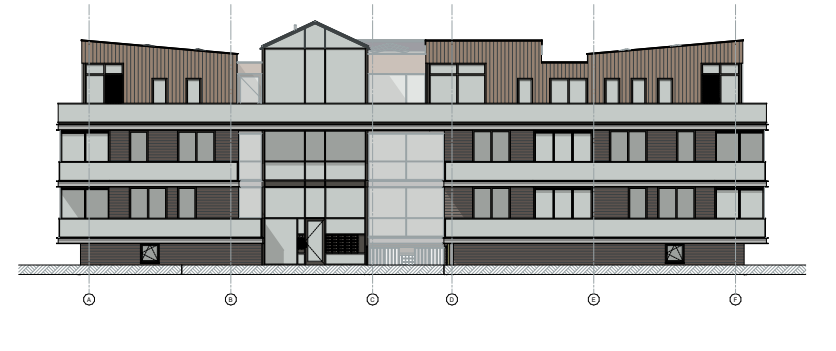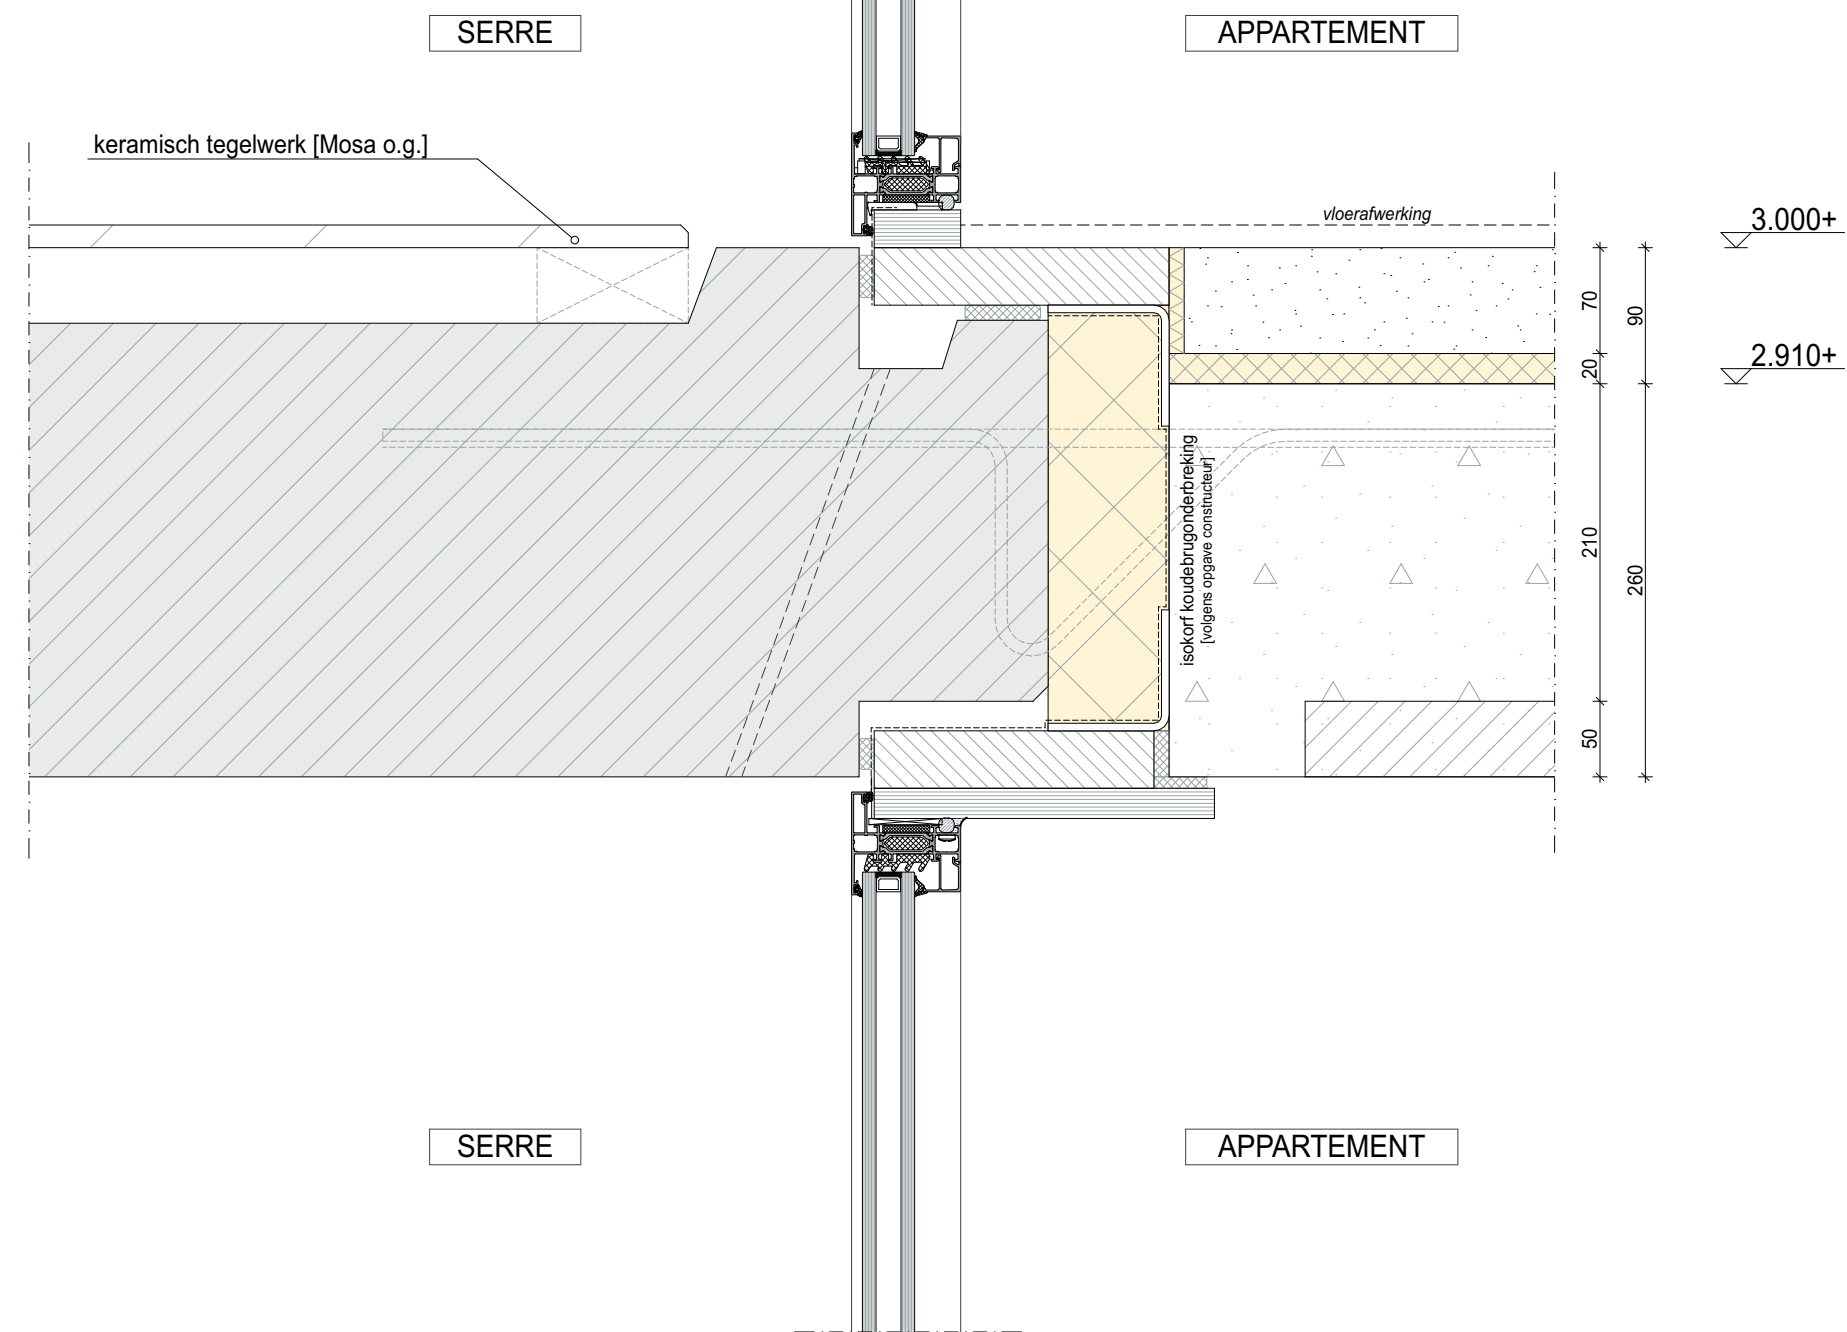


project :	Appartementencomplex Sloterweg, te Nieuw Sloten			
onderdeel :	details (doorsnede C-C)			
opdrachtgever :	MPO B.V.			
project architect :	ir. Roel van Bakel			
getekend door :	Egbert van Dijk			
schaal :	1:5	formaat : A2		
datum :	07-04-2020			
gewijzigd :	1. ...	2.	3.	4.
	5.	6.	7.	8.


PBV

tekening nummer : 1344 DET 12-13



PBV architects tel: 070-5119260	Herenweg 6 2242 ES e-mail: info@pbv.nl	Wassenaar www.pbv.nl
------------------------------------	---	-------------------------

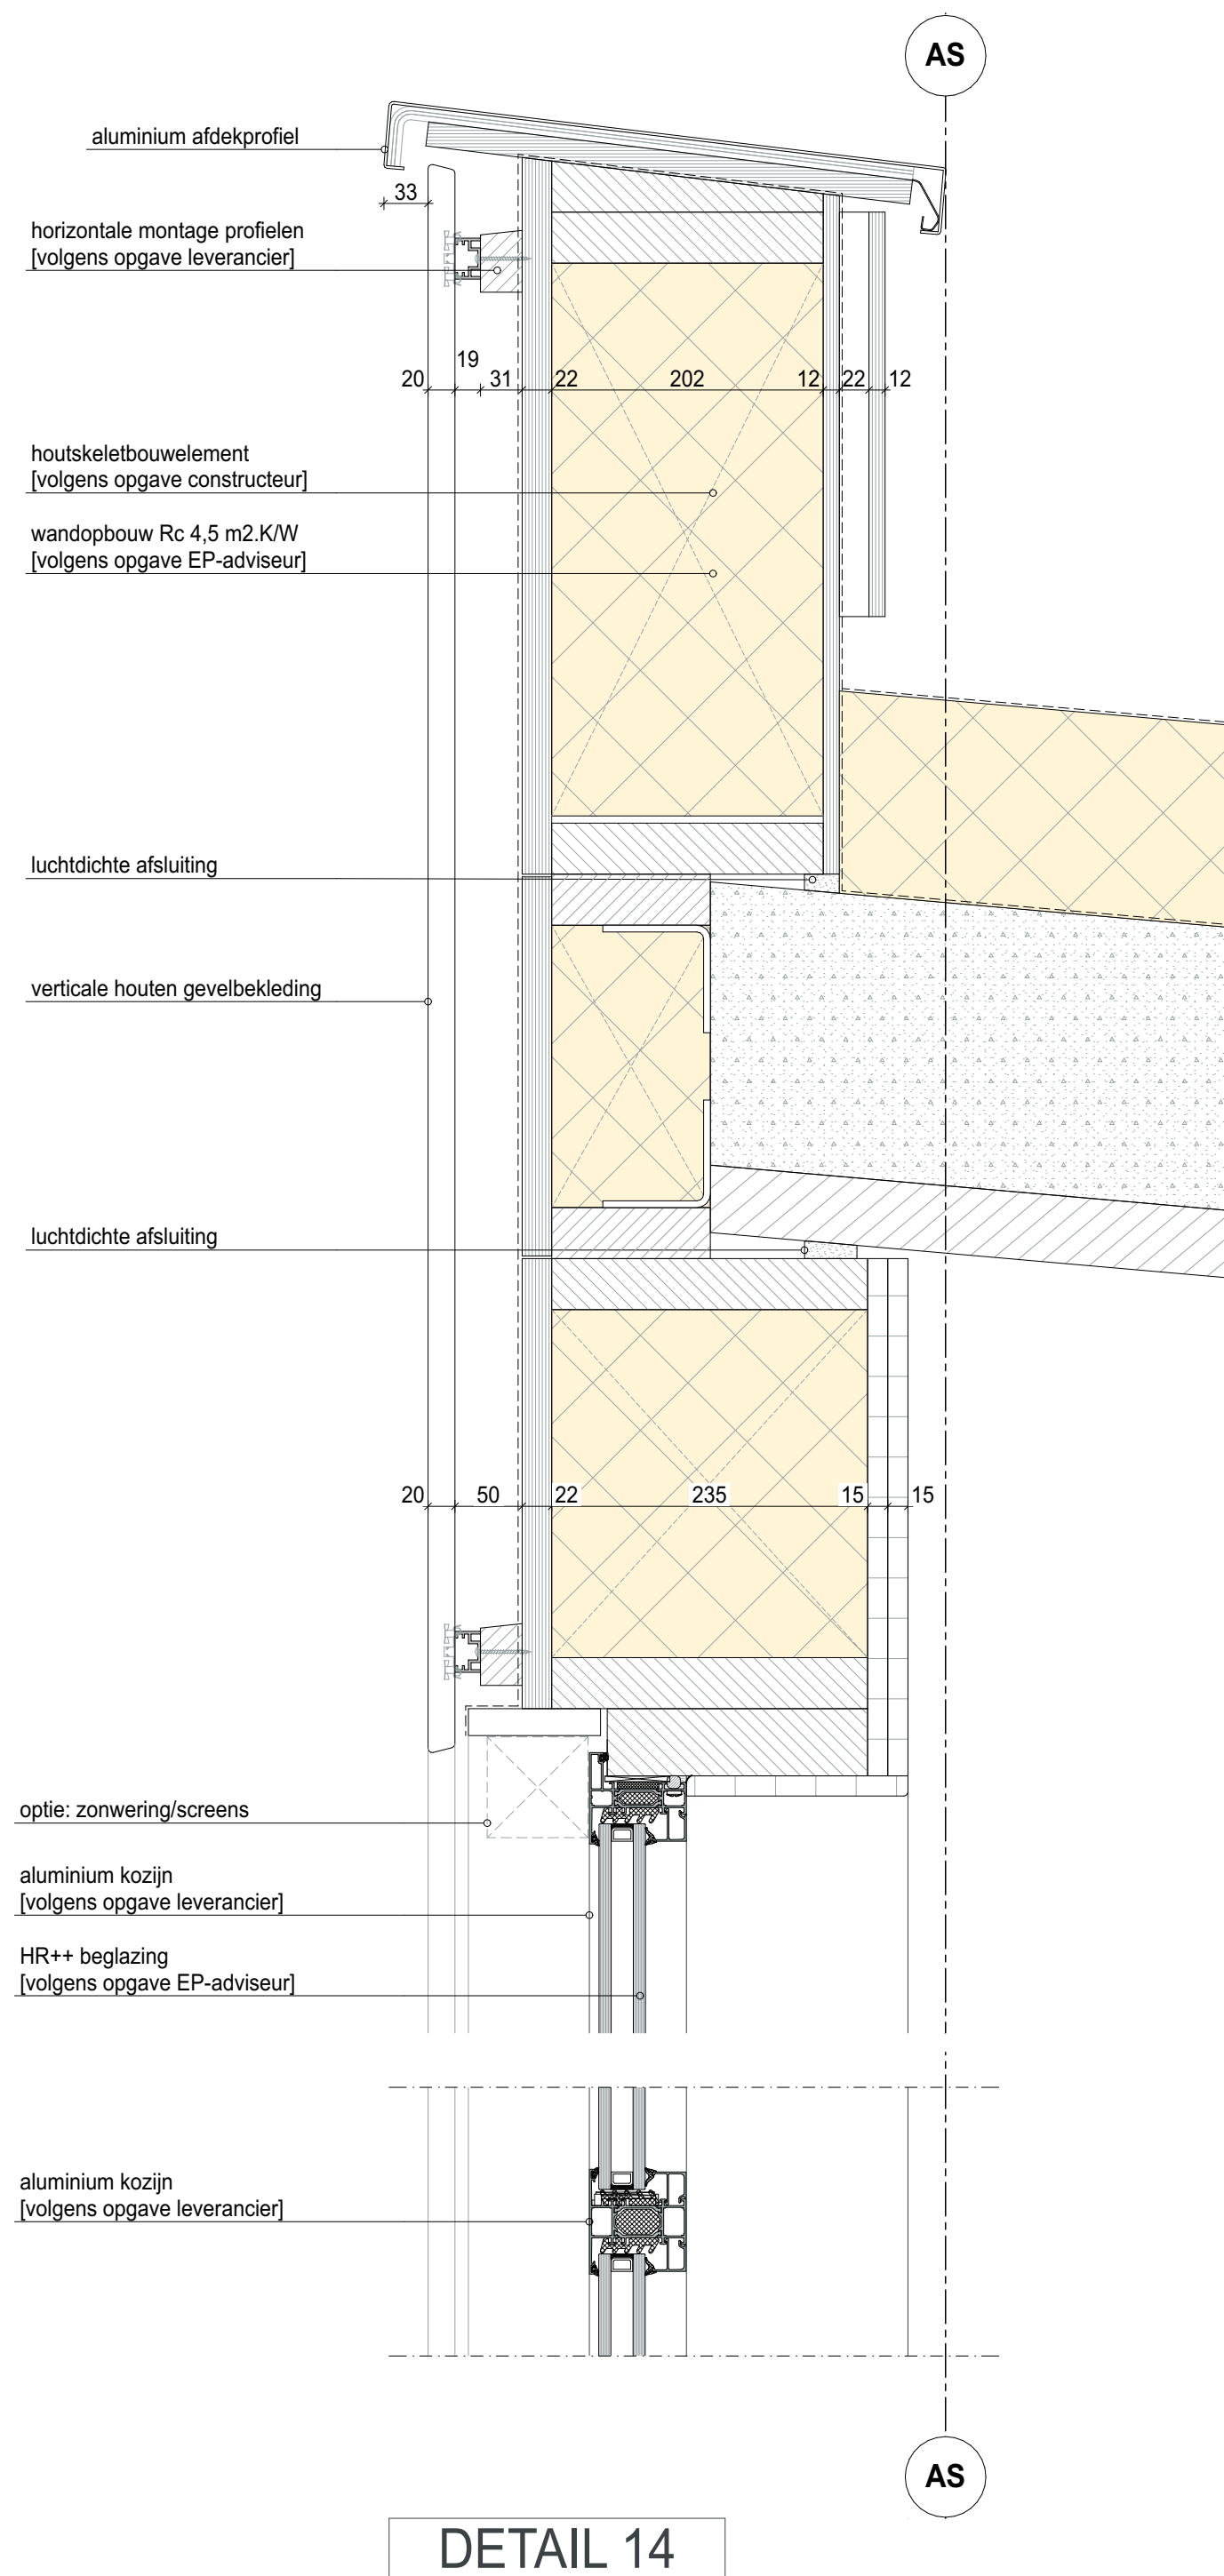

DETAIL 14

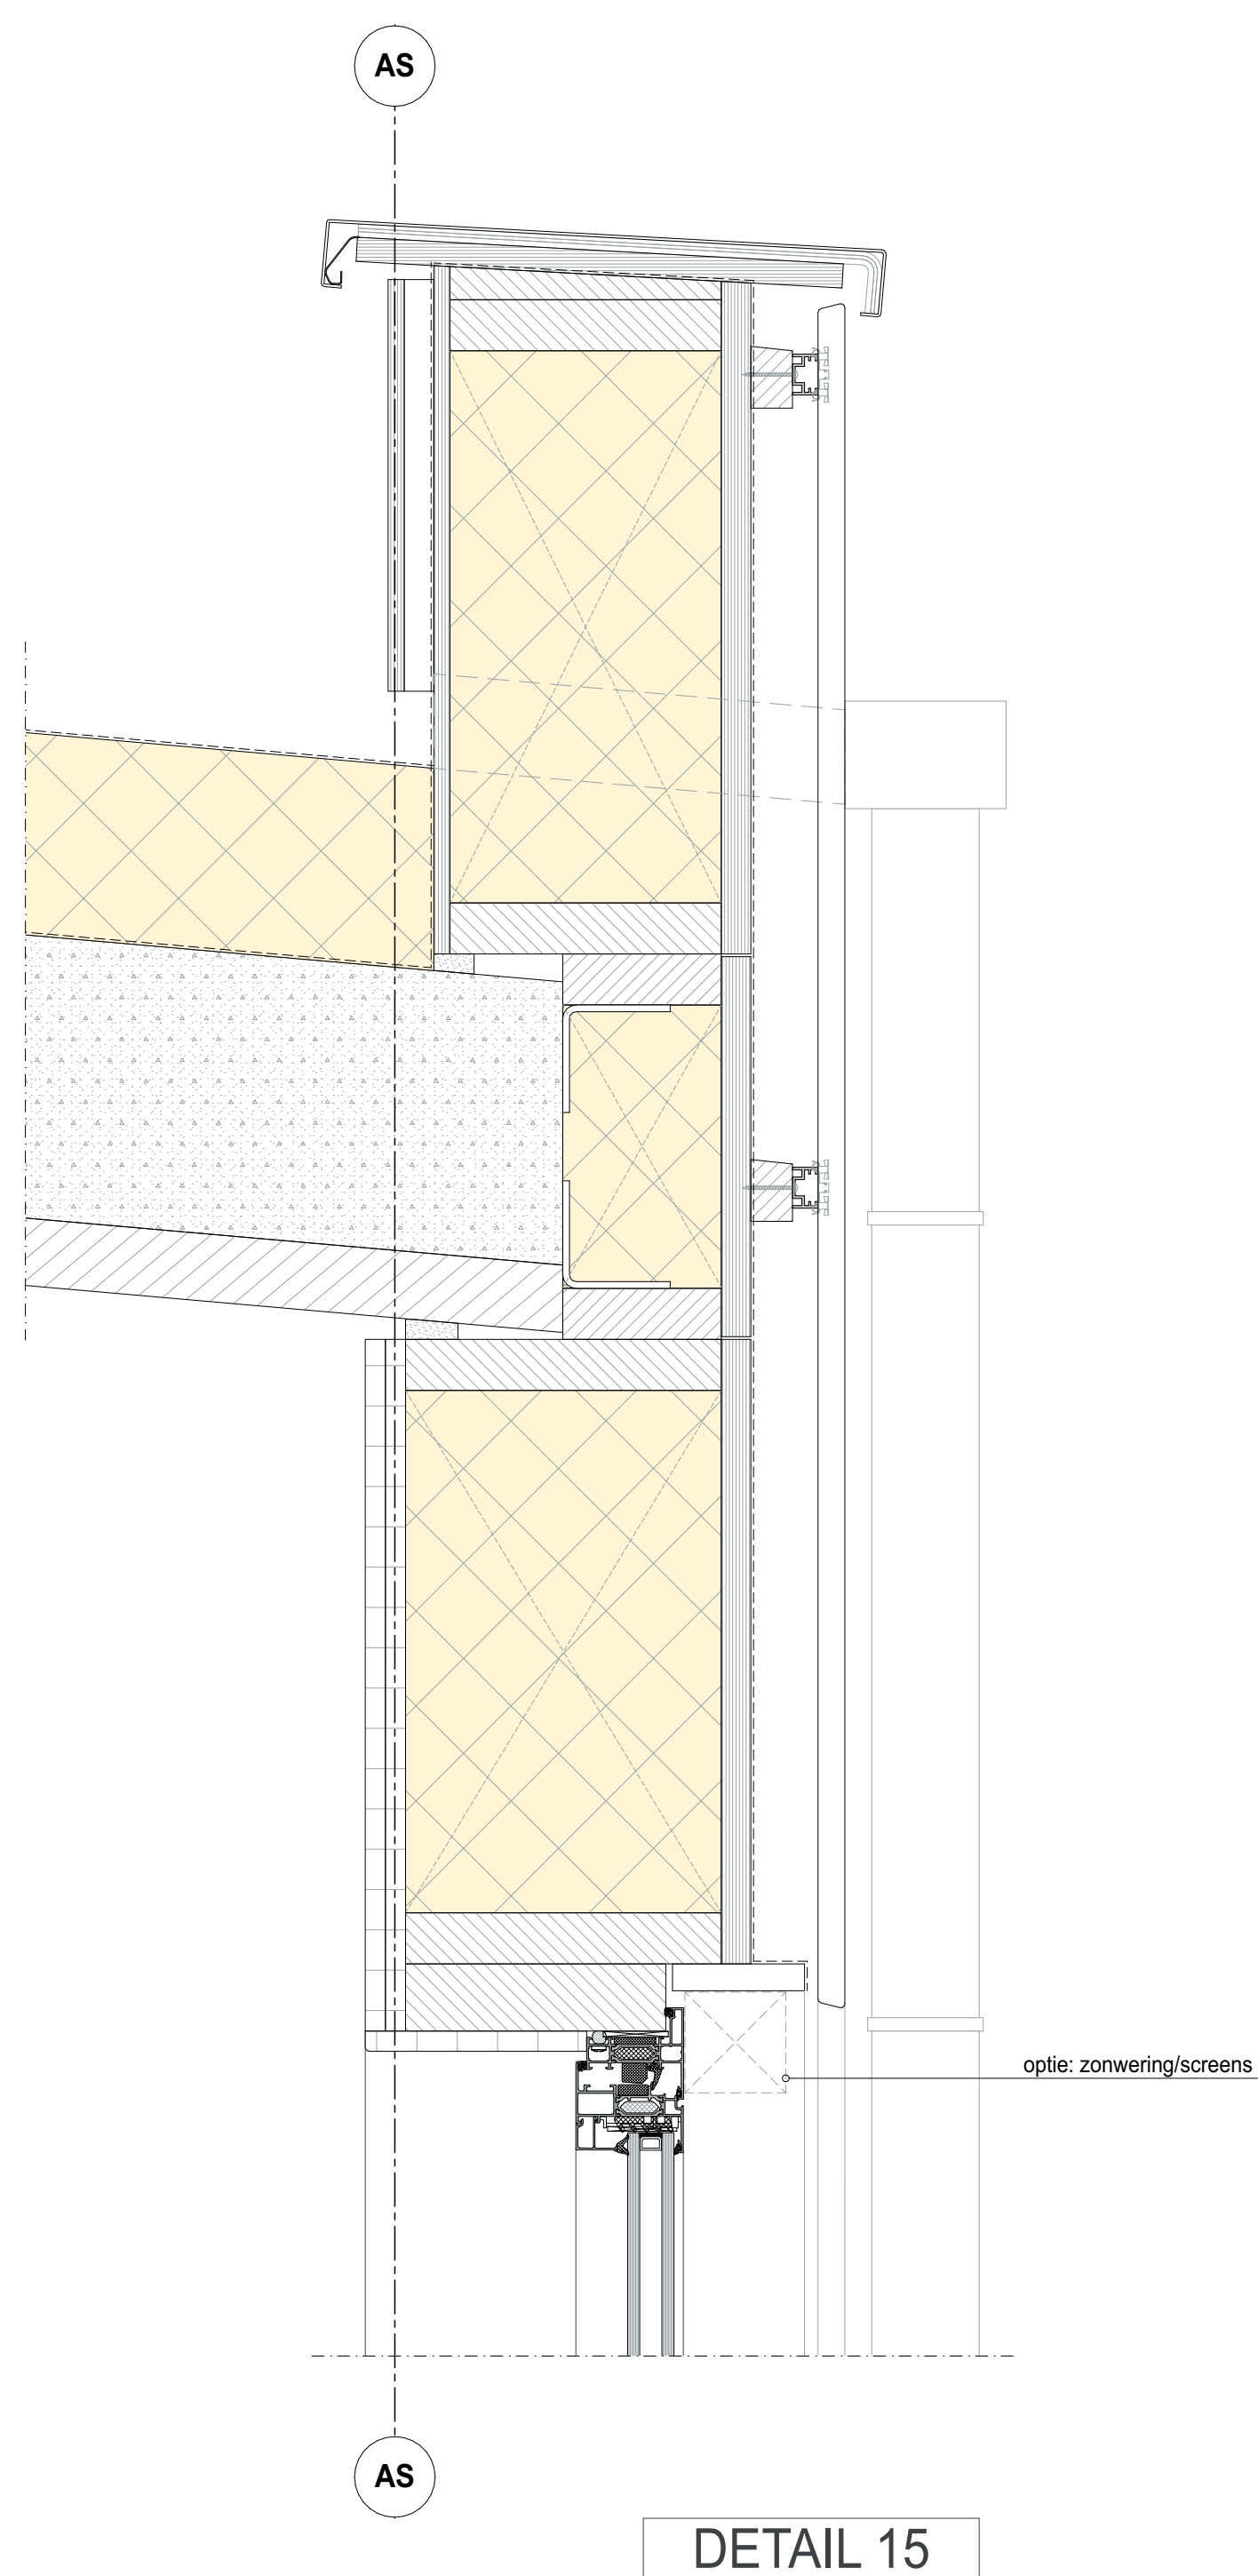

DETAIL 15

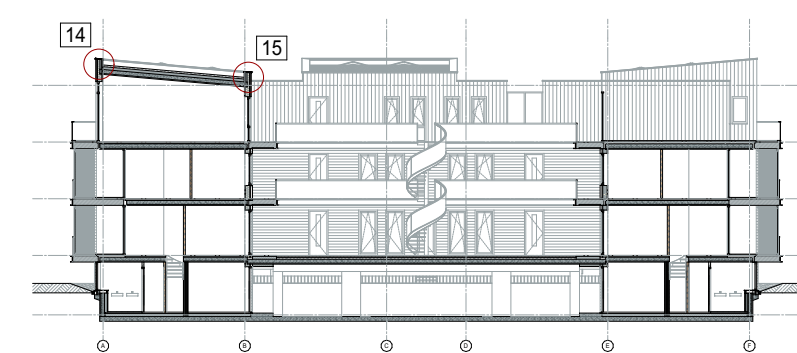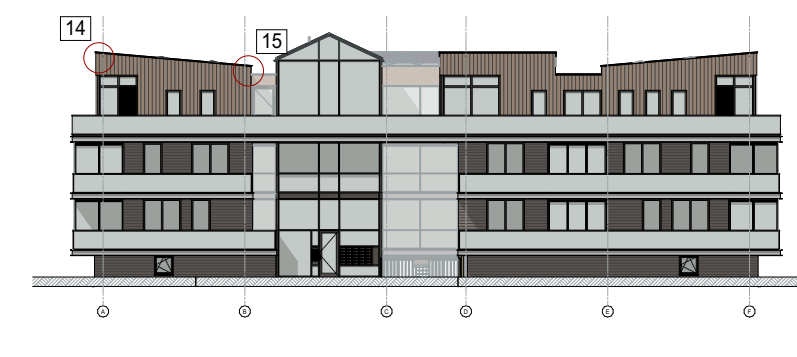

project :	Appartementencomplex Slotenweg, te Nieuw Sloten			
onderdeel :	details (doorsnede C-C)			
opdrachtgever :	MPO B.V.			
project architect :	ir. Roel van Bakel			
getekend door :	Egbert van Dijk			
schaal :	1:5	formaat : A2		
datum :	07-04-2020			
gewijzigd :	1. ...	2.	3.	4.
	5.	6.	7.	8.



PBV

tekening nummer : 1344 DET 14-15

PBV architects
tel: 070-5119260

Herenweg 6 2242 ES
e-mail: info@pbv.nl



Wassenaar
www.pbv.nl

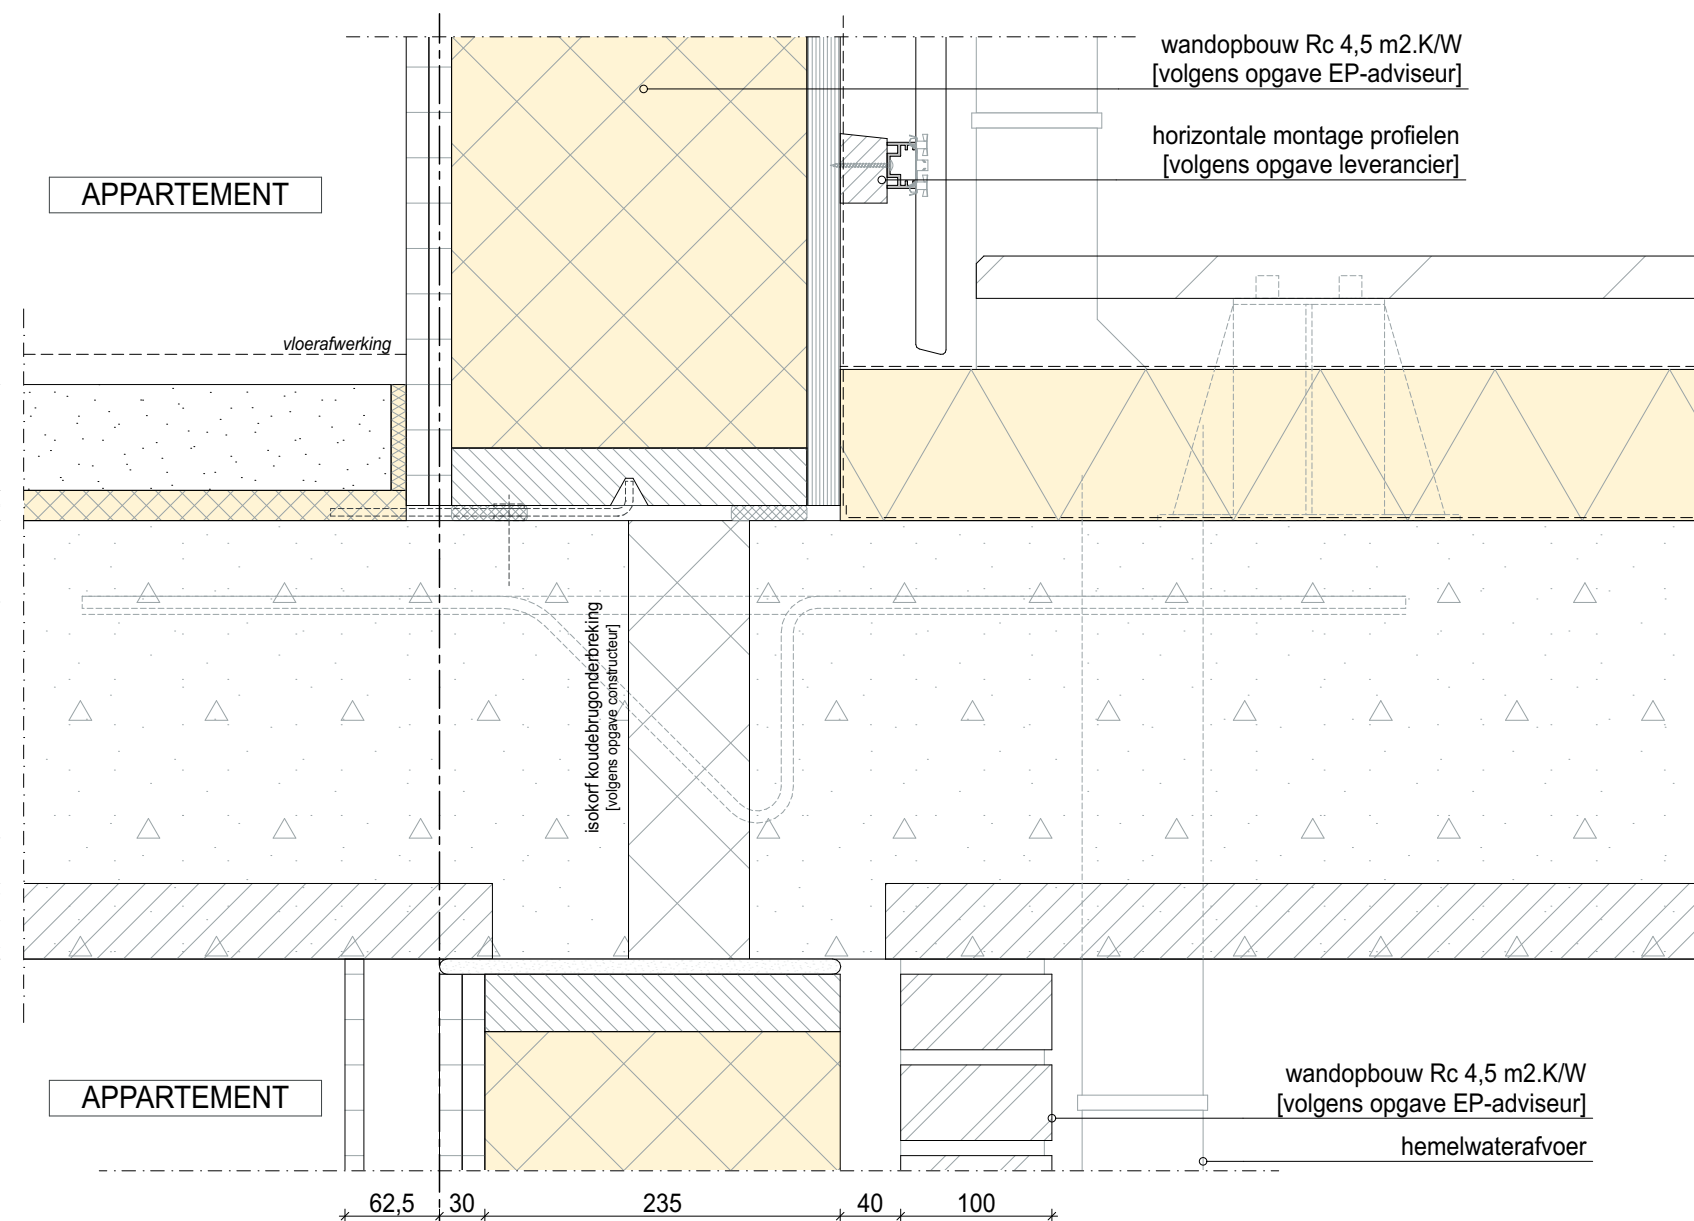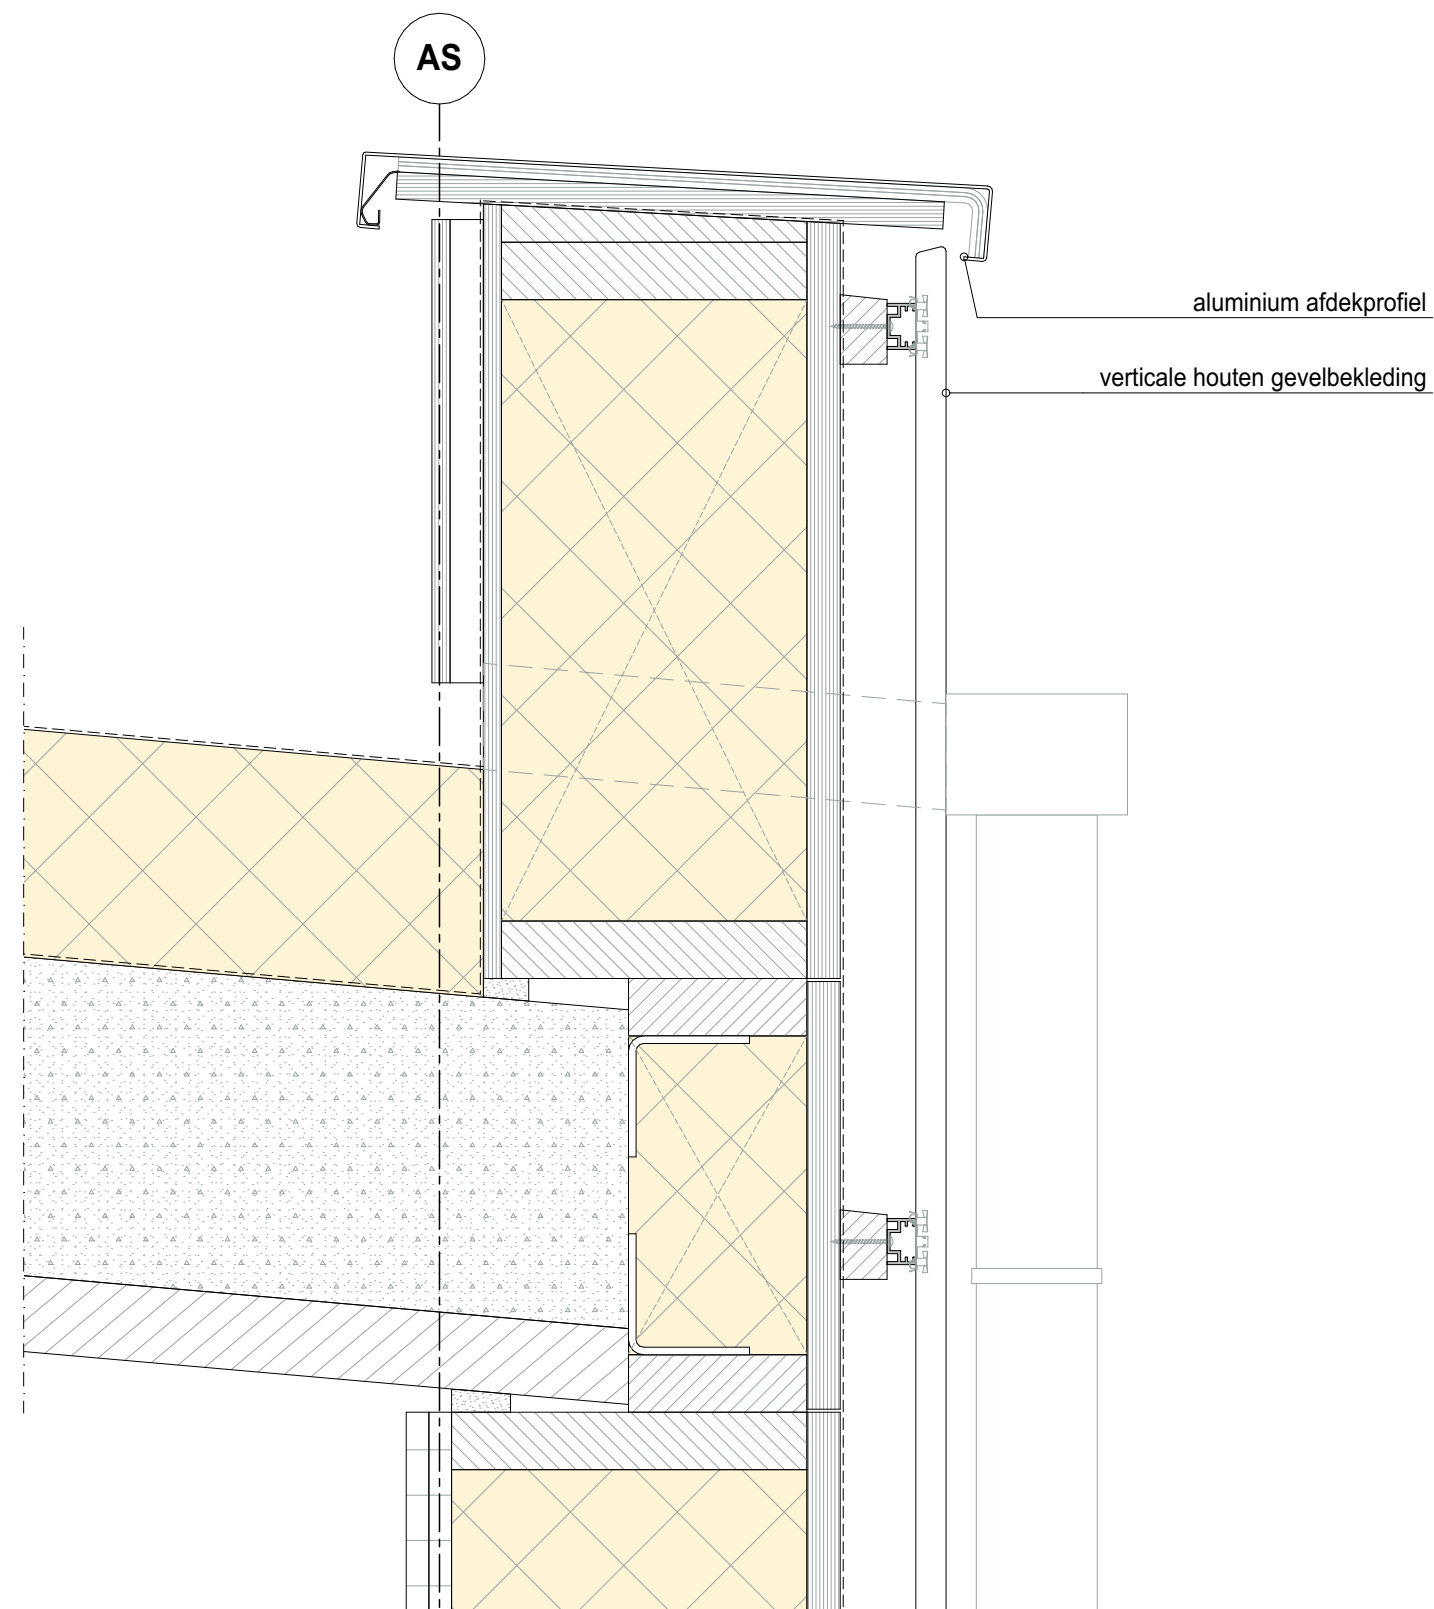



DETAIL 16

DETAIL 18

9.990+
9.940+

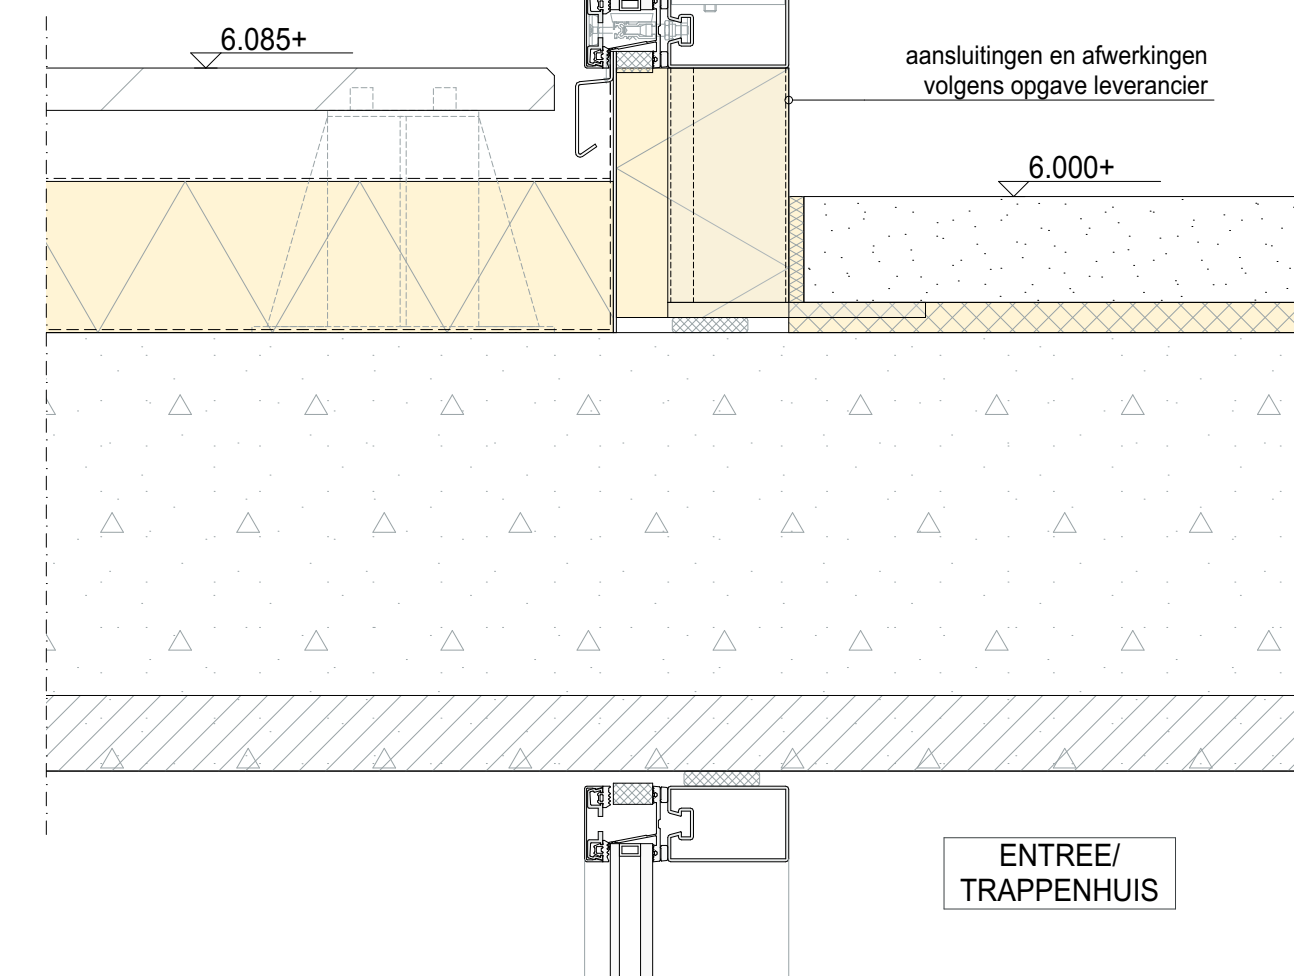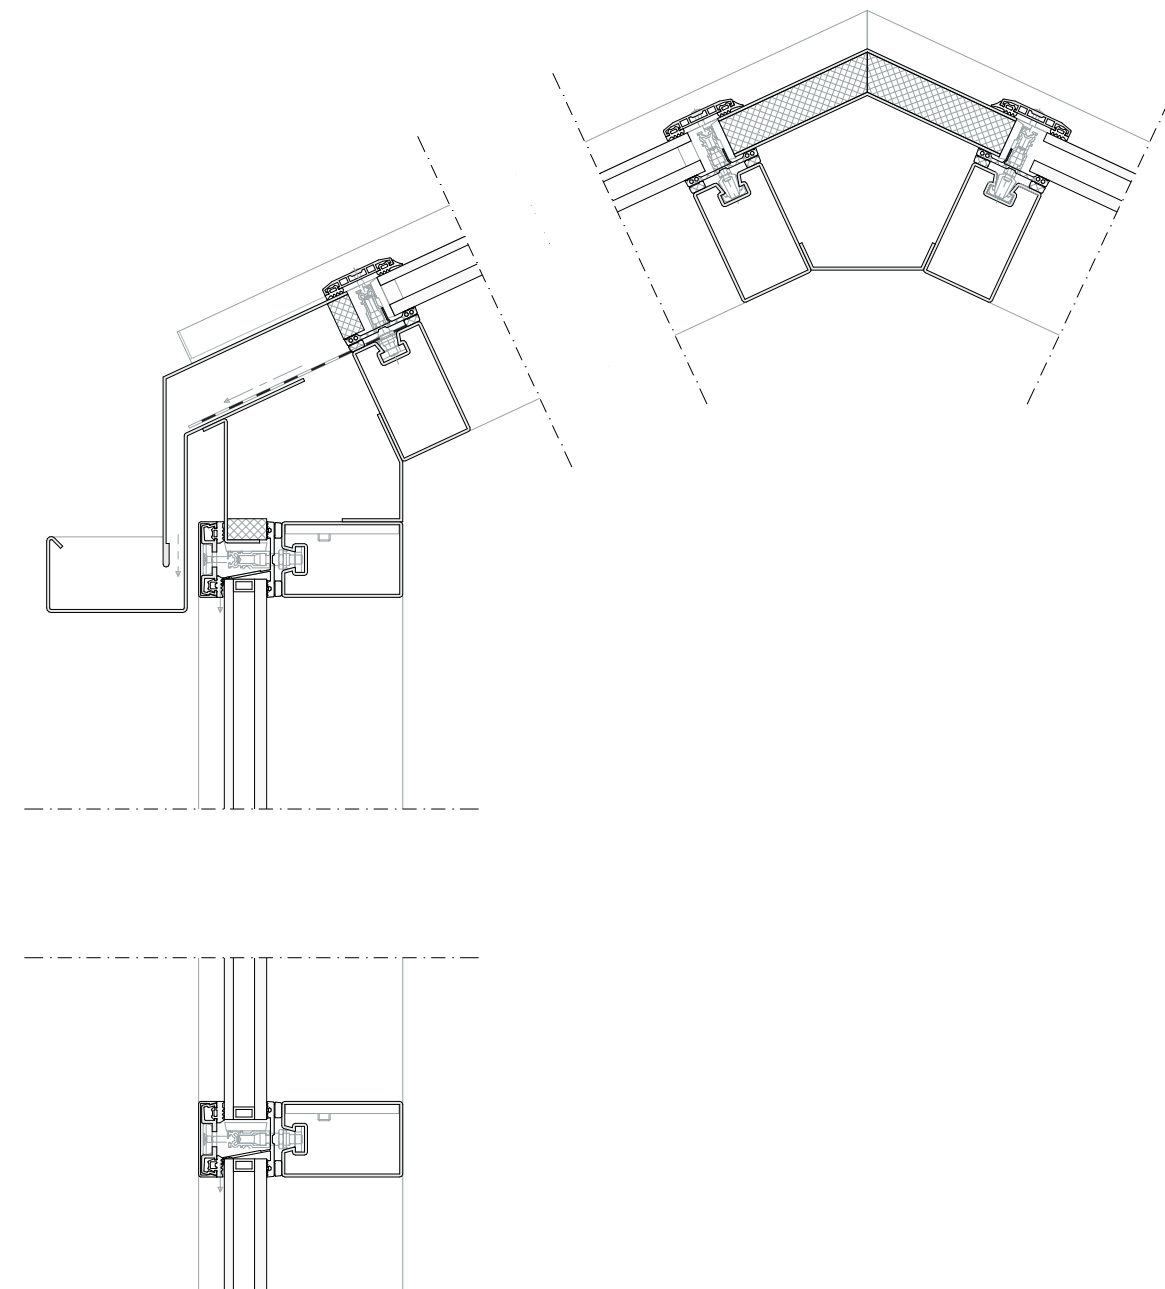

DETAIL 17

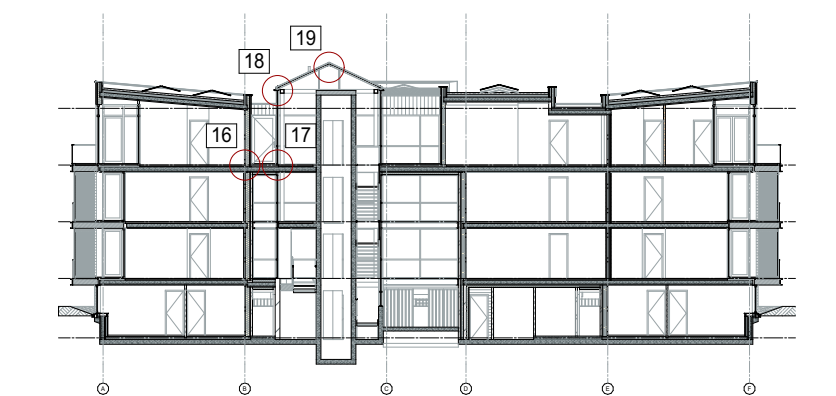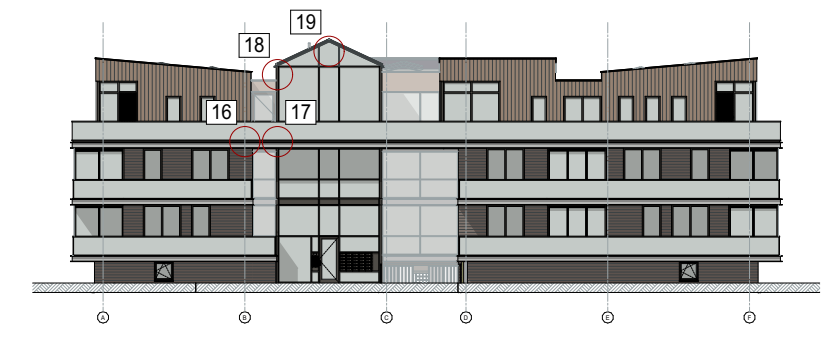

project :	Appartementencomplex Sloterweg, te Nieuw Sloten			
onderdeel :	details (doorsnede E-E)			
opdrachtgever :	MPO B.V.			
project architect :	ir. Roel van Bakel			
getekend door :	Egbert van Dijk			
schaal :	1:5		formaat : A2	
datum :	07-04-2020			
gewijzigd :	1. ...	2.	3.	4.
	5.	6.	7.	8.




PBV

tekening nummer : 1344 DET 16-19

PBV architects
tel: 070-5119260

Herenweg 6 2242 ES
e-mail: info@pbv.nl

Wassenaar
www.pbv.nl

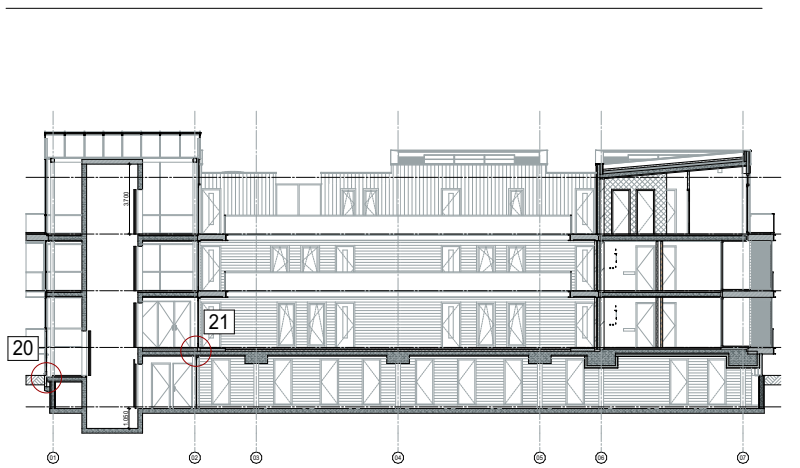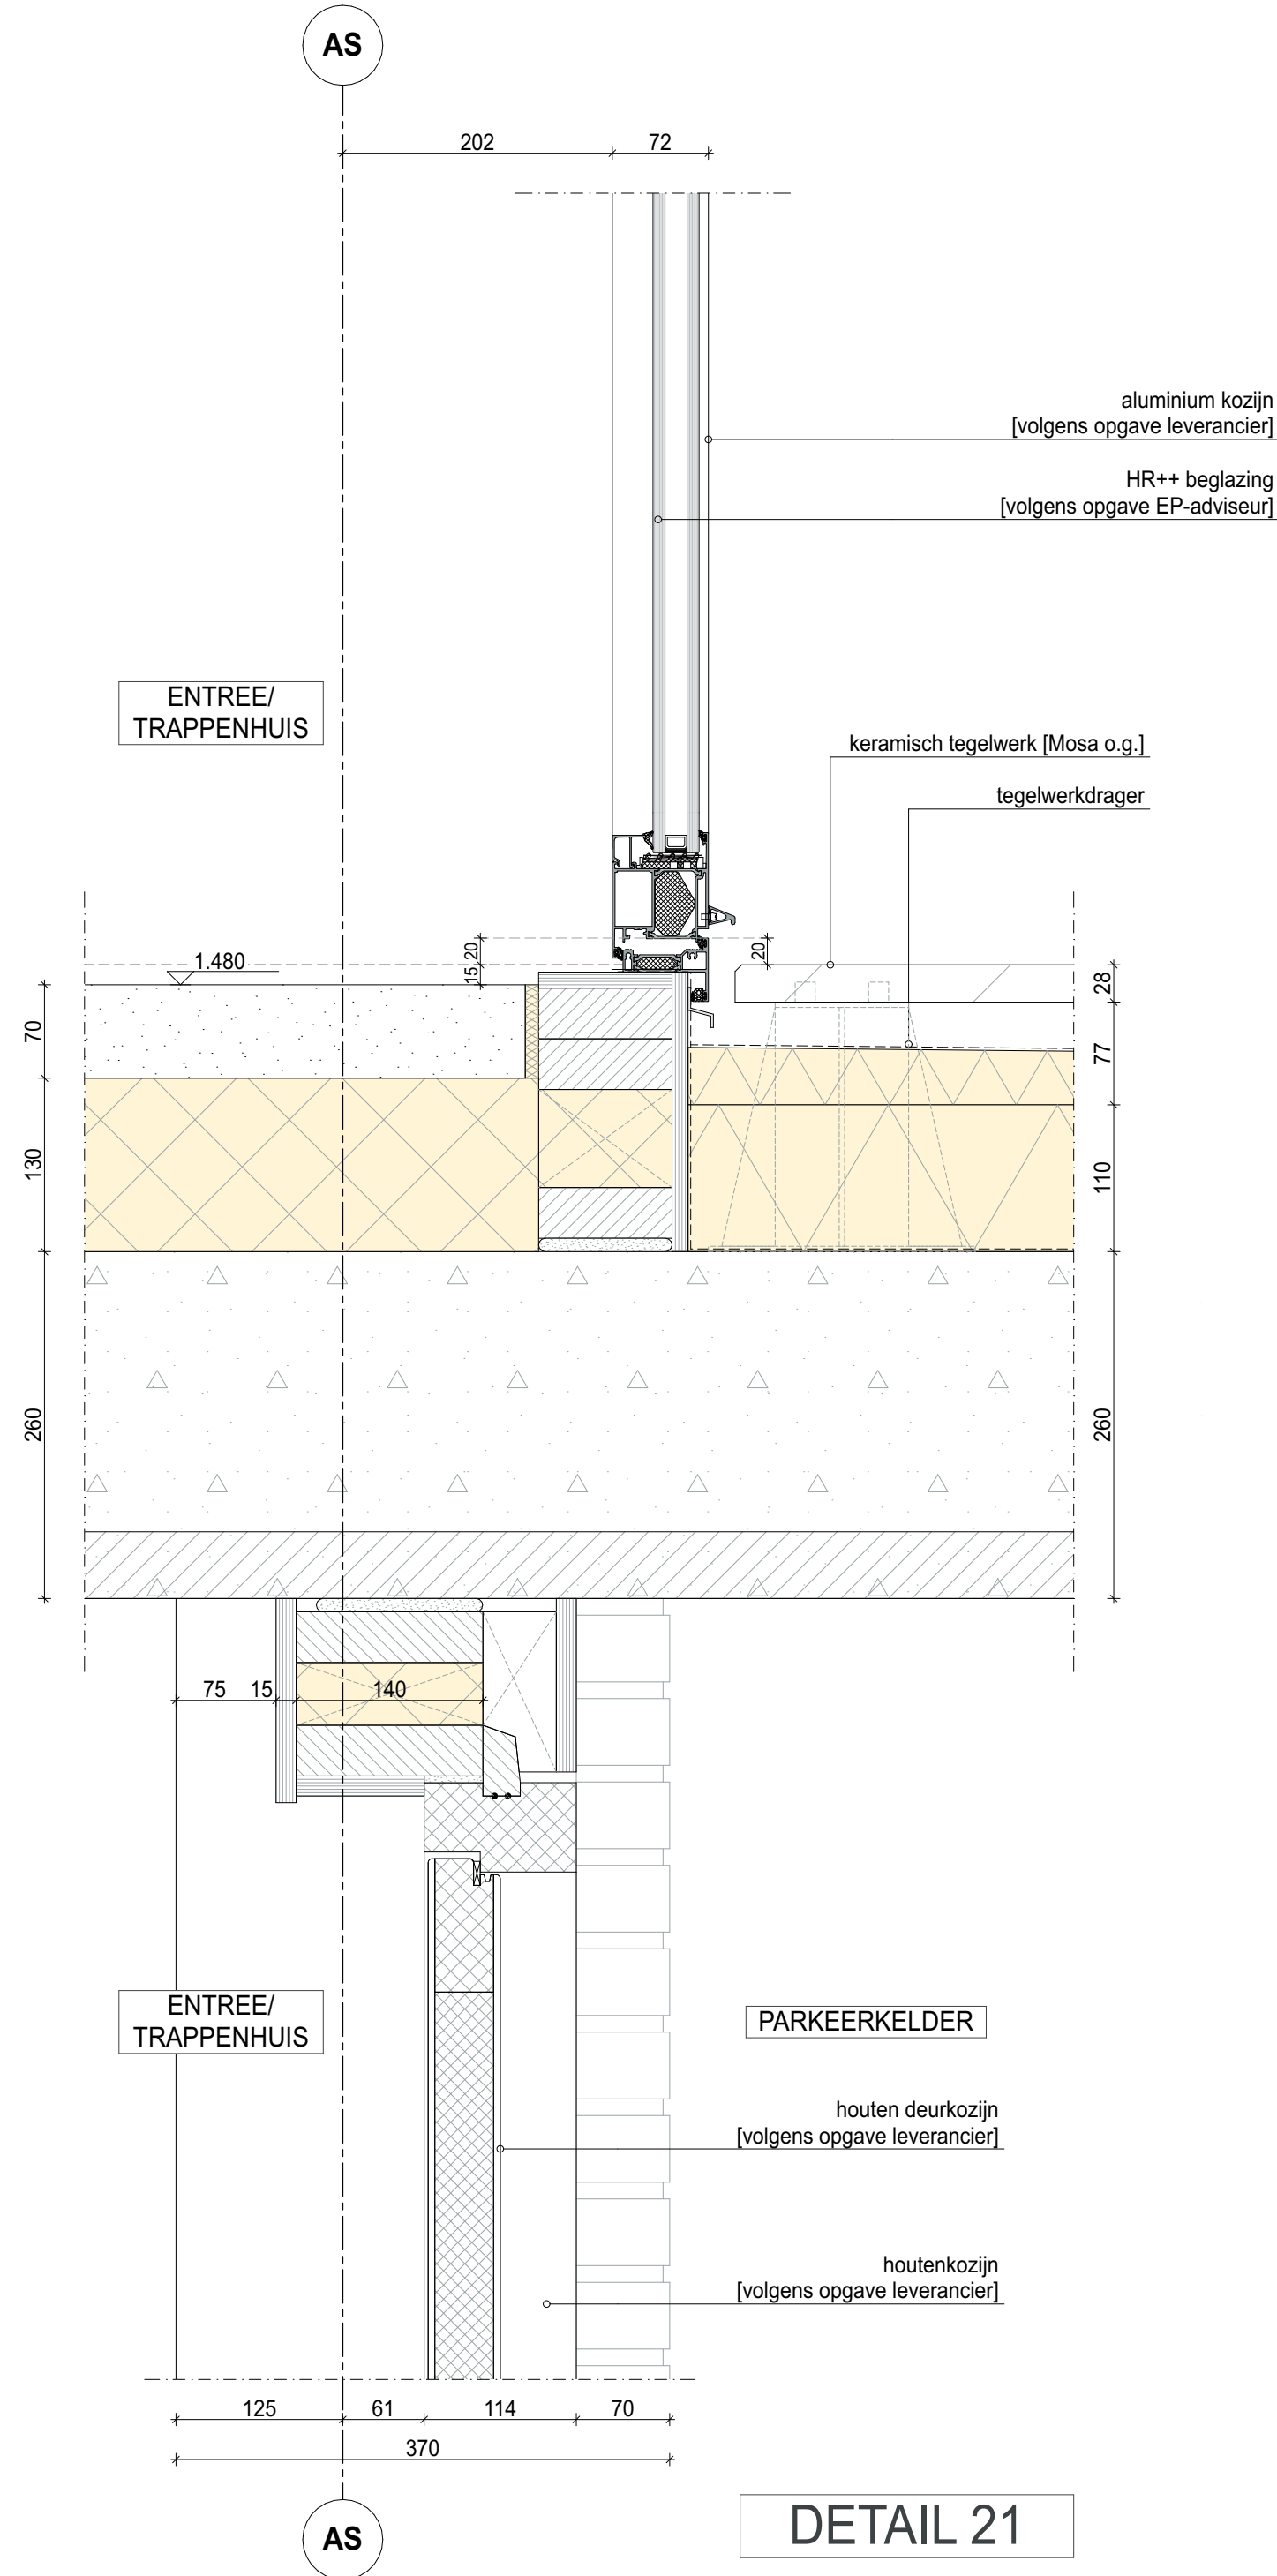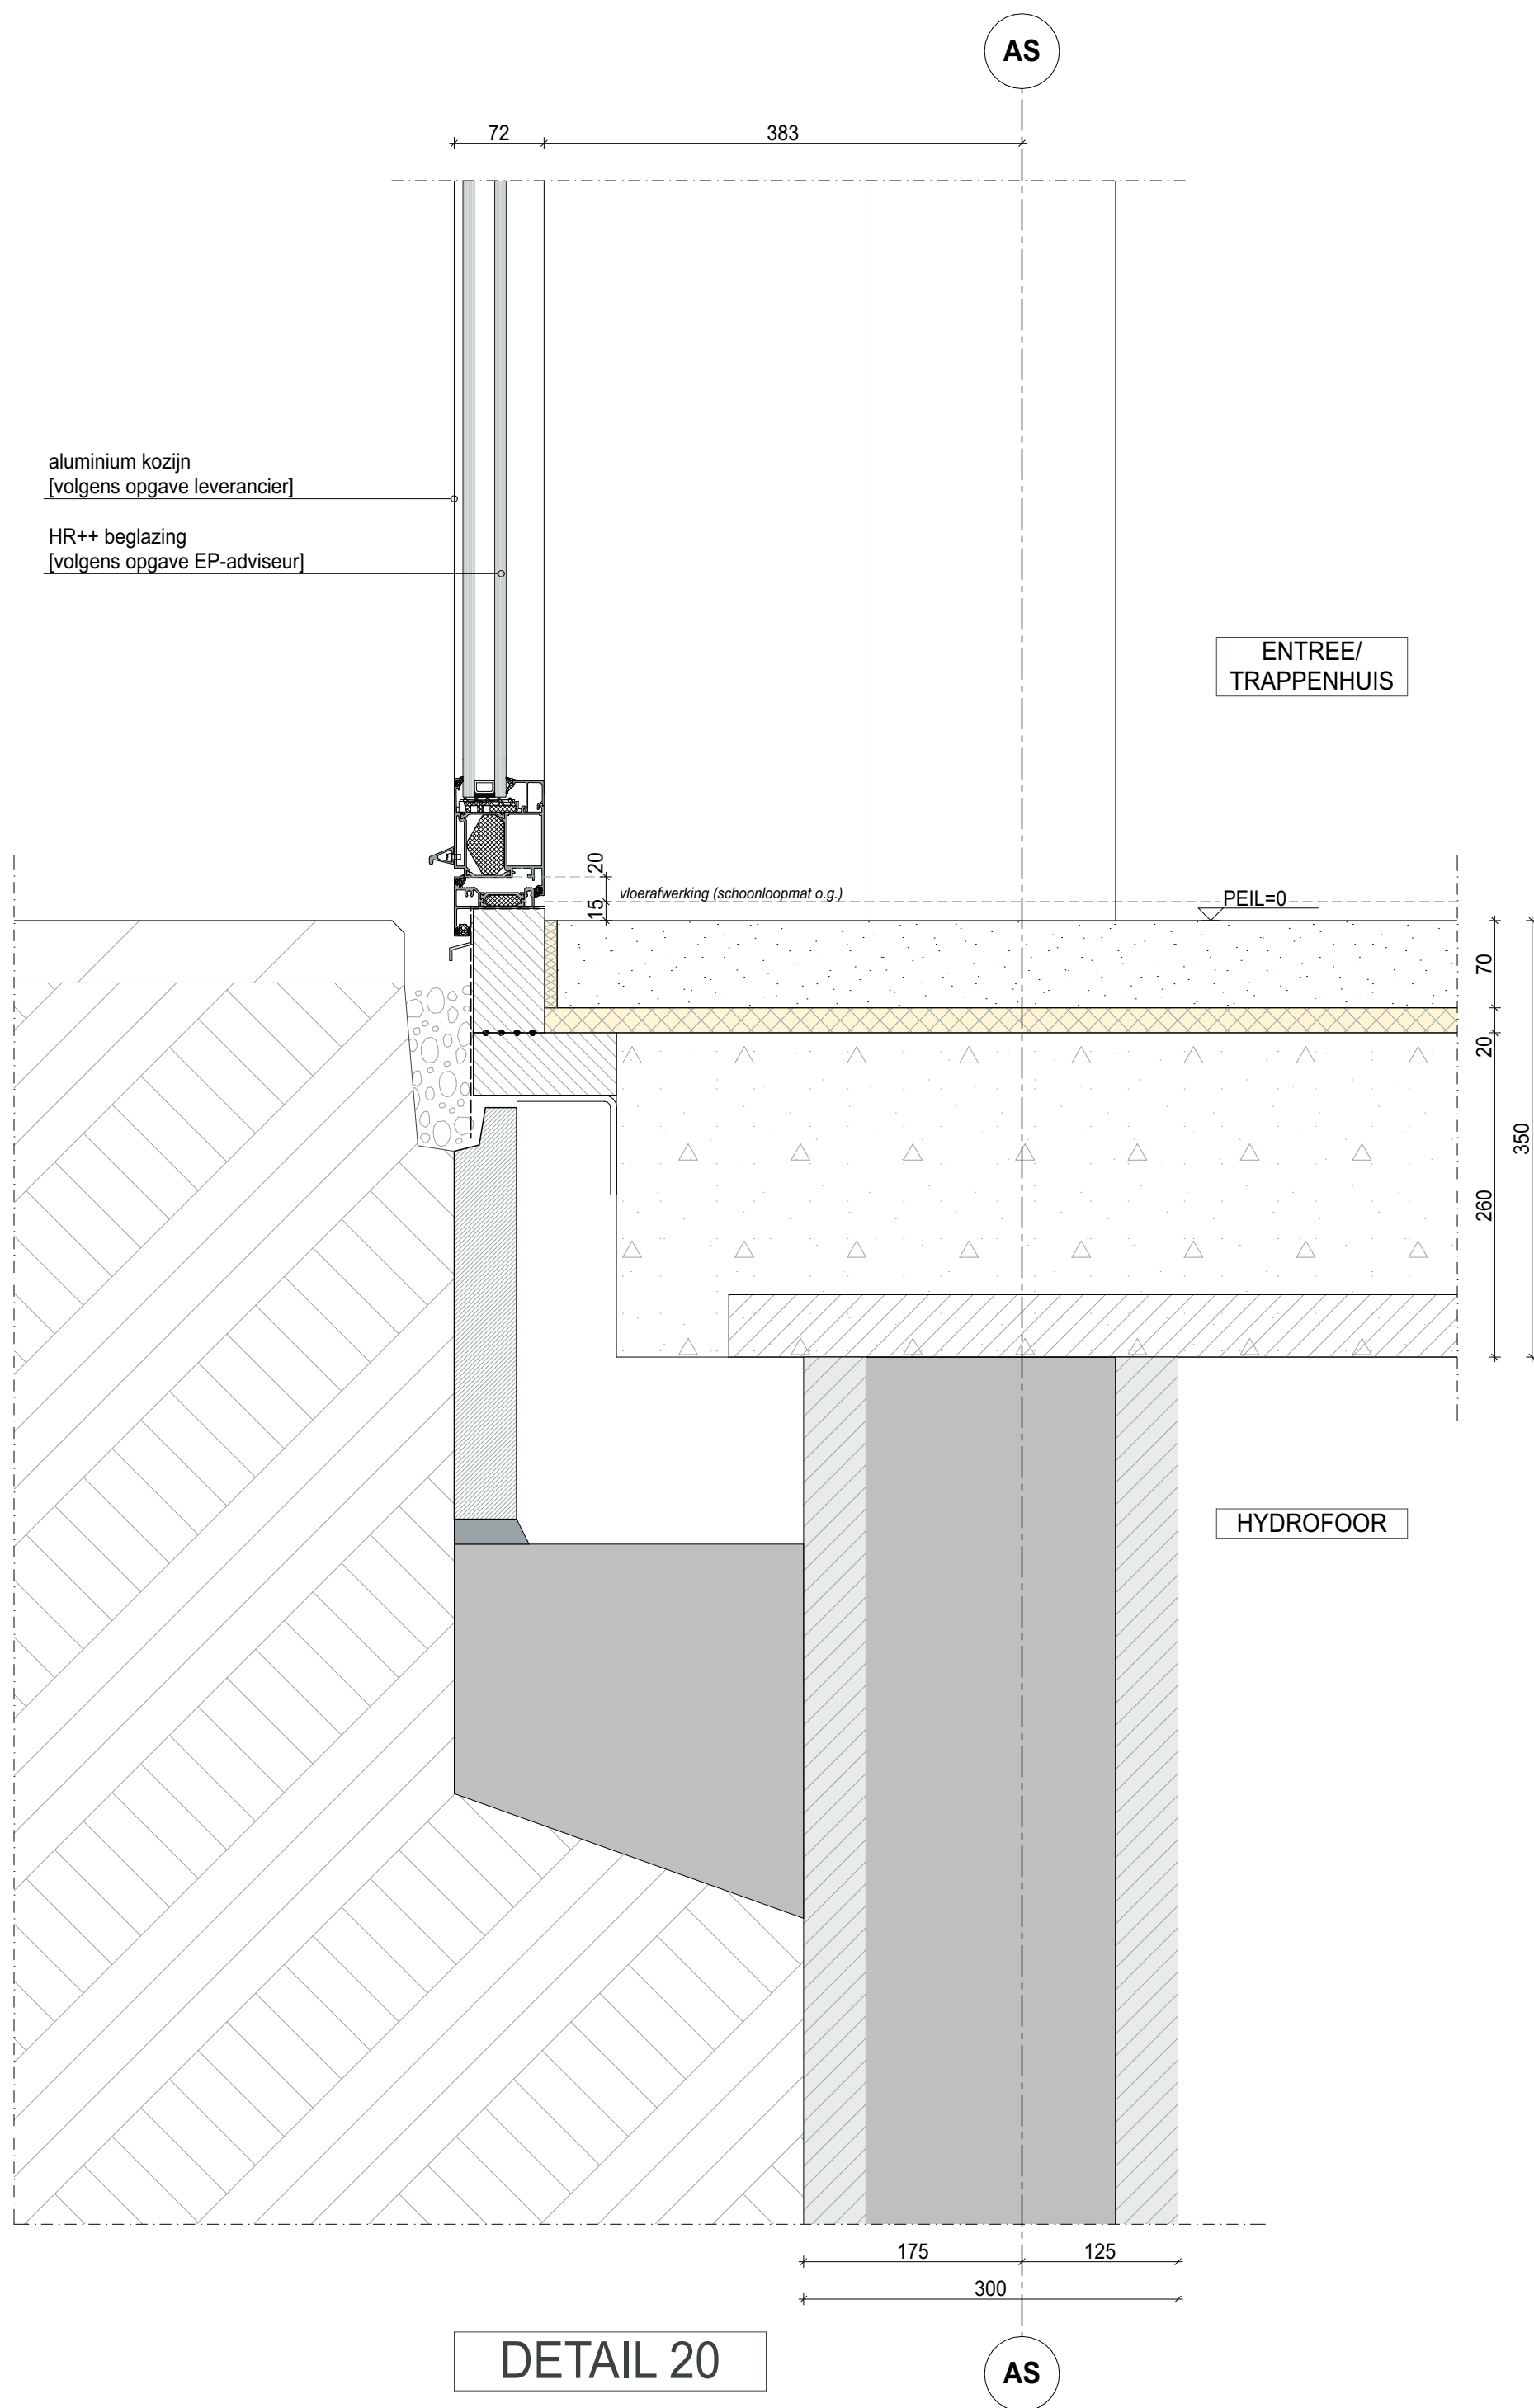

project :	Appartementencomplex Slotenweg, te Nieuw Sloten			
onderdeel :	details (doorsnede D-D)			
opdrachtgever :	MPO B.V.			
project architect :	ir. Roel van Bakel			
getekend door :	Egbert van Dijk			
schaal :	1:5	formaat : A2		
datum :	07-04-2020			
gewijzigd :	1. ...	2.	3.	4.
	5.	6.	7.	8.

