



KLEUR- EN MATERIAALSTAD	MATERIAAL	AFWERKING	KLEUR	NUMMER	OPMERKING
LOODS					
gevel met steenwerk	baksteen	-	donker-grijs		
deuren	mortel	vol	donker-grijs		
bedrijfdeur	aluminium	poederochten	grijs	RAL 9010	
watersloten/muurafdakking	aluminium	poederochten	licht-grijs	RAL 9010	
gevelbekleding	sandwichpaneel	-	licht-grijs	RAL 9010	
dak	sandwichpaneel	-	licht-grijs	RAL 9010	
goot	aluminium	-	licht-grijs	RAL 9010	
BEDRIJFSRUIMTE					
gevel met steenwerk	baksteen	-	donker-grijs		
vloeren	mortel	vol	donker-grijs		
gevel buitenkant	hout	natura	bruin		
watersloten/muurafdakking	aluminium	poederochten	licht-grijs	RAL 9010	
overstekken	wip	schetswerk	grijs	RAL 9010	
goot	zink	natura	natural		
dagpannen	-	-	grijs	RAL 9010	
verdiepingen	hout	natura	bruin		
deuren	kunststof	-	wit	RAL 9010	
koepels	kunststof	-	wit	RAL 9010	
draaiende delen	kunststof	-	antraciet	RAL 7016	
lafel	aluminium	poederochten	licht-grijs	RAL 9010	

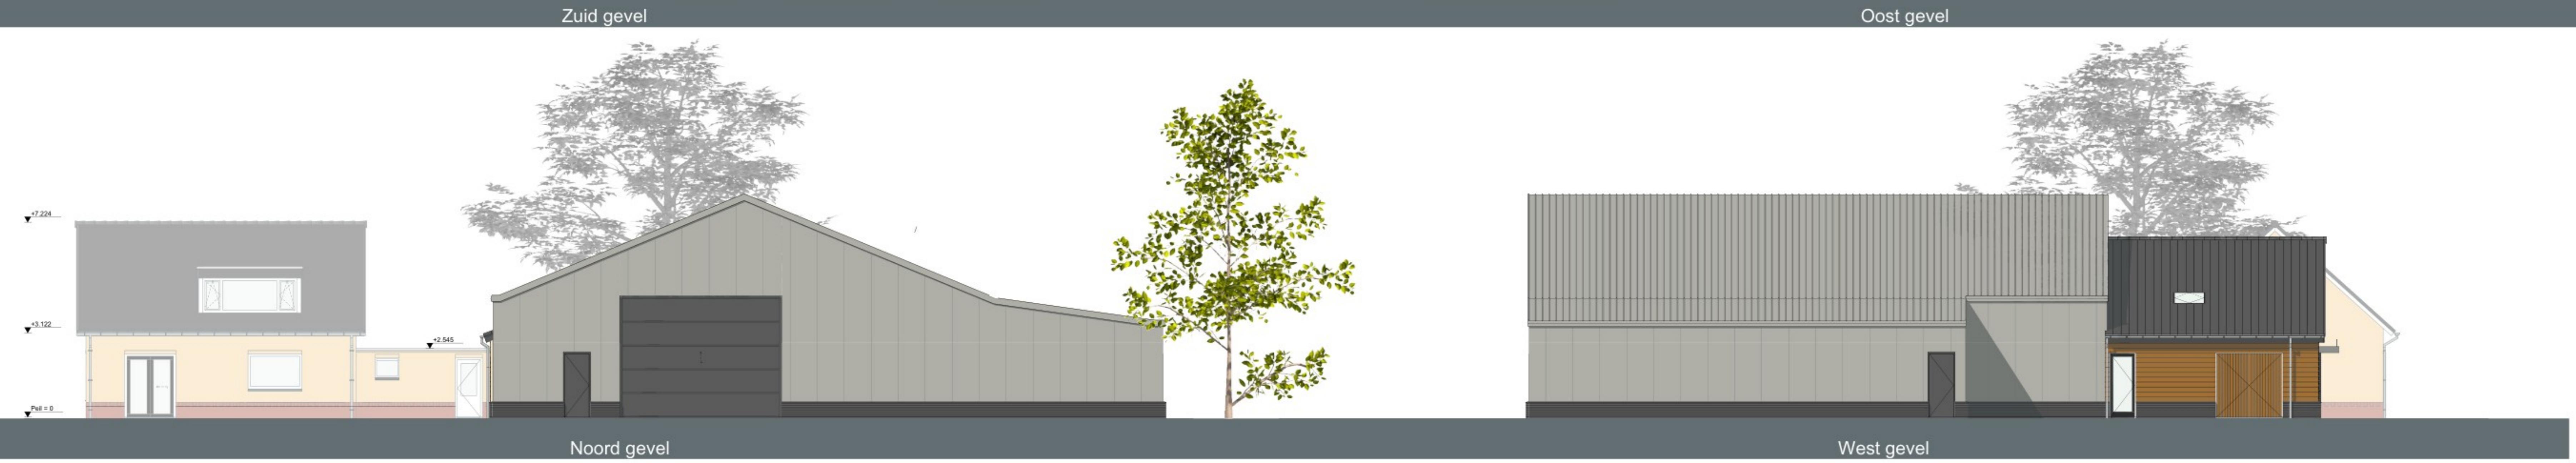

RENVOOI

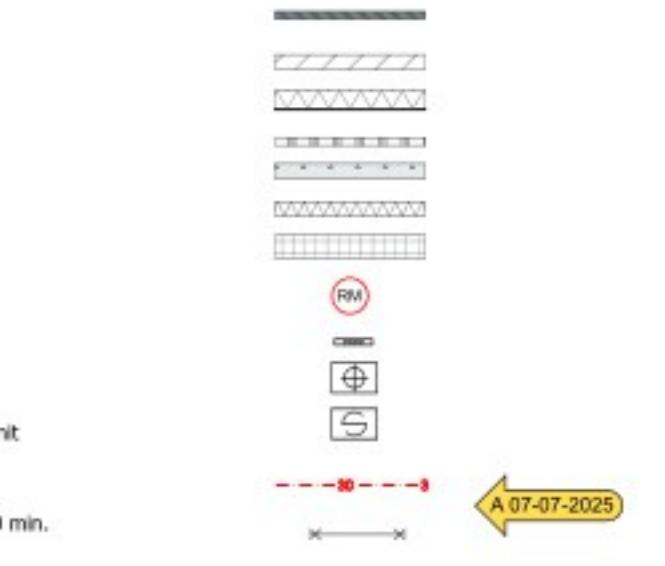

INSTALLATIES

ontluchting/beluchting standaard volgens NEN 2757
volgens capaciteitsberekening en tekening(en) installateur

RIDDERING
binnenvloering conform NEN 2015 en MRS 2016
volgens capaciteitsberekening en tekening(en) installateur
aan te sluiten op uitloop van het gemeenteraad volgens plaatselijk voorschriften
Rokenopen volgens installateur

VERWARMING
verwarming toe en thuis conform NEN 1087 en NEN 1088
volgens capaciteitsberekening en tekening(en) installateur

NORMEN EN REGELGEVING
voertuiging ruimten conform NEN 2778
voertuiging ruimten conform NEN 2015, NEN 2077, NEN 5078 en NEN 5070
instapkavels conform NEN 2760
daglichtopeningen conform NEN 1039 en NEN 2920
drainatievoertuiging conform NEN 1026
verkeersvoertuiging conform NEN 1350-1 en NEN-EN 89
rooters in open stobvoegsels beperken in verband met ruisen- en rattervering conform paragraaf 4.3.8 BL.
scheidingsconstructies en bewegbare constructieonderdelen die de onderzijde van het golv lager dan 0,85m van
aangrenzend vloerniveau, de begane uitvoeren als doorborend gelagd vloerlegerd conform NEN 5569-2011 en
NEN-EN 1280.

BRANDVEILIGHEID
- Een zijkant van een constructie omsloten de grond aan de binnenuitkant voldoet aan brandklasse B en rookklasse II2, beide bepaald volgens NEN-EN 1350-1
- De horizontale afstand tussen de vloer en de brandwand moet minimaal 0,10 m zijn.
- Ramen, deuren, kozijnen grenzend aan de buitenkant moeten te voldoen aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 1350-1
- De horizontale afstand tussen de vloer en de brandwand moet minimaal 0,10 m zijn.
- Bovenzijde dak is niet brandveilig, conform NEN-EN 1350-1

OVERIGEN


diploma's en certificaten (L.L.C.) volgens eigen desbetreffende
inhouwadviesvoering (i.o.m. nutbeschrijving), waar nodig rotlering geludwend omkleden
binnenruimte 930x215mm, tetra) anders vermeld

GELUIDWERKING
bescherming tegen geluid van installaties conform paragraaf 4.3.2 BL
geluidering tussen nummer conform paragraaf 4.3.4 BL


TRAPPEN EN BALUSTRADEN

- Open en aanhoudende trappen conform tekening, muurleuning bij trap 900mm boven looplijn
vloertrekspanning artikel 4.2.1 en 4.2.2 BL
- De horizontale afstand tussen de vloer en de trapafscheiding is niet groter dan 0,10 m.
- De bovenste en onderste trapafschieding heeft geen onderbreking van meer dan 0,1 m.
- De onderste trapafschieding heeft geen opening waardoor een oot kan passeren met een doorsnee groter dan 100mm.


MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN CQ TE BEPALEN
CONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR

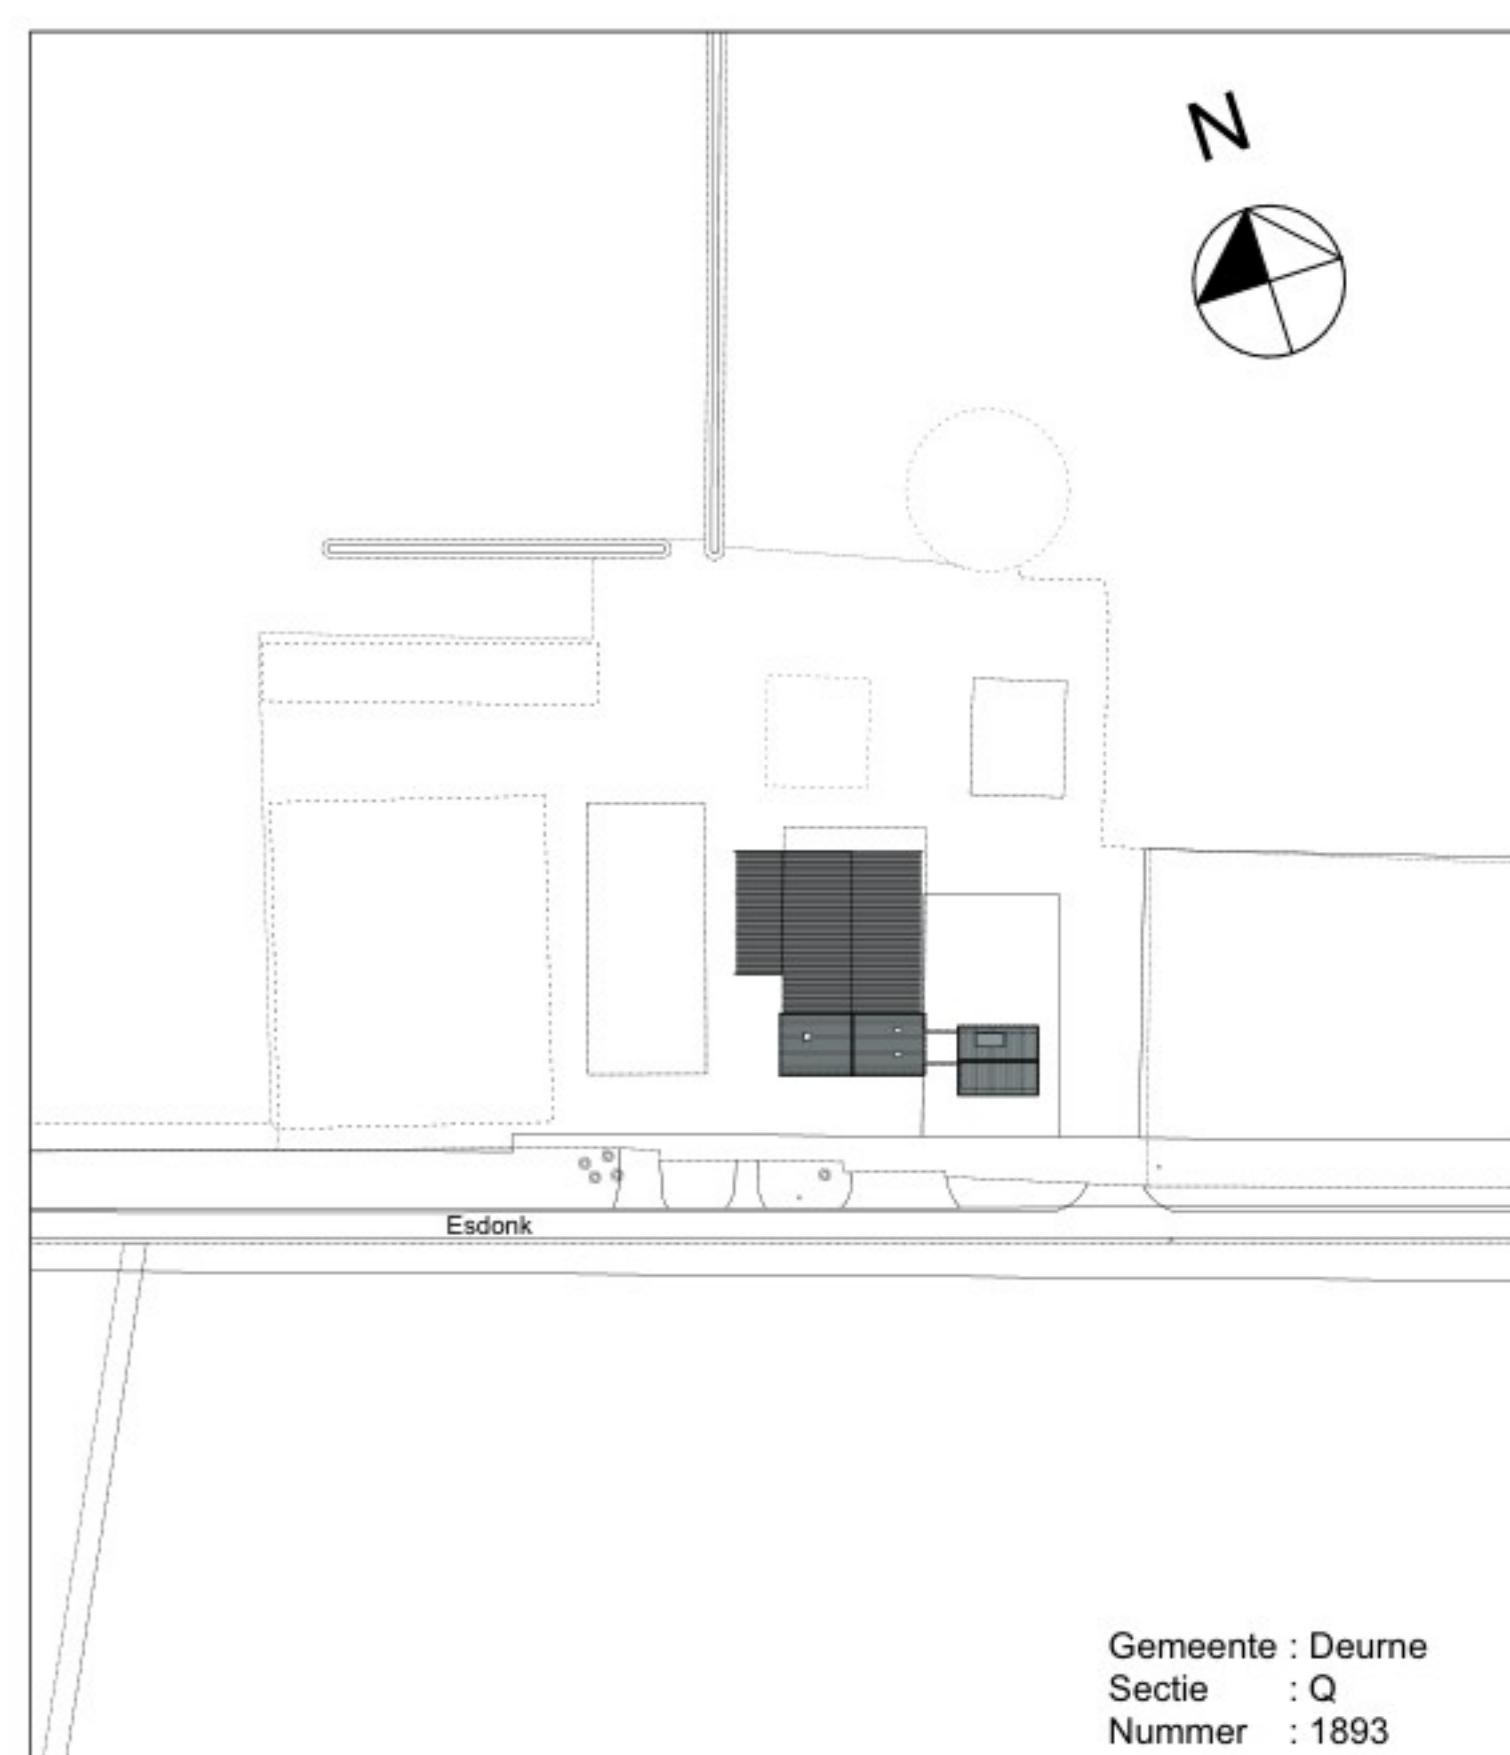

Gemeente : Deurne
Sectie : Q
Nummer : 1893

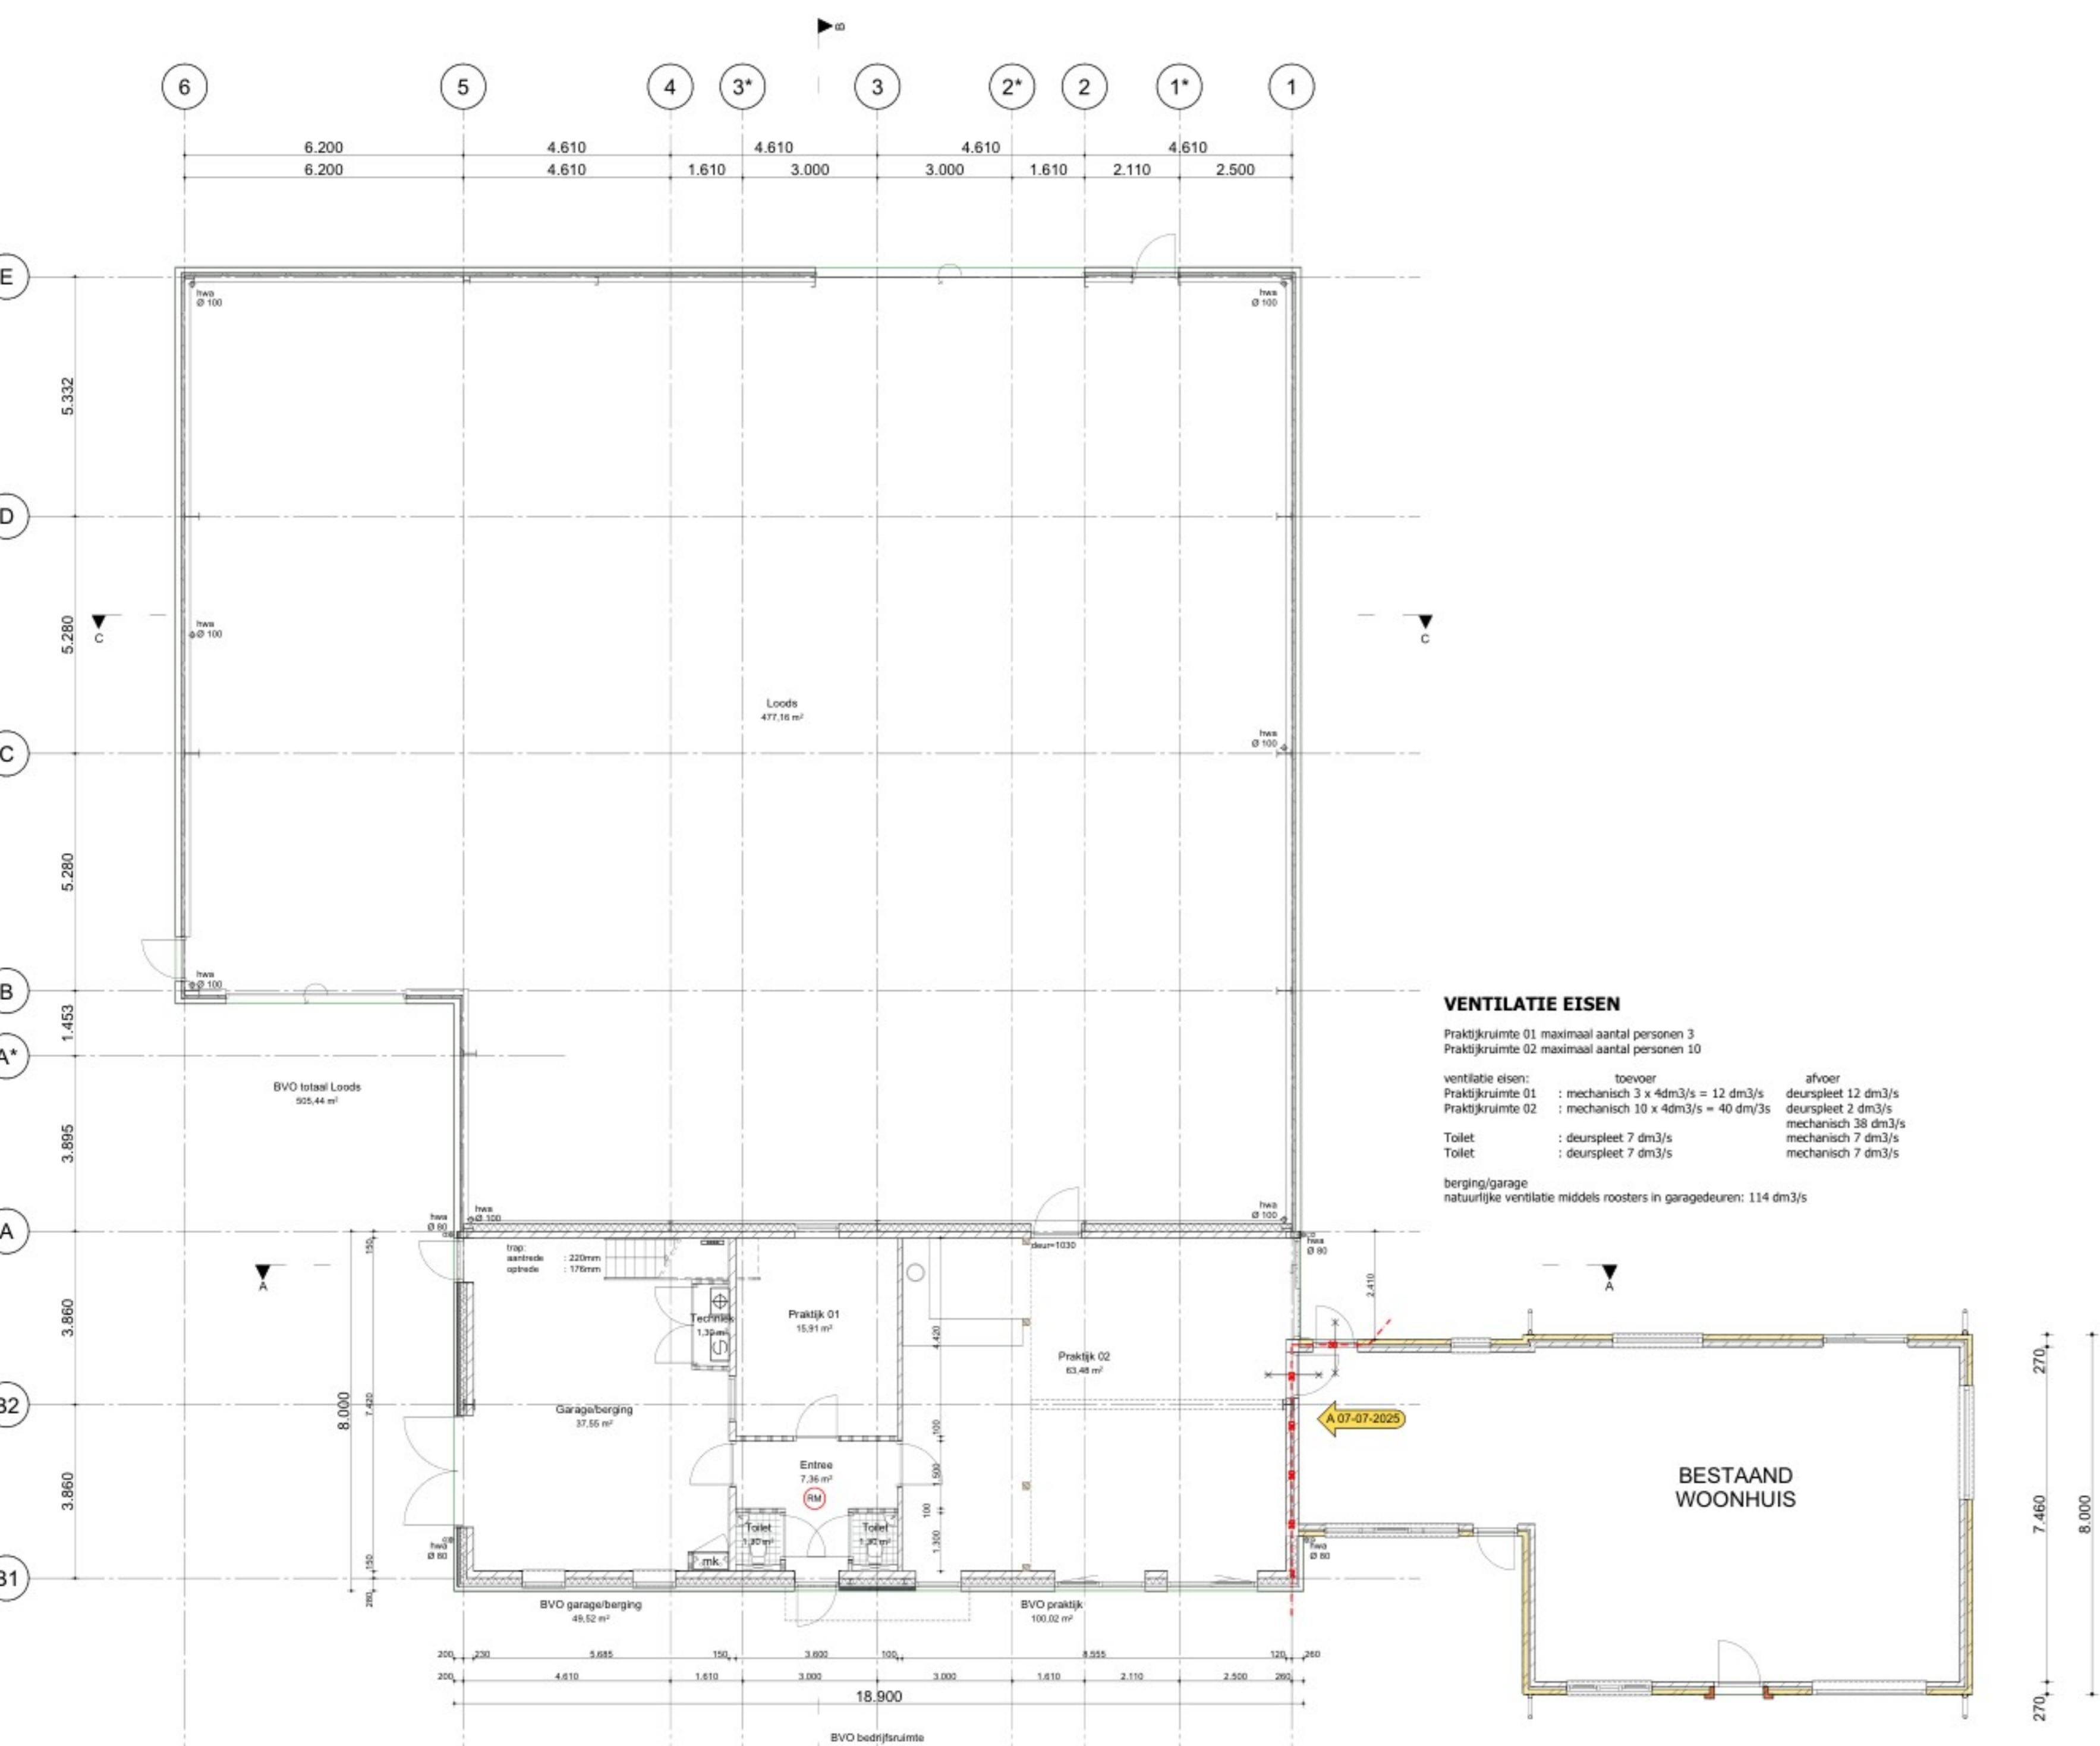

Begane grond

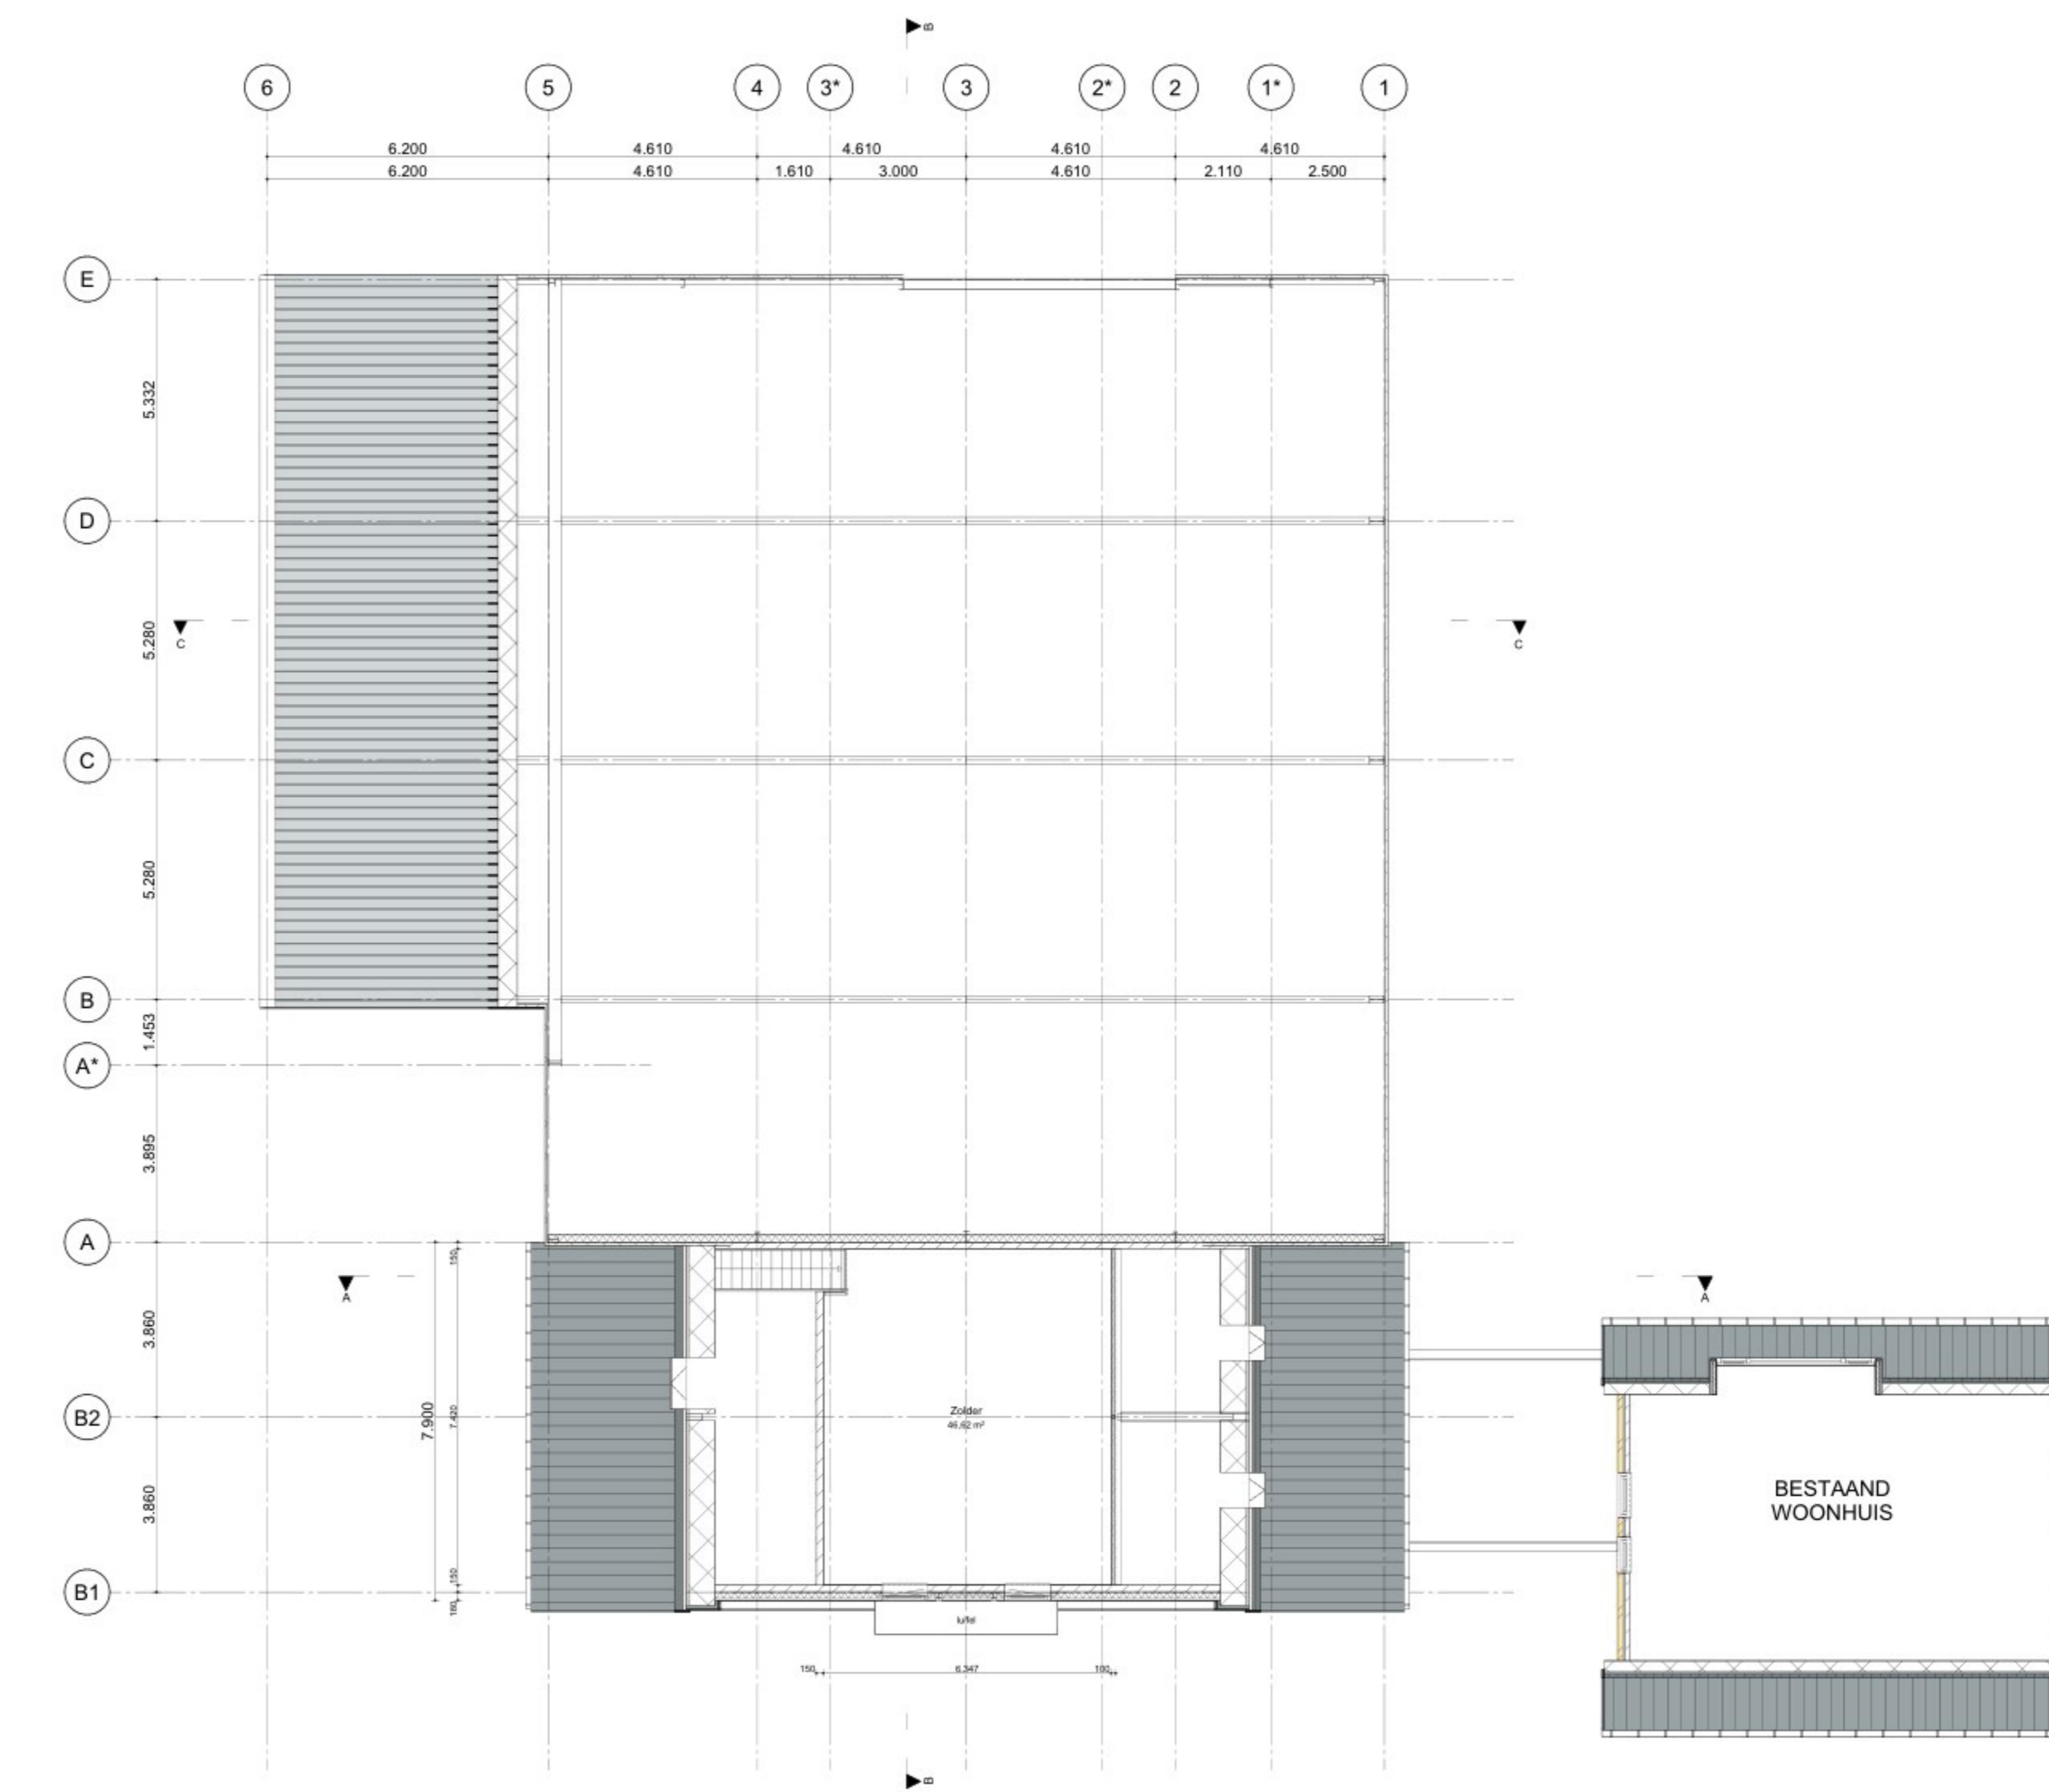

1e verdieping