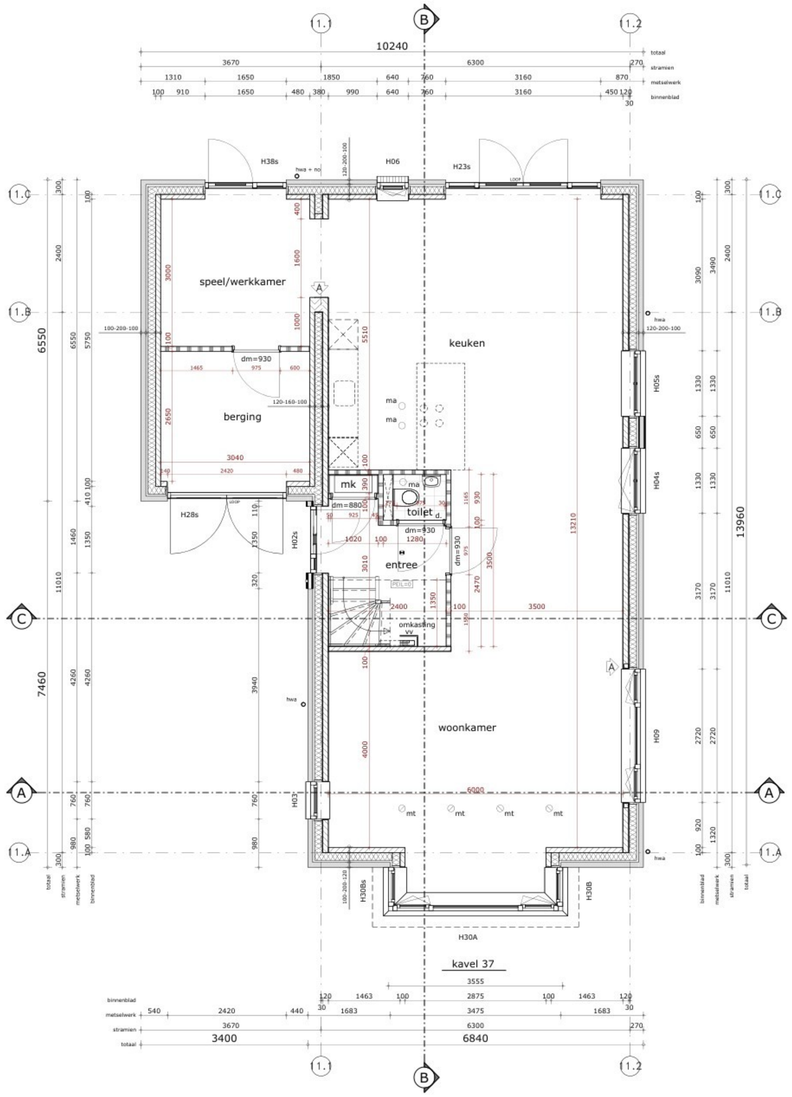

BEGANE GROND

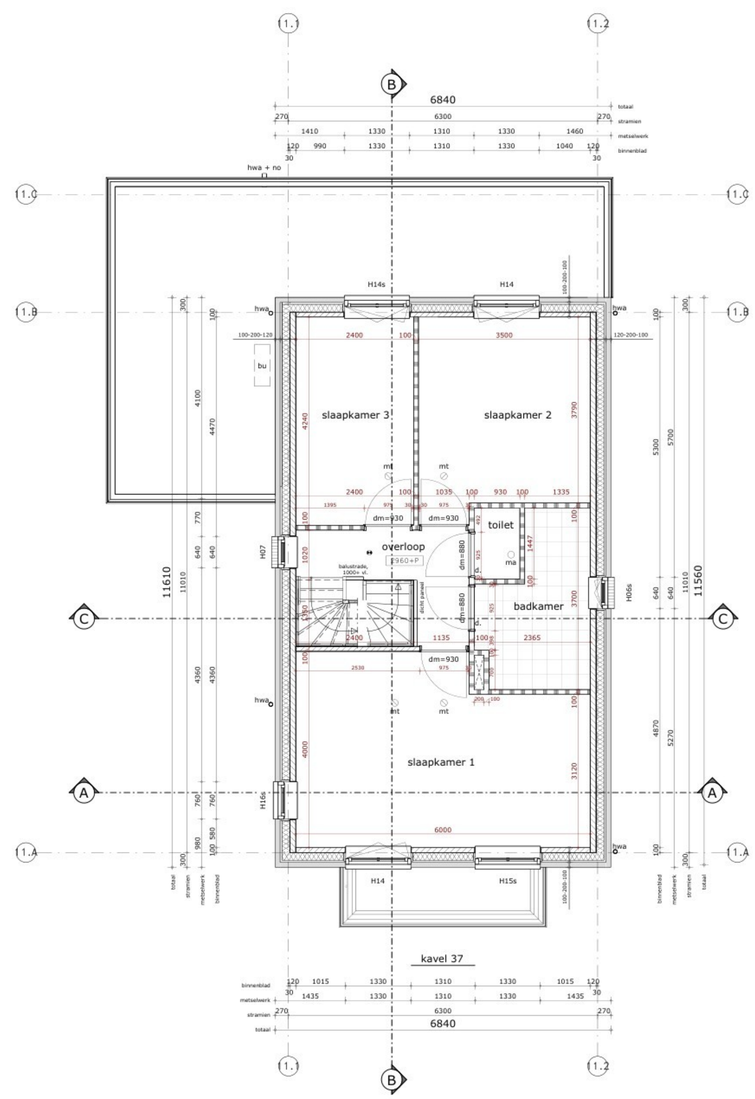

1E VERDIEPING

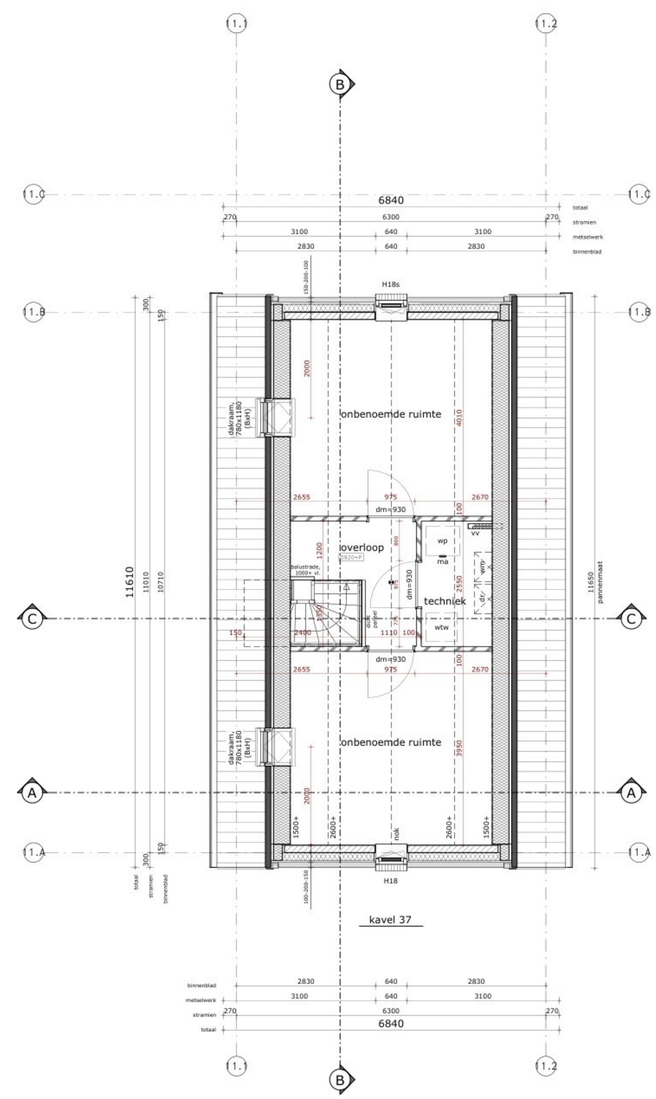

2E VERDIEPING

RENVOOI ALGEMEEN

ALGEMEEN
Alle maten in mm.
Keukenindeling is indicatief.
Badkamerindeling is indicatief.
Positie installaties is indicatief.

INBRAAKWEERENDHEID
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies minimaal weerstandsklasse 2.

BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID
Hoogteverschillen, zoals bedoeld in BBL artikel 4.182, zijn kleiner dan 0.02m of worden overbrugd door een lift of hellingsbaan.

CONSTRUCTIES
Constructie volgens berekening en tekeningen constructeur.

TRAPPEN EN BALUSTRADES
Hoogteverschillen, zoals bedoeld in artikel 2.27 worden overbrugd door een vaste trap of vaste hellingsbaan.
optrede: 185mm (296016 optredes)
aantrede: 220mm
leuning: op 900mm boven voorkant trede

Balustrade: 1000+vl. heeft geen opstapmogelijkheden tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer ter voorkoming van het overklauteren en heeft geen openingen met een breedte ≥ 0,1m.

VRIJE DOORGANG
Een doorgang naar een ruimte als bedoeld in BBL artikel 4.190 heeft een vrije breedte van min. 850mm en een vrije hoogte van 2300mm.

INSTALLATIES
De elektriciteitsinstallatie voldoet aan NEN 1010, NPR 5310.
De drinkwaterinstallatie voldoet aan NEN 1006.
De riolering voldoet aan NEN 3215 t.b.v. de afvoer van huishoudelijk afvalwater.

Ventilatie-installatie vlgs leverancier ventilatiesysteem
Roosters vlgs installatiuur, debiet volgens toelating bouwbesluit

BOUWFYSICA
R-waardes volgens NTA8800 conform BENG-berekening.
luchtdichtheid conform BENG-berekening.

WEERING VAN RATTEN EN MUIZEN
Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening on een uitmonding van:
a. een afvoervoorziening voor luchtverversing,
b. een afvoervoorziening voor rookgas, en
c. een ont- en bluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

WEERING VAN VOCHT
De constructie als bedoeld in art. 4.118 is waterdicht.
De wanden van de toilet/douche/badruimte heeft tot 1,2m hoogte boven de vloer en tpv. een bad of douche over een lengte van ten minste 3m, tot een hoogte van 2,1m boven de vloer een waterproofmate de gemiddeld ≤ 0,01 kg/(m².s1/2) en nergens ≥ 0,2 kg/(m².s1/2) conform NEN2778.

RENVOOI MATERIALEN

= metselwerk, type 1 - Rood genuanceerd
= metselwerk, type 2 - Brons genuanceerd
= metselwerk, type 3 - Grijswit genuanceerd
= metselwerk, type 4 - Donkergrijs - PLINT
= kalkzandsteen
= niet dragende lichte scheidingswanden (voldoen aan geluidsweringseisen zoals bedoeld in BBL artikel 4.108)
= metal-stud wanden (voldoen aan geluidsweringseisen zoals bedoeld in BBL artikel 4.108)
= isolatie

RENVOOI SYMBOLEN

= niet ioniserende rookmelder aangesloten op elec. netwerk vv. secundaire energievoorziening volgens NEN2555
= w.b.d.b.o. 30 minuten
= radiator
= verdeler c.v.
= afzuigpunt
= toevoerpunt
H01 = kozijnmark
= kozijn vv. bovenlicht

RENVOOI AFKORTINGEN

d. = dorpel
dr. = opstelplaats droger
dm = deurmaat (met vermelding van deurbreedte)
ge = geluidwerende deur
hwa = hemelwaterafvoer
mk = metalgaal
ma = afzuigpunt mech. ventilatie
mt = toevoerpunt mech. ventilatie
no = noodoverstort
ov = omvormer
vwp = ventilatiewarmtepomp
wm = opstelplaats wasmachine
wp = warmtepomp
wtw = warmte terugwin unit

PROJECT
De Nieuwe Molen, Liessel

WERKNUMMER
E24/3758

OPDRACHTGEVER
[redacted]

TEKENINGNUMMER
UO11-100

FASE
UITVOERINGSGEREED ONTWERP

ONDERDEEL
KAVEL 37 - BLOK 11
PLATTEGRONDEN

DATUM	REVISIE	REVISIEDATUM
21-02-2025	A	17-03-2025
SCHAAL	FORMAAT	MODELLEUR
1:50	1050 x 594	QT

[redacted]